


UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA
Jl. Raya Telang, PO Box 2 Kamal Bangkalan, Jawa Timur
2026
PAKET PENGADAAN:
Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift Gedung RKB
FKIS
CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA
Jl. Bibis Tama 7/46, Manukan Wetan, Tandes, Surabaya 60185
TAHUN 2026

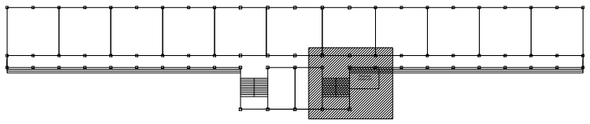

KEYPLAN

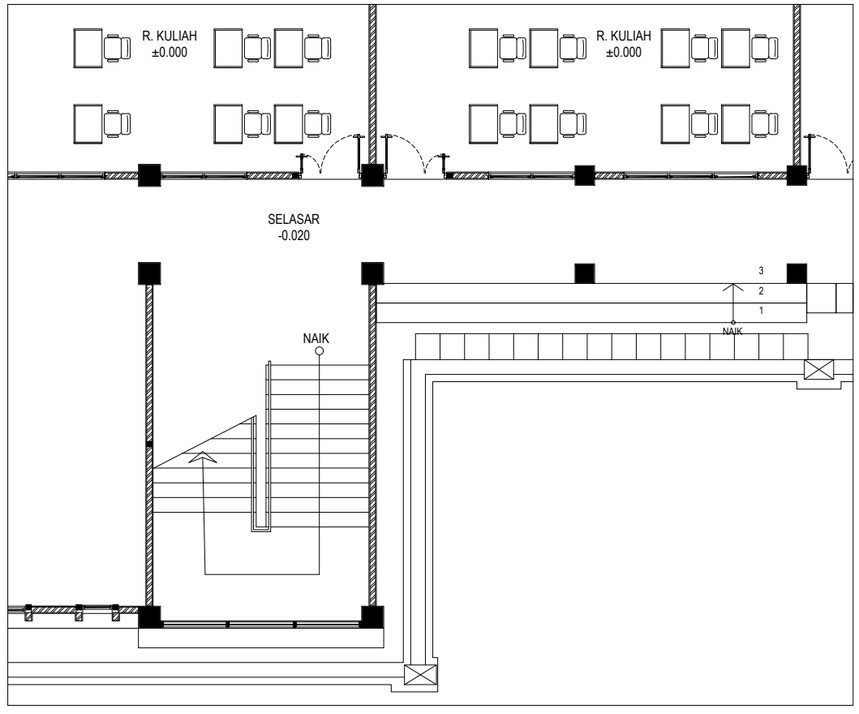

DENAH EXISTING LANTAI 1

SCALE A3 1 : 125

RKB - F

UNIVERSITAS TRUNODJOYO

M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	K O N D I S I	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT ATAP DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH EXISTING LANTAI 1 RKB - F	1:125

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	01	204

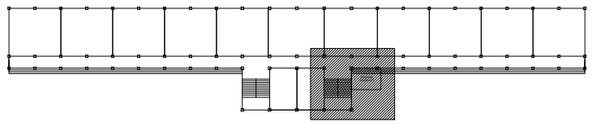

KEYPLAN

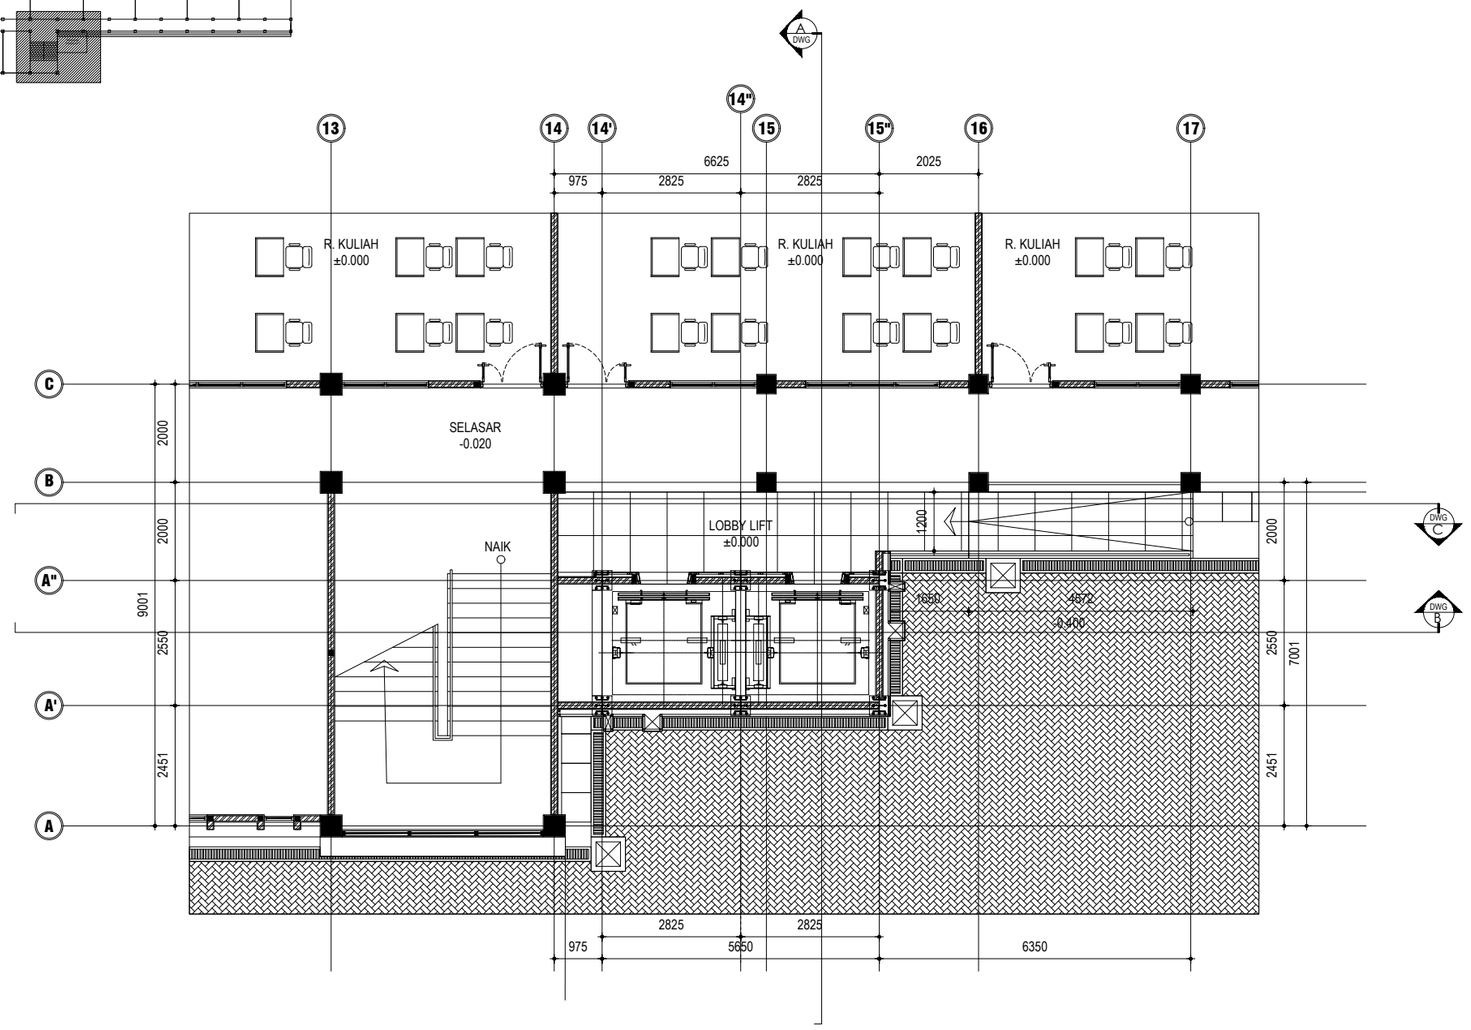

DENAH LANTAI 1

SCALE A3 1 : 125

RKB - F

UNIVERSITAS TRUNODJOYO

M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	K O N D I S I	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT ATAP DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH RENCANA LANTAI 1 RKB - F	1:125

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	02	204



KEYPLAN

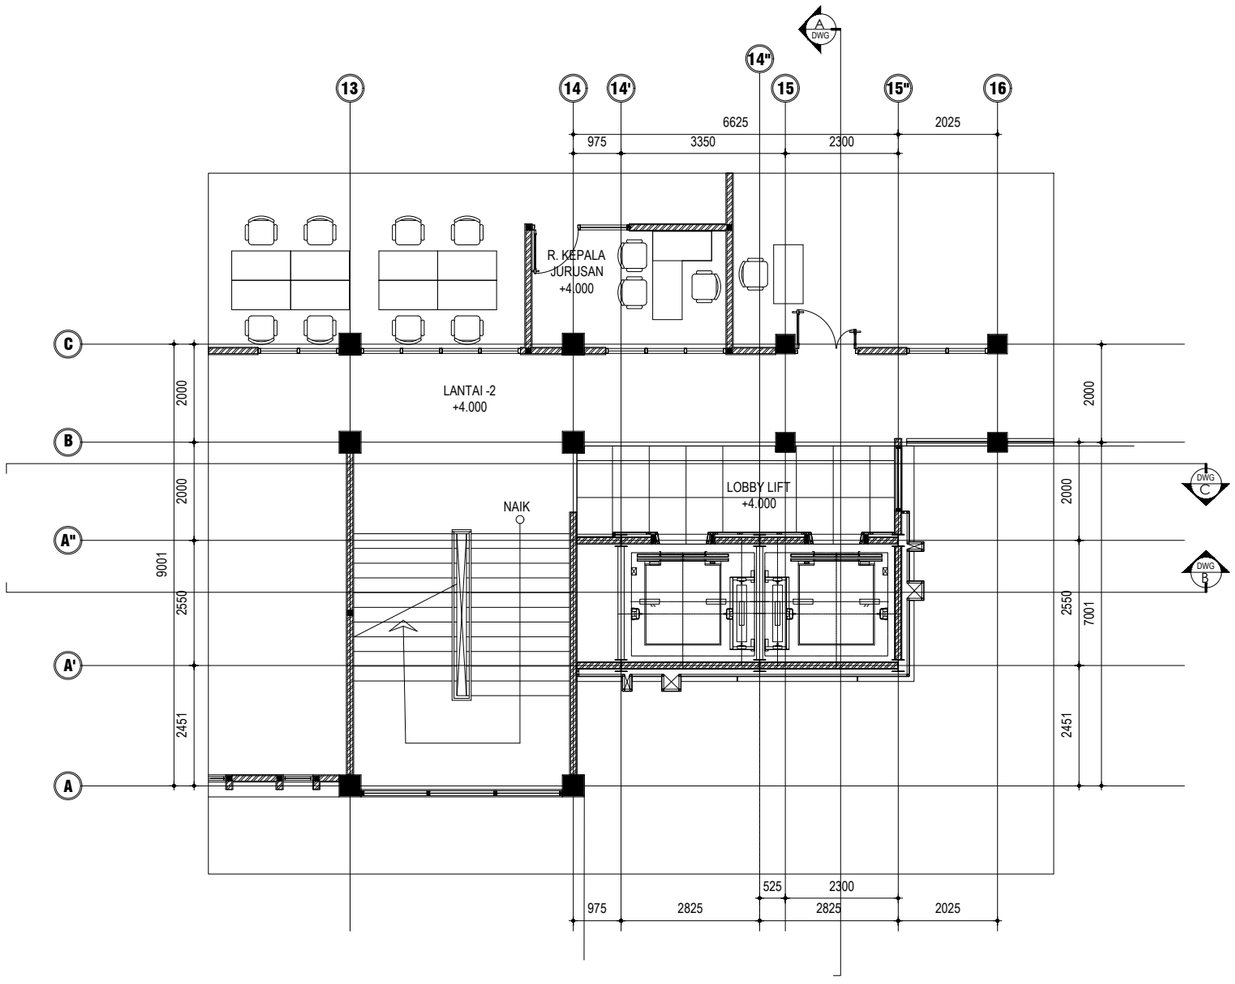

DENAH LANTAI 2

SCALE A3 1 : 125

RKB - F

UNIVERSITAS TRUNODJOYO

M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	K O N D I S I	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT DAN DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 19820424200604 1002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH RENCANA LANTAI 2 RKB - F	**1:125**

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	**03**	**204**

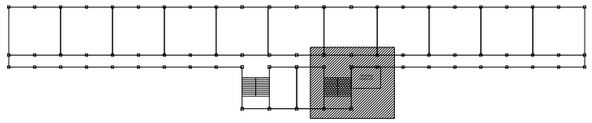

KEYPLAN

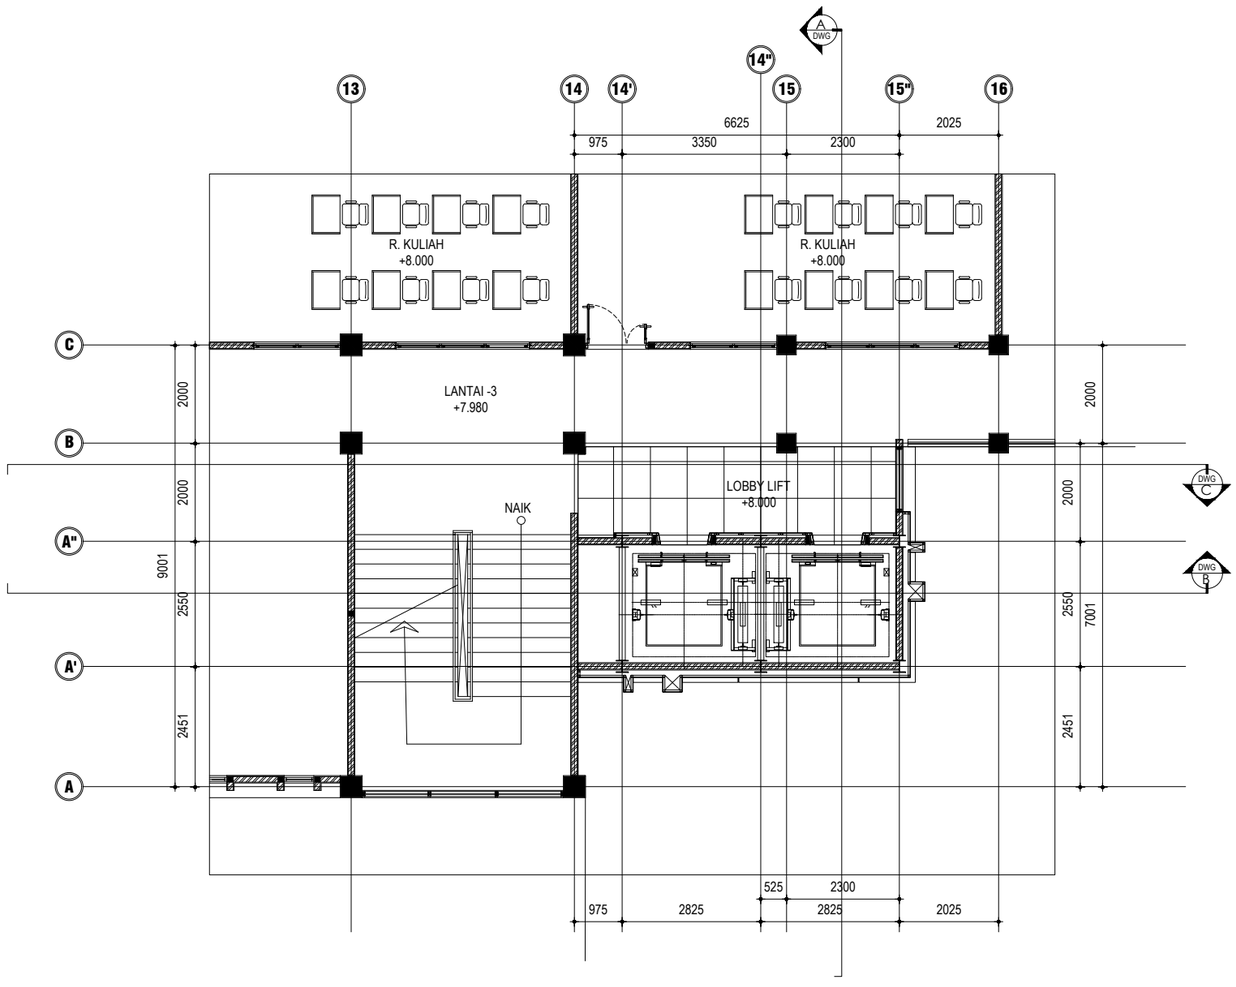

DENAH LANTAI 3

SCALE A3 1 : 125

RKB - F

UNIVERSITAS TRUNODJOYO

M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	K O N D I S I	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT DAN DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 19820424200604 1002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH RENCANA LANTAI 3 RKB - F	**1:125**

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	**04**	**204**



KEYPLAN

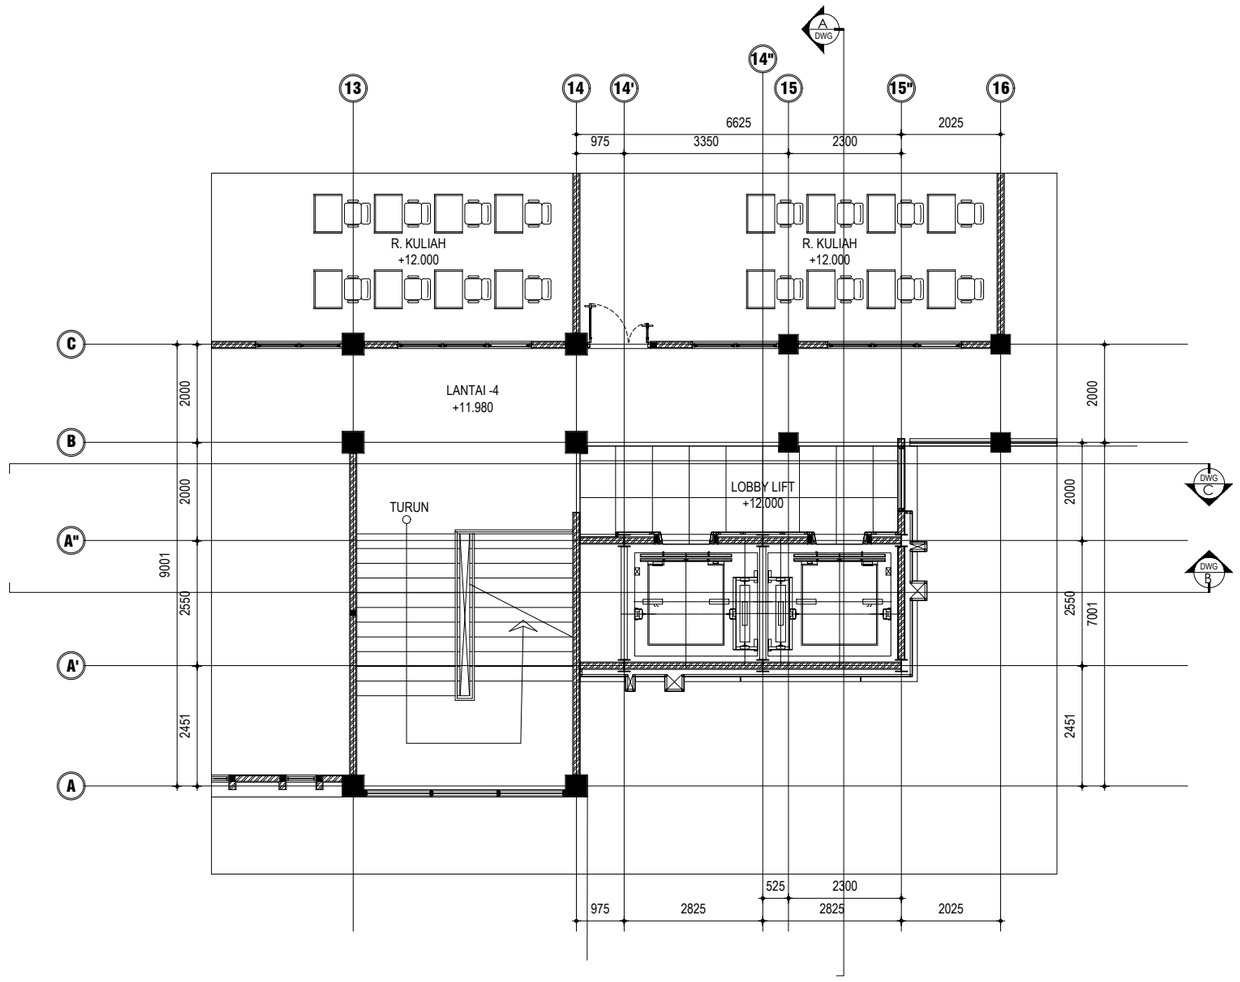

DENAH LANTAI 4

SCALE A3 1 : 125

RKB - F

UNIVERSITAS TRUNODJOYO

M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	K O N D I S I	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT DAN DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 19820424200604100 2

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR

M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.


TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH RENCANA LANTAI 4 RKB - F	**1:125**

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	**05**	**204**

KEYPLAN

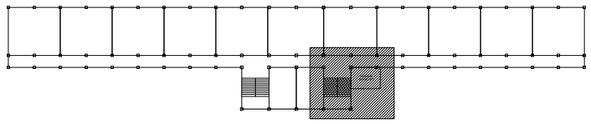

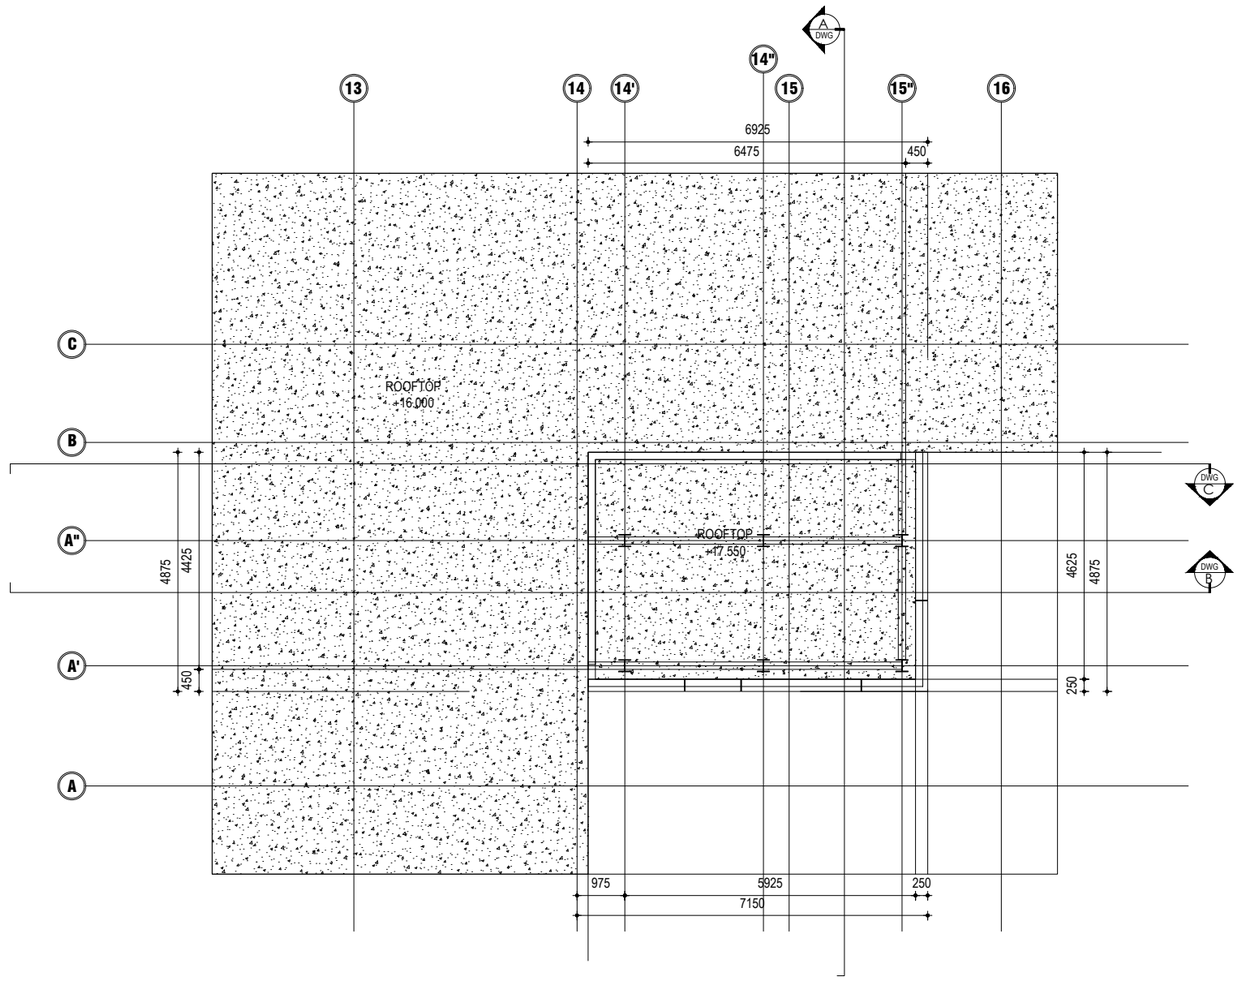

DENAH LANTAI ATAP

SCALE A3 1 : 125

RKB - F

UNIVERSITAS TRUNODJOYO

M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	KONDISI	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT LANTAI DAN ATAP	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 19820424200604 1002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH RENCANA LANTAI ATAP RKB - F	1:125

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	06	204

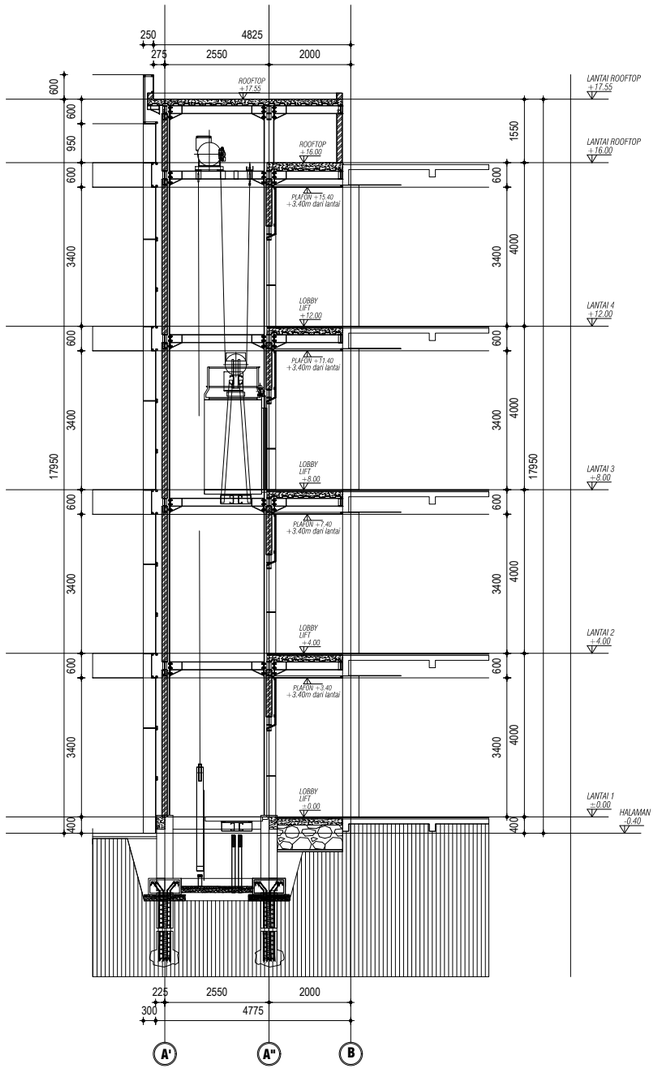

POTONGAN A-A
SCALE A3 1 : 150
RKB - F

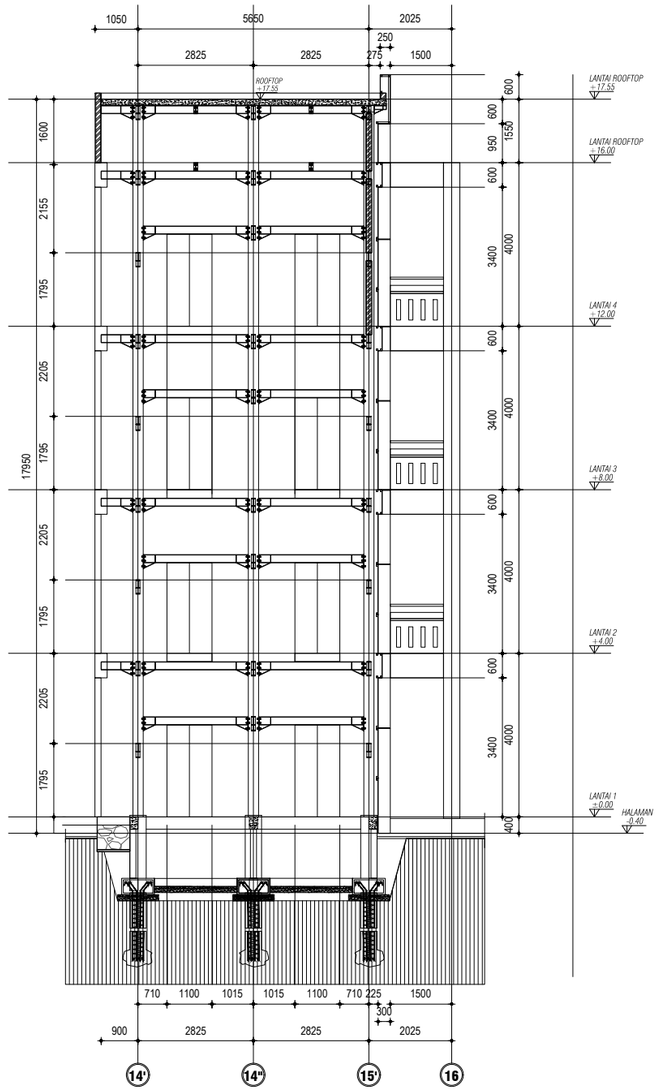

POTONGAN B-B
SCALE A3 1 : 150
RKB - F

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	K O N D I S I	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT ATAP DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER

Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
POTONGAN RKB - F	**1:150**

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	**07**	**204**

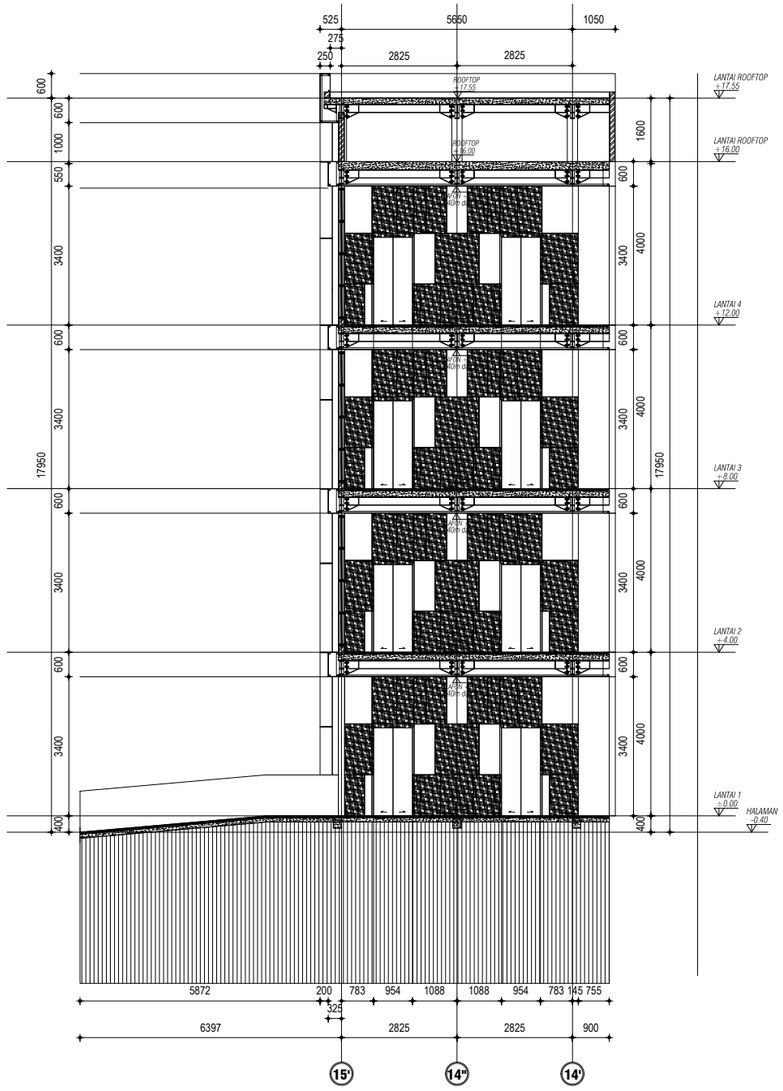

POTONGAN C-C

SCALE A3 1 : 150

RKB - F

UNIVERSITAS TRUNODJOYO

M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	KONDISI	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT ATAP DAN DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 19820424200604 1002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER

Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
POTONGAN RKB - F	**1:150**


KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	**08**	**204**

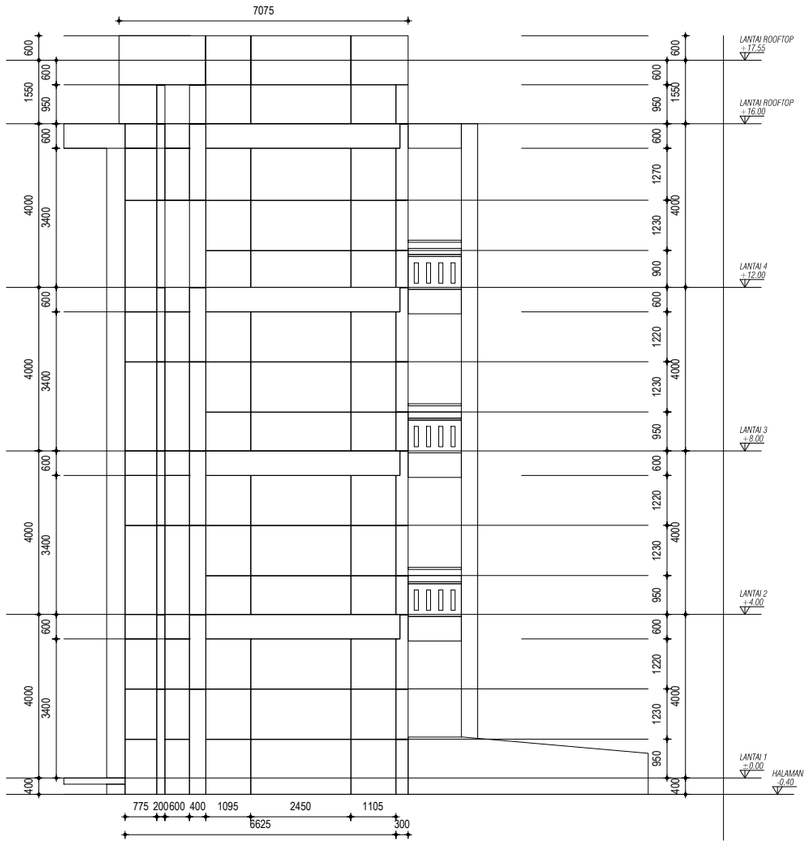

TAMPAK DEPAN

SCALE A3 1 : 150

RKB - F

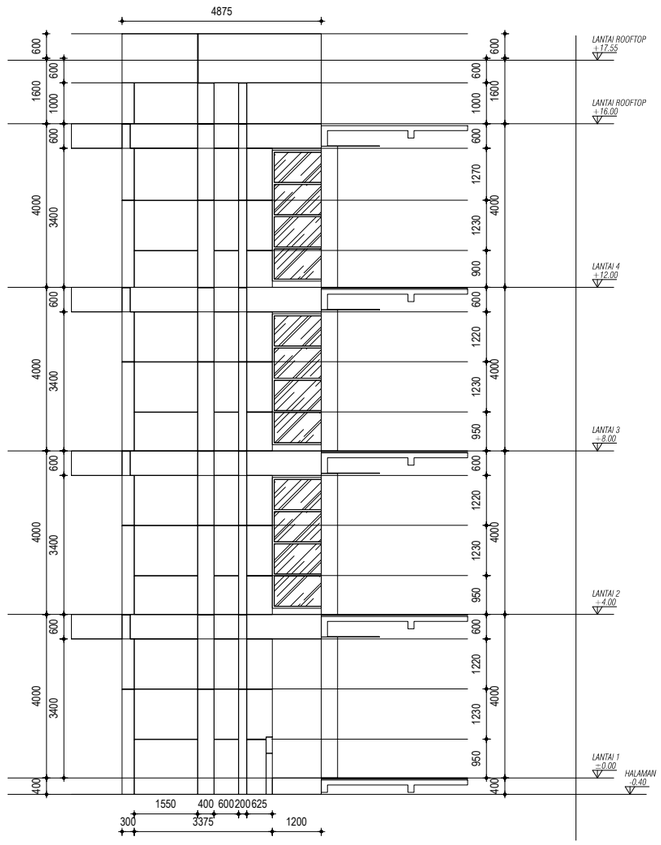

TAMPAK SAMPING

SCALE A3 1 : 150

RKB - F

UNIVERSITAS TRUNODJOYO

M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	K O N D I S I	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT DAN DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR

M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER

Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
TAMPAK RKB - F	**1:150**

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	**09**	**204**



PERSPEKTIF EXTERIOR

SCALE NTS

RKB - F

UNIVERSITAS TRUNODJOYO

M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	K O N D I S I	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT ATAP DAN DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR

M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER

Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
PERSPEKTIF EXTERIOR RKB - F	NTS

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	10	204



PERSPEKTIF EXTERIOR

SCALE NTS

RKB - F

UNIVERSITAS TRUNODJOYO

M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	KONDISI	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT ATAP DAN DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui Rektor Universitas Trunojoyo Madura Prof. Dr. Safi', S.H., M.H. NIP. 197409252003121002	
Mengetahui / Menyetujui Pejabat Pembuat Komitmen Endy Susanto, S.Pd., M.M. NIP. 198204242006041002	


Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA


DIREKTUR M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.	
TEAM LEADER Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.	

JUDUL GAMBAR	SKALA
PERSPEKTIF EXTERIOR RKB - F	NTS

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	11	204



KEYPLAN

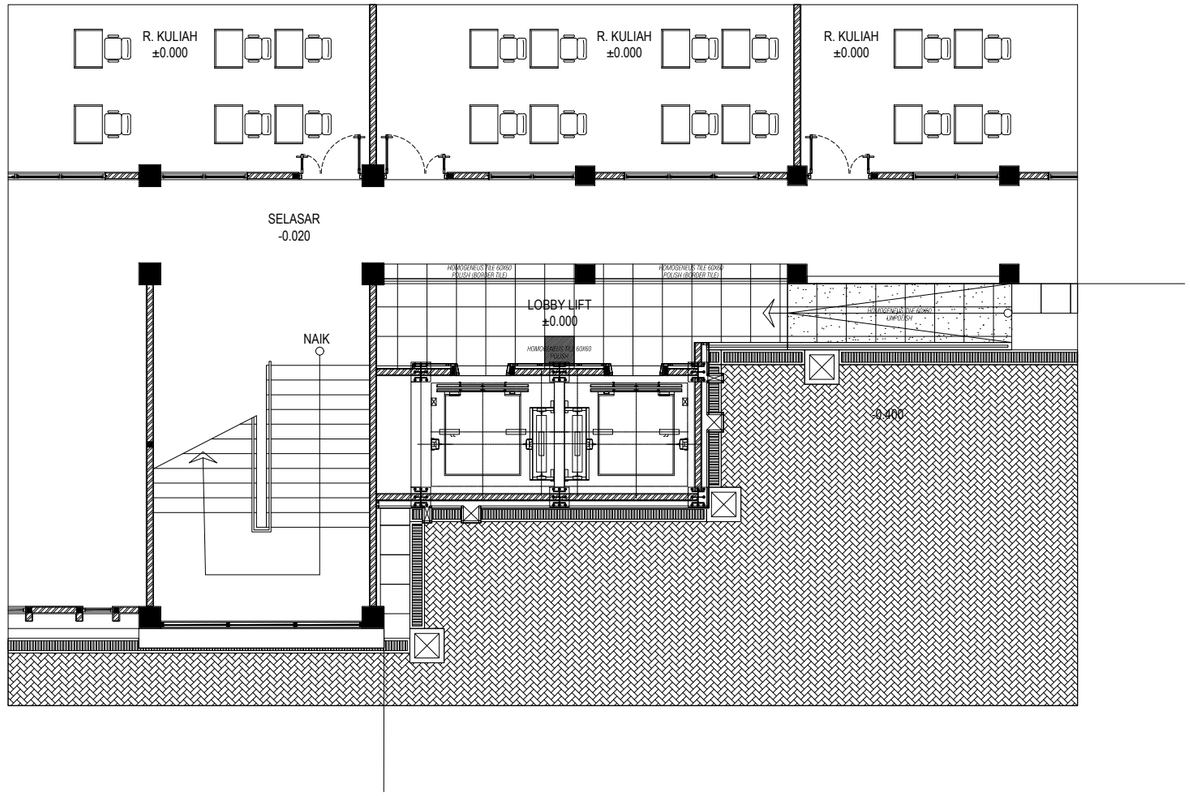

LIST STAINLESS STEEL : ————————

LEGENDA :

- HOMOGENEUS TILE 60X60 POLISH (WARNA TERANG) : 13.36 m2
- HOMOGENEUS TILE 60X60 UNPOLISH (WARNA TERANG) : 5.48 m2
- LIS STAINLESS STEEL (BATAS LANTAI) : 7.82m1
- HOMOGENEUS TILE 60X60 POLISH (BORDER, WARNA GELAP) : 2.34 m2

DENAH LANTAI 1

SCALE A3 1 : 125

RKB - F

UNIVERSITAS TRUNODJOYO

M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	KONDISI	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT ATAP DAN DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH FINISHING LANTAI LANTAI 1 RKB - F	1:125

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	12	204



KEYPLAN

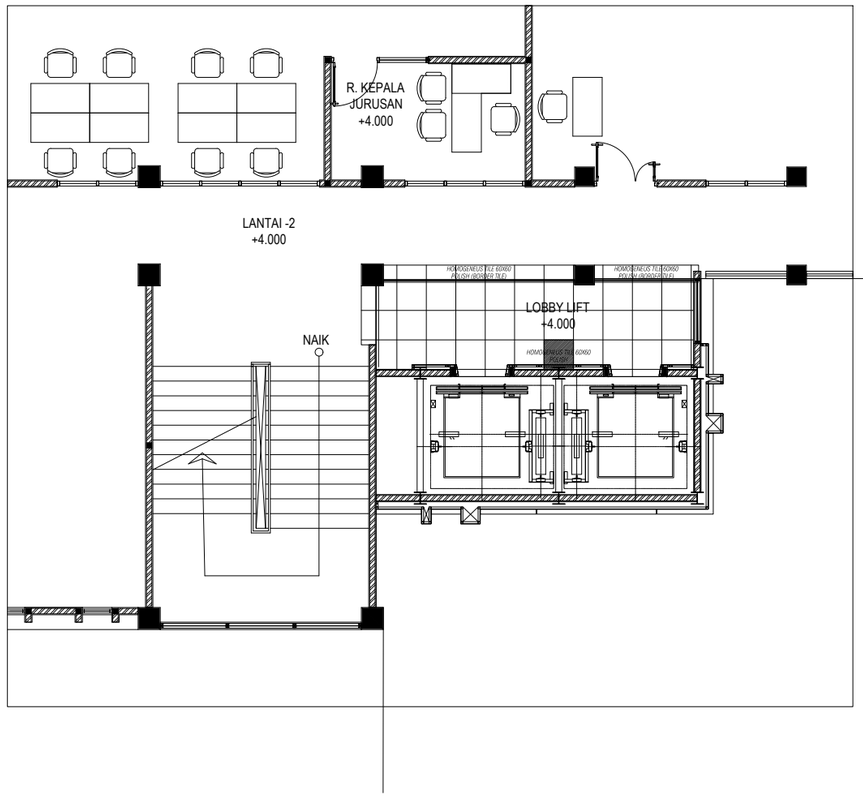

LIST STAINLESS STEEL : ————————

LEGENDA :

- HOMOGENEUS TILE 60X60 POLISH (WARNA TERANG) : 11.98 m2
- LIS STAINLESS STEEL (BATAS LANTAI) : 7.67 m1
- HOMOGENEUS TILE 60X60 POLISH (BORDER, WARNA GELAP) : 2.16 m2

DENAH LANTAI 2

SCALE A3 1 : 125

RKB - F

UNIVERSITAS TRUNODJOYO

M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	K O N D I S I	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT DAN DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 19820424200604 1002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH FINISHING LANTAI LANTAI 2 RKB - F	**1:125**

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	**13**	**204**



KEYPLAN

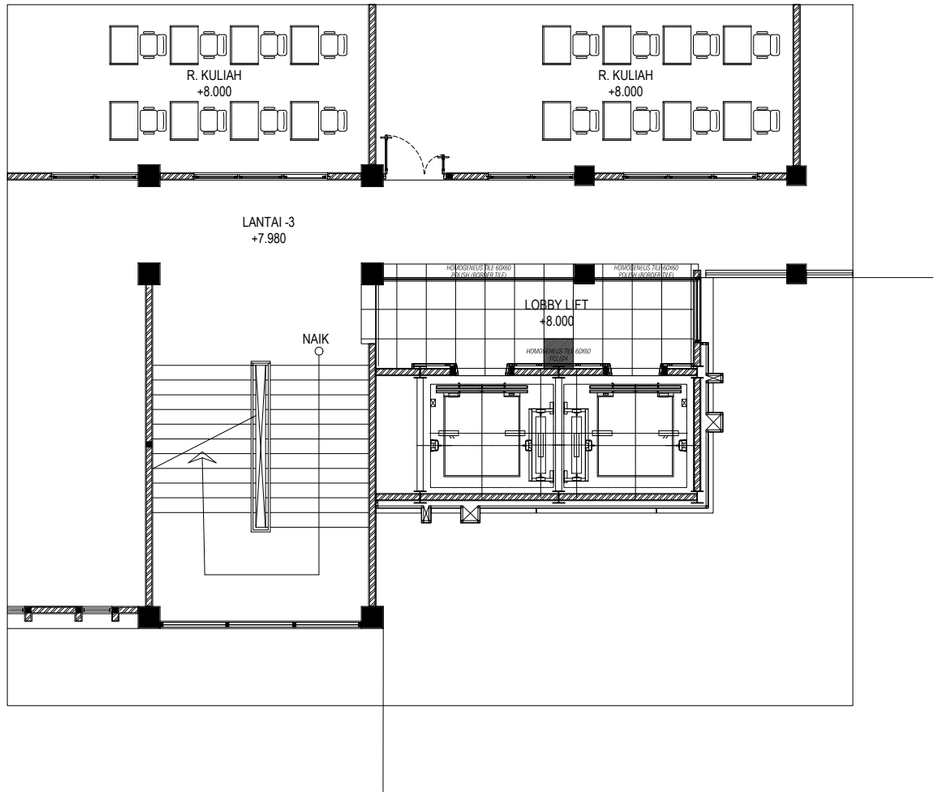

LIST STAINLESS STEEL : ————————

LEGENDA :

- HOMOGENEUS TILE 60X60 POLISH (WARNA TERANG) : 11.98 m2
- LIS STAINLESS STEEL (BATAS LANTAI) : 7.67 m1
- HOMOGENEUS TILE 60X60 POLISH (BORDER, WARNA GELAP) : 2.16 m2

DENAH LANTAI 3

SCALE A3 1 : 125

RKB - F

UNIVERSITAS TRUNODJOYO

M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	K O N D I S I	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT DAN DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 19820424200604100 2

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH FINISHING LANTAI **LANTAI 3** **RKB - F**	**1:125**

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	**14**	**204**



KEYPLAN

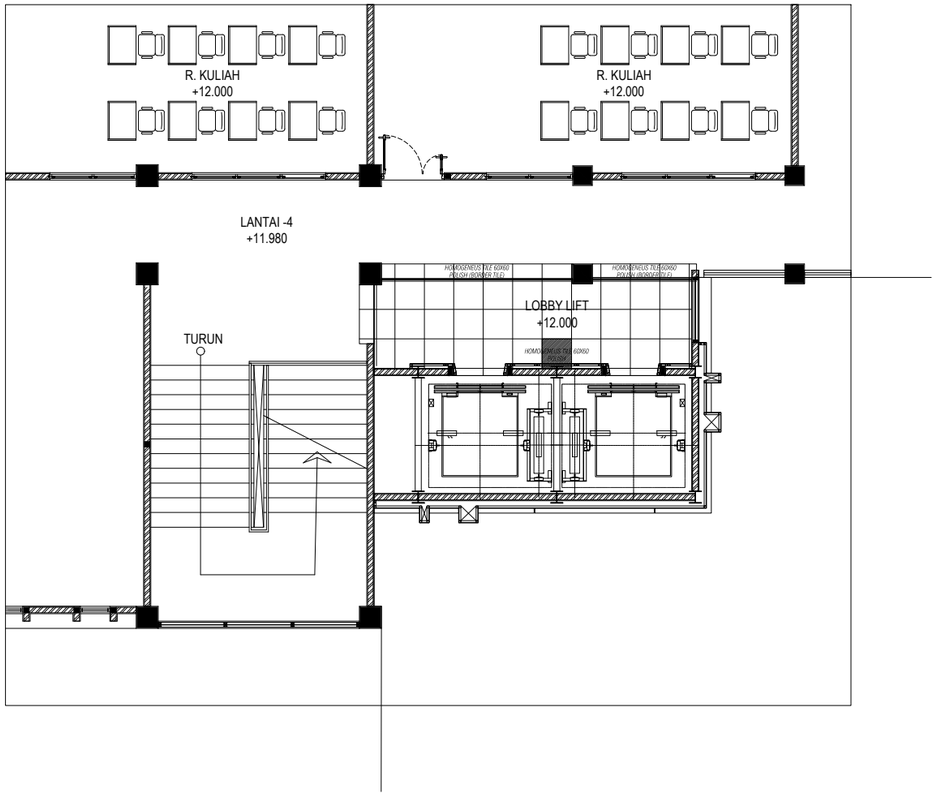

LIST STAINLESS STEEL : ————————

LEGENDA :

- HOMOGENEUS TILE 60X60 POLISH (WARNA TERANG) : 11.98 m2
- LIS STAINLESS STEEL (BATAS LANTAI) : 7.67 m1
- HOMOGENEUS TILE 60X60 POLISH (BORDER, WARNA GELAP) : 2.16 m2

DENAH LANTAI 4

SCALE A3 1 : 125

RKB - F

UNIVERSITAS TRUNODJOYO

M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	K O N D I S I	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT DAN DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH FINISHING LANTAI LANTAI 4 RKB - F	1:125

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	15	204



KEYPLAN

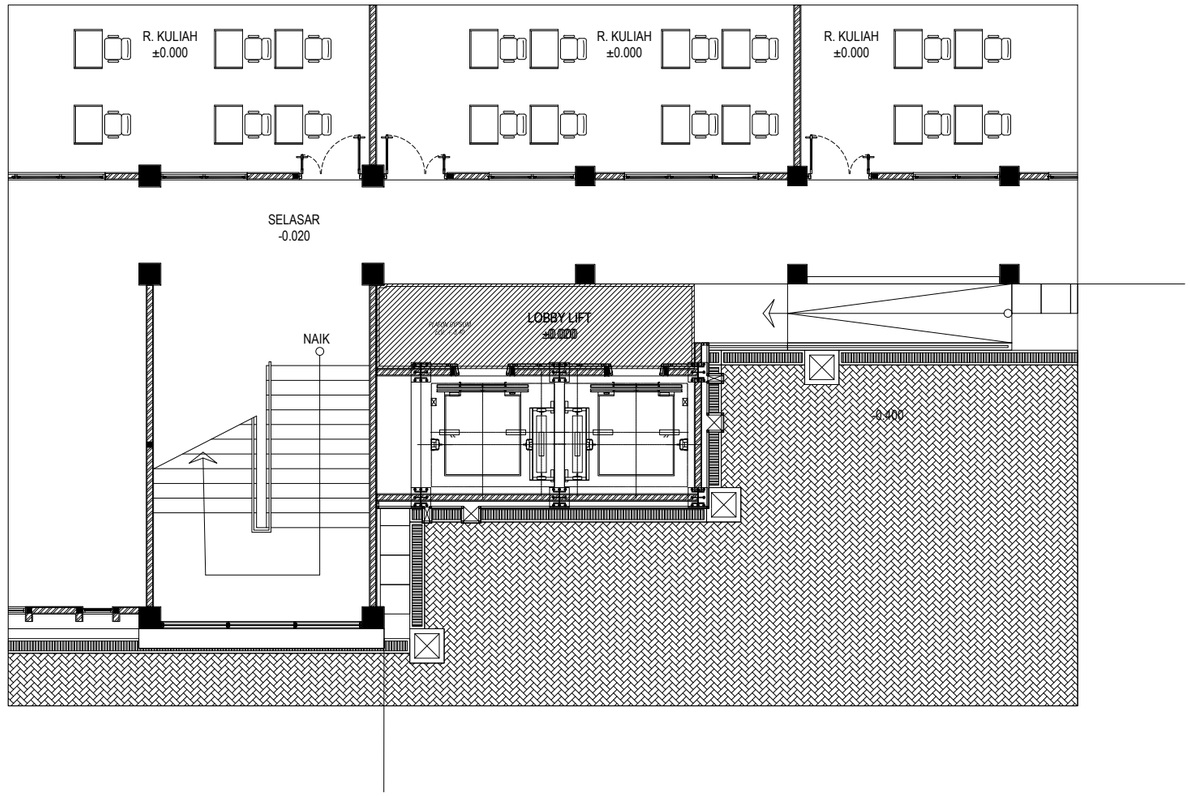

SHADOW LINE : ————————

LEGENDA :

PEKERJAAN PLAFON : 13.82m2
SHADOW LINE : 16 m1

DENAH LANTAI 1

SCALE A3 1 : 125

RKB - F

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	K O N D I S I	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT ATAP DAN DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 19820424200604 1002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH PLAFON LANTAI 1 RKB - F	1:125

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	16	204



KEYPLAN

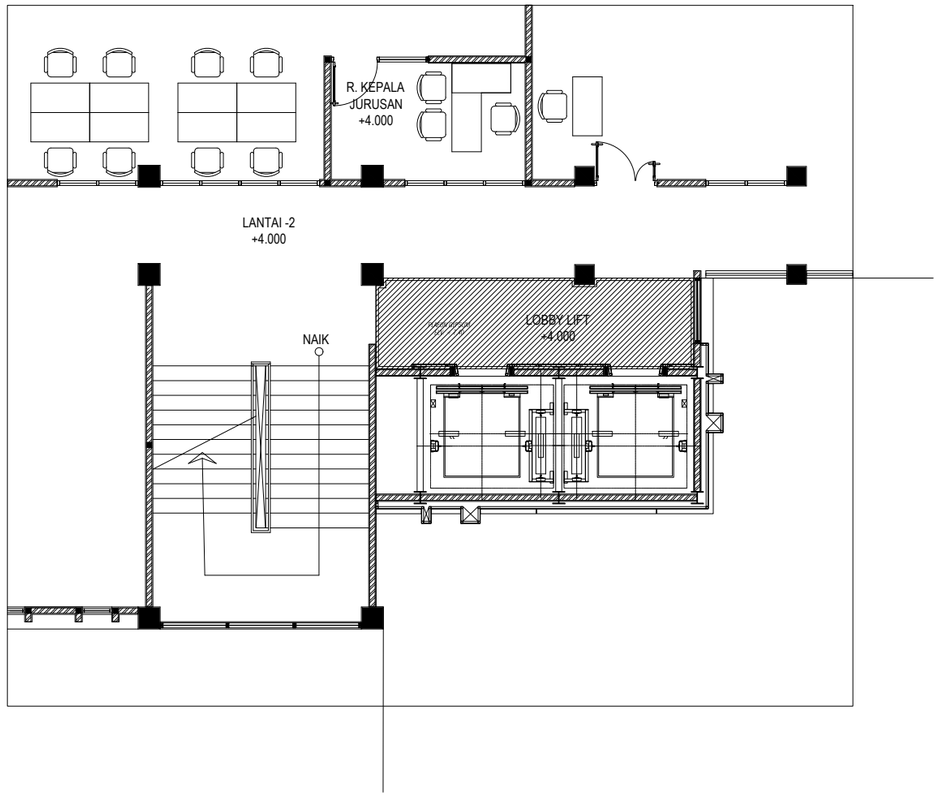

SHADOW LINE : ————————

LEGENDA :

PEKERJAAN PLAFON : 14.22 m2
SHADOW LINE : 16.49 m1

DENAH LANTAI 2

SCALE A3 1 : 125

RKB - F

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	K O N D I S I	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT ATAP DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 19820424200604100 2

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH PLAFON LANTAI 2 RKB - F	1:125

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	17	204



KEYPLAN

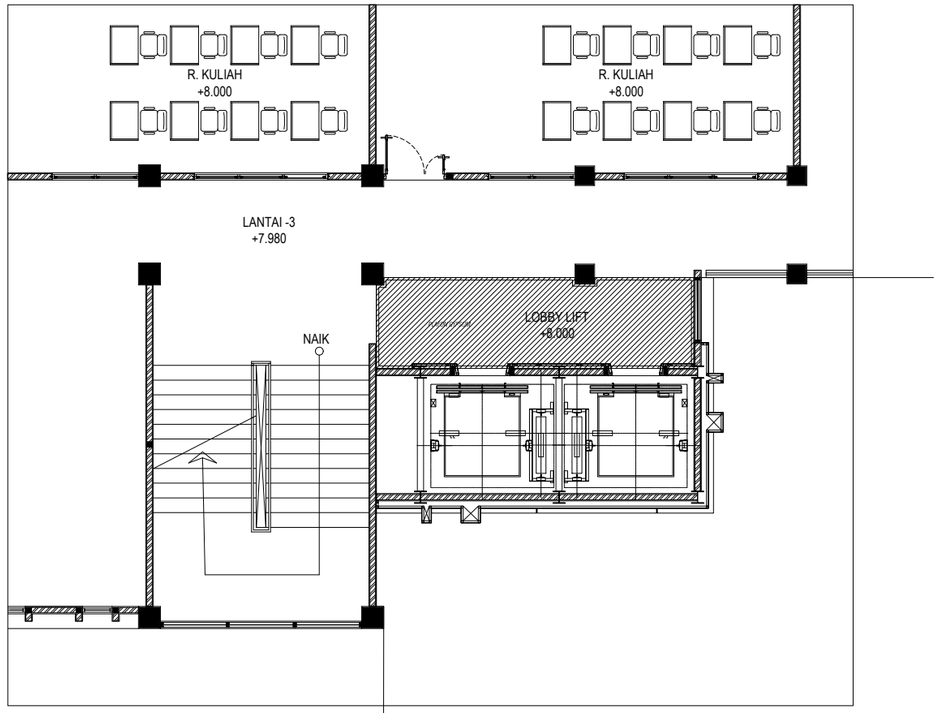

SHADOW LINE : ————————

LEGENDA :

PEKERJAAN PLAFON : 14.22 m2
SHADOW LINE : 16.49 m1

DENAH LANTAI 3

SCALE A3 1 : 125

RKB - F

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	K O N D I S I	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT ATAP DAN DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 19740925200312100 2

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 19820424200604100 2

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH PLAFON LANTAI 3 RKB - F	1:125

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	18	204



KEYPLAN

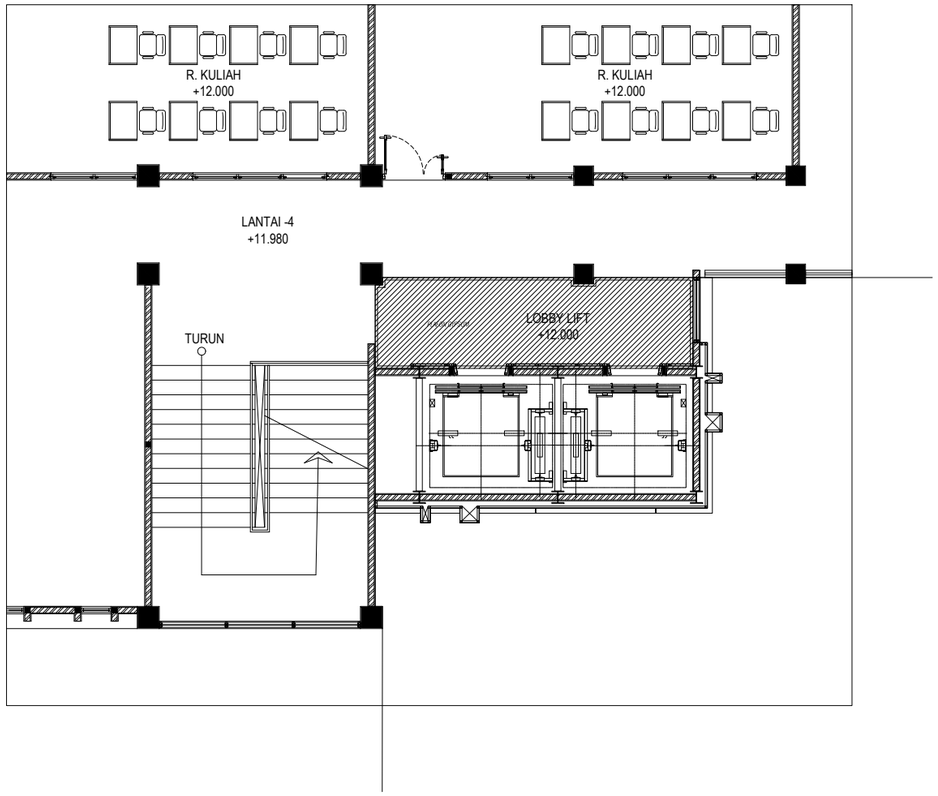

SHADOW LINE : ————————

LEGENDA :

PEKERJAAN PLAFON : 14.22 m2
SHADOW LINE : 16.49 m1

DENAH LANTAI 4

SCALE A3 1 : 125

RKB - F

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	K O N D I S I	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT DAN DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH PLAFON LANTAI 4 RKB - F	1:125

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	19	204



KEYPLAN

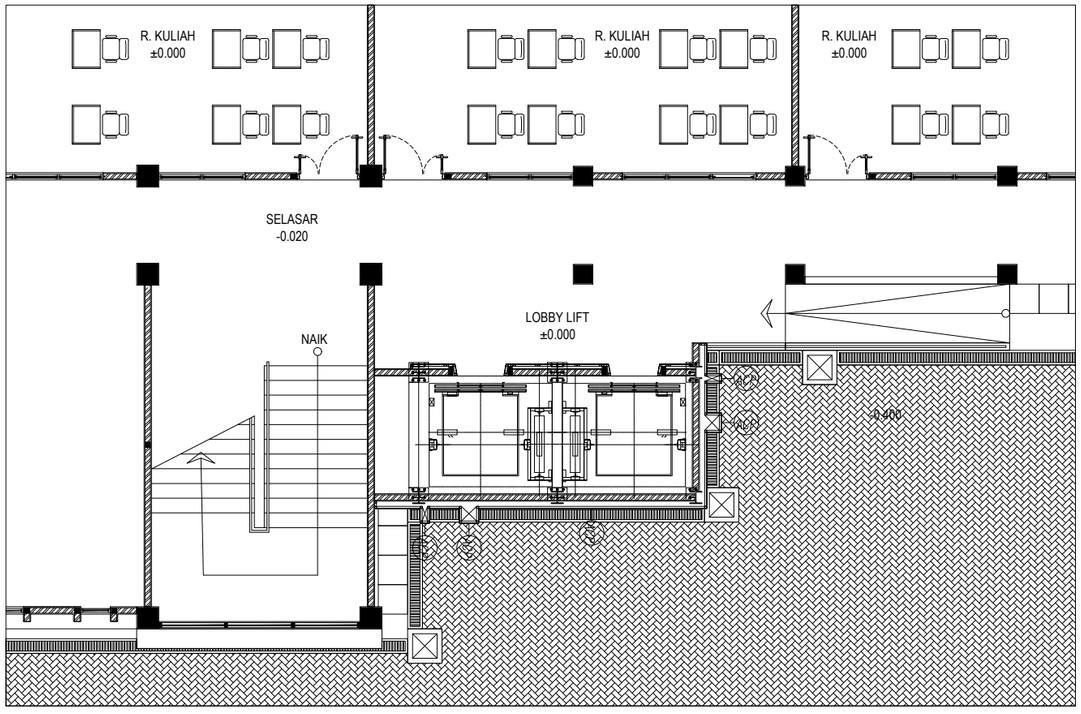

LEGENDA :

PEKERJAAN ACP : 47.83 m2

DENAH LANTAI 1

SCALE A3 1 : 125

RKB - F

UNIVERSITAS TRUNODJOYO

M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	KONDISI	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT ATAP DAN DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH RENCANA FASAD ACP LANTAI 1 RKB - F	1:125

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	20	204



KEYPLAN

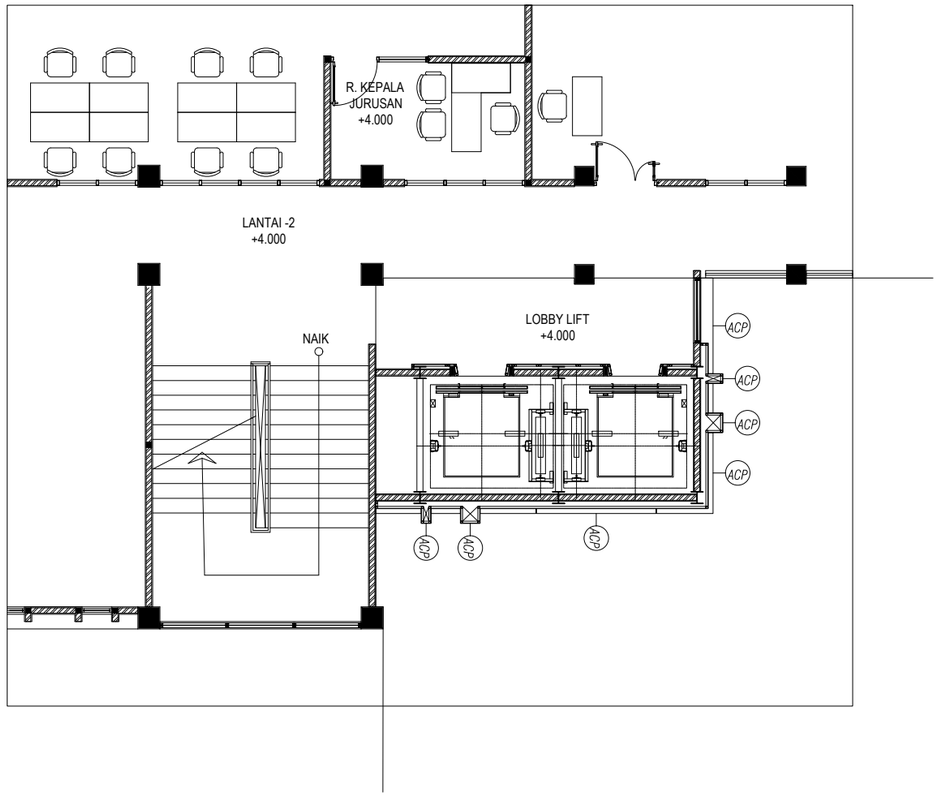

LEGENDA :

PEKERJAAN ACP : 53.84 m2

DENAH LANTAI 2

SCALE A3 1 : 125

RKB - F

UNIVERSITAS TRUNODJOYO

M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	K O N D I S I	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT DAN DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH RENCANA FASAD ACP LANTAI 2 RKB - F	**1:125**

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	**21**	**204**

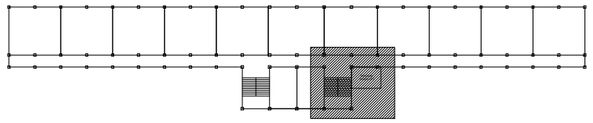

KEYPLAN

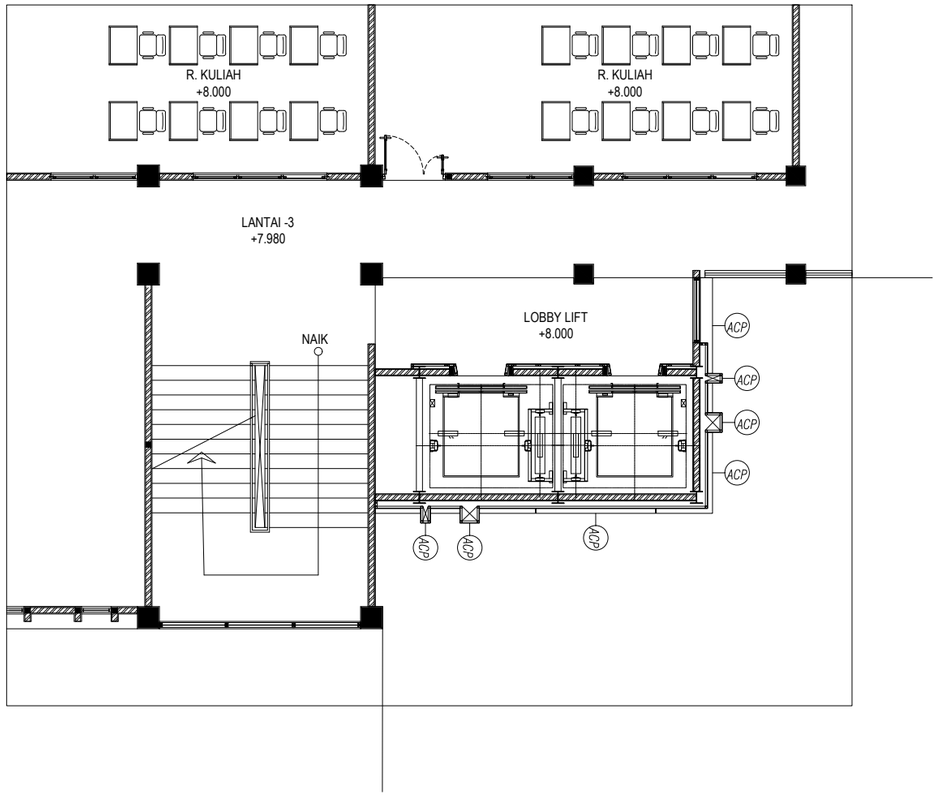

LEGENDA :

PEKERJAAN ACP : 53.84 m2

DENAH LANTAI 3

SCALE A3 1 : 125

RKB - F

UNIVERSITAS TRUNODJOYO

M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	K O N D I S I	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT DAN DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 19820424200604 1002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH RENCANA FASAD ACP LANTAI 3 RKB - F	1:125

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	22	204

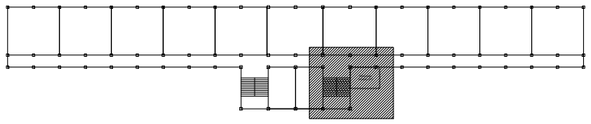

KEYPLAN

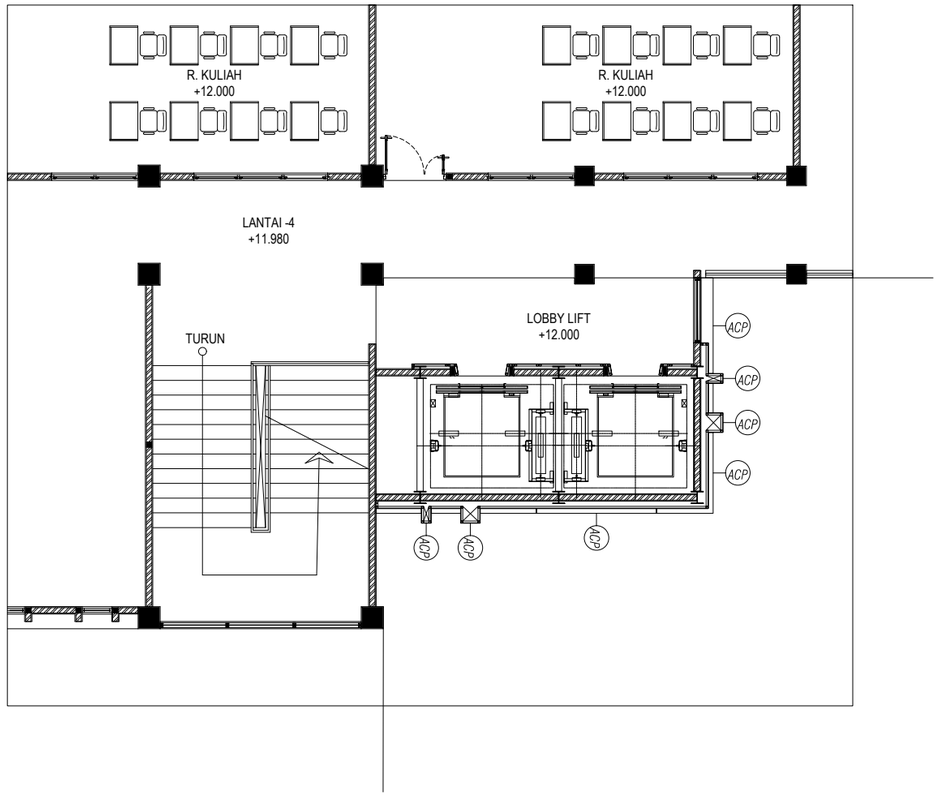

LEGENDA :

PEKERJAAN ACP : 53.84 m2

DENAH LANTAI 4

SCALE A3 1 : 125

RKB - F

UNIVERSITAS TRUNODJOYO

M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	K O N D I S I	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT DAN DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 19820424200604100 2

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH RENCANA FASAD ACP LANTAI 4 RKB - F	**1:125**

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	**23**	**204**



KEYPLAN

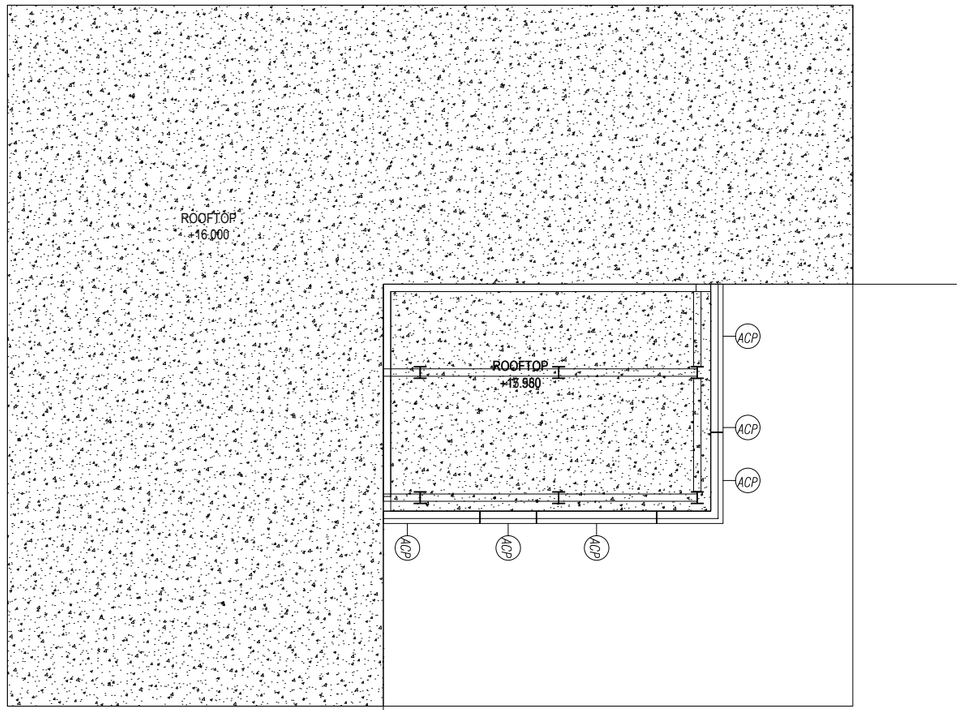

LEGENDA :

PEKERJAAN ACP : 54.38m2

DENAH LANTAI ATAP

SCALE A3 1 : 125

RKB - F

UNIVERSITAS TRUNODJOYO

M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	K O N D I S I	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT LANTAI DAN DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 19820424200604 1002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH RENCANA FASAD ACP LANTAI ATAP RKB - F	**1:125**

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	**24**	**204**

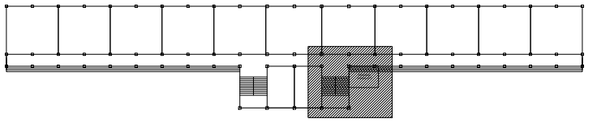

KEYPLAN

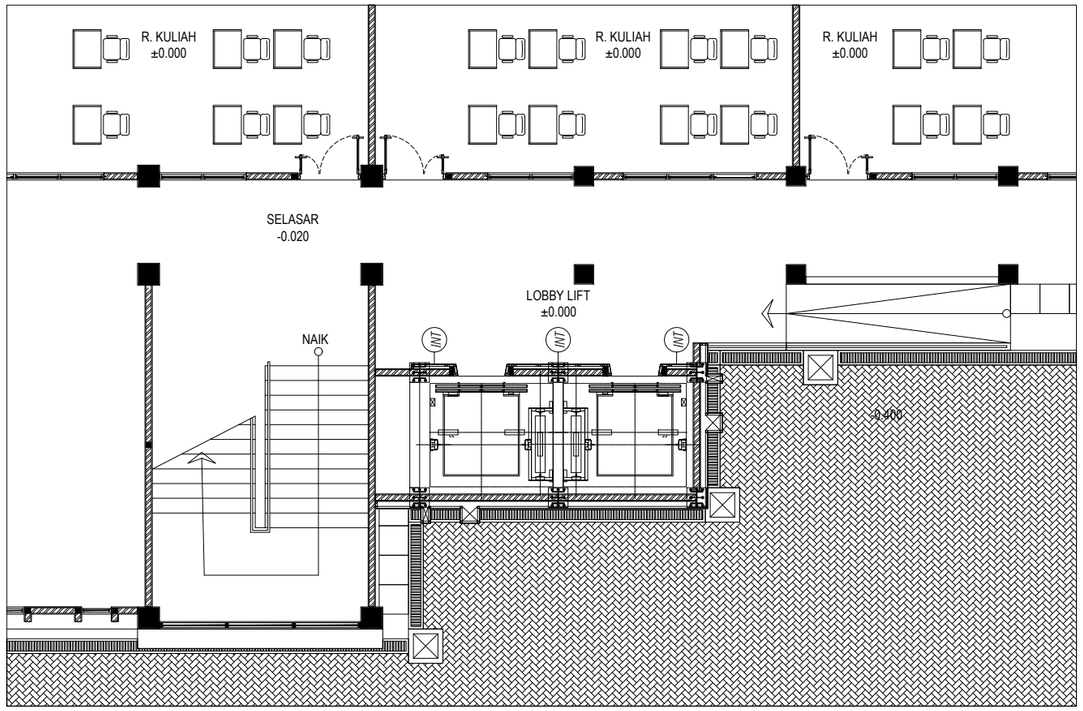

LEGENDA :

PEKERJAAN INTERIOR (MULTIPLEK/ACP) : 15.5 m2
LIST STAINLESS/ALUMUNIUM : 29.48 m1

DENAH LANTAI 1

SCALE A3 1 : 125

RKB - F

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	K O N D I S I	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT DAN DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 19820424200604100 2

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH RENCANA FINISHING INT. LOBBY LIFT LANTAI 1 RKB - F	1:125

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	25	204



KEYPLAN

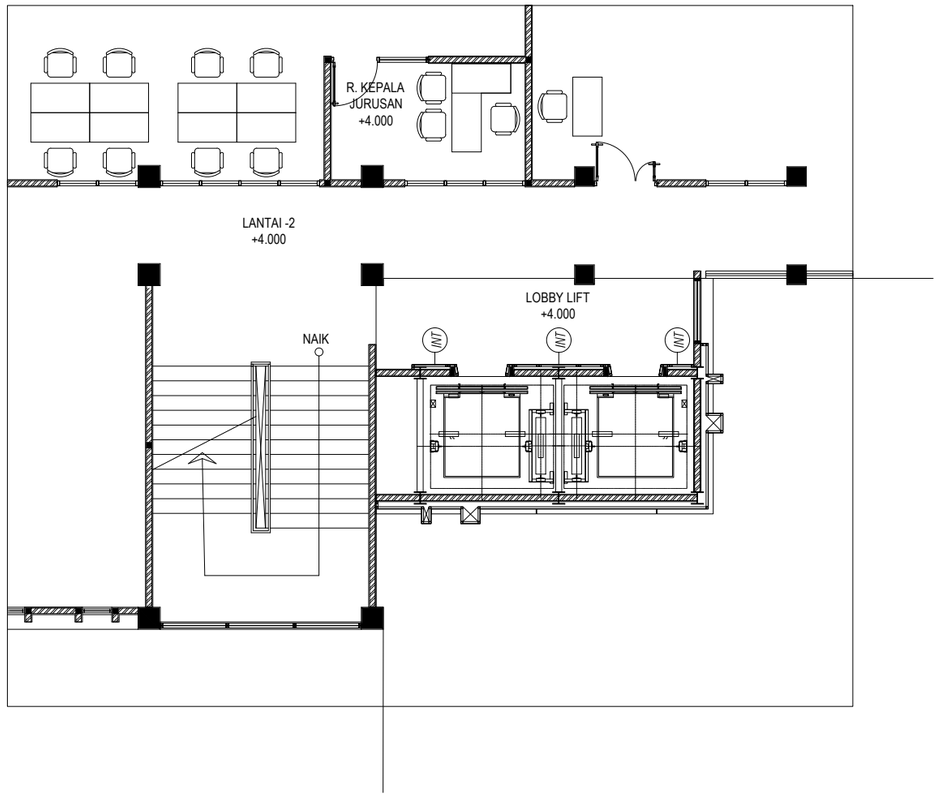

LEGENDA :

PEKERJAAN INTERIOR (MULTIPLEK/ACP) : 15.5 m2
LIST STAINLESS/ALUMUNIUM : 29.48 m1

DENAH LANTAI 2

SCALE A3 1 : 125

RKB - F

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	KONDISI	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT ATAP DAN DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH RENCANA FINISHING INT. LOBBY LIFT LANTAI 2 RKB - F	1:125

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	26	204



KEYPLAN

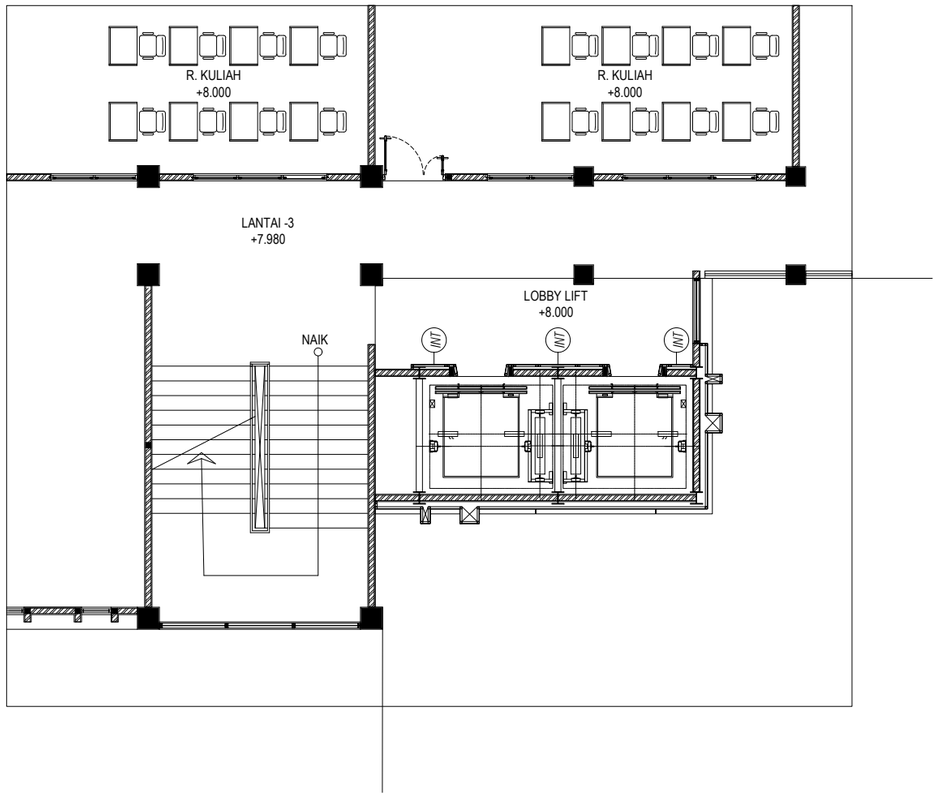

LEGENDA :

PEKERJAAN INTERIOR (MULTIPLEK/ACP) : 15.5 m2
LIST STAINLESS/ALUMUNIUM : 29.48 m1

DENAH LANTAI 3

SCALE A3 1 : 125

RKB - F

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	K O N D I S I	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT DAN DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 19820424200604 1002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH RENCANA FINISHING INT. LOBBY LIFT LANTAI 3 RKB - F	1:125

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	27	204

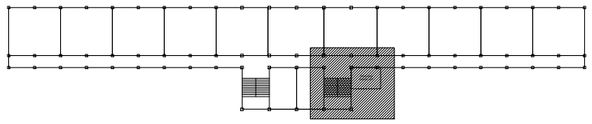

KEYPLAN

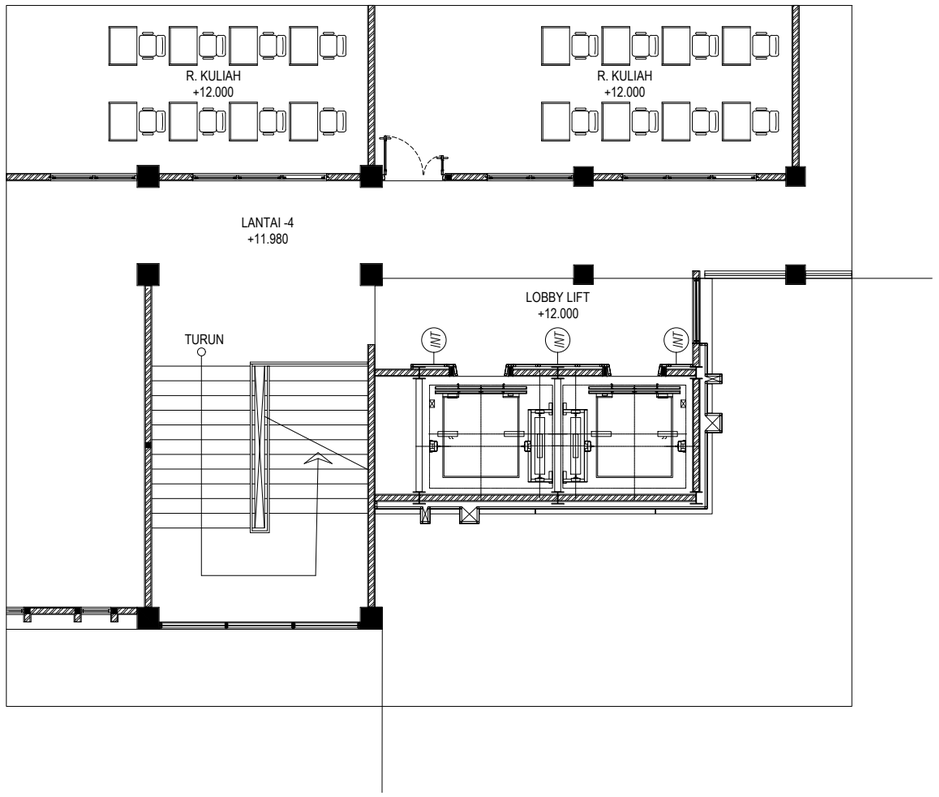

LEGENDA :

PEKERJAAN INTERIOR (MULTIPLEK/ACP) : 15.5 m2
LIST STAINLESS/ALUMUNIUM : 29.48 m1

DENAH LANTAI 4

SCALE A3 1 : 125

RKB - F

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	K O N D I S I	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT DAN DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER

Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH RENCANA FINISHING INT. LOBBY LIFT LANTAI 4 RKB - F	1:125

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	28	204

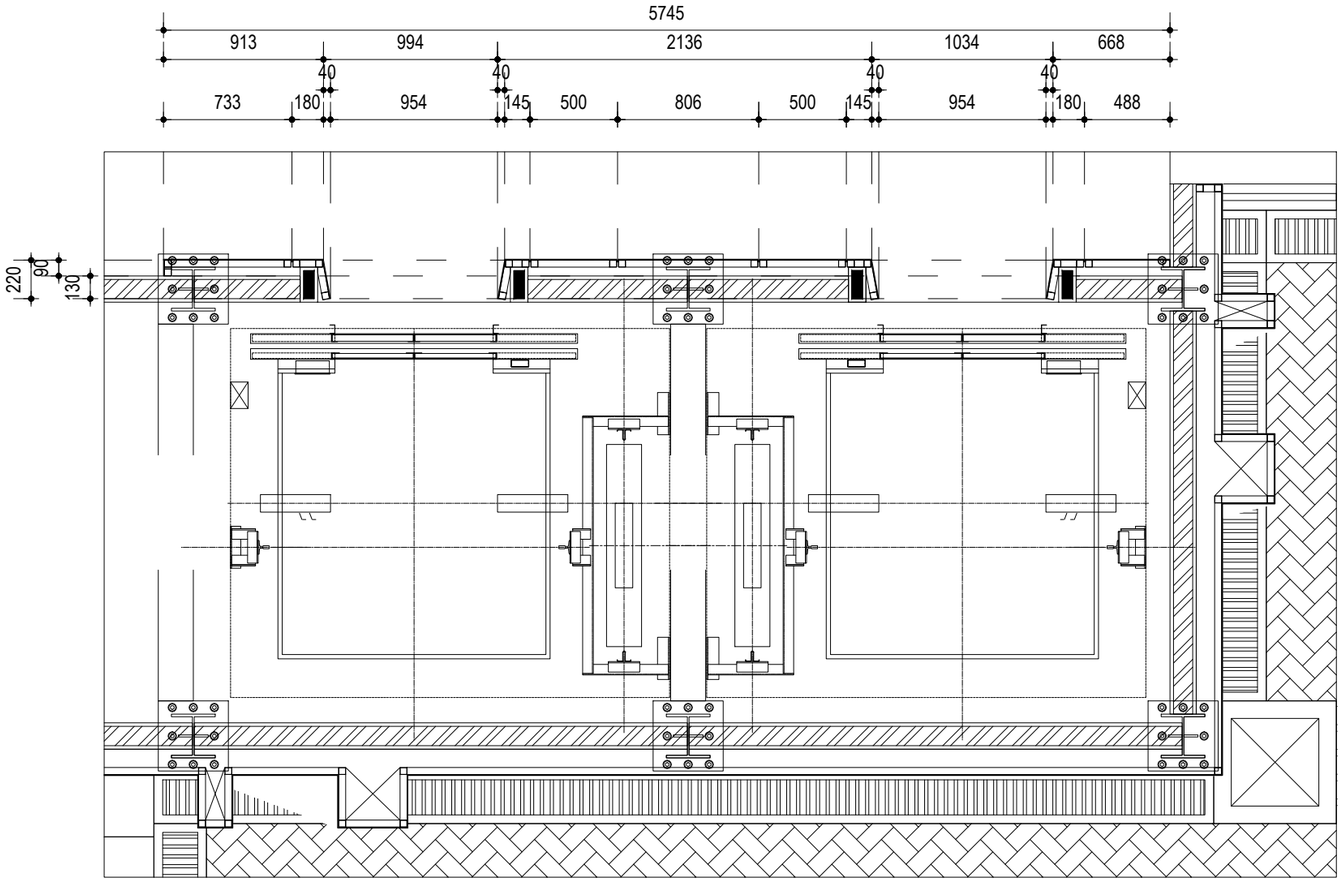

DENAH PARTIAL DETAIL INTERIOR LOBBY (MEWAKILI TIAP LANTAI)

SCALE A3 1 : 35

RKB - F

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	KONDISI	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT DAN DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER

Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DETAIL PARTIAL FINISHING INT. LOBBY LIFT RKB - F	1:35

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	29	204

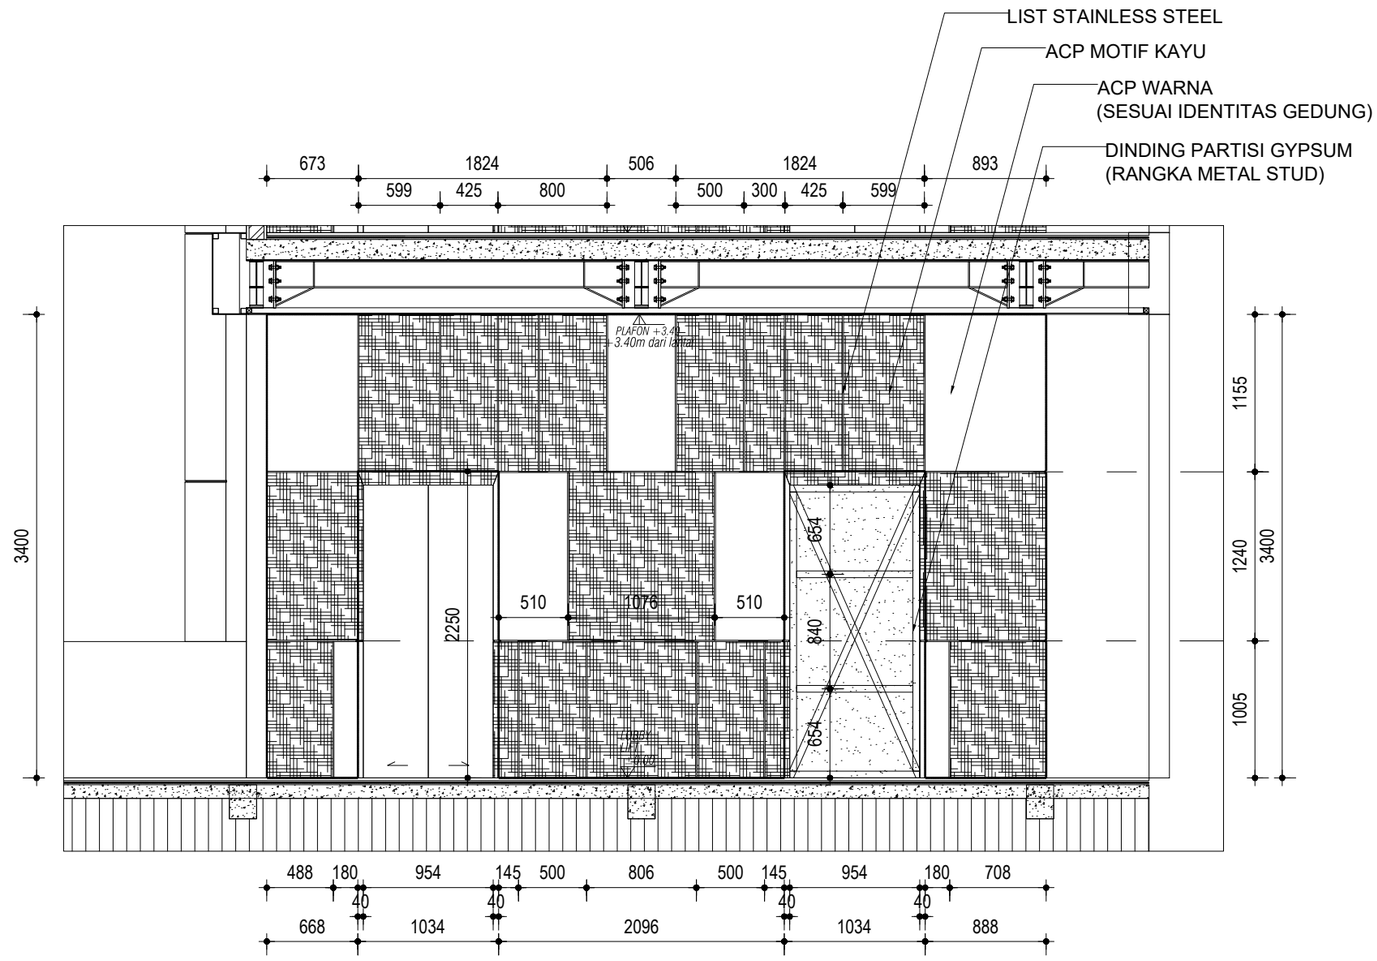

DENAH PARTIAL DETAIL INTERIOR LOBBY (MEWAKILI TIAP LANTAI)

SCALE A3 1 : 45

RKB - F

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	KONDISI	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT DAN DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
POTONGAN PARTIAL FINISHING INT. LOBBY LIFT RKB - F	1:45

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	30	204

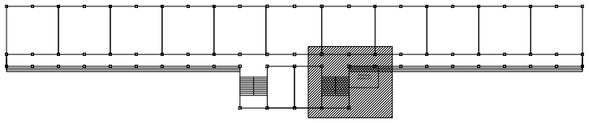

KEYPLAN

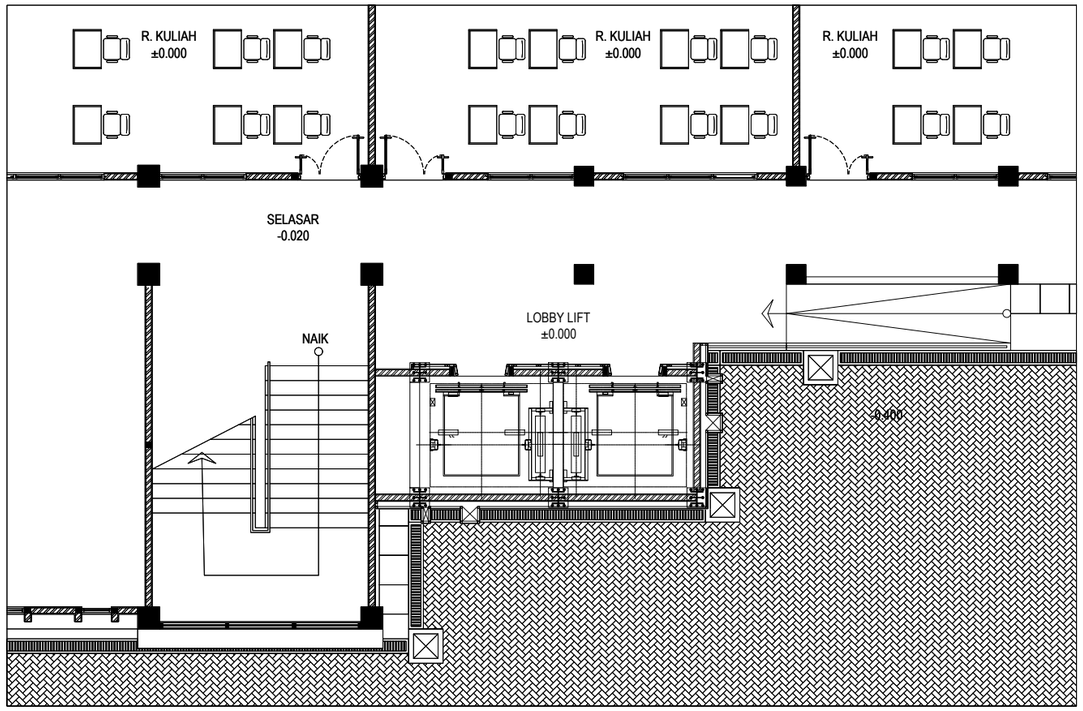

LEGENDA :

PEKERJAAN PASANGAN BATA : 56.62 m2
PEKERJAAN PLESTER ACI : 113.24 m2
PEKERJAAN CAT INTERIOR : 20.22 m2
PEKERJAAN CAT EXTERIOR :40.35 m2
PEKERJAAN PAS. BATA RAMP : 7.36 m2
PEKERJAAN PLESTER ACI RAMP : 14.02 m2
PEKERJAAN CAT RAMP : 14.02 m2

DENAH LANTAI 1

SCALE A3 1 : 125

RKB - F

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	K O N D I S I	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT ATAP DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 19820424200604100 2

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH RENCANA PASANGAN BATA LANTAI 1 RKB - F	1:125

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	31	204



KEYPLAN

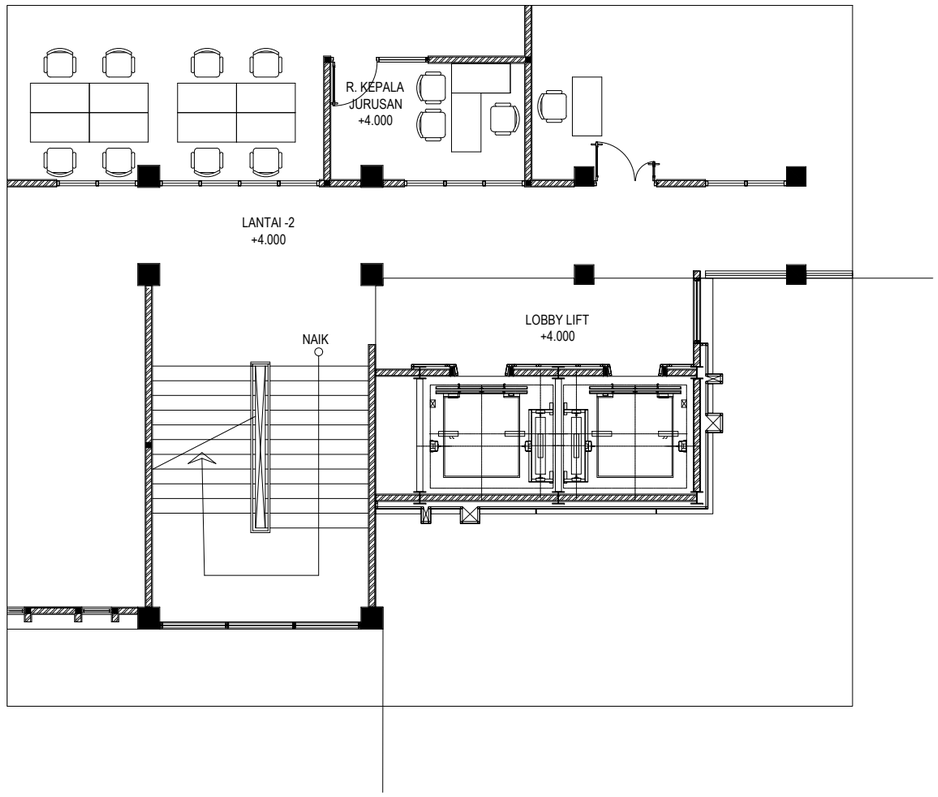

LEGENDA :

PEKERJAAN PASANGAN BATA : 57.31 m2
PEKERJAAN PLESTER ACI : 114.62 m2
PEKERJAAN CAT INTERIOR : 20.79 m2
PEKERJAAN CAT EXTERIOR : 39.04 m2

DENAH LANTAI 2

SCALE A3 1 : 125

RKB - F

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	K O N D I S I	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT ATAP DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 19820424200604100 2

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH RENCANA PASANGAN BATA LANTAI 2 RKB - F	**1:125**

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	**32**	**204**

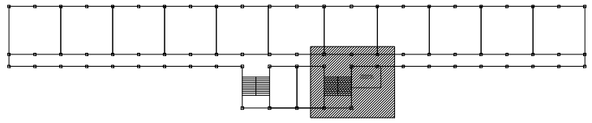

KEYPLAN

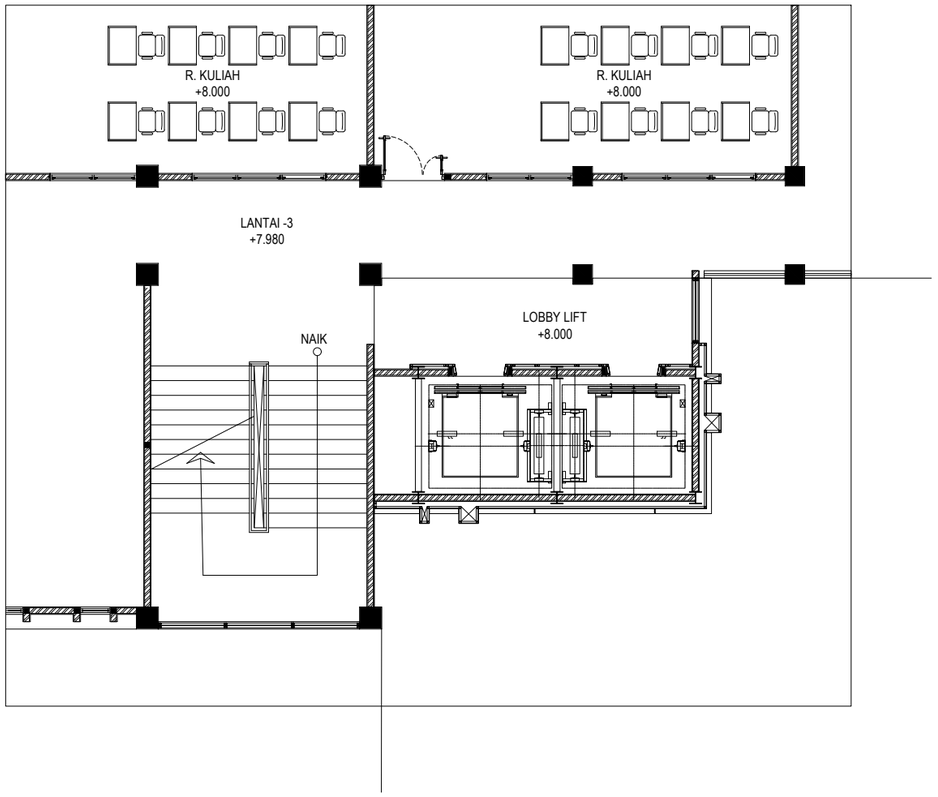

LEGENDA :

PEKERJAAN PASANGAN BATA : 57.31 m2
PEKERJAAN PLESTER ACI : 114.62 m2
PEKERJAAN CAT INTERIOR : 20.79 m2
PEKERJAAN CAT EXTERIOR : 39.04 m2

DENAH LANTAI 3

SCALE A3 1 : 125

RKB - F

UNIVERSITAS TRUNODJOYO

M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	K O N D I S I	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT DAN DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 19820424200604 1002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH RENCANA PASANGAN BATA LANTAI 3 RKB - F	**1:125**

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	**33**	**204**



KEYPLAN

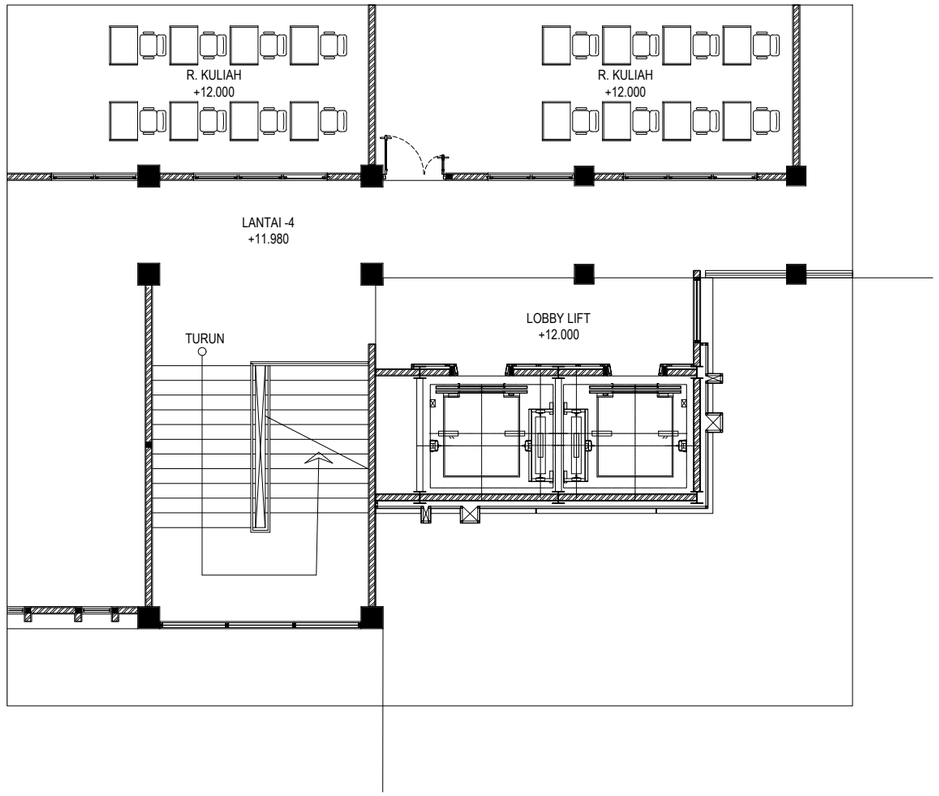

LEGENDA :

PEKERJAAN PASANGAN BATA : 57.31 m2
PEKERJAAN PLESTER ACI : 114.62 m2
PEKERJAAN CAT INTERIOR : 20.79 m2
PEKERJAAN CAT EXTERIOR : 39.04 m2

DENAH LANTAI 4

SCALE A3 1 : 125

GEDUNG FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	K O N D I S I	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT DAN DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 19820424200604100 2

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH RENCANA PASANGAN BATA LANTAI 4 RKB - F	1:125

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	34	204



KEYPLAN

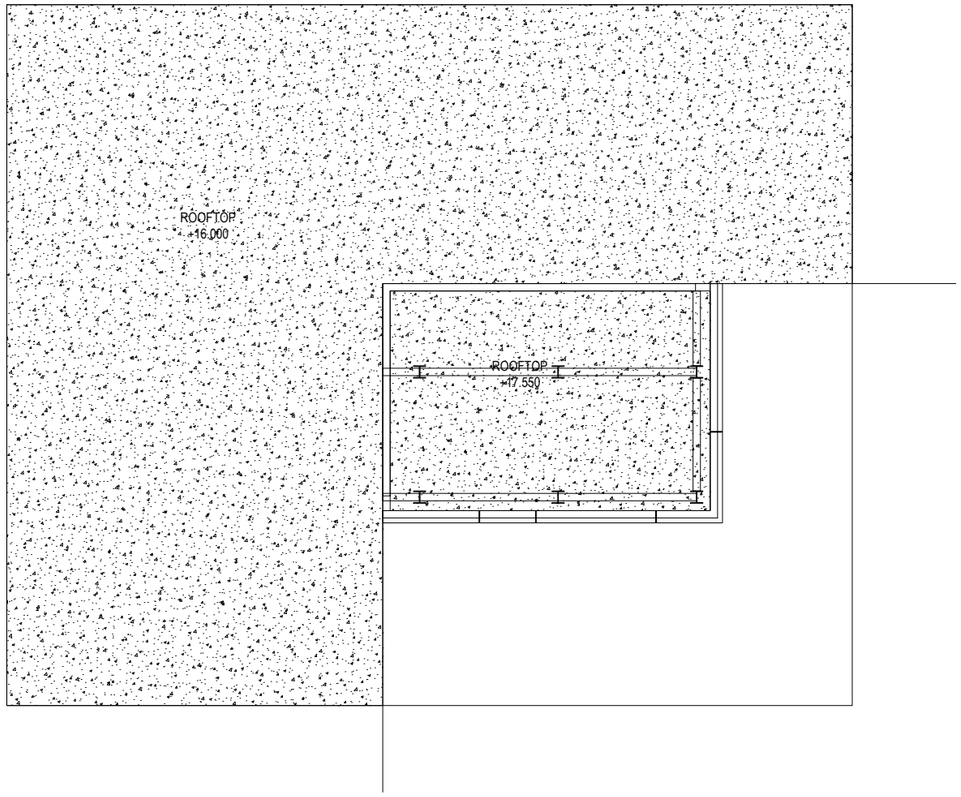

LEGENDA :

PEKERJAAN PASANGAN BATA : 34.43 m2
PEKERJAAN PLESTER ACI : 68.86 m2
PEKERJAAN CAT EXTERIOR : 38.96 m2

DENAH LANTAI ATAP

SCALE A3 1 : 125

RKB - F

UNIVERSITAS TRUNODJOYO

M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	K O N D I S I	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT LANTAI DAN ATAP	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH RENCANA PASANGAN BATA LANTAI ATAP RKB - F	**1:125**

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	**35**	**204**



KEYPLAN

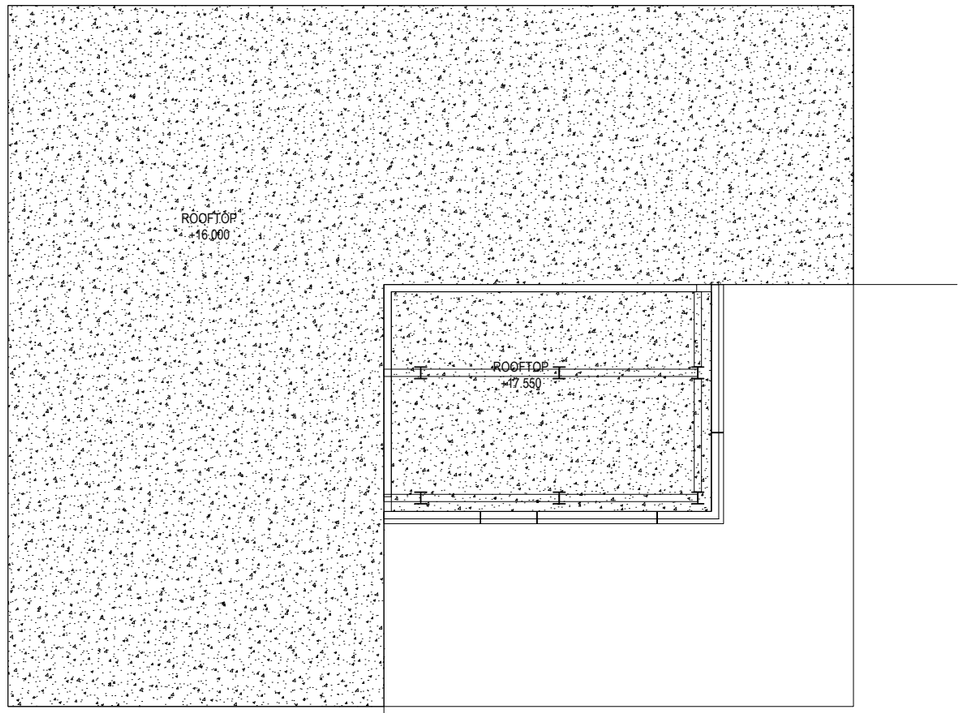

LEGENDA :

PEKERJAAN PASANGAN BATA : 34.43 m2
PEKERJAAN PLESTER ACI : 68.86 m2
PEKERJAAN CAT EXTERIOR : 38.96 m2

DENAH LANTAI ATAP

SCALE A3 1 : 125

RKB - F

UNIVERSITAS TRUNODJOYO

M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	K O N D I S I	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT ATAP DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 19820424200604 1002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH RENCANA WATERPROOFING LANTAI ATAP RKB - F	**1:125**

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	**36**	**204**



KEYPLAN

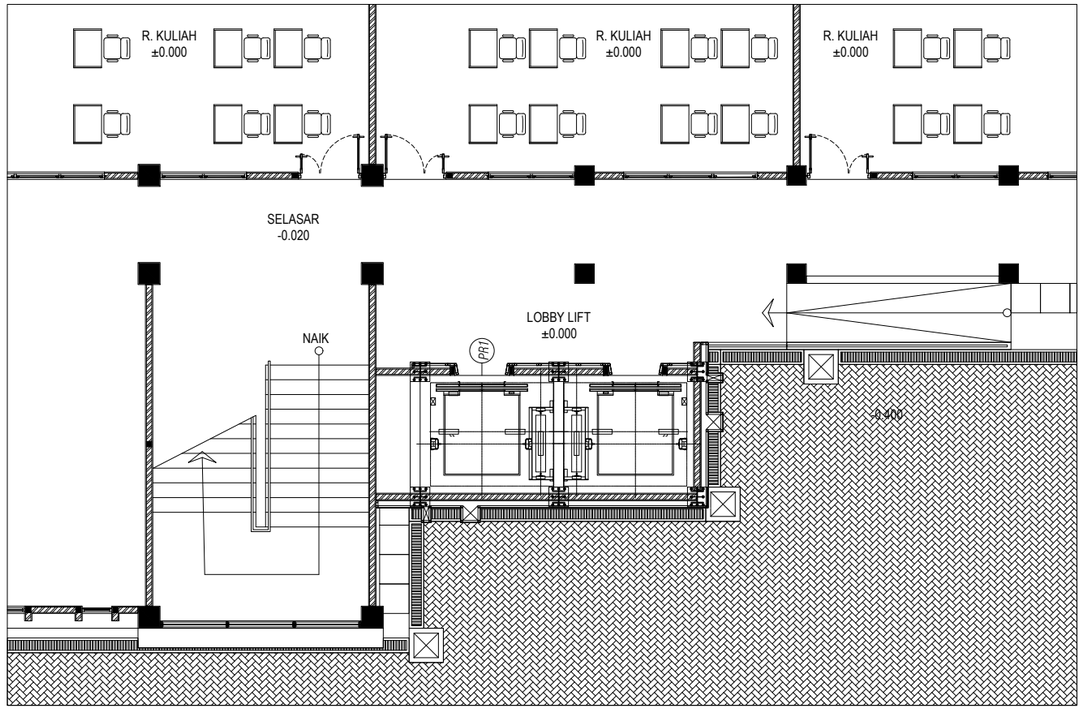

LEGENDA :

PEKERJAAN PASANGAN BATA : 56.62 m2
PEKERJAAN PLESTER ACI : 113.24 m2
PEKERJAAN CAT INTERIOR : 20.22 m2
PEKERJAAN CAT EXTERIOR :40.35 m2
PEKERJAAN PAS. BATA RAMP : 7.36 m2
PEKERJAAN PLESTER ACI RAMP : 14.02 m2
PEKERJAAN CAT RAMP : 14.02 m2

DENAH LANTAI 1

SCALE A3 1 : 125

RKB - F

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	KONDISI	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT ATAP DAN DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH RENCANA KUSEN LANTAI 1 RKB - F	1:125

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	37	204



KEYPLAN

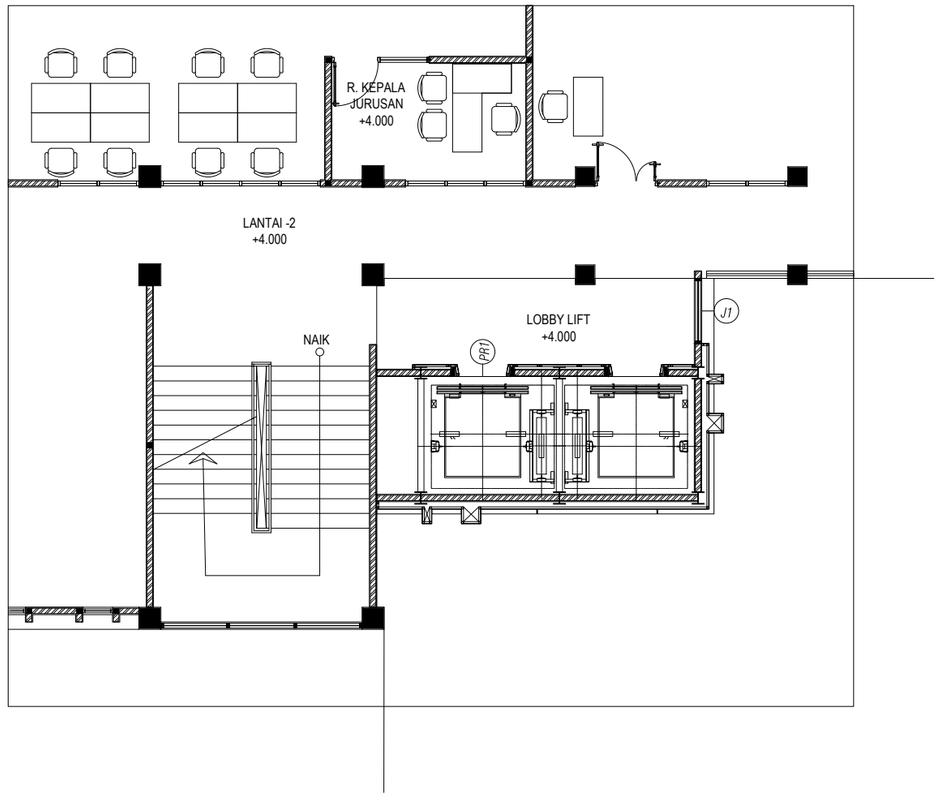

LEGENDA :

PEKERJAAN PASANGAN BATA : 57.31 m2
PEKERJAAN PLESTER ACI : 114.62 m2
PEKERJAAN CAT INTERIOR : 20.79 m2
PEKERJAAN CAT EXTERIOR : 39.04 m2

DENAH LANTAI 2

SCALE A3 1 : 125

RKB - F

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	K O N D I S I	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT ATAP DAN DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 19820424200604 1002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH RENCANA KUSEN LANTAI 2 RKB - F	1:125

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	38	204



KEYPLAN

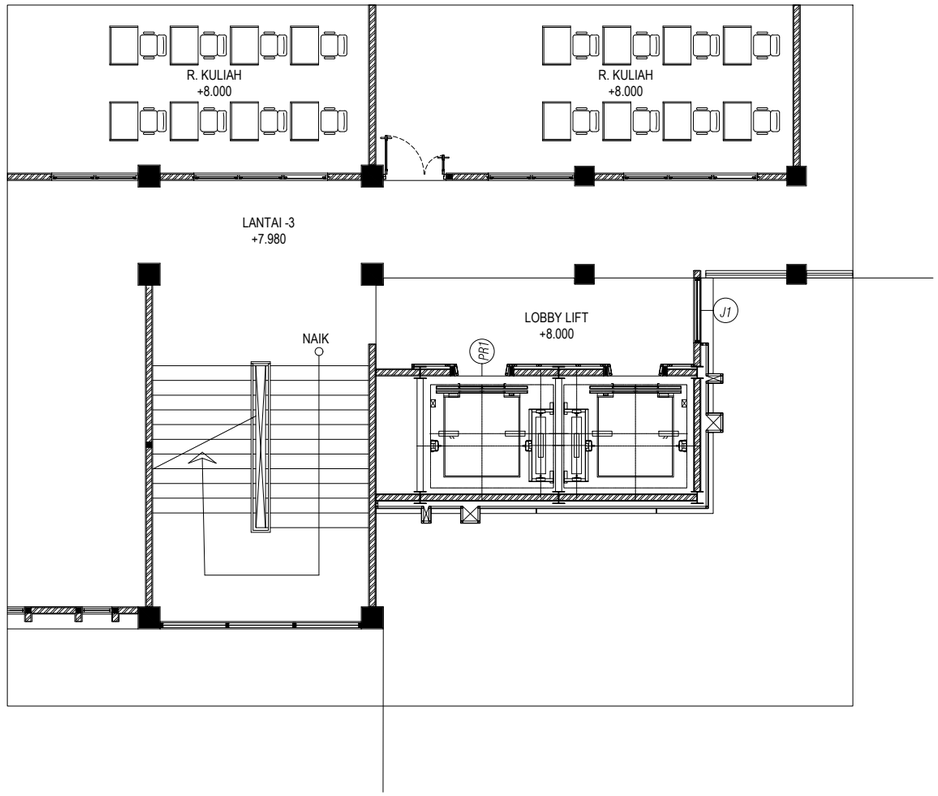

LEGENDA :

PEKERJAAN PASANGAN BATA : 57.31 m2
PEKERJAAN PLESTER ACI : 114.62 m2
PEKERJAAN CAT INTERIOR : 20.79 m2
PEKERJAAN CAT EXTERIOR : 39.04 m2

DENAH LANTAI 3

SCALE A3 1 : 125

RKB - F

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	K O N D I S I	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT DAN DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 19820424200604 1002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH RENCANA KUSEN LANTAI 3 RKB - F	1:125

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	39	204

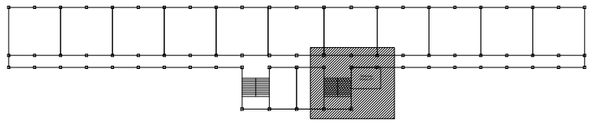

KEYPLAN

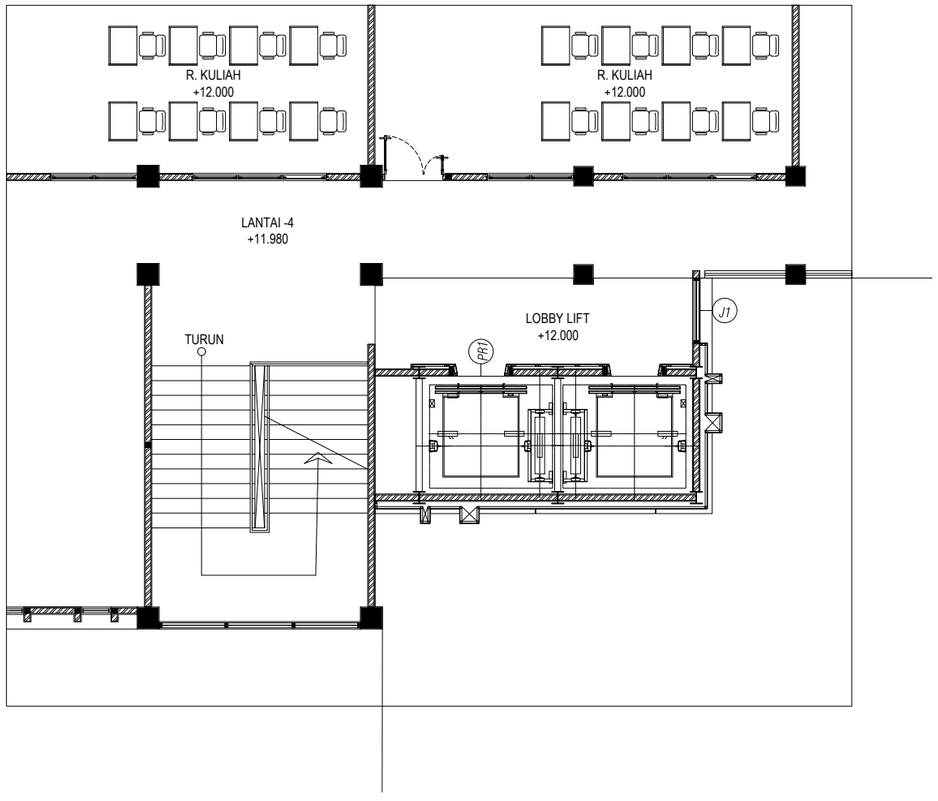

LEGENDA :

PEKERJAAN PASANGAN BATA : 57.31 m2
PEKERJAAN PLESTER ACI : 114.62 m2
PEKERJAAN CAT INTERIOR : 20.79 m2
PEKERJAAN CAT EXTERIOR : 39.04 m2

DENAH LANTAI 4

SCALE A3 1 : 125

RKB - F

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	K O N D I S I	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT DAN DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH RENCANA KUSEN LANTAI 4 RKB - F	1:125

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	40	204



KEYPLAN

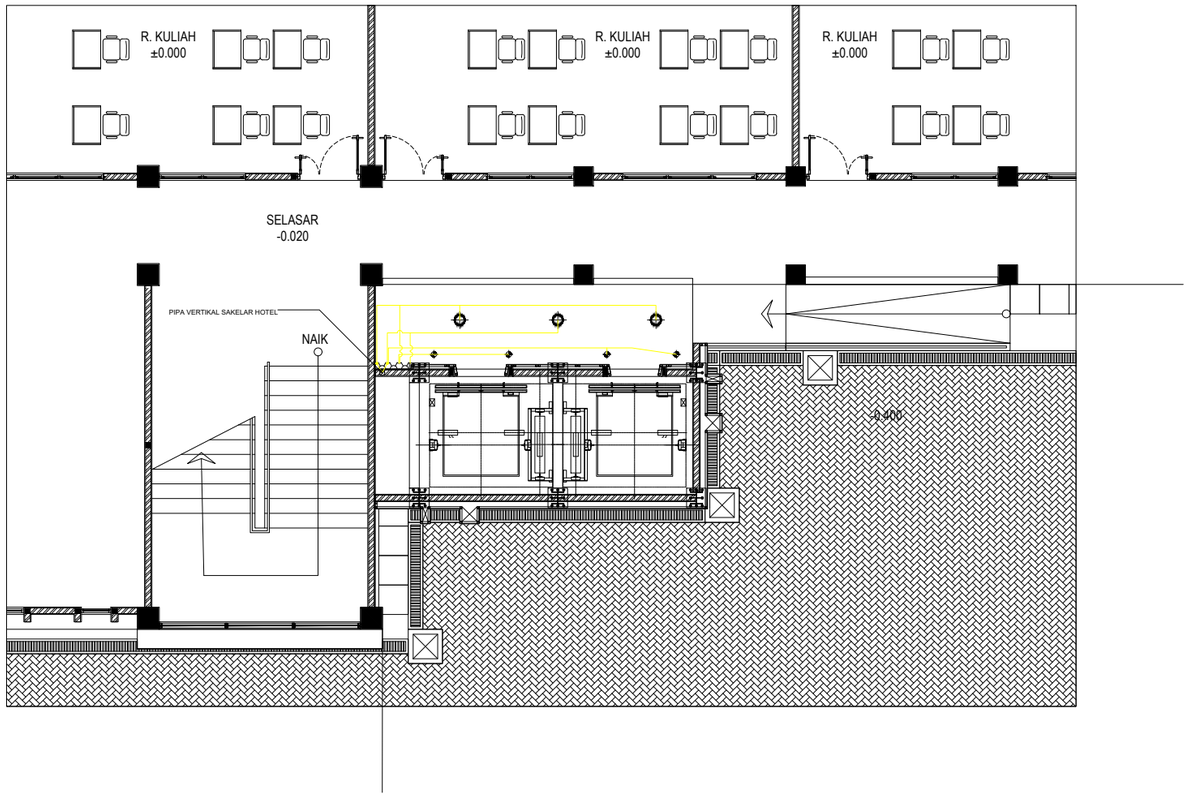



LEGENDA :

LAMPU DL : 3 bh
LAMPU LED STRIP : 6.62 m1
SONGLE SWITCH : 1 bh
DOUBLE SWITCH : 1 bh
SAKELAR HOTEL : ...bh

DENAH LANTAI 1

SCALE A3 1 : 125

RKB - F

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	K O N D I S I	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT ATAP DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH TITIK LAMPU LANTAI 1 RKB - F	1:125

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	41	204



KEYPLAN

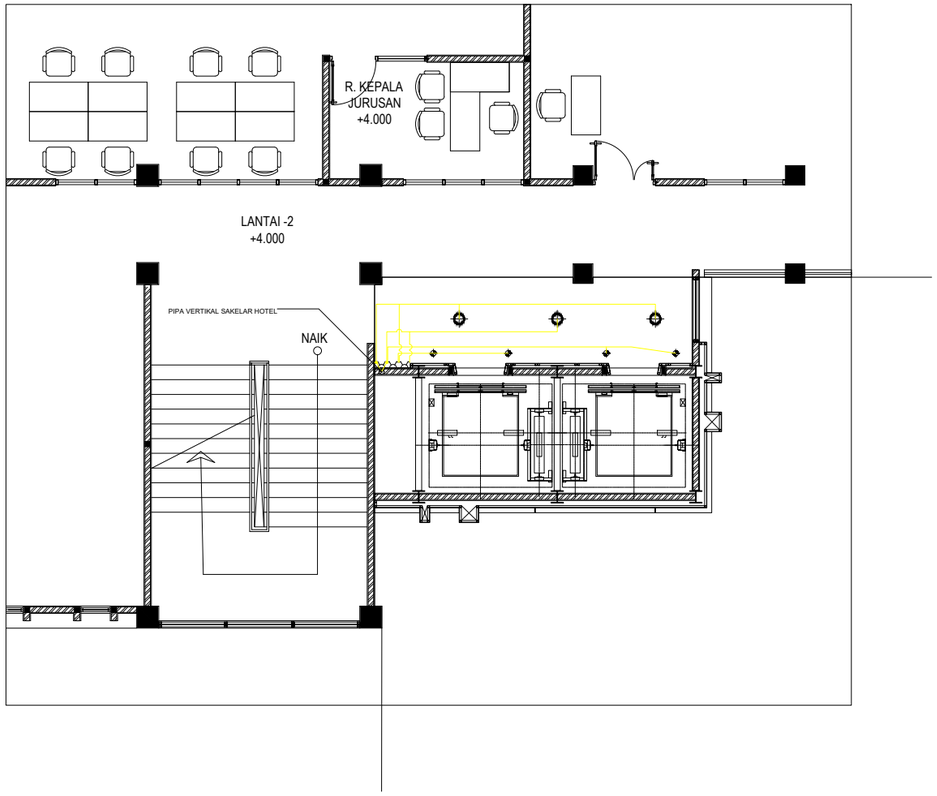



LEGENDA :

LAMPU DL : 3 bh
LAMPU LED STRIP : 6.62 m1
SONGLE SWITCH : 1 bh
DOUBLE SWITCH : 1 bh

DENAH LANTAI 2

SCALE A3 1 : 125

RKB - F

UNIVERSITAS TRUNODJOYO

M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	K O N D I S I	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT ATAP DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 19820424200604100 2

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH TITIK LAMPU LANTAI 2 RKB - F	1:125

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	42	204



KEYPLAN

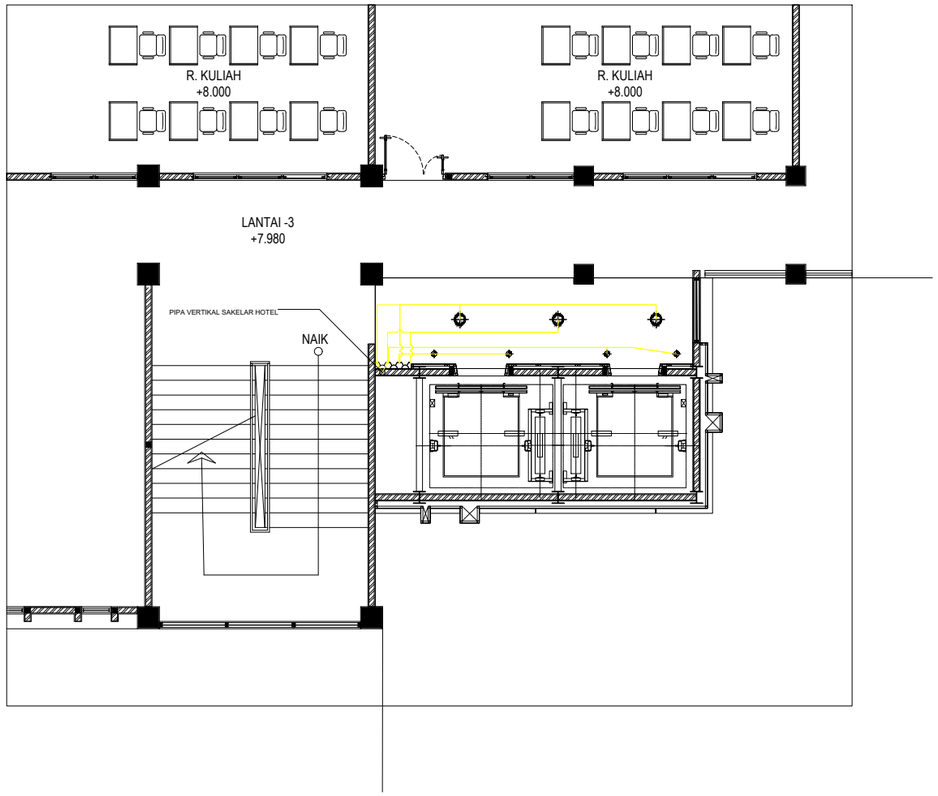



LEGENDA :

LAMPU DL : 3 bh
LAMPU LED STRIP : 6.62 m1
SONGLE SWITCH : 1 bh
DOUBLE SWITCH : 1 bh

DENAH LANTAI 3

SCALE A3 1 : 125

RKB - F

UNIVERSITAS TRUNODJOYO

M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	K O N D I S I	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT ATAP DAN DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 19820424200604100 2

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH TITIK LAMPU LANTAI 3 RKB - F	1:125

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	43	204

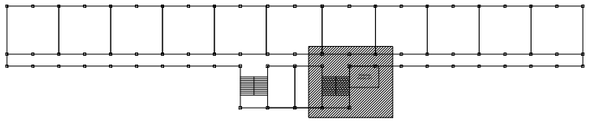

KEYPLAN

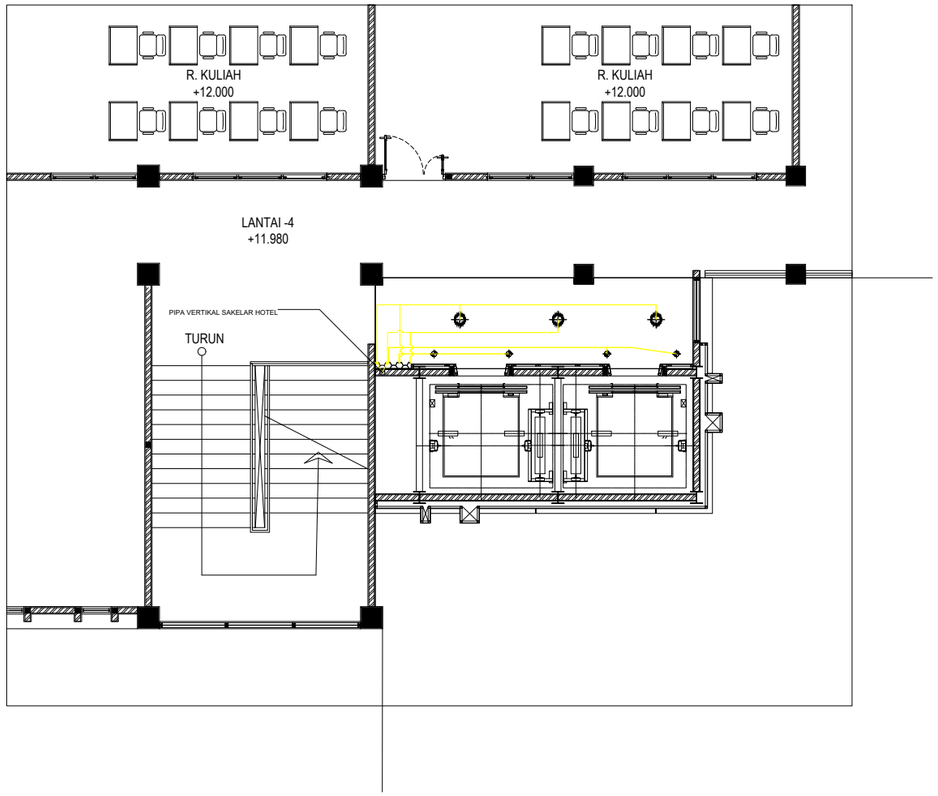



LEGENDA :

LAMPU DL : 3 bh
LAMPU LED STRIP : 6.62 m1
SONGLE SWITCH : 1 bh
DOUBLE SWITCH : 1 bh

DENAH LANTAI 4

SCALE A3 1 : 125

RKB - F

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	K O N D I S I	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT DAN DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH TITIK LAMPU LANTAI 4 RKB - F	1:125

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	44	204



KEYPLAN

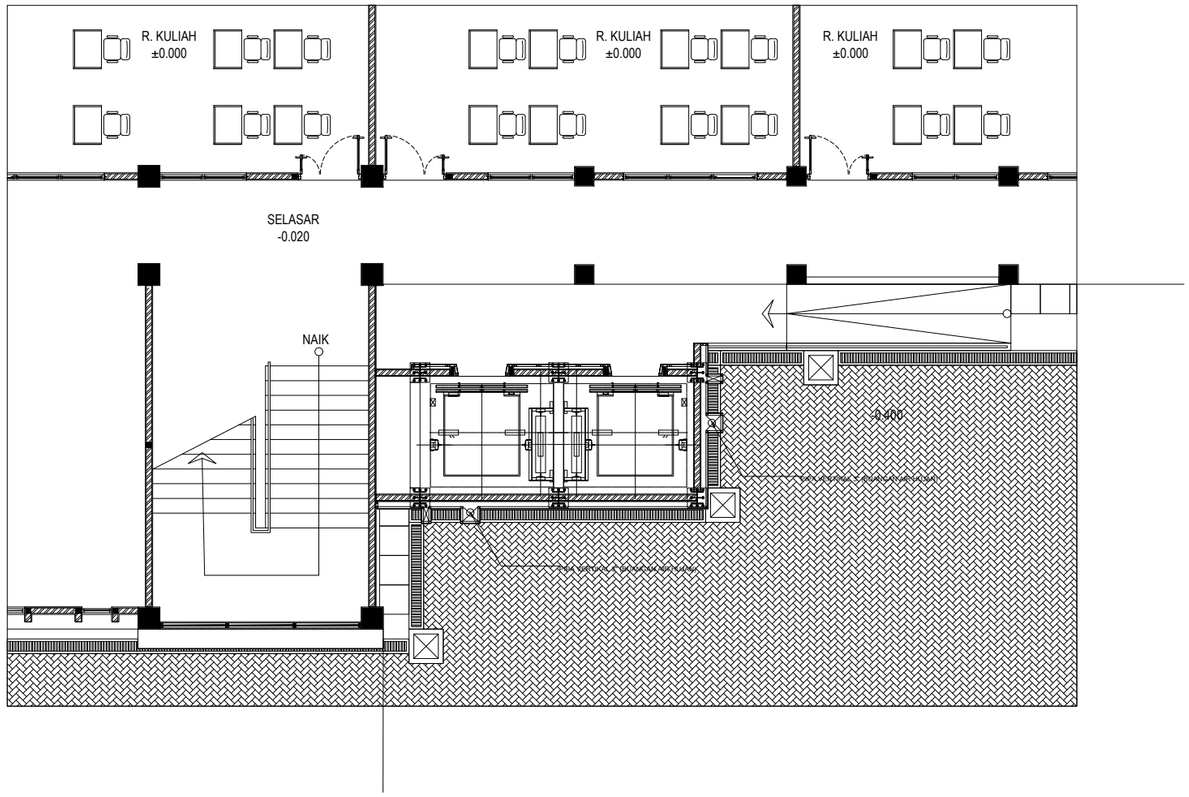

KETERANGAN		
	Saluran air kotoran	Pipa PVC Ø 4" D ; 6" D
	Saluran air bekas	Pipa PVC Ø 3" D
	Saluran air hujan	Pipa PVC Ø 3" D
BK	Bak Kontrol terbuka	40X40
RD	Roof Drain	Ø 3"
FD	Floor Drain	Ø 21/2"

LEGENDA :

PIPA VERTIKAL 3" (BUANGAN AIR HUJAN)

DENAH LANTAI 1

SCALE A3 1 : 125

RKB - F

UNIVERSITAS TRUNODJOYO

M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	KONDISI	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT DAN DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH SALURAN AIR HUJAN LANTAI 1 RKB - F	1:125

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	45	204



KEYPLAN

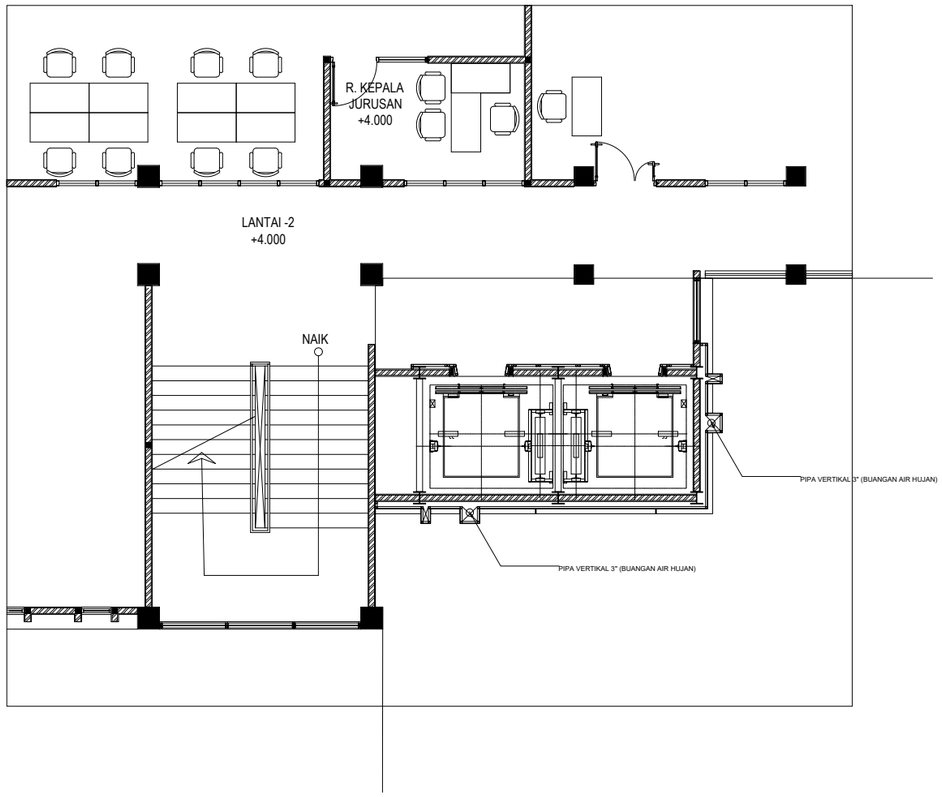

KETERANGAN		
	Saluran air kotoran	Pipa PVC Ø 4" D ; 6" D
	Saluran air bekas	Pipa PVC Ø 3" D
	Saluran air hujan	Pipa PVC Ø 3" D
BK	Bak Kontrol terbuka	40X40
RD	Roof Drain	Ø 3"
FD	Floor Drain	Ø 21/2"

LEGENDA :

PIPA VERTIKAL 3" (BUANGAN AIR HUJAN)

DENAH LANTAI 2

SCALE A3 1 : 125

RKB - F

UNIVERSITAS TRUNODJOYO

M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	K O N D I S I	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT DAN DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH SALURAN AIR HUJAN LANTAI 2 RKB - F	**1:125**

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	**46**	**204**

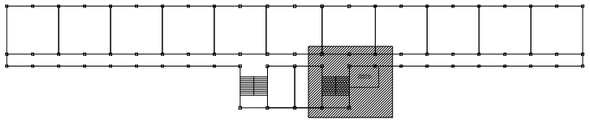

KEYPLAN

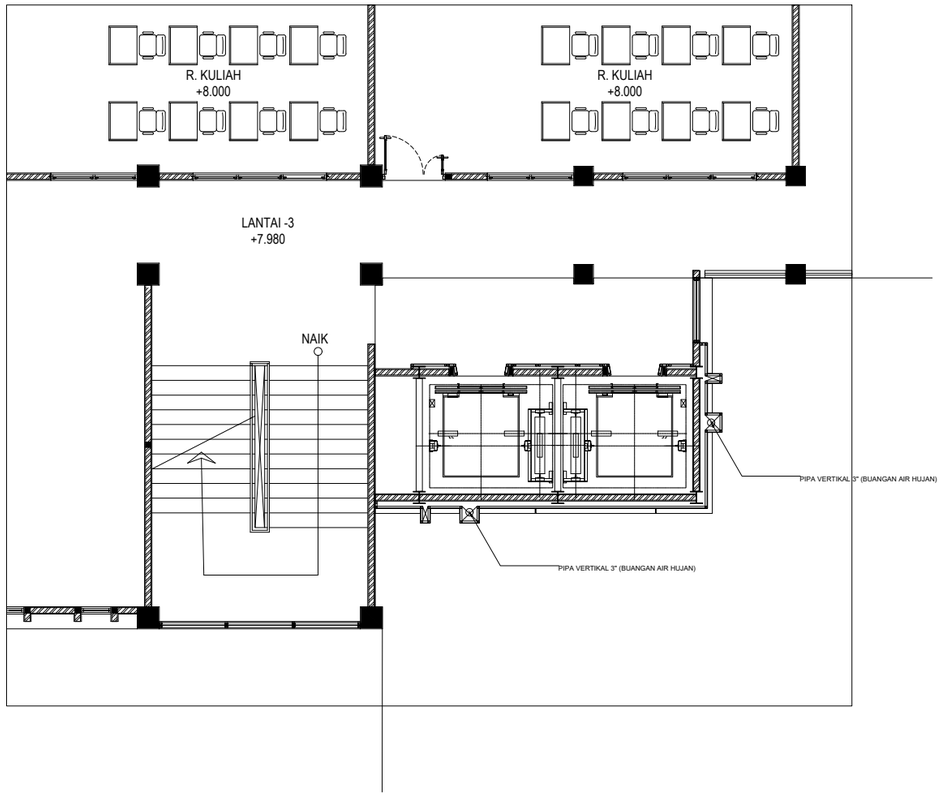

KETERANGAN		
	Saluran air kotoran	Pipa PVC Ø 4" D ; 6" D
	Saluran air bekas	Pipa PVC Ø 3" D
	Saluran air hujan	Pipa PVC Ø 3" D
BK	Bak Kontrol terbuka	40X40
RD	Roof Drain	Ø 3"
FD	Floor Drain	Ø 21/2"

LEGENDA :
PIPA VERTIKAL 3" (BUANGAN AIR HUJAN)

DENAH LANTAI 3
SCALE A3 1 : 125
RKB - F

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	KONDISI	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT DAN DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek
UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 19820424200604100 2

Konsultan Perencana
CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH SALURAN AIR HUJAN LANTAI 3 RKB - F	**1:125**

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	**47**	**204**



KEYPLAN

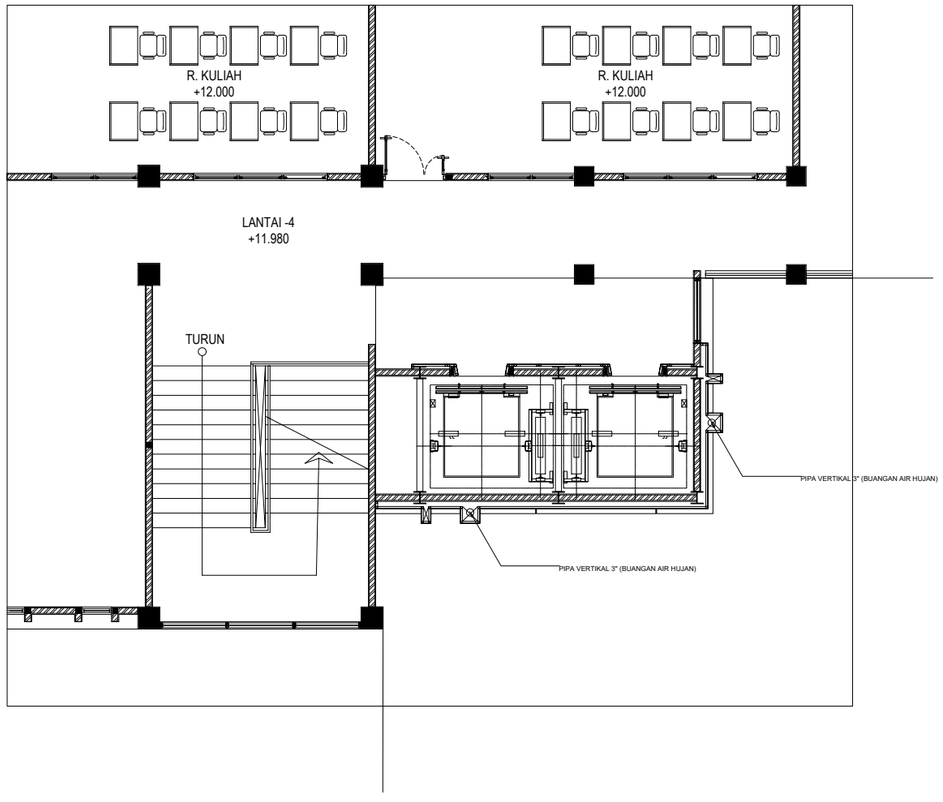

KETERANGAN		
	Saluran air kotoran	Pipa PVC Ø 4" D ; 6" D
	Saluran air bekas	Pipa PVC Ø 3" D
	Saluran air hujan	Pipa PVC Ø 3" D
BK	Bak Kontrol terbuka	40X40
RD	Roof Drain	Ø 3"
FD	Floor Drain	Ø 21/2"

LEGENDA :

PIPA VERTIKAL 3" (BUANGAN AIR HUJAN)

DENAH LANTAI 4

SCALE A3 1 : 125

RKB - F

UNIVERSITAS TRUNODJOYO

M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	KONDISI	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT ATAP DAN DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 19820424006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH SALURAN AIR HUJAN LANTAI 4 RKB - F	**1:125**

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	**48**	**204**



KEYPLAN

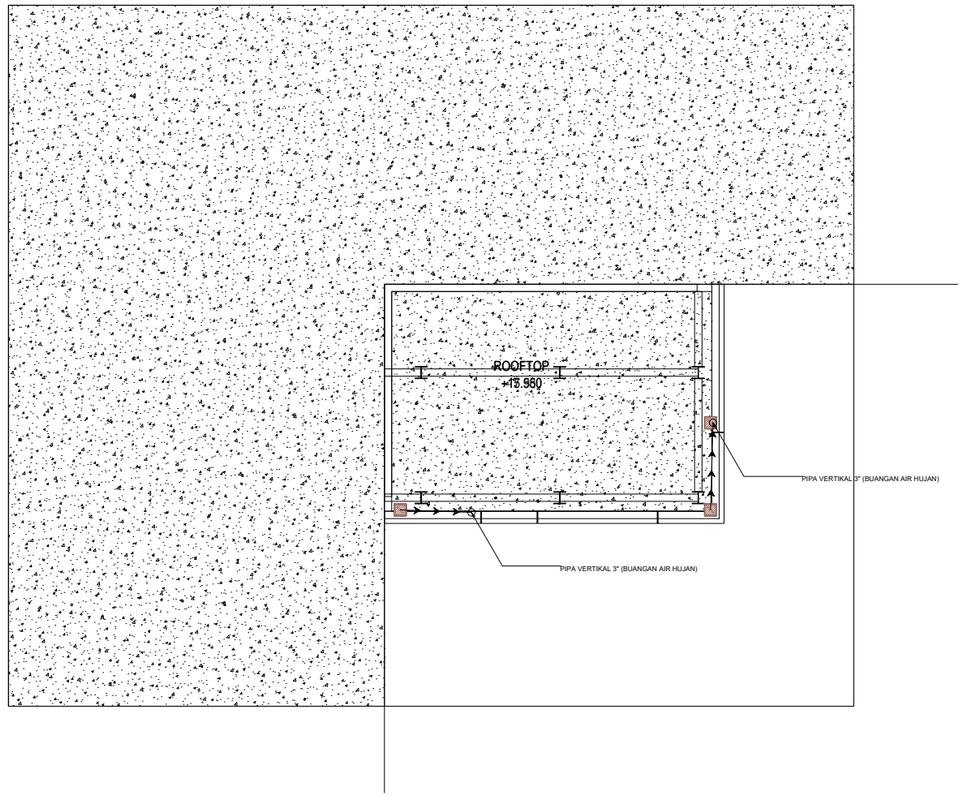

KETERANGAN		
	Saluran air kotoran	Pipa PVC Ø 4" D ; 6" D
	Saluran air bekas	Pipa PVC Ø 3" D
	Saluran air hujan	Pipa PVC Ø 3" D
BK	Bak Kontrol terbuka	40X40
RD	Roof Drain	Ø 3"
FD	Floor Drain	Ø 21/2"

LEGENDA :
ROOF DRAIN : 4 bh

DENAH LANTAI ATAP
SCALE A3 1 : 125
RKB - F

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	KONDISI	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT LANTAI DAN ATAP	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 19820424006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH SALURAN AIR HUJAN LANTAI ATAP RKB - F	**1:125**

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	**49**	**204**

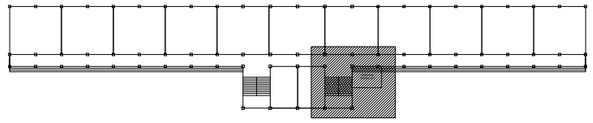

KEYPLAN

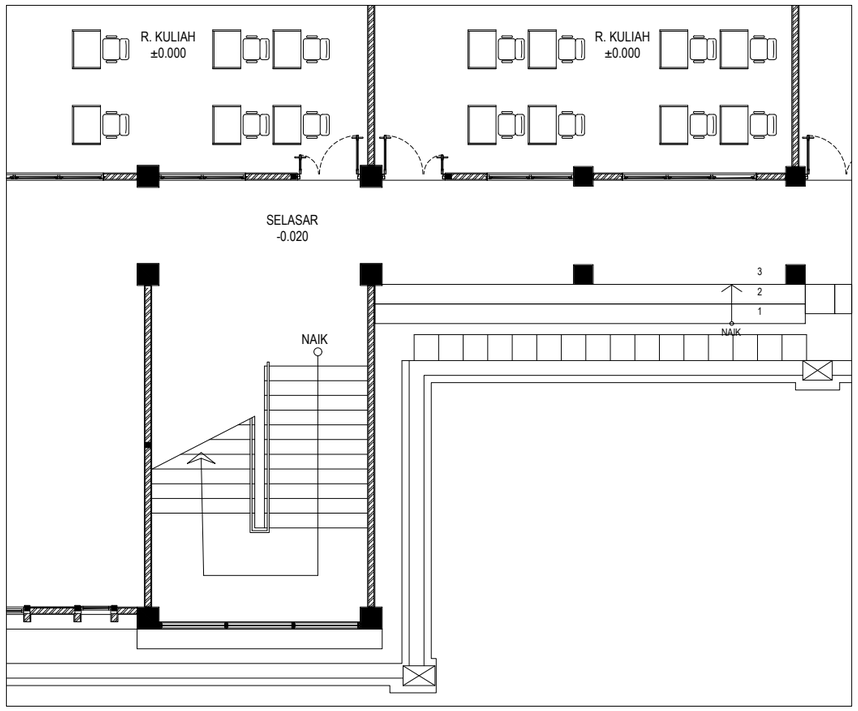

DENAH EXISTING LANTAI 1

SCALE A3 1 : 125

RKB - E

UNIVERSITAS TRUNODJOYO

M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	K O N D I S I	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT ATAP DAN DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 19820424200604100 2

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH EXISTING LANTAI 1 RKB - E	**1:125**

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	**50**	**204**



KEYPLAN

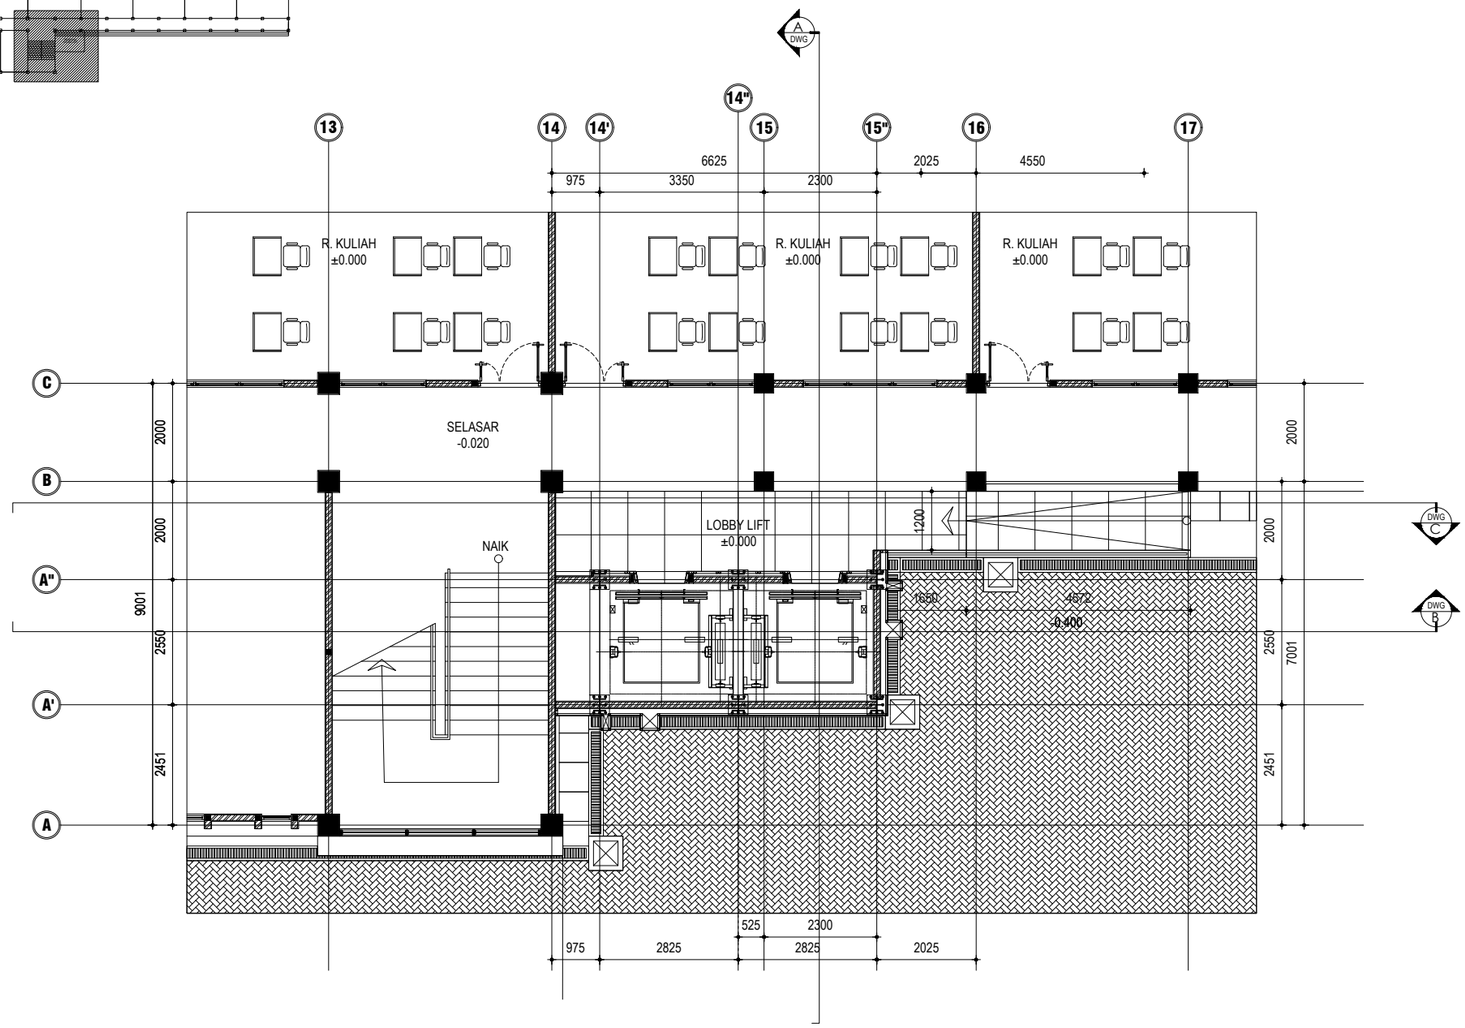

DENAH LANTAI 1

SCALE A3 1 : 125

RKB - E

UNIVERSITAS TRUNODJOYO

M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	K O N D I S I	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT DAN DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 19820424200604100 2

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH RENCANA LANTAI 1 RKB - E	1:125

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	51	204



KEYPLAN

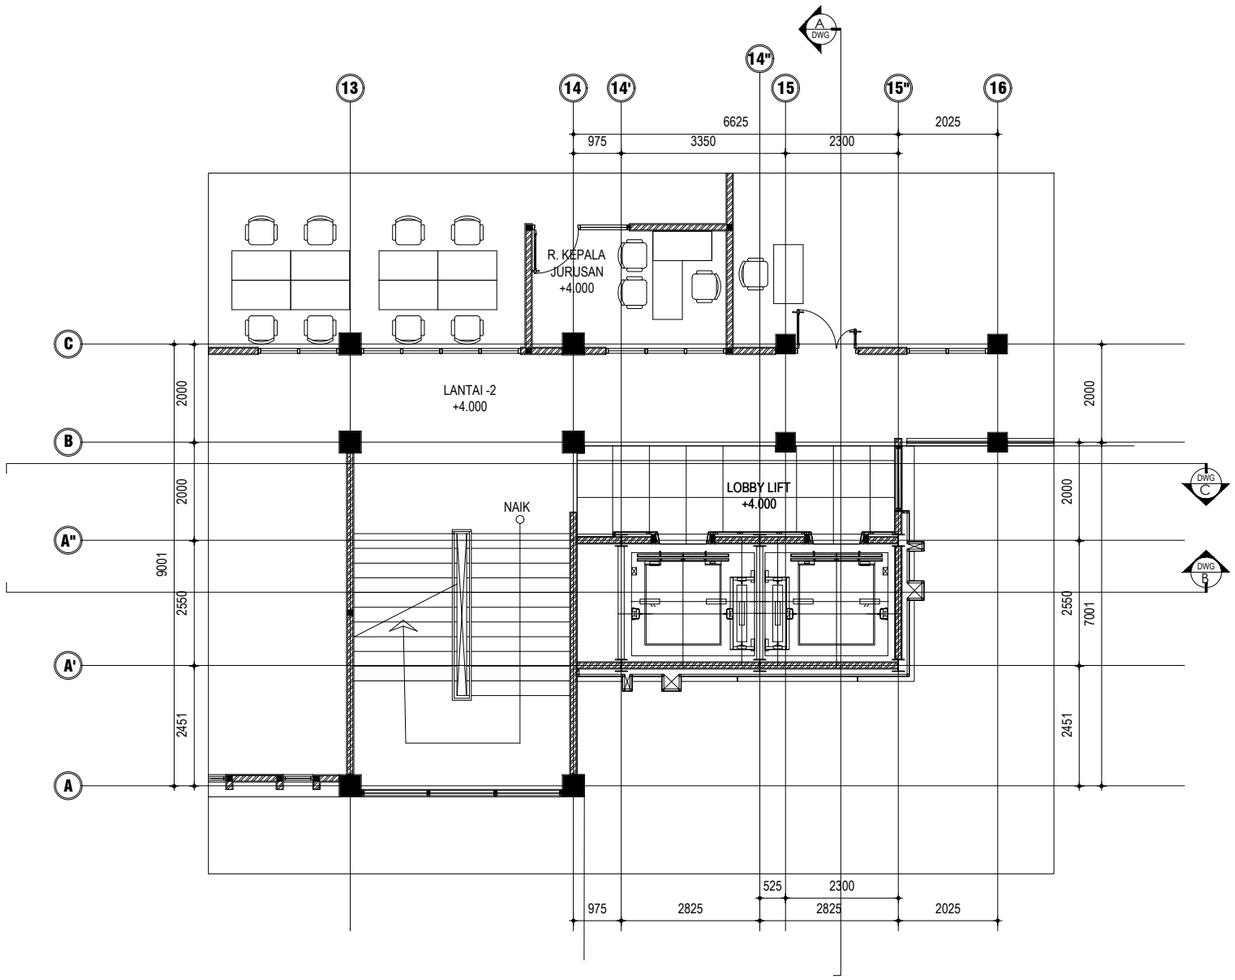

DENAH LANTAI 2

SCALE A3 1 : 125

RKB - E

UNIVERSITAS TRUNODJOYO

M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	K O N D I S I	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT DAN DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH RENCANA LANTAI 2 RKB - E	1:125

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	52	204



KEYPLAN

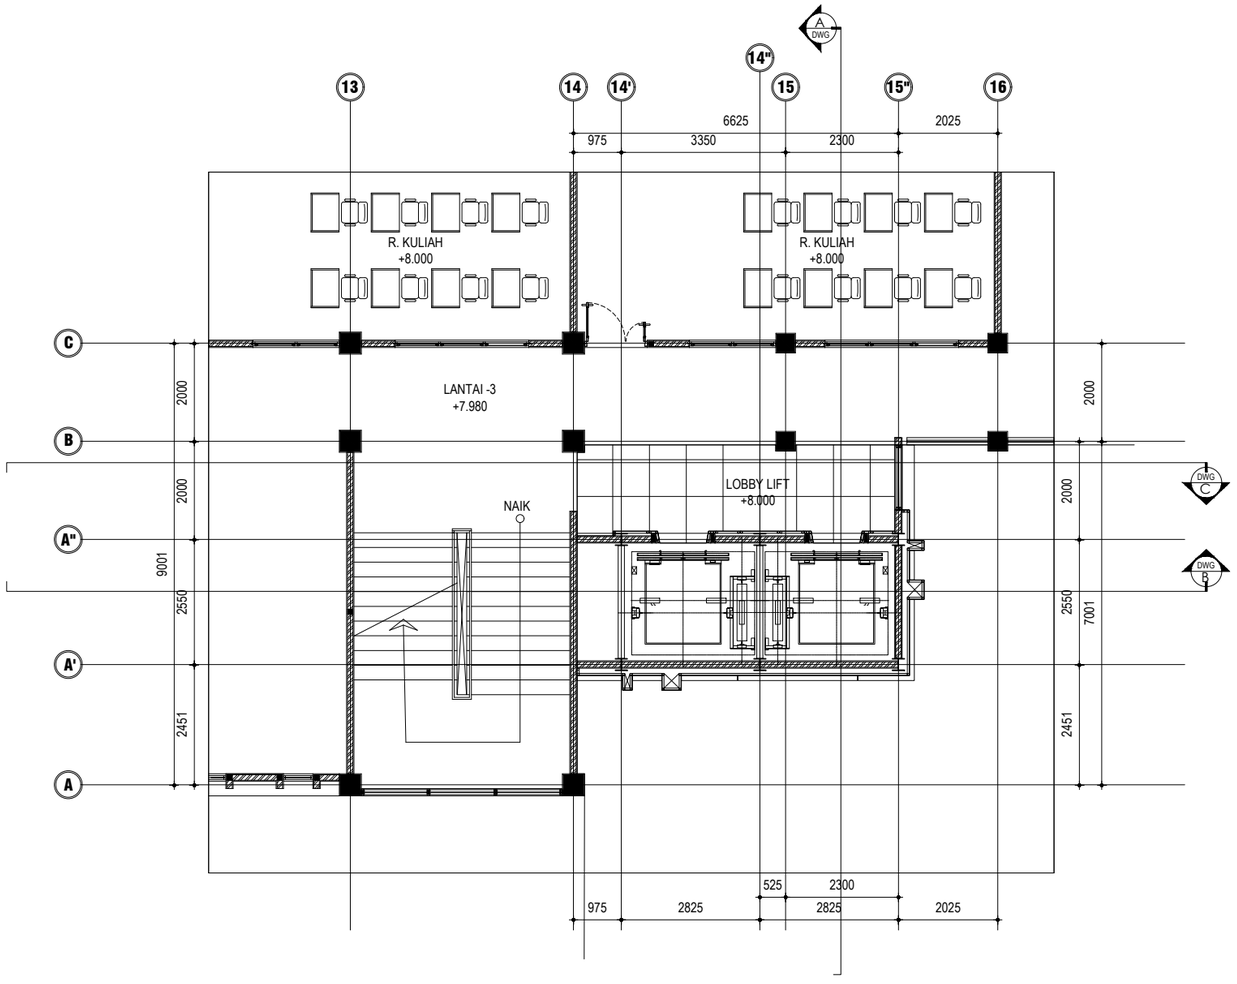

DENAH LANTAI 3

SCALE A3 1 : 125

RKB - E

UNIVERSITAS TRUNODJOYO

M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	KONDISI	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT DAN DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 19820424200604100 2

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH RENCANA LANTAI 3 RKB - E	**1:125**

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	**53**	**204**



KEYPLAN

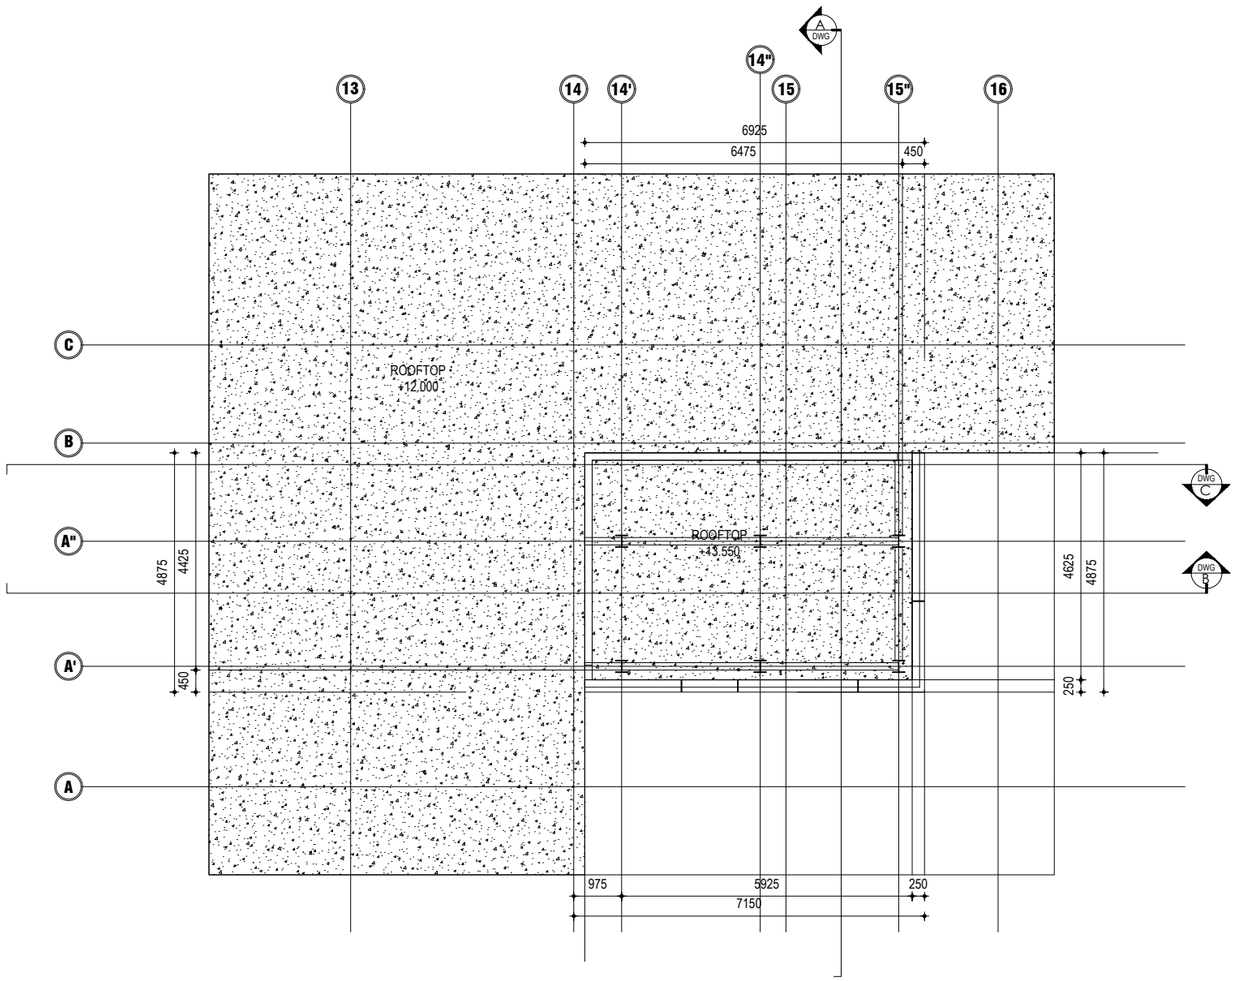

DENAH LANTAI ATAP

SCALE A3 1 : 125

RKB - E

UNIVERSITAS TRUNODJOYO

M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	K O N D I S I	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT ATAP DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER

Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH RENCANA LANTAI ATAP RKB - E	**1:125**


KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	**54**	**204**

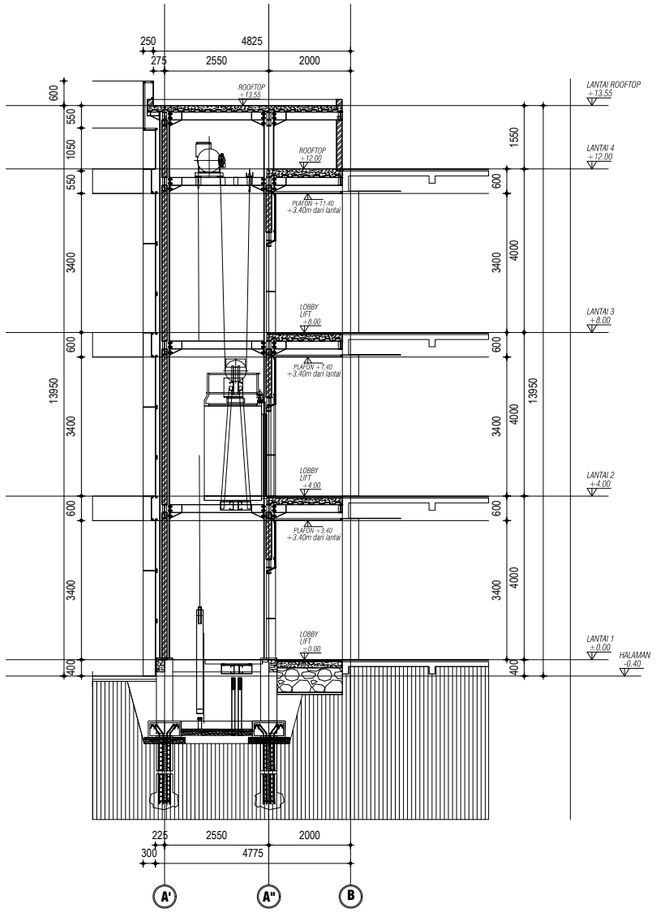

POTONGAN A-A

SCALE A3 1 : 150

RKB - E

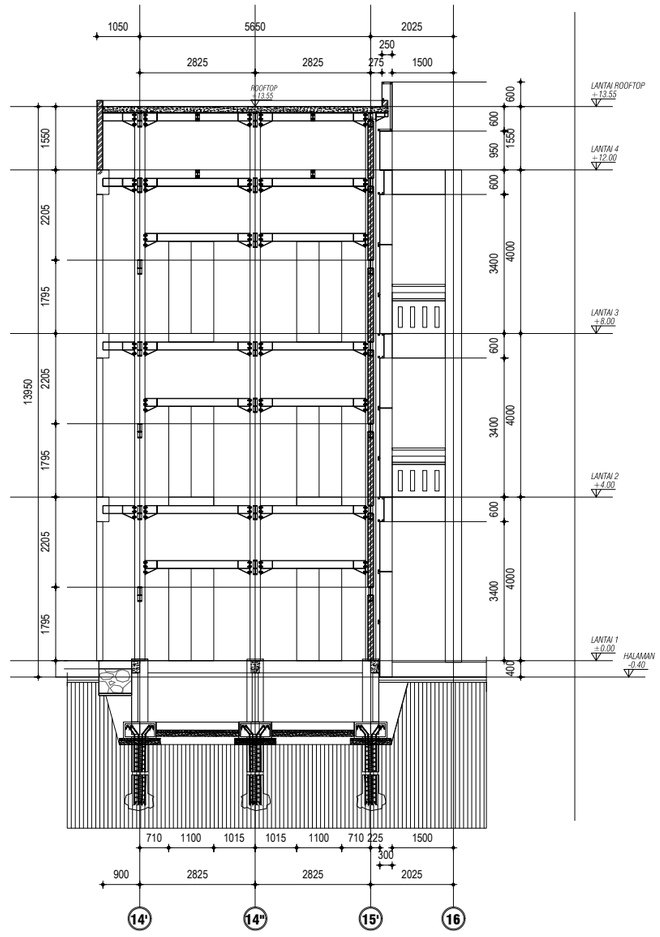

POTONGAN B-B

SCALE A3 1 : 150

RKB - E

UNIVERSITAS TRUNODJOYO

M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	KONDISI	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT ATAP DAN DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER

Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
POTONGAN RKB - E	**1:150**

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	**55**	**204**

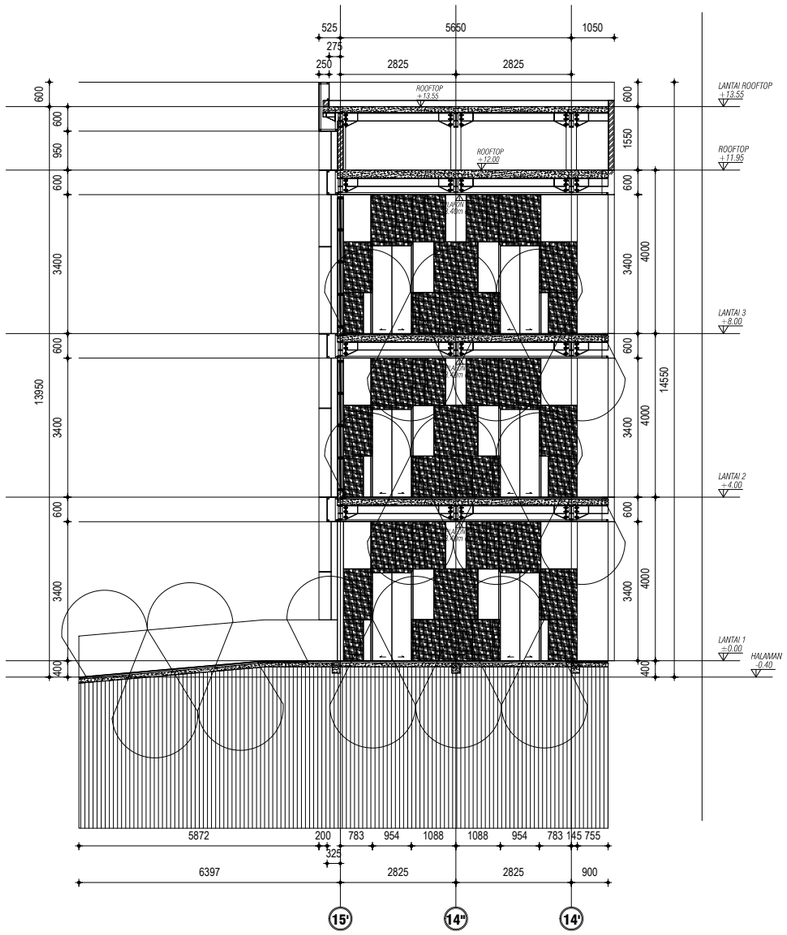

POTONGAN C-C

SCALE A3 1 : 150

RKB - E

UNIVERSITAS TRUNODJOYO

M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	K O N D I S I	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT ATAP DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 19820424200604100 2

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER

Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
POTONGAN RKB - E	**1:150**


KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	**56**	**204**

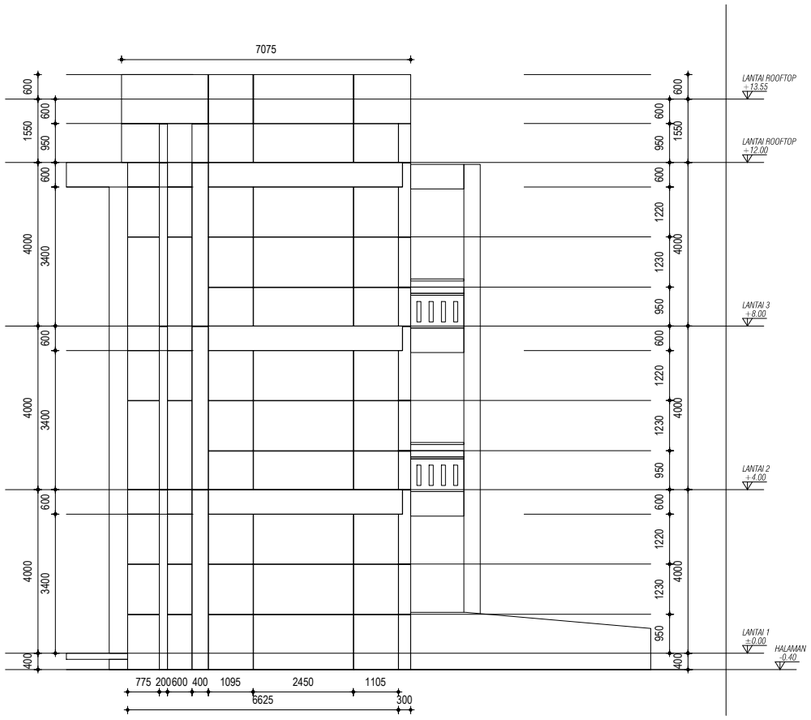

TAMPAK DEPAN

SCALE A3 1 : 150

RKB - E

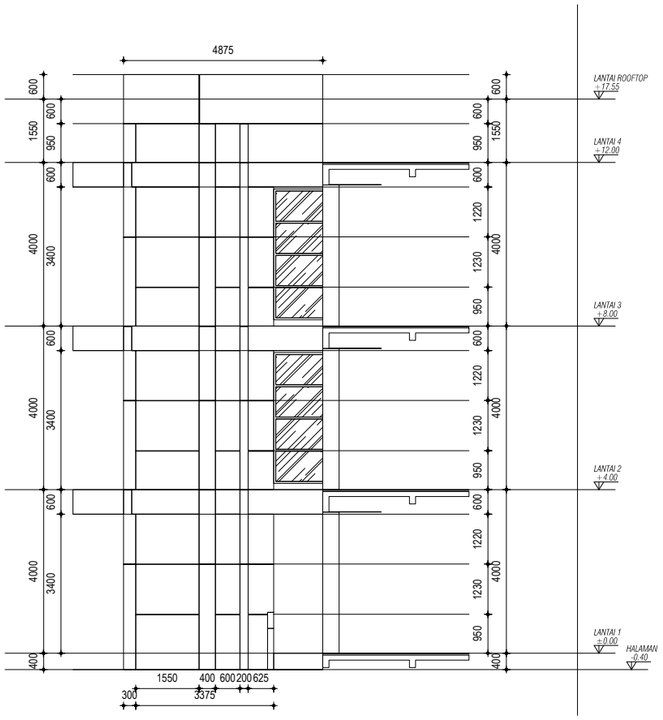

TAMPAK SAMPING

SCALE A3 1 : 150

RKB - E

UNIVERSITAS TRUNODJOYO

M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	K O N D I S I	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT ATAP DAN DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR

M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER

Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
TAMPAK RKB - E	**1:150**

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	**57**	**204**



PERSPEKTIF EXTERIOR

SCALE NTS

RKB - E

UNIVERSITAS TRUNODJOYO

M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	K O N D I S I	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT ATAP DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 19820424200604 1002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR

M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER

Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
PERSPEKTIF EXTERIOR RKB - E	NTS

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	58	204



PERSPEKTIF EXTERIOR

SCALE NTS

RKB - E

UNIVERSITAS TRUNODJOYO

M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	K O N D I S I	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT ATAP DAN DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
PERSPEKTIF EXTERIOR RKB - E	NTS

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	59	204



KEYPLAN

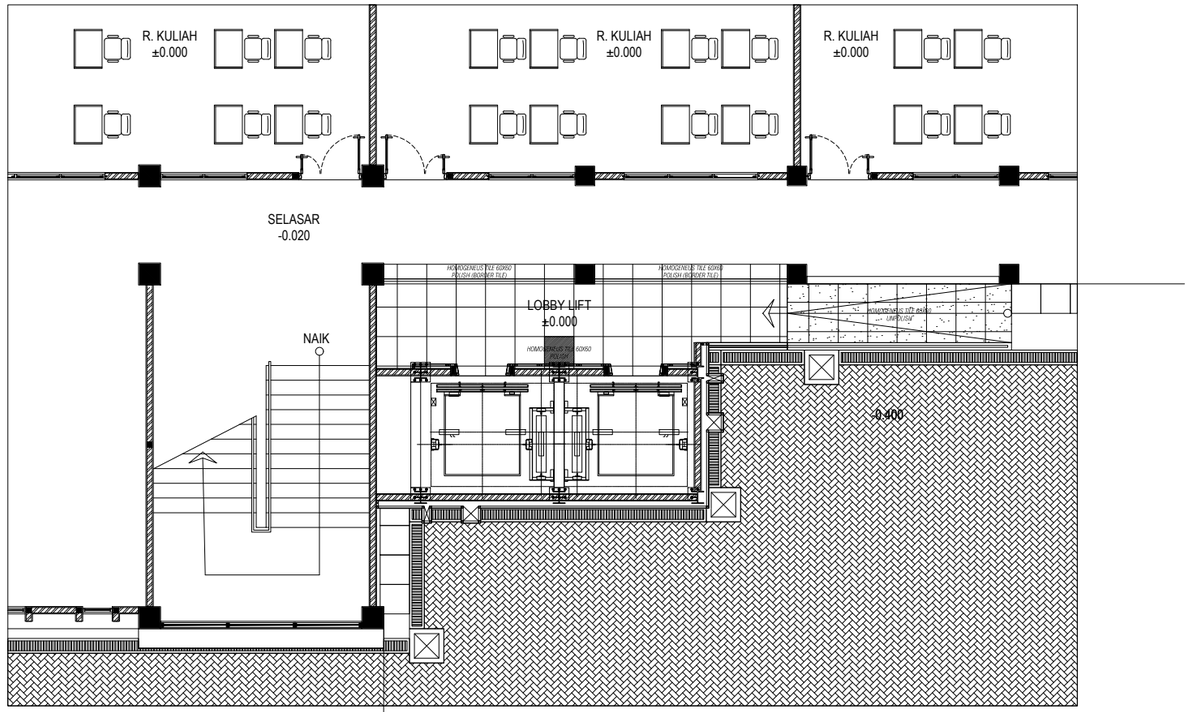

LIST STAINLESS STEEL : ————————

LEGENDA :

- HOMOGENEUS TILE 60X60 POLISH (WARNA TERANG) : 13.36 m2
- HOMOGENEUS TILE 60X60 UNPOLISH (WARNA TERANG) : 5.48 m2
- LIS STAINLESS STEEL (BATAS LANTAI) : 7.82m1
- HOMOGENEUS TILE 60X60 POLISH (BORDER, WARNA GELAP) : 2.34 m2

DENAH LANTAI 1

SCALE A3 1 : 125

RKB - E

UNIVERSITAS TRUNODJOYO

M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	K O N D I S I	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT DAN DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 19820424200604100 2

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH FINISHING LANTAI LANTAI 1 RKB - E	1:125

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	60	204



KEYPLAN

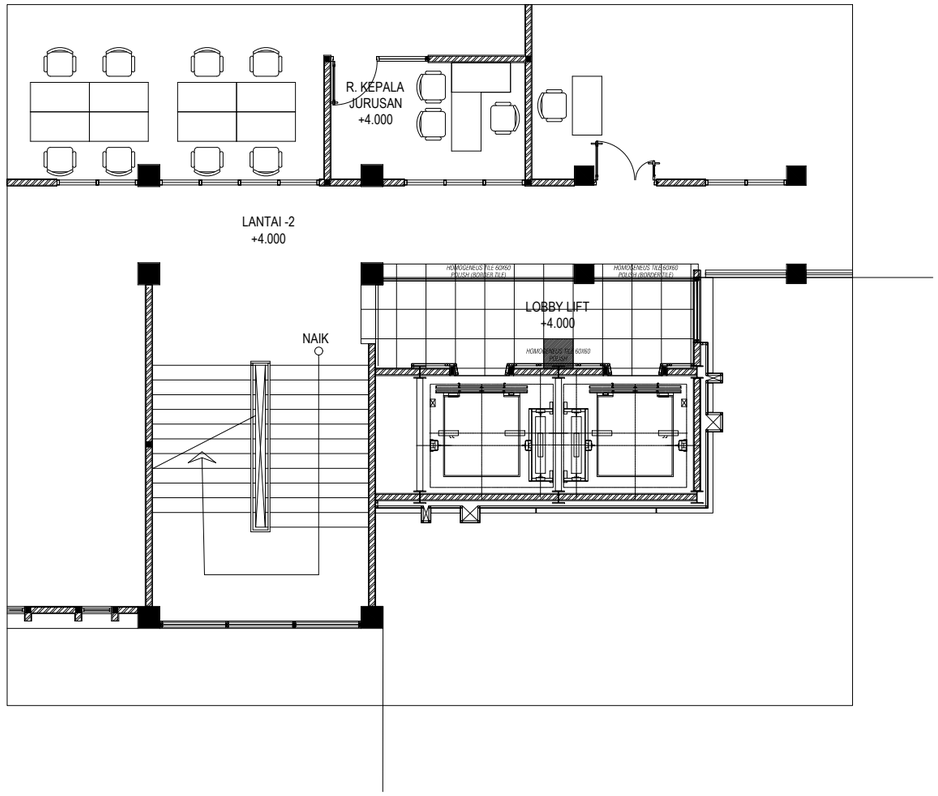

LIST STAINLESS STEEL : ——————

LEGENDA :

- HOMOGENEUS TILE 60X60 POLISH (WARNA TERANG) : 11.98 m2
- LIS STAINLESS STEEL (BATAS LANTAI) : 7.67 m1
- HOMOGENEUS TILE 60X60 POLISH (BORDER, WARNA GELAP) : 2.16 m2

DENAH LANTAI 2

SCALE A3 1 : 125

RKB - E

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	K O N D I S I	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT DAN DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 19820424200604100 2

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH FINISHING LANTAI LANTAI 2 RKB - E	**1:125**

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	**61**	**204**



KEYPLAN

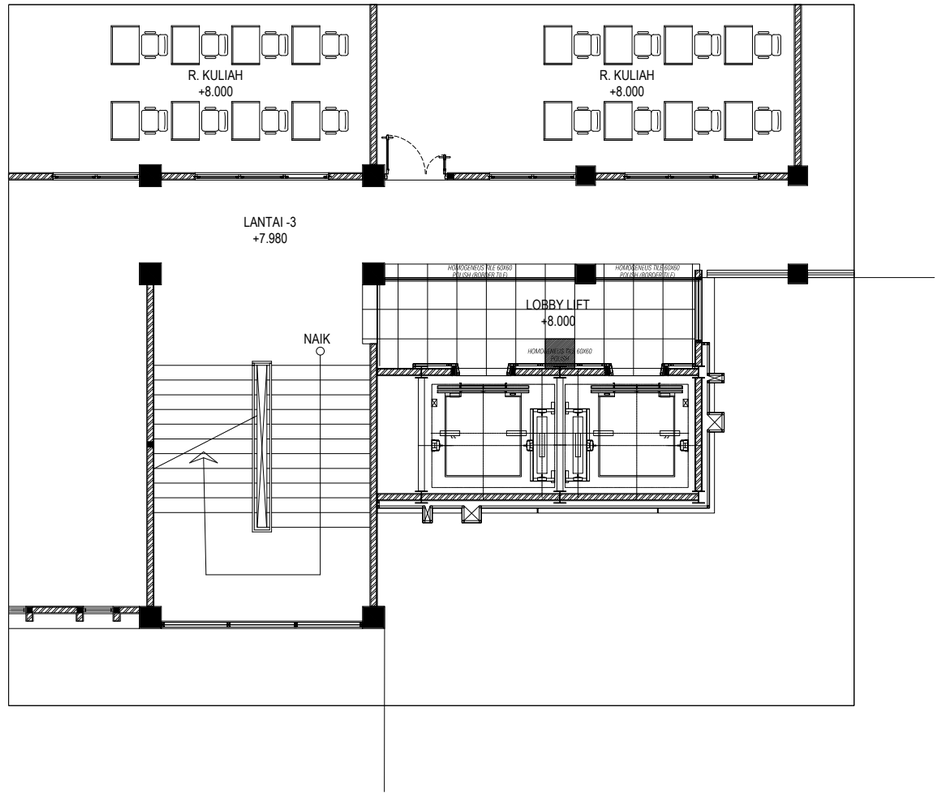

LIST STAINLESS STEEL : ————————

LEGENDA :

- HOMOGENEUS TILE 60X60 POLISH (WARNA TERANG) : 11.98 m2
- LIS STAINLESS STEEL (BATAS LANTAI) : 7.67 m1
- HOMOGENEUS TILE 60X60 POLISH (BORDER, WARNA GELAP) : 2.16 m2

DENAH LANTAI 3

SCALE A3 1 : 125

RKB - E

UNIVERSITAS TRUNODJOYO

M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	K O N D I S I	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT DAN DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH FINISHING LANTAI LANTAI 3 RKB - E	1:125

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	62	204

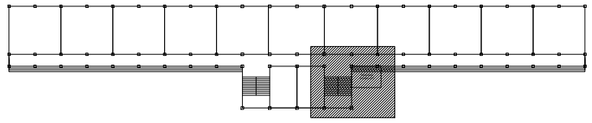

KEYPLAN

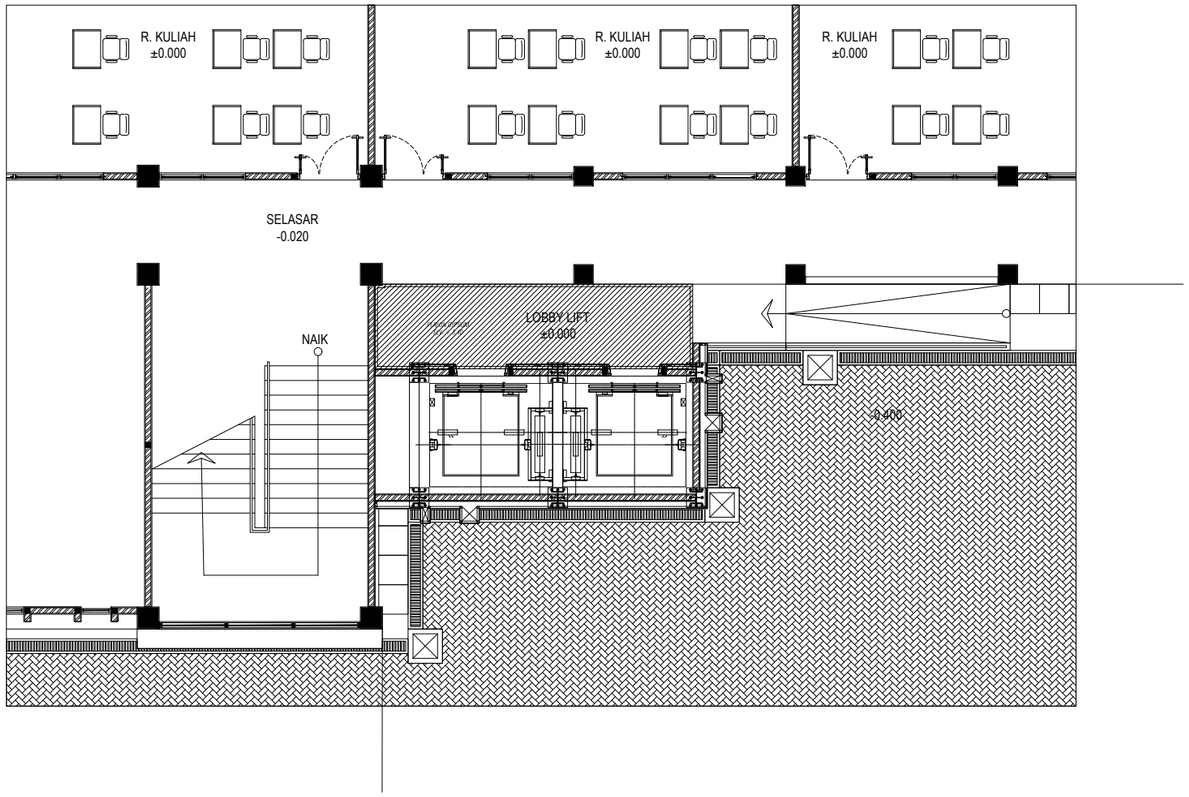

SHADOW LINE : ————————

LEGENDA :

PEKERJAAN PLAFON : 13.82m2
SHADOW LINE : 16 m1

DENAH LANTAI 1

SCALE A3 1 : 125

RKB - E

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	K O N D I S I	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT ATAP DAN DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 19820424200604 1002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH PLAFON LANTAI 1 RKB - E	1:125

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	63	204

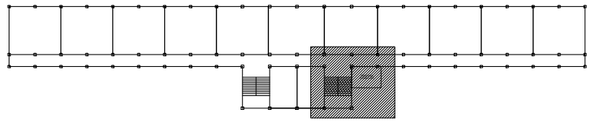

KEYPLAN

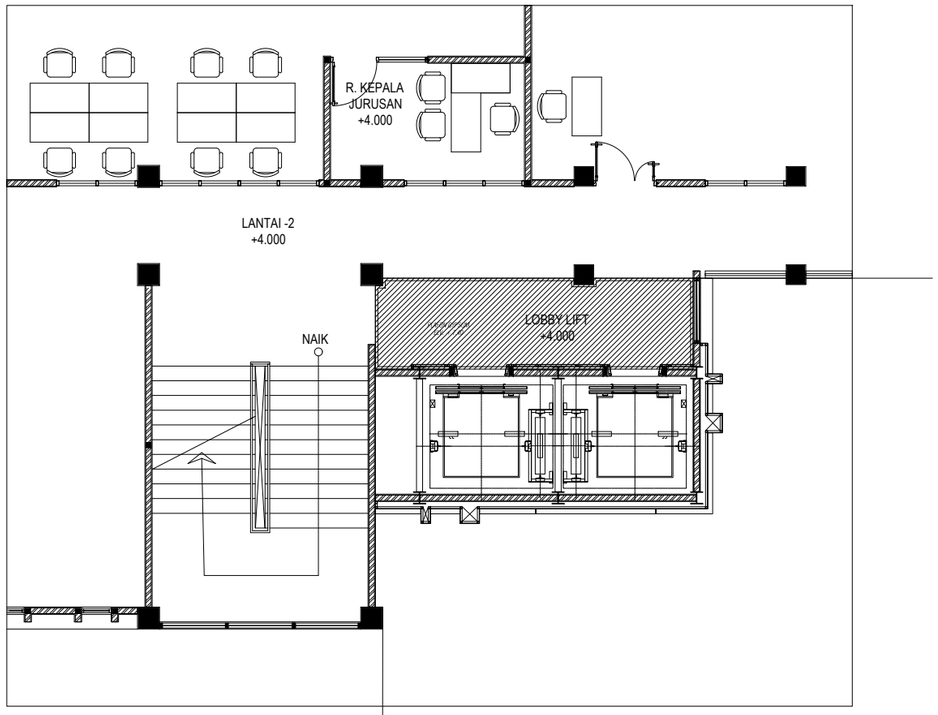

SHADOW LINE : ————————

LEGENDA :

PEKERJAAN PLAFON : 14.22 m2
SHADOW LINE : 16.49 m1

DENAH LANTAI 2

SCALE A3 1 : 125

RKB - E

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	K O N D I S I	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT DAN DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 19740925200312100 2

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 19820424200604100 2

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH PLAFON LANTAI 2 RKB - E	1:125

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	64	204



KEYPLAN

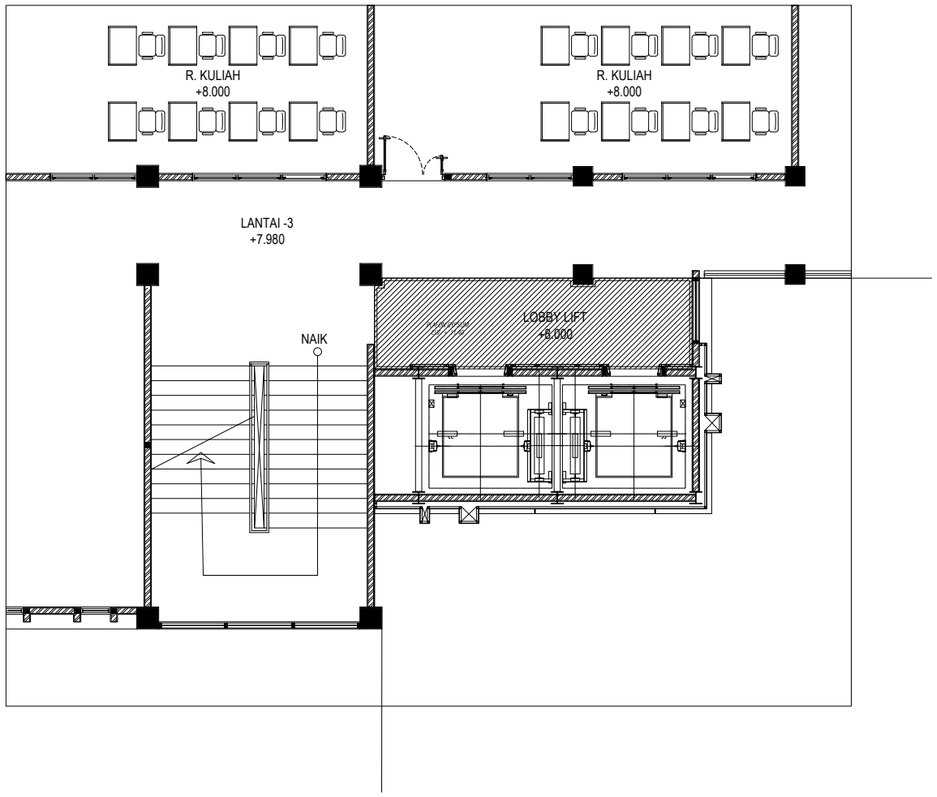

SHADOW LINE : ————————

LEGENDA :

PEKERJAAN PLAFON : 14.22 m2
SHADOW LINE : 16.49 m1

DENAH LANTAI 3

SCALE A3 1 : 125

RKB - E

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	KONDISI	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT ATAP DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH PLAFON LANTAI 3 RKB - E	1:125

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	65	204



KEYPLAN

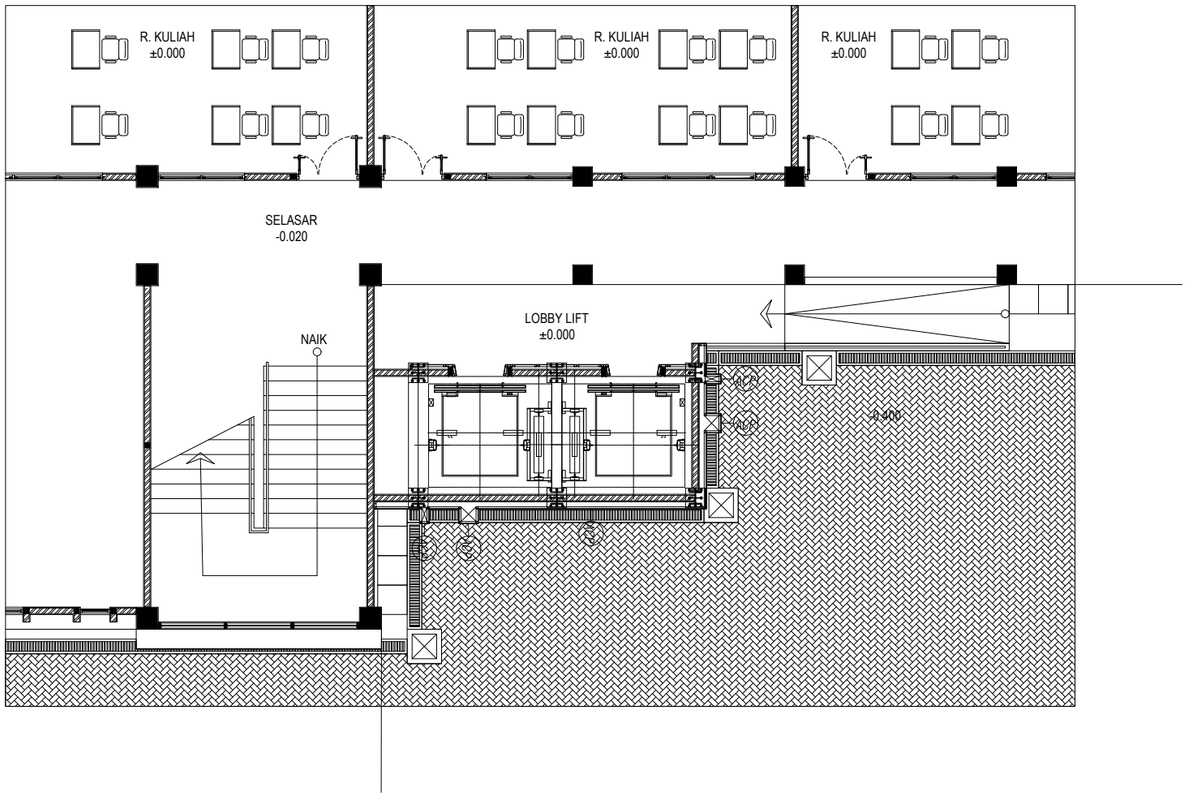

LEGENDA :

PEKERJAAN ACP : 47.83 m2

DENAH LANTAI 1

SCALE A3 1 : 125

RKB - E

UNIVERSITAS TRUNODJOYO

M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	KONDISI	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT ATAP DAN DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH RENCANA FASAD ACP LANTAI 1 RKB - E	1:125

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	66	204



KEYPLAN

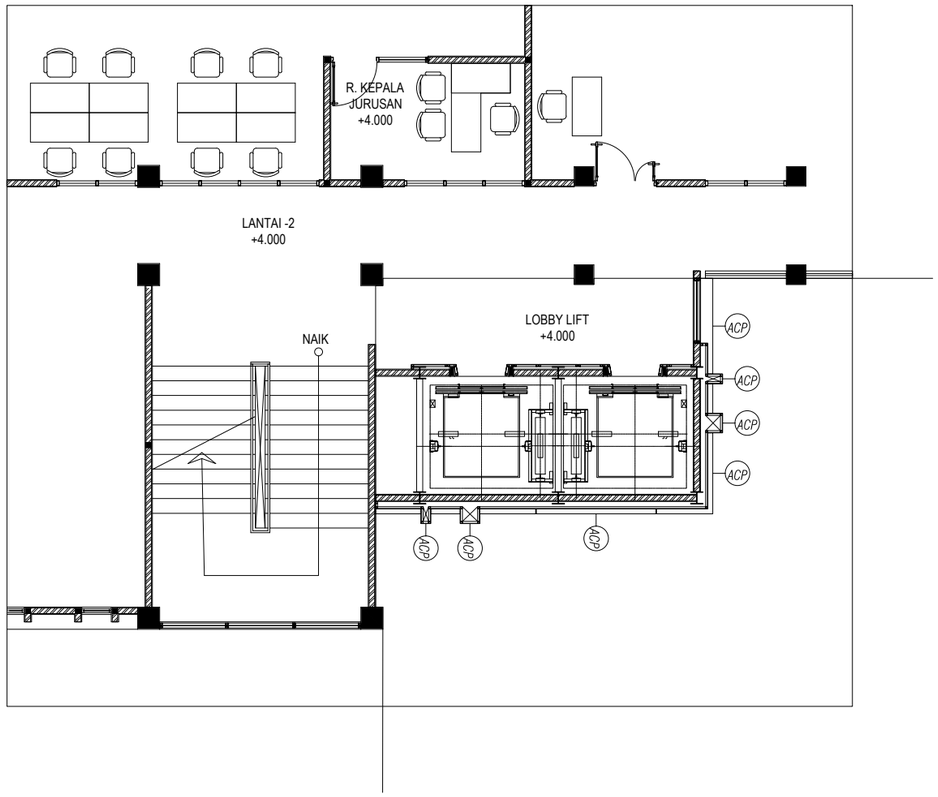

LEGENDA :

PEKERJAAN ACP : 53.84 m2

DENAH LANTAI 2

SCALE A3 1 : 125

RKB - E

UNIVERSITAS TRUNODJOYO

M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	K O N D I S I	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT DAN DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH RENCANA FASAD ACP LANTAI 2 RKB - E	1:125

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	67	204

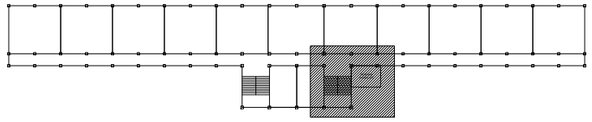

KEYPLAN

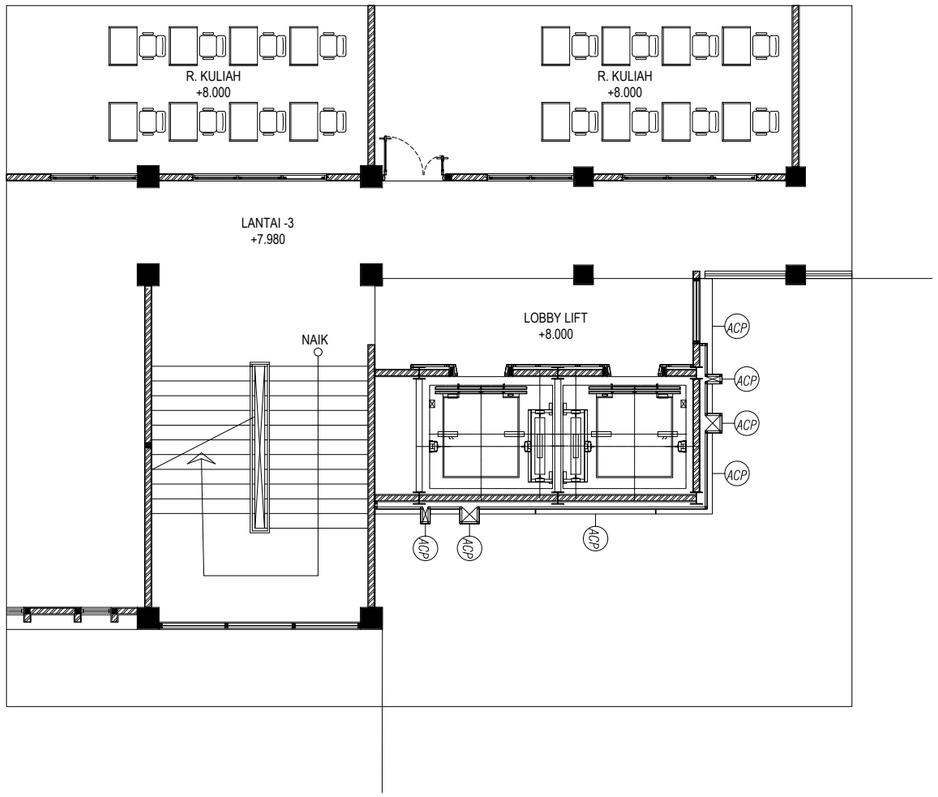

LEGENDA :

PEKERJAAN ACP : 53.84 m2

DENAH LANTAI 3

SCALE A3 1 : 125

RKB - E

UNIVERSITAS TRUNODJOYO

M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	K O N D I S I	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT DAN DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH RENCANA FASAD ACP LANTAI 3 RKB - E	1:125

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	68	204

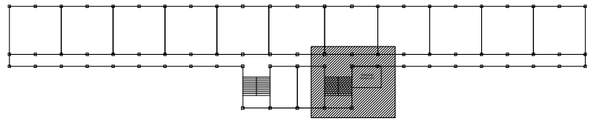

KEYPLAN

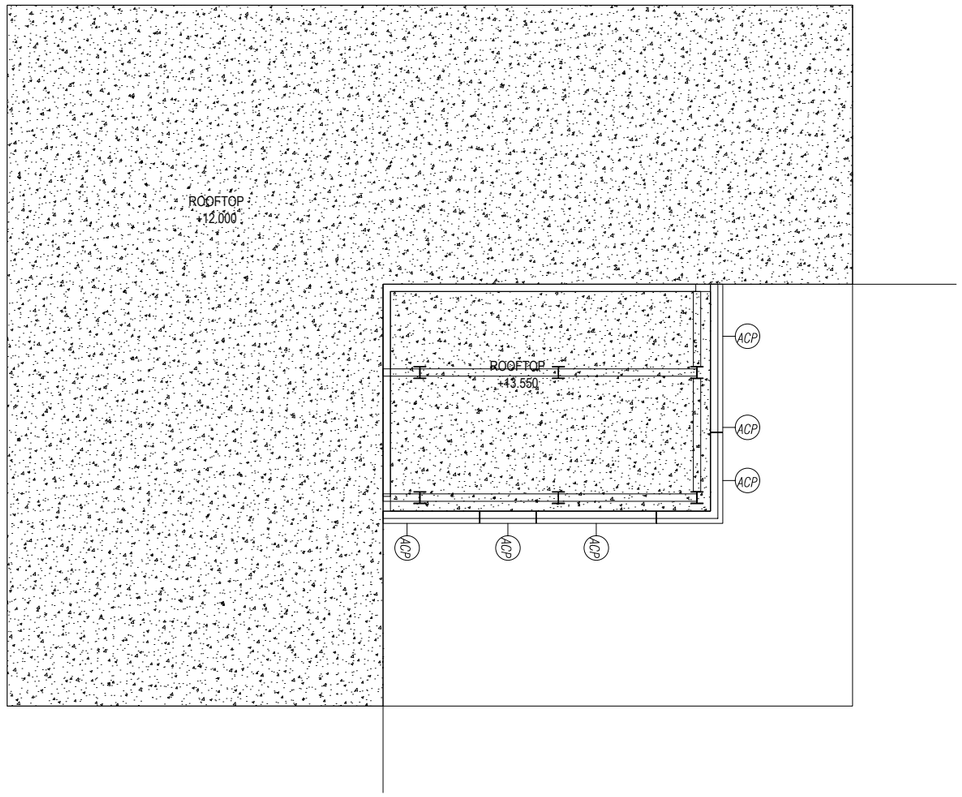

LEGENDA :

PEKERJAAN ACP : 54.38m2

DENAH LANTAI ATAP

SCALE A3 1 : 125

RKB - E

UNIVERSITAS TRUNODJOYO

M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	K O N D I S I	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT DAN DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.


TEAM LEADER

Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH RENCANA FASAD ACP LANTAI ATAP RKB - E	1:125

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	69	204

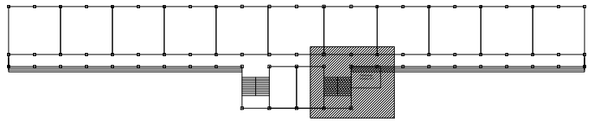

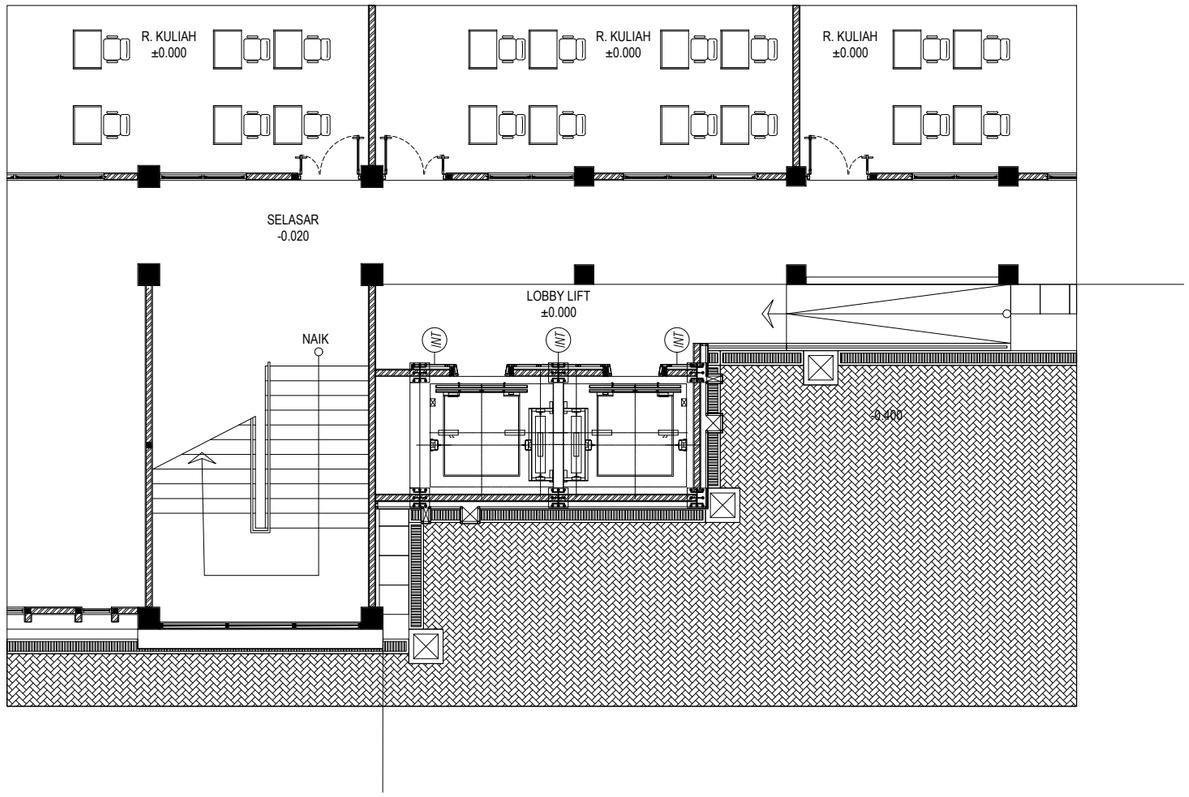

PEKERJAAN INTERIOR (MULTIPLEK/ACP) : 15.5 m2
LIST STAINLESS/ALUMUNIUM : 29.48 m1

DENAH LANTAI 1

SCALE A3 1 : 125

RKB - E

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	K O N D I S I	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT ATAP DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.


TEAM LEADER

Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH RENCANA FINISHING INT. LOBBY LIFT LANTAI 1 RKB - E	1:125

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	70	204

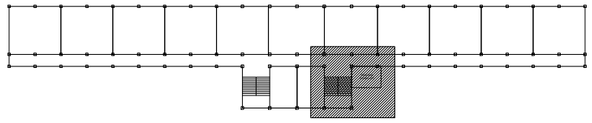

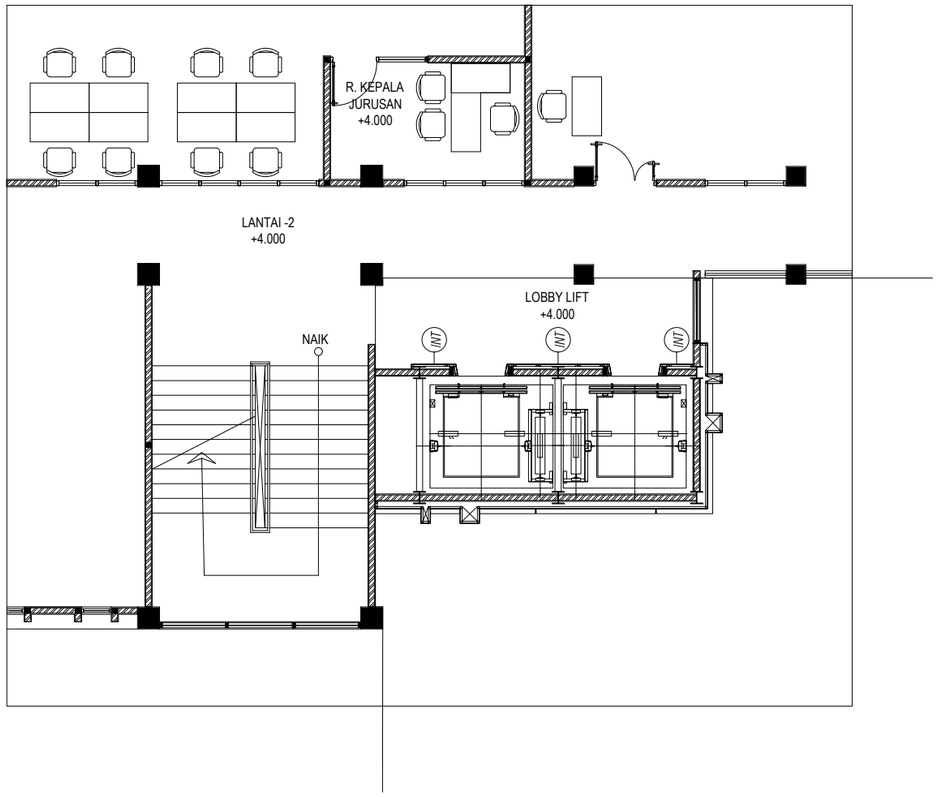

PEKERJAAN INTERIOR (MULTIPLEK/ACP) : 15.5 m2
LIST STAINLESS/ALUMUNIUM : 29.48 m1

DENAH LANTAI 2

SCALE A3 1 : 125

RKB - E

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	KONDISI	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT ATAP DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.


TEAM LEADER

Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH RENCANA FINISHING INT. LOBBY LIFT LANTAI 2 RKB - E	1:125

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	71	204

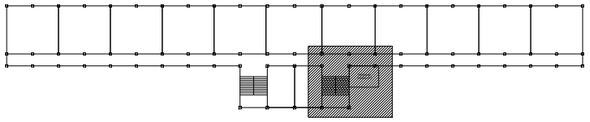

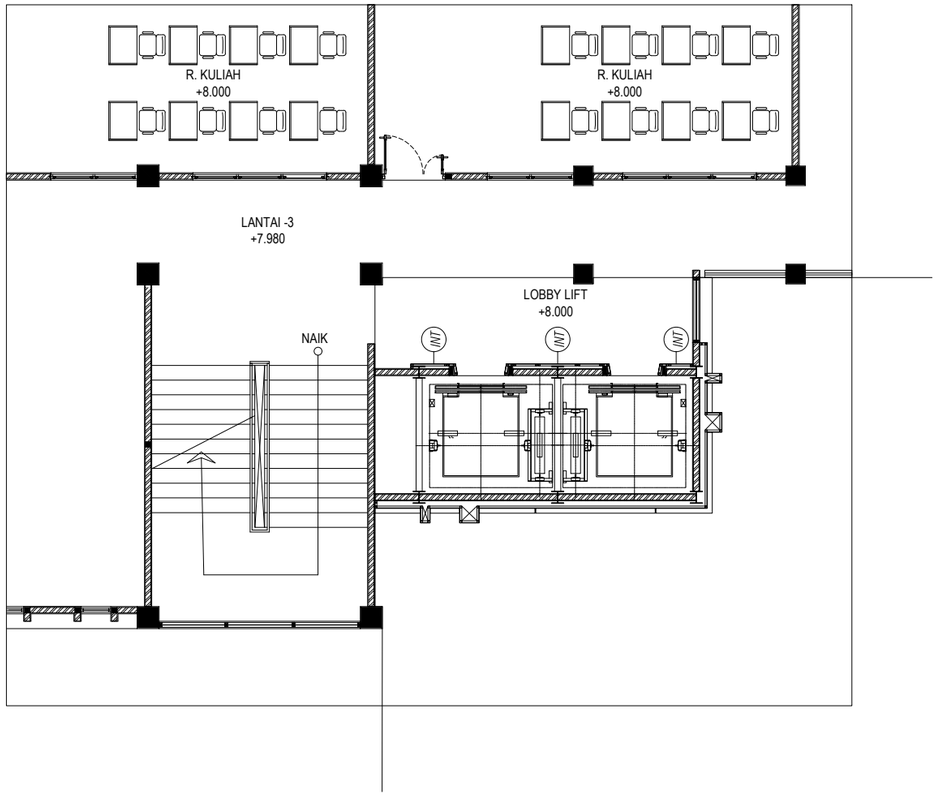

PEKERJAAN INTERIOR (MULTIPLEK/ACP) : 15.5 m2
LIST STAINLESS/ALUMUNIUM : 29.48 m1

DENAH LANTAI 3

SCALE A3 1 : 125

RKB - E

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	K O N D I S I	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT DAN DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER

Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH RENCANA FINISHING INT. LOBBY LIFT LANTAI 3 RKB - E	1:125

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	72	204

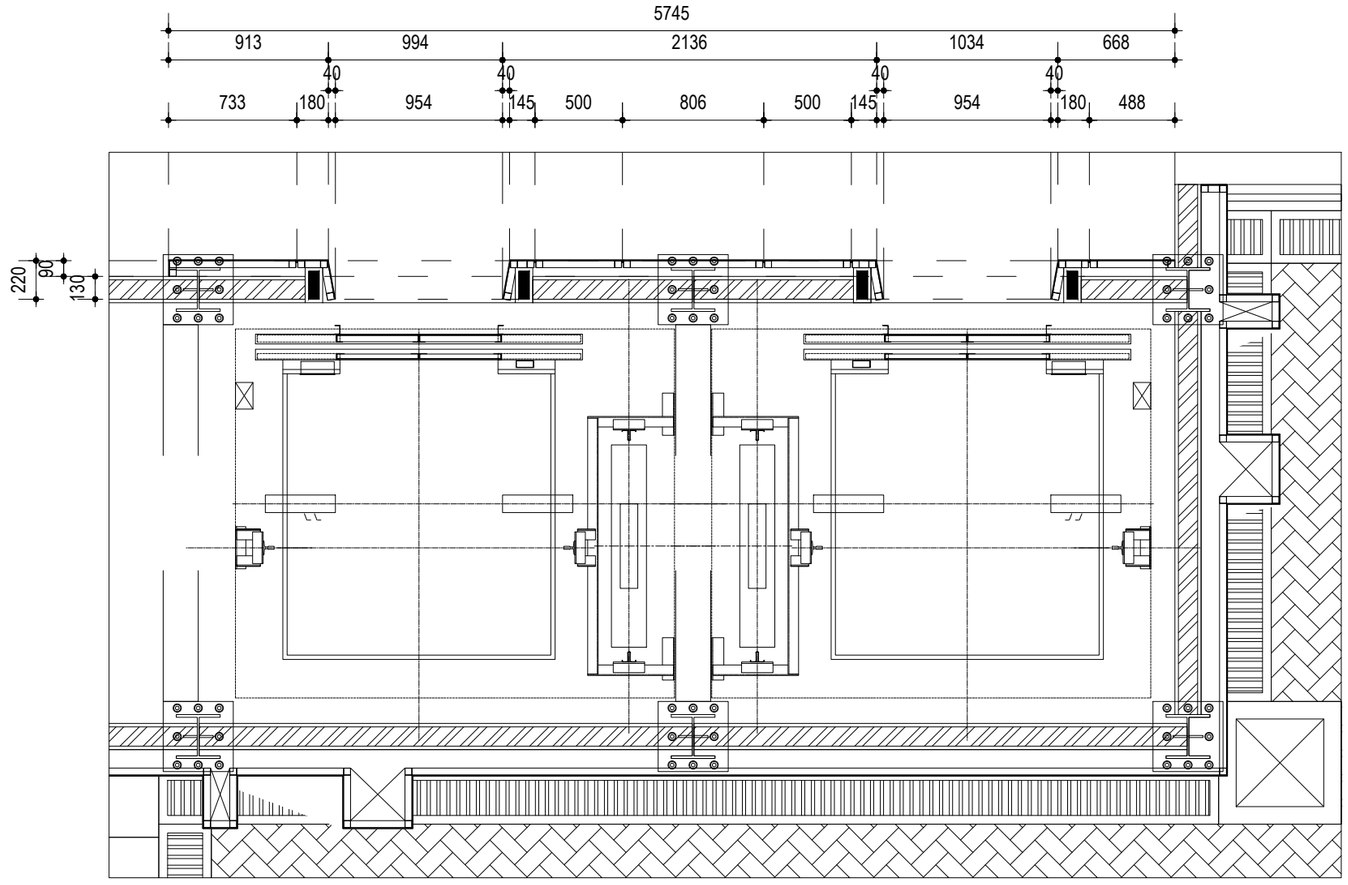

DENAH PARTIAL DETAIL INTERIOR LOBBY (MEWAKILI TIAP LANTAI)

SCALE A3 1 : 35

RKB - E

UNIVERSITAS TRUNODJOYO

M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift Gedung RKB Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	KONDISI	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT ATAP DAN DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER

Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DETAIL PARTIAL FINISHING INT. LOBBY LIFT RKB - E	1:35

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	73	204

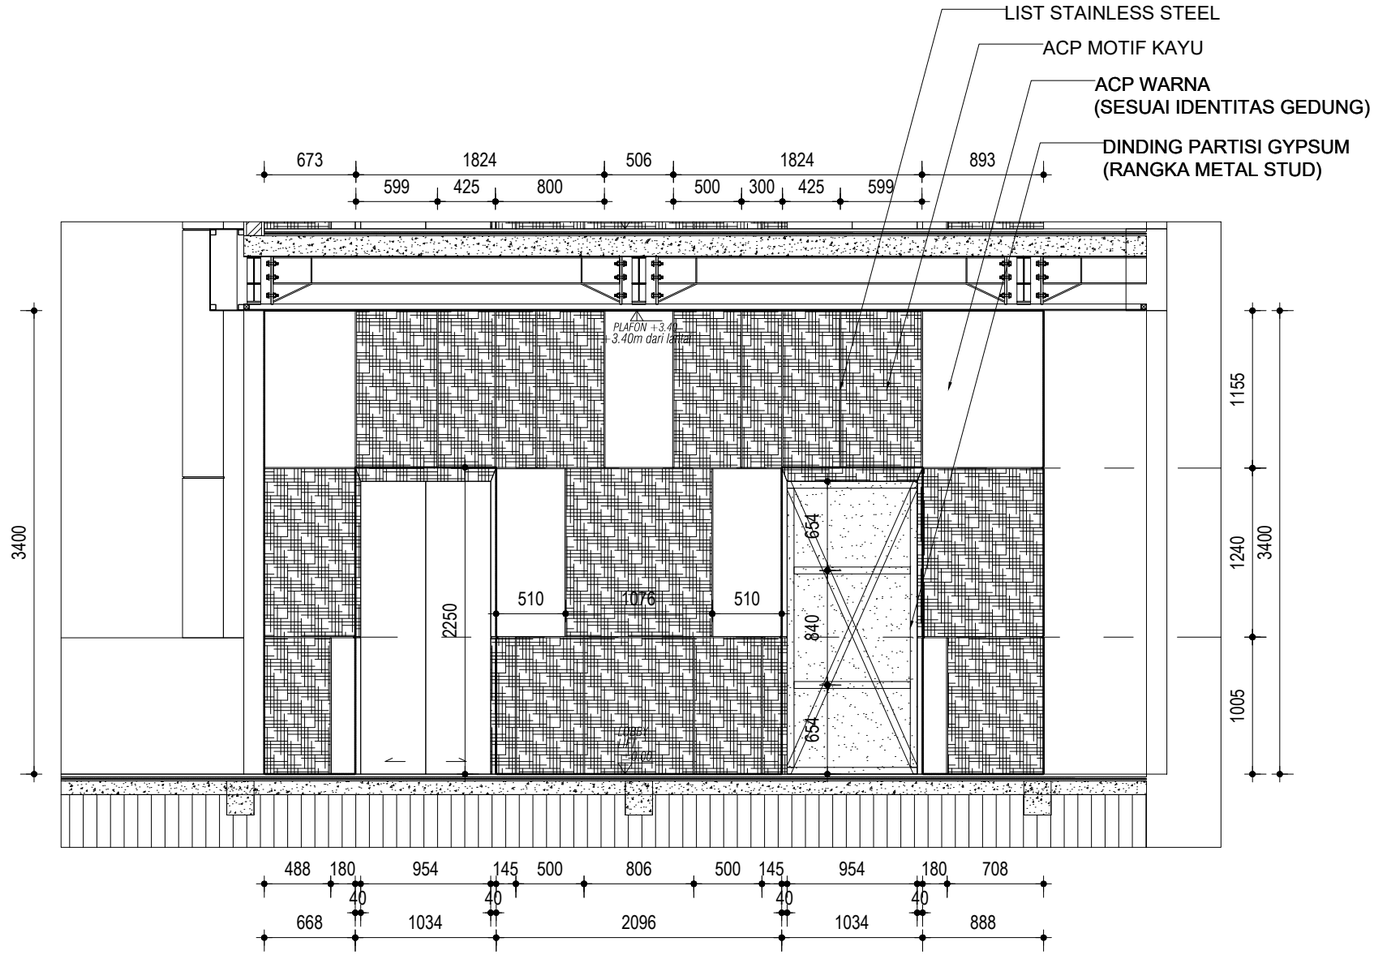

DENAH PARTIAL DETAIL INTERIOR LOBBY (MEWAKILI TIAP LANTAI)

SCALE A3 1 : 45

RKB - E

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	K O N D I S I	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT ATAP DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
POTONGAN PARTIAL FINISHING INT. LOBBY LIFT RKB - E	1:45

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	74	204

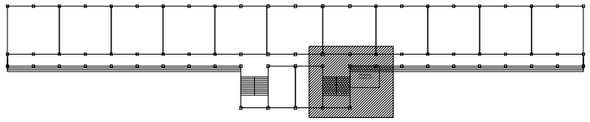

KEYPLAN

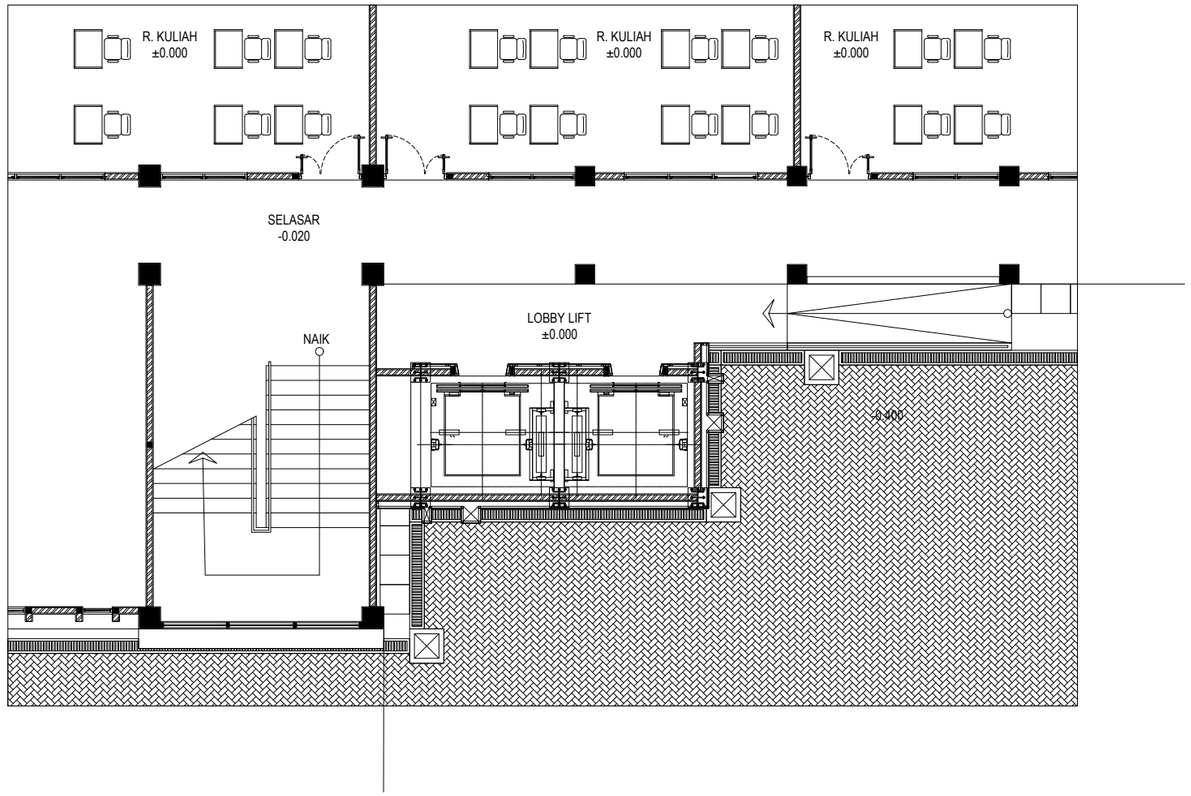

LEGENDA :

PEKERJAAN PASANGAN BATA : 56.62 m2
PEKERJAAN PLESTER ACI : 113.24 m2
PEKERJAAN CAT INTERIOR : 20.22 m2
PEKERJAAN CAT EXTERIOR :40.35 m2
PEKERJAAN PAS. BATA RAMP : 7.36 m2
PEKERJAAN PLESTER ACI RAMP : 14.02 m2
PEKERJAAN CAT RAMP : 14.02 m2

DENAH LANTAI 1

SCALE A3 1 : 125

RKB - E

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	K O N D I S I	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT ATAP DAN DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 19820424200604100 2

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH RENCANA PASANGAN BATA LANTAI 1 RKB - E	1:125

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	75	204



KEYPLAN

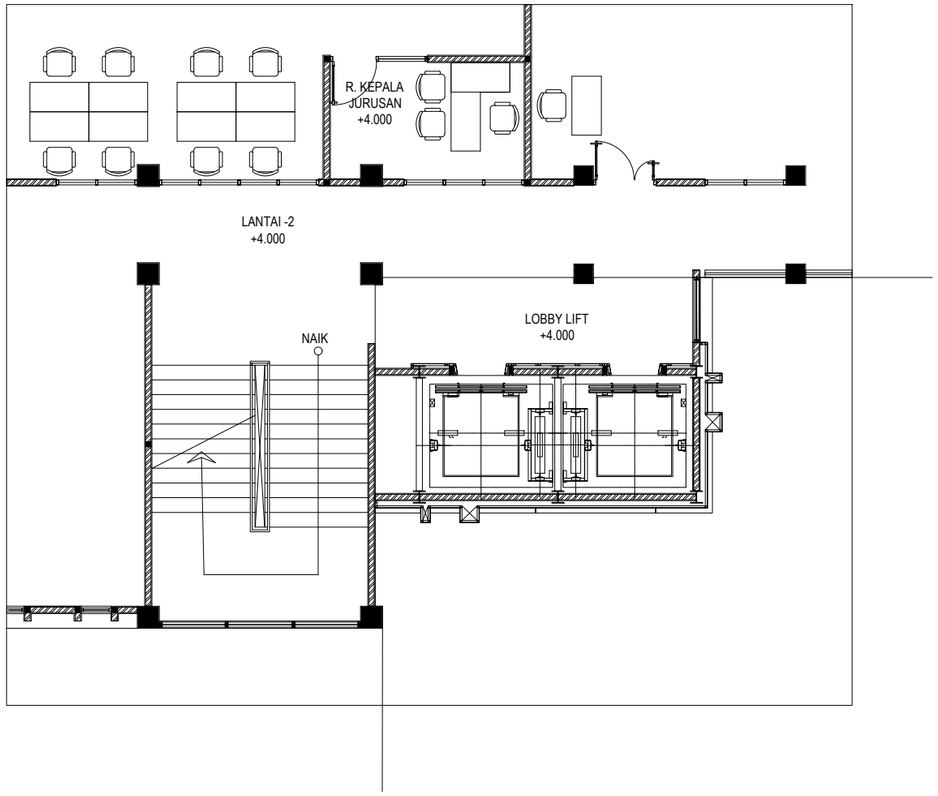

LEGENDA :

PEKERJAAN PASANGAN BATA : 57.31 m2
PEKERJAAN PLESTER ACI : 114.62 m2
PEKERJAAN CAT INTERIOR : 20.79 m2
PEKERJAAN CAT EXTERIOR : 39.04 m2

DENAH LANTAI 2

SCALE A3 1 : 125

RKB - E

UNIVERSITAS TRUNODJOYO

M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

-Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
-Baja Tulangan
Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
-Data Mutu Beton.
Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
-Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	K O N D I S I	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT DAN DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

-Tiang Pancang.
Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 19820424200604100 2

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH RENCANA PASANGAN BATA LANTAI 2 RKB - E	1:125

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	76	204



KEYPLAN

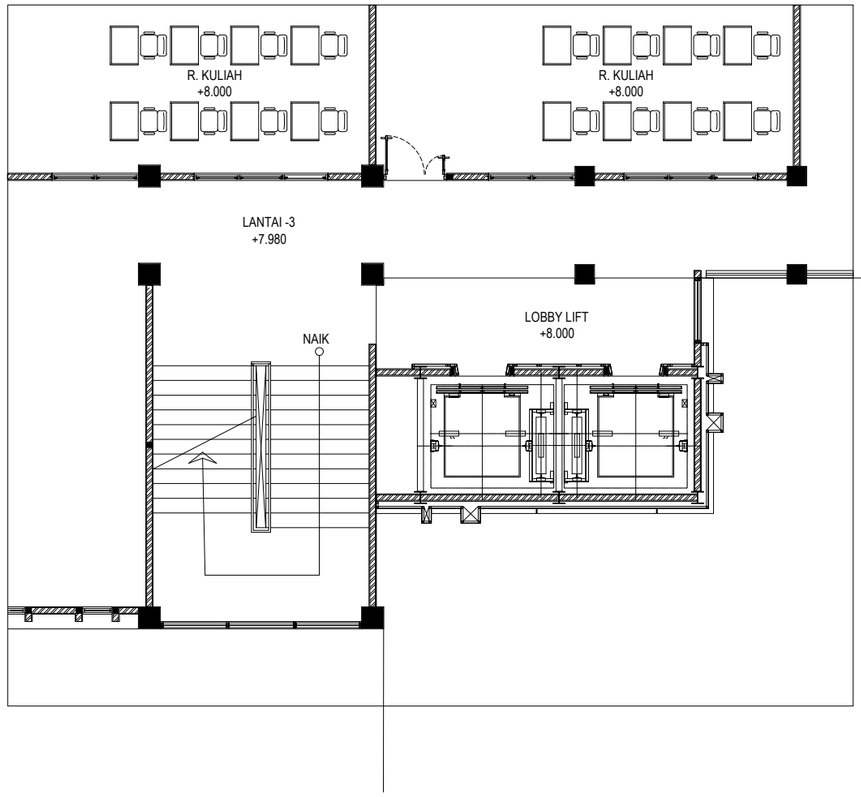

LEGENDA :

PEKERJAAN PASANGAN BATA : 57.31 m2
PEKERJAAN PLESTER ACI : 114.62 m2
PEKERJAAN CAT INTERIOR : 20.79 m2
PEKERJAAN CAT EXTERIOR : 39.04 m2

DENAH LANTAI 3

SCALE A3 1 : 125

RKB - E

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	K O N D I S I	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT ATAP DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH RENCANA PASANGAN BATA LANTAI 3 RKB - E	1:125

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	77	204



KEYPLAN

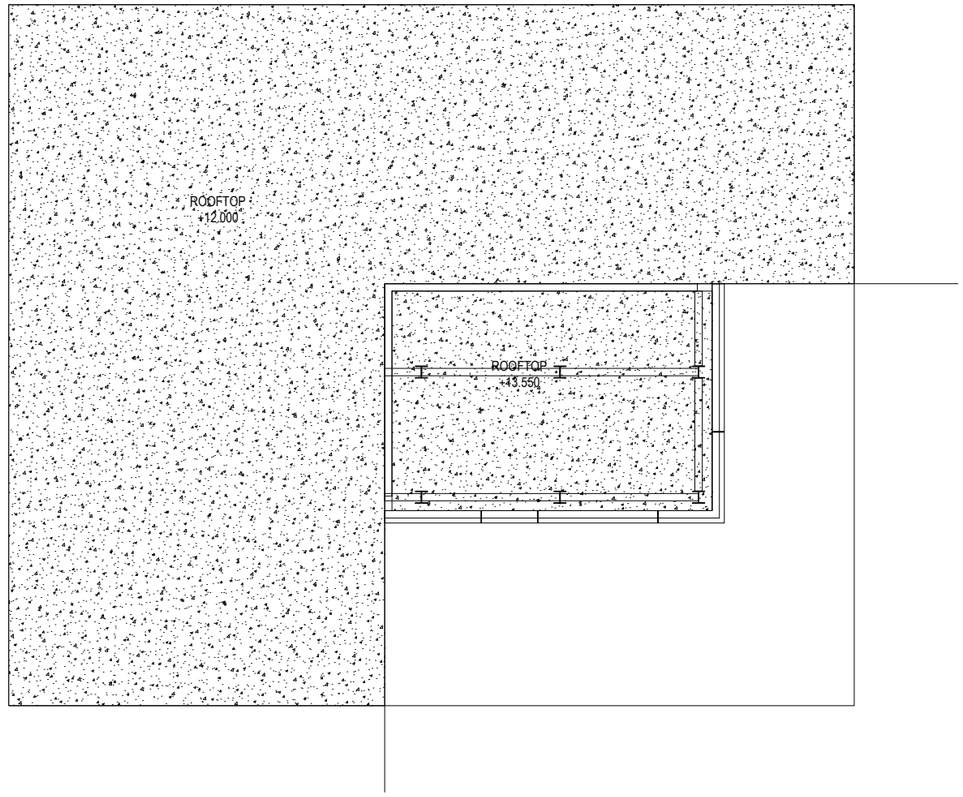

LEGENDA :

PEKERJAAN PASANGAN BATA : 34.43 m2
PEKERJAAN PLESTER ACI : 68.86 m2
PEKERJAAN CAT EXTERIOR : 38.96 m2

DENAH LANTAI ATAP

SCALE A3 1 : 125

RKB - E

UNIVERSITAS TRUNODJOYO

M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	K O N D I S I	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT ATAP DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH RENCANA PASANGAN BATA LANTAI ATAP RKB - E	1:125

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	78	204



KEYPLAN

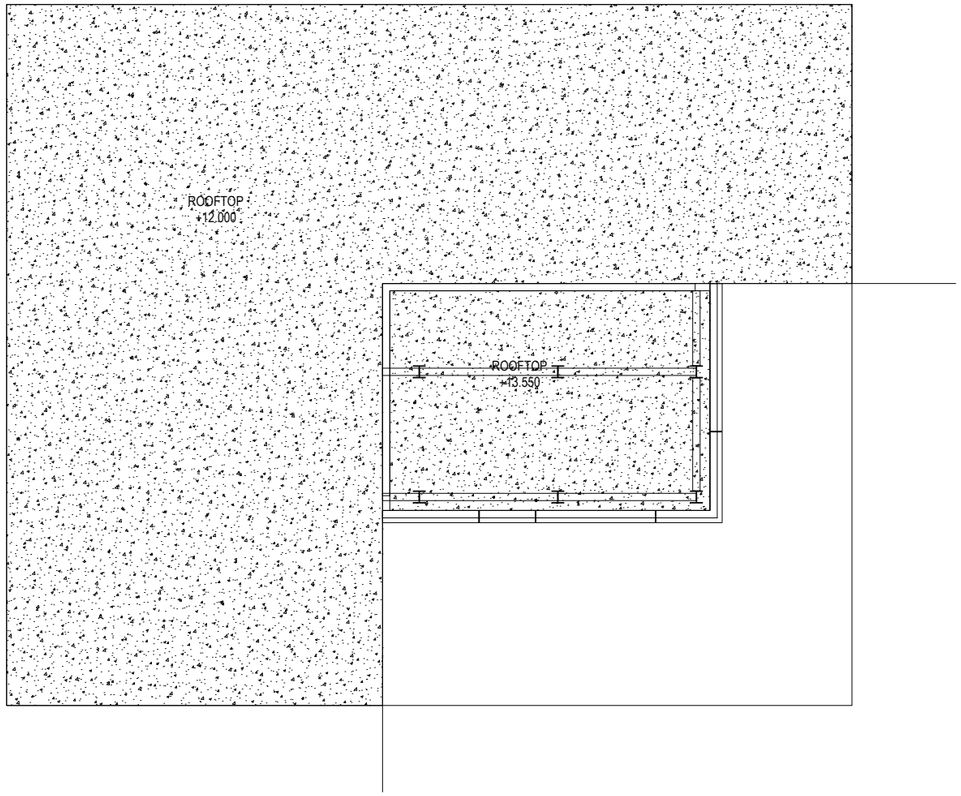

LEGENDA :

PEKERJAAN PASANGAN BATA : 34.43 m2
PEKERJAAN PLESTER ACI : 68.86 m2
PEKERJAAN CAT EXTERIOR : 38.96 m2

DENAH LANTAI ATAP

SCALE A3 1 : 125

RKB - E

UNIVERSITAS TRUNODJOYO

M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	KONDISI	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT ATAP DAN DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 19820424200604100 2

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH RENCANA WATERPROOFING LANTAI ATAP RKB - E	**1:125**

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	**79**	**204**



KEYPLAN

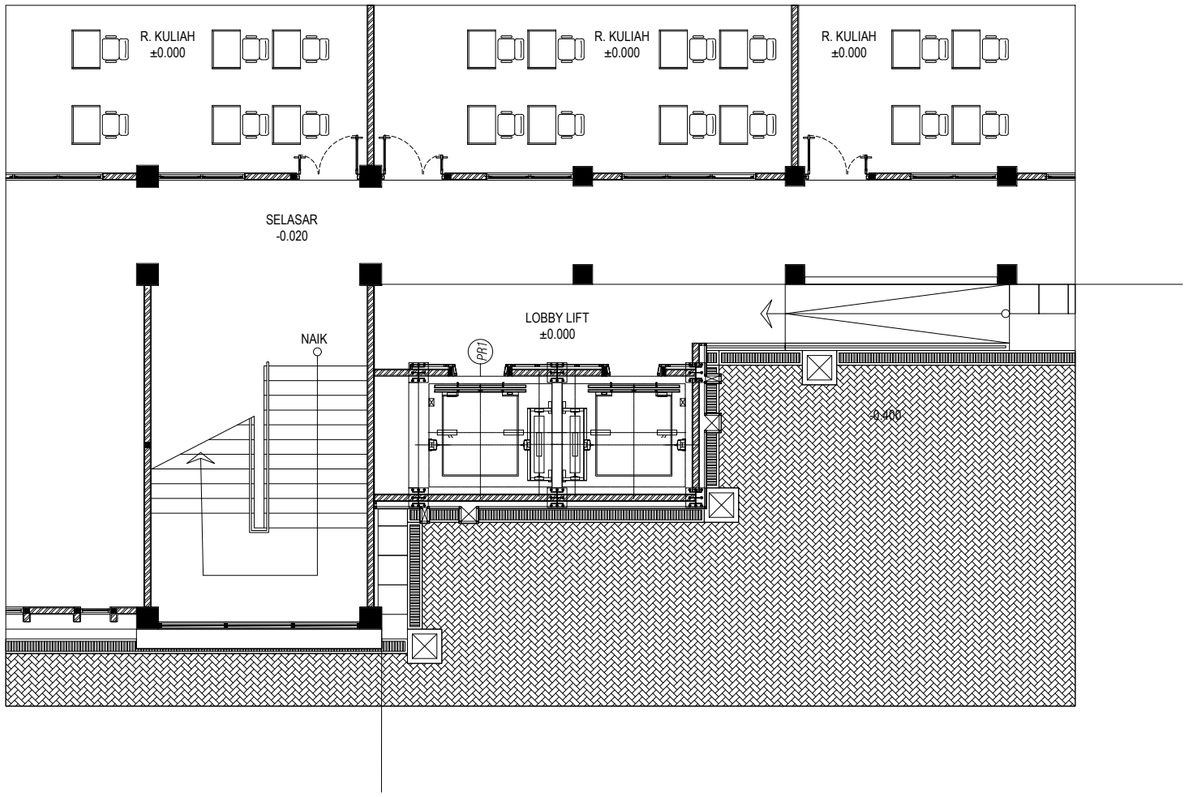

LEGENDA :

PEKERJAAN PASANGAN BATA : 56.62 m2
PEKERJAAN PLESTER ACI : 113.24 m2
PEKERJAAN CAT INTERIOR : 20.22 m2
PEKERJAAN CAT EXTERIOR :40.35 m2
PEKERJAAN PAS. BATA RAMP : 7.36 m2
PEKERJAAN PLESTER ACI RAMP : 14.02 m2
PEKERJAAN CAT RAMP : 14.02 m2

DENAH LANTAI 1

SCALE A3 1 : 125

RKB - E

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	KONDISI	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT ATAP DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 19820424200604100 2

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH RENCANA KUSEN LANTAI 1 RKB - E	1:125

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	80	204

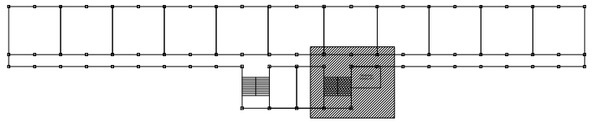

KEYPLAN

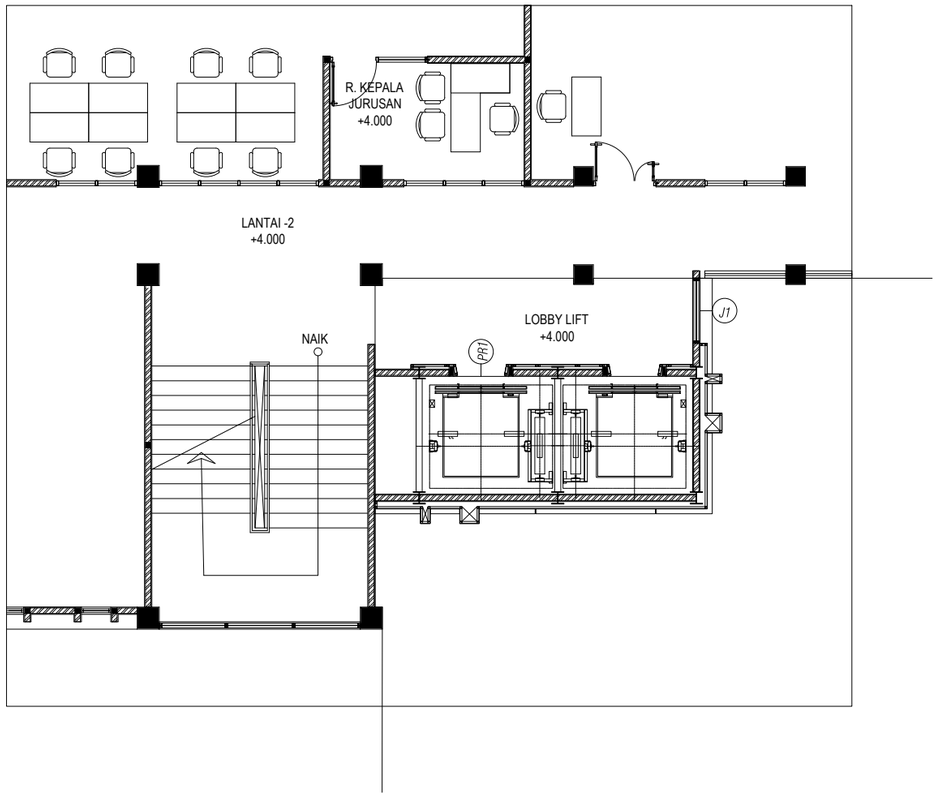

LEGENDA :

PEKERJAAN PASANGAN BATA : 57.31 m2
PEKERJAAN PLESTER ACI : 114.62 m2
PEKERJAAN CAT INTERIOR : 20.79 m2
PEKERJAAN CAT EXTERIOR : 39.04 m2

DENAH LANTAI 2

SCALE A3 1 : 125

RKB - E

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	KONDISI	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT DAN DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 19820424200604100 2

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH RENCANA KUSEN LANTAI 2 RKB - E	**1:125**

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	**81**	**204**



KEYPLAN

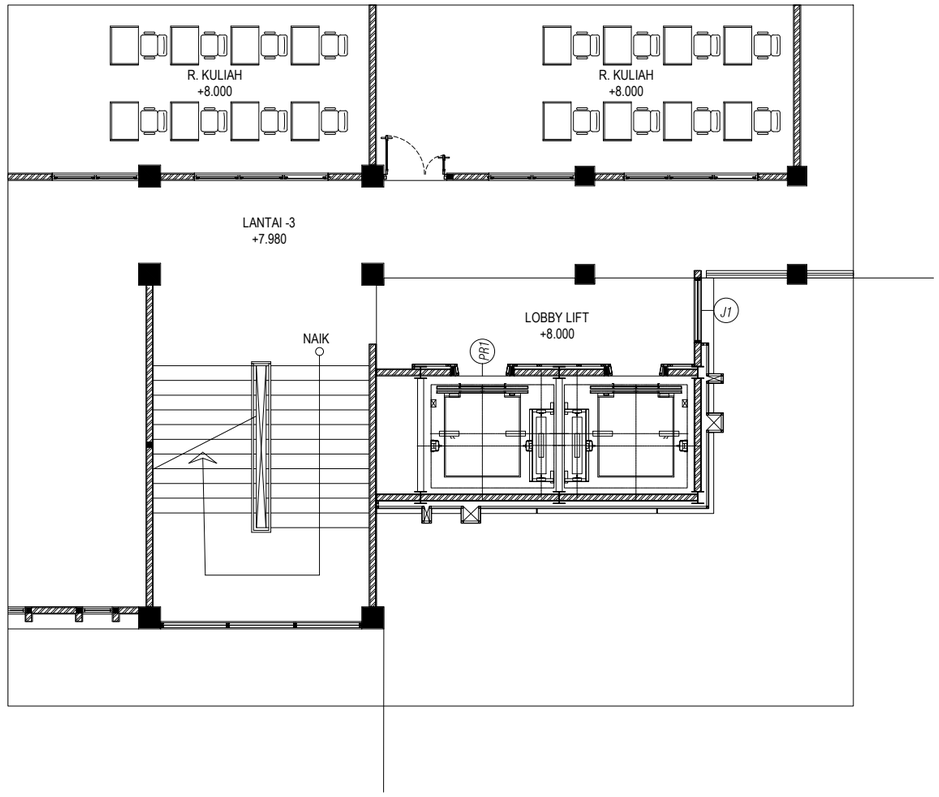

LEGENDA :

PEKERJAAN PASANGAN BATA : 57.31 m2
PEKERJAAN PLESTER ACI : 114.62 m2
PEKERJAAN CAT INTERIOR : 20.79 m2
PEKERJAAN CAT EXTERIOR : 39.04 m2

DENAH LANTAI 3

SCALE A3 1 : 125

RKB - E

UNIVERSITAS TRUNODJOYO

M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	K O N D I S I	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT DAN DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 19820424200604100 2

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH RENCANA KUSEN LANTAI 3 RKB - E	**1:125**

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	**82**	**204**

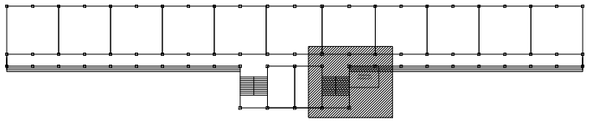

KEYPLAN

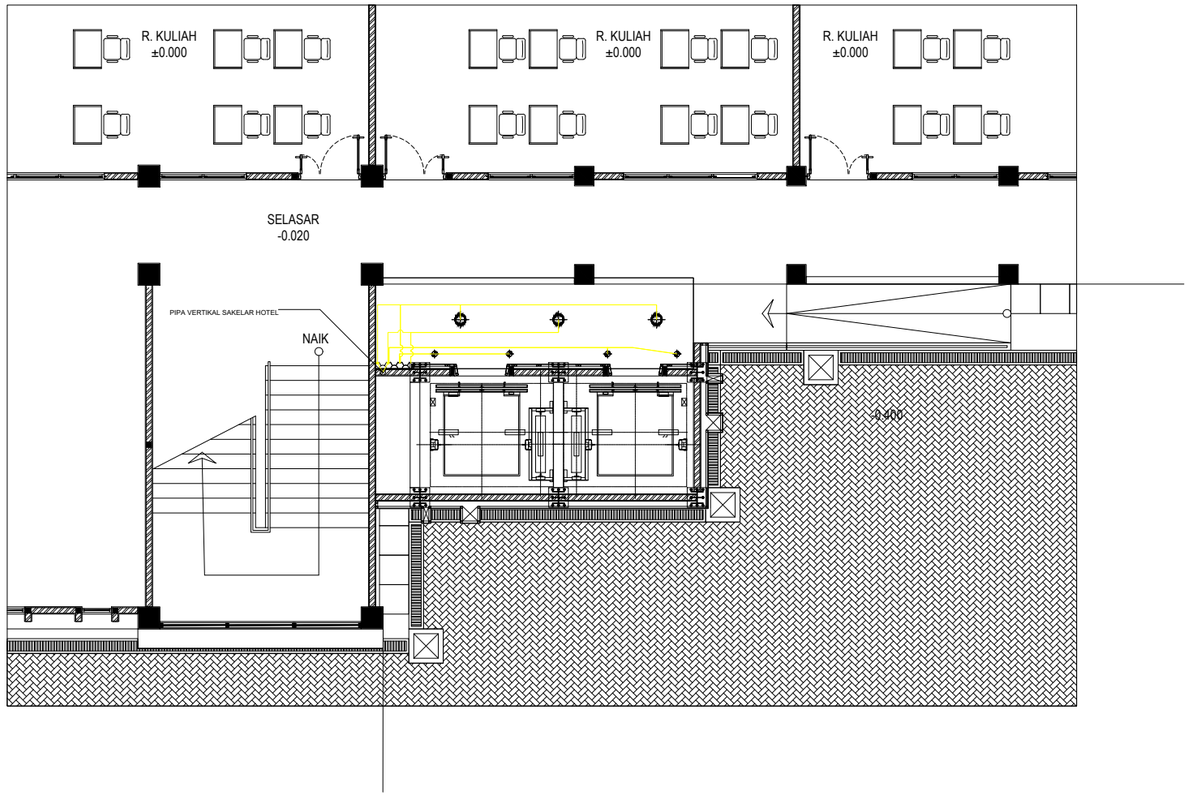



LEGENDA :

LAMPU DL : 3 bh
LAMPU LED STRIP : 6.62 m1
SONGLE SWITCH : 1 bh
DOUBLE SWITCH : 1 bh

DENAH LANTAI 1

SCALE A3 1 : 125

RKB - E

UNIVERSITAS TRUNODJOYO

M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	KONDISI	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT ATAP DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH TITIK LAMPU LANTAI 1 RKB - E	1:125

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	83	204



KEYPLAN

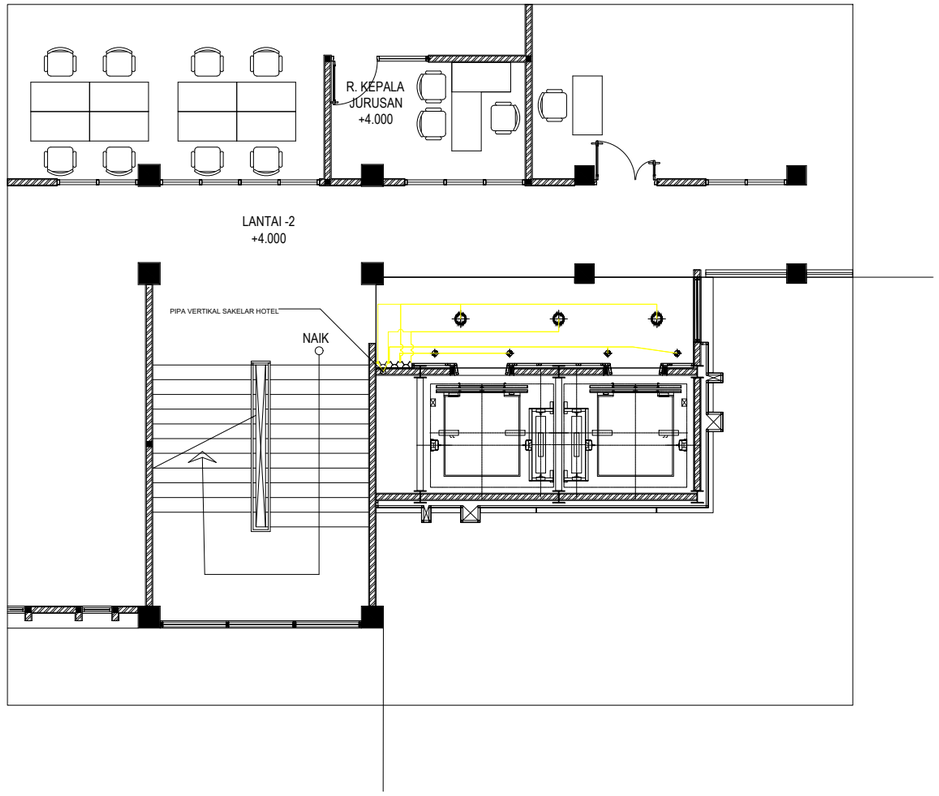

KETERANGAN	
	LAMPU DOWNLIGHT ONAIRY 8W/CCT
	LAMPU SPOTLIGHT ONAIRY 8W/CCT
	SINGLE SWITCH, +/- 150CM DARI LANTAI
	DOUBLE SWITCH, +/- 150CM DARI LANTAI
	SAKLAR HOTEL SINGLE/DOUBLE GANG

LEGENDA :

LAMPU DL : 3 bh
LAMPU LED STRIP : 6.62 m1
SONGLE SWITCH : 1 bh
DOUBLE SWITCH : 1 bh

DENAH LANTAI 2

SCALE A3 1 : 125

RKB - E

UNIVERSITAS TRUNODJOYO

M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	KONDISI	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT ATAP DAN DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 19820424200604100 2

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH TITIK LAMPU LANTAI 2 RKB - E	1:125

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	84	204

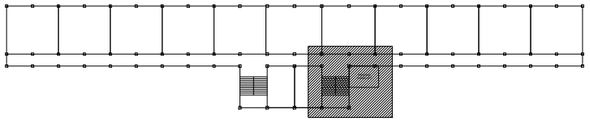

KEYPLAN

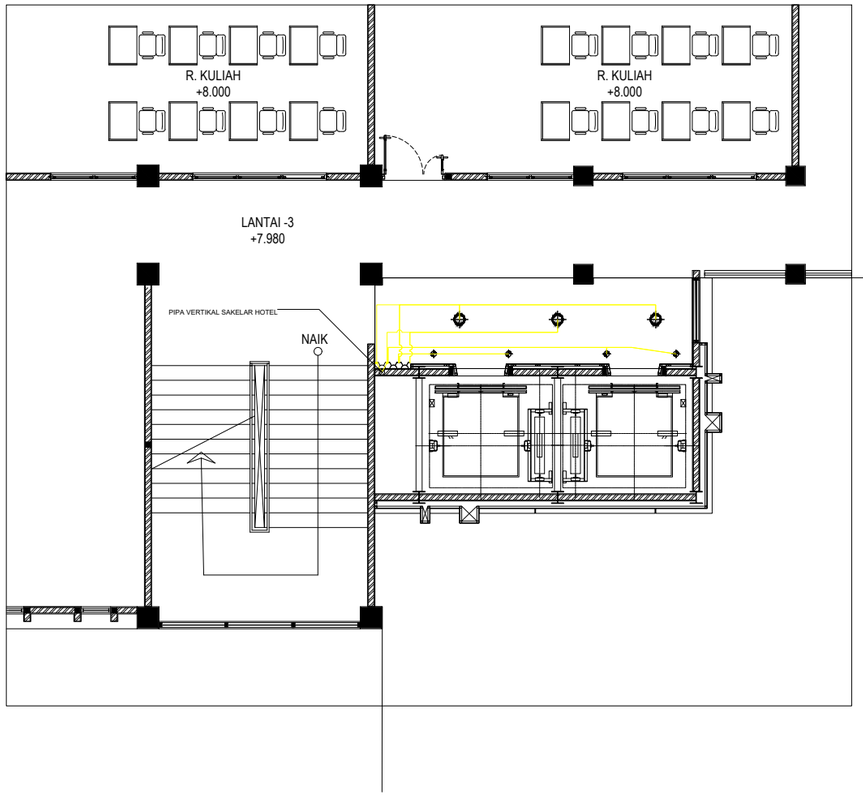

KETERANGAN	
	LAMPU DOWNLIGHT 18WATT
	LAMPU SPOTLIGHT 18WATT
	SINGLE SWITCH, TI-TOUCH GRID LENTUR
	DOUBLE SWITCH, TI-TOUCH GRID LENTUR
	EMILAR HOTEL SINGLE/DOUBLE SARKO

LEGENDA :

LAMPU DL : 3 bh
LAMPU LED STRIP : 6.62 m1
SONGLE SWITCH : 1 bh
DOUBLE SWITCH : 1 bh

DENAH LANTAI 3

SCALE A3 1 : 125

RKB - E

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	KONDISI	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT ATAP DAN DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 19820424200604 1002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH TITIK LAMPU LANTAI 3 RKB - E	1:125

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	85	204



KEYPLAN

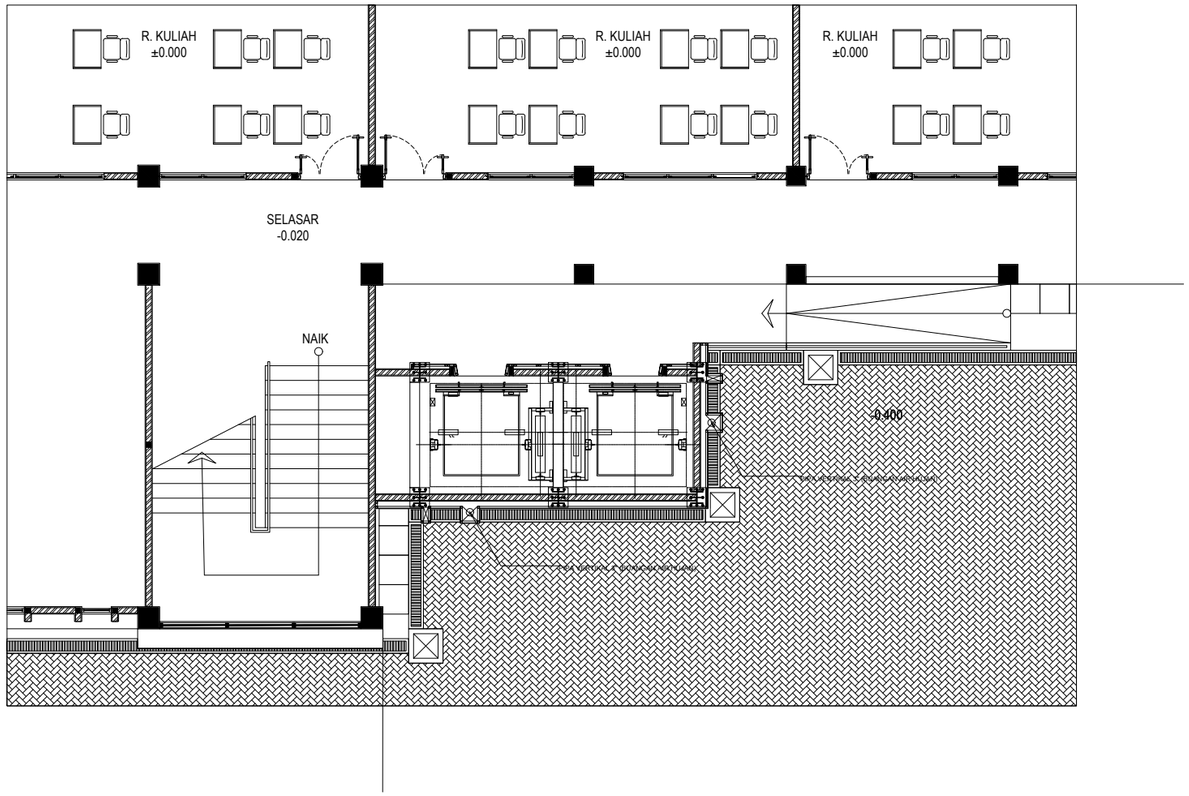

KETERANGAN		
	Saluran air kotoran	Pipa PVC Ø 4" D ; 6" D
	Saluran air bekas	Pipa PVC Ø 3" D
	Saluran air hujan	Pipa PVC Ø 3" D
BK	Bak Kontrol terbuka	40X40
RD	Roof Drain	Ø 3"
FD	Floor Drain	Ø 21/2"

LEGENDA :

PIPA VERTIKAL 3" (BUANGAN AIR HUJAN)

DENAH LANTAI 1

SCALE A3 1 : 125

RKB - E

UNIVERSITAS TRUNODJOYO

M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	KONDISI	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT DAN DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH SALURAN AIR HUJAN LANTAI 1 RKB - E	1:125

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	86	204

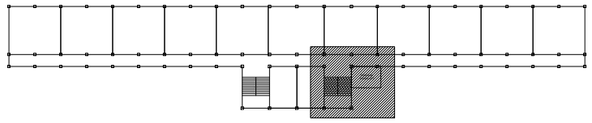

KEYPLAN

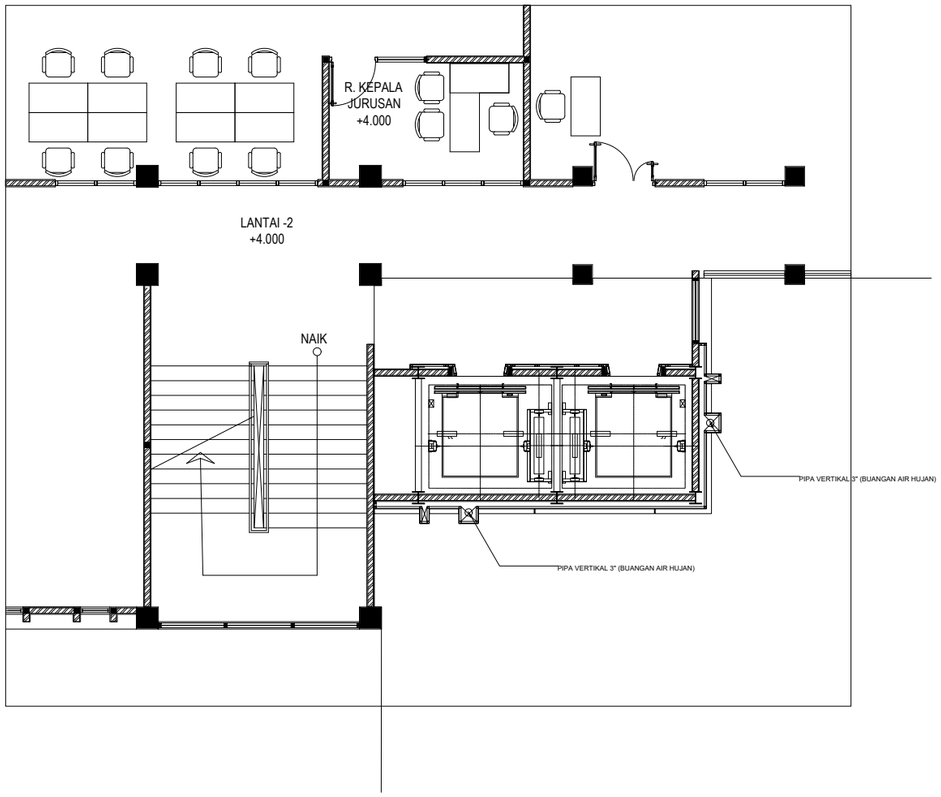

KETERANGAN		
	Saluran air kotoran	Pipa PVC Ø 4" D ; 6" D
	Saluran air bekas	Pipa PVC Ø 3" D
	Saluran air hujan	Pipa PVC Ø 3" D
BK	Bak Kontrol terbuka	40X40
RD	Roof Drain	Ø 3"
FD	Floor Drain	Ø 21/2"

LEGENDA :

PIPA VERTIKAL 3" (BUANGAN AIR HUJAN)

DENAH LANTAI 2

SCALE A3 1 : 125

RKB - E

UNIVERSITAS TRUNODJOYO

M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	KONDISI	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT DAN DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH SALURAN AIR HUJAN LANTAI 2 RKB - E	**1:125**

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	**87**	**204**



KEYPLAN

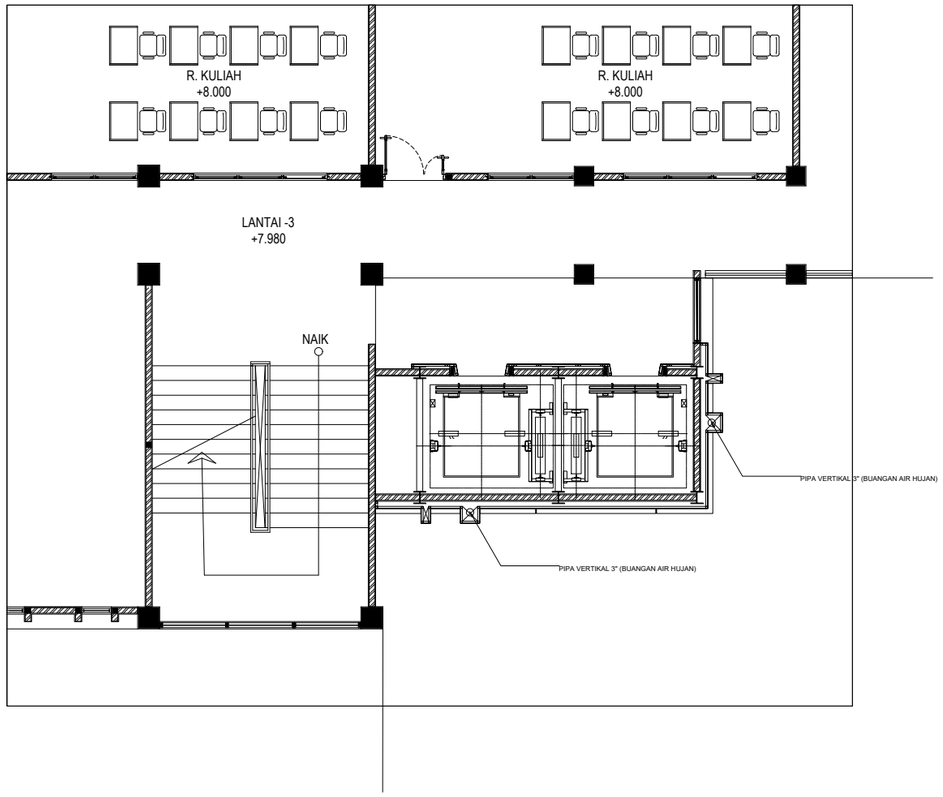

KETERANGAN		
	Saluran air kotoran	Pipa PVC Ø 4" D ; 6" D
	Saluran air bekas	Pipa PVC Ø 3" D
	Saluran air hujan	Pipa PVC Ø 3" D
BK	Bak Kontrol terbuka	40X40
RD	Roof Drain	Ø 3"
FD	Floor Drain	Ø 21/2"

LEGENDA :

PIPA VERTIKAL 3" (BUANGAN AIR HUJAN)

DENAH LANTAI 3

SCALE A3 1 : 125

RKB - E

UNIVERSITAS TRUNODJOYO

M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	KONDISI	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT ATAP DAN DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH SALURAN AIR HUJAN LANTAI 3 RKB - E	1:125

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	88	204

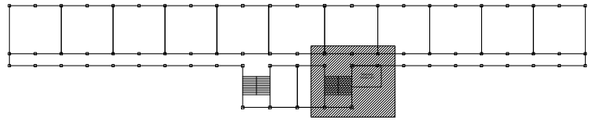

KEYPLAN

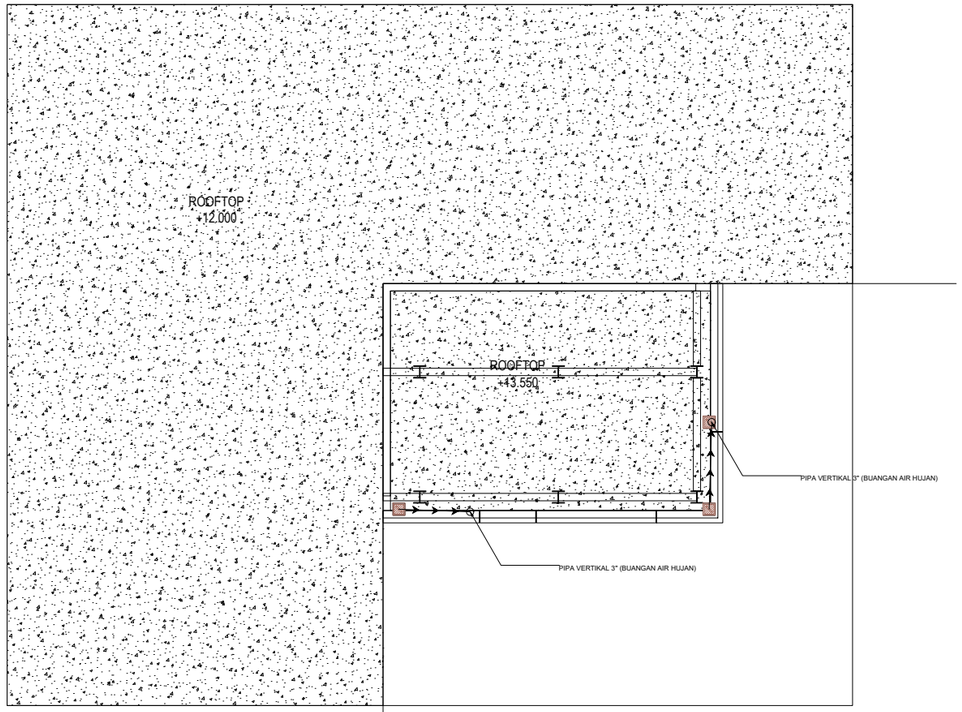

KETERANGAN		
	Saluran air kotoran	Pipa PVC Ø 4" D ; 6" D
	Saluran air bekas	Pipa PVC Ø 3" D
	Saluran air hujan	Pipa PVC Ø 3" D
BK	Bak Kontrol terbuka	40X40
RD	Roof Drain	Ø 3"
FD	Floor Drain	Ø 21/2"

LEGENDA :
ROOF DRAIN : 4 bh

DENAH LANTAI ATAP
SCALE A3 1 : 125
RKB - E

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	KONDISI	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT ATAP DAN DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH SALURAN AIR HUJAN LANTAI ATAP RKB - E	1:125

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	89	204

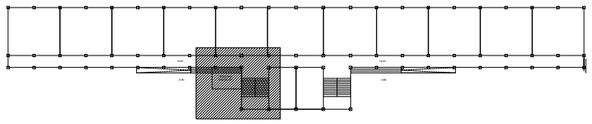

KEYPLAN

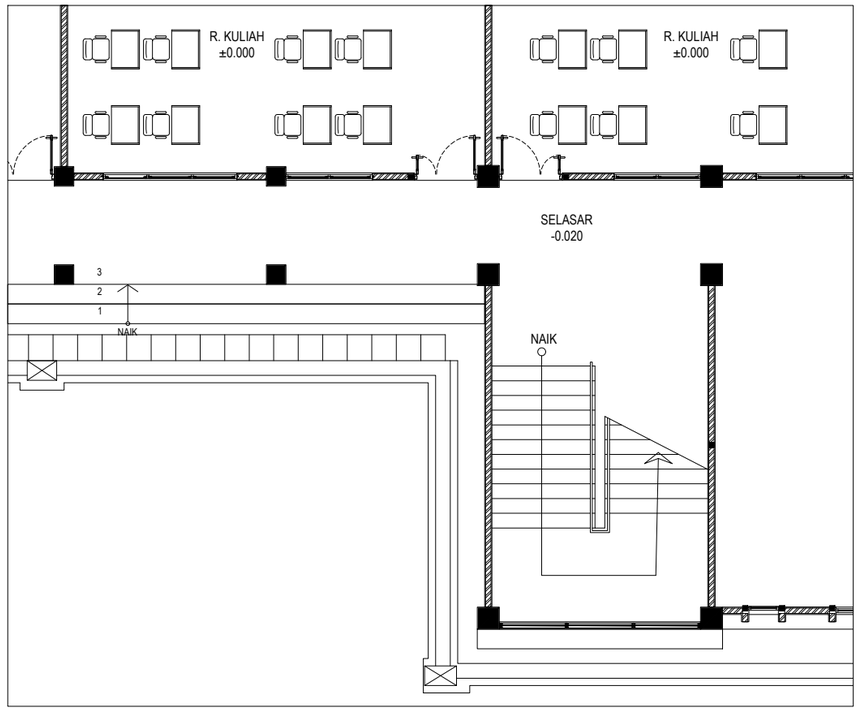

DENAH EXISTING LANTAI 1

SCALE A3 1 : 125

RKB - G

UNIVERSITAS TRUNODJOYO

M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	K O N D I S I	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT LANTAI DAN DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH EXISTING LANTAI 1 RKB - G	1:125

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	90	204



KEYPLAN

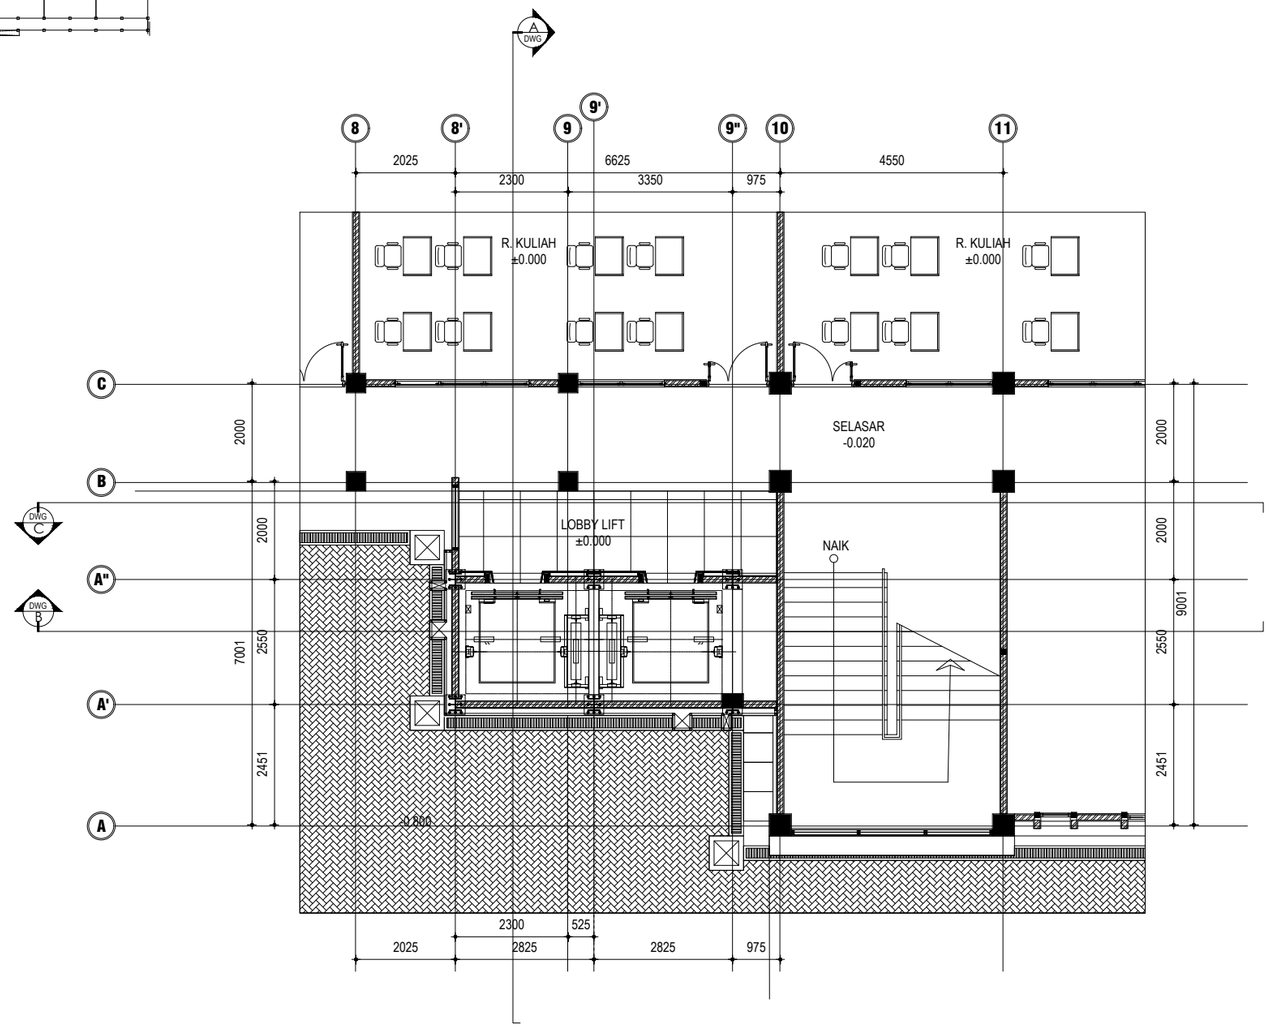

DENAH LANTAI 1

SCALE A3 1 : 125

RKB - G

UNIVERSITAS TRUNODJOYO

M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	K O N D I S I	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT ATAP DAN DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR

M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.


TEAM LEADER

Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH RENCANA LANTAI 1 RKB - G	**1:125**

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	**91**	**204**

KEYPLAN

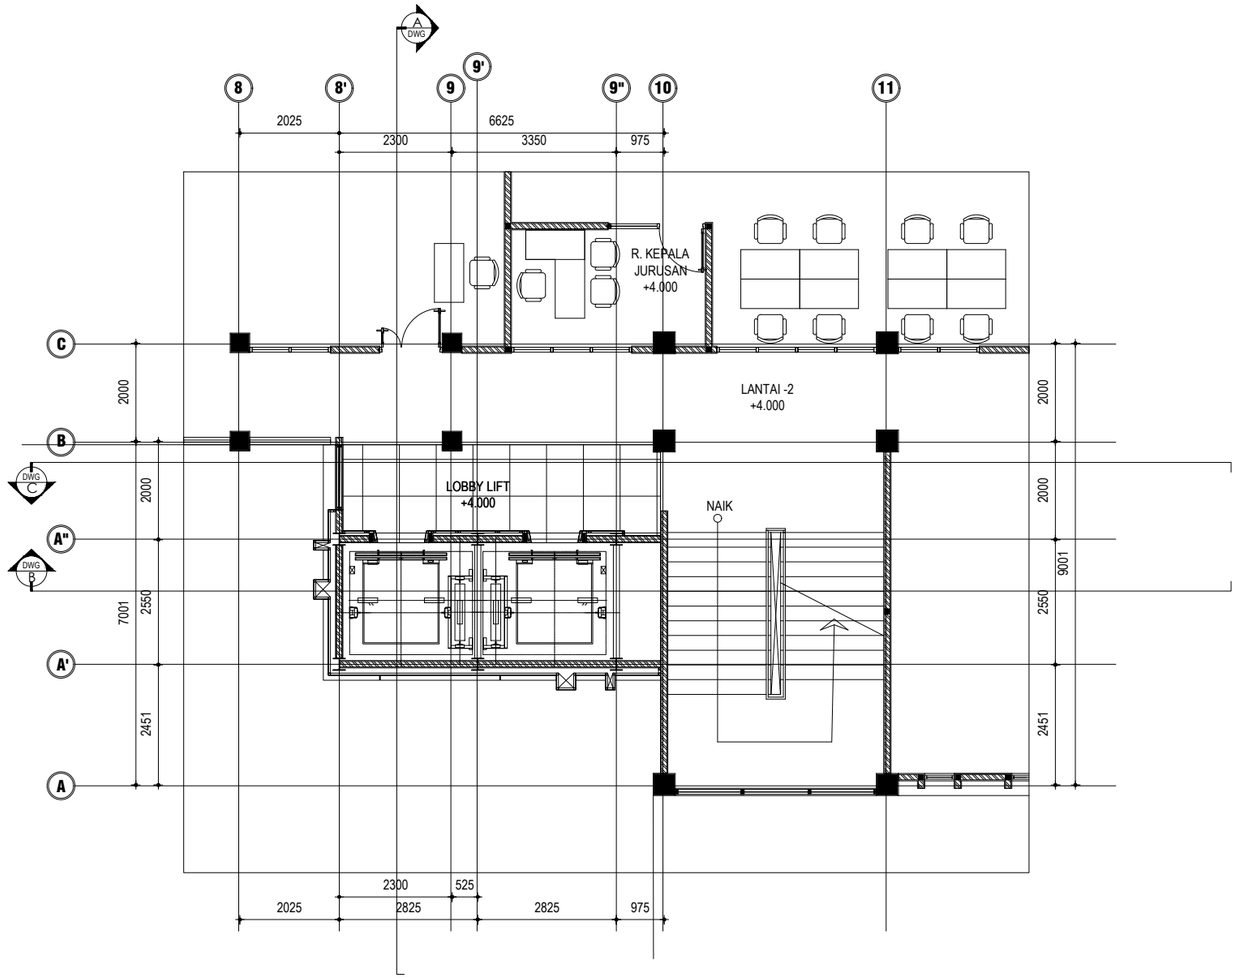

DENAH LANTAI 2

SCALE A3 1 : 125

RKB - G

UNIVERSITAS TRUNODJOYO

M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	K O N D I S I	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT DAN DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH RENCANA LANTAI 2 RKB - G	**1:125**

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	**92**	**204**



KEYPLAN

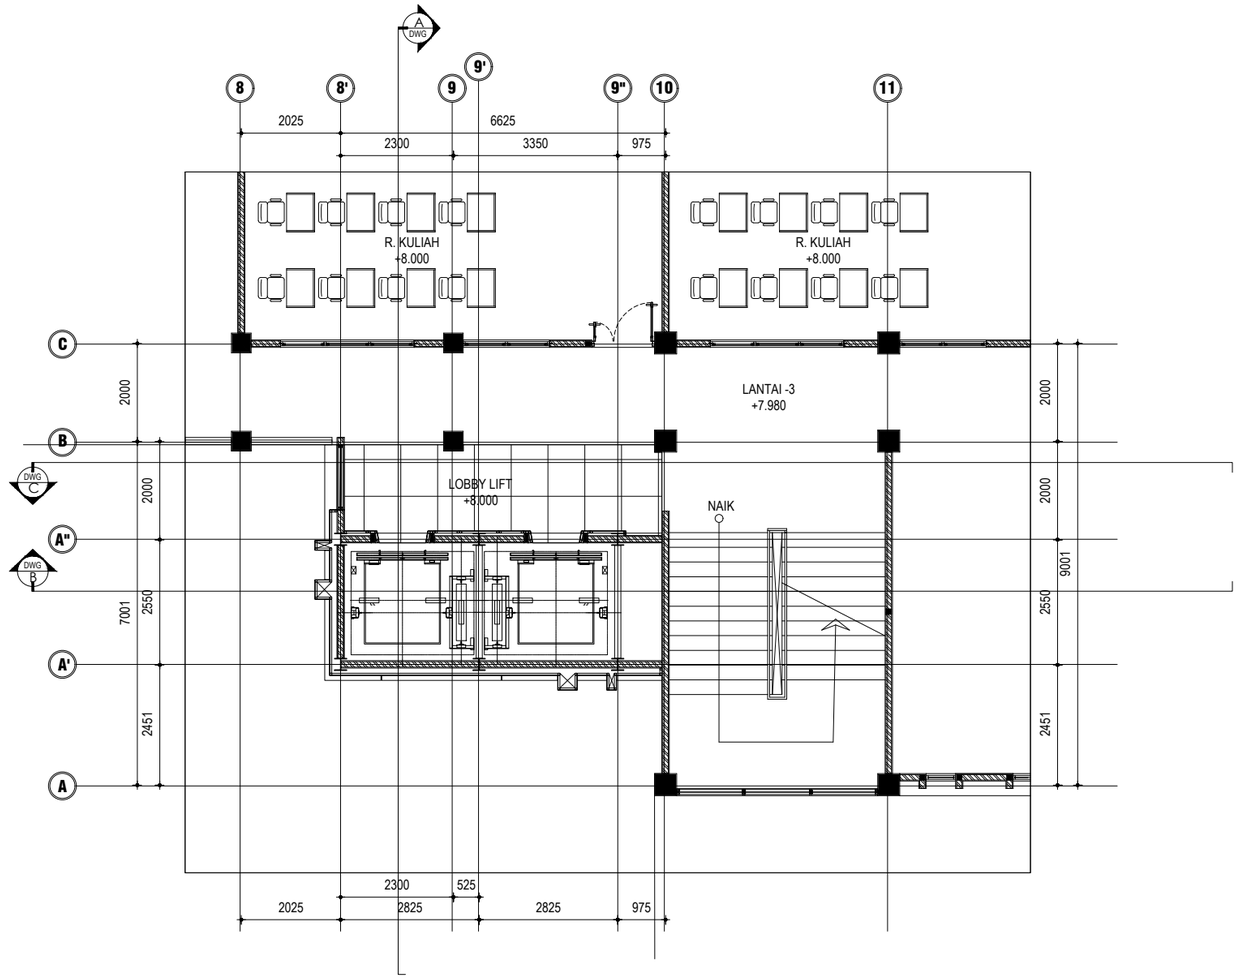

DENAH LANTAI 3

SCALE A3 1 : 125

RKB - G

UNIVERSITAS TRUNODJOYO

M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	KONDISI	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT ATAP DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH RENCANA LANTAI 3 RKB - G	**1:125**

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	**93**	**204**



KEYPLAN

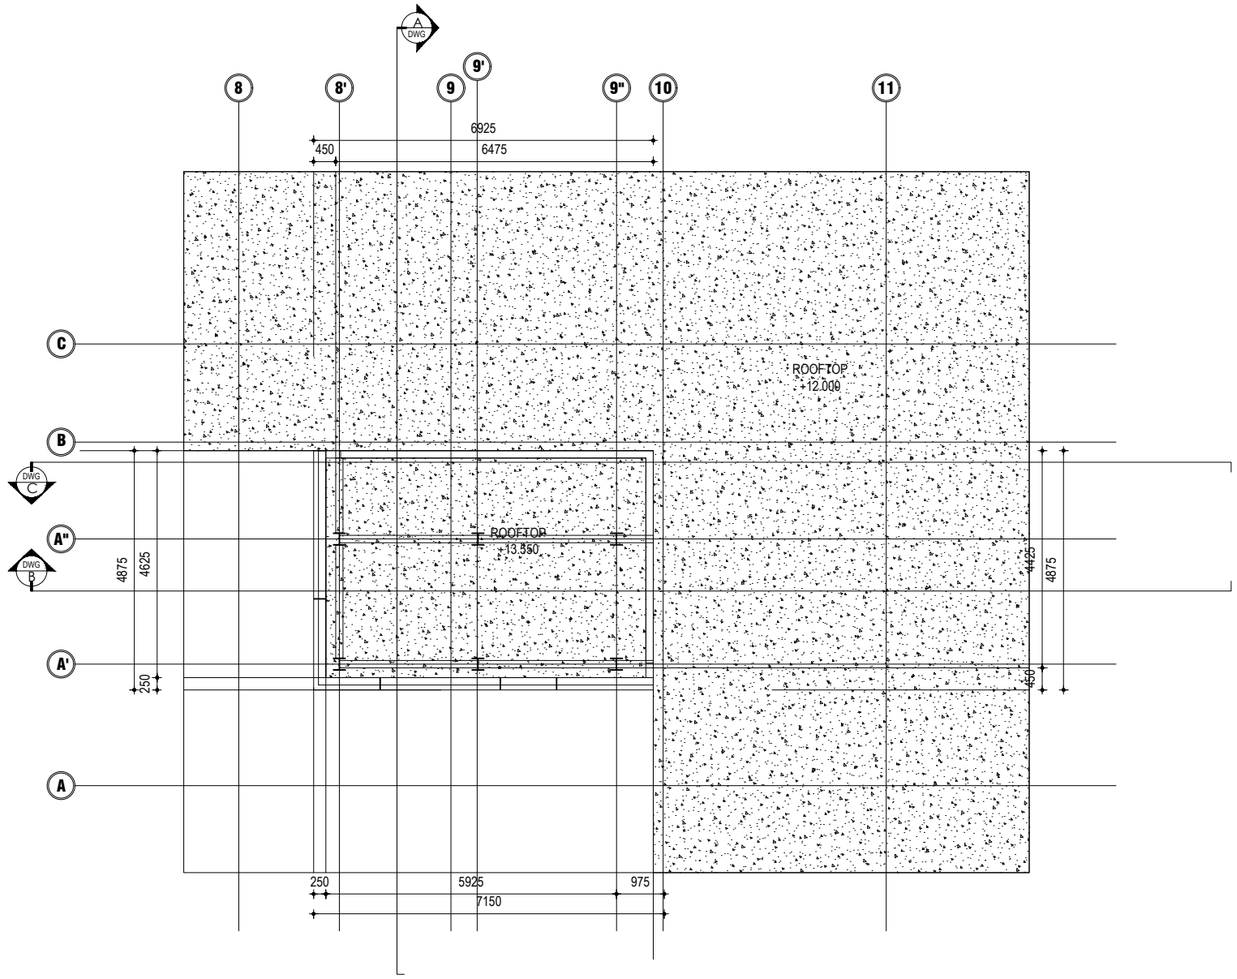

DENAH LANTAI ATAP

SCALE A3 1 : 125

RKB - G

UNIVERSITAS TRUNODJOYO

M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	KONDISI	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT ATAP DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER

Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH RENCANA LANTAI ATAP RKB - G	**1:125**


KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	**94**	**204**

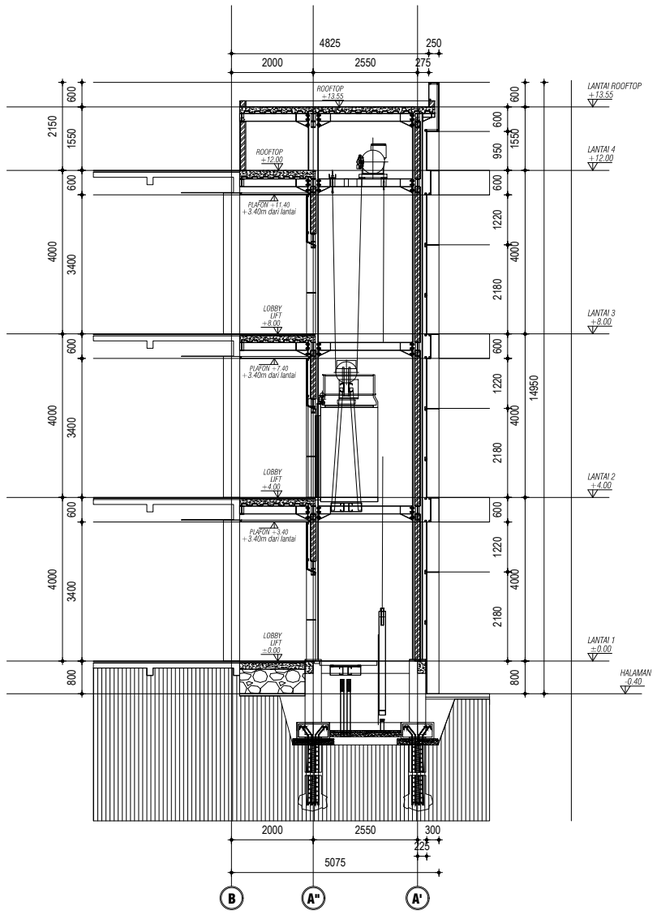

POTONGAN A-A

SCALE A3 1 : 150

RKB - G

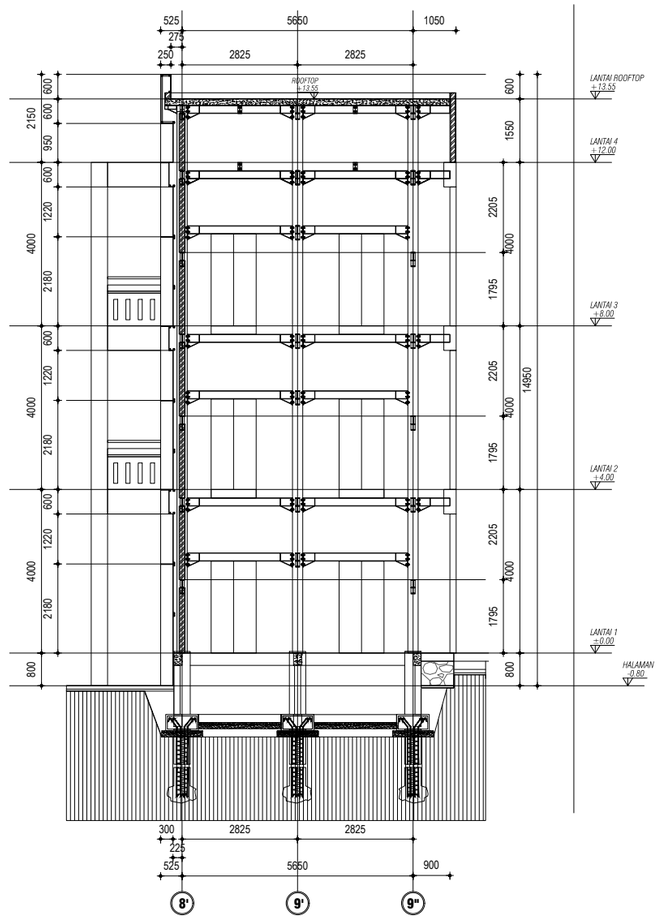

POTONGAN B-B

SCALE A3 1 : 150

RKB - G

UNIVERSITAS TRUNODJOYO

M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	K O N D I S I	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT ATAP, DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER

Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
POTONGAN RKB - G	**1:150**

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	**95**	**204**

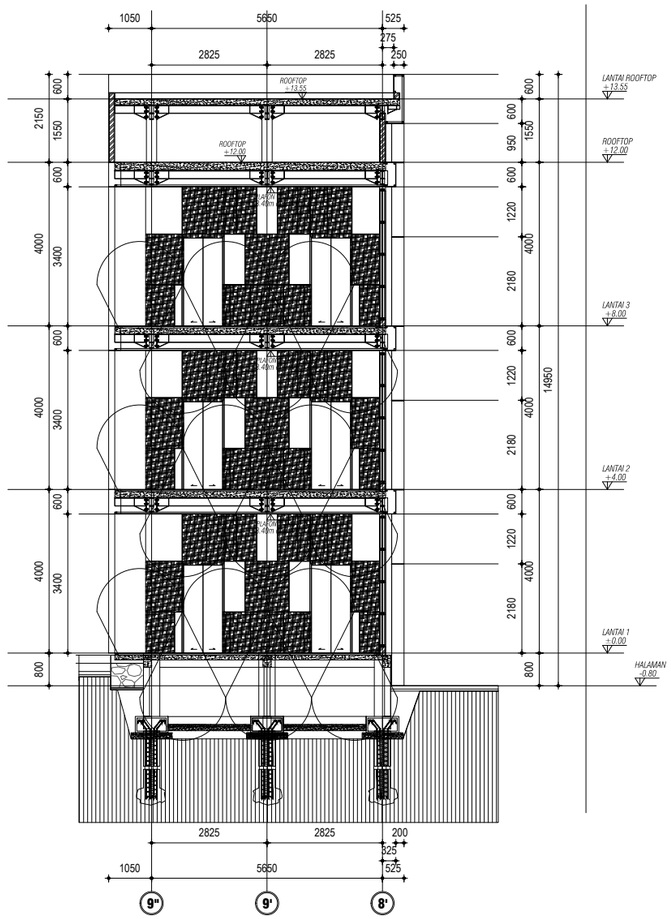

POTONGAN C-C

SCALE A3 1 : 150

RKB - G

UNIVERSITAS TRUNODJOYO

M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	K O N D I S I	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT DAN DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER

Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
POTONGAN RKB - G	**1:150**


KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	**96**	**204**

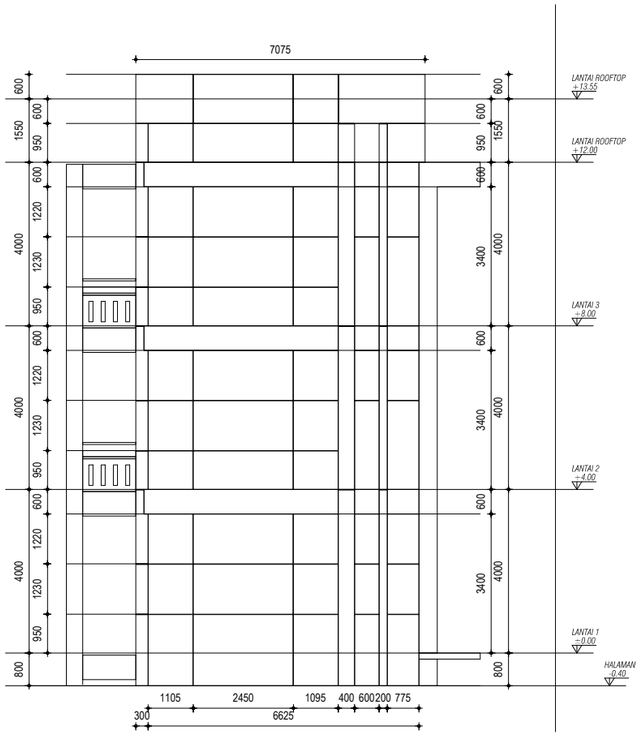

TAMPAK DEPAN

SCALE A3 1 : 150

RKB - G

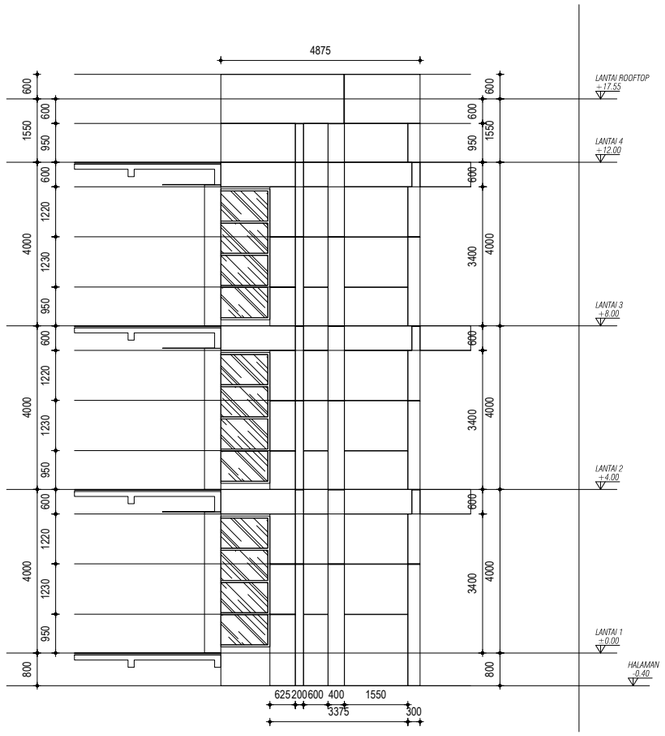

TAMPAK SAMPING

SCALE A3 1 : 150

RKB - G

UNIVERSITAS TRUNODJOYO

M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	K O N D I S I	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT ATAP DAN DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 19820424200604100 2

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR

M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER

Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
TAMPAK RKB - G	**1:150**

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	**97**	**204**



PERSPEKTIF EXTERIOR

SCALE NTS

RKB - G

UNIVERSITAS TRUNODJOYO

M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	KONDISI	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT ATAP DAN DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER

Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
PERSPEKTIF EXTERIOR RKB - G	NTS

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	98	204

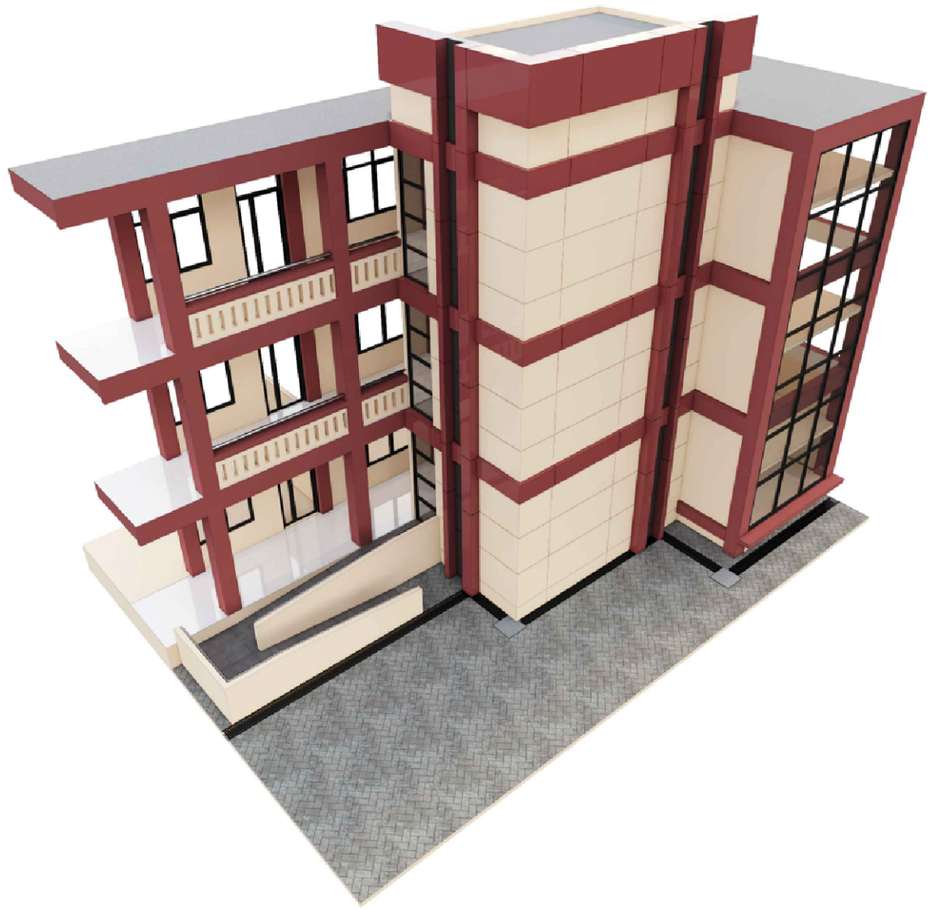

PERSPEKTIF EXTERIOR

SCALE NTS

RKB - G

UNIVERSITAS TRUNODJOYO

M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	KONDISI	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT ATAP DAN DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 19820424200604 1002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
PERSPEKTIF EXTERIOR RKB - G	NTS

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	99	204



KEYPLAN

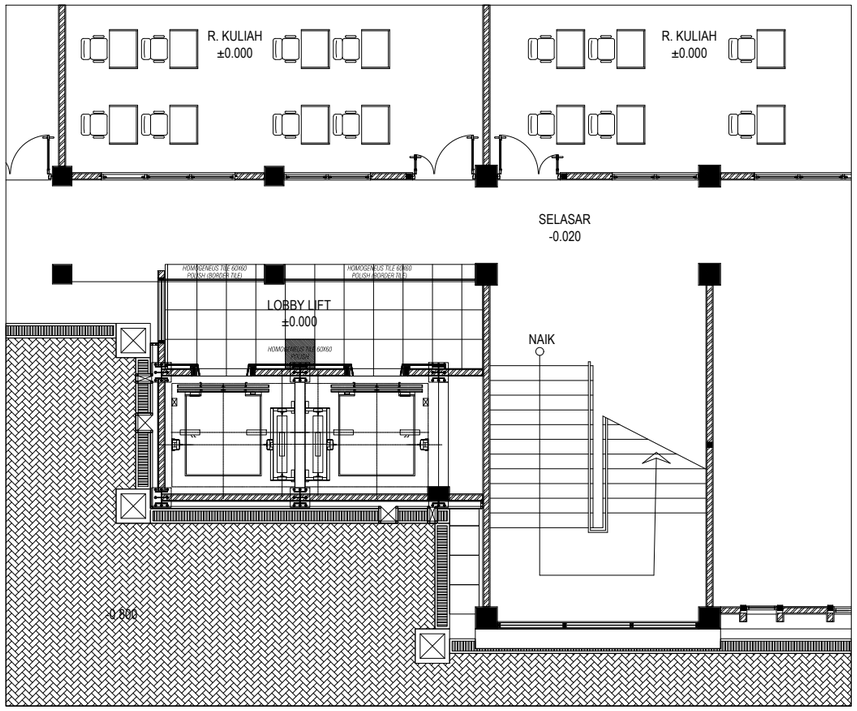

LIST STAINLESS STEEL : ————————

LEGENDA :

- HOMOGENEUS TILE 60X60 POLISH (WARNA TERANG) : 13.36 m2
- HOMOGENEUS TILE 60X60 UNPOLISH (WARNA TERANG) : 14.78 m2
- LIS STAINLESS STEEL (BATAS LANTAI) : 7.82m1
- HOMOGENEUS TILE 60X60 POLISH (BORDER, WARNA GELAP) : 2.34 m2

DENAH LANTAI 1

SCALE A3 1 : 125

RKB - G

UNIVERSITAS TRUNODJOYO

M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	K O N D I S I	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT ATAP DAN DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 19820424200604 1002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH FINISHING LANTAI **LANTAI 1** **RKB - G**	**1:125**

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	**100**	**204**

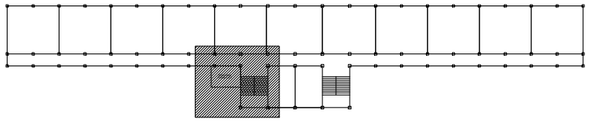

KEYPLAN

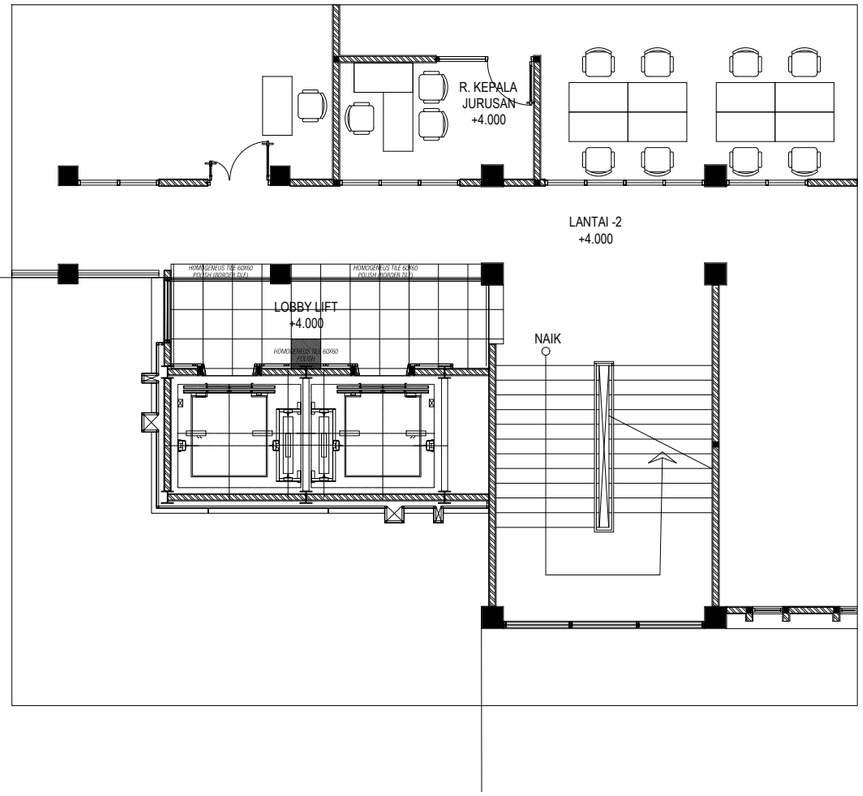

LIST STAINLESS STEEL : ————————

LEGENDA :

- HOMOGENEUS TILE 60X60 POLISH (WARNA TERANG) : 11.98 m2
- LIS STAINLESS STEEL (BATAS LANTAI) : 7.67 m1
- HOMOGENEUS TILE 60X60 POLISH (BORDER, WARNA GELAP) : 2.16 m2

DENAH LANTAI 2

SCALE A3 1 : 125

RKB - G

UNIVERSITAS TRUNODJOYO

M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	K O N D I S I	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT DAN DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 19820424200604100 2

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH FINISHING LANTAI LANTAI 2 RKB - G	1:125

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	101	204



KEYPLAN

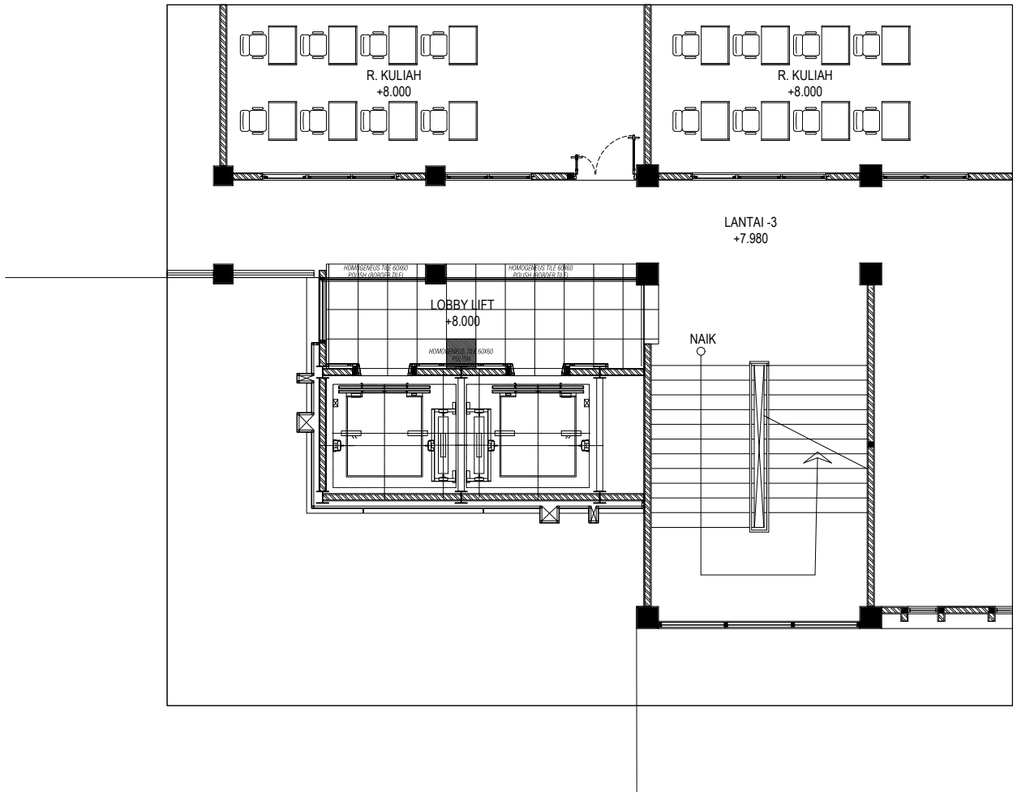

LIST STAINLESS STEEL : ————————

LEGENDA :

- HOMOGENEUS TILE 60X60 POLISH (WARNA TERANG) : 11.98 m2
- LIS STAINLESS STEEL (BATAS LANTAI) : 7.67 m1
- HOMOGENEUS TILE 60X60 POLISH (BORDER, WARNA GELAP) : 2.16 m2

DENAH LANTAI 3

SCALE A3 1 : 125

RKB - G

UNIVERSITAS TRUNODJOYO

M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	K O N D I S I	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT DAN DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH FINISHING LANTAI LANTAI 1 RKB - G	1:125

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	102	204

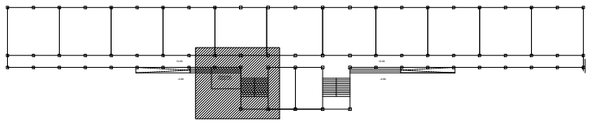

KEYPLAN

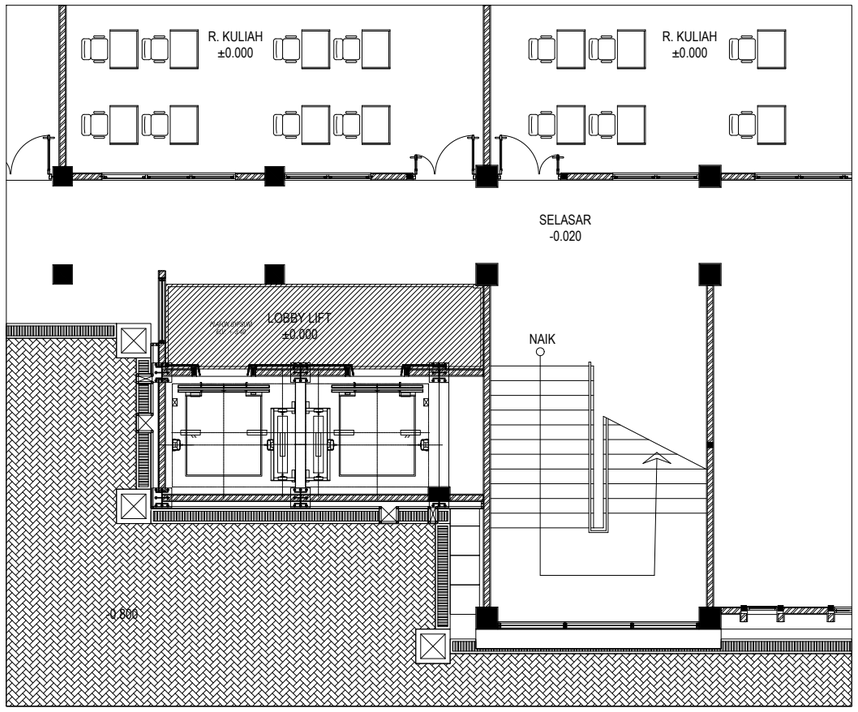

SHADOW LINE : ——————

LEGENDA :

PEKERJAAN PLAFON : 13.82m2
SHADOW LINE : 16 m1

DENAH LANTAI 1

SCALE A3 1 : 125

RKB - G

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	K O N D I S I	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT DAN DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH PLAFON LANTAI 1 RKB - G	1:125

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	103	204

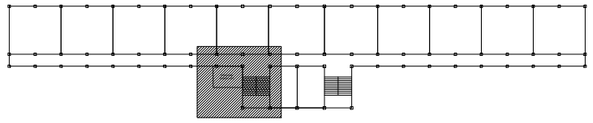

KEYPLAN

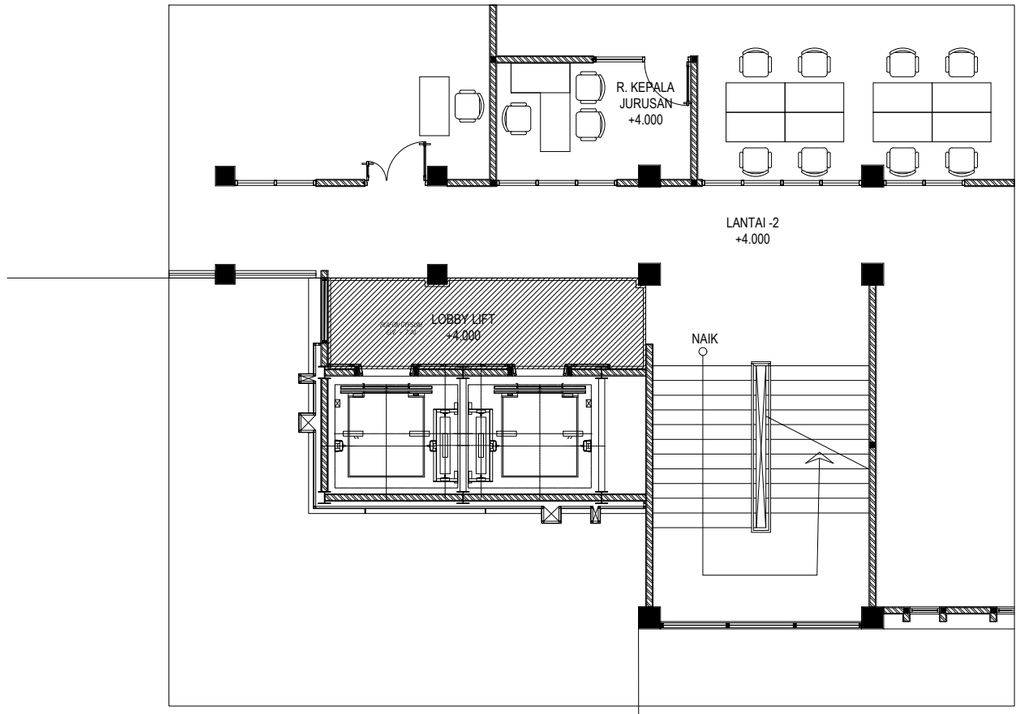

SHADOW LINE : ——————

LEGENDA :

PEKERJAAN PLAFON : 14.22 m2
SHADOW LINE : 16.49 m1

DENAH LANTAI 2

SCALE A3 1 : 125

RKB - G

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	KONDISI	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT DAN DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 19740925200312100 2

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 19820424200604100 2

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH PLAFON LANTAI 2 RKB - G	1:125

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	104	204



KEYPLAN

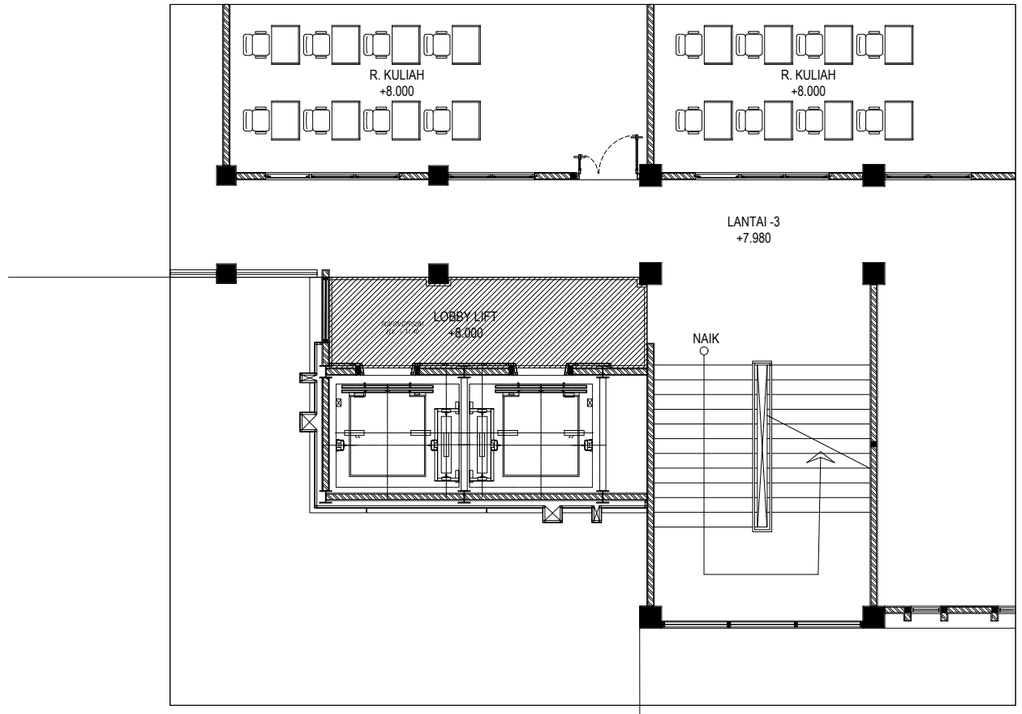

SHADOW LINE : ————————

LEGENDA :

PEKERJAAN PLAFON : 14.22 m2
SHADOW LINE : 16.49 m1

DENAH LANTAI 3

SCALE A3 1 : 125

RKB - G

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	K O N D I S I	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT DAN DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 19740925200312100 2

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 19820424200604100 2

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH PLAFON LANTAI 3 RKB - G	1:125

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	105	204



KEYPLAN

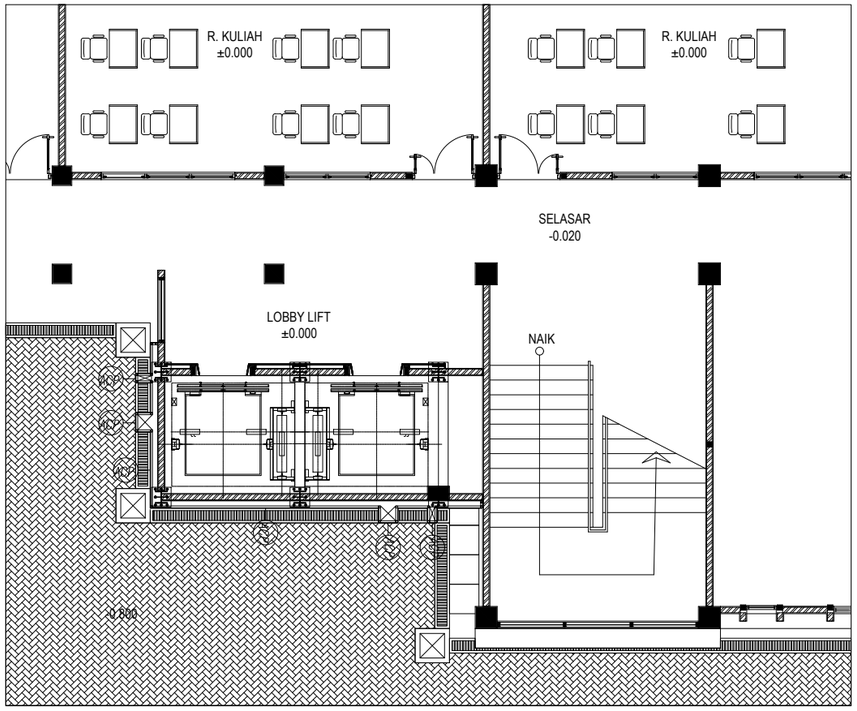

LEGENDA :

PEKERJAAN ACP : 53.87 m2

DENAH LANTAI 1

SCALE A3 1 : 125

RKB - G

UNIVERSITAS TRUNODJOYO

M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	K O N D I S I	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT DAN DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH RENCANA FASAD ACP LANTAI 1 RKB - G	1:125

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	106	204



KEYPLAN

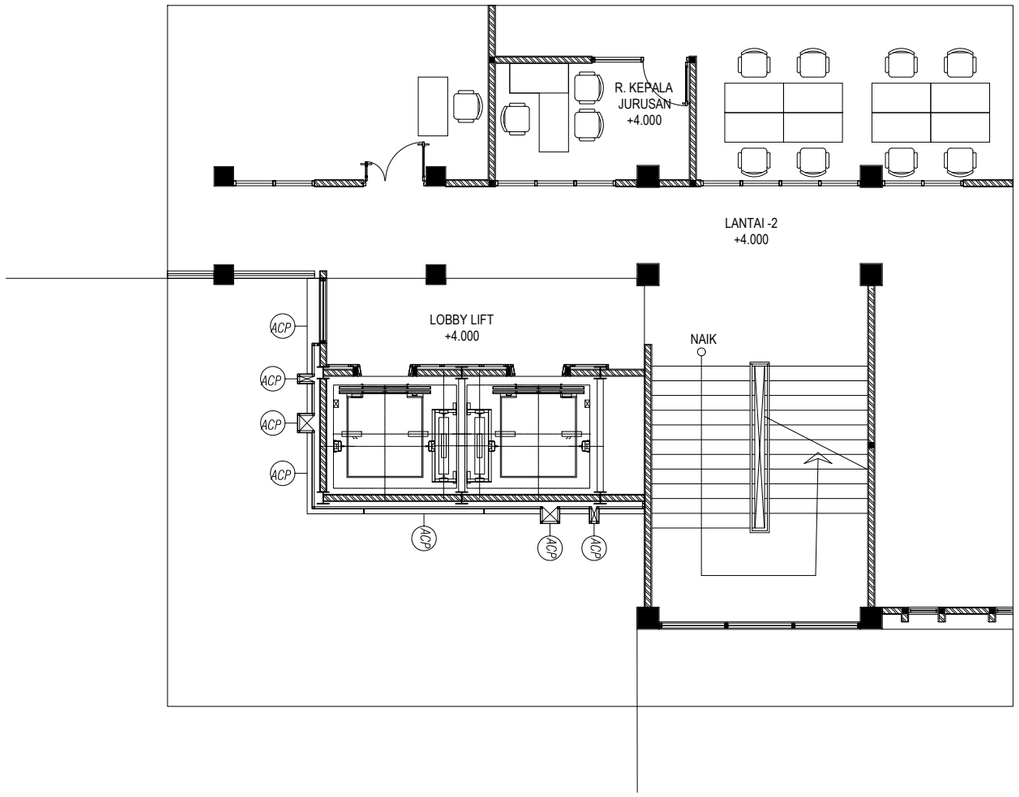

LEGENDA :

PEKERJAAN ACP : 53.84 m2

DENAH LANTAI 2

SCALE A3 1 : 125

RKB - G

UNIVERSITAS TRUNODJOYO

M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	K O N D I S I	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT DAN DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH RENCANA FASAD ACP LANTAI 2 RKB - G	1:125

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	107	204



KEYPLAN

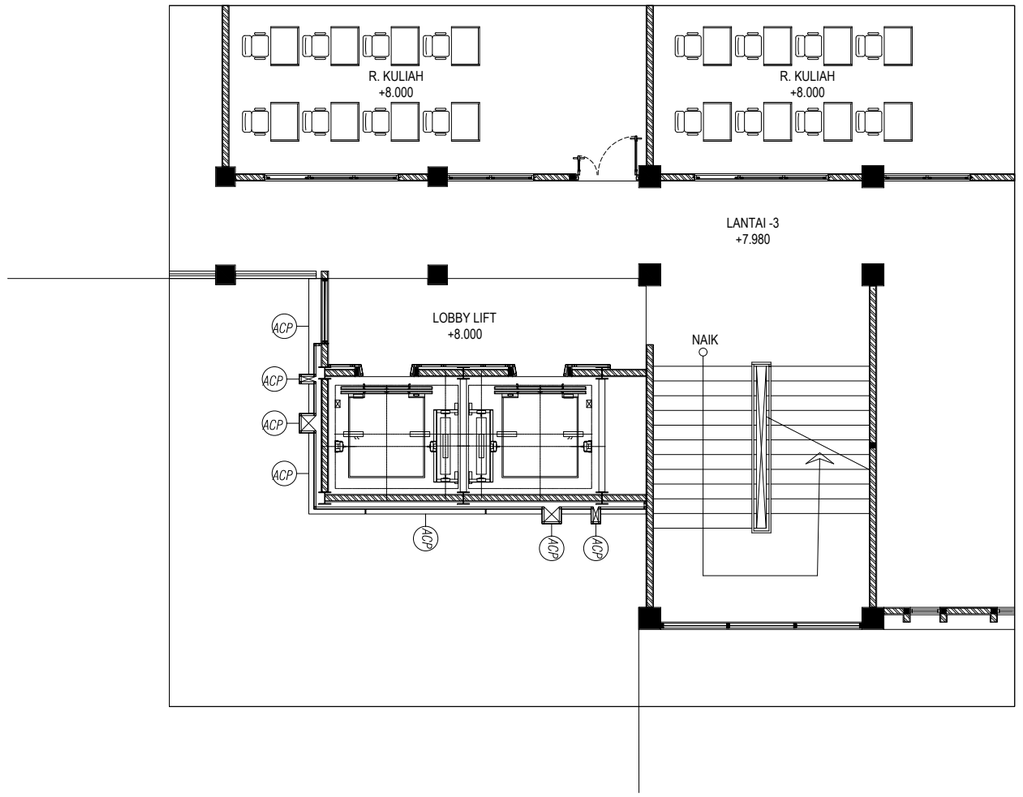

LEGENDA :

PEKERJAAN ACP : 53.84 m2

DENAH LANTAI 3

SCALE A3 1 : 125

RKB - G

UNIVERSITAS TRUNODJOYO

M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	K O N D I S I	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT DAN DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH RENCANA FASAD ACP LANTAI 3 RKB - G	1:125

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	108	204



KEYPLAN

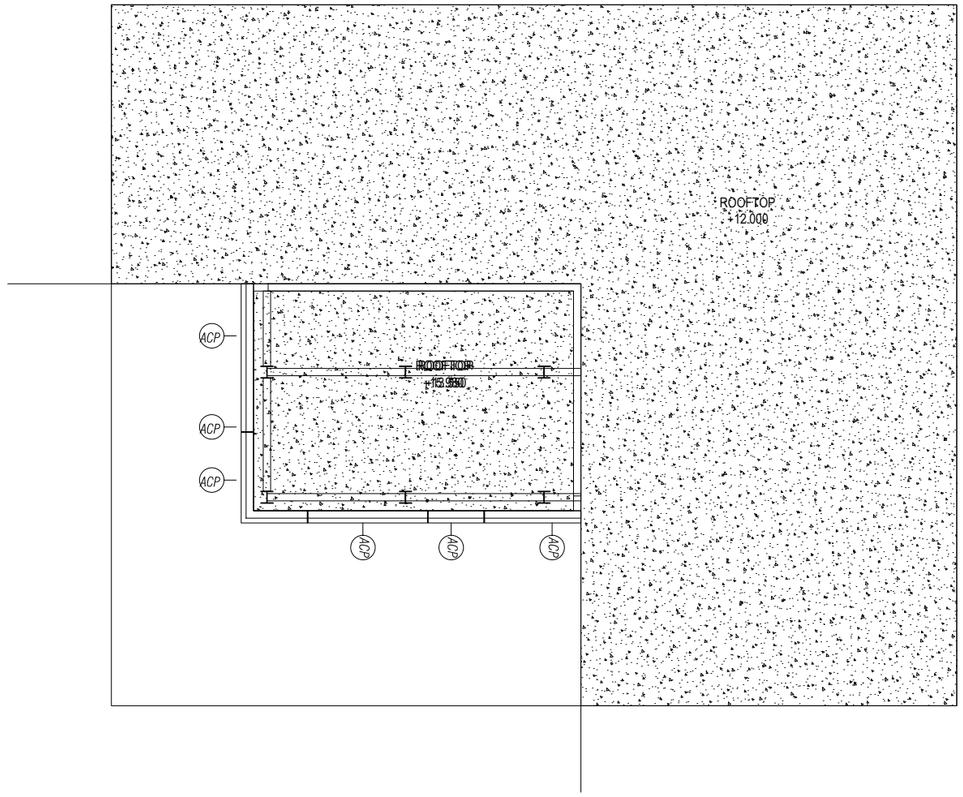

LEGENDA :

PEKERJAAN ACP : 54.38m2

DENAH LANTAI ATAP

SCALE A3 1 : 125

RKB - G

UNIVERSITAS TRUNODJOYO

M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	KONDISI	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT ATAP DAN DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 19820424200604100 2

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH RENCANA FASAD ACP LANTAI ATAP RKB - G	1:125

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	109	204

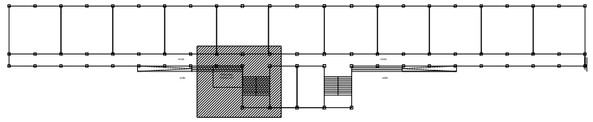

KEYPLAN

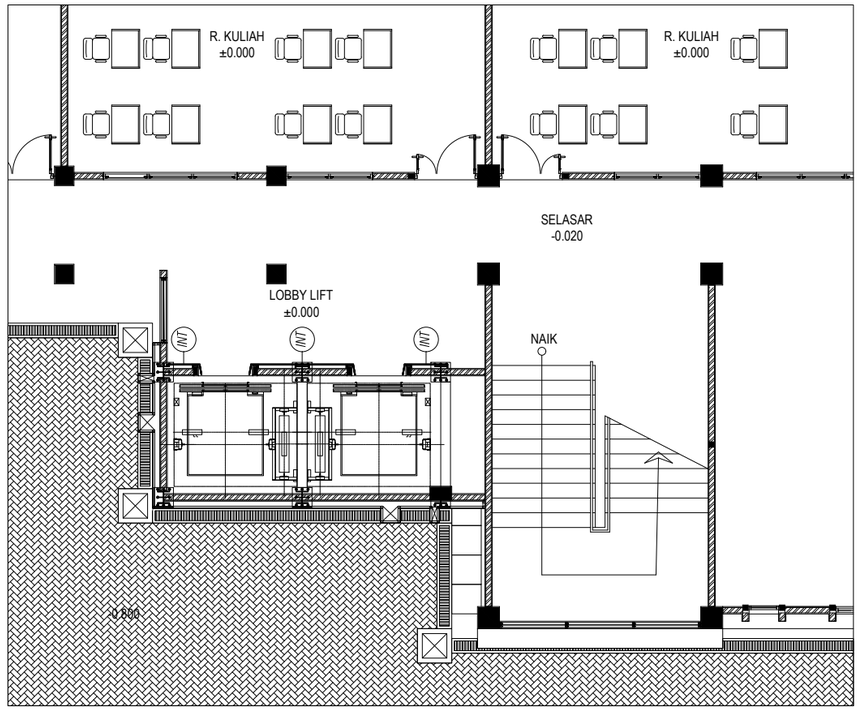

LEGENDA :

PEKERJAAN INTERIOR (MULTIPLEK/ACP) : 15.5 m2
LIST STAINLESS/ALUMUNIUM : 29.48 m1

DENAH LANTAI 1

SCALE A3 1 : 125

RKB - G

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	K O N D I S I	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT DAN DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH RENCANA FINISHING INT. LOBBY LIFT LANTAI 1 RKB - G	1:125

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	110	204



KEYPLAN

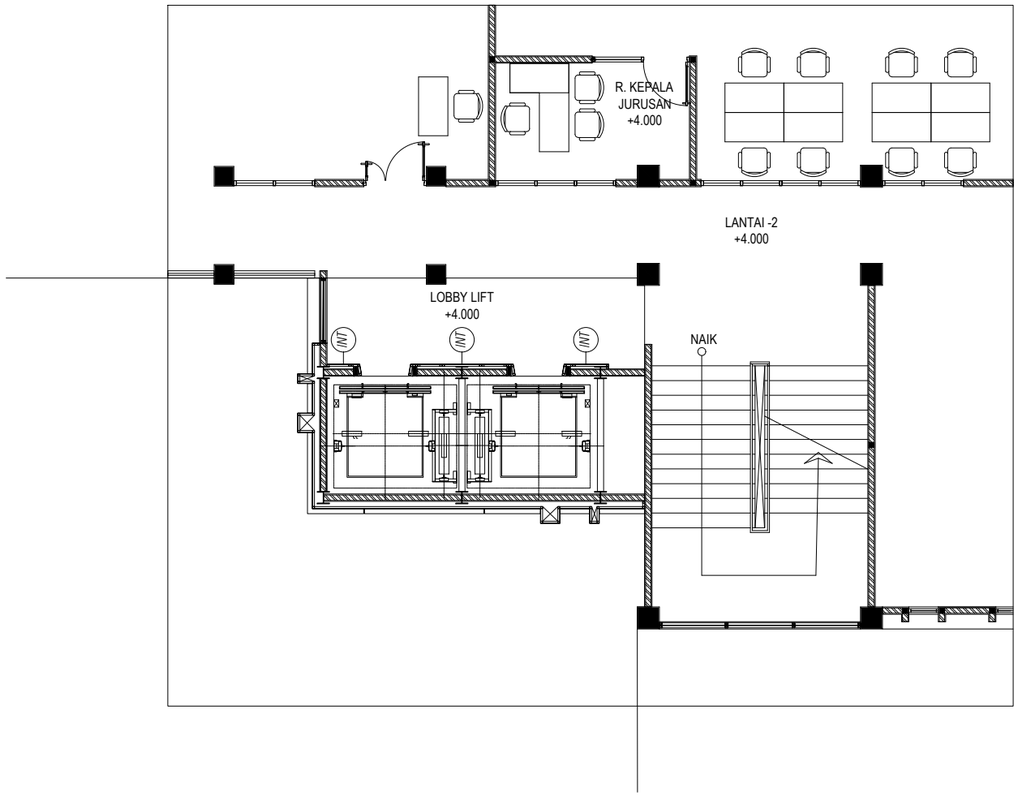

LEGENDA :

PEKERJAAN INTERIOR (MULTIPLEK/ACP) : 15.5 m2
LIST STAINLESS/ALUMUNIUM : 29.48 m1

DENAH LANTAI 2

SCALE A3 1 : 125

RKB - G

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	K O N D I S I	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT DAN DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 19820424006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH RENCANA FINISHING INT. LOBBY LIFT LANTAI 2 RKB - G	1:125

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	111	204



KEYPLAN

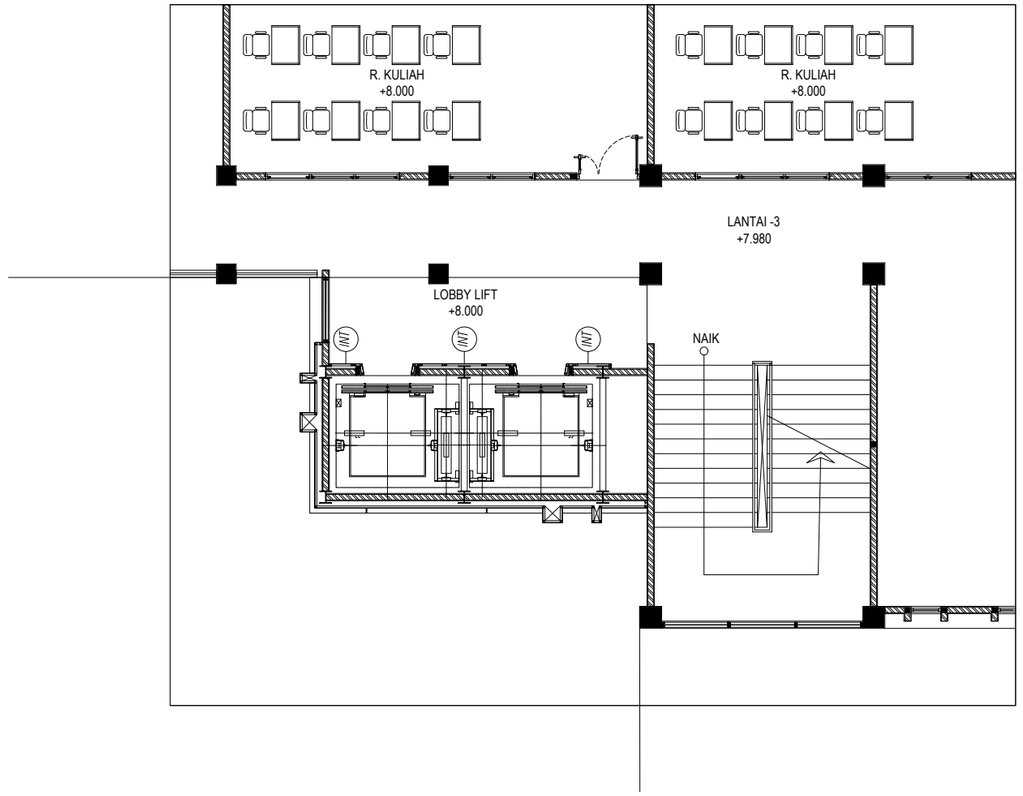

LEGENDA :

PEKERJAAN INTERIOR (MULTIPLEK/ACP) : 15.5 m2
LIST STAINLESS/ALUMUNIUM : 29.48 m1

DENAH LANTAI 3

SCALE A3 1 : 125

RKB - G

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	KONDISI	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT ATAP DAN DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH RENCANA FINISHING INT. LOBBY LIFT LANTAI 3 RKB - G	1:125

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	112	204

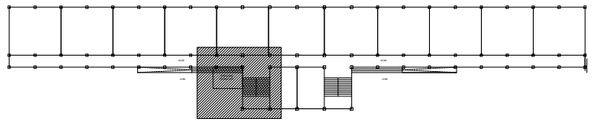

KEYPLAN

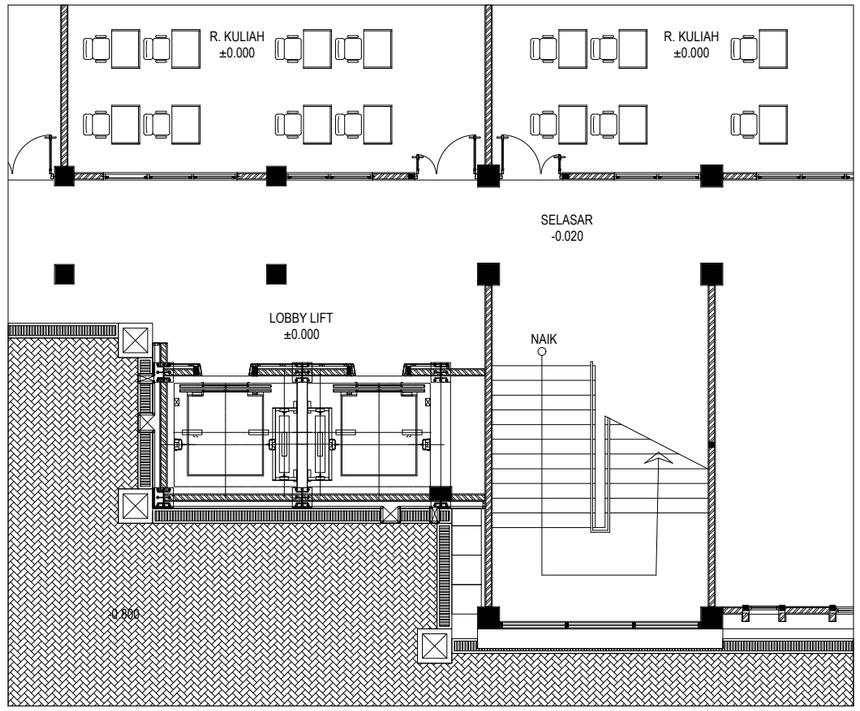

LEGENDA :

PEKERJAAN PASANGAN BATA : 64.37 m2
PEKERJAAN PLESTER ACI : 113.24 m2
PEKERJAAN CAT INTERIOR : 20.22 m2
PEKERJAAN CAT EXTERIOR : 40.35 m2
PEKERJAAN PAS. BATA RAMP : 19.76 m2
PEKERJAAN PLESTER ACI RAMP : 35.49 m2
PEKERJAAN CAT RAMP : 35.49 m2

DENAH LANTAI 1

SCALE A3 1 : 125

RKB - G

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	K O N D I S I	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT ATAP DAN DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH RENCANA PASANGAN BATA LANTAI 1 RKB - G	1:125

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	113	204

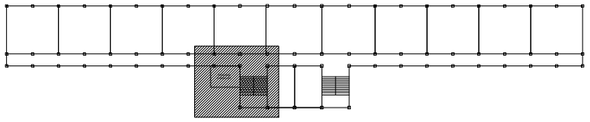

KEYPLAN

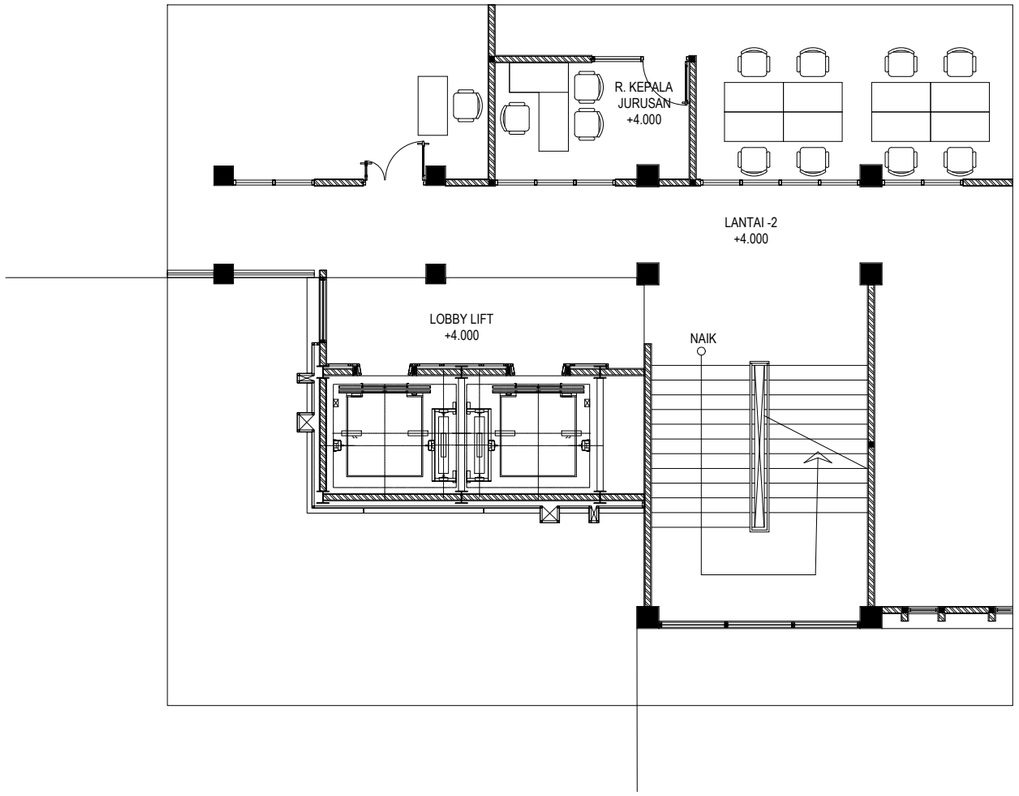

LEGENDA :

PEKERJAAN PASANGAN BATA : 57.31 m2
PEKERJAAN PLESTER ACI : 114.62 m2
PEKERJAAN CAT INTERIOR : 20.79 m2
PEKERJAAN CAT EXTERIOR : 39.04 m2

DENAH LANTAI 2

SCALE A3 1 : 125

RKB - G

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	KONDISI	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT ATAP DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 19820424200604100 2

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH RENCANA PASANGAN BATA LANTAI 2 RKB - G	1:125

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	114	204



KEYPLAN

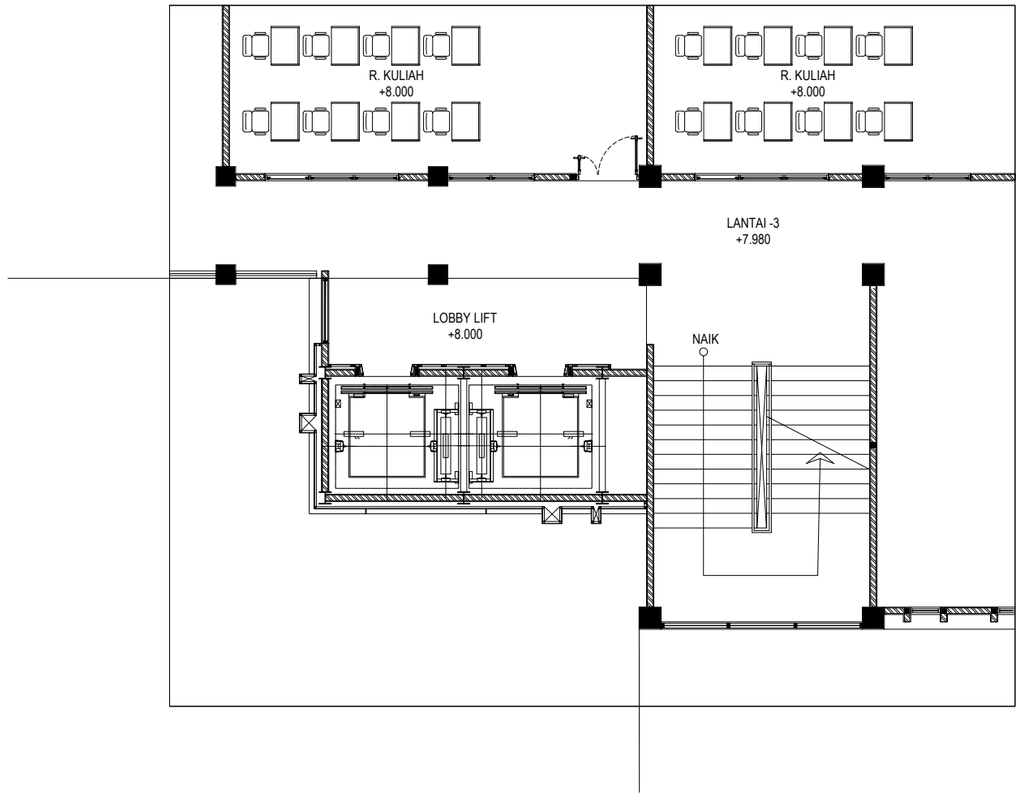

LEGENDA :

PEKERJAAN PASANGAN BATA : 57.31 m2
PEKERJAAN PLESTER ACI : 114.62 m2
PEKERJAAN CAT INTERIOR : 20.79 m2
PEKERJAAN CAT EXTERIOR : 39.04 m2

DENAH LANTAI 3

SCALE A3 1 : 125

RKB - G

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	KONDISI	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT ATAP DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 19820424006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH RENCANA PASANGAN BATA LANTAI 3 RKB - G	1:125

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	115	204



KEYPLAN

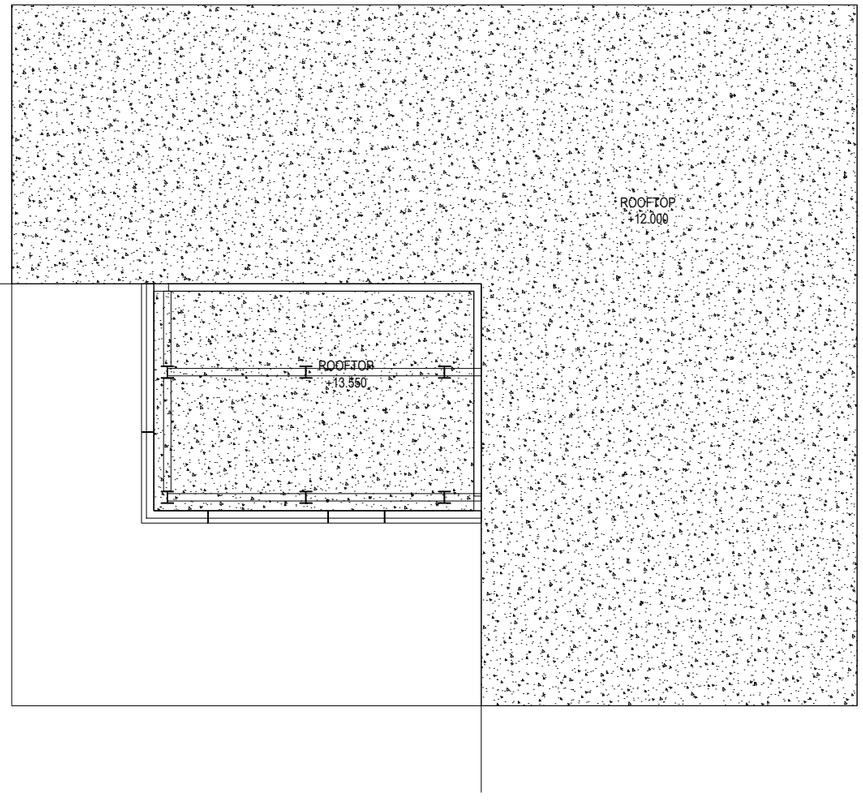

LEGENDA :

PEKERJAAN PASANGAN BATA : 34.43 m2
PEKERJAAN PLESTER ACI : 68.86 m2
PEKERJAAN CAT EXTERIOR : 38.96 m2

DENAH LANTAI ATAP

SCALE A3 1 : 125

RKB - G

UNIVERSITAS TRUNODJOYO

M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	K O N D I S I	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT LANTAI DAN DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 19820424200604 1002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH RENCANA PASANGAN BATA LANTAI ATAP RKB - G	**1:125**

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	**116**	**204**



KEYPLAN

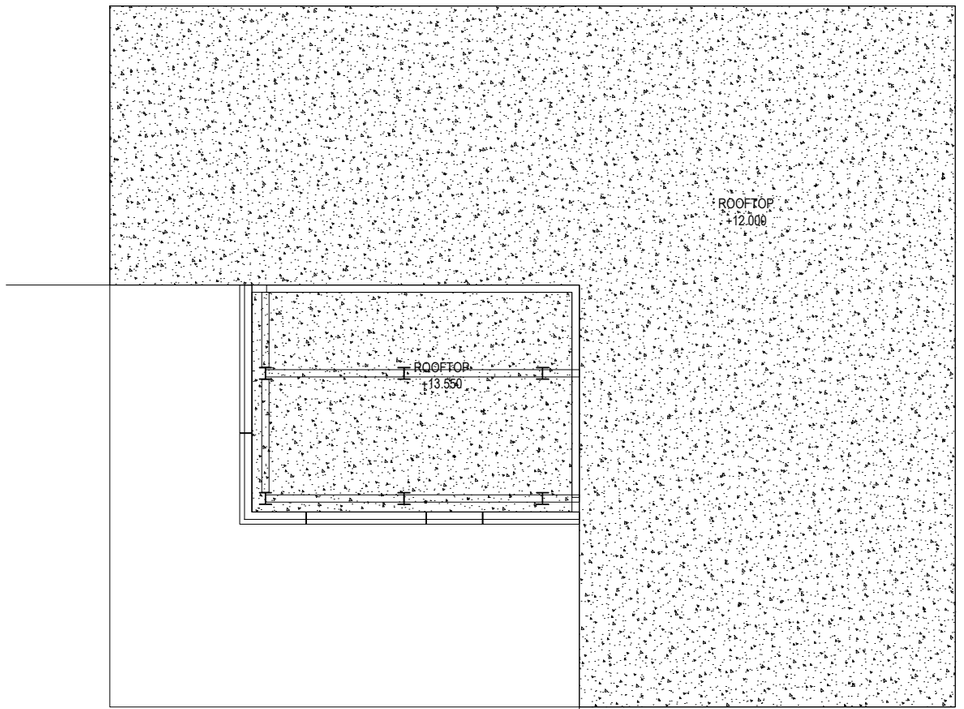

LEGENDA :

PEKERJAAN PASANGAN BATA : 34.43 m2
PEKERJAAN PLESTER ACI : 68.86 m2
PEKERJAAN CAT EXTERIOR : 38.96 m2

DENAH LANTAI ATAP

SCALE A3 1 : 125

RKB - G

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	K O N D I S I	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT ATAP DAN DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 19820424200604 1002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH RENCANA WATERPROOFING LANTAI ATAP RKB - G	1:125

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	117	204

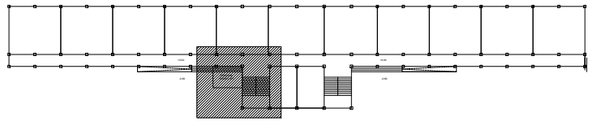

KEYPLAN

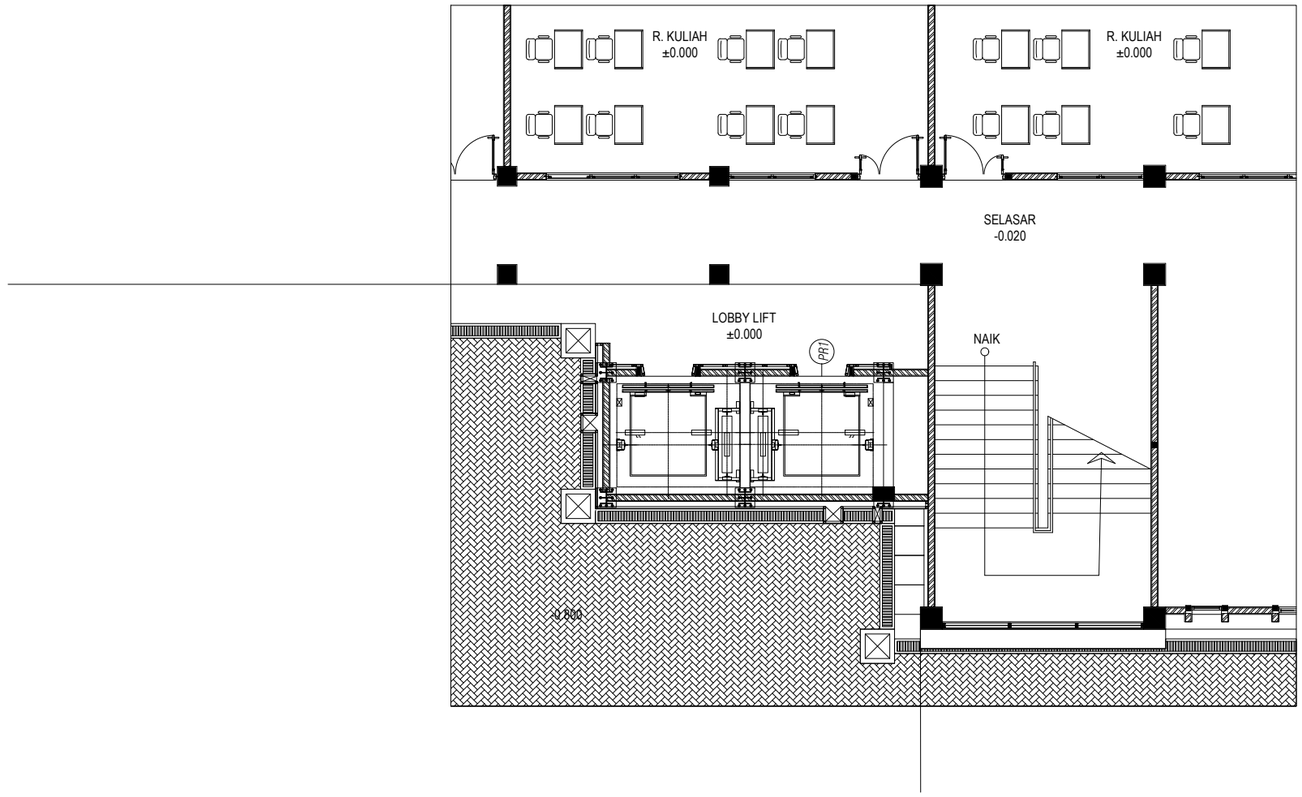

LEGENDA :

PEKERJAAN PASANGAN BATA : 64.37 m2
PEKERJAAN PLESTER ACI : 113.24 m2
PEKERJAAN CAT INTERIOR : 20.22 m2
PEKERJAAN CAT EXTERIOR : 40.35 m2
PEKERJAAN PAS. BATA RAMP : 19.76 m2
PEKERJAAN PLESTER ACI RAMP : 35.49 m2
PEKERJAAN CAT RAMP : 35.49 m2

DENAH LANTAI 1

SCALE A3 1 : 125

RKB - G

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	K O N D I S I	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT DAN DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH RENCANA KUSEN LANTAI 1 RKB - G	1:125

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	118	204



KEYPLAN

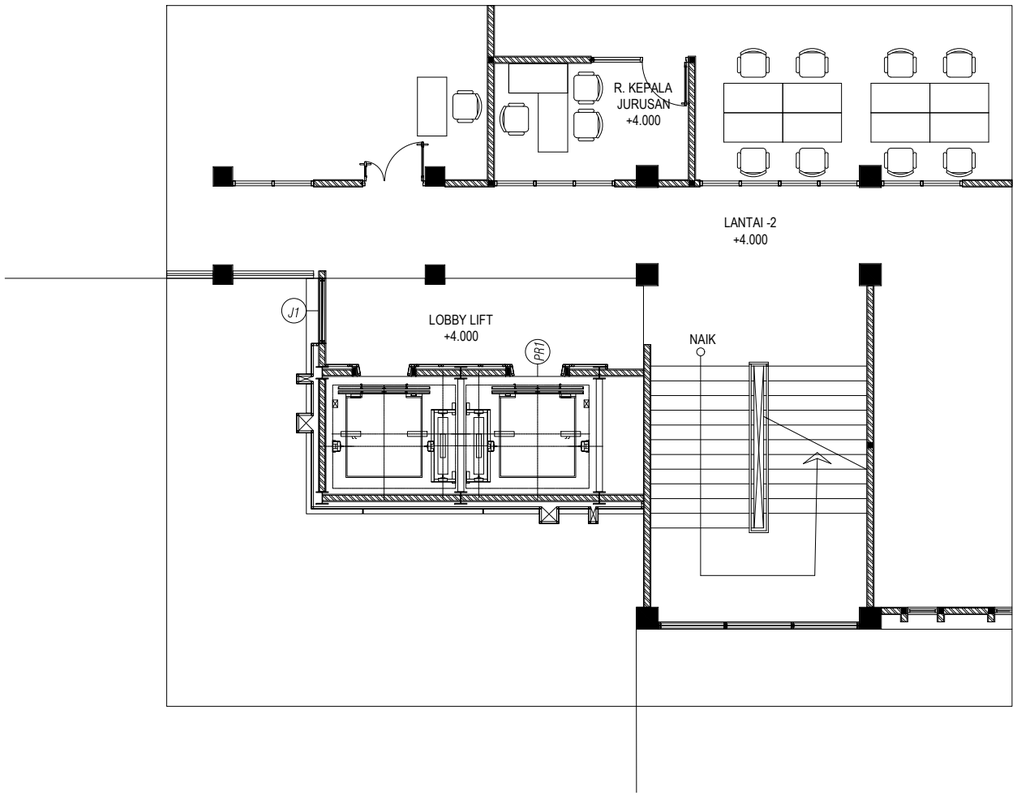

LEGENDA :

PEKERJAAN PASANGAN BATA : 57.31 m2
PEKERJAAN PLESTER ACI : 114.62 m2
PEKERJAAN CAT INTERIOR : 20.79 m2
PEKERJAAN CAT EXTERIOR : 39.04 m2

DENAH LANTAI 2

SCALE A3 1 : 125

RKB - G

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	K O N D I S I	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT ATAP DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH RENCANA KUSEN LANTAI 2 RKB - G	1:125

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	119	204



KEYPLAN

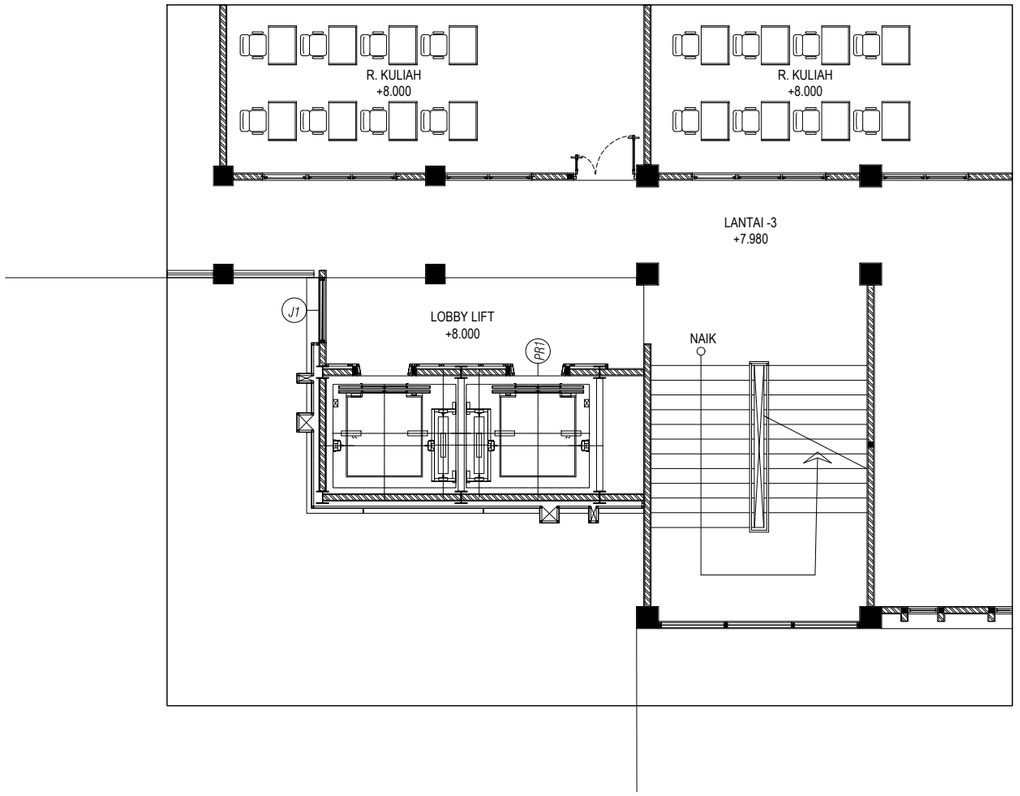

LEGENDA :

PEKERJAAN PASANGAN BATA : 57.31 m2
PEKERJAAN PLESTER ACI : 114.62 m2
PEKERJAAN CAT INTERIOR : 20.79 m2
PEKERJAAN CAT EXTERIOR : 39.04 m2

DENAH LANTAI 3

SCALE A3 1 : 125

RKB - G

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	KONDISI	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT ATAP DAN DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH RENCANA KUSEN LANTAI 3 RKB - G	1:125

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	120	204



KEYPLAN

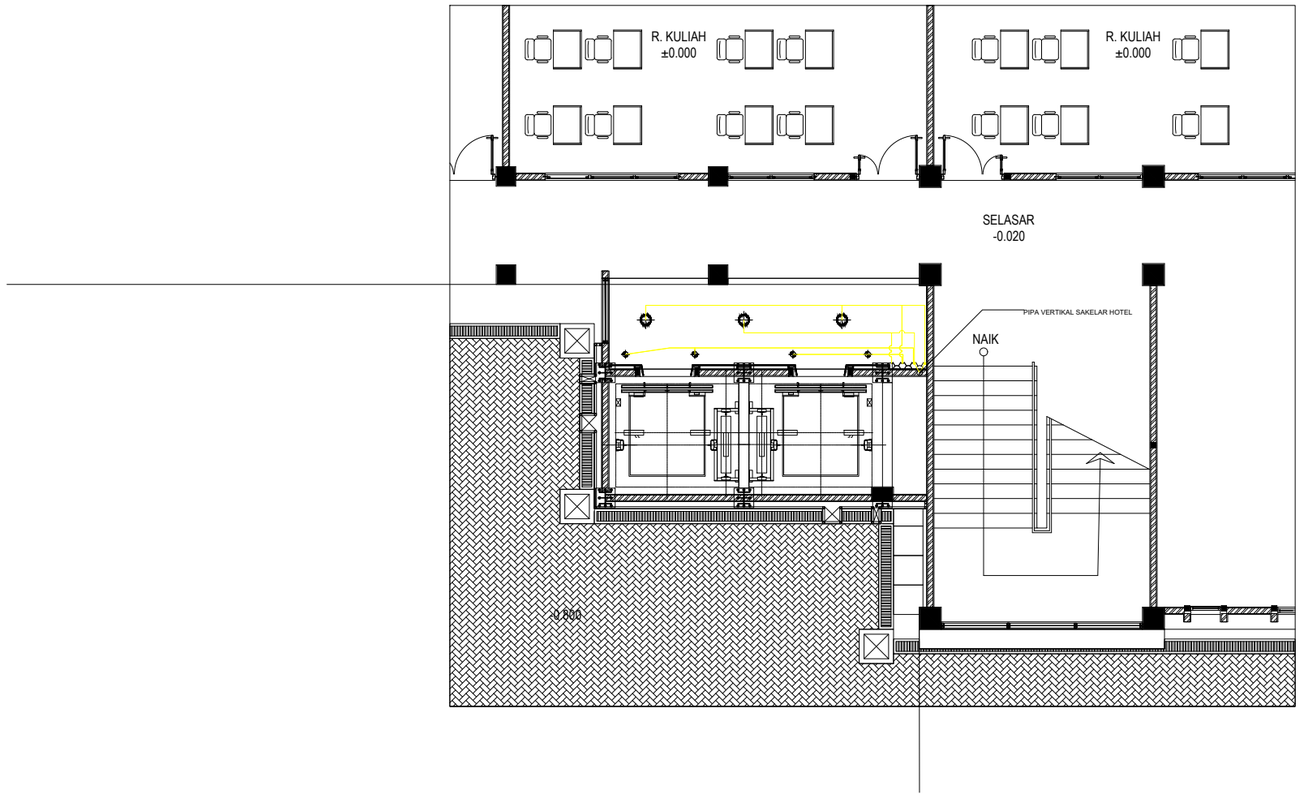



LEGENDA :

LAMPU DL : 3 bh
LAMPU LED STRIP : 6.62 m1
SONGLE SWITCH : 1 bh
DOUBLE SWITCH : 1 bh

DENAH LANTAI 1

SCALE A3 1 : 125

RKB - G

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	K O N D I S I	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT ATAP DAK/ATAP	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH TITIK LAMPU LANTAI 1 RKB - G	1:125

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	121	204



KEYPLAN

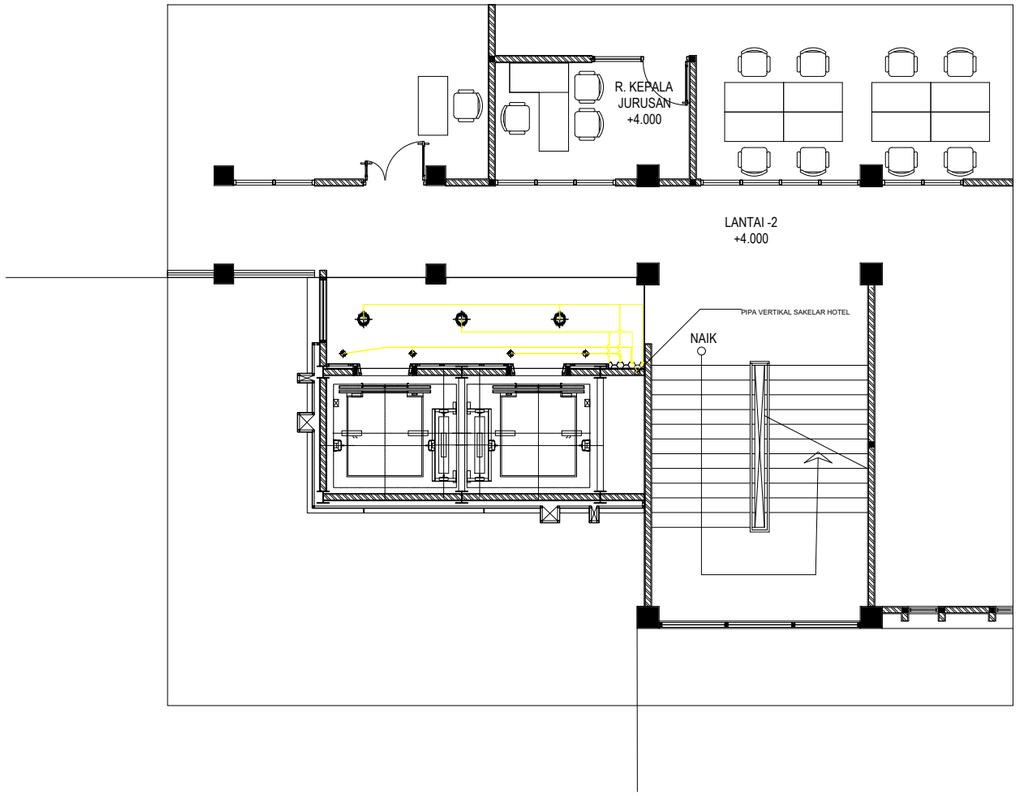

KETERANGAN
LAMPU DOWNLIGHT (BASIC)
LAMPU SPOTLIGHT (BASIC)
SINGLE SWITCH, 1= SUDUT DARI LANTAI
DOUBLE SWITCH, 1= DUDUK DARI LANTAI
SAKLAR HOTEL SINGLE/DOUBLE GANG

LEGENDA :

LAMPU DL : 3 bh
LAMPU LED STRIP : 6.62 m1
SONGLE SWITCH : 1 bh
DOUBLE SWITCH : 1 bh

DENAH LANTAI 2

SCALE A3 1 : 125

RKB - G

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	K O N D I S I	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT DAN DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH TITIK LAMPU LANTAI 2 RKB - G	**1:125**

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	**122**	**204**



KEYPLAN

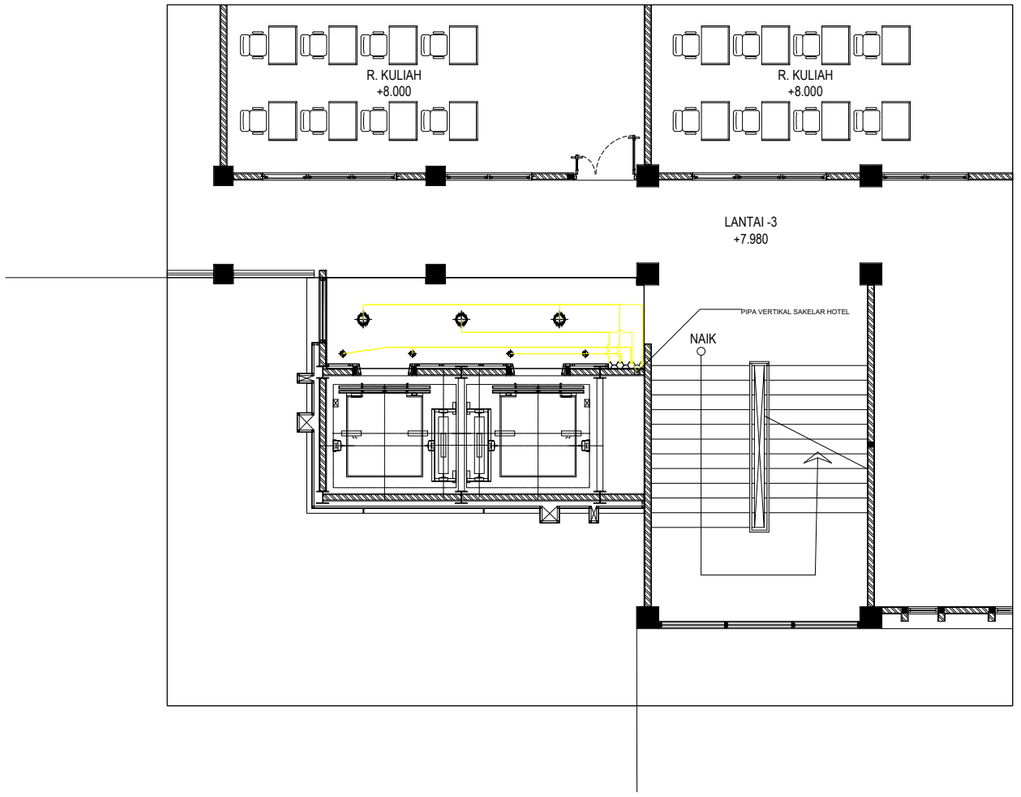

KETERANGAN	
	LAMPU DOWNLIGHT (WARM WHITE)
	LAMPU SPOTLIGHT (WARM WHITE)
	SINGLE SWITCH, 1= 150CM DARI LANTAI
	DOUBLE SWITCH, 1= 150CM DARI LANTAI
	SAKLAR HOTEL SINGLE/DOUBLE GANG

LEGENDA :

LAMPU DL : 3 bh
LAMPU LED STRIP : 6.62 m1
SONGLE SWITCH : 1 bh
DOUBLE SWITCH : 1 bh

DENAH LANTAI 3

SCALE A3 1 : 125

RKB - G

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	K O N D I S I	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT LANTAI DAN ATAP	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 19740925200312100 2

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 19820424200604100 2

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH TITIK LAMPU LANTAI 3 RKB - G	1:125

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	123	204



KEYPLAN

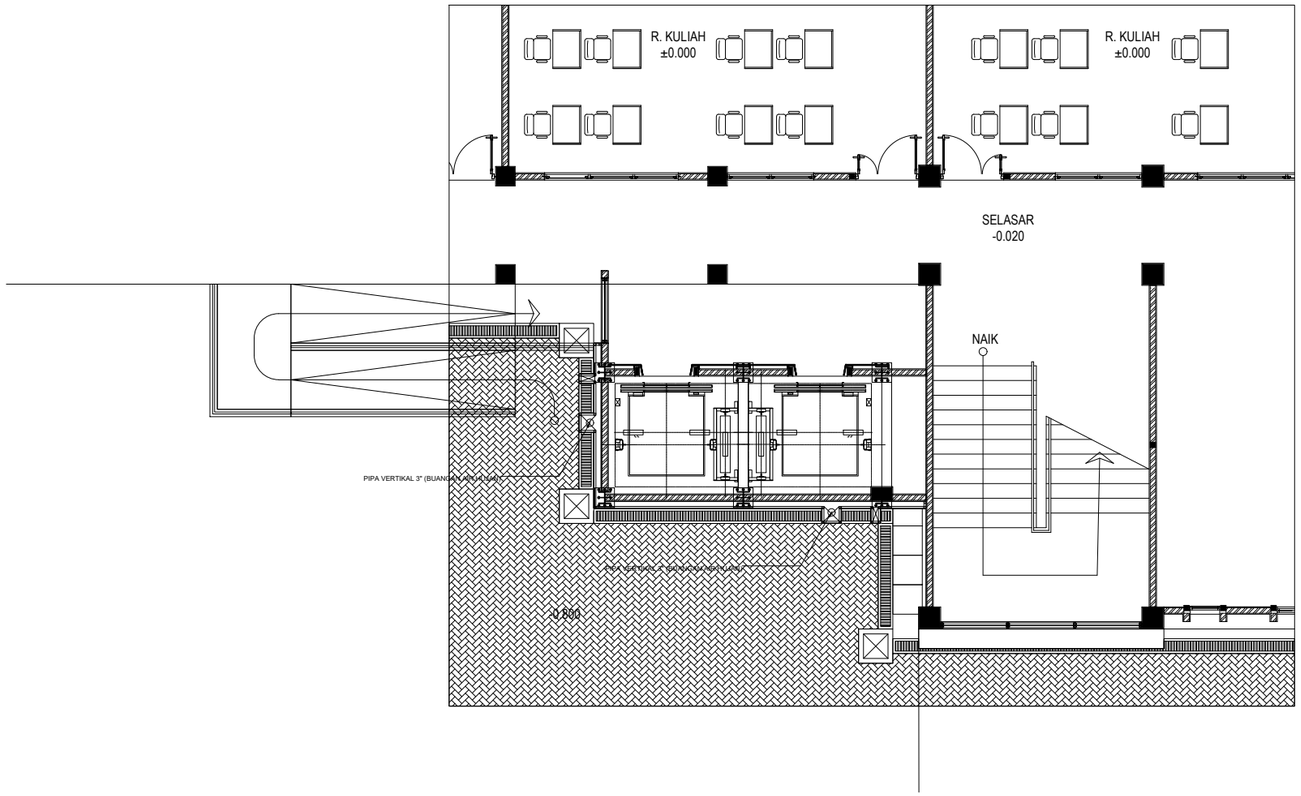

KETERANGAN		
	Saluran air kotoran	Pipa PVC Ø 4" D ; 6" D
	Saluran air bekas	Pipa PVC Ø 3" D
	Saluran air hujan	Pipa PVC Ø 3" D
BK	Bak Kontrol terbuka	40X40
RD	Rool Drain	Ø 3"
FD	Floor Drain	Ø 21/2"

LEGENDA :

PIPA VERTIKAL 3" (BUANGAN AIR HUJAN)

DENAH LANTAI 1

SCALE A3 1 : 125

RKB - G

UNIVERSITAS TRUNODJOYO

M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	KONDISI	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT ATAP DAN DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH SALURAN AIR HUJAN LANTAI 1 RKB - G	**1:125**

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	**124**	**204**



KEYPLAN

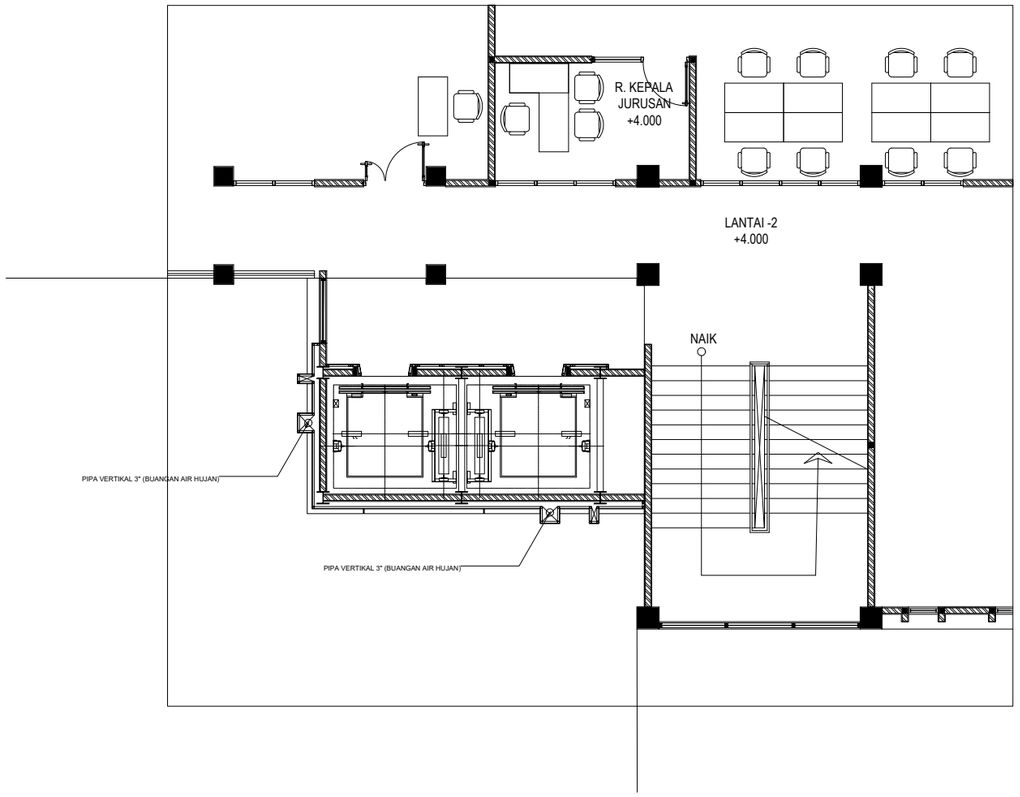

KETERANGAN		
	Saluran air kotoran	Pipa PVC Ø 4" D ; 6" D
	Saluran air bekas	Pipa PVC Ø 3" D
	Saluran air hujan	Pipa PVC Ø 3" D
BK	Bak Kontrol terbuka	40X40
RD	Roof Drain	Ø 3"
FD	Floor Drain	Ø 21/2"

LEGENDA :

PIPA VERTIKAL 3" (BUANGAN AIR HUJAN)

DENAH LANTAI 2

SCALE A3 1 : 125

RKB - G

UNIVERSITAS TRUNODJOYO

M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	KONDISI	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT DAN DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH SALURAN AIR HUJAN LANTAI 2 RKB - G	**1:125**

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	**125**	**204**



KEYPLAN

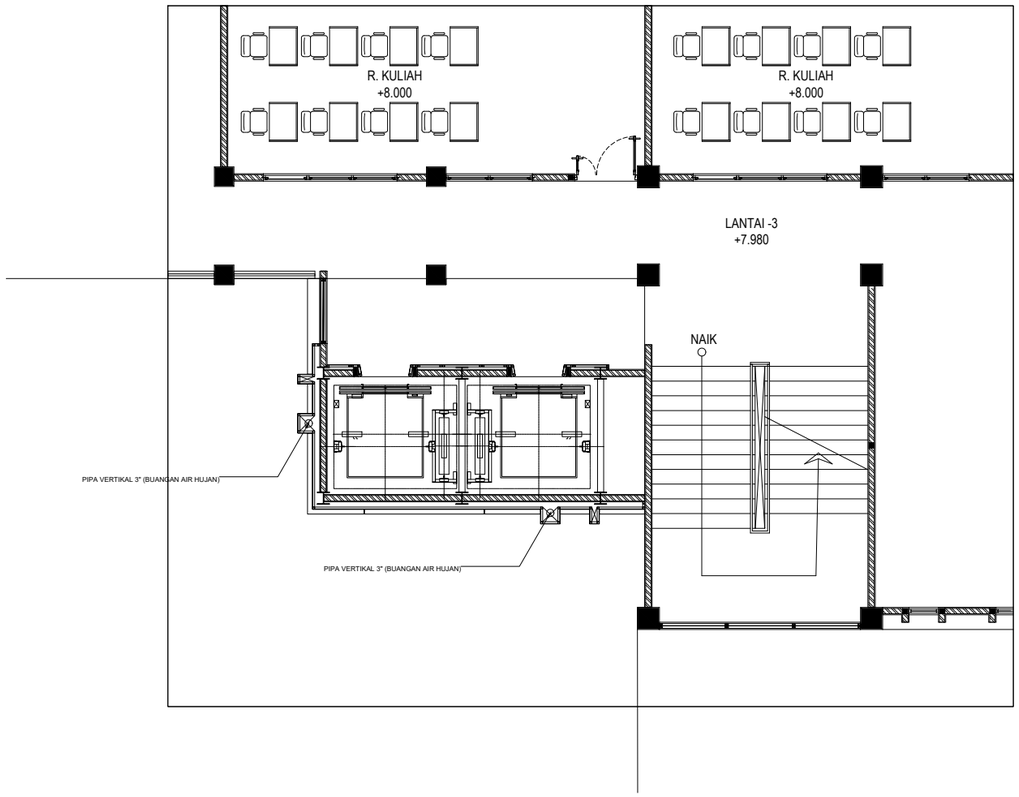

KETERANGAN		
	Saluran air kotoran	Pipa PVC Ø 4" D ; 6" D
	Saluran air bekas	Pipa PVC Ø 3" D
	Saluran air hujan	Pipa PVC Ø 3" D
BK	Bak Kontrol terbuka	40X40
RD	Roof Drain	Ø 3"
FD	Floor Drain	Ø 21/2"

LEGENDA :

PIPA VERTIKAL 3" (BUANGAN AIR HUJAN)

DENAH LANTAI 3

SCALE A3 1 : 125

RKB - G

UNIVERSITAS TRUNODJOYO

M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	KONDISI	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT ATAP DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH SALURAN AIR HUJAN LANTAI 3 RKB - G	**1:125**

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	**126**	**204**



KEYPLAN

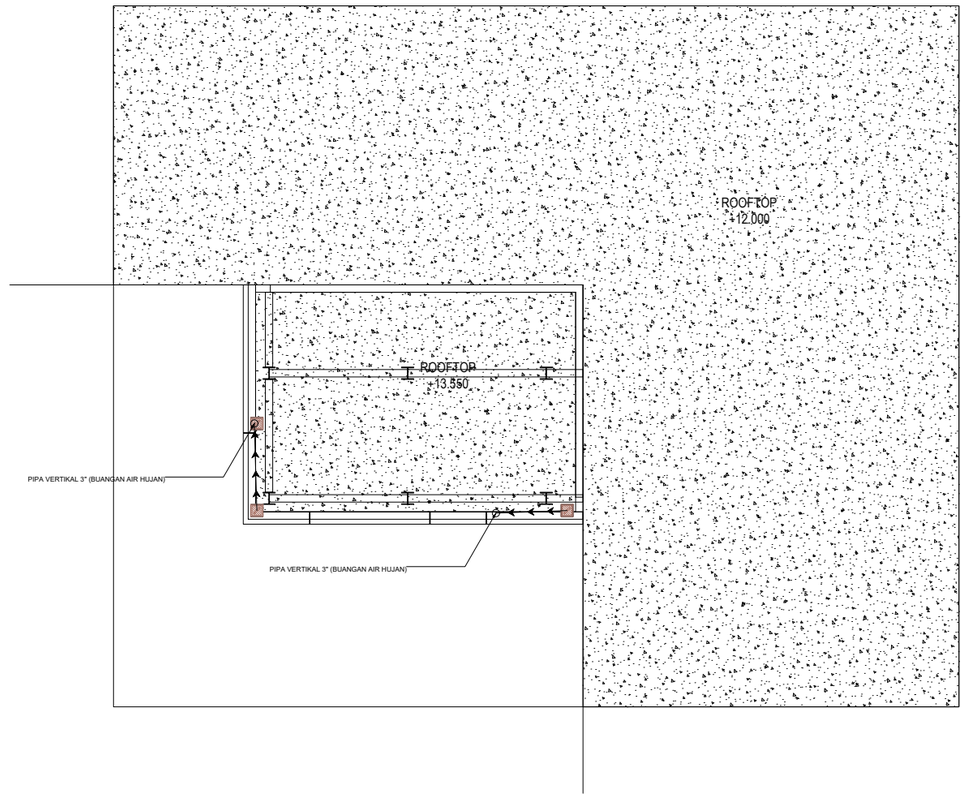

KETERANGAN		
	Saluran air kotoran	Pipa PVC Ø 4" D ; 6" D
	Saluran air bekas	Pipa PVC Ø 3" D
	Saluran air hujan	Pipa PVC Ø 3" D
BK	Bak Kontrol terbuka	40X40
RD	Roof Drain	Ø 3"
FD	Floor Drain	Ø 21/2"

LEGENDA :

ROOF DRAIN : 4 bh

DENAH LANTAI ATAP

SCALE A3 1 : 125

RKB - G

UNIVERSITAS TRUNODJOYO

M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	KONDISI	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT LANTAI DAN DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH SALURAN AIR HUJAN LANTAI ATAP RKB - G	1:125

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	127	204

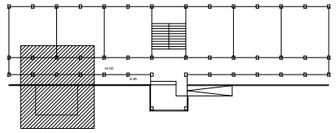

KEYPLAN

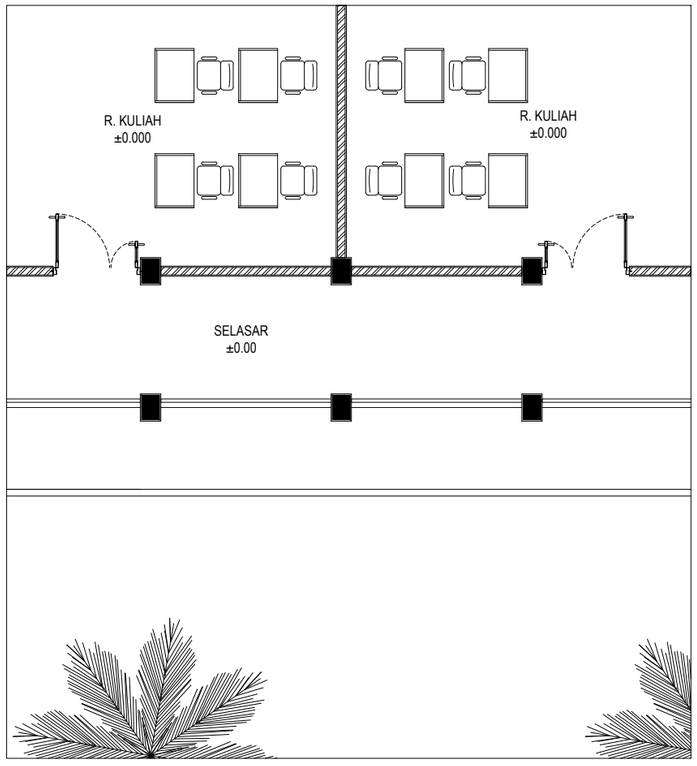

DENAH EXISTING LANTAI 1

SCALE A2 1 : 50

RKB - C

UNIVERSITAS TRUNODJOYO

M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	K O N D I S I	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT ATAP DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 19820424200604 1002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER

Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH EXISTING LANTAI 1 RKB - C	1:125

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	128	204

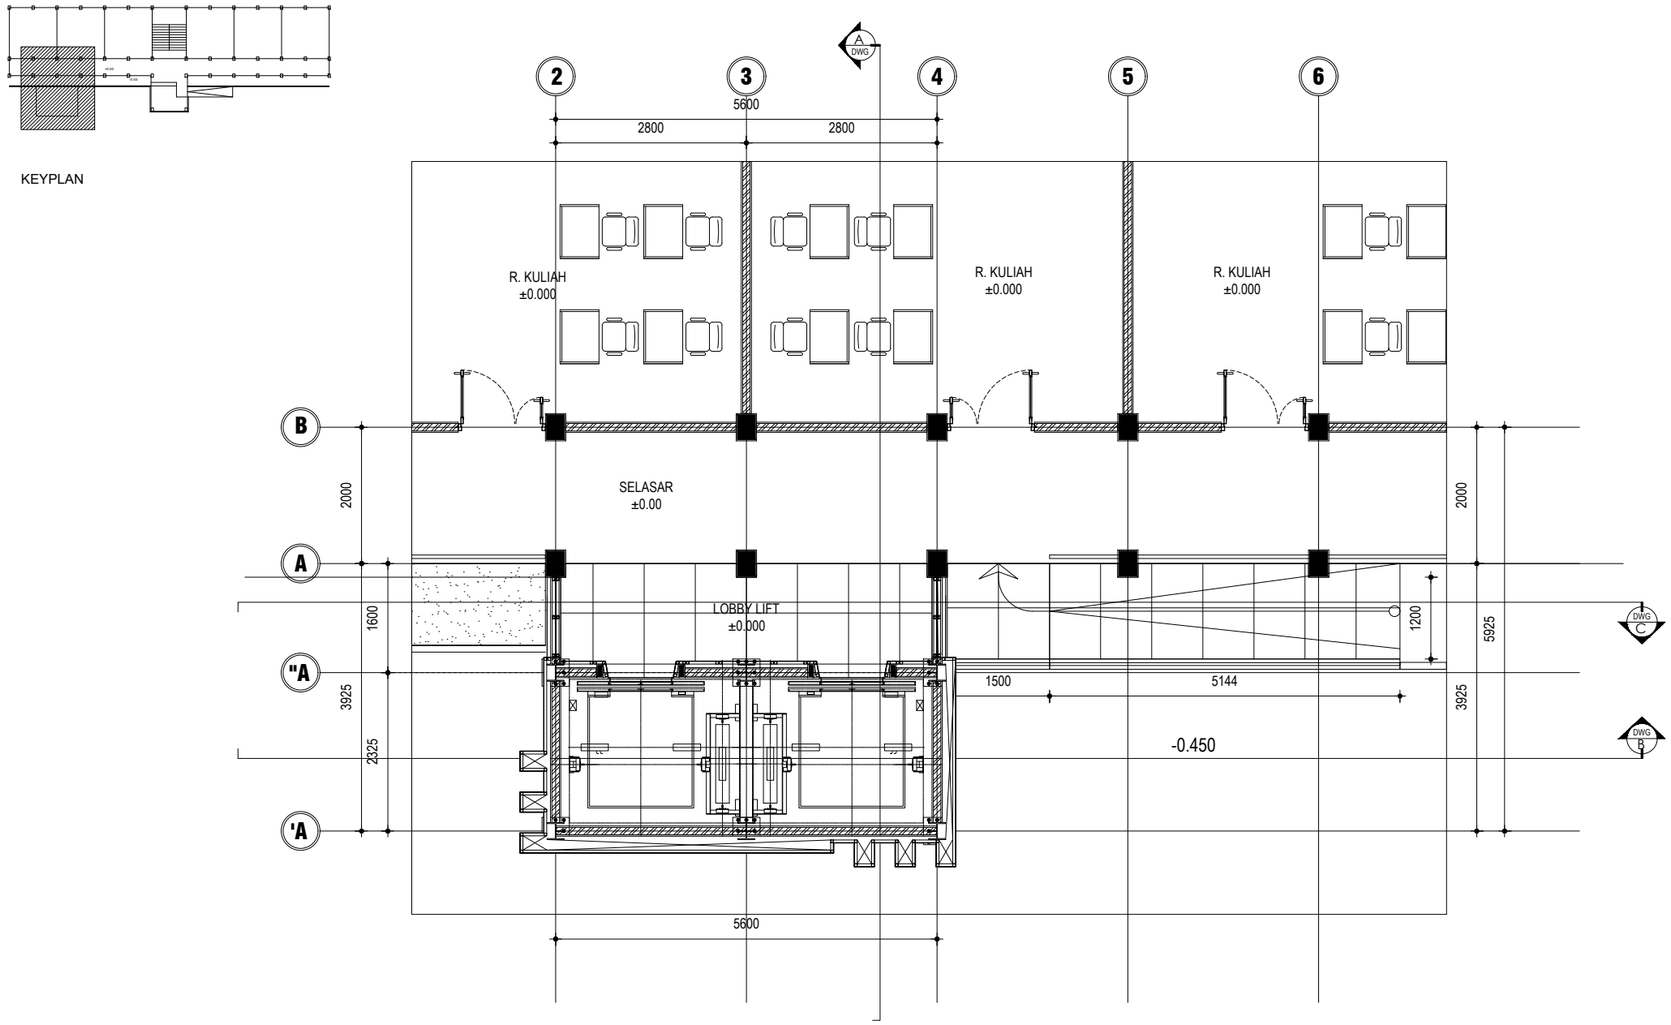

DENAH LANTAI 1

SCALE A3 1: 90

RKB - C

UNIVERSITAS TRUNODJOYO

M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	KONDISI	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT ATAP DAK	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 19740925200312002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 19820424200604 1002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH RENCANA LANTAI 1 RKB - C	1:125

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	129	204

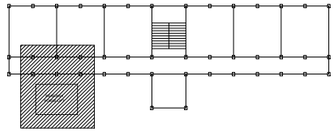

KEYPLAN

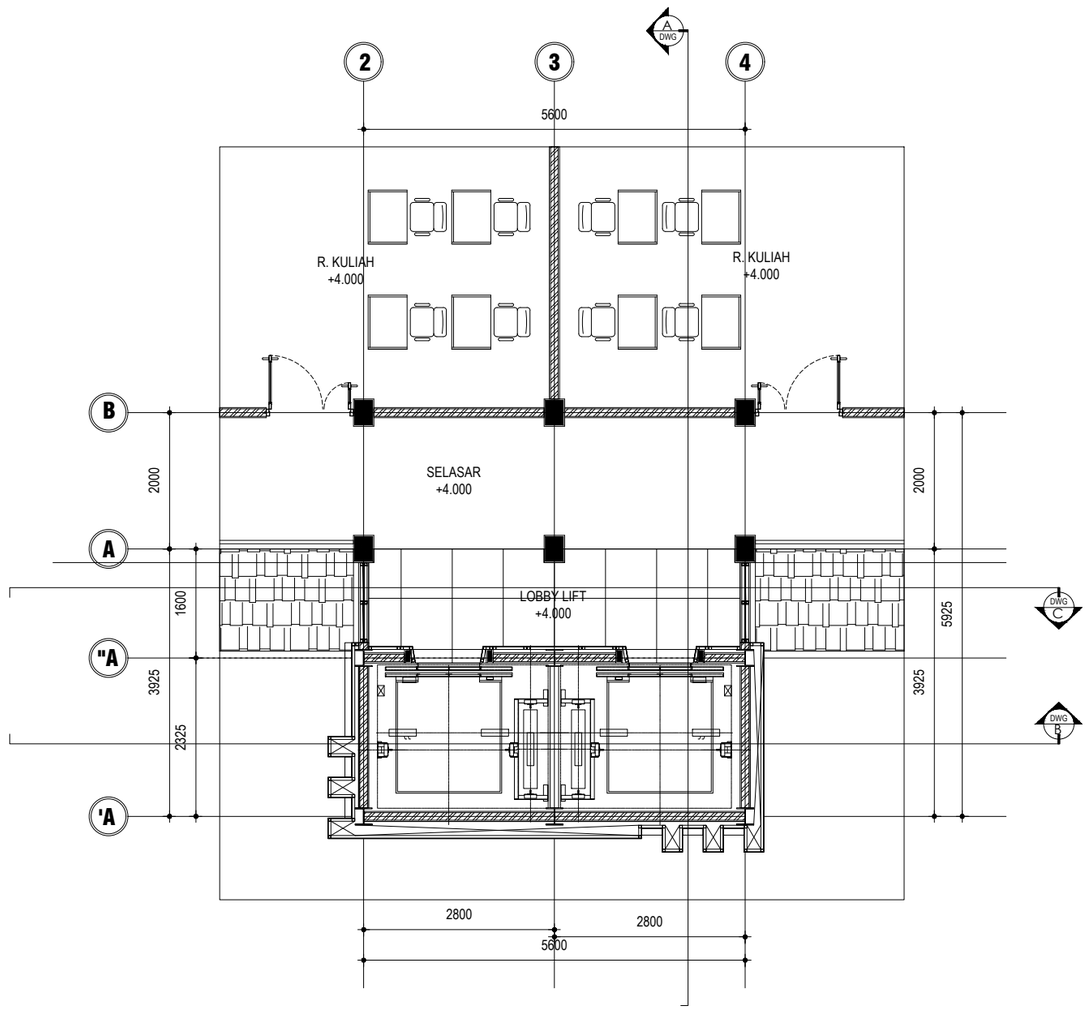

DENAH LANTAI 2

SCALE A3 1: 90

RKB - C

UNIVERSITAS TRUNODJOYO

M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	KONDISI	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT ATAP DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 19740925200312100 2

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 19820424200604100 2

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH RENCANA LANTAI 2 RKB - C	**1:125**

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	**130**	**204**

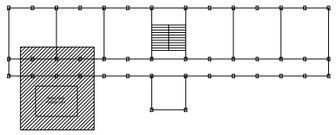

KEYPLAN

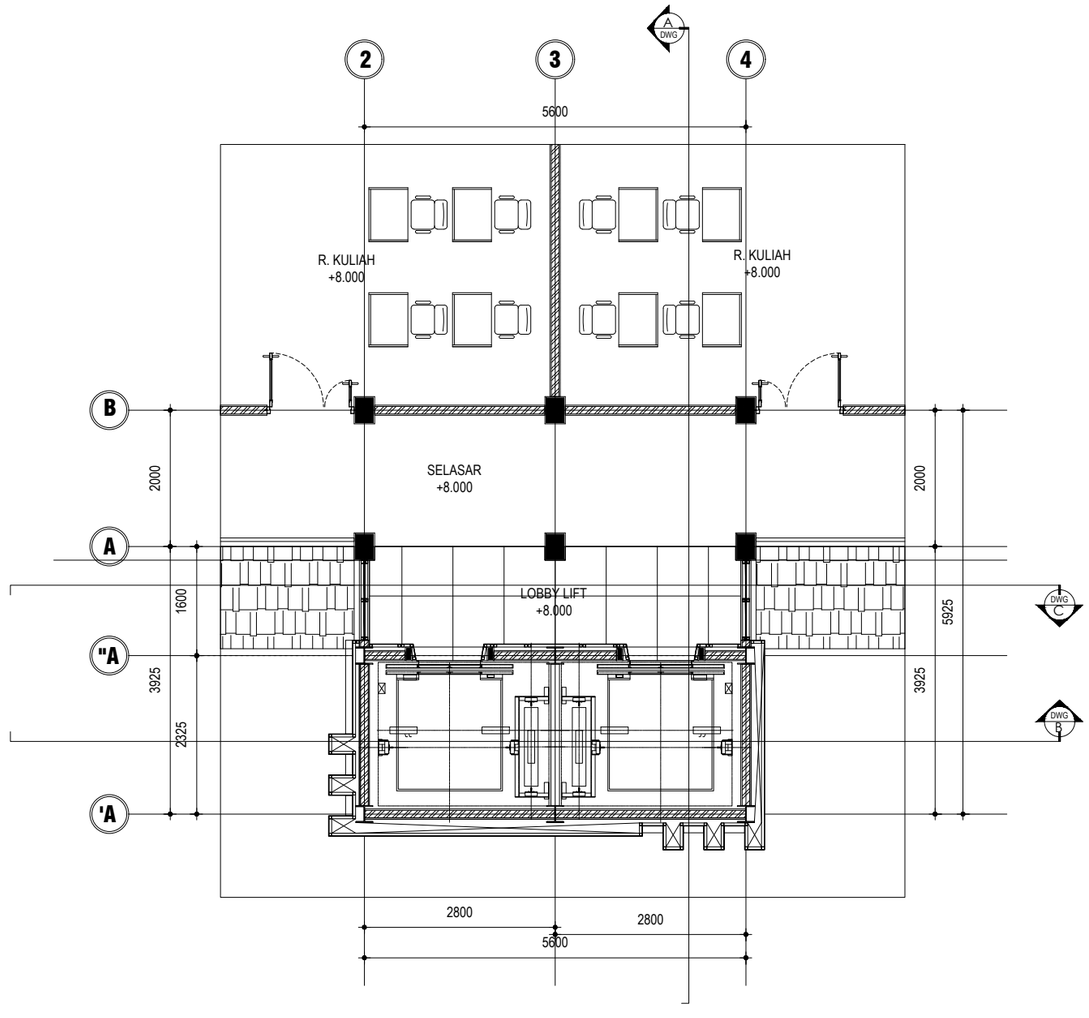

DENAH LANTAI 3

SCALE A3 1: 90

RKB - C

UNIVERSITAS TRUNODJOYO

M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	K O N D I S I	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT ATAP DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH RENCANA LANTAI 3 RKB - C	1:125

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	131	204

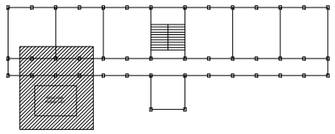

KEYPLAN

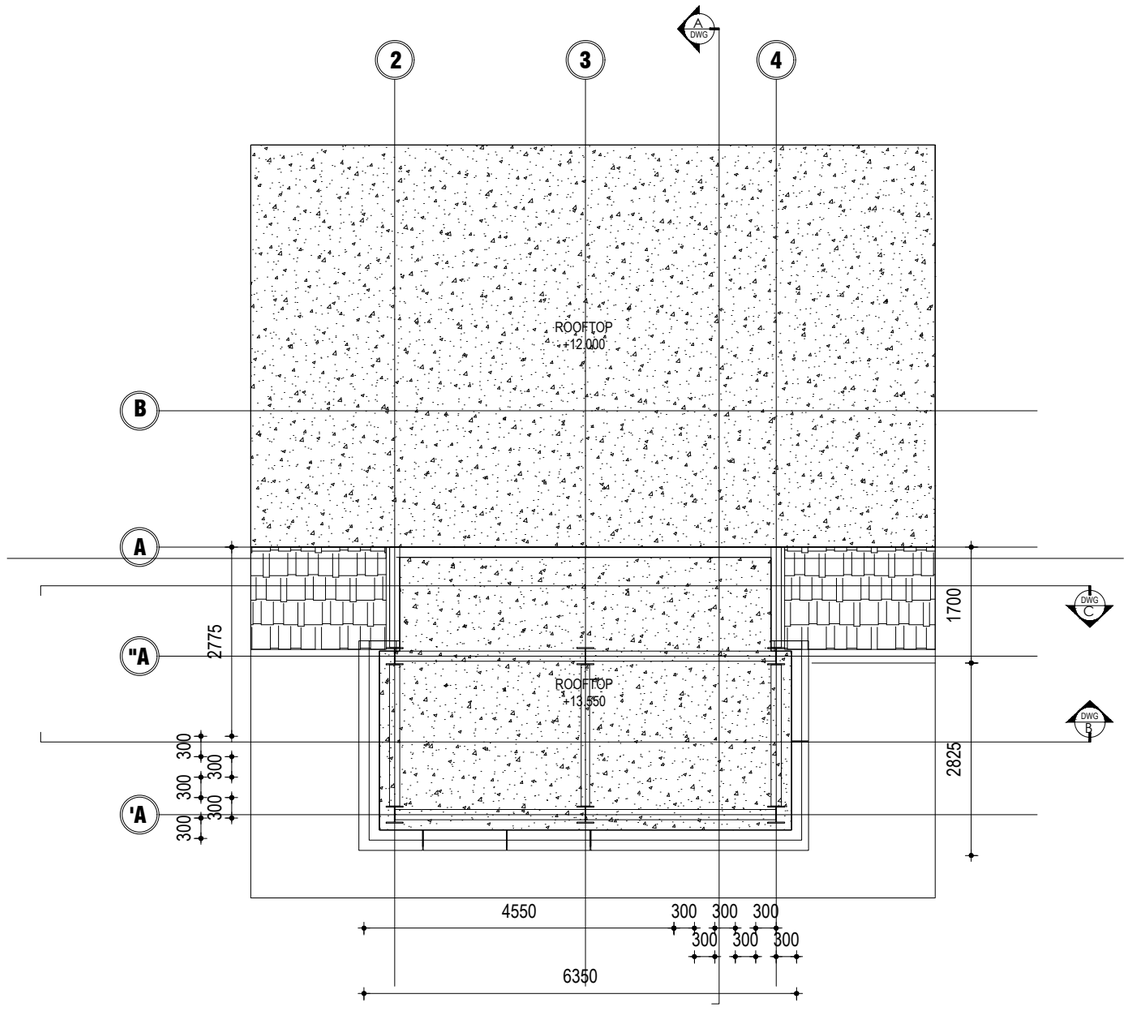

DENAH LANTAI ATAP

SCALE A3 1: 90

RKB - C

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	K O N D I S I	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT LANTAI DAN DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER

Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH RENCANA LANTAI ATAP RKB - C	1:125


KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	132	204

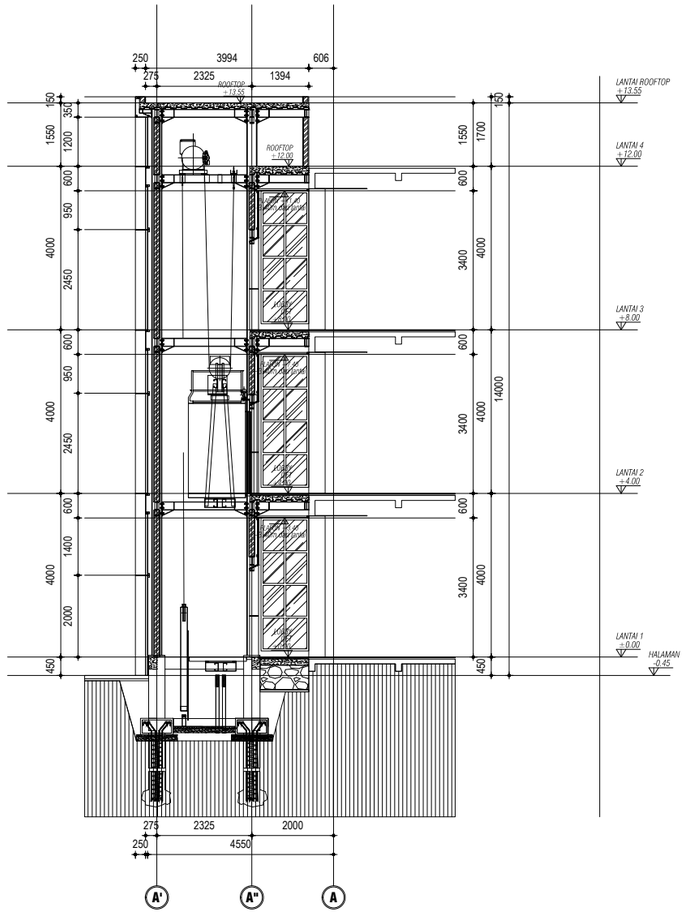

POTONGAN A-A

SCALE A3 1 : 150

RKB - C

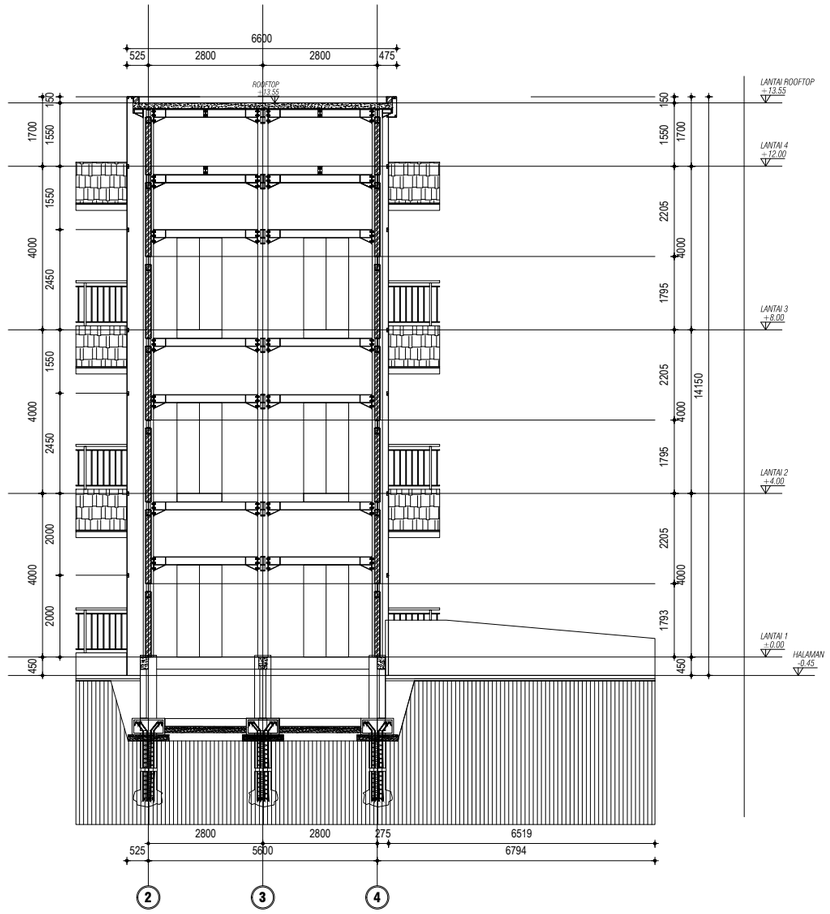

POTONGAN B-B

SCALE A3 1 : 150

RKB - C

UNIVERSITAS TRUNODJOYO

M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	KONDISI	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT DAN DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
POTONGAN RKB - C	**1:150**

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	**133**	**204**

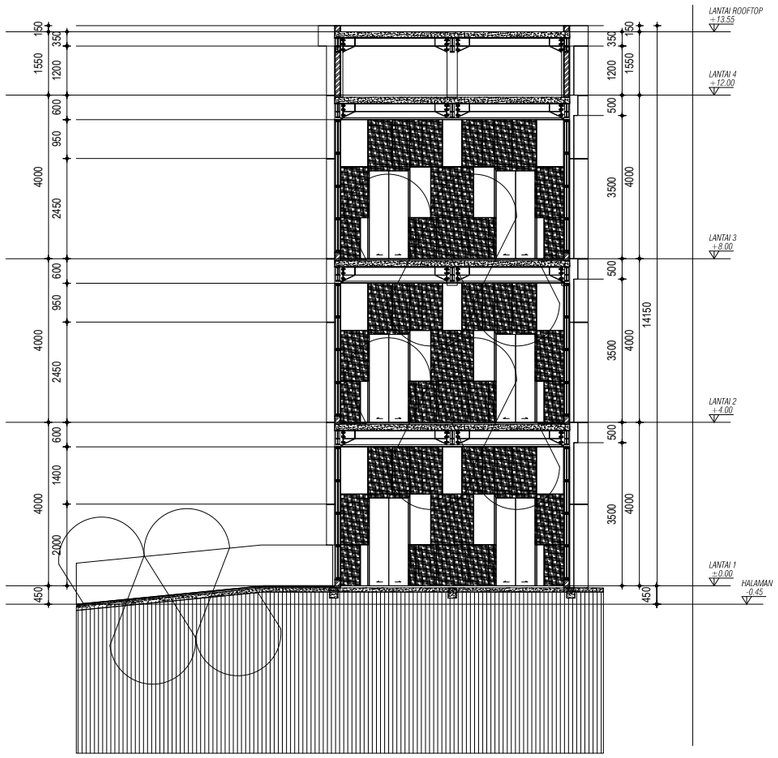

POTONGAN C-C
SCALE A3 1 : 150
RKB - C

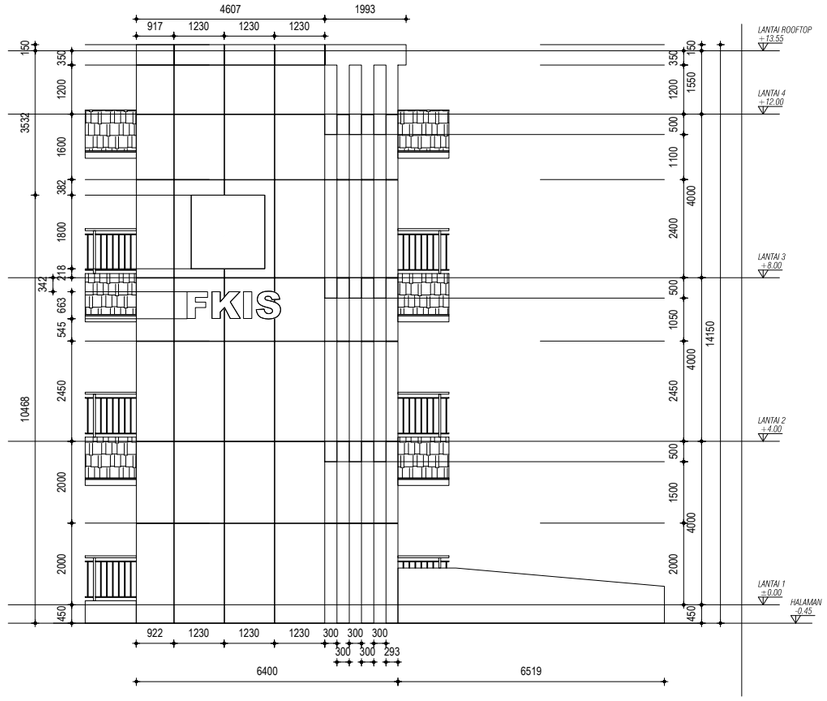

TAMPAK DEPAN
SCALE A3 1 : 150
RKB - C

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	KONDISI	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT ATAP DAN DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER

Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
POTONGAN RKB - C	**1:150**


KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	**134**	**204**

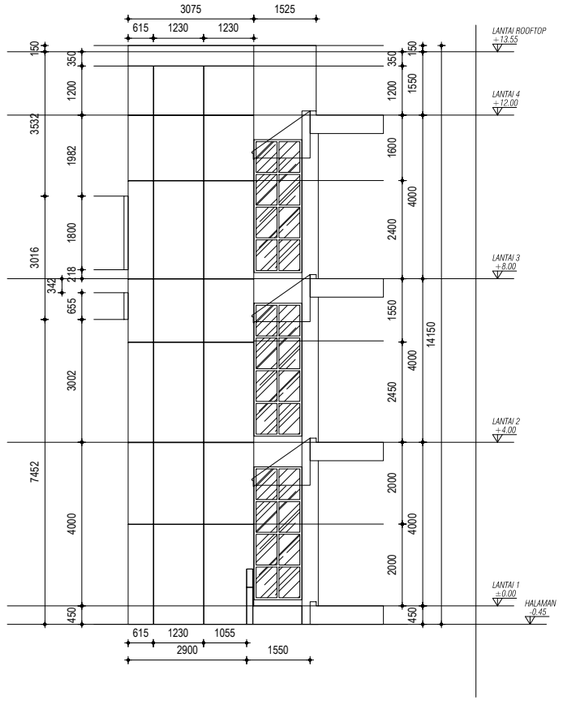

TAMPAK SAMPING KANAN

SCALE A3 1 : 150

RKB - C

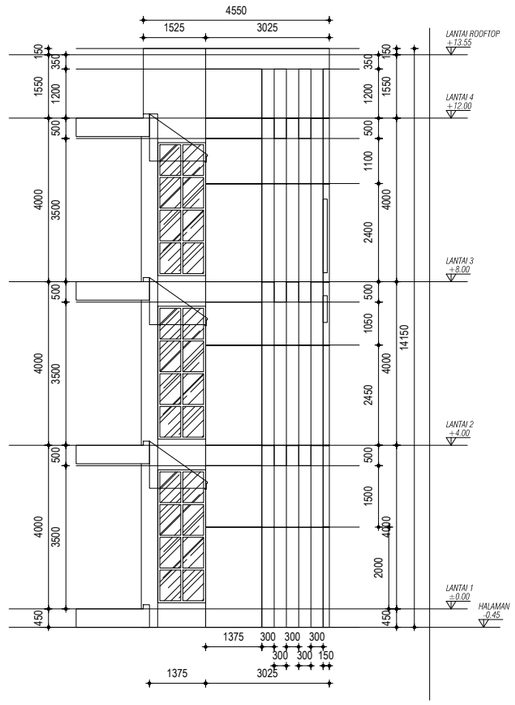

TAMPAK SAMPING KIRI

SCALE A3 1 : 150

RKB - C

UNIVERSITAS TRUNODJOYO

M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	K O N D I S I	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT DAN DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR

M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER

Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
TAMPAK RKB - C	1:150

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	135	204



PERSPEKTIF EXTERIOR

SCALE NTS

RKB - C

UNIVERSITAS TRUNODJOYO

M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	K O N D I S I	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT ATAP DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR

M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER

Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
PERSPEKTIF EXTERIOR RKB - C	**NTS**

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	**136**	**204**



PERSPEKTIF EXTERIOR

SCALE NTS

RKB - C

UNIVERSITAS TRUNODJOYO

M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	KONDISI	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT ATAP DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 19820424200604 1002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
PERSPEKTIF EXTERIOR RKB - C	**NTS**

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	**137**	**204**



KEYPLAN

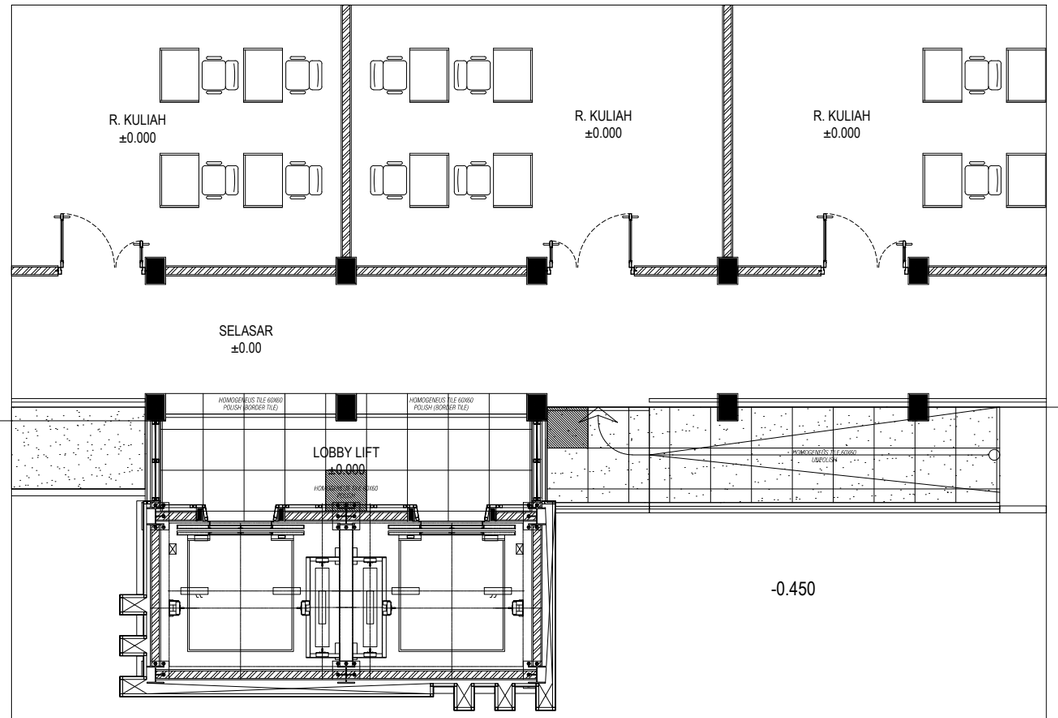

LIST STAINLESS STEEL : ————————

LEGENDA :

- HOMOGENEUS TILE 60X60 POLISH (WARNA TERANG) : 8.06 m2
- HOMOGENEUS TILE 60X60 UNPOLISH (WARNA TERANG) : 9.3 m2
- LIS STAINLESS STEEL (BATAS LANTAI) : 5 m1
- HOMOGENEUS TILE 60X60 POLISH (BORDER, WARNA GELAP) : 1.5 m2

DENAH LANTAI 1

SCALE A3 1: 90

RKB - C

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	KONDISI	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT LANTAI DAN ATAP	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 19820424200604 1002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH FINISHING LANTAI LANTAI 1 RKB - C	1:125

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	138	204

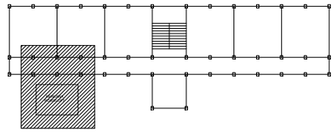

KEYPLAN

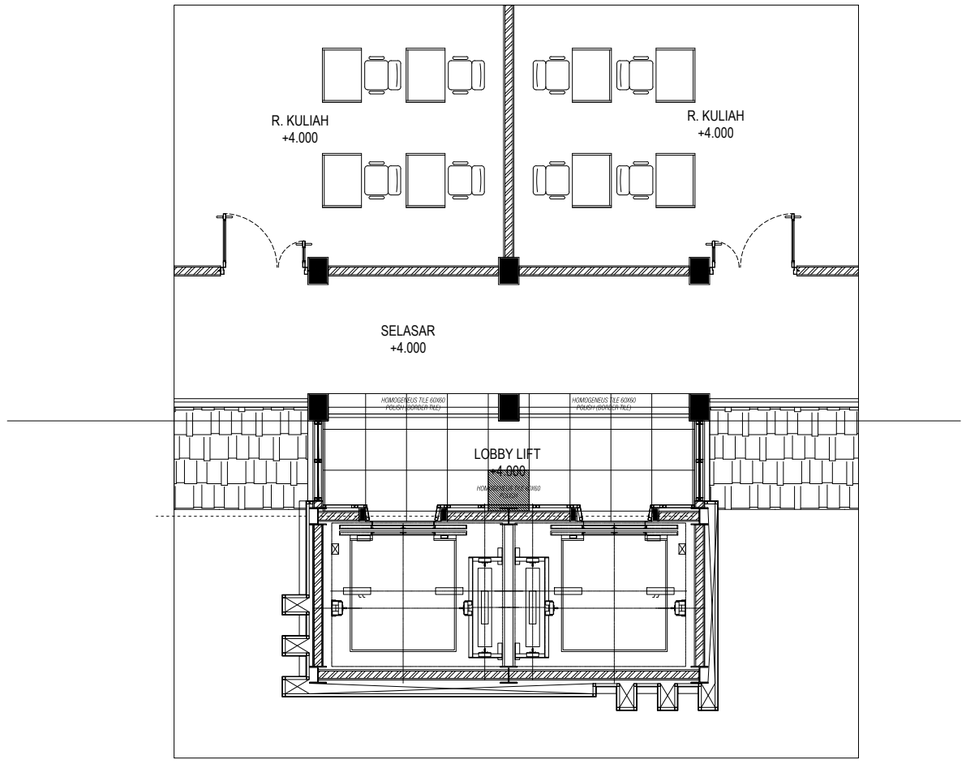

LIST STAINLESS STEEL : ——————

LEGENDA :

- HOMOGENEUS TILE 60X60 POLISH (WARNA TERANG) : 8.06 m2
- LIS STAINLESS STEEL (BATAS LANTAI) : 5 m1
- HOMOGENEUS TILE 60X60 POLISH (BORDER, WARNA GELAP) : 1.5 m2

DENAH LANTAI 2

SCALE A3 1: 90

RKB - C

UNIVERSITAS TRUNODJOYO

M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	K O N D I S I	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT LANTAI DAN ATAP	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 19820424200604100 2

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH FINISHING LANTAI LANTAI 2 RKB - C	**1:125**

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	**139**	**204**

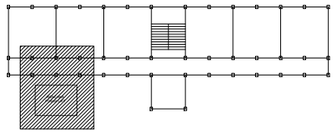

KEYPLAN

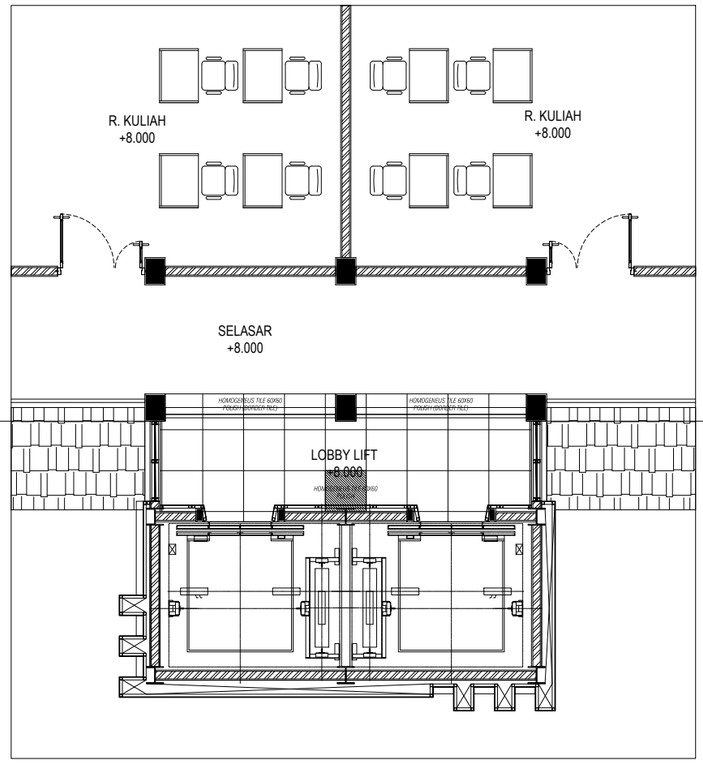

LIST STAINLESS STEEL : ——————

LEGENDA :

- HOMOGENEUS TILE 60X60 POLISH (WARNA TERANG) : 8.06 m2
- LIS STAINLESS STEEL (BATAS LANTAI) : 5 m1
- HOMOGENEUS TILE 60X60 POLISH (BORDER, WARNA GELAP) : 1.5 m2

DENAH LANTAI 3

SCALE A3 1: 90

RKB - C

UNIVERSITAS TRUNODJOYO

M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	K O N D I S I	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT DAN DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 19820424200604100 2

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH FINISHING LANTAI LANTAI 3 RKB - C	**1:125**

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	**140**	**204**

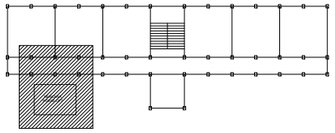

KEYPLAN

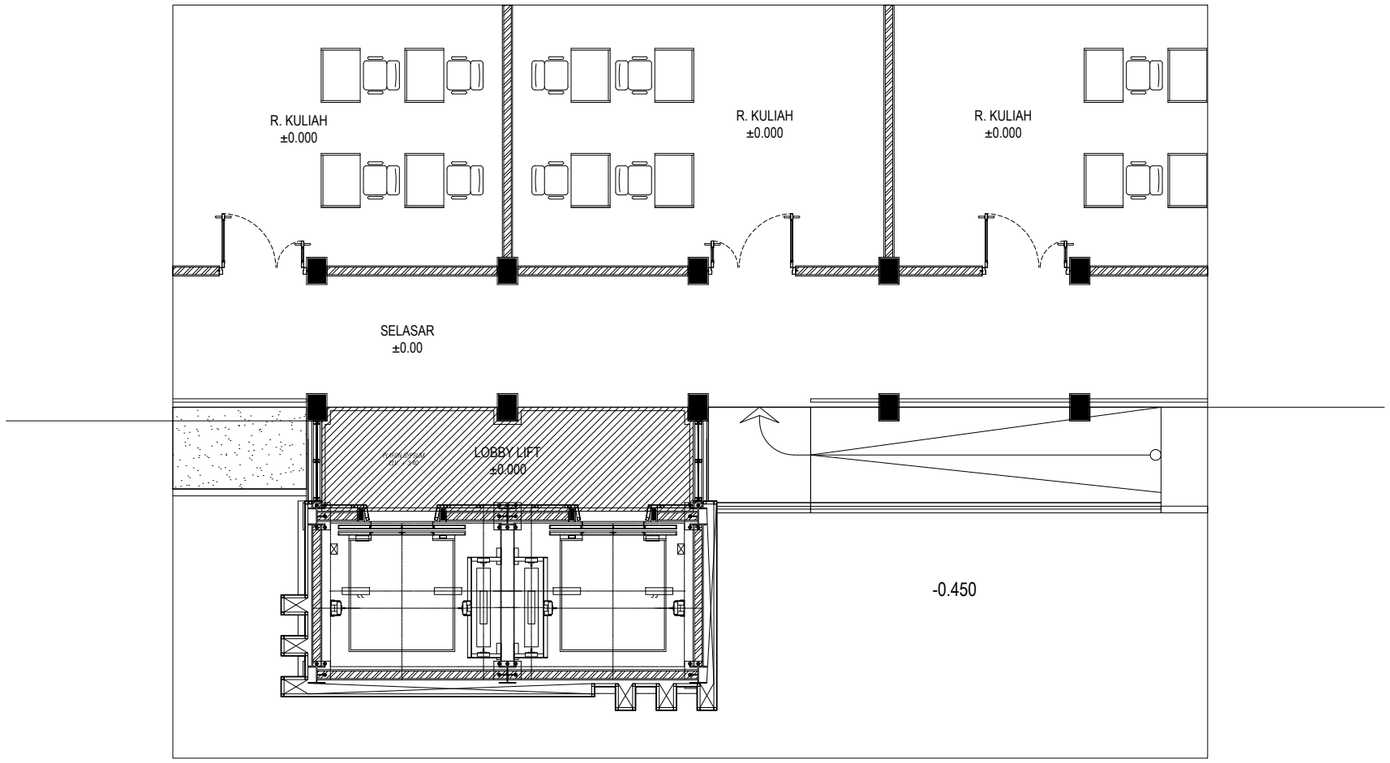

SHADOW LINE : ——————

LEGENDA :

PEKERJAAN PLAFON : 10.56 m2
SHADOW LINE : 14 m1

DENAH LANTAI 1

SCALE A3 1: 90

RKB - C

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	KONDISI	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT ATAP DAN DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH PLAFON LANTAI 1 RKB - C	1:125

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	141	204

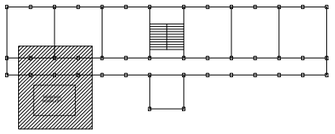

KEYPLAN

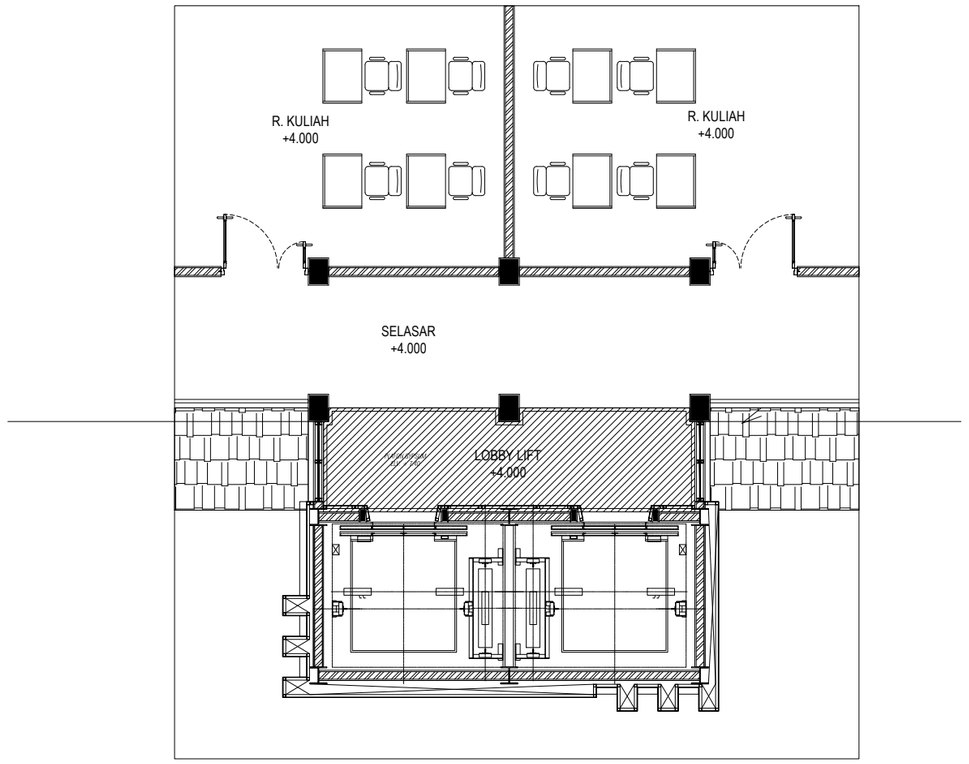

SHADOW LINE : ————————

LEGENDA :

PEKERJAAN PLAFON : 10.56 m2
SHADOW LINE : 14 m1

DENAH LANTAI 2

SCALE A3 1: 90

RKB - C

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	K O N D I S I	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT LANTAI DAN DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH PLAFON LANTAI 2 RKB - C	1:125

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	142	204

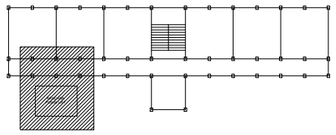

KEYPLAN

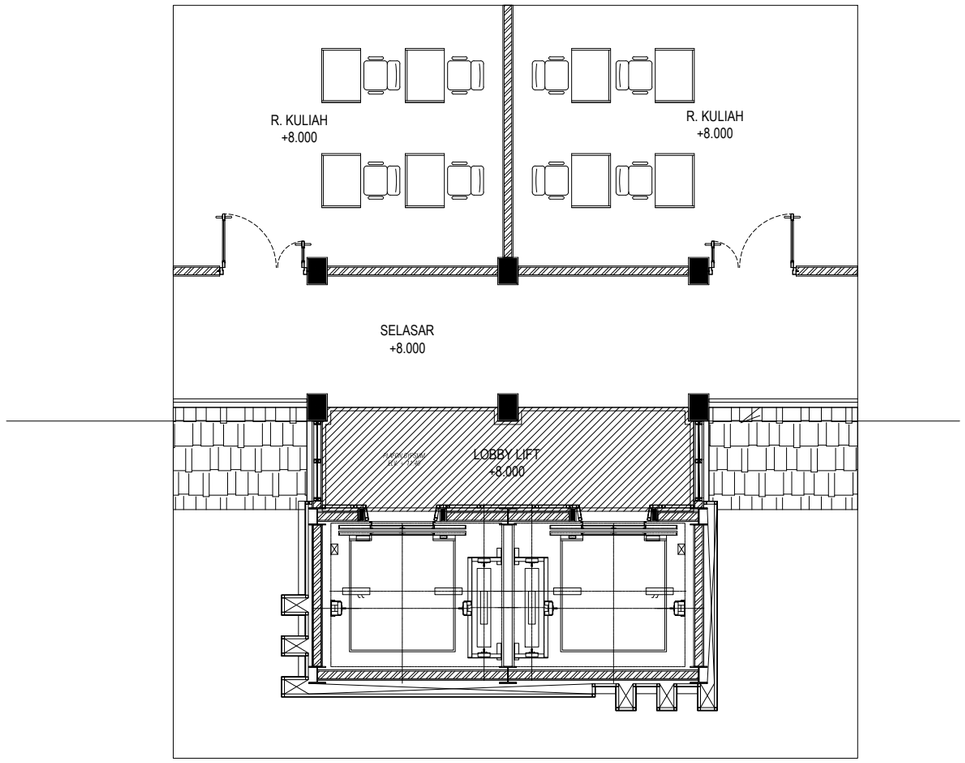

SHADOW LINE : ————————

LEGENDA :

PEKERJAAN PLAFON : 10.56 m2
SHADOW LINE : 14 m1

DENAH LANTAI 3

SCALE A3 1: 90

RKB - C

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	K O N D I S I	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT LANTAI DAN ATAP	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH PLAFON LANTAI 3 RKB - C	1:125

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	143	204



KEYPLAN

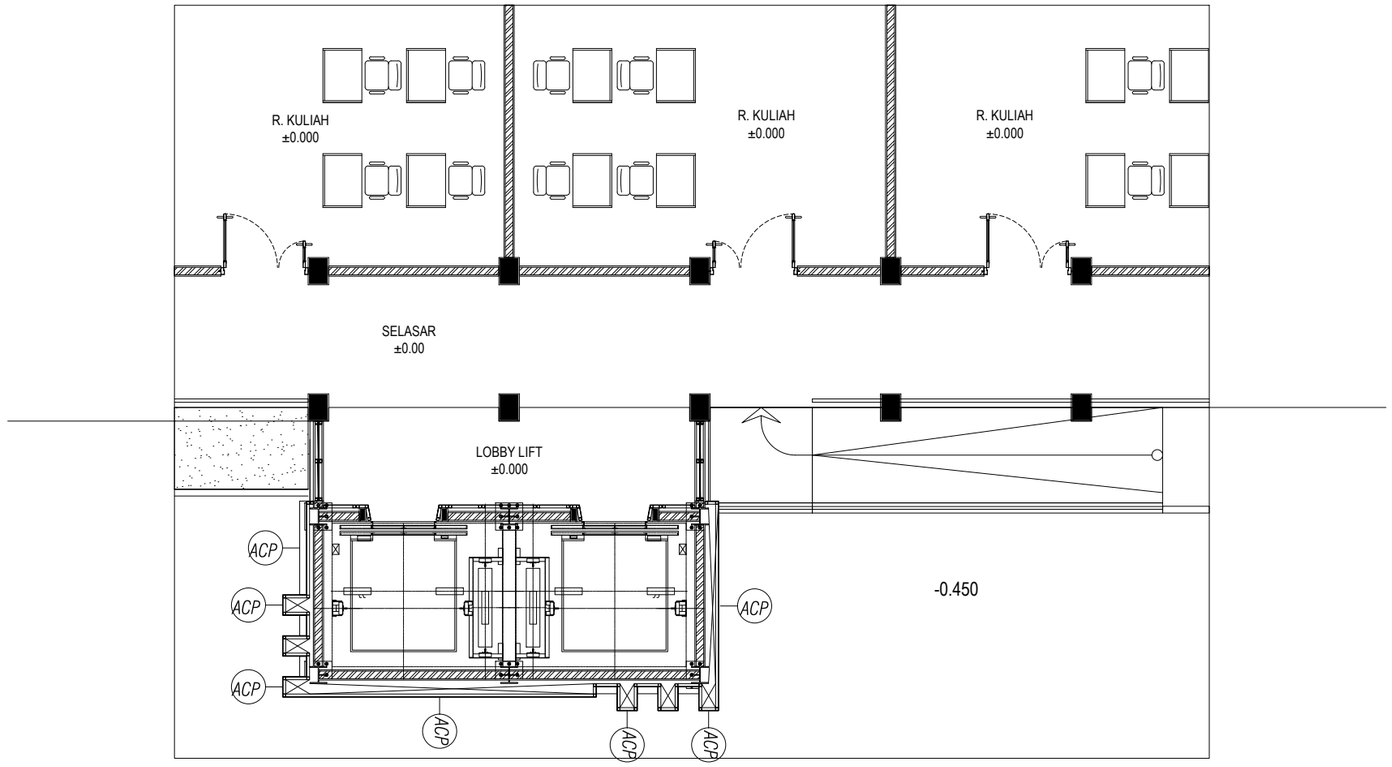

LEGENDA :

PEKERJAAN ACP : 59.35 m2

DENAH LANTAI 1

SCALE A3 1: 90

RKB - C

UNIVERSITAS TRUNODJOYO

M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	K O N D I S I	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT ATAP DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH RENCANA FASAD ACP LANTAI 1 RKB - C	1:125

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	144	204

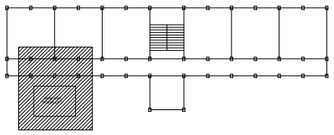

KEYPLAN

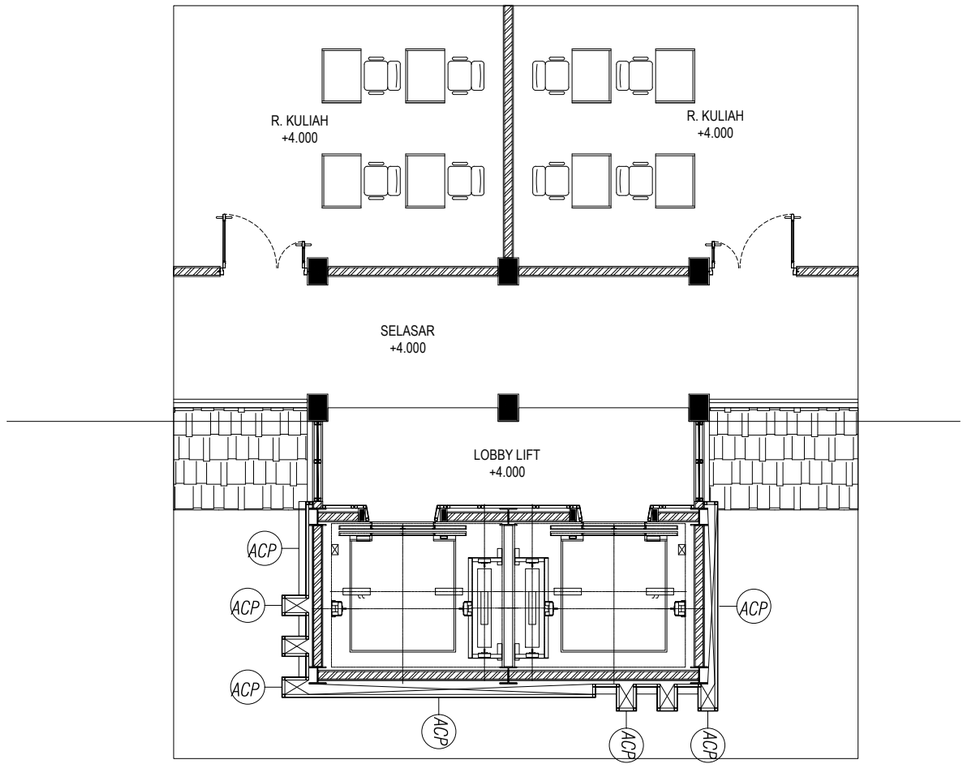

LEGENDA :

PEKERJAAN ACP : 59.87 m2

DENAH LANTAI 2

SCALE A3 1: 90

RKB - C

UNIVERSITAS TRUNODJOYO

M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	KONDISI	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT LANTAI DAN DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH RENCANA FASAD ACP LANTAI 2 RKB - C	1:125

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	145	204



KEYPLAN

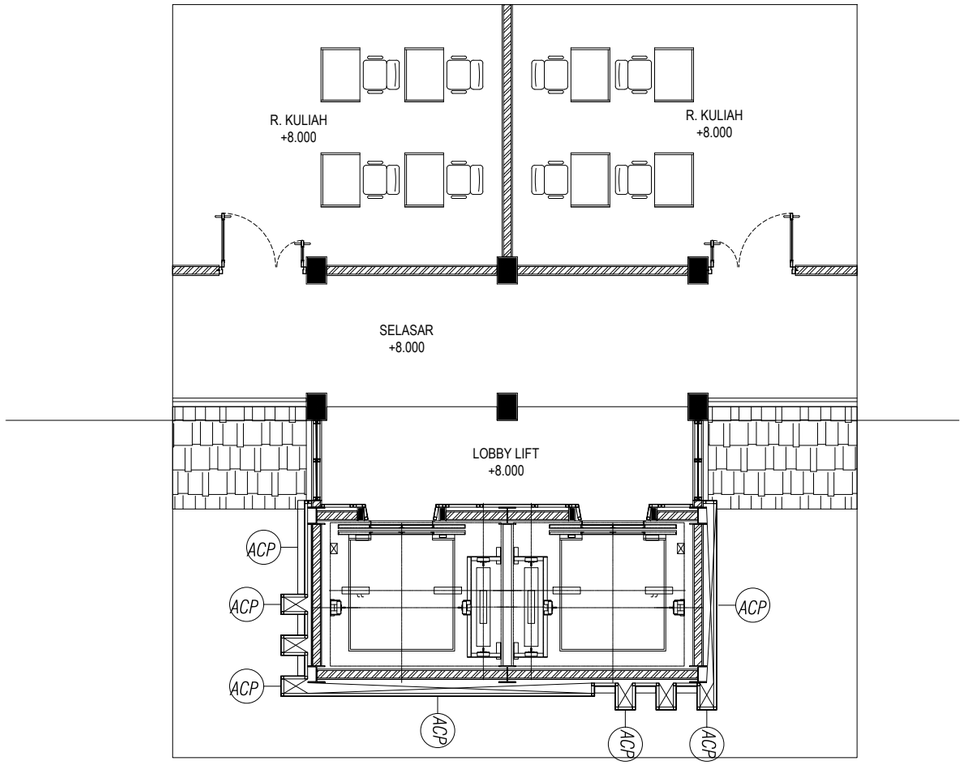

LEGENDA :

PEKERJAAN ACP : 59.87 m2

DENAH LANTAI 3

SCALE A3 1: 90

RKB - C

UNIVERSITAS TRUNODJOYO

M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	K O N D I S I	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT ATAP DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 19820424200604 1002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH RENCANA FASAD ACP LANTAI 3 RKB - C	**1:125**

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	**146**	**204**

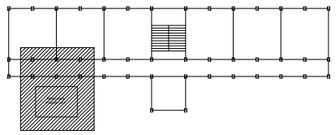

KEYPLAN

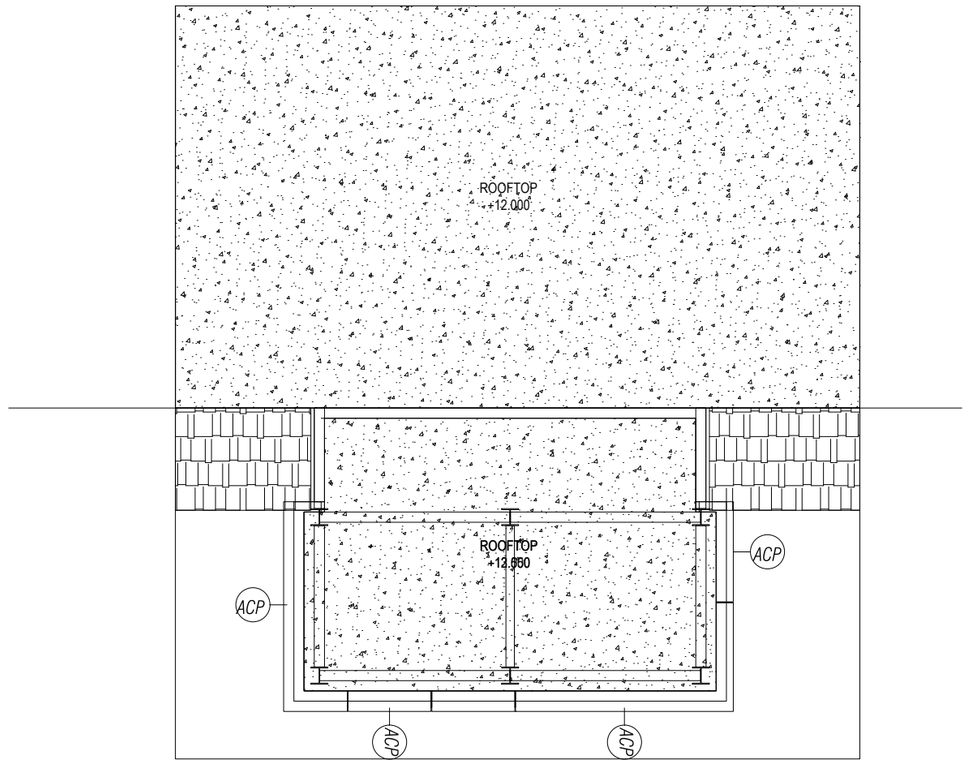

LEGENDA :

PEKERJAAN ACP : 34.36 m2

DENAH LANTAI ATAP

SCALE A3 1: 90

RKB - C

UNIVERSITAS TRUNODJOYO

M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	K O N D I S I	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT ATAP DAN DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH RENCANA FASAD ACP LANTAI ATAP RKB - C	1:125

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	147	204



KEYPLAN

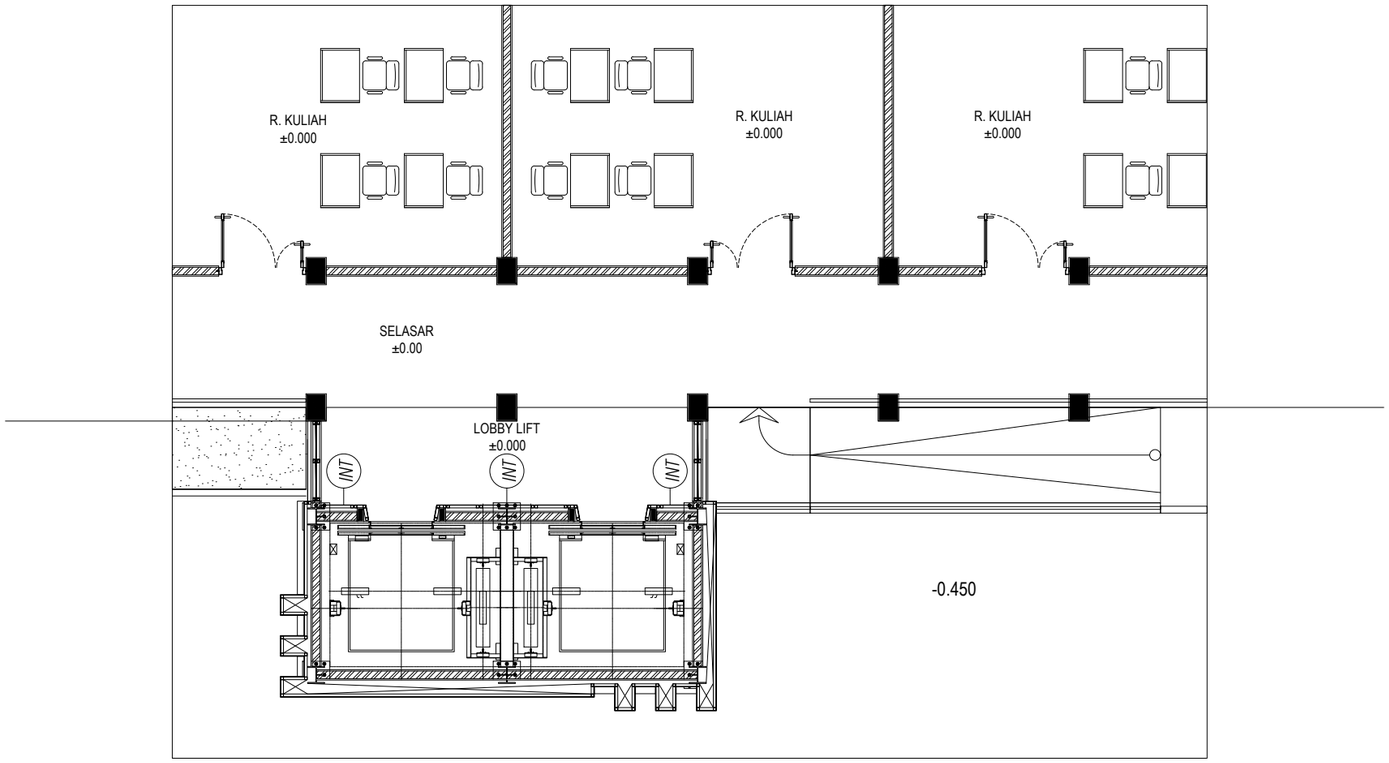

LEGENDA :

PEKERJAAN INTERIOR (MULTIPLEK/ACP) : 15.5 m2
LIST STAINLESS/ALUMUNIUM : 29.48 m1

DENAH LANTAI 1

SCALE A3 1: 90

RKB - C

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	KONDISI	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT ATAP DAN DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH RENCANA FINISHING INT. LOBBY LIFT LANTAI 1 RKB - C	1:125

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	148	204



KEYPLAN

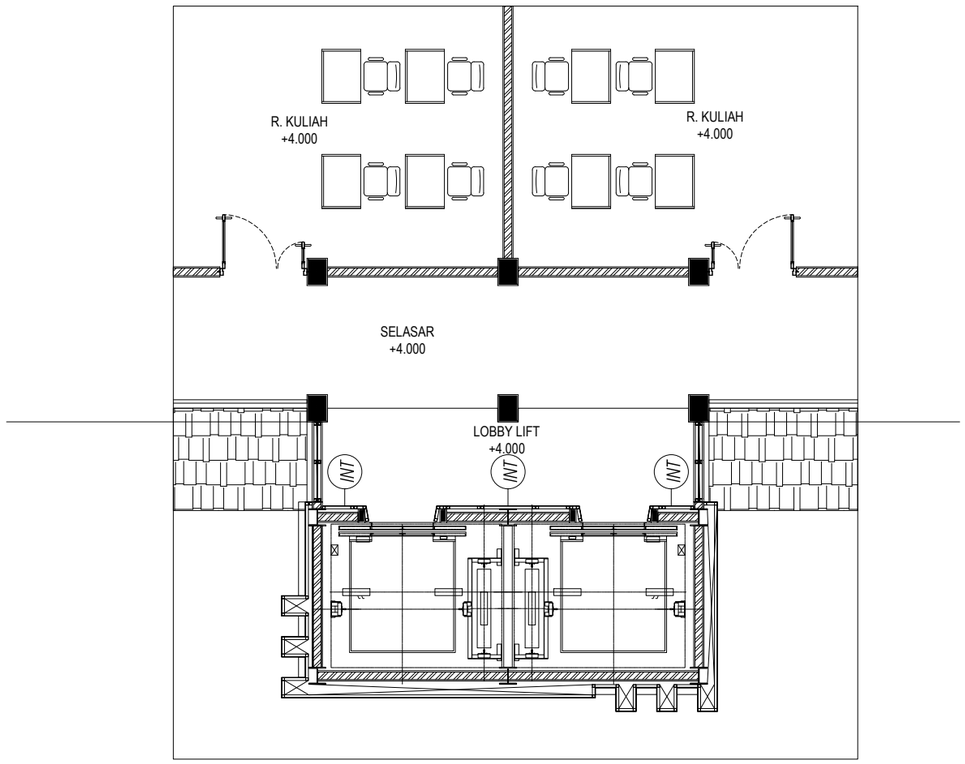

LEGENDA :

PEKERJAAN INTERIOR (MULTIPLEK/ACP) : 15.5 m2
LIST STAINLESS/ALUMUNIUM : 29.48 m1

DENAH LANTAI 2

SCALE A3 1: 90

RKB - C

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	K O N D I S I	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT DAN DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 19820424200604 1002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH RENCANA FINISHING INT. LOBBY LIFT LANTAI 2 RKB - C	1:125

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	149	204

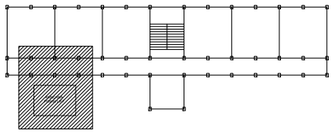

KEYPLAN

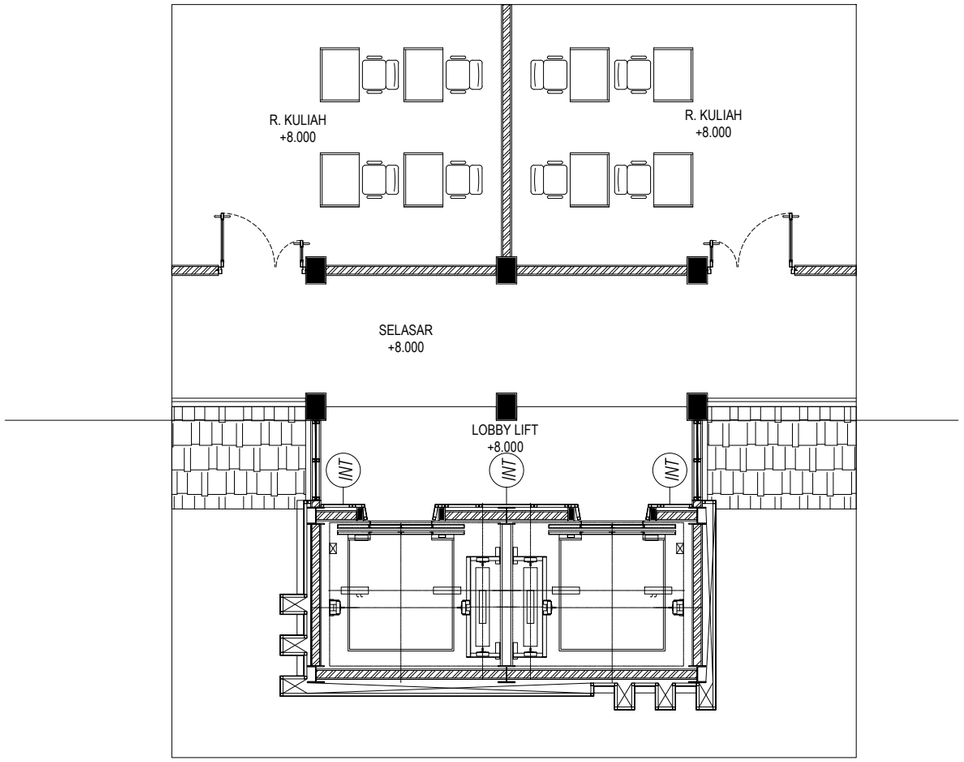

LEGENDA :

PEKERJAAN INTERIOR (MULTIPLEK/ACP) : 15.5 m2
LIST STAINLESS/ALUMUNIUM : 29.48 m1

DENAH LANTAI 3

SCALE A3 1: 90

RKB - C

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	K O N D I S I	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT ATAP DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 19820424200604 1002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH RENCANA FINISHING INT. LOBBY LIFT LANTAI 3 RKB - C	1:125

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	150	204



KEYPLAN

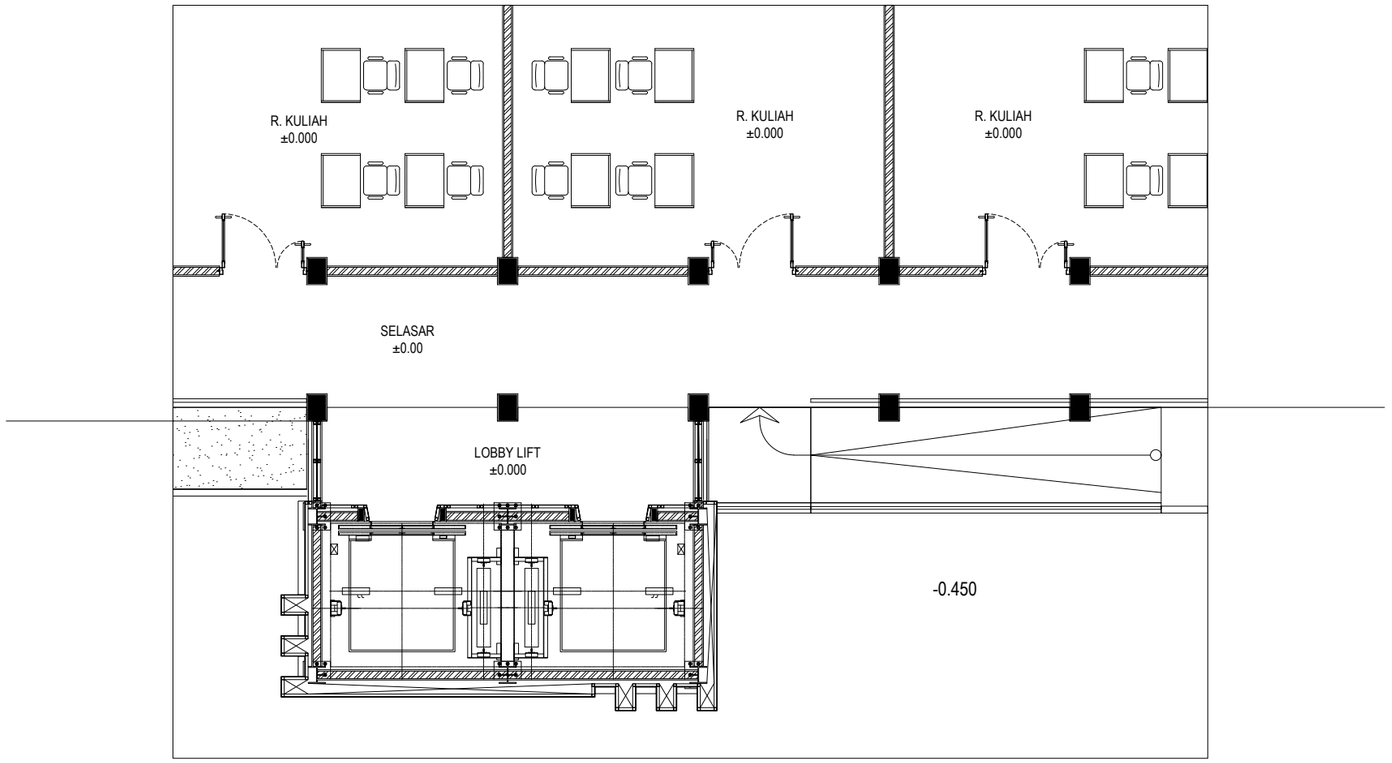

LEGENDA :

PEKERJAAN INTERIOR (MULTIPLEK/ACP) : 15.5 m2
LIST STAINLESS/ALUMUNIUM : 29.48 m1

DENAH LANTAI 1

SCALE A3 1: 90

RKB - C

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	KONDISI	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT ATAP DAN DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH RENCANA PASANGAN BATA LANTAI 1 RKB - C	1:125

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	151	204

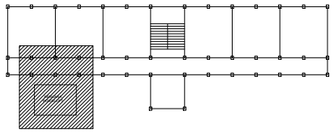

KEYPLAN

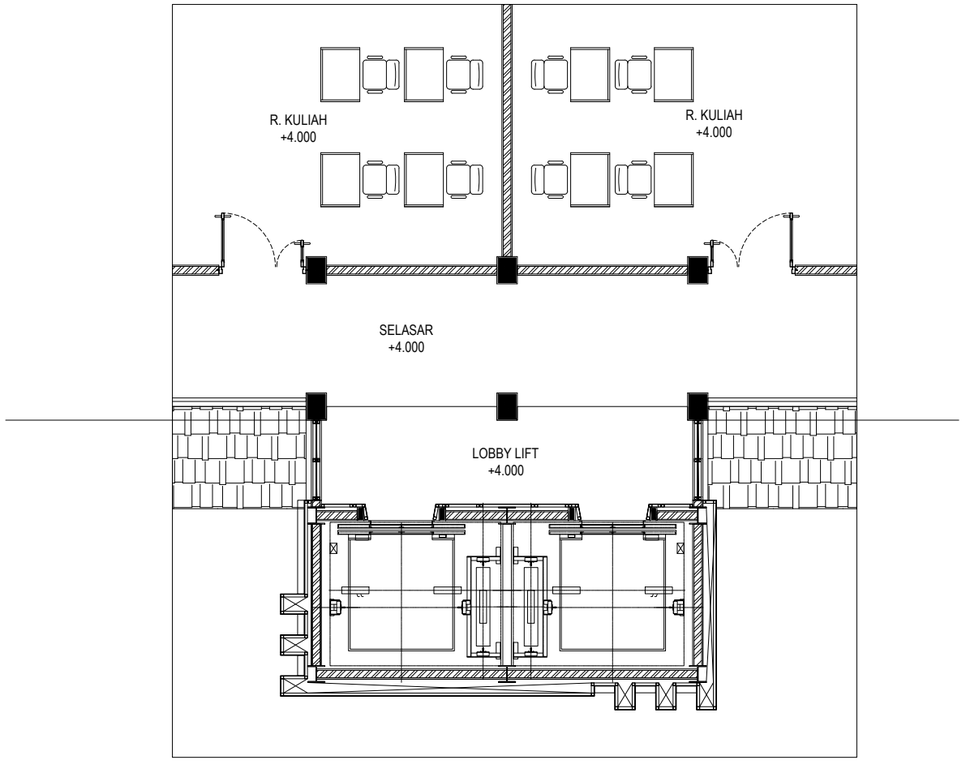

LEGENDA :

PEKERJAAN INTERIOR (MULTIPLEK/ACP) : 15.5 m2
LIST STAINLESS/ALUMUNIUM : 29.48 m1

DENAH LANTAI 2

SCALE A3 1: 90

RKB - C

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	K O N D I S I	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT ATAP DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH RENCANA PASANGAN BATA LANTAI 2 RKB - C	1:125

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	152	204

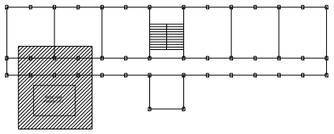

KEYPLAN

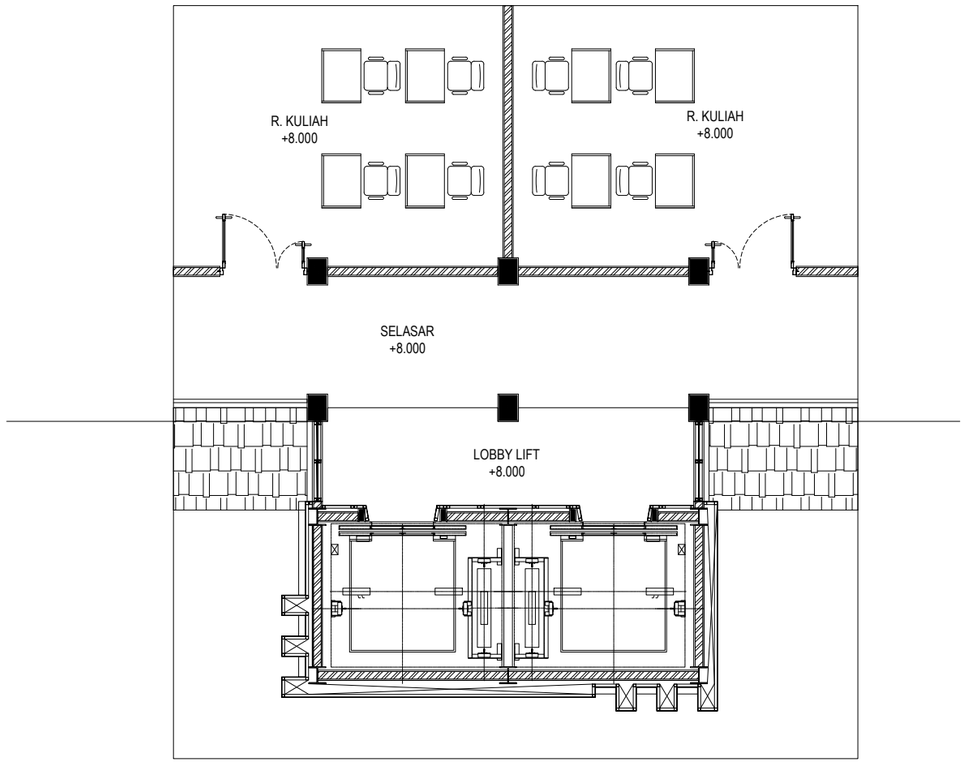

LEGENDA :

PEKERJAAN INTERIOR (MULTIPLEK/ACP) : 15.5 m2
LIST STAINLESS/ALUMUNIUM : 29.48 m1

DENAH LANTAI 3

SCALE A3 1: 90

RKB - C

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	K O N D I S I	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT DAN DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH RENCANA PASANGAN BATA LANTAI 3 RKB - C	1:125

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	153	204



KEYPLAN

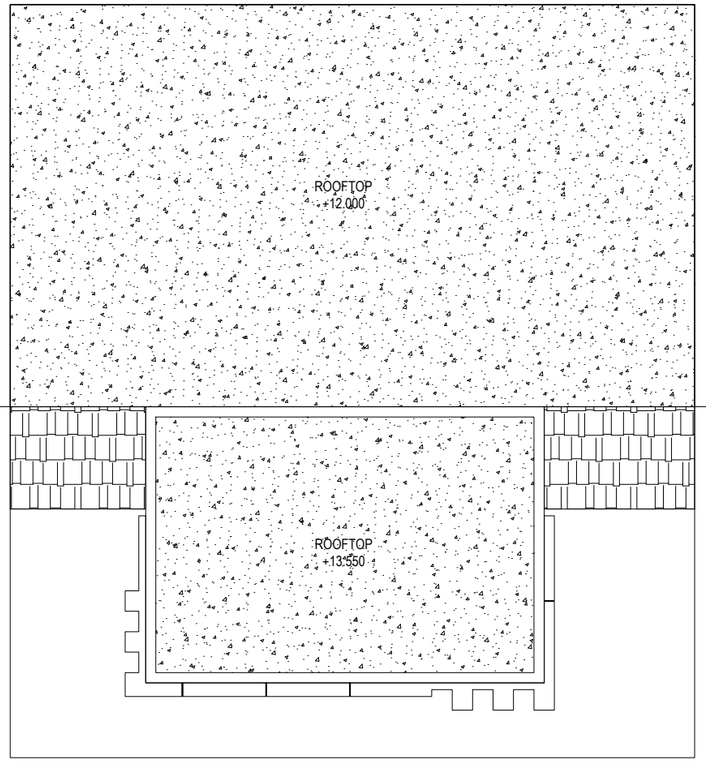

LEGENDA :

PEKERJAAN ACP : 34.36 m2

DENAH LANTAI ATAP

SCALE A3 1: 90

RKB - C

UNIVERSITAS TRUNODJOYO

M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	K O N D I S I	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT LANTAI DAN ATAP	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH RENCANA PASANGAN BATA LANTAI ATAP RKB - C	**1:125**

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	**154**	**204**

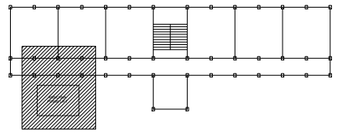

KEYPLAN

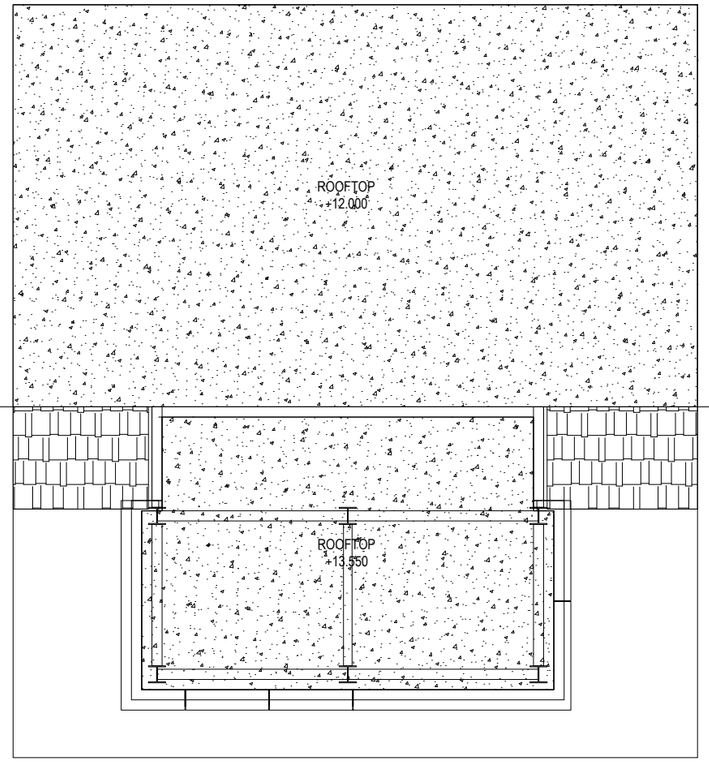

LEGENDA :

PEKERJAAN ACP : 34.36 m2

DENAH LANTAI ATAP

SCALE A3 1: 90

GEDUNG FAKULTAS KEISLAMAN

UNIVERSITAS TRUNODJOYO

M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	K O N D I S I	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT LANTAI DAN ATAP	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 19820424200604 1002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH RENCANA WATERPROOFING LANTAI ATAP RKB - C	1:125

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	155	204



KEYPLAN

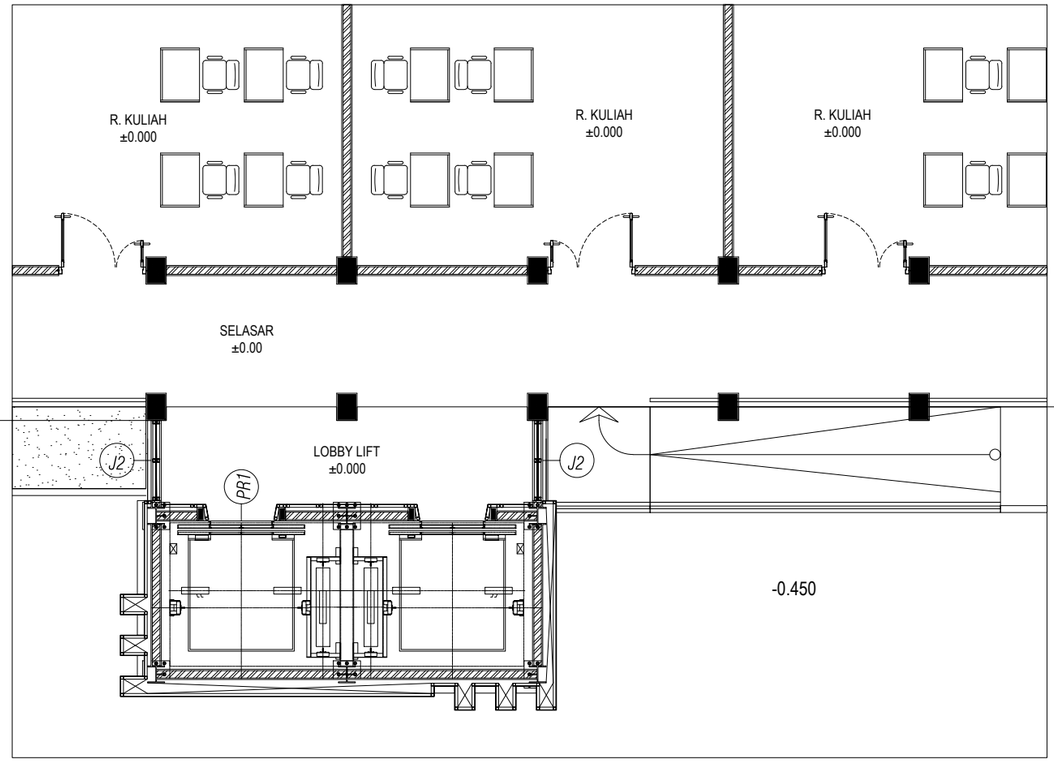

LEGENDA :

PEKERJAAN INTERIOR (MULTIPLEK/ACP) : 15.5 m2
LIST STAINLESS/ALUMUNIUM : 29.48 m1

DENAH LANTAI 1

SCALE A3 1: 90

RKB - C

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	K O N D I S I	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT DAN DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH RENCANA KUSEN LANTAI 1 RKB - C	1:125

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	156	204

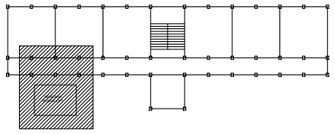

KEYPLAN

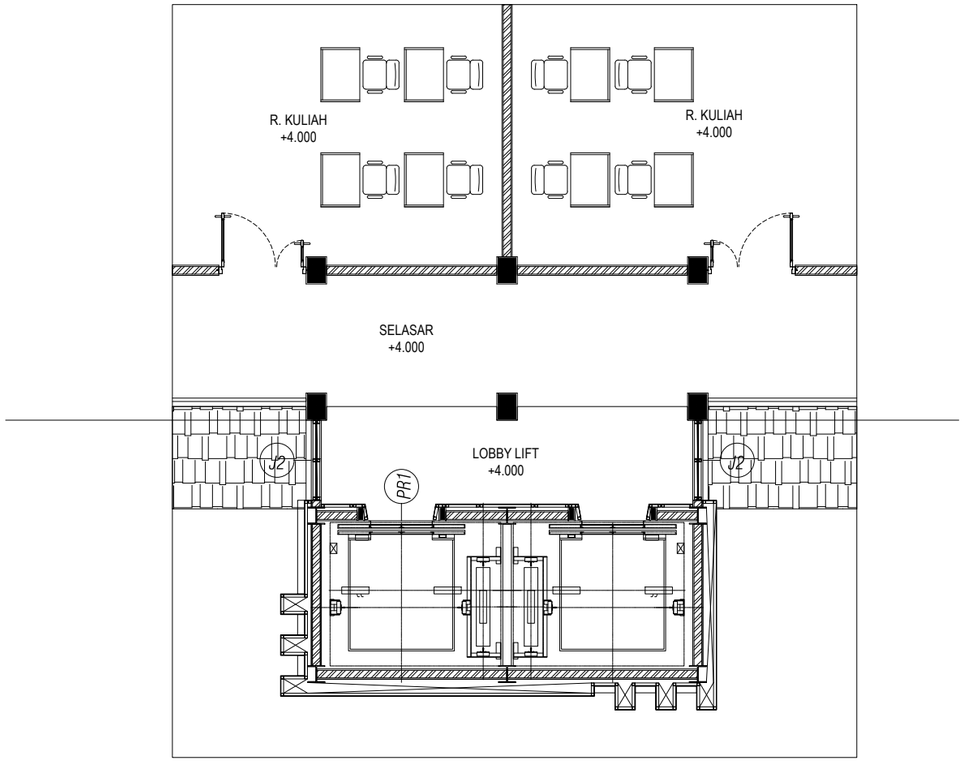

LEGENDA :

PEKERJAAN INTERIOR (MULTIPLEK/ACP) : 15.5 m2
LIST STAINLESS/ALUMUNIUM : 29.48 m1

DENAH LANTAI 2

SCALE A3 1: 90

RKB - C

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	K O N D I S I	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT ATAP DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH RENCANA KUSEN LANTAI 2 RKB - C	1:125

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	157	204

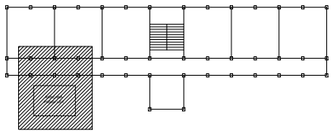

KEYPLAN

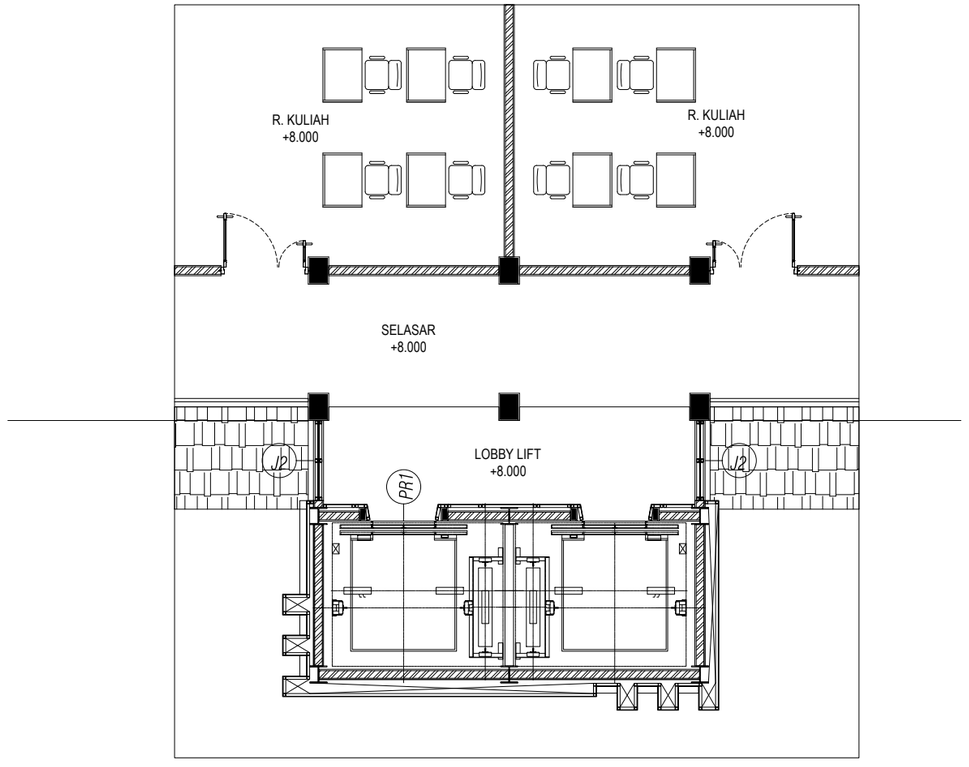

LEGENDA :

PEKERJAAN INTERIOR (MULTIPLEK/ACP) : 15.5 m2
LIST STAINLESS/ALUMUNIUM : 29.48 m1

DENAH LANTAI 3

SCALE A3 1: 90

RKB - C

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	K O N D I S I	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT DAN DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 19820424200604 1002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH RENCANA KUSEN LANTAI 3 RKB - C	1:125

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	158	204

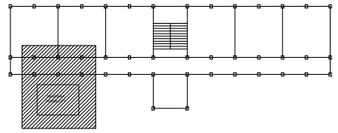

KEYPLAN

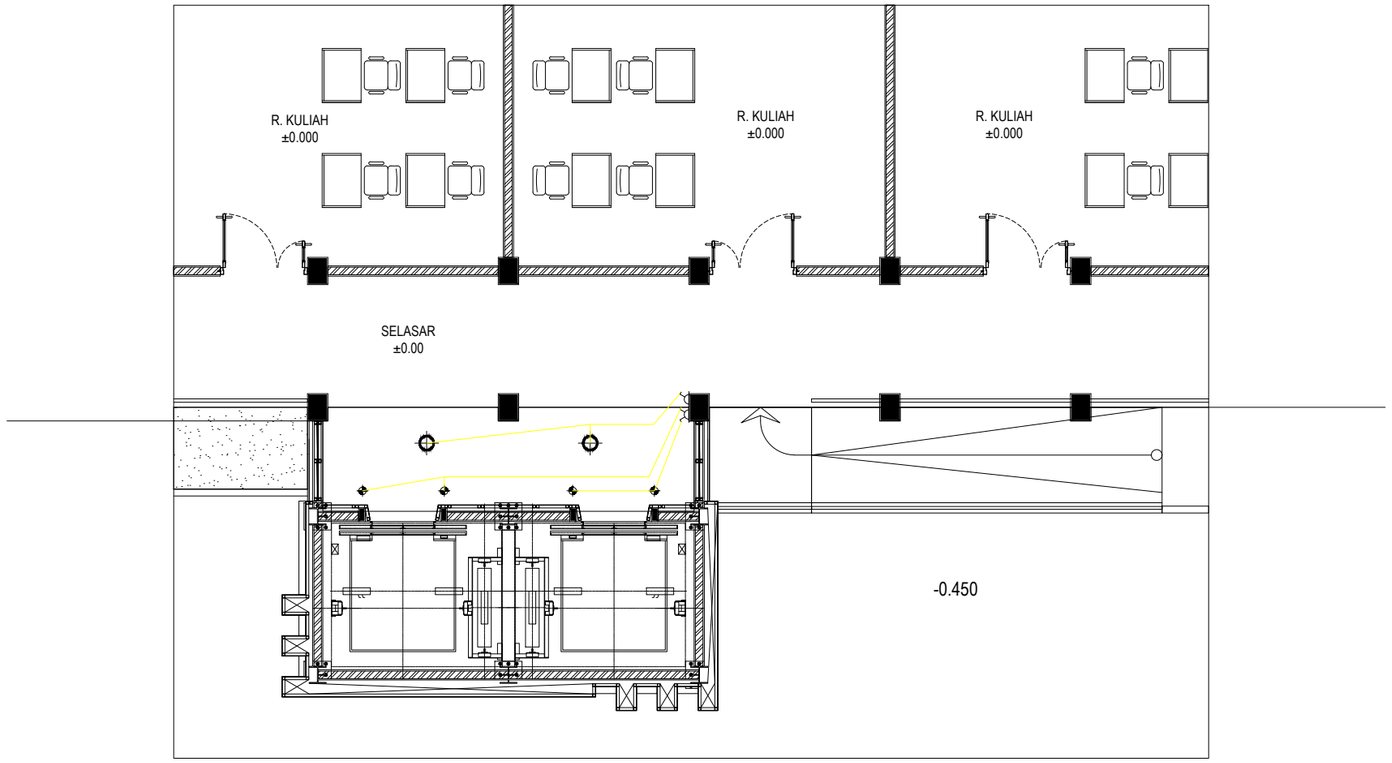

KETERANGAN :	
	LAMPU DOWNLIGHT DIAMPIR BIASA
	LAMPU SPOTLIGHT DIAMPIR BIASA
	SINGLE SWITCH, TI TOOK DAN LANTAI
	DOUBLE SWITCH, TI TOOK DAN LANTAI
	SAKLAR HOTEL SINGLE/DOUBLE CARD

LEGENDA :

LAMPU DL : 2 bh
LAMPU LED STRIP : 5.6 m1
DOUBLE SWITCH : 1 bh

DENAH LANTAI 1

SCALE A3 1: 90

RKB - C

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	K O N D I S I	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT ATAP DAN DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 19820424200604 1002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH TITIK LAMPU LANTAI 1 RKB - C	1:125

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	159	204

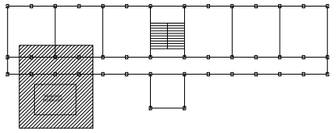

KEYPLAN

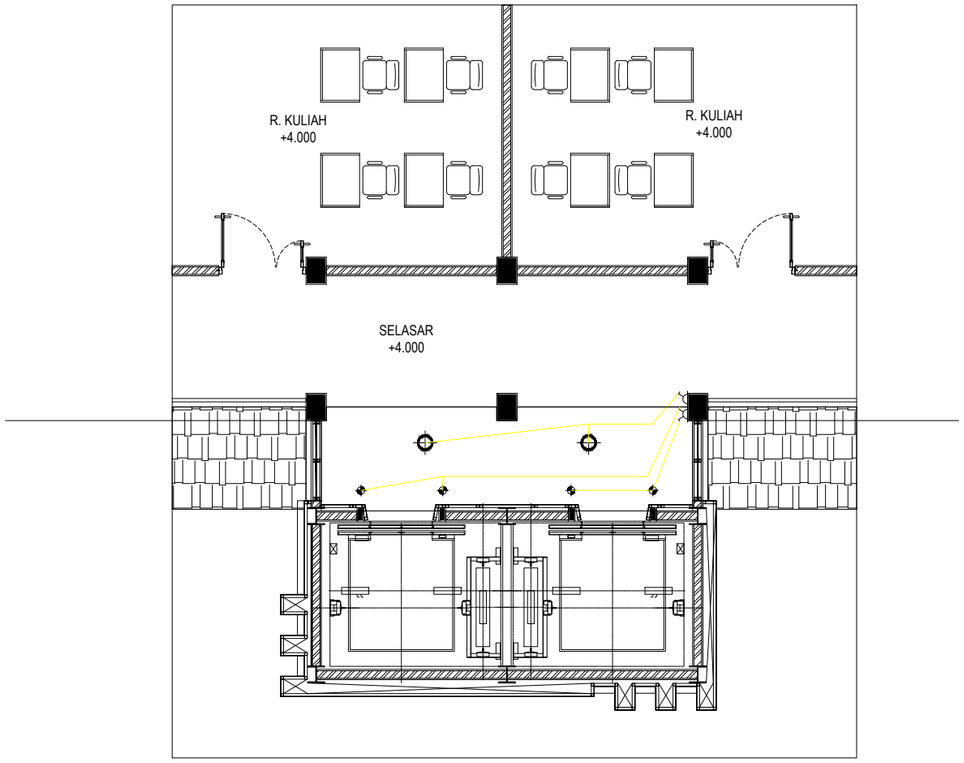

KETERANGAN	
	LAMPU DOWNLIGHT (WARM WHITE)
	LAMPU SPOTLIGHT (WARM WHITE)
	SINGLE SWITCH, TI ISOLASI SAKLAR
	DOUBLE SWITCH, TI ISOLASI SAKLAR
	SAKLAR HOTEL SINGLE/DOUBLE GANG

LEGENDA :

LAMPU DL : 2 bh
LAMPU LED STRIP : 5.6 m1
DOUBLE SWITCH : 1 bh

DENAH LANTAI 2

SCALE A3 1: 90

RKB - C

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	K O N D I S I	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT LANTAI DAN ATAP	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH TITIK LAMPU LANTAI 2 RKB - C	1:125

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	160	204



KEYPLAN

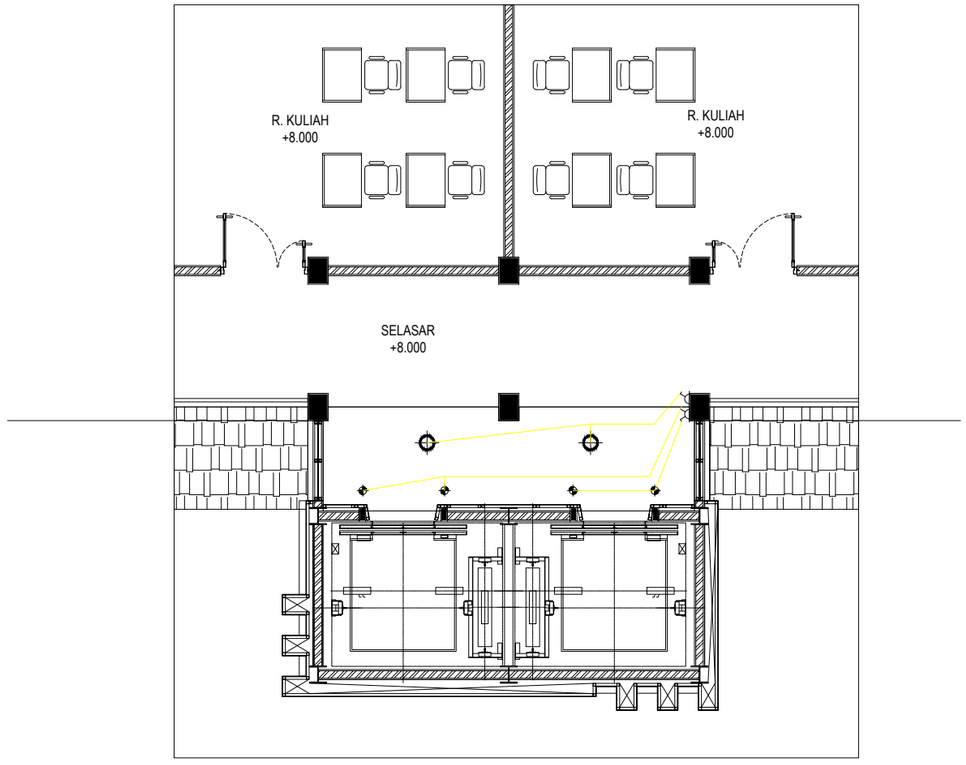

KETERANGAN	
	LAMPU DOWNLIGHT (WARM WHITE)
	LAMPU SPOTLIGHT (WARM WHITE)
	SINGLE SWITCH, TV OUTLET
	DOUBLE SWITCH, TV OUTLET
	SAKLAR HOTEL SINGLE/DOUBLE GANG

LEGENDA :

LAMPU DL : 2 bh
LAMPU LED STRIP : 5.6 m1
DOUBLE SWITCH : 1 bh

DENAH LANTAI 3

SCALE A3 1: 90

RKB - C

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	K O N D I S I	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT DAN DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 19820424200604 1002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH TITIK LAMPU LANTAI 3 RKB - C	1:125

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	162	204

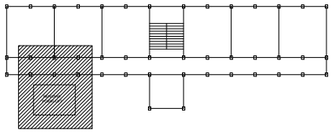

KEYPLAN

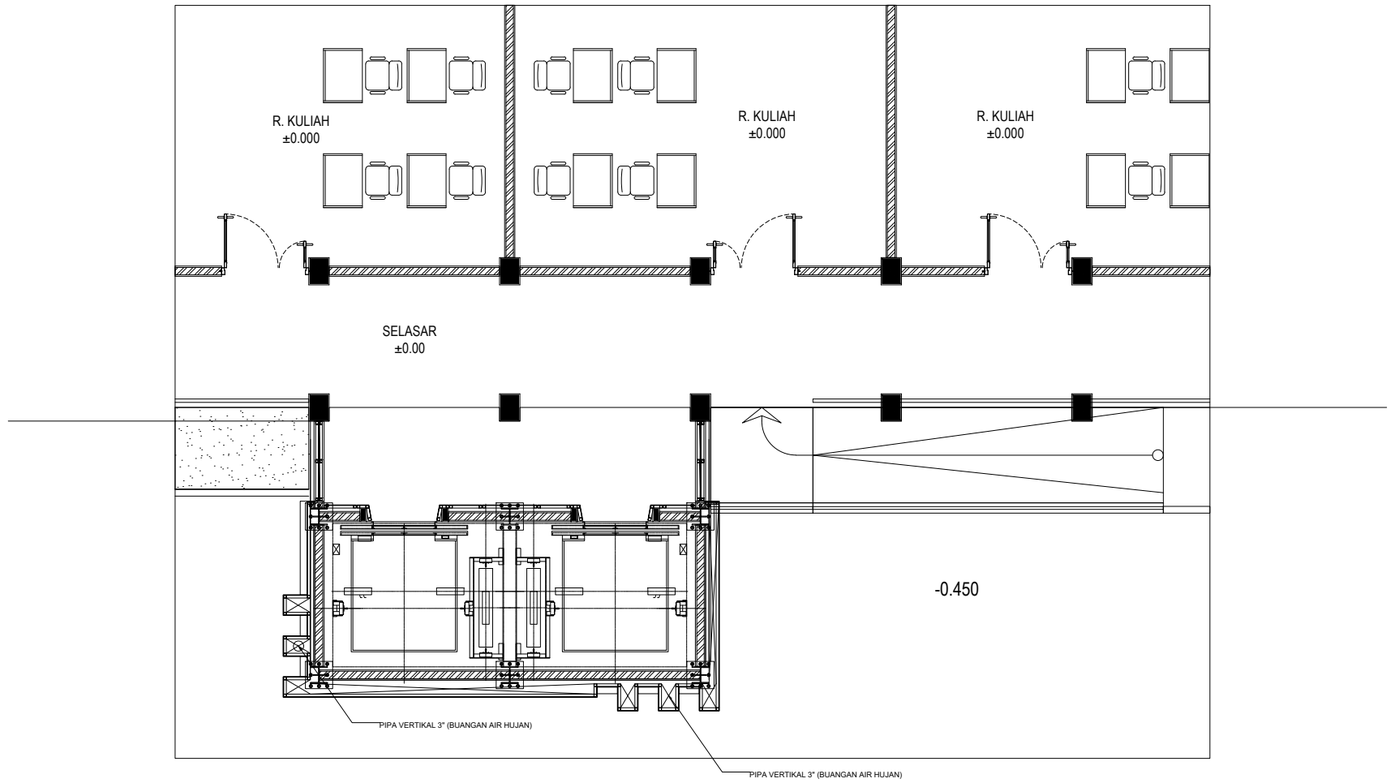

KETERANGAN		
	Saluran air kotoran	Pipa PVC Ø 4" D ; 6" D
	Saluran air bekas	Pipa PVC Ø 3" D
	Saluran air hujan	Pipa PVC Ø 3" D
BK	Bak Kontrol terbuka	40X40
RD	Roof Drain	Ø 3"
FD	Floor Drain	Ø 21/2"

LEGENDA :

PIPA VERTIKAL 3" (BUANGAN AIR HUJAN)

DENAH LANTAI 1

SCALE A3 1: 90

RKB - C

UNIVERSITAS TRUNODJOYO

M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	KONDISI	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT DAN DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 19740925200312100 2

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 19820424200604100 2

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH SALURAN AIR HUJAN LANTAI 1 RKB - C	**1:125**

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	**163**	**204**

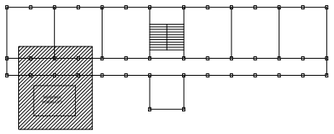

KEYPLAN

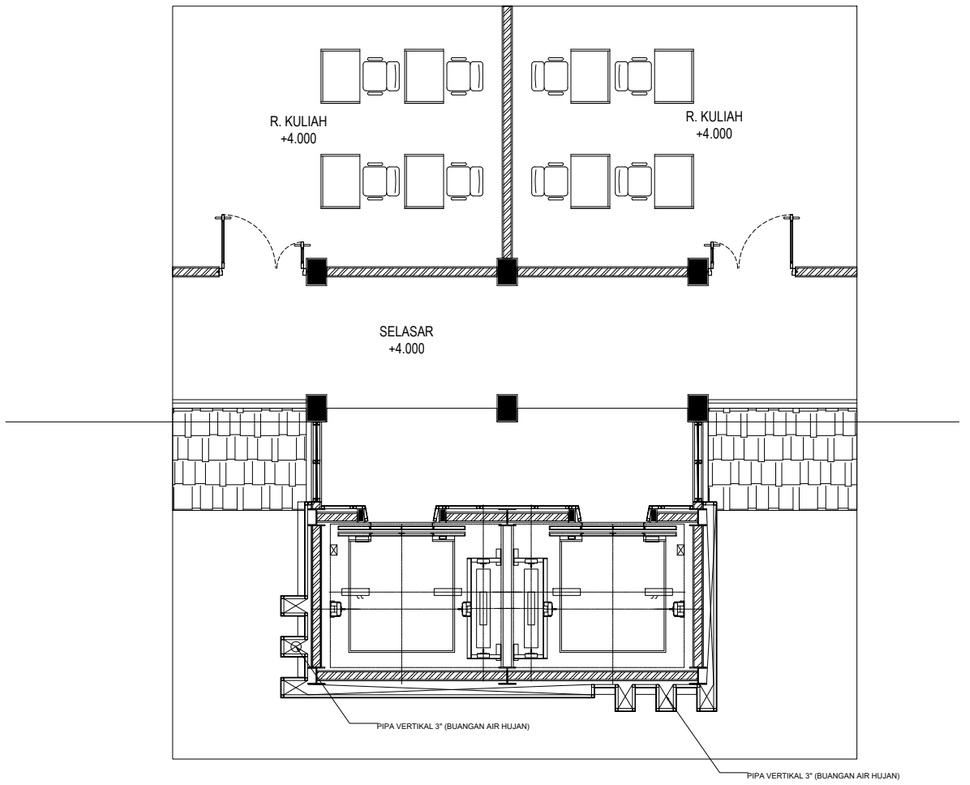

KETERANGAN		
	Saluran air kotoran	Pipa PVC Ø 4" D ; 6" D
	Saluran air bekas	Pipa PVC Ø 3" D
	Saluran air hujan	Pipa PVC Ø 3" D
BK	Bak Kontrol terbuka	40X40
RD	Roof Drain	Ø 3"
FD	Floor Drain	Ø 21/2"

LEGENDA :

PIPA VERTIKAL 3" (BUANGAN AIR HUJAN)

DENAH LANTAI 2

SCALE A3 1: 90

RKB - C

UNIVERSITAS TRUNODJOYO

M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	K O N D I S I	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT DAN DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 19740925200312100 2

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 19820424200604100 2

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH SALURAN AIR HUJAN LANTAI 2 RKB - C	1:125

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	164	204



KEYPLAN

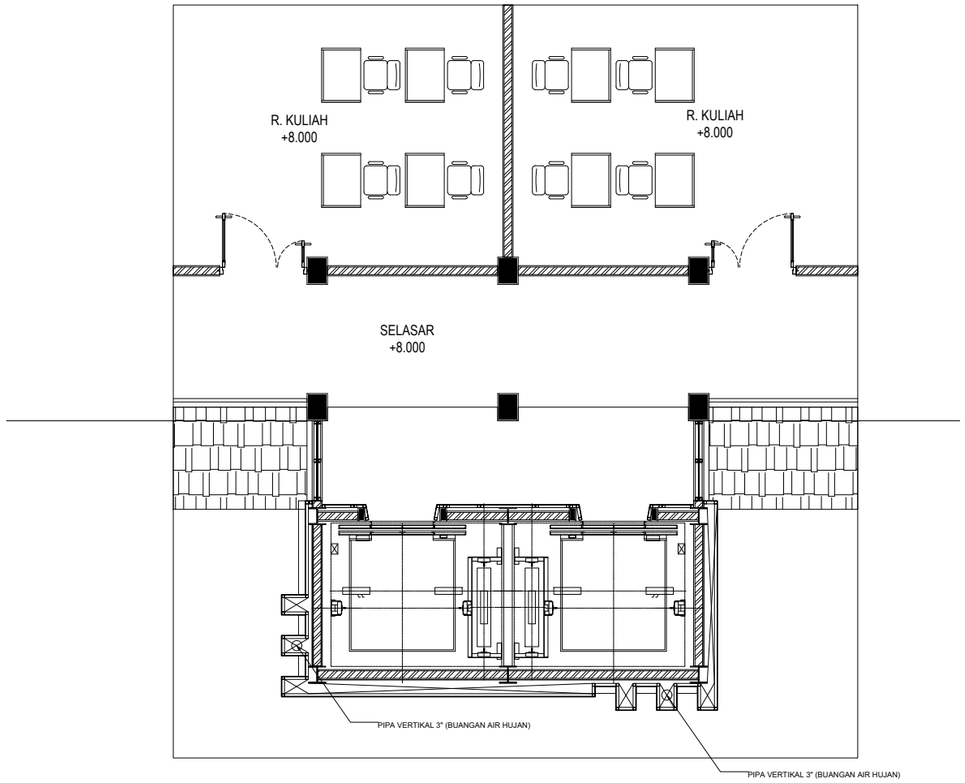

KETERANGAN		
	Saluran air kotoran	Pipa PVC Ø 4" D ; 6" D
	Saluran air bekas	Pipa PVC Ø 3" D
	Saluran air hujan	Pipa PVC Ø 3" D
BK	Bak Kontrol terbuka	40X40
RD	Roof Drain	Ø 3"
FD	Floor Drain	Ø 21/2"

LEGENDA :

PIPA VERTIKAL 3" (BUANGAN AIR HUJAN)

DENAH LANTAI 3

SCALE A3 1: 90

RKB - C

UNIVERSITAS TRUNODJOYO

M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	K O N D I S I	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT ATAP DAN DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH SALURAN AIR HUJAN LANTAI 3 RKB - C	1:125

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	165	204

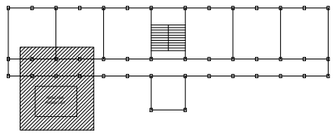

KEYPLAN

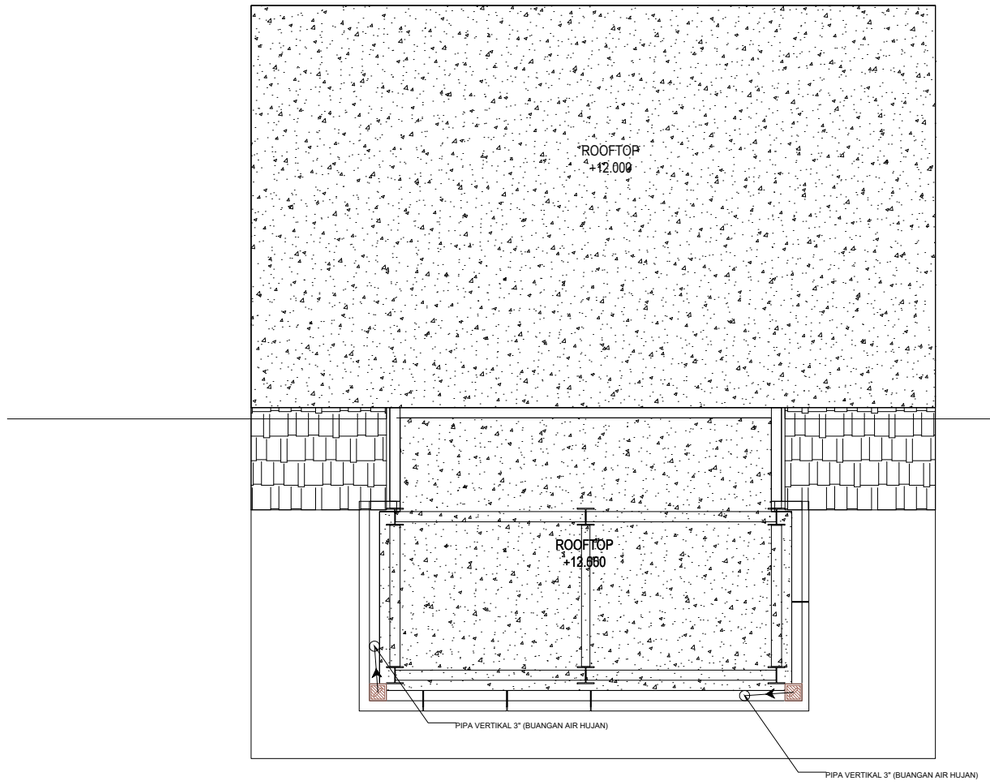

KETERANGAN		
	Saluran air kotoran	Pipa PVC Ø 4" D ; 6" D
	Saluran air bekas	Pipa PVC Ø 3" D
	Saluran air hujan	Pipa PVC Ø 3" D
BK	Bak Kontrol terbuka	40X40
RD	Roof Drain	Ø 3"
FD	Floor Drain	Ø 21/2"

LEGENDA :

ROOF DRAIN : 4 bh

DENAH LANTAI ATAP

SCALE A3 1: 90

RKB - C

UNIVERSITAS TRUNODJOYO

M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	K O N D I S I	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT LANTAI DAN ATAP	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 19820424200604 1002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH SALURAN AIR HUJAN LANTAI ATAP RKB - C	**1:125**

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	**166**	**204**



KEYPLAN

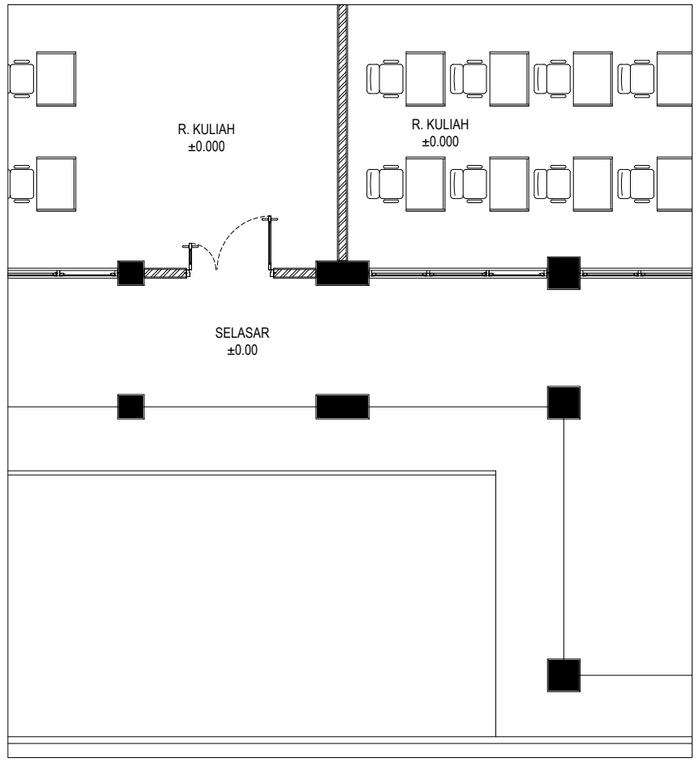

DENAH EXISTING LANTAI 1

SCALE A2 1 : 50

RKB - D

UNIVERSITAS TRUNODJOYO

M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	K O N D I S I	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT ATAP DAN DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR

M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.


TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH EXISTING LANTAI 1 RKB - D	**1:125**

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	**167**	**204**

KEYPLAN



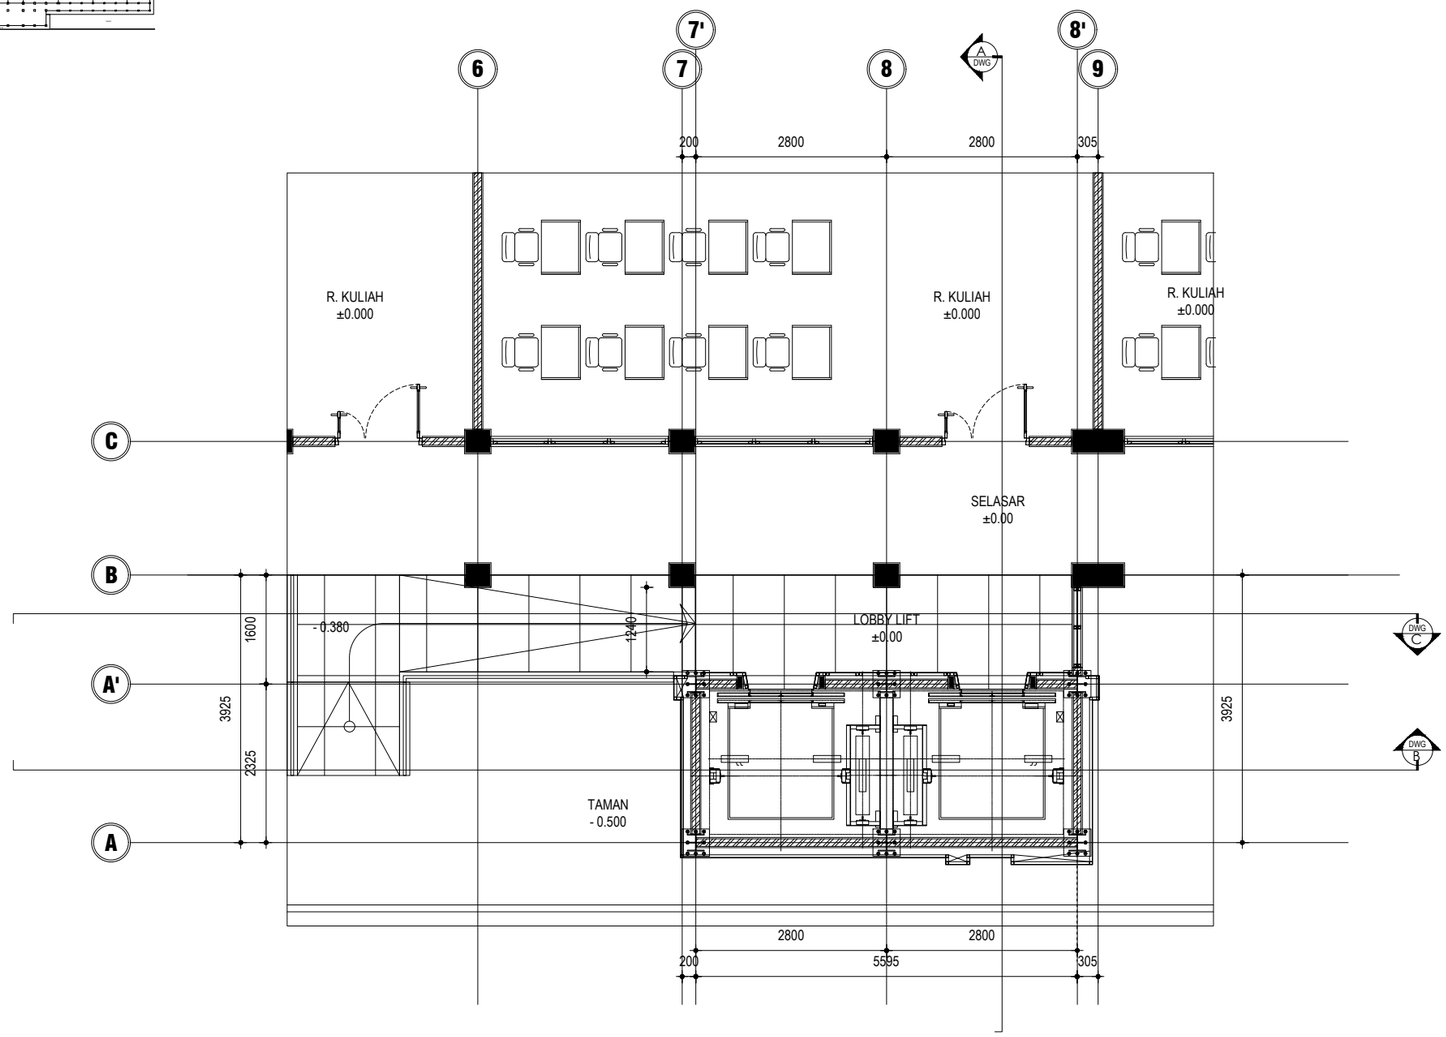

DENAH LANTAI 1

SCALE A3 1: 90

RKB - D

UNIVERSITAS TRUNODJOYO

M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	K O N D I S I	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT ATAP DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 19740925200312100 2

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 19820424200604100 2

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR

M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.


TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH RENCANA LANTAI 1 RKB - D	**1:125**

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	**168**	**204**

KEYPLAN



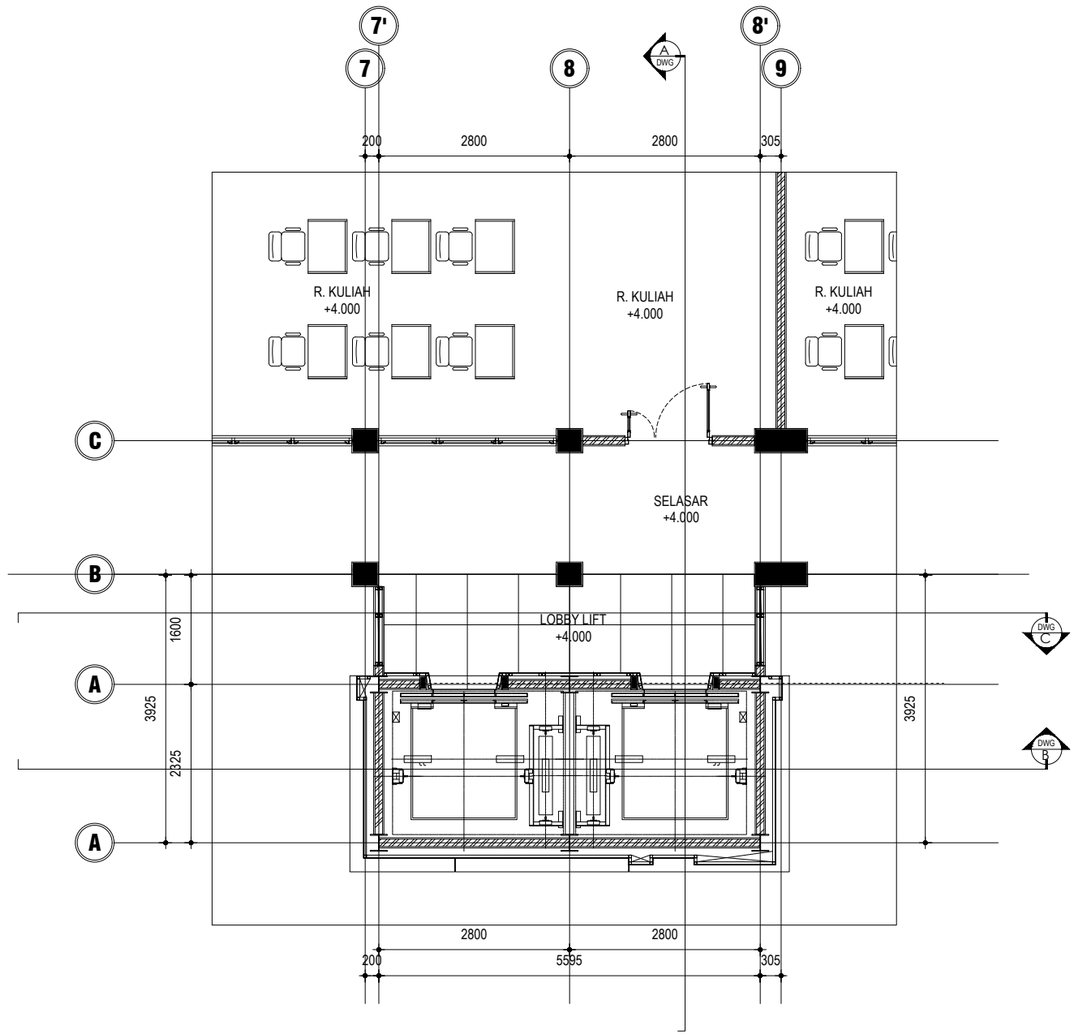

DENAH LANTAI 2

SCALE A3 1: 90

RKB - D

UNIVERSITAS TRUNODJOYO

M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	KONDISI	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT DAN DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH RENCANA LANTAI 2 RKB - D	1:125

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	169	204



KEYPLAN

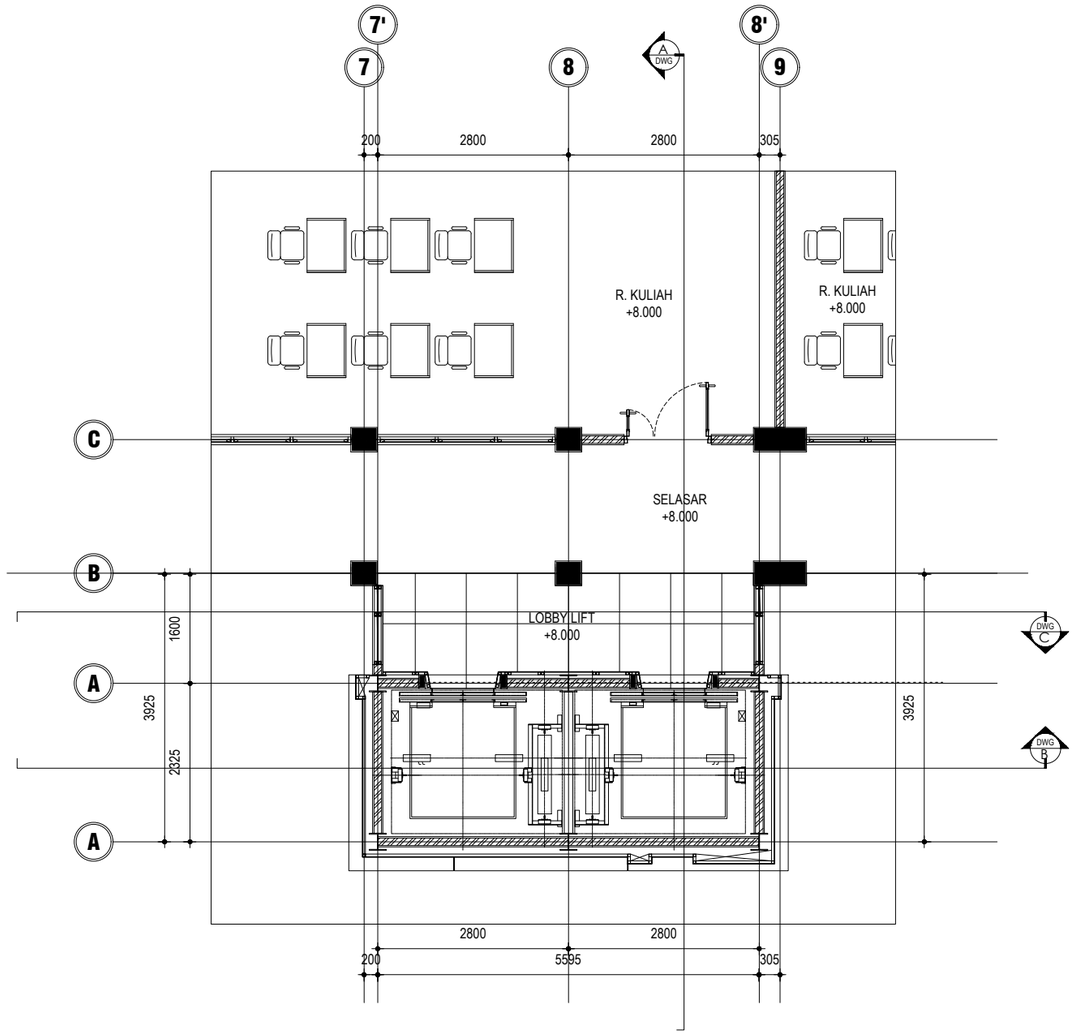

DENAH LANTAI 3

SCALE A3 1: 90

RKB - D

UNIVERSITAS TRUNODJOYO

M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	K O N D I S I	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT LANTAI DAN ATAP	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 19820424200604 1002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR

M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.


TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH RENCANA LANTAI 3 RKB - D	1:125

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	170	204

KEYPLAN



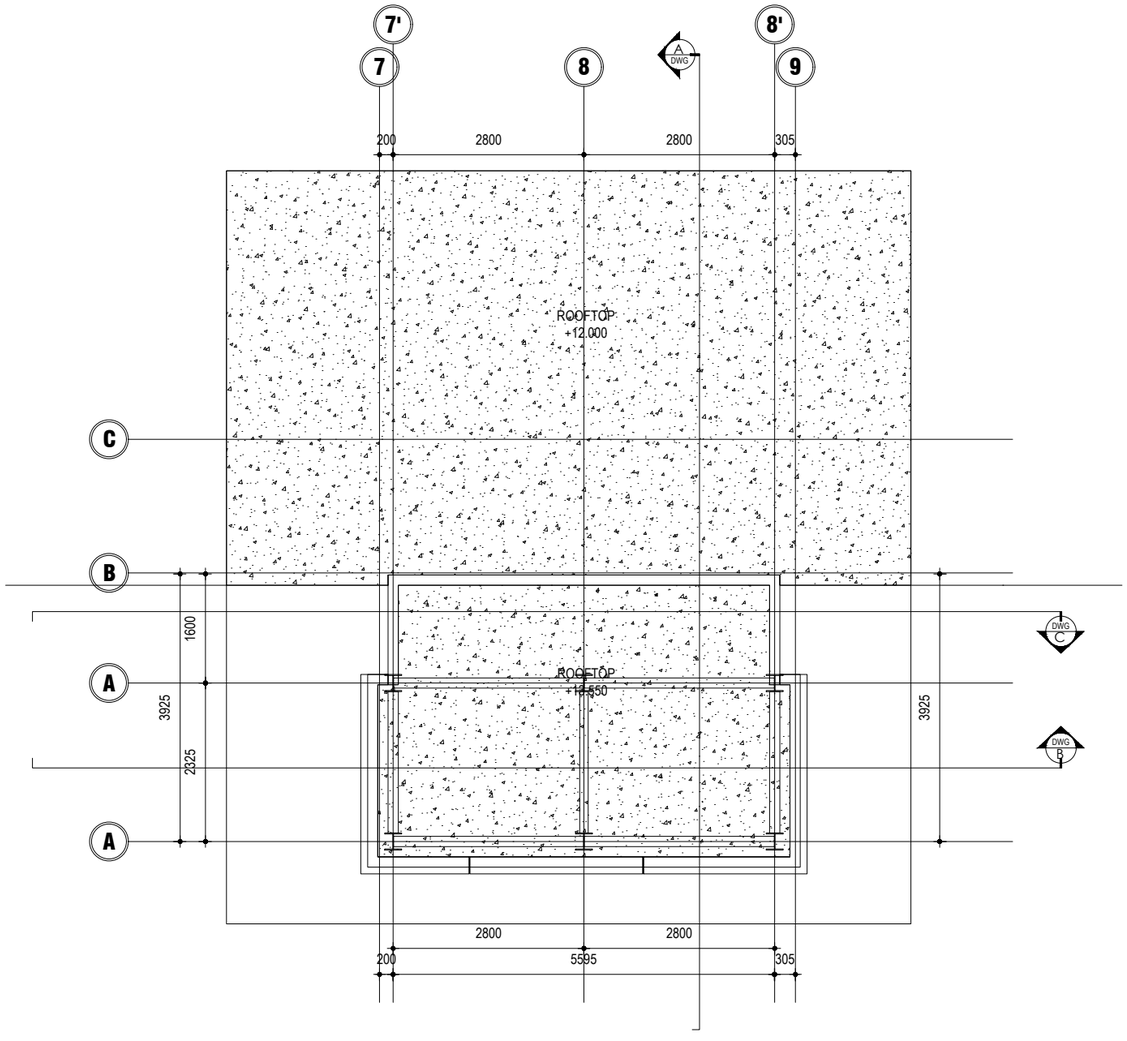

DENAH LANTAI ATAP

SCALE A3 1: 90

RKB - D

UNIVERSITAS TRUNODJOYO

M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	K O N D I S I	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT DAN DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER

Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH RENCANA LANTAI 1 RKB - D	1:125


KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	171	204

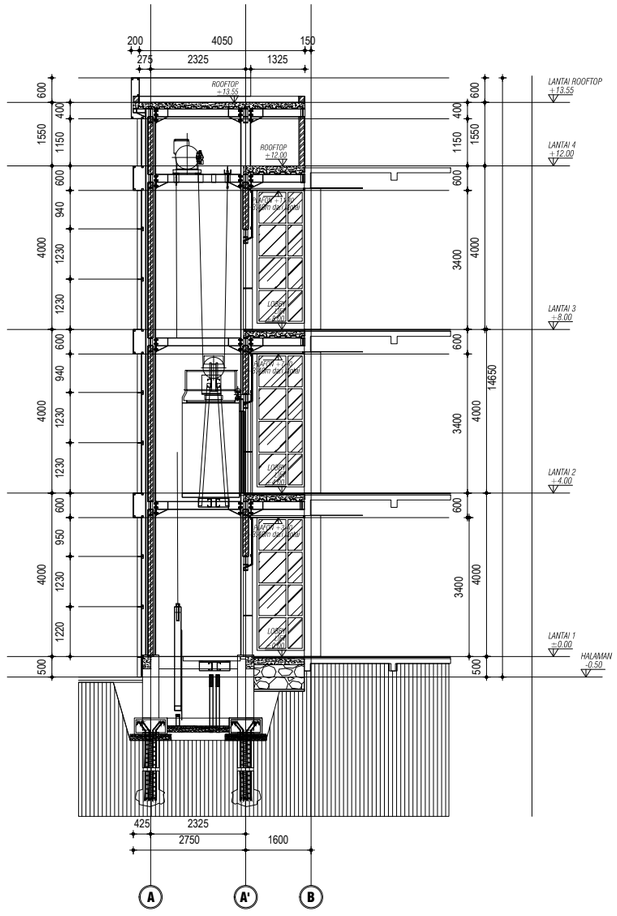

POTONGAN A-A

SCALE A3 1 : 150

RKB - D

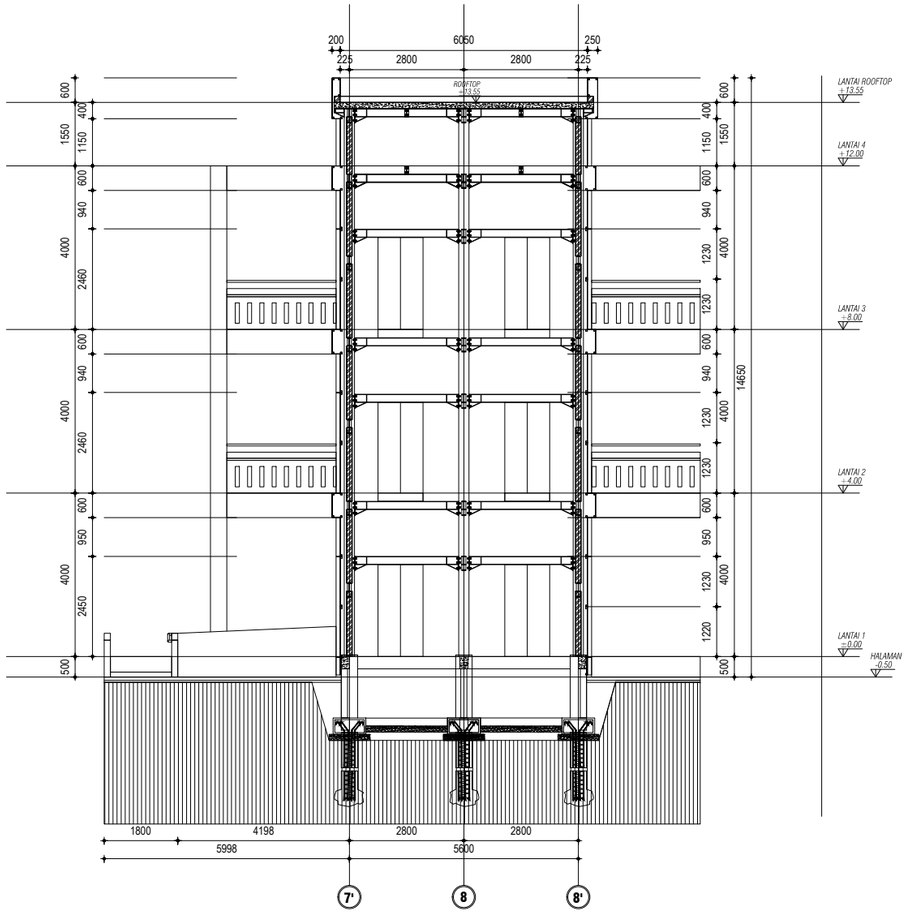

POTONGAN B-B

SCALE A3 1 : 150

RKB - D

UNIVERSITAS TRUNODJOYO

M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	KONDISI	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT DAN DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER

Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
POTONGAN RKB - D	**1:150**

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	**172**	**204**

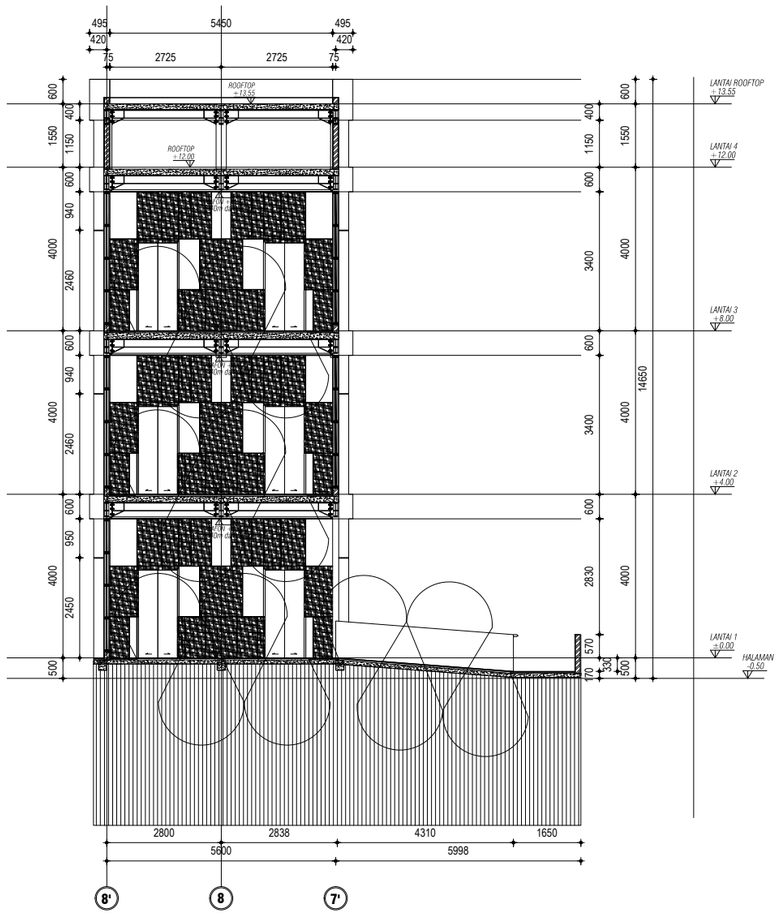

POTONGAN C-C

SCALE A3 1 : 150

RKB - D

UNIVERSITAS TRUNODJOYO

M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	K O N D I S I	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT DAN DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER

Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
POTONGAN RKB - D	1:150


KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	173	204

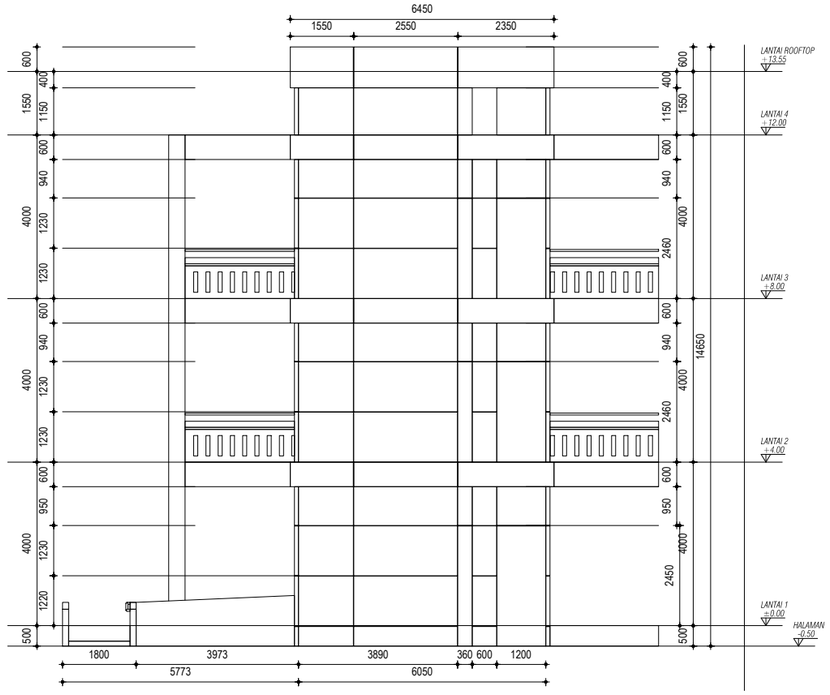

TAMPAK DEPAN

SCALE A3 1 : 150

RKB - D

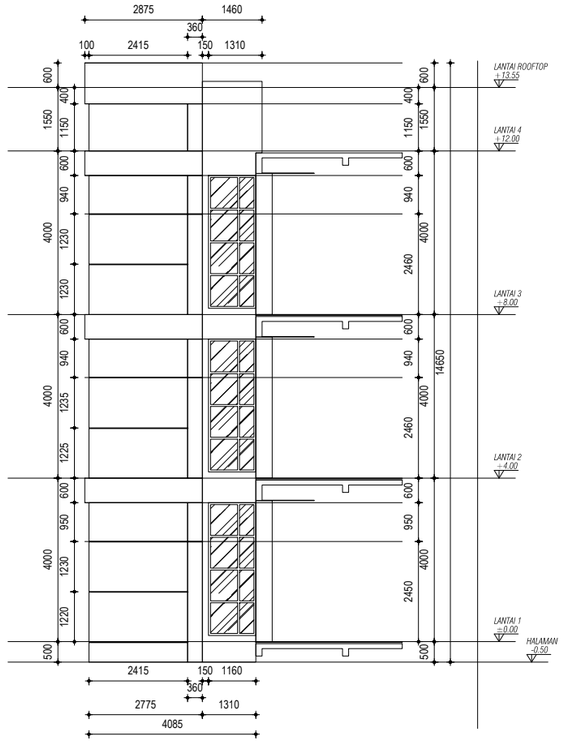

TAMPAK SAMPING KANAN

SCALE A3 1 : 150

RKB - D

UNIVERSITAS TRUNODJOYO

M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	K O N D I S I	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT DAN DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR

M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER

Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
TAMPAK RKB - D	**1:150**

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	**174**	**204**



PERSPEKTIF EXTERIOR

SCALE NTS

RKB - D

UNIVERSITAS TRUNODJOYO

M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	K O N D I S I	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT DAN DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER

Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
PERSPEKTIF EXTERIOR RKB - D	NTS

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	175	204

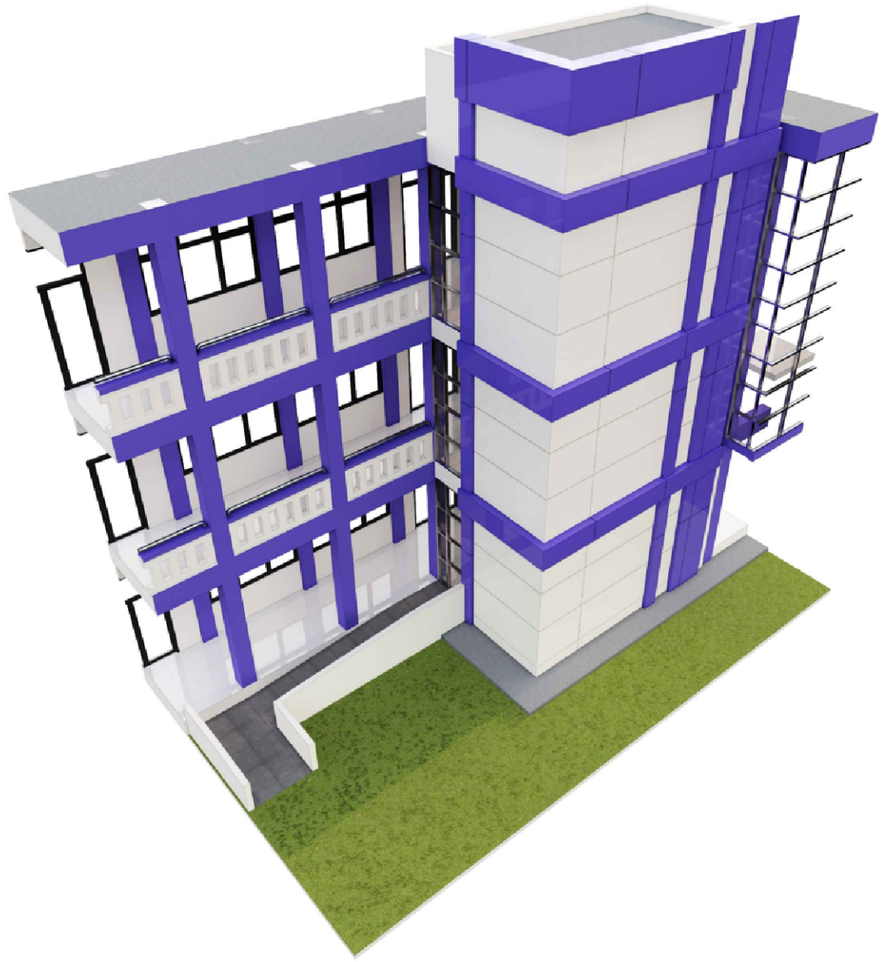

PERSPEKTIF EXTERIOR

SCALE NTS

RKB - D

UNIVERSITAS TRUNODJOYO

M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	KONDISI	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT ATAP DAN DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
PERSPEKTIF EXTERIOR RKB - D	NTS

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	176	204



KEYPLAN

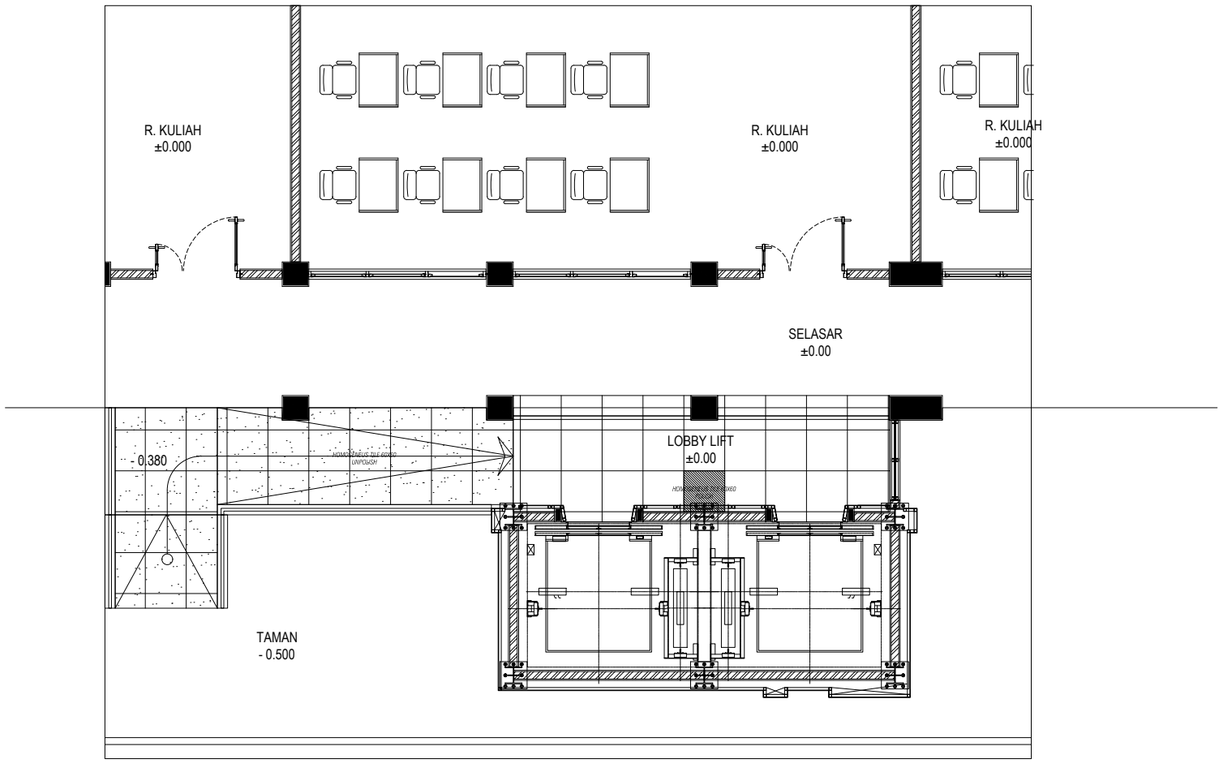

LEGENDA :

- HOMOGENEUS TILE 60X60 POLISH (WARNA TERANG) : 12.47 m2
- HOMOGENEUS TILE 60X60 UNPOLISH (WARNA TERANG) : 10.56 m2
- LIS STAINLESS STEEL (BATAS LANTAI) : 10.14 m1
- HOMOGENEUS TILE 60X60 POLISH (BORDER, WARNA GELAP) : 3.01 m2

DENAH LANTAI 1

SCALE A3 1: 90

RKB - D

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	K O N D I S I	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT LANTAI DAN ATAP	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 19740925200312100 2

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 19820424200604100 2

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH FINISHING LANTAI LANTAI 1 RKB - D	1:125

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	177	204



KEYPLAN

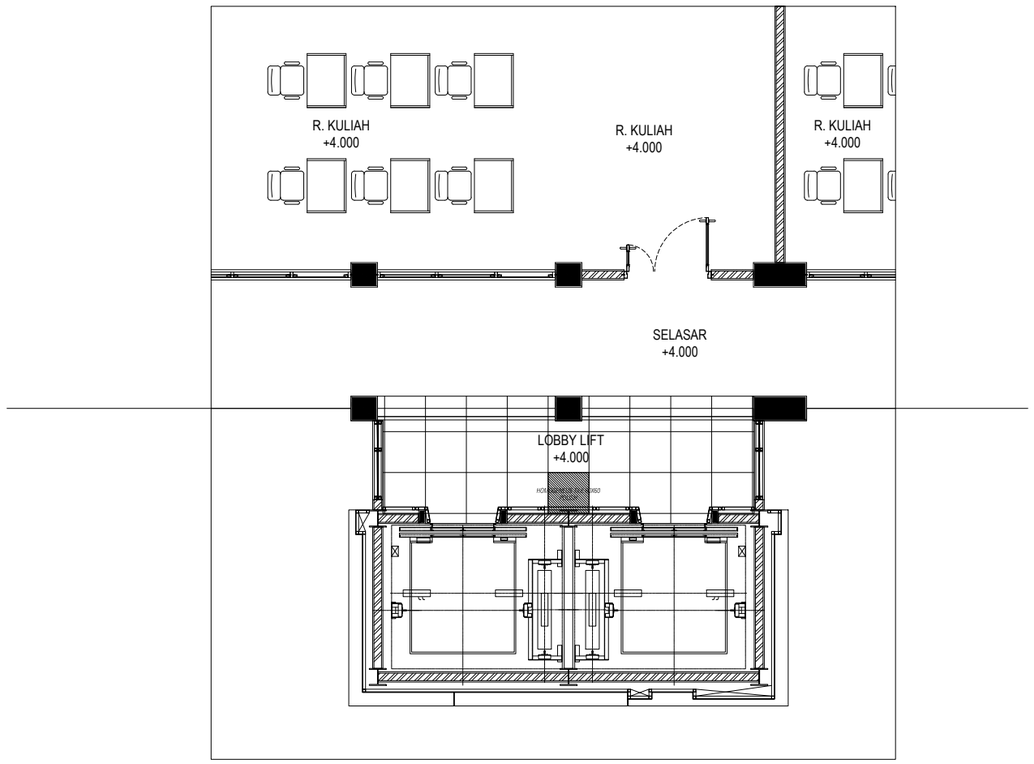

LEGENDA :

- HOMOGENEUS TILE 60X60 POLISH (WARNA TERANG) : 8.84 m2
- LIS STAINLESS STEEL (BATAS LANTAI) : 5.12 m1
- HOMOGENEUS TILE 60X60 POLISH (BORDER, WARNA GELAP) : 1.53 m2

DENAH LANTAI 2

SCALE A3 1: 90

RKB - D

UNIVERSITAS TRUNODJOYO

M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	K O N D I S I	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT LANTAI DAN ATAP	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH FINISHING LANTAI LANTAI 2 RKB - D	**1:125**

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	**178**	**204**



KEYPLAN

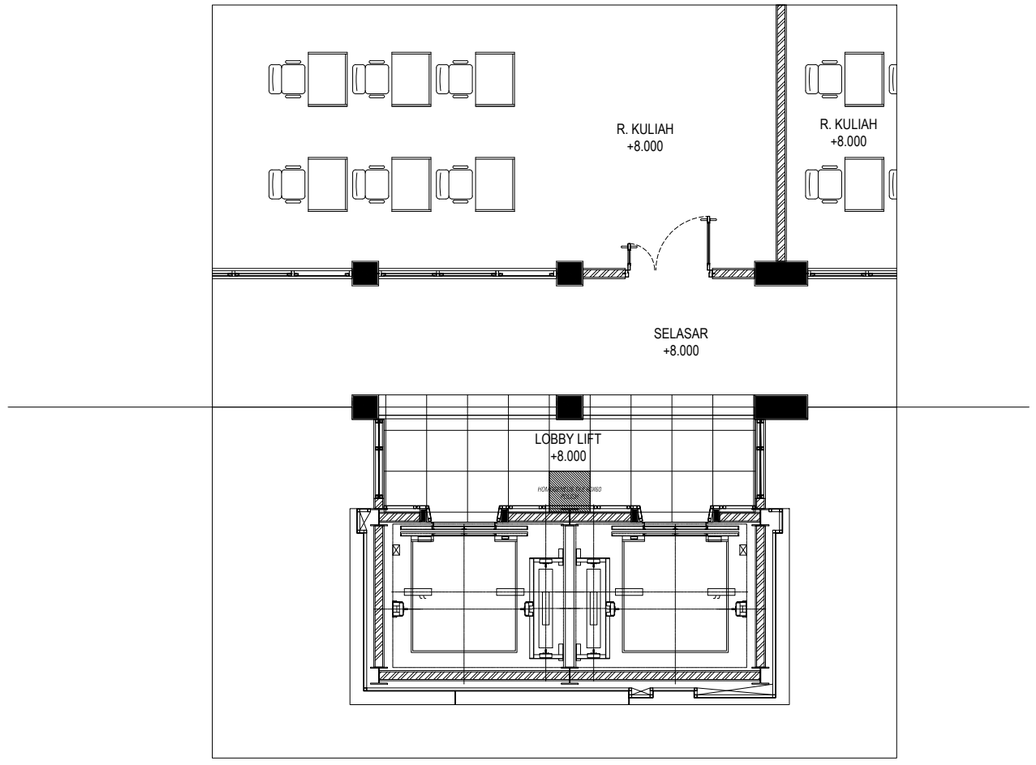

LEGENDA :

- HOMOGENEUS TILE 60X60 POLISH (WARNA TERANG) : 8.84 m2
- LIS STAINLESS STEEL (BATAS LANTAI) : 5.12 m1
- HOMOGENEUS TILE 60X60 POLISH (BORDER, WARNA GELAP) : 1.53 m2

DENAH LANTAI 3

SCALE A3 1: 90

RKB - D

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	K O N D I S I	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT ATAP DAN DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH FINISHING LANTAI LANTAI 3 RKB - D	1:125

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	179	204



KEYPLAN

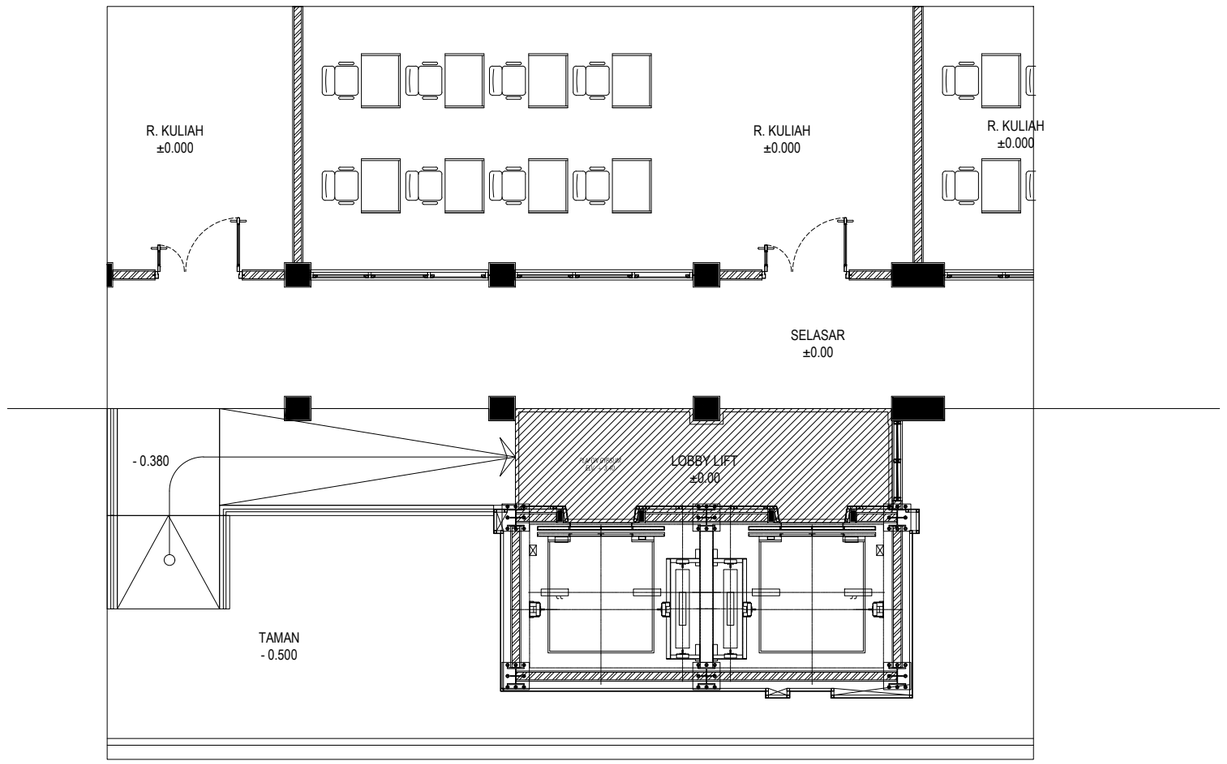

SHADOW LINE : ——————

LEGENDA :

PEKERJAAN PLAFON : 13.16 m2
SHADOW LINE : 20.44 m1

DENAH LANTAI 1

SCALE A3 1: 90

RKB - D

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	K O N D I S I	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT DAN DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH PLAFON LANTAI 1 RKB - D	**1:125**

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	**180**	**204**



KEYPLAN

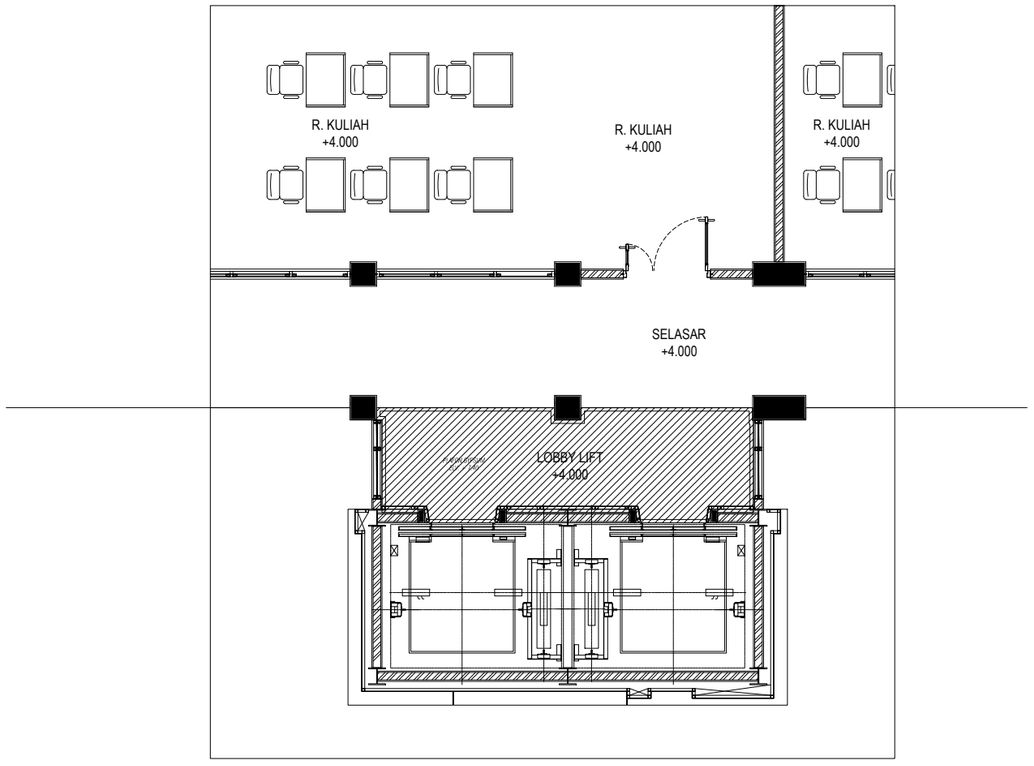

SHADOW LINE : ————————

LEGENDA :

PEKERJAAN PLAFON : 11.77 m2
SHADOW LINE : 15.3 m1

DENAH LANTAI 2

SCALE A3 1: 90

RKB - D

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	K O N D I S I	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT DAN DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH PLAFON LANTAI 2 RKB - D	1:125

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	181	204



KEYPLAN

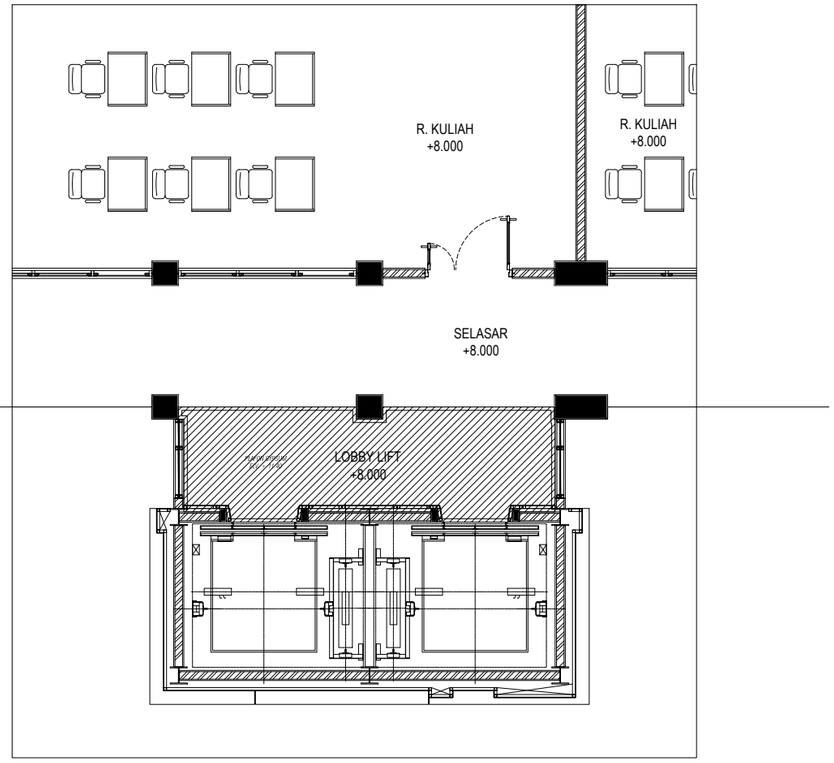

SHADOW LINE : ——————

LEGENDA :

PEKERJAAN PLAFON : 11.77 m2
SHADOW LINE : 15.3 m1

DENAH LANTAI 3

SCALE A3 1: 90

RKB - D

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	K O N D I S I	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT DAN DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH PLAFON LANTAI 2 RKB - D	1:125

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	182	204



KEYPLAN

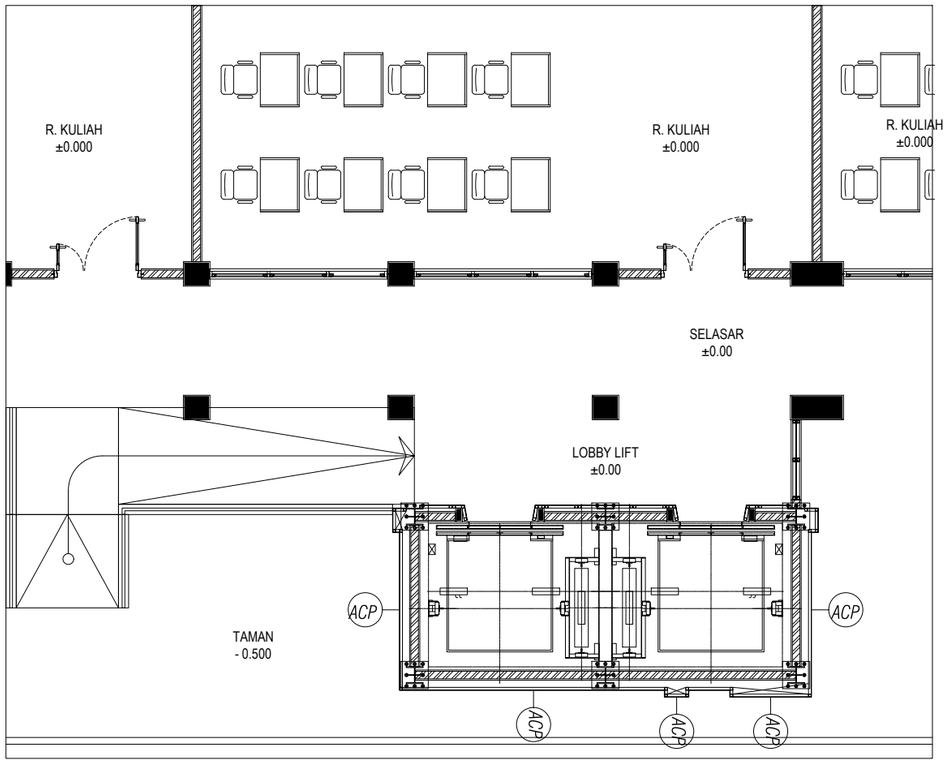

LEGENDA :

PEKERJAAN ACP: 36.68 m2

DENAH LANTAI 1

SCALE A3 1: 90

RKB - D

UNIVERSITAS TRUNODJOYO

M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	K O N D I S I	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT DAN DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH RENCANA FASAD ACP LANTAI 1 RKB - D	**1:125**

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	**183**	**204**



KEYPLAN

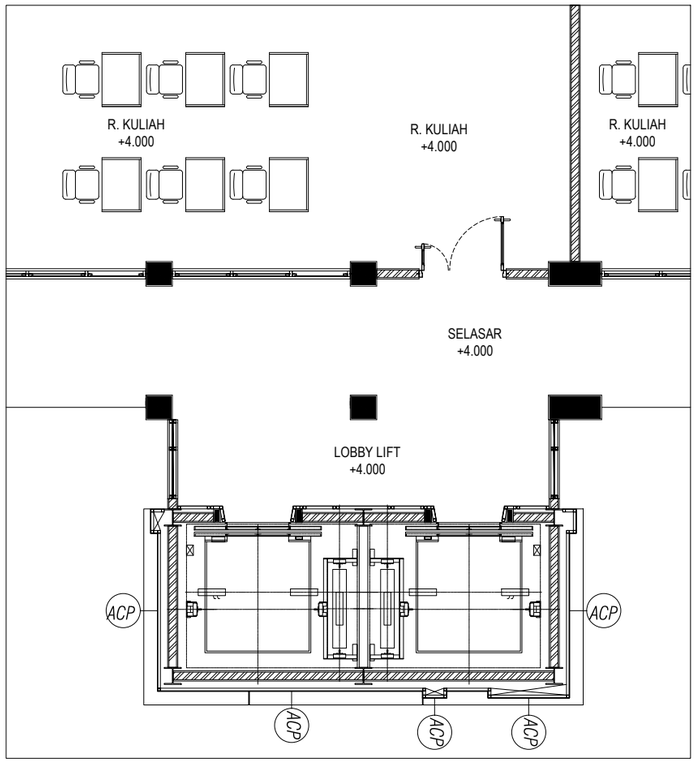

LEGENDA :

PEKERJAAN ACP : 42.8 m2

DENAH LANTAI 2

SCALE A3 1: 90

RKB - D

UNIVERSITAS TRUNODJOYO

M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	K O N D I S I	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT DAN DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 19820424200604 1002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH RENCANA FASAD ACP LANTAI 2 RKB - D	**1:125**

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	**184**	**204**



KEYPLAN

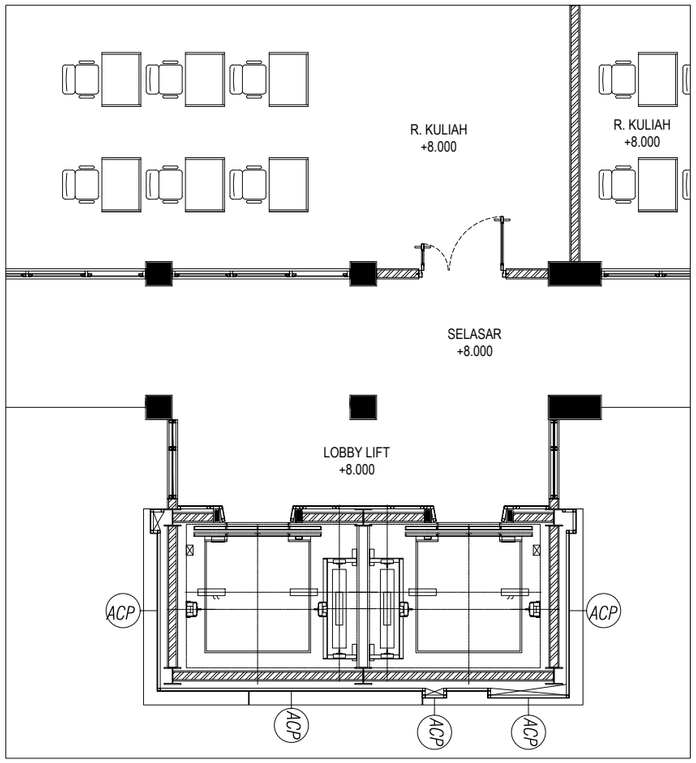

LEGENDA :

PEKERJAAN ACP : 42.8 m2

DENAH LANTAI 3

SCALE A3 1: 90

RKB - D

UNIVERSITAS TRUNODJOYO

M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	K O N D I S I	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT DAN DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 19820424200604100 2

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH RENCANA FASAD ACP LANTAI 3 RKB - D	**1:125**

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	**185**	**204**



KEYPLAN

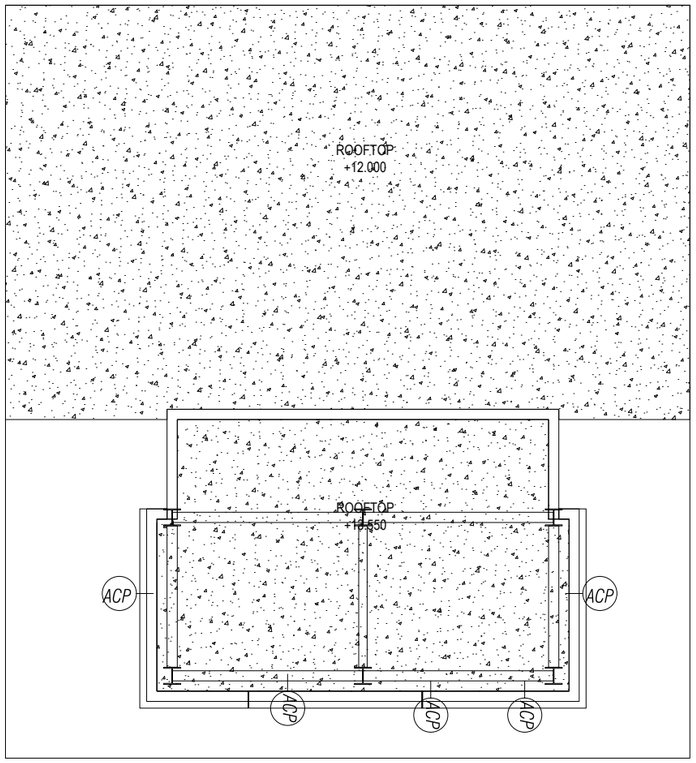

LEGENDA :

PEKERJAAN ACP : 39.37 m2

DENAH LANTAI 3

SCALE A3 1: 90

RKB - D

UNIVERSITAS TRUNODJOYO

M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	K O N D I S I	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT DAN DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH RENCANA FASAD ACP LANTAI ATAP RKB - D	**1:125**

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	**186**	**204**



KEYPLAN

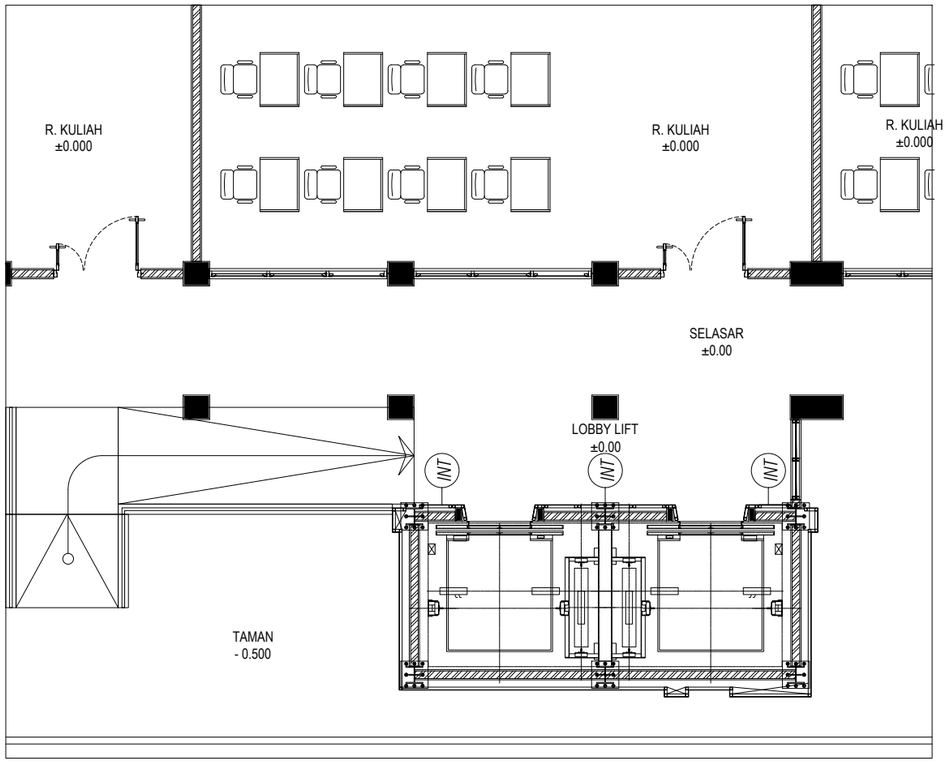

LEGENDA :

PEKERJAAN INTERIOR (MULTIPLEK/ACP) : 15.5 m2
LIST STAINLESS/ALUMUNIUM : 29.48 m1

DENAH LANTAI 1

SCALE A3 1: 90

RKB - D

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift Gedung RKB Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	K O N D I S I	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT ATAP DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH RENCANA FINISHING INT. LOBBY LIFT LANTAI 1 RKB - D	1:125

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	187	204



KEYPLAN

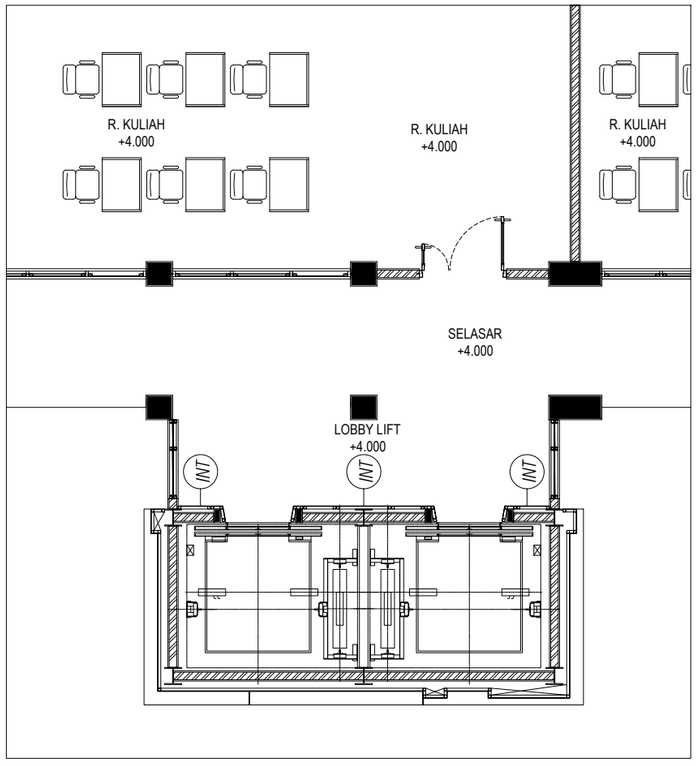

LEGENDA :

PEKERJAAN INTERIOR (MULTIPLEK/ACP) : 15.5 m2
LIST STAINLESS/ALUMUNIUM : 29.48 m1

DENAH LANTAI 2

SCALE A3 1: 90

RKB - D

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	K O N D I S I	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT ATAP DAN DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH RENCANA FINISHING INT. LOBBY LIFT LANTAI 2 RKB - D	1:125

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	188	204



KEYPLAN

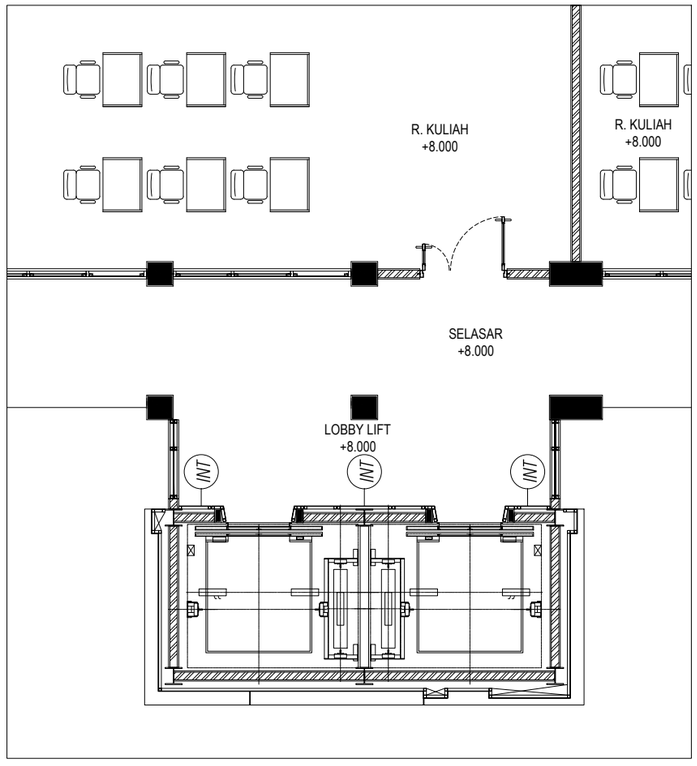

LEGENDA :

PEKERJAAN INTERIOR (MULTIPLEK/ACP) : 15.5 m2
LIST STAINLESS/ALUMUNIUM : 29.48 m1

DENAH LANTAI 3

SCALE A3 1: 90

RKB - D

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	K O N D I S I	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT ATAP DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 19820424200604 1002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH RENCANA FINISHING INT. LOBBY LIFT LANTAI 3 RKB - D	1:125

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	189	204



KEYPLAN

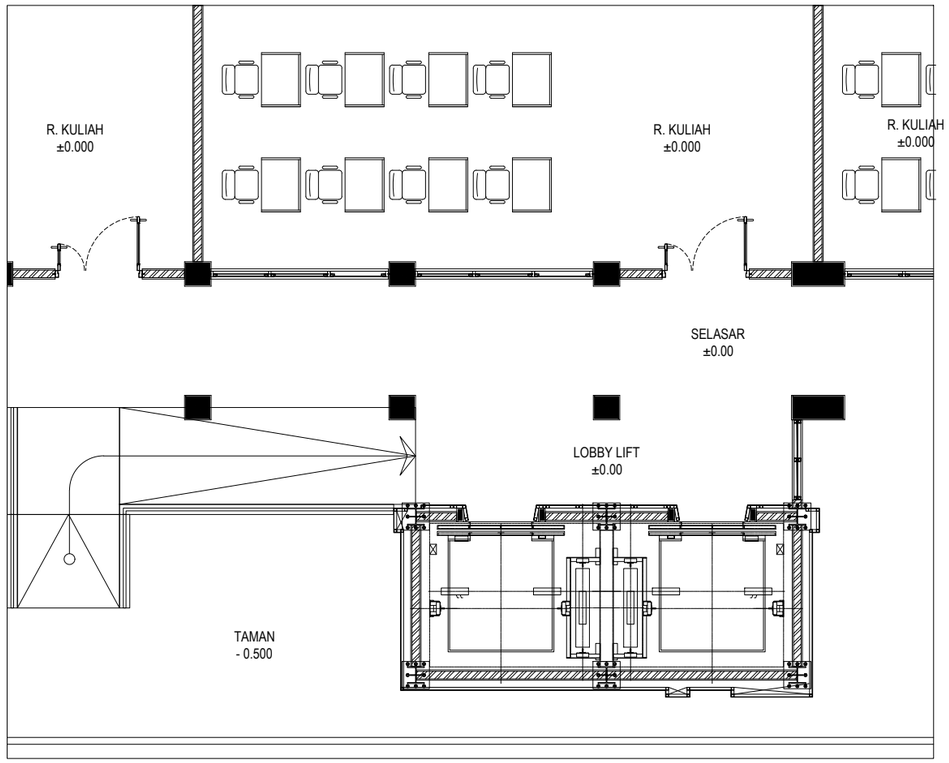

LEGENDA :

PEKERJAAN INTERIOR (MULTIPLEK/ACP) : 15.5 m2
LIST STAINLESS/ALUMUNIUM : 29.48 m1

DENAH LANTAI 1

SCALE A3 1: 90

RKB - D

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	K O N D I S I	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT ATAP DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 19820424006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH RENCANA PASANGAN BATA LANTAI 1 RKB - D	1:125

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	190	204



KEYPLAN

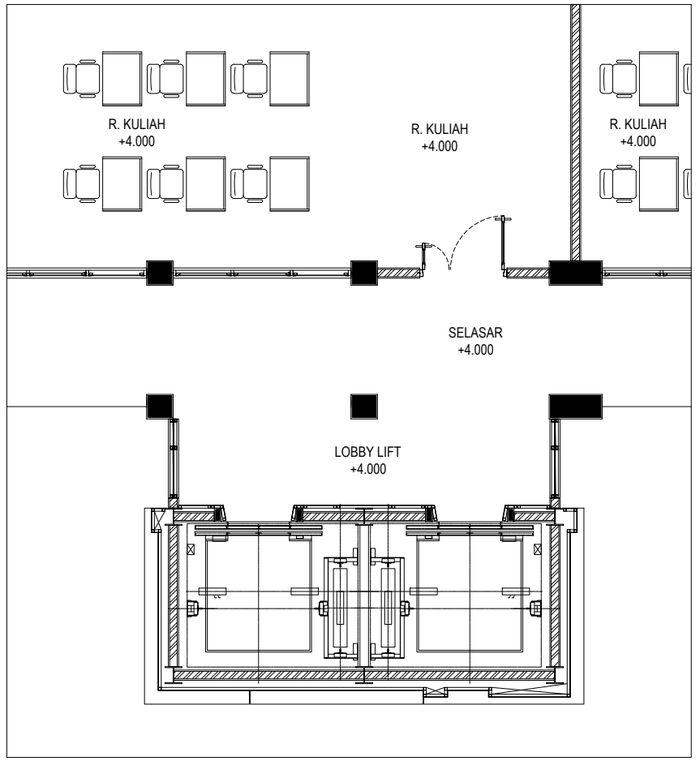

LEGENDA :

PEKERJAAN INTERIOR (MULTIPLEK/ACP) : 15.5 m2
LIST STAINLESS/ALUMUNIUM : 29.48 m1

DENAH LANTAI 2

SCALE A3 1: 90

RKB - D

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	K O N D I S I	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT ATAP DAN DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 19820424200604 1002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH RENCANA PASANGAN BATA LANTAI 2 RKB - D	1:125

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	191	204



KEYPLAN

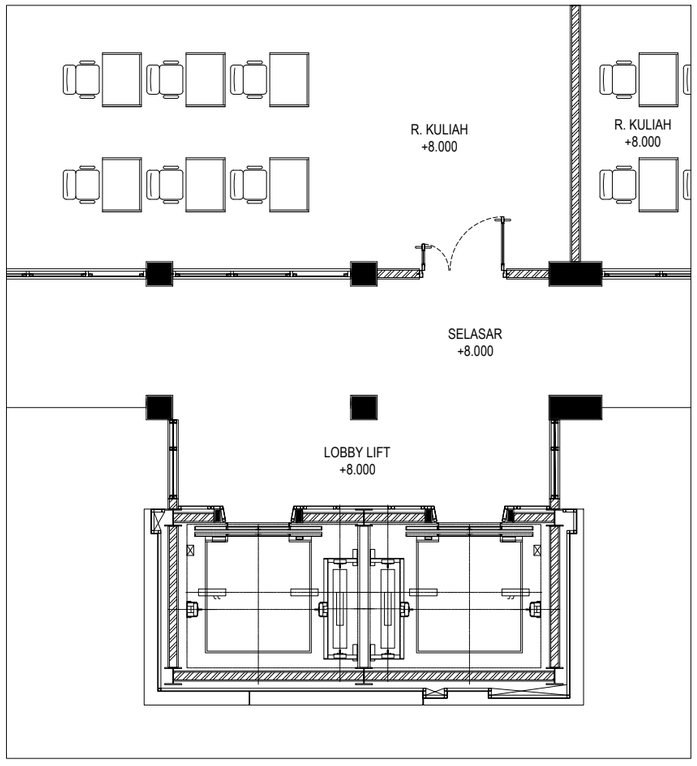

LEGENDA :

PEKERJAAN INTERIOR (MULTIPLEK/ACP) : 15.5 m2
LIST STAINLESS/ALUMUNIUM : 29.48 m1

DENAH LANTAI 3

SCALE A3 1::9500
RKB - D

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	K O N D I S I	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT ATAP DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 19820424200604100 2

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH RENCANA PASANGAN BATA LANTAI 3 RKB - D	1:125

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	193	204



KEYPLAN

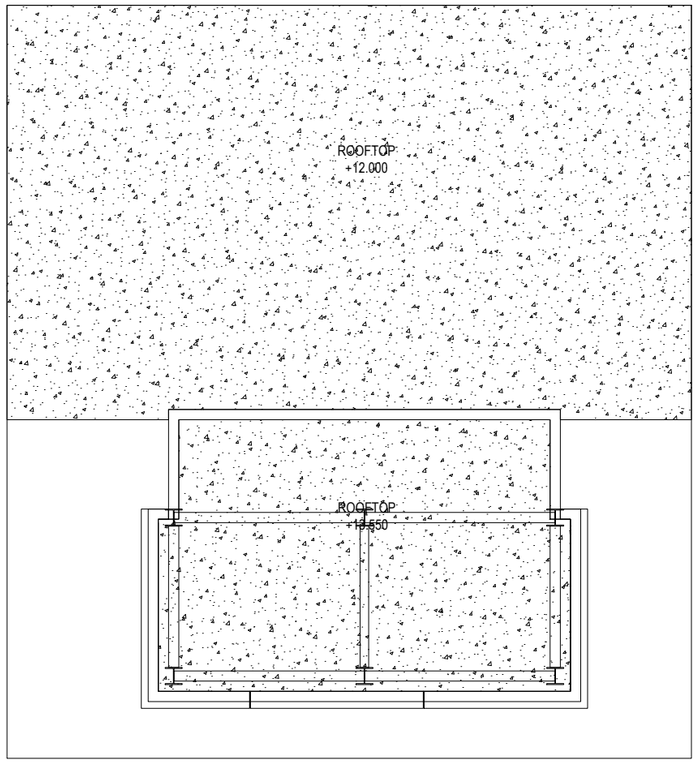

LEGENDA :

PEKERJAAN ACP : 39.37 m2

DENAH LANTAI 3

SCALE A3 1: 90

RKB - D

UNIVERSITAS TRUNODJOYO

M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	K O N D I S I	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT ATAP DAN DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH RENCANA PASANGAN BATA LANTAI ATAP RKB - D	**1:125**

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	**194**	**204**



KEYPLAN

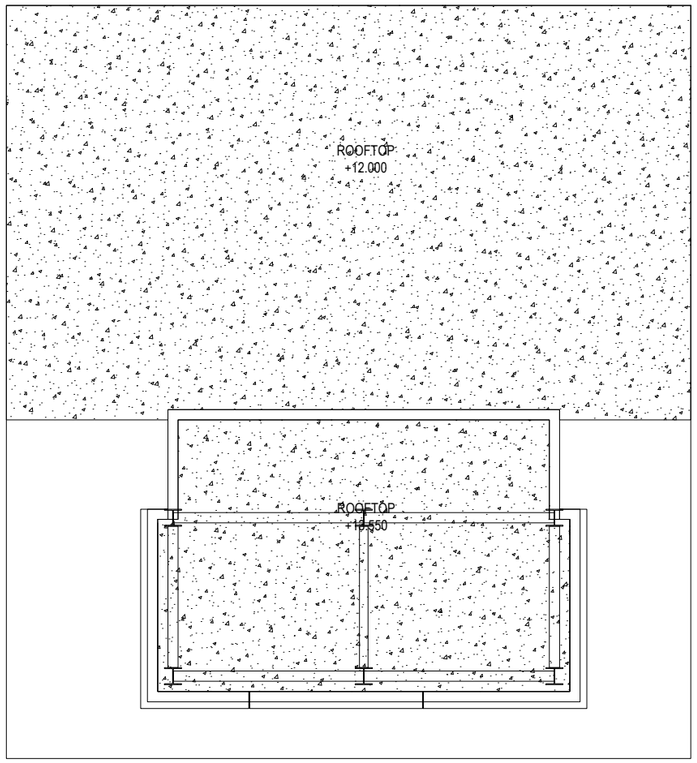

LEGENDA :

PEKERJAAN ACP : 39.37 m2

DENAH LANTAI 3

SCALE A3 1: 90

GEDUNG FAKULTAS PENDIDIKAN

UNIVERSITAS TRUNODJOYO

M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift Gedung RKB Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	K O N D I S I	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT ATAP DAN DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH RENCANA WATERPROOFING LANTAI ATAP RKB - D	1:125

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	195	204



KEYPLAN

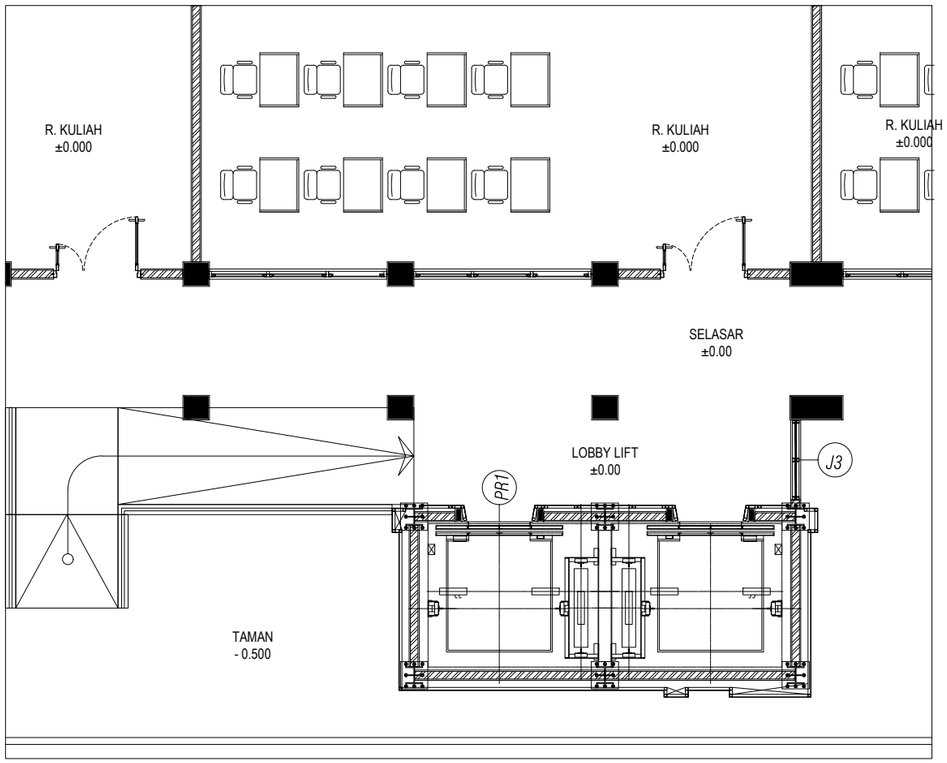

LEGENDA :

PEKERJAAN INTERIOR (MULTIPLEK/ACP) : 15.5 m2
LIST STAINLESS/ALUMUNIUM : 29.48 m1

DENAH LANTAI 1

SCALE A3 1: 90

RKB - D

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	K O N D I S I	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT LANTAI DAN ATAP	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH RENCANA KUSEN LANTAI 1 RKB - D	1:125

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	196	204



KEYPLAN

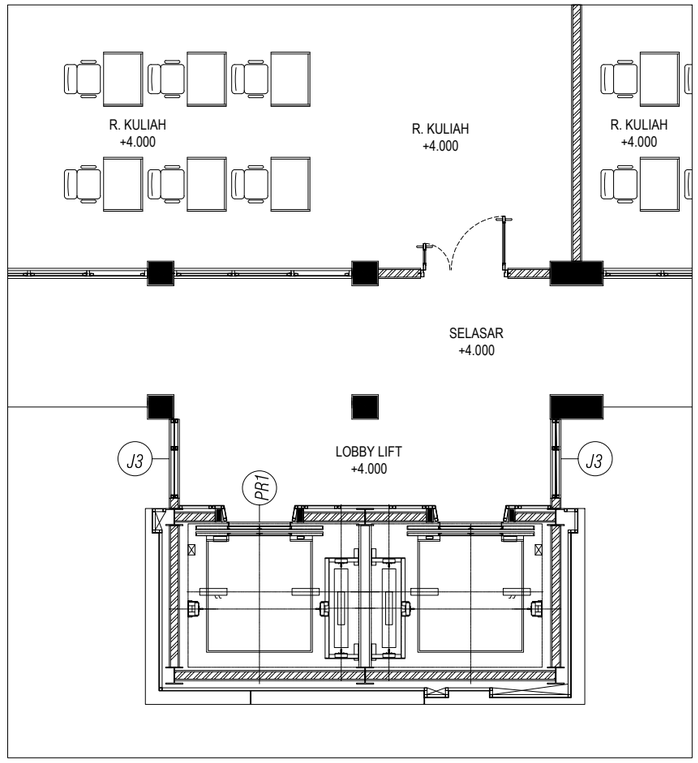

LEGENDA :

PEKERJAAN INTERIOR (MULTIPLEK/ACP) : 15.5 m2
LIST STAINLESS/ALUMUNIUM : 29.48 m1

DENAH LANTAI 2

SCALE A3 1: 90

RKB - D

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	K O N D I S I	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT ATAP DAN DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 19820424200604 1002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH RENCANA KUSEN LANTAI 2 RKB - D	1:125

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	197	204



KEYPLAN

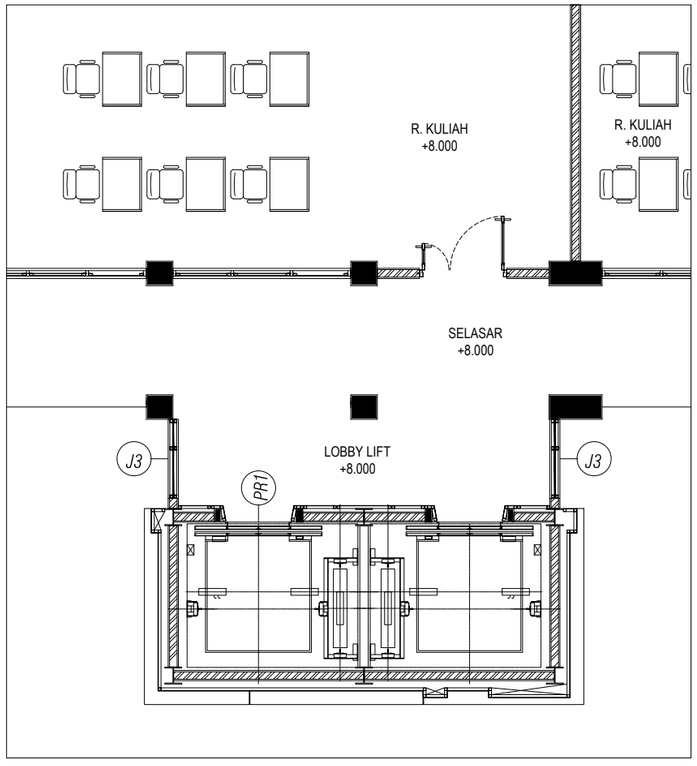

LEGENDA :

PEKERJAAN INTERIOR (MULTIPLEK/ACP) : 15.5 m2
LIST STAINLESS/ALUMUNIUM : 29.48 m1

DENAH LANTAI 3

SCALE A3: 1::900
RKB - D

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	K O N D I S I	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT ATAP DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 19820424200604 1002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH RENCANA KUSEN LANTAI 3 RKB - D	1:125

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	198	204



KEYPLAN

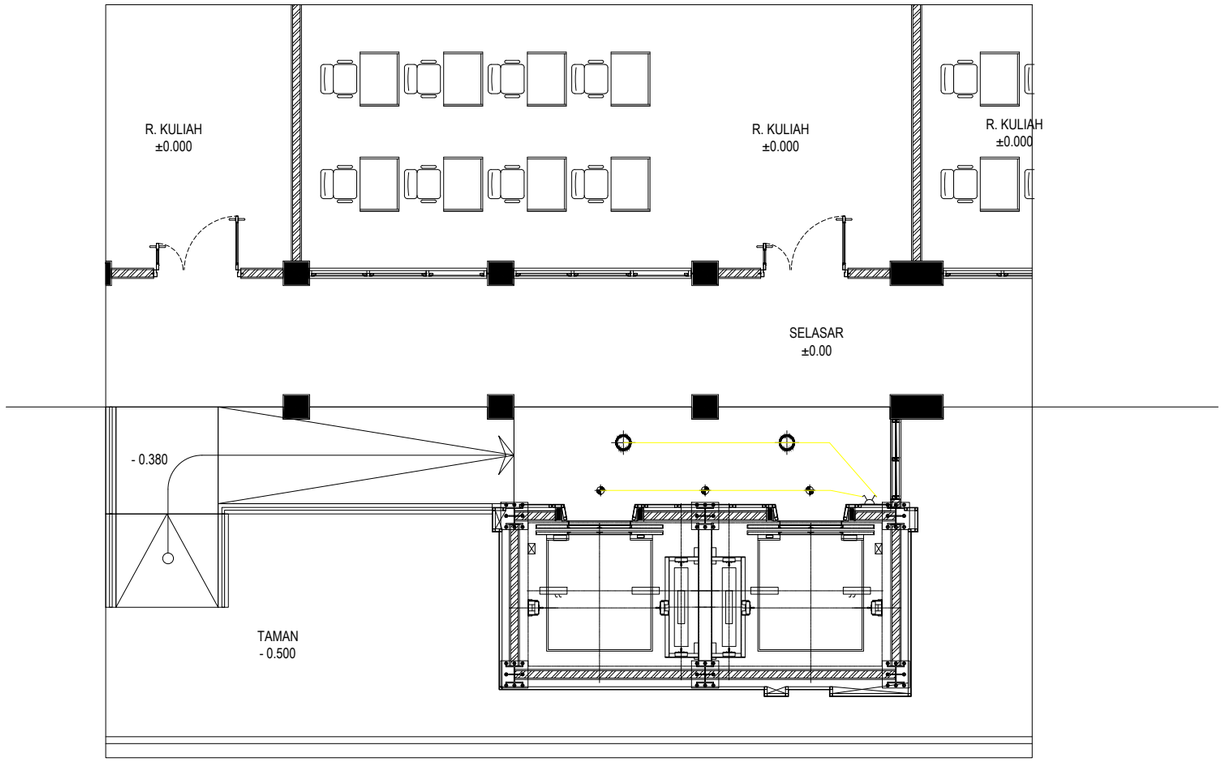

KETERANGAN	
	LAMPU LED 3/4 WATT PUTIH FITTING INDOOR
	LAMPU LED 3/4 WATT PUTIH FITTING OUTDOOR
	LAMPU LINGING LED 9 WATT
	LAMPU GANTUNG
	SINGLE SWITCH, 1 = 1DOH SAKLANTAI
	DOUBLE SWITCH, 1= 1DOH SAKI LANTAI
	SAKLAR HOTEL SINGLE/DOUBLE GANG
	STOP KONTAK TANAM LANTAI
	STOP KONTAK 20 - 40 CM SAKI LANTAI
	STOP KONTAK 80 - 150 CM SAKI LANTAI
	STOP KONTAK AC 2PK/PK/PK+ 15A/1 - 3A 45 ATAS
	KABEL NAKEL
	LED STRIPE
	BOX PCB
	METER PLN
	LAMPU SOROT OUTDOOR LANTAI 9 WATT KUNING
	LAMPU SOROT DINDING 9 WATT
	EXHAUST FAN

LEGENDA :

LAMPU DL : 3 bh
LAMPU LED STRIP : 5.83 m1
SINGLE SWITCH : 1 bh
DOUBLE SWITCH : 1 bh

DENAH LANTAI 1

SCALE A3 1: 90

RKB - D

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	K O N D I S I	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT ATAP DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH TITIK LAMPU LANTAI 1 RKB - D	1:125

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	199	204



KEYPLAN

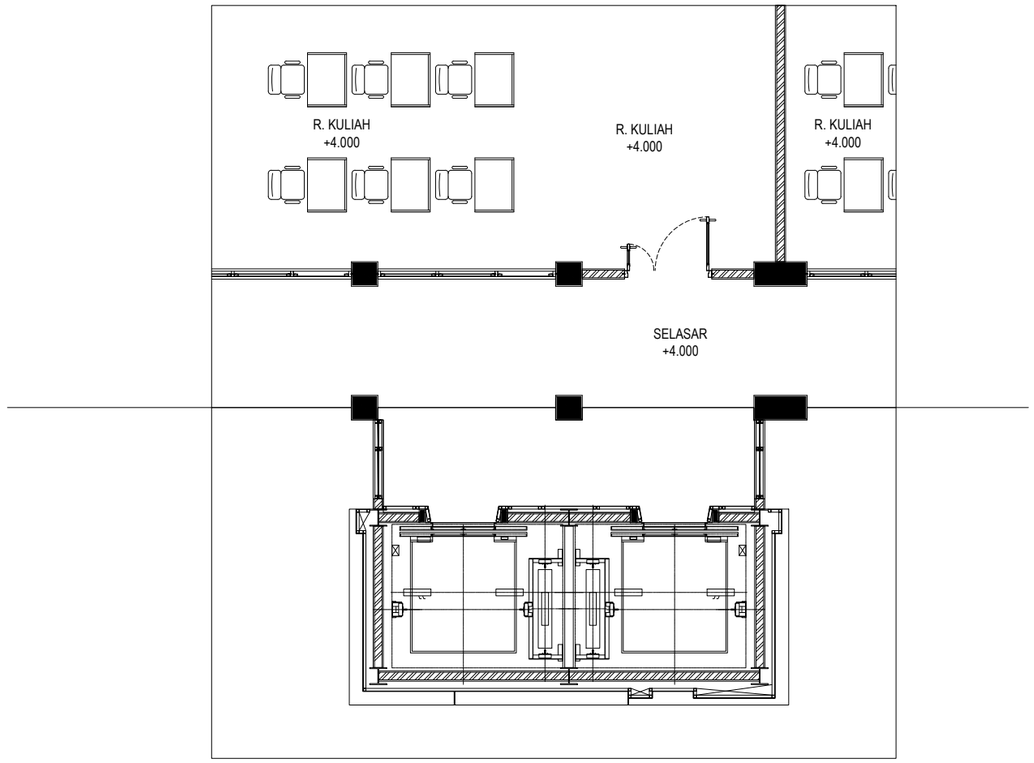



LEGENDA :

LAMPU DL : 3 bh
LAMPU LED STRIP : 5.83 m1
SINGLE SWITCH : 1 bh
DOUBLE SWITCH : 1 bh

DENAH LANTAI 2

SCALE A3 1: 90

RKB - D

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	K O N D I S I	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT ATAP DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 19820424200604 1002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.


JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH TITIK LAMPU LANTAI 2 RKB - D	1:125

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	200	204



KEYPLAN

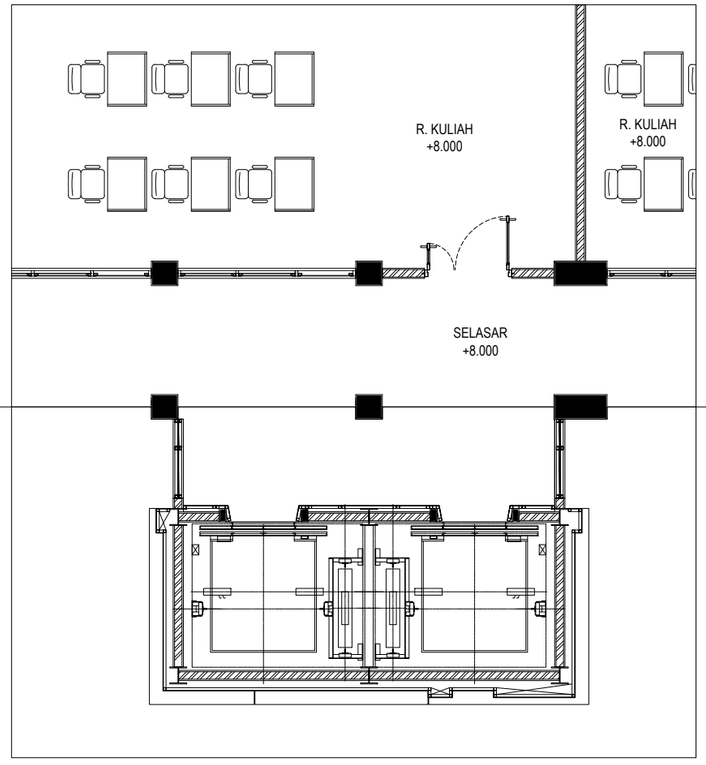



LEGENDA :

LAMPU DL : 3 bh
LAMPU LED STRIP : 5.83 m1
SINGLE SWITCH : 1 bh
DOUBLE SWITCH : 1 bh

DENAH LANTAI 3

SCALE A3 1: 90

RKB - D

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	K O N D I S I	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT ATAP DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH TITIK LAMPU LANTAI 3 RKB - D	1:125

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	201	204



KEYPLAN

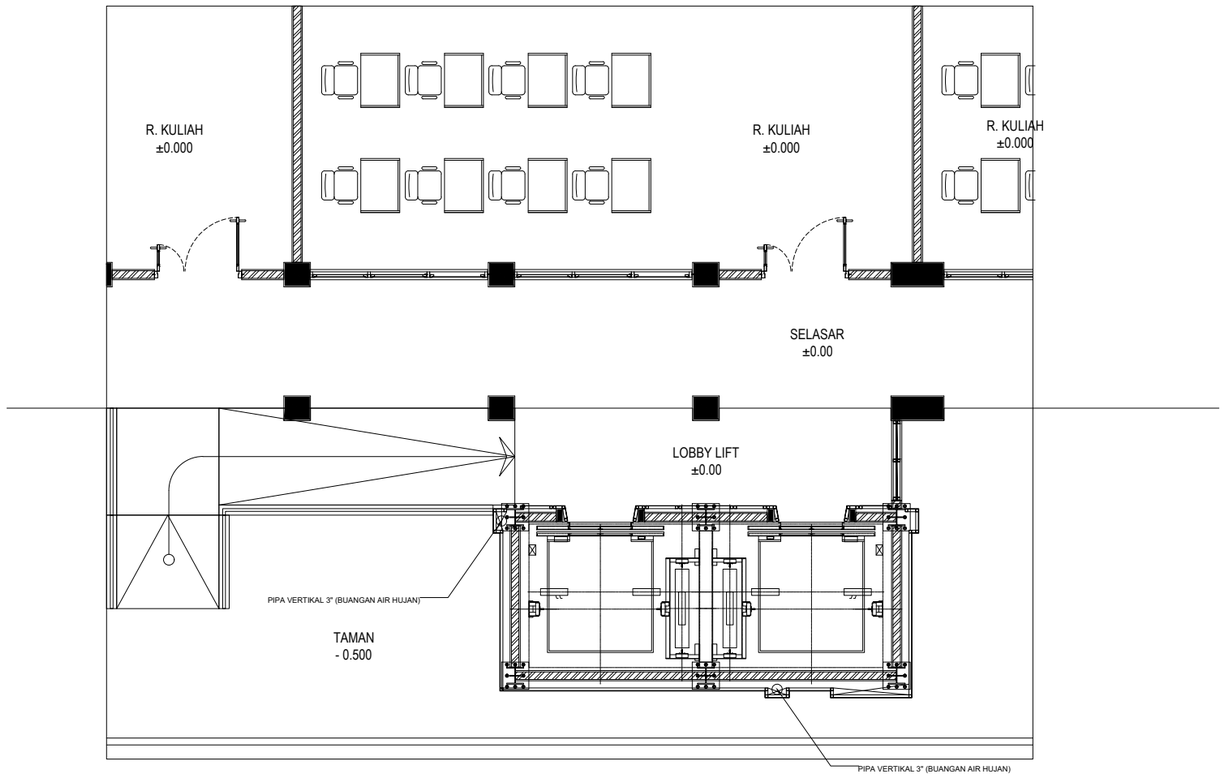

KETERANGAN		
	Saluran air kotoran	Pipa PVC Ø 4" D ; 6" D
	Saluran air bekas	Pipa PVC Ø 3" D
	Saluran air hujan	Pipa PVC Ø 3" D
BK	Bak Kontrol terbuka	40X40
RD	Roof Drain	Ø 3"
FD	Floor Drain	Ø 21/2"

LEGENDA :

LAMPU DL : 3 bh
LAMPU LED STRIP : 5.83 m1
SINGLE SWITCH : 1 bh
DOUBLE SWITCH : 1 bh

DENAH LANTAI 1

SCALE A3 1: 90

RKB - D

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	K O N D I S I	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT ATAP DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH SALURAN AIR HUJAN LANTAI 1 RKB - D	1:125

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	202	204



KEYPLAN

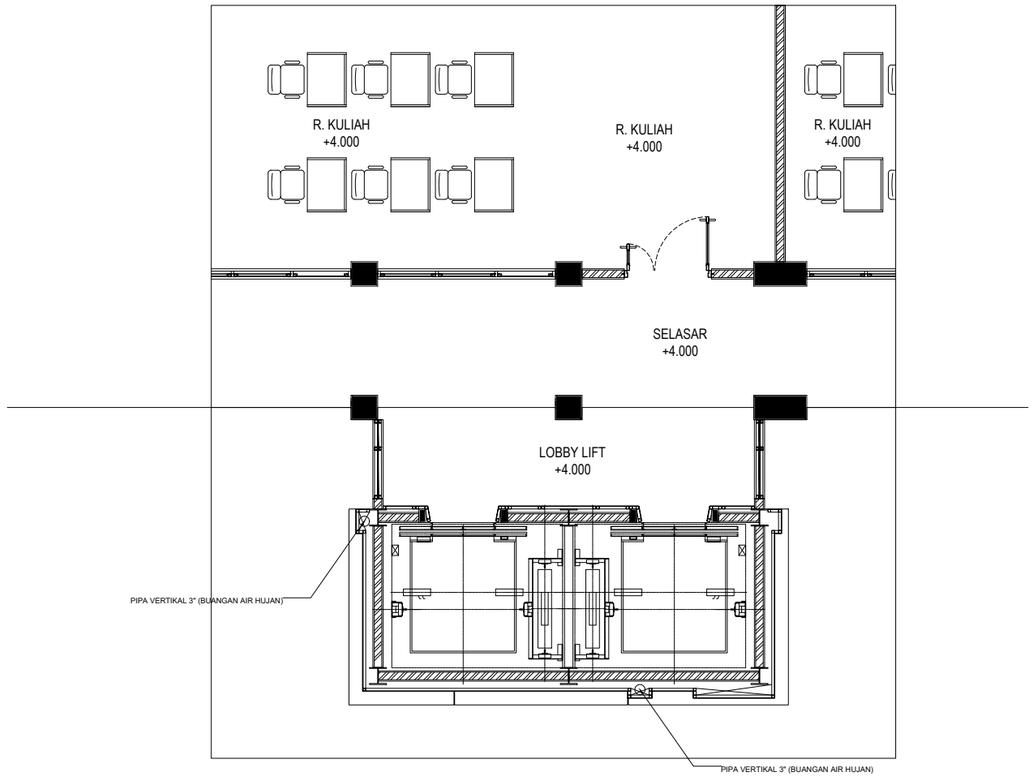

KETERANGAN		
	Saluran air kotoran	Pipa PVC Ø 4" D ; 6" D
	Saluran air bekas	Pipa PVC Ø 3" D
	Saluran air hujan	Pipa PVC Ø 3" D
BK	Bak Kontrol terbuka	40X40
RD	Roof Drain	Ø 3"
FD	Floor Drain	Ø 21/2"

LEGENDA :

LAMPU DL : 3 bh
LAMPU LED STRIP : 5.83 m1
SINGLE SWITCH : 1 bh
DOUBLE SWITCH : 1 bh

DENAH LANTAI 2

SCALE A3 1: 90

RKB - D

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	K O N D I S I	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT LANTAI DAN DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 19740925200312100 2

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 19820424200604100 2

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH SALURAN AIR HUJAN LANTAI 2 RKB - D	**1:125**

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	**202**	**204**



KEYPLAN

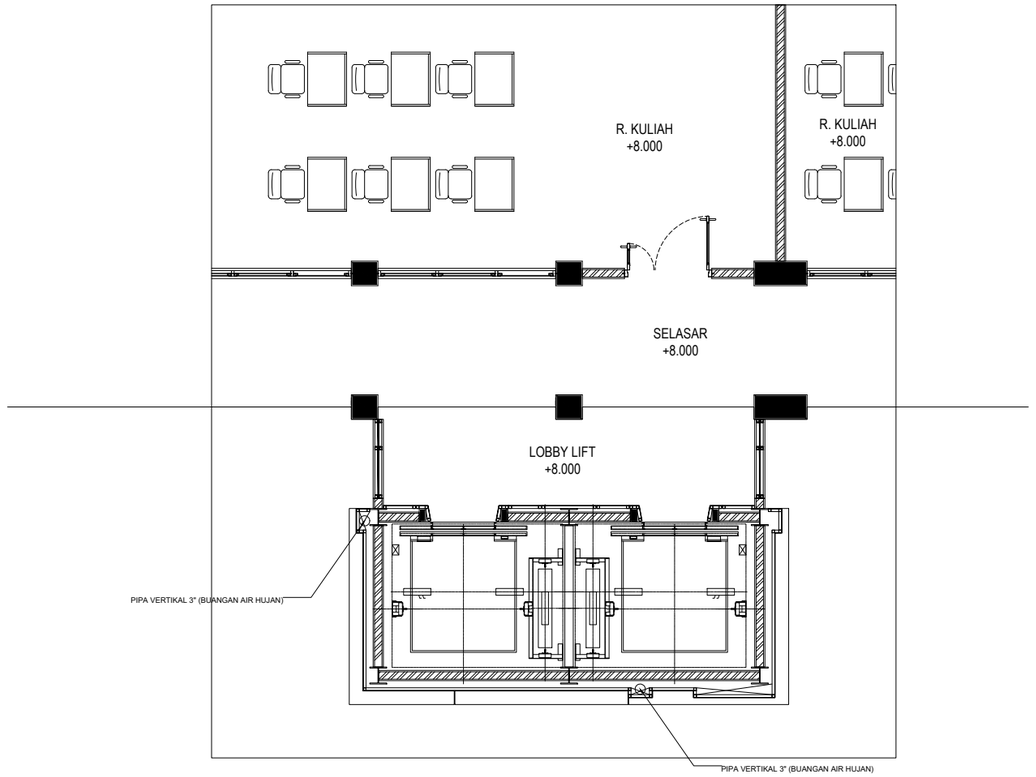

KETERANGAN		
	Saluran air kotoran	Pipa PVC Ø 4" D ; 6" D
	Saluran air bekas	Pipa PVC Ø 3" D
	Saluran air hujan	Pipa PVC Ø 3" D
BK	Bak Kontrol terbuka	40X40
RD	Roof Drain	Ø 3"
FD	Floor Drain	Ø 21/2"

LEGENDA :

LAMPU DL : 3 bh
LAMPU LED STRIP : 5.83 m1
SINGLE SWITCH : 1 bh
DOUBLE SWITCH : 1 bh

DENAH LANTAI 3

SCALE A3 1: 90

RKB - D

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	KONDISI	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT LANTAI DAN ATAP	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH SALURAN AIR HUJAN LANTAI 3 RKB - D	**1:125**

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	**203**	**204**



KEYPLAN

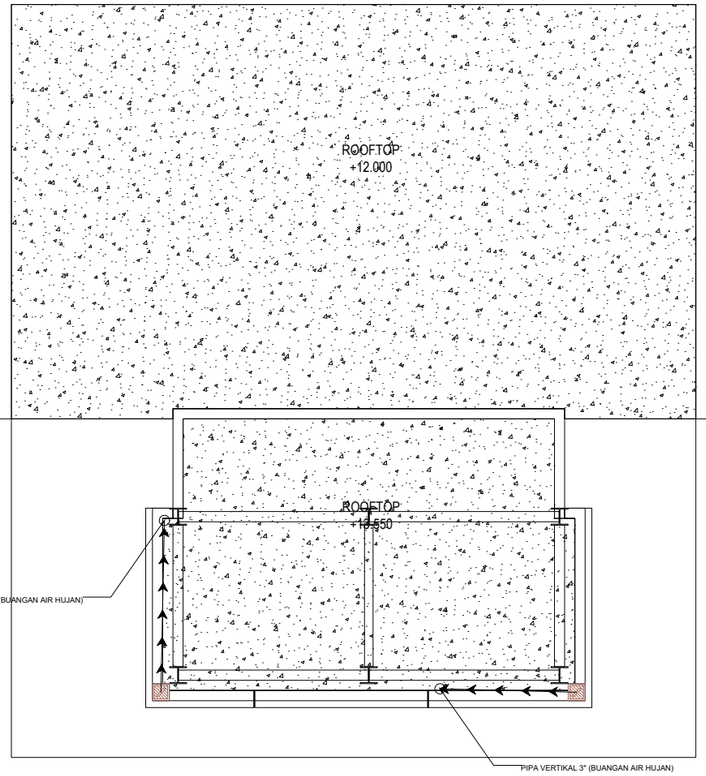

KETERANGAN		
	Saluran air kotoran	Pipa PVC Ø 4" D ; 6" D
	Saluran air bekas	Pipa PVC Ø 3" D
	Saluran air hujan	Pipa PVC Ø 3" D
BK	Bak Kontrol terbuka	40X40
RD	Roof Drain	Ø 3"
FD	Floor Drain	Ø 21/2"

LEGENDA :

LAMPU DL : 3 bh
LAMPU LED STRIP : 5.83 m1
SINGLE SWITCH : 1 bh
DOUBLE SWITCH : 1 bh

DENAH LANTAI 3

SCALE A3 1: 90

RKB - D

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	K O N D I S I	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT ATAP DAN DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER

Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH SALURAN AIR HUJAN LANTAI ATAP RKB - D	1:125

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
ARS	204	204

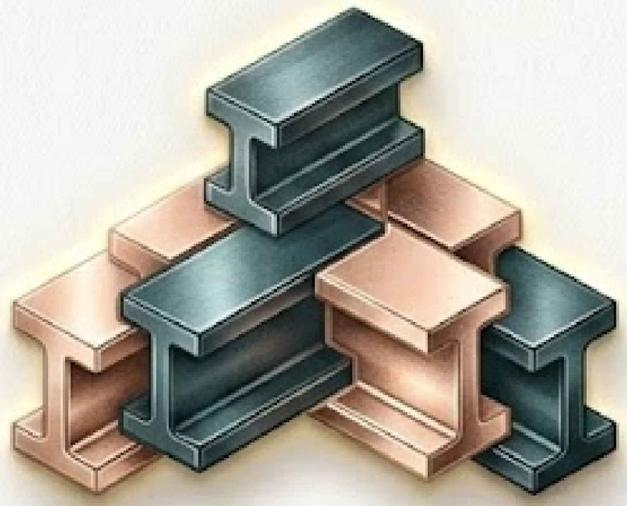

DED STRUKTUR

DAFTAR ISI

NO	NAMA GAMBAR	SKALA	NO.GAMBAR
	FAKULTAS TEKNIK (RKB-F)		
1	DENAH PONDASI, BALOK & KOLOM LIFT	1:100	1
2	DENAH BALOK, KOLOM , & PLAT LANTAI LIFT	1:100	2
3	POTONGAN 1-1 & POTONGAN 2-2	1:100	3
4	POTONGAN AS A,B,C & DETAIL 1	1:100 & 1:10	4
5	DETAIL 2	1:10	5
6	DETAIL 3	1:10	6
7	TABEL PENULANGAN, DETAIL PONDASI, & DETAIL BORPILE	1:10, 1:15	7
8	DETAIL PITLIFT	1:30	8
9	DETAIL PC2	1:20	9
	FAKULTAS FISIB (RKB-E)		
1	DENAH PONDASI, BALOK & KOLOM LIFT	1:100	1
2	DENAH BALOK, KOLOM , & PLAT LANTAI LIFT	1:100	2
3	POTONGAN 1-1 & POTONGAN 2-2	1:100	3
4	POTONGAN AS A,B,C & DETAIL 1	1:100 & 1:10	4
5	DETAIL 2	1:10	5
6	DETAIL 3	1:10	6
7	TABEL PENULANGAN, DETAIL PONDASI, & DETAIL BORPILE	1:10, 1:15	7
8	DETAIL PITLIFT	1:30	8
9	DETAIL PC2	1:20	9
	FAKULTAS HUKUM (RKB-G)		
1	DENAH PONDASI, BALOK & KOLOM LIFT	1:100	1
2	DENAH BALOK, KOLOM , & PLAT LANTAI LIFT	1:100	2
3	POTONGAN 1-1 & POTONGAN 2-2	1:100	3
4	POTONGAN AS A,B,C & DETAIL 1	1:100 & 1:10	4
5	DETAIL 2	1:10	5
6	DETAIL 3	1:10	6
7	TABEL PENULANGAN, DETAIL PONDASI, & DETAIL BORPILE	1:10, 1:15	7
8	DETAIL PITLIFT	1:30	8
9	DETAIL PC2	1:20	9
	FAKULTAS KEISLAMAN (RKB-C)		
1	DENAH PONDASI, BALOK & KOLOM LIFT	1:100	1
2	DENAH BALOK, KOLOM , & PLAT LANTAI LIFT	1:100	2
3	POTONGAN 1-1 & POTONGAN 2-2	1:100	3
4	POTONGAN AS A,B,C & DETAIL 1	1:100 & 1:10	4
5	DETAIL 2	1:10	5
6	DETAIL 3	1:10	6
7	TABEL PENULANGAN, DETAIL PONDASI, & DETAIL BORPILE	1:10, 1:15	7
8	DETAIL PITLIFT	1:30	8
9	DETAIL PC2	1:20	9
	FAKULTAS PENDIDIKAN (RKB-D)		
1	DENAH PONDASI, BALOK & KOLOM LIFT	1:100	1
2	DENAH BALOK, KOLOM , & PLAT LANTAI LIFT	1:100	2
3	POTONGAN 1-1 & POTONGAN 2-2	1:100	3
4	POTONGAN AS A,B,C & DETAIL 1	1:100 & 1:10	4
5	DETAIL 2	1:10	5
6	DETAIL 3	1:10	6
7	TABEL PENULANGAN, DETAIL PONDASI, & DETAIL BORPILE	1:10, 1:15	7
8	DETAIL PITLIFT	1:30	8
9	DETAIL PC2	1:20	9

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	K O N D I S I	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT LANTAI ATAP DAN DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 19740925003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 19820424006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR

M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER

Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
STR		45

GEDUNG RKB-C

GEDUNG RKB-G



GEDUNG RKB-E

GEDUNG RKB-F

GEDUNG RKB-D

LAYOUT LOKASI PEKERJAAN PEMASANGAN LIFT

SKALA NTS

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	KONDISI	TEBAL SELIMUT BETON, (MM)
PELAT DAN DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR

M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.


TEAM LEADER

Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.


JUDUL GAMBAR	SKALA
LAYOUT PEKERJAAN	NTS

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
STR	00	45


GEDUNG TEKNIK
(RKB-F)
(4 lantai)

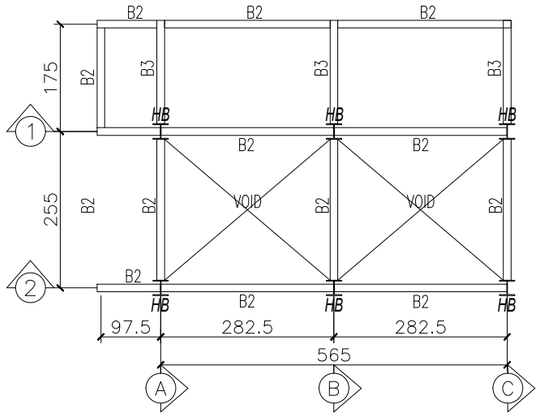


DENAH BALOK KOLOM ELV. +3.82, +7.82, +11.82
SKALA 1:100

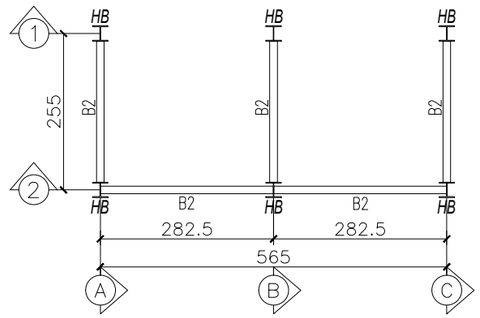


DENAH BALOK KOLOM ELV. +2.00, +6.00, +10.00 & +14.00
SKALA 1:100

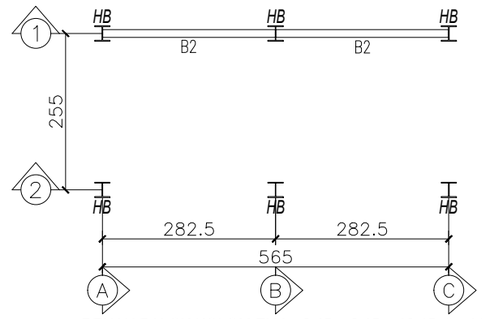


DENAH BALOK KOLOM ELV. +2.45, +6.45, +10.45, & +14.45
SKALA 1:100

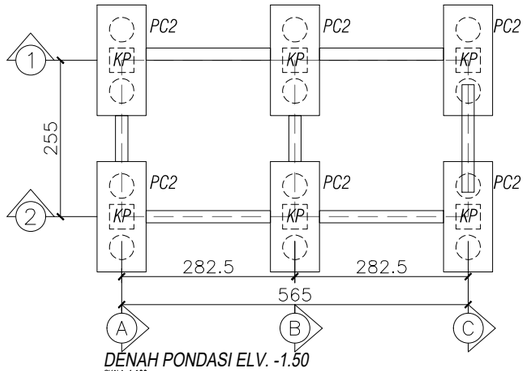

DENAH PONDASI ELV. -1.50
SKALA 1:100

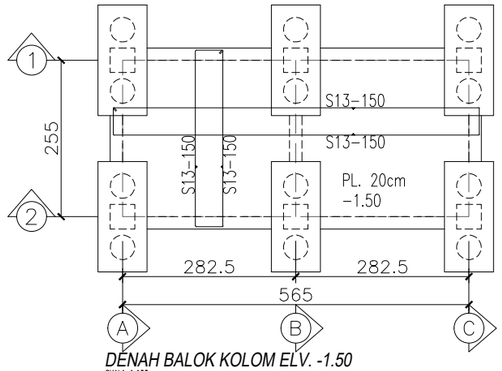

DENAH BALOK KOLOM ELV. -1.50
SKALA 1:100

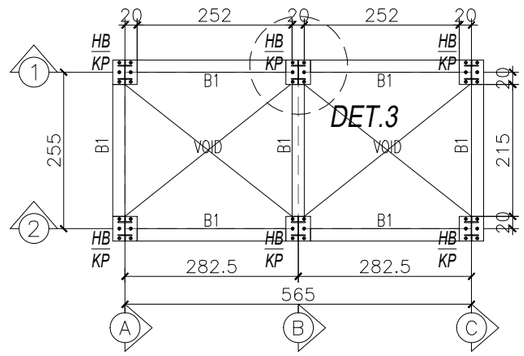

DENAH BALOK KOLOM ELV. +0.00
SKALA 1:100

KP	KOLOM PEDESTAL 40X40
HB1	HB 250.250.9.14
S1	SLOOF 20/30
B1	BALOK 20/30
B2	WF 200.100.5,5.8
B3	WF 250.125.6.9

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
MADURA

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	K O N D I S I	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT LANTAI ATAP DAK	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Rochmadi, S.T., M.M.
NIP. 198304282005041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiya ABDUL KHAFIF, S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH PONDASI, BALOK & KOLOM LIFT FAKULTAS TEKNIK	1 : 100

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
STR	1	45

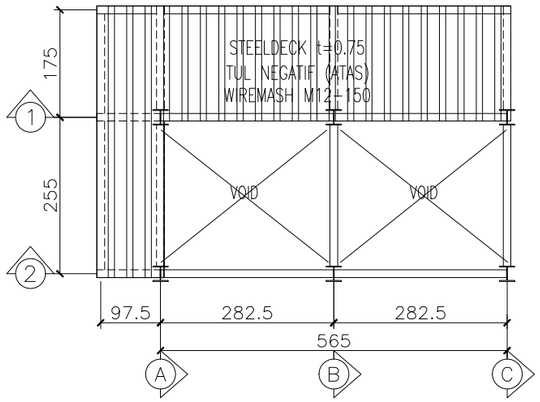


PLAT LANTAI ELV. +16.00
SKALA 1:100

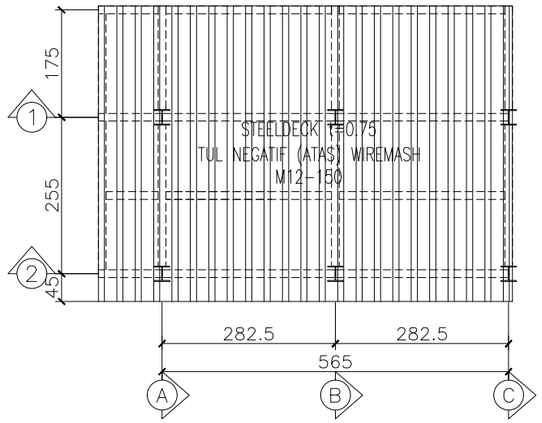


PLAT LANTAI ELV. +17.50
SKALA 1:100


DET.1

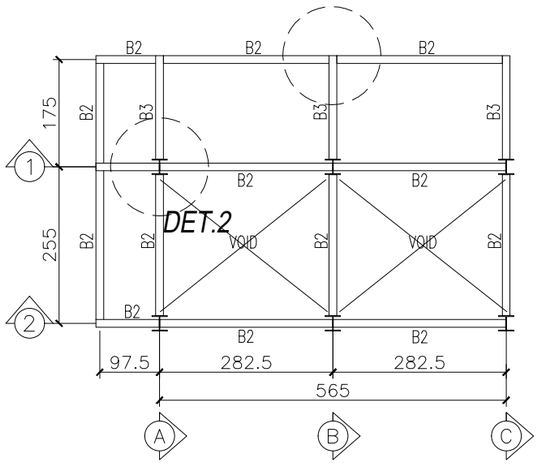

DENAH BALOK KOLOM ELV. +15.82
SKALA 1:100

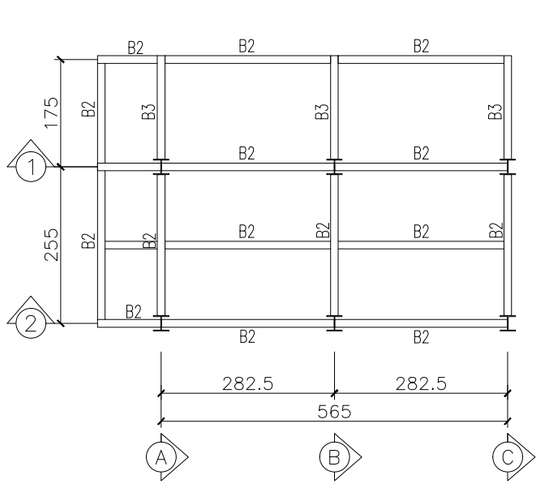

DENAH BALOK KOLOM ELV. +17.50
SKALA 1:100

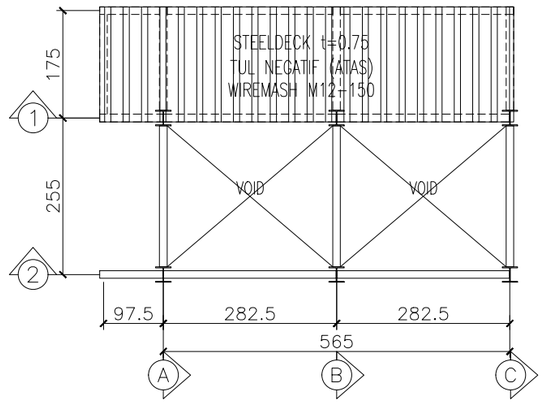

PLAT LANTAI ELV. +4.00, +8.00, +12.00
SKALA 1:100

KP	KOLOM PEDESTAL 40X40
HB1	HB 250.250.9.14
S1	SLOOF 20/30
B1	BALOK 20/30
B2	WF 200.100.5,5.8
B3	WF 250.125.6.9

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	KONDISI	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT LANTAI DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH BALOK, KOLOM , & PLAT LANTAI LIFT	**1 : 100**

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
STR	2	**45**

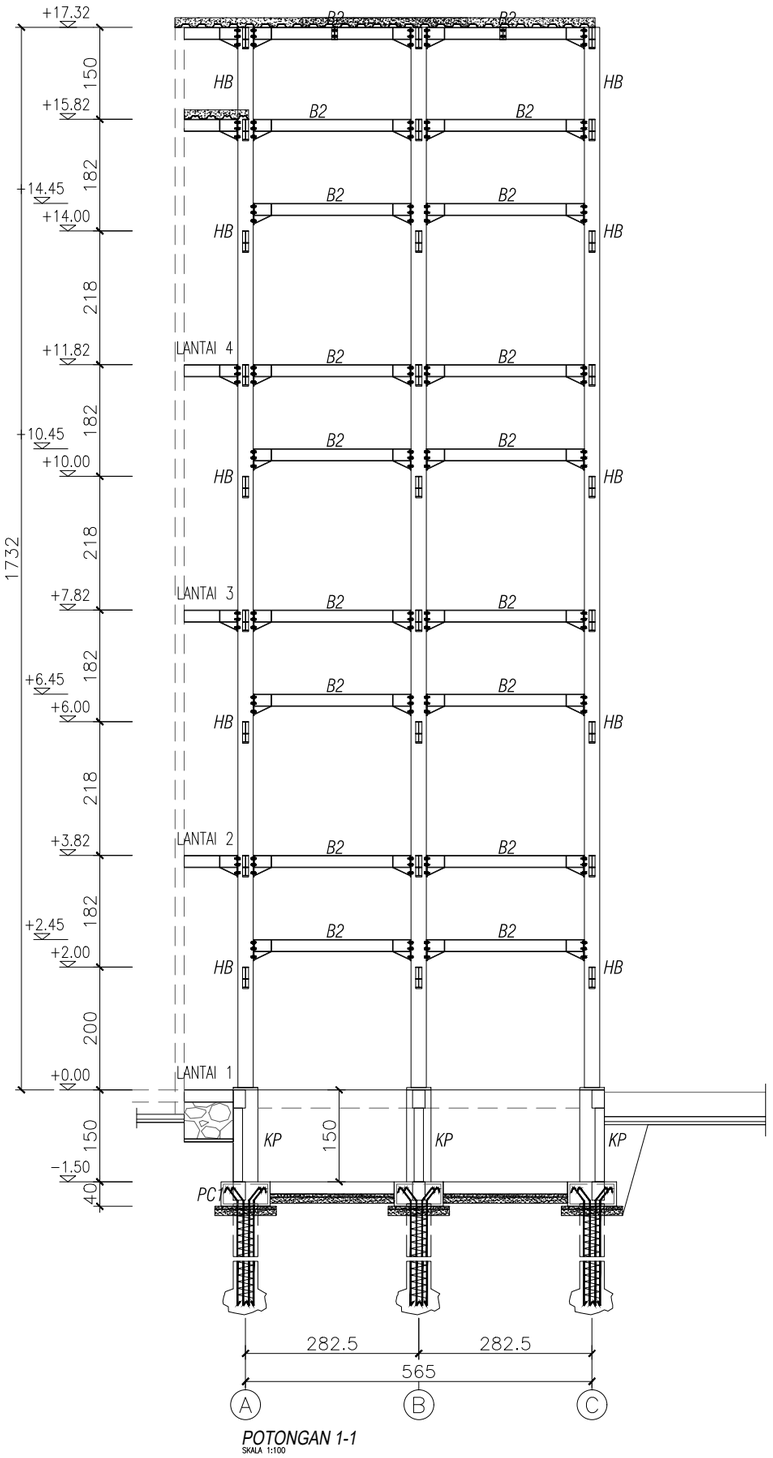

POTONGAN 1-1
SKALA 1:100

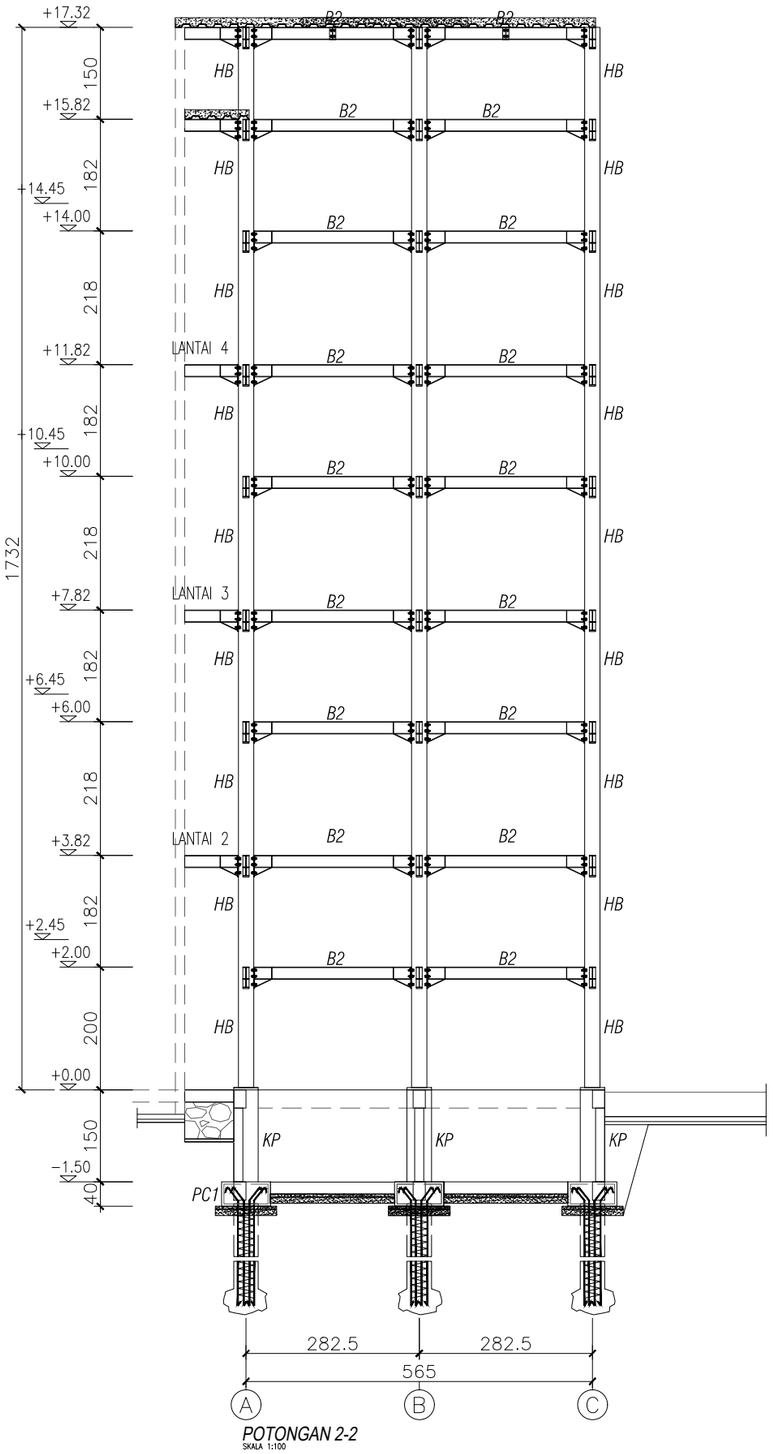

POTONGAN 2-2
SKALA 1:100

KP	KOLOM PEDESTAL 40X40
HB1	HB 250.250.9.14
S1	SLOOF 20/30
B1	BALOK 20/30
B2	WF 200.100.5,5.8
B3	WF 250.125.6.9

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	KONDISI	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT LANTAI DAN ATAP	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
POTONGAN 1-1 & POTONGAN 2-2	**1 : 100**


KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
STR	3	**45**

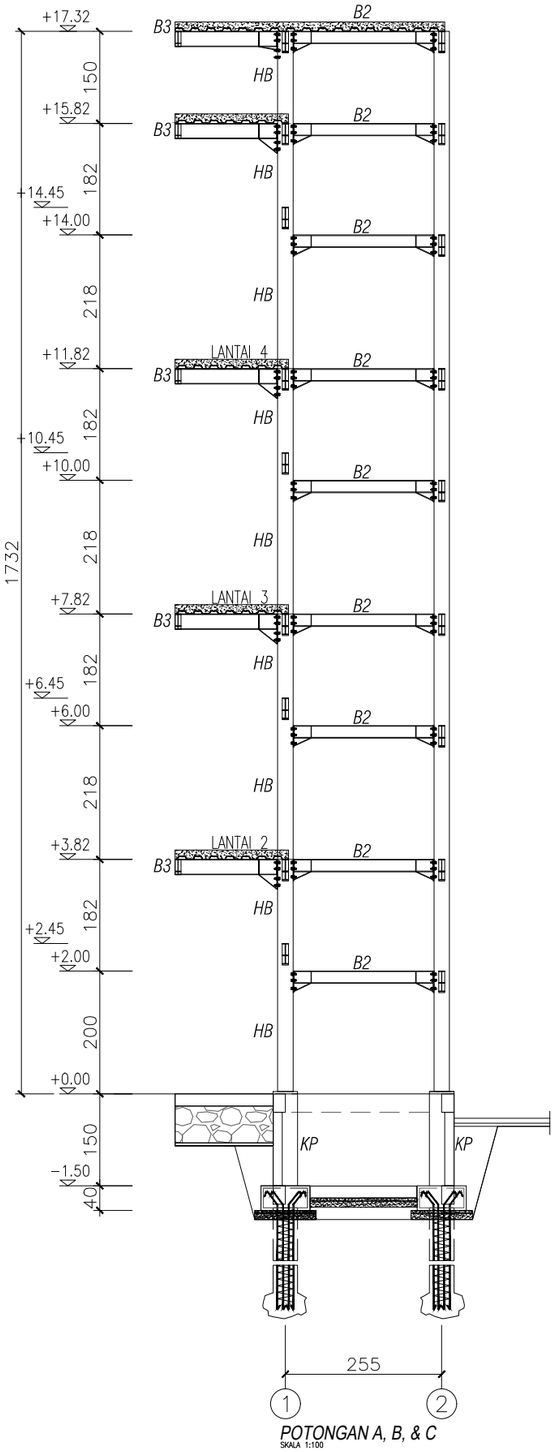


POTONGAN A, B, & C
SKALA 1:100

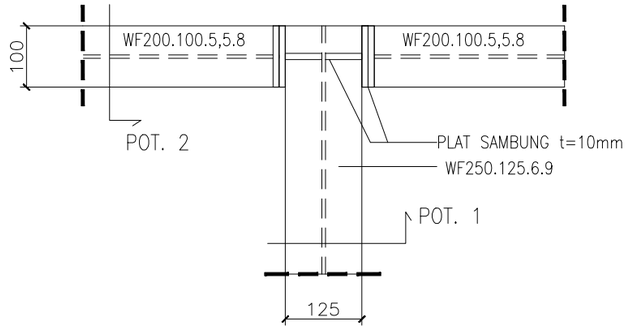

DETAIL 1
SKALA 1:10

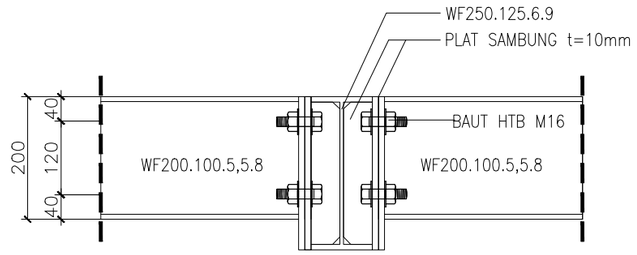

POTONGAN 1
SKALA 1:10

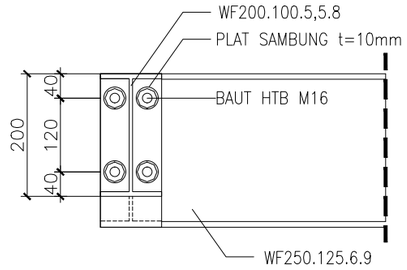

POTONGAN 2
SKALA 1:10

KP	KOLOM PEDESTAL 40X40
HB1	HB 250.250.9.14
S1	SLOOF 20/30
B1	BALOK 20/30
B2	WF 200.100.5,5.8
B3	WF 250.125.6.9

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	KONDISI	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT DAN DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 19820424200604 1002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
POTONGAN AS A,B,C & DETAIL 1	1 : 100 1 : 10


KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
STR	4	45

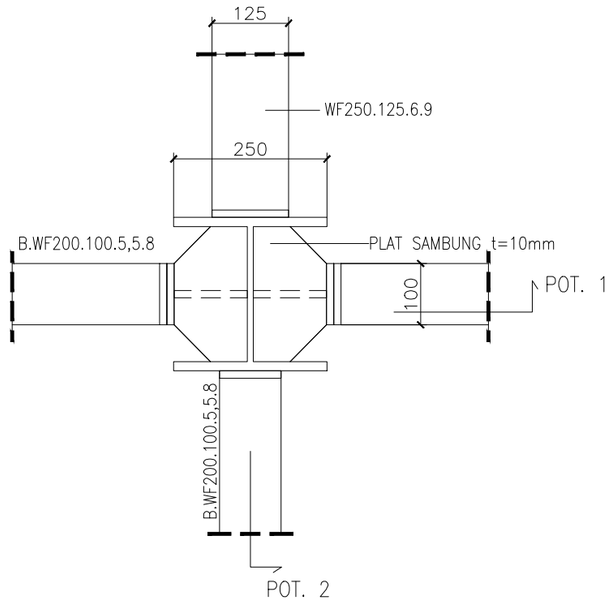

DETAIL 2
SKALA 1:10

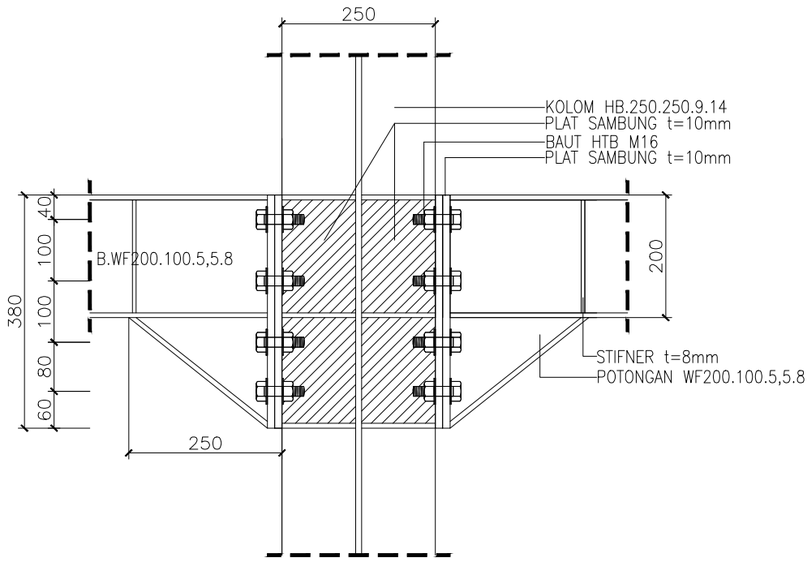

POTONGAN 1
SKALA 1:10

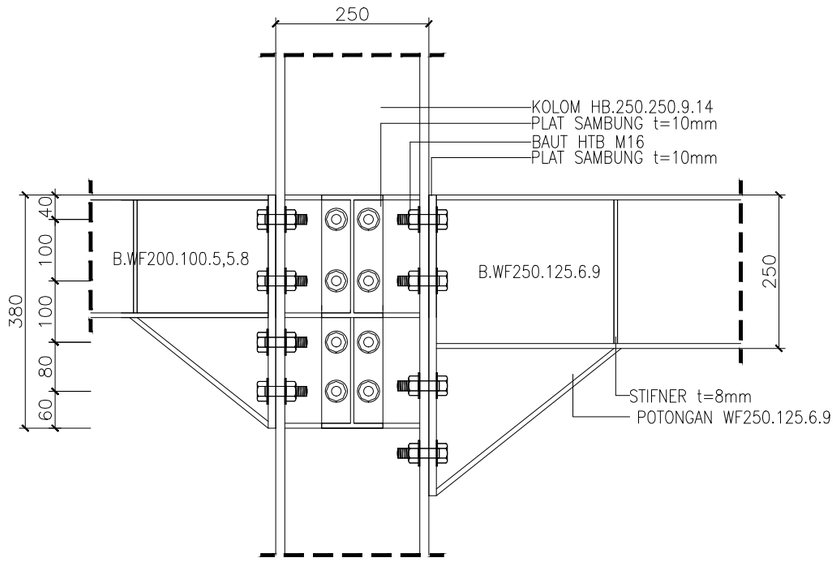

POTONGAN 2
SKALA 1:10

KP	KOLOM PEDESTAL 40X40
HB1	HB 250.250.9.14
S1	SLOOF 20/30
B1	BALOK 20/30
B2	WF 200.100.5,5.8
B3	WF 250.125.6.9

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	KONDISI	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT LANTAI DAN DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek
UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana
CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DETAIL 2	**1 : 10**


KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
STR	5	**45**

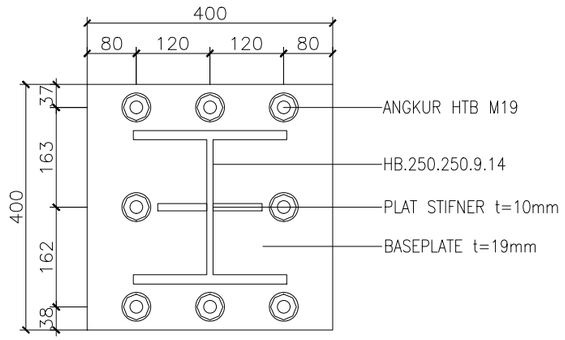

DETAIL 3
SKALA 1:10

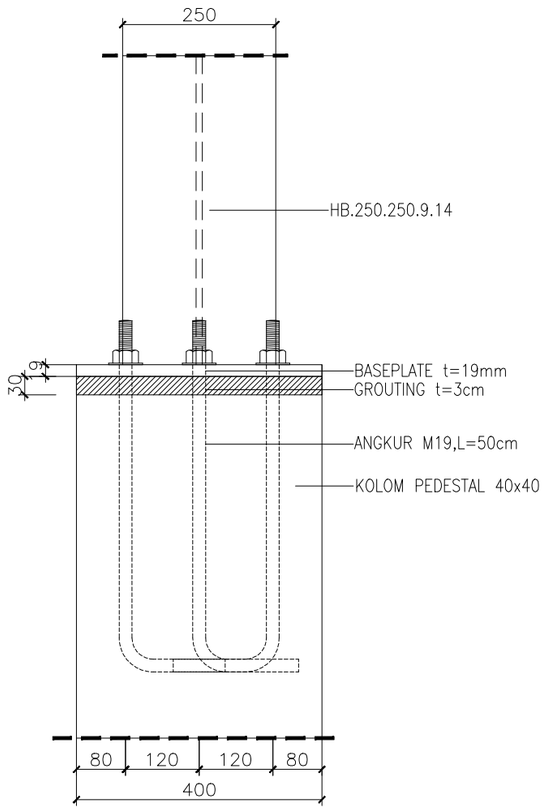

POTONGAN 1
SKALA 1:10

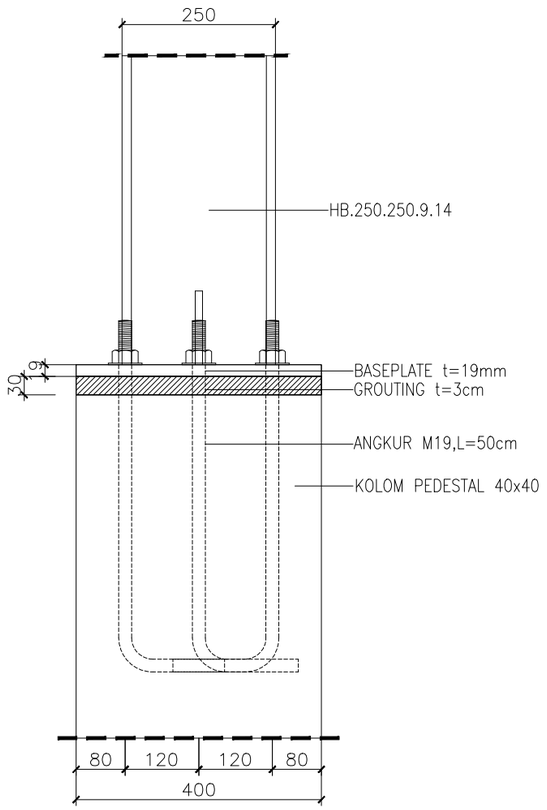

POTONGAN 2
SKALA 1:10

KP	KOLOM PEDESTAL 40X40
HB1	HB 250.250.9.14
S1	SLOOF 20/30
B1	BALOK 20/30
B2	WF 200.100.5,5.8
B3	WF 250.125.6.9

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	K O N D I S I	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT TIDAK DIRUNG	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 19820424006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR

M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.


TEAM LEADER





Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.


JUDUL GAMBAR	SKALA
DETAIL 3	**1 : 10**

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
STR	6	**45**


TABEL PENULANGAN BALOK DAN KOLOM

TYPE KOLOM	KOLOM KP
POSISI BALOK	TUMP/LAP
POTONGAN	
DIMENSI	40x40
TULANGAN UTAMA	12D16
BEUGEL	D10–150
DECKING	40 mm

TYPE BALOK	BALOK S1		BALOK B1	
POSISI BALOK	TUMPUAN KANAN/KIRI	LAPANGAN	TUMPUAN KANAN/KIRI	LAPANGAN
POTONGAN				
DIMENSI	20/30	20/30	20/30	20/30
TULANGAN ATAS	3D13	3D13	3D13	3D13
TULANGAN BAWAH	3D13	3D13	3D13	3D13
BEUGEL	D10–150	D10–150	D10–150	D10–150
TULANGAN MIRING	–	–	–	–
TULANGAN PUNTIR	–		–	
DECKING	40 mm		40 mm	

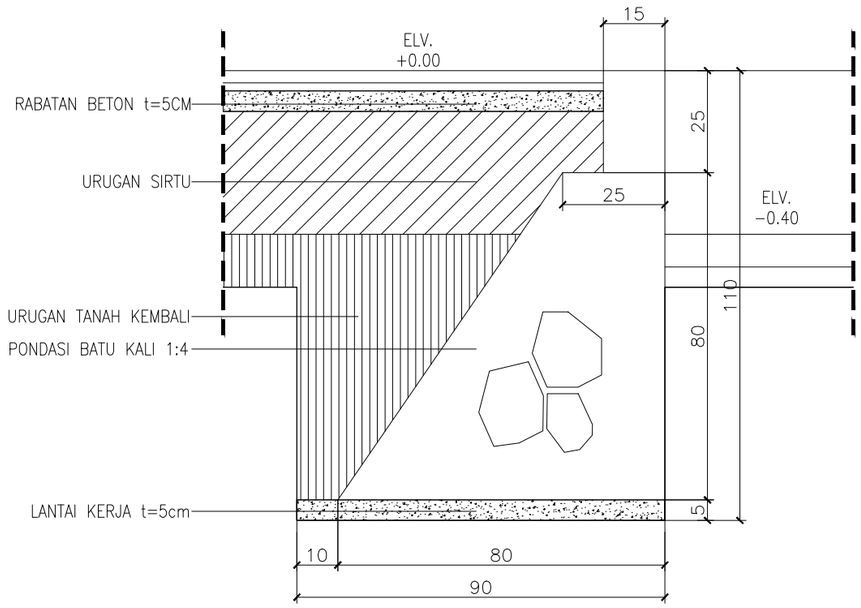

DETAIL PONDASI BATU KALI
SKALA 1:15

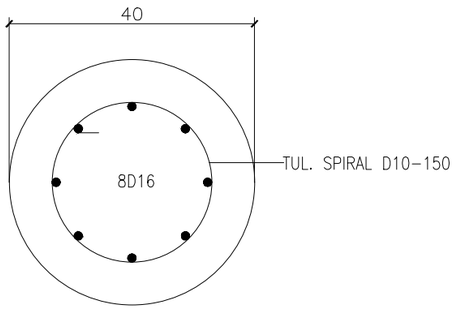

DETAIL PONDASI BOR PILE
SKALA 1:10

KP	KOLOM PEDESTAL 40X40
HB1	HB 250.250.9.14
S1	SLOOF 20/30
B1	BALOK 20/30
B2	WF 200.100.5,5.8
B3	WF 250.125.6.9

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

–Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
–Baja Tulangan
Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII–0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non–struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII–0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
–Data Mutu Beton.
Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
–Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	K O N D I S I	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT LANTAI DAN DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

–Tiang Pancang.
Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek
UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana
CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER

Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
TABEL PENULANGAN, DETAIL PONDASI, & DETAIL BORPILE	1 : 10 1 : 15

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
STR	7	45

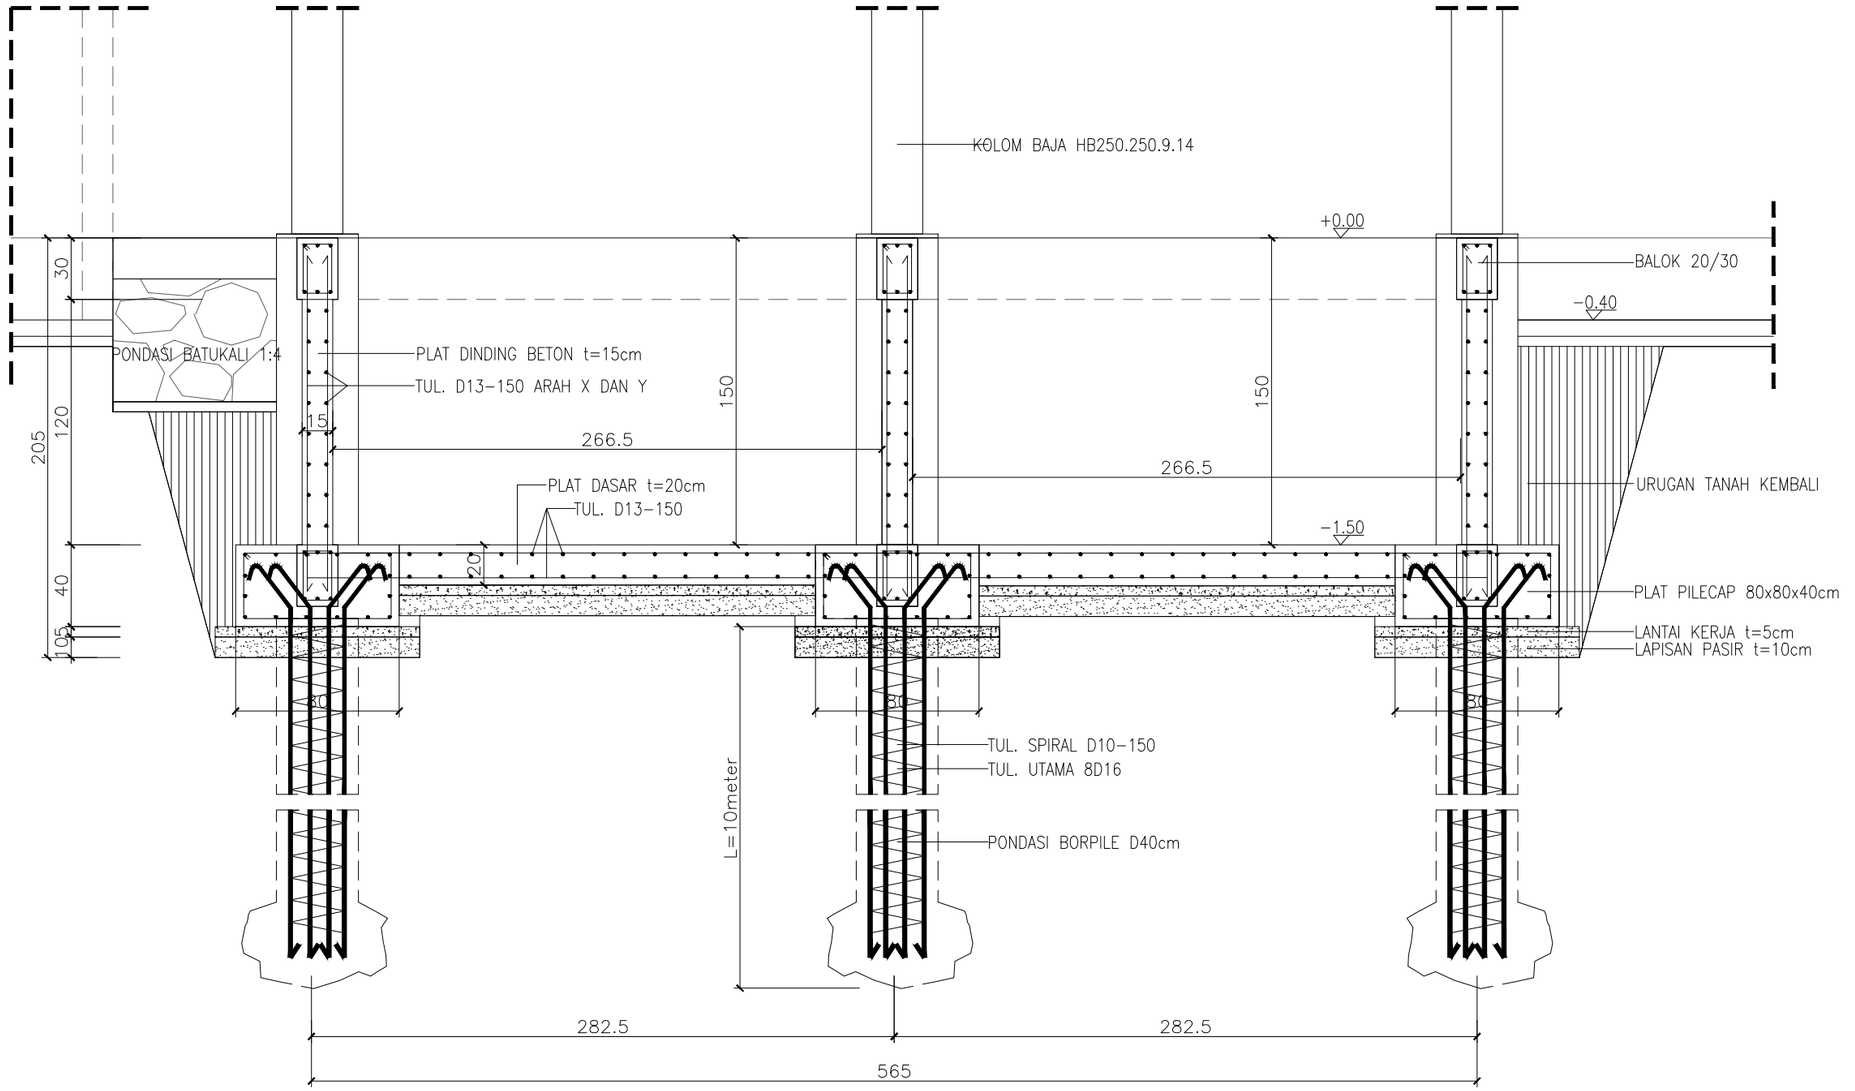

DETAIL PIT LIFT
SKALA 1:30

KP	KOLOM PEDESTAL 40X40
HB1	HB 250.250.9.14
S1	SLOOF 20/30
B1	BALOK 20/30
B2	WF 200.100.5,5.8
B3	WF 250.125.6.9

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

-Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
-Baja Tulangan
Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
-Data Mutu Beton.
Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
-Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	KONDISI	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT DAN DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

-Tiang Pancang.
Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek
UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA


Mengetahui / Menyetujui Rektor Universitas Trunojoyo Madura **Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.** NIP. 197409252003121002	
Mengetahui / Menyetujui Pejabat Pembuat Komitmen **Endy Susanto, S.Pd., M.M.** NIP. 198204242006041002	

Konsultan Perencana
CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA


DIREKTUR **M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.**	
TEAM LEADER **Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.**	

JUDUL GAMBAR	SKALA
DETAIL PITLIFT	**1 : 30**


KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
STR	8	**45**

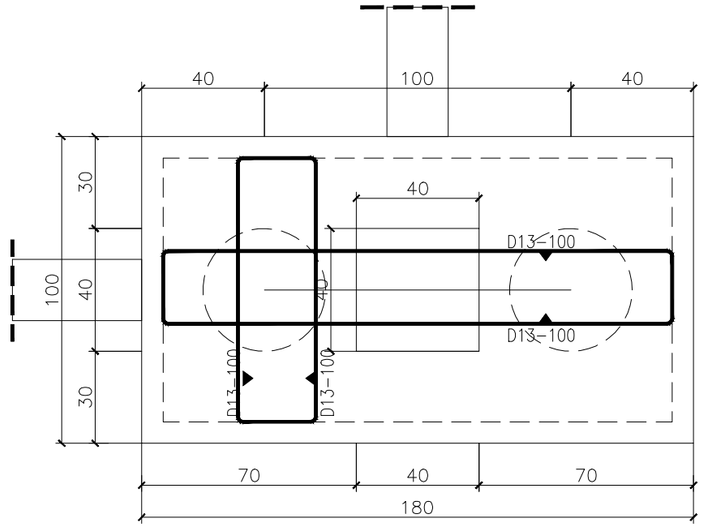

DETAIL PC2
SKALA 1:20

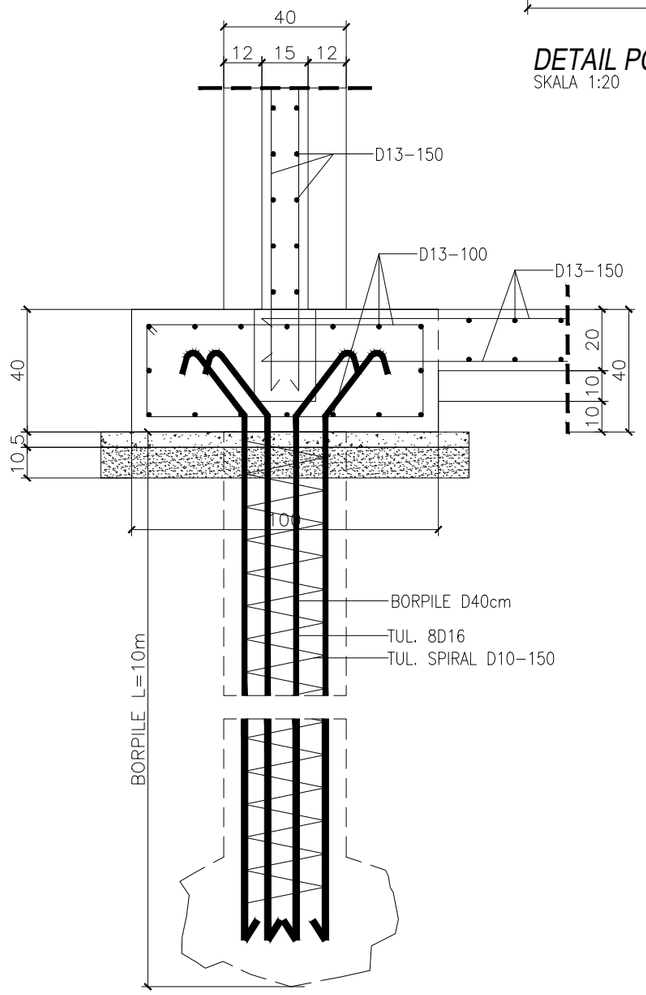

POTONGAN 1
SKALA 1:20

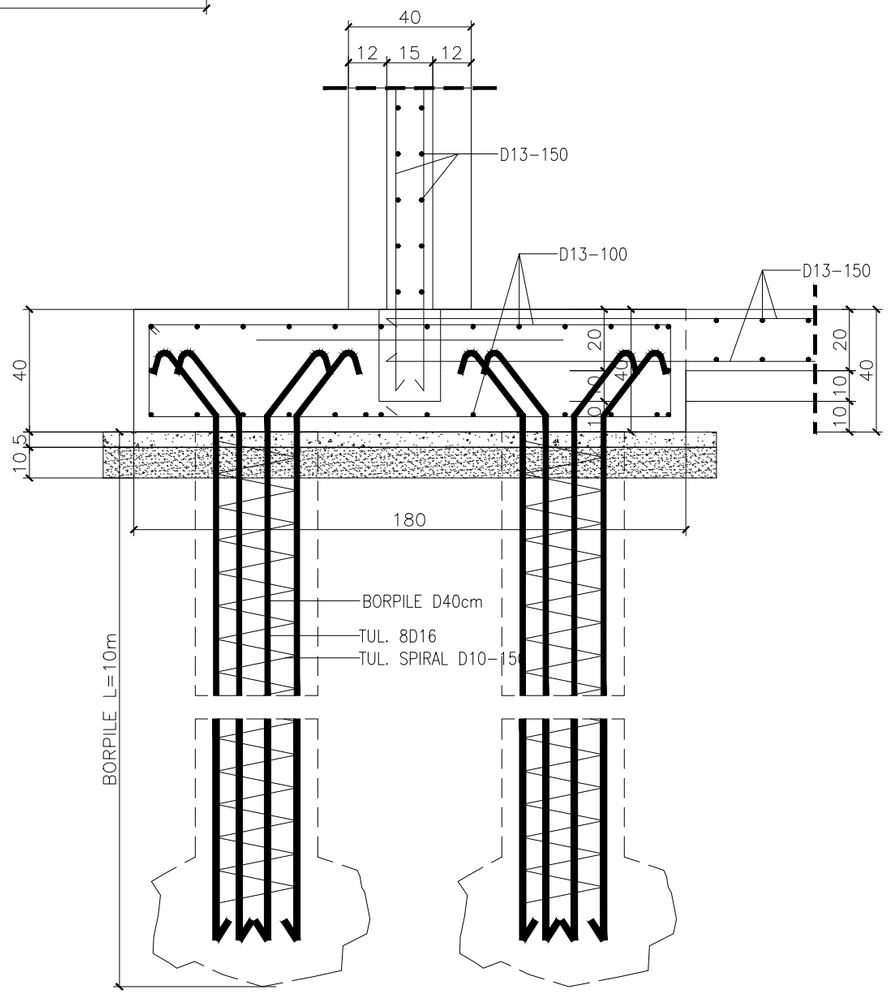

POTONGAN 2
SKALA 1:20

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	KONDISI	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT LANTAI DAN DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 19820424200604100 2

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR

M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER

Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.


JUDUL GAMBAR	SKALA
DETAIL PC2	1 : 20

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
STR	9	45

GEDUNG FISIB


(RKB-E)

(3 lantai)

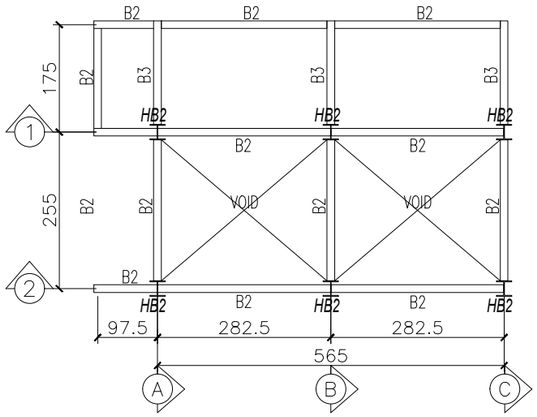


DENAH BALOK KOLOM ELV. +3.82 & +7.82

SKALA 1:100

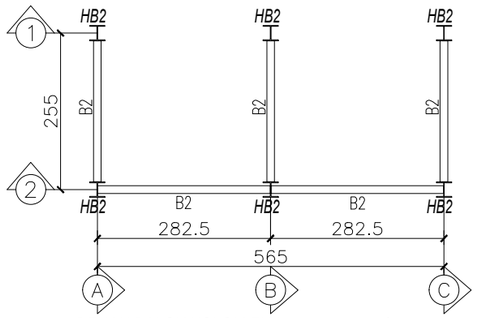


DENAH BALOK KOLOM ELV. +2.00, +6.00, & +10.00

SKALA 1:100

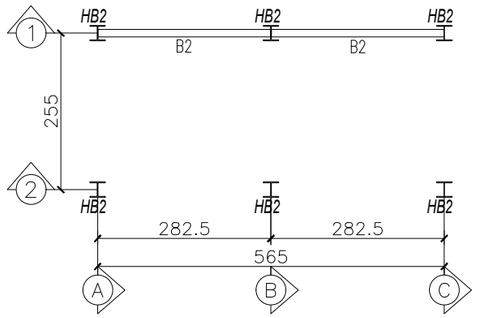


DENAH BALOK KOLOM ELV. +2.45, +6.45, & +10.45

SKALA 1:100

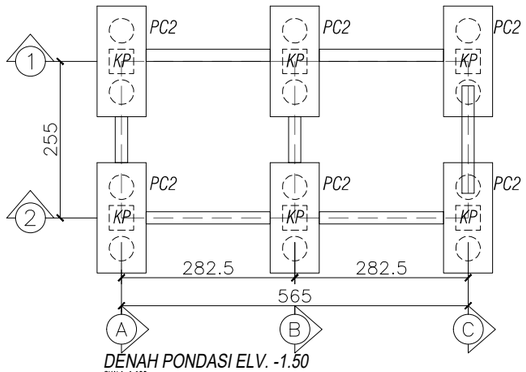


DENAH PONDASI ELV. -1.50

SKALA 1:100

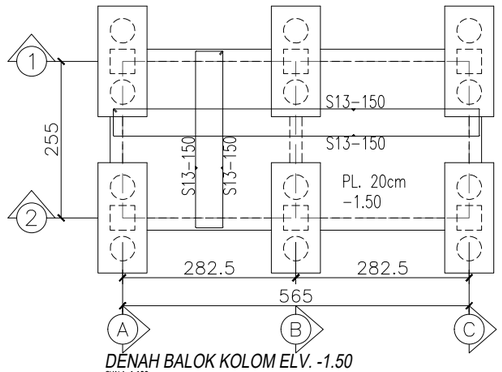

DENAH BALOK KOLOM ELV. -1.50

SKALA 1:100

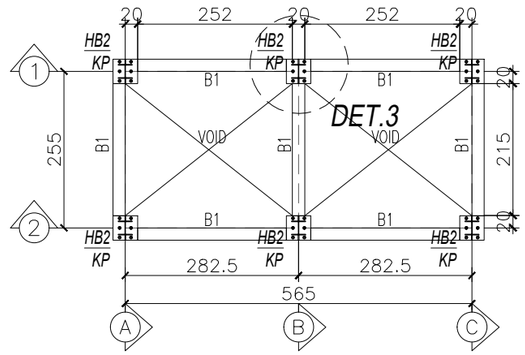

DENAH BALOK KOLOM ELV. +0.00

SKALA 1:100

KP	KOLOM PEDESTAL 40X40
HB2	HB 200.200.8.12
S1	SLOOF 20/30
B1	BALOK 20/30
B2	WF 200.100.5,5.8
B3	WF 250.125.6.9

UNIVERSITAS TRUNODJOYO

M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	KONDISI	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT LANTAI DAN ATAP	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 19740925200312100 2

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 19820424200604100 2

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH PONDASI, BALOK & KOLOM LIFT FAKULTAS TEKNIK	1 : 100

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
STR	1	45

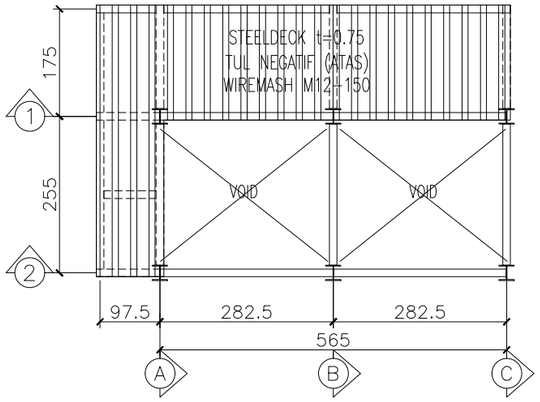


PLAT LANTAI ELV. +12.00
SKALA 1:100

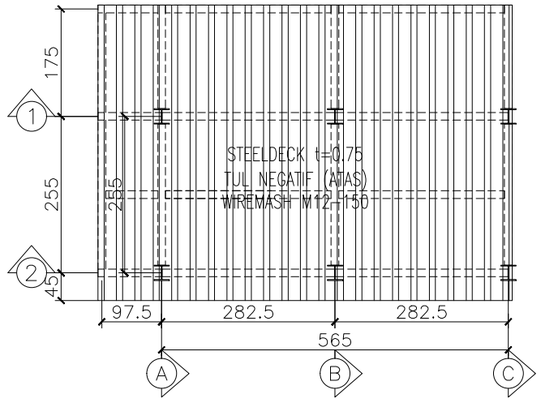


PLAT LANTAI ELV. +13.50
SKALA 1:100

DET.1


DET.2

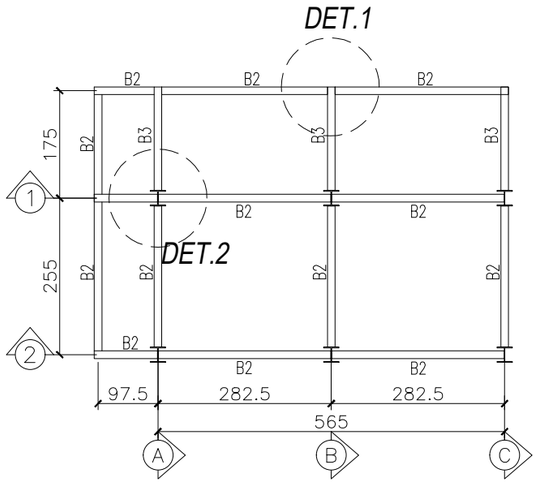

DENAH BALOK KOLOM ELV. +11.82
SKALA 1:100

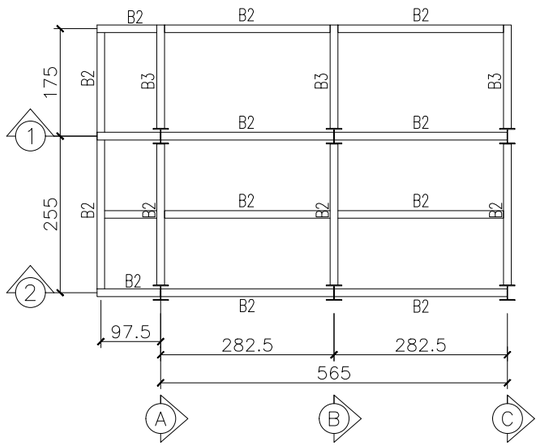

DENAH BALOK KOLOM ELV. +13.32
SKALA 1:100

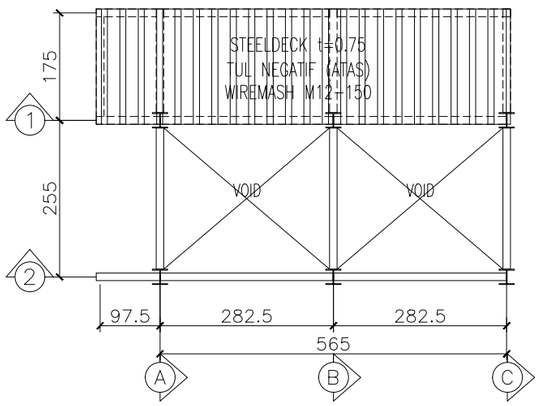

PLAT LANTAI ELV. +4.00 & +8.00
SKALA 1:100

KP	KOLOM PEDESTAL 40X40
HB2	HB 200.200.8.12
S1	SLOOF 20/30
B1	BALOK 20/30
B2	WF 200.100.5,5.8
B3	WF 250.125.6.9

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	KONDISI	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT ATAP DAN DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 19820424200604 1002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH BALOK, KOLOM , & PLAT LANTAI LIFT	**1 : 100**

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
STR	2	**45**

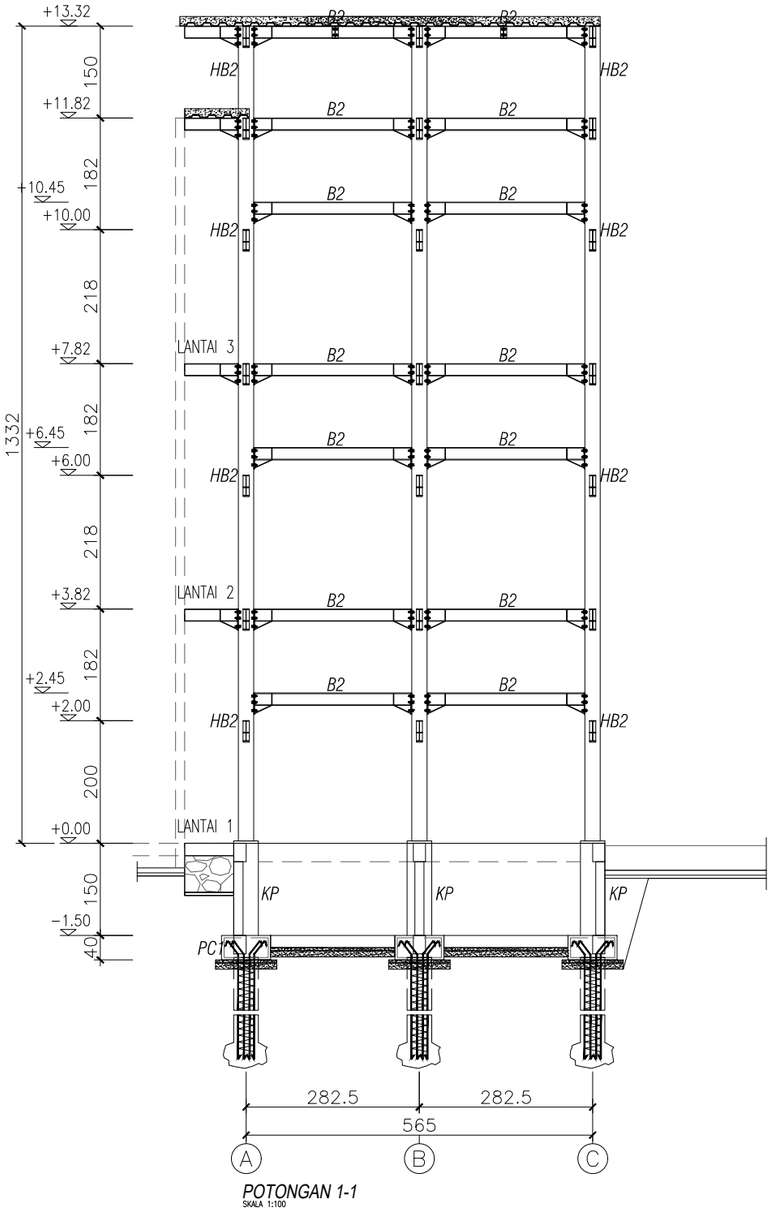

POTONGAN 1-1
SKALA 1:100

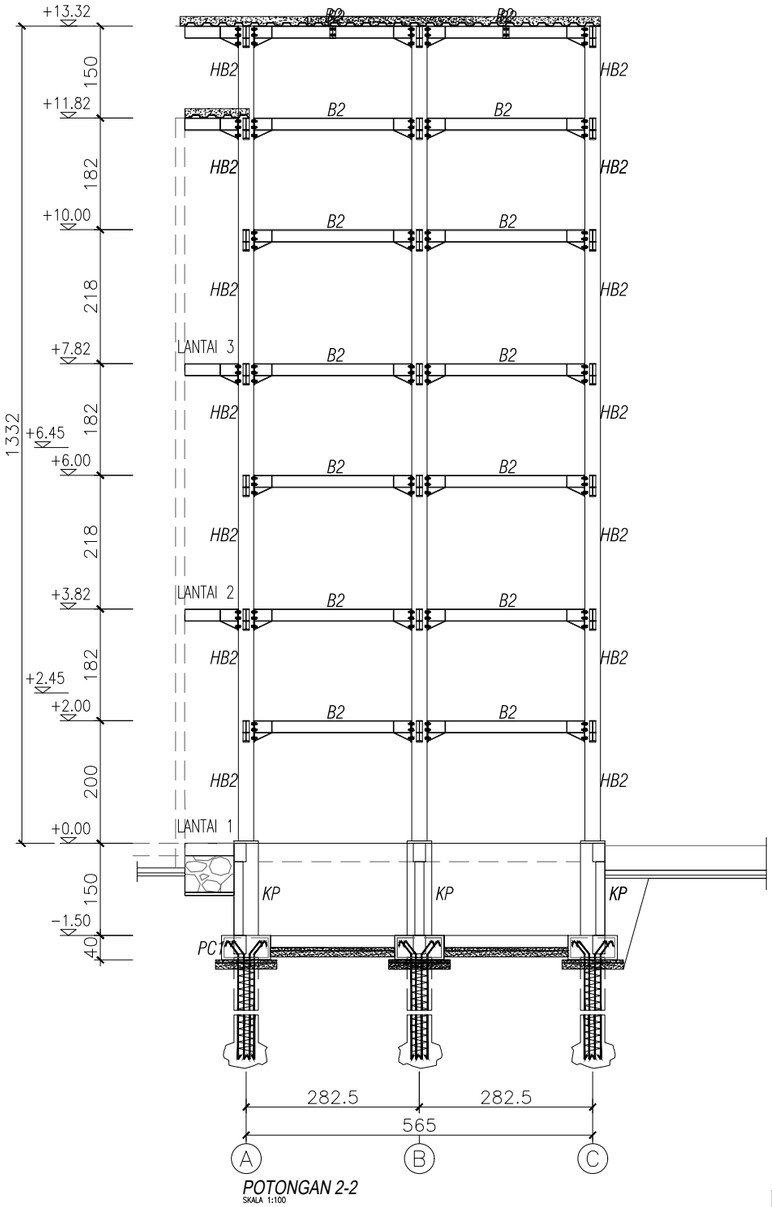

POTONGAN 2-2
SKALA 1:100

KP	KOLOM PEDESTAL 40X40
HB2	HB 200.200.8.12
S1	SLOOF 20/30
B1	BALOK 20/30
B2	WF 200.100.5,5.8
B3	WF 250.125.6.9

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

-Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
-Baja Tulangan
Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
-Data Mutu Beton.
Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
-Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	K O N D I S I	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT DAN DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

-Tiang Pancang.
Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek
UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura
Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 19740925200312100 2

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen
Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 19820424200604100 2


Konsultan Perencana
CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR
M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.


TEAM LEADER
Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
POTONGAN 1-1 & POTONGAN 2-2	1 : 100


KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
STR	3	45

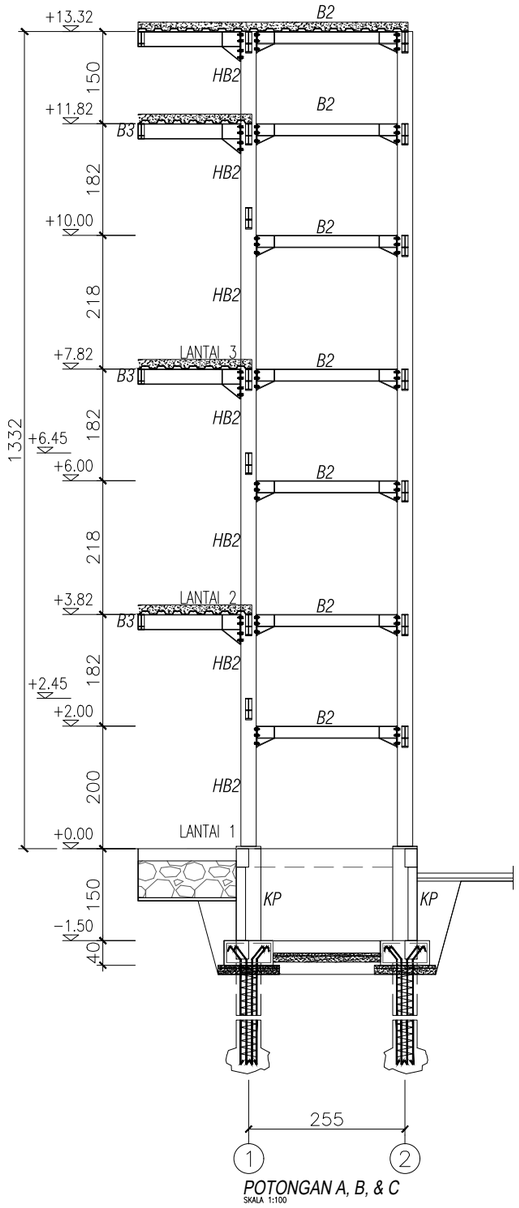


POTONGAN A, B, & C
SKALA 1:100

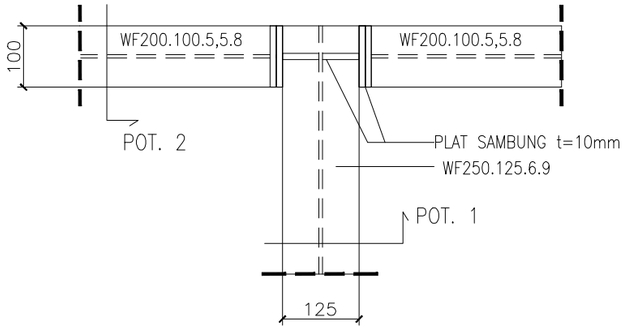

DETAIL 1
SKALA 1:10

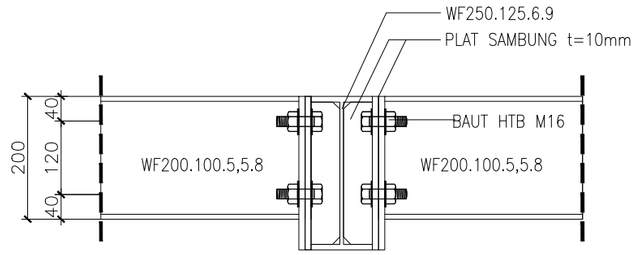

POTONGAN 1
SKALA 1:10

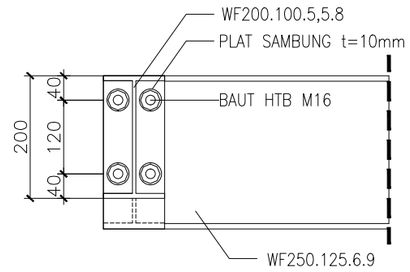

POTONGAN 2
SKALA 1:10

KP	KOLOM PEDESTAL 40X40
HB2	HB 200.200.8.12
S1	SLOOF 20/30
B1	BALOK 20/30
B2	WF 200.100.5,5.8
B3	WF 250.125.6.9

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	KONDISI	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT DAN DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 19820424200604100 2

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
POTONGAN AS A,B,C & DETAIL 1	1 : 100 1 : 10


KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
STR	4	45

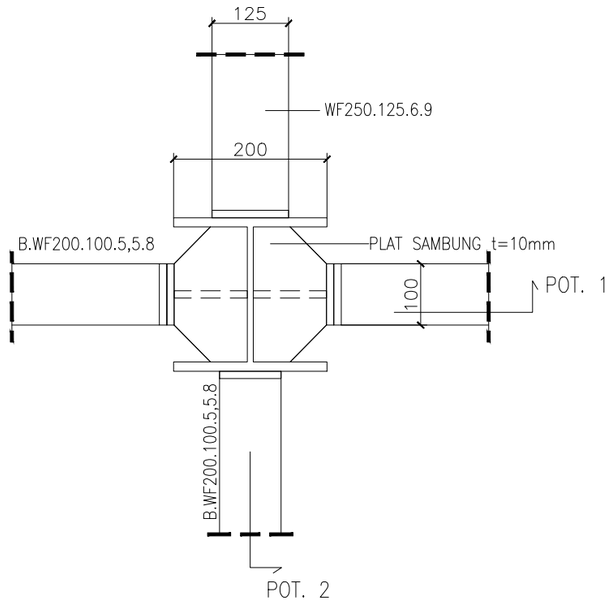

DETAIL 2
SKALA 1:10

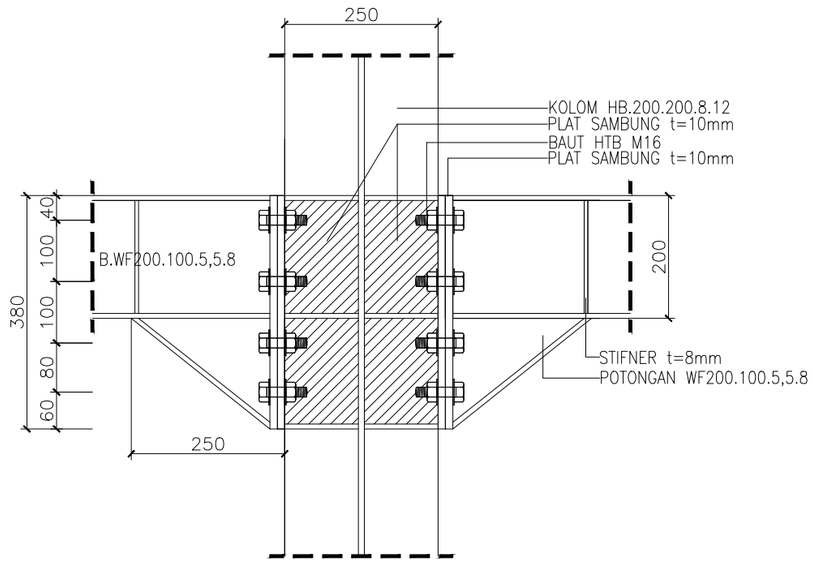

POTONGAN 1
SKALA 1:10

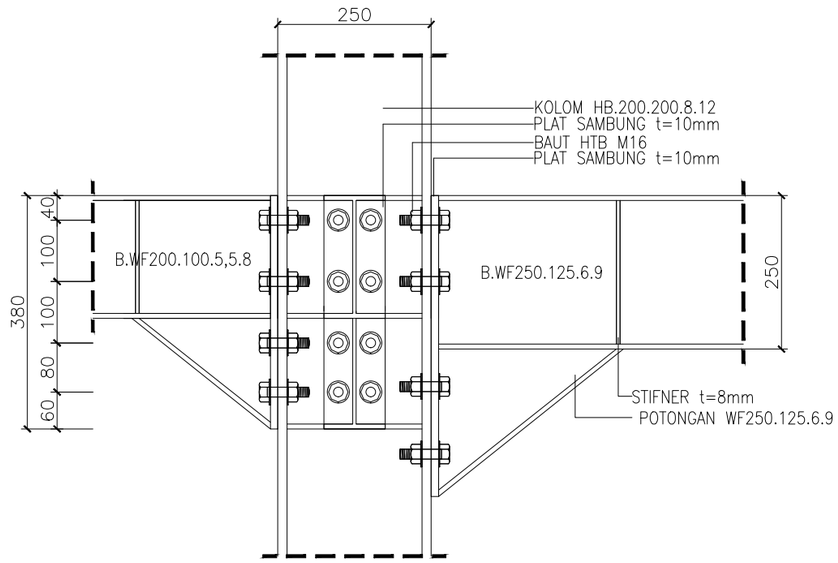

POTONGAN 2
SKALA 1:10

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	KONDISI	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT LANTAI DAN DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek
UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana
CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DETAIL 2	**1 : 10**


KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
STR	5	**45**

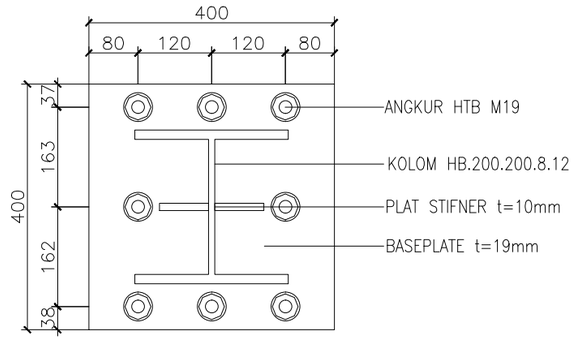

DETAIL 3
SKALA 1:10

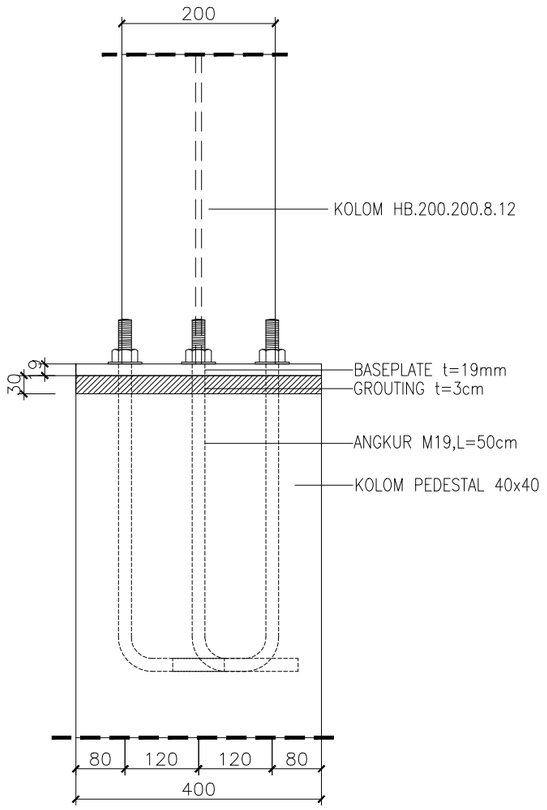

POTONGAN 1
SKALA 1:10

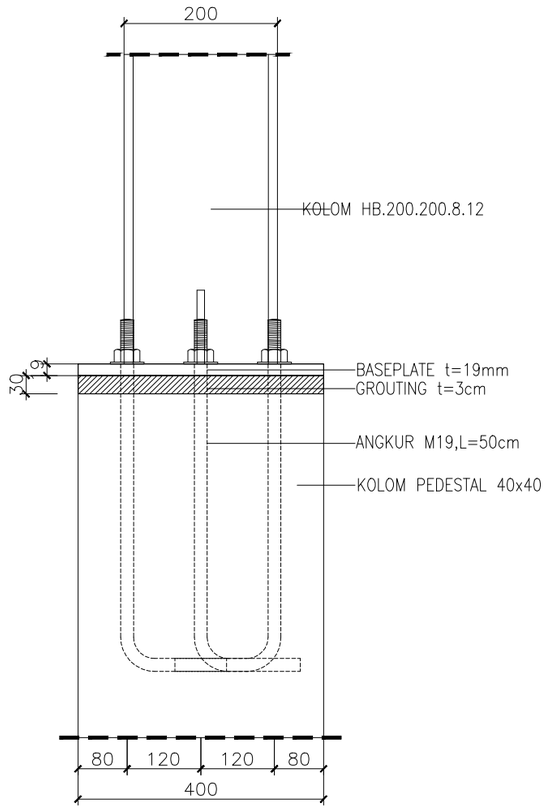

POTONGAN 2
SKALA 1:10

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	K O N D I S I	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT DAN DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR

M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.


TEAM LEADER





Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.


JUDUL GAMBAR	SKALA
DETAIL 3	**1 : 10**

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
STR	6	**45**


TABEL PENULANGAN BALOK DAN KOLOM

TYPE KOLOM	KOLOM KP
POSISI BALOK	TUMP/LAP
POTONGAN	
DIMENSI	40x40
TULANGAN UTAMA	12D16
BEUGEL	D10–150
DECKING	40 mm

TYPE BALOK	BALOK S1		BALOK B1	
POSISI BALOK	TUMPUAN KANAN/KIRI	LAPANGAN	TUMPUAN KANAN/KIRI	LAPANGAN
POTONGAN				
DIMENSI	20/30	20/30	20/30	20/30
TULANGAN ATAS	3D13	3D13	3D13	3D13
TULANGAN BAWAH	3D13	3D13	3D13	3D13
BEUGEL	D10–150	D10–150	D10–150	D10–150
TULANGAN MIRING	–	–	–	–
TULANGAN PUNTIR	–		–	
DECKING	40 mm		40 mm	

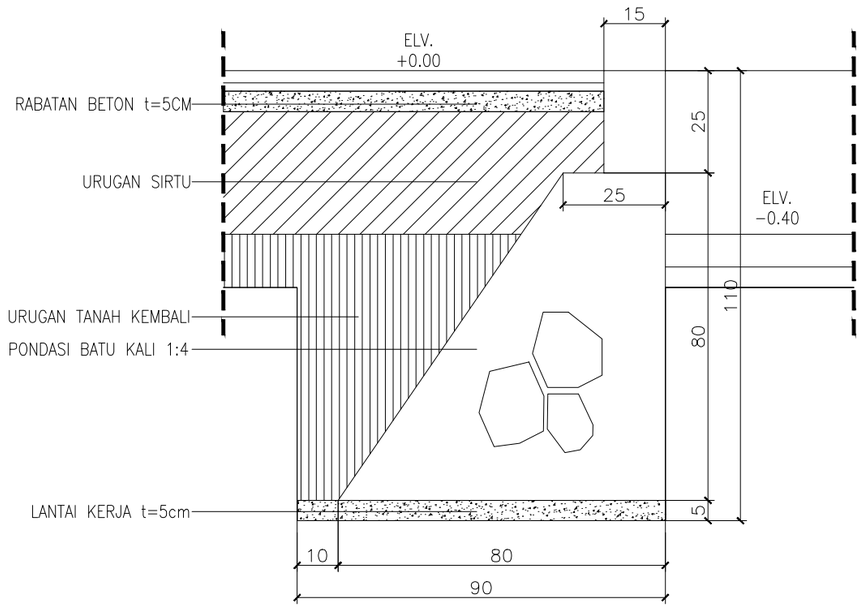

DETAIL PONDASI BATU KALI
SKALA 1:15

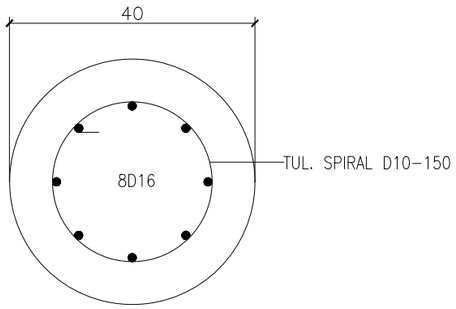

DETAIL PONDASI BOR PILE
SKALA 1:10

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	K O N D I S I	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT DAN DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 19820424200604100 2

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER

Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
TABEL PENULANGAN, DETAIL PONDASI, & DETAIL BORPILE	1 : 10 1 : 15

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
STR	7	45

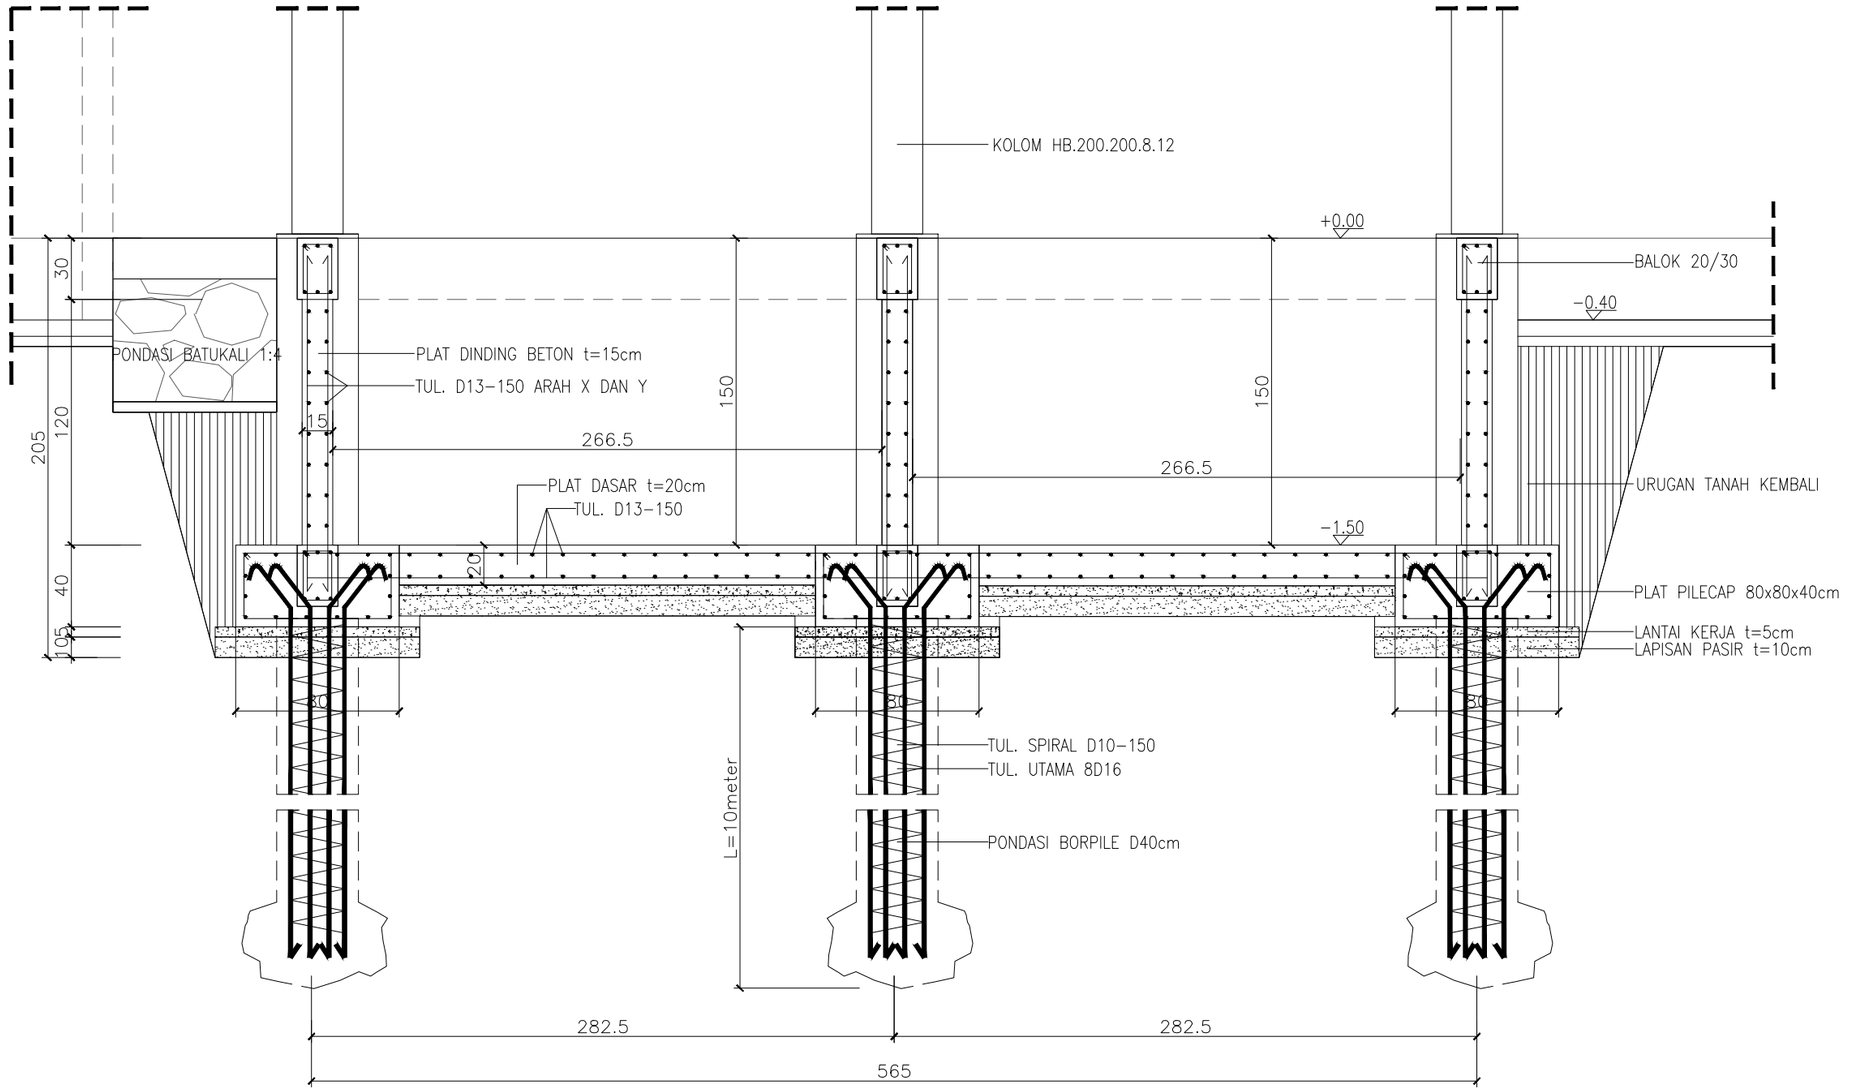

DETAIL PIT LIFT
SKALA 1:30

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	KONDISI	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PLAT LANTAI DAN DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 19820424006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DETAIL PITLIFT	1 : 30


KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
STR	8	45

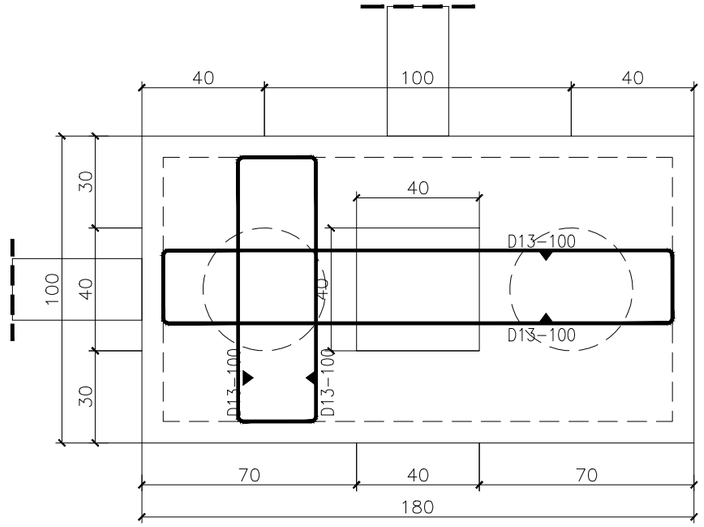

DETAIL PC2
SKALA 1:20

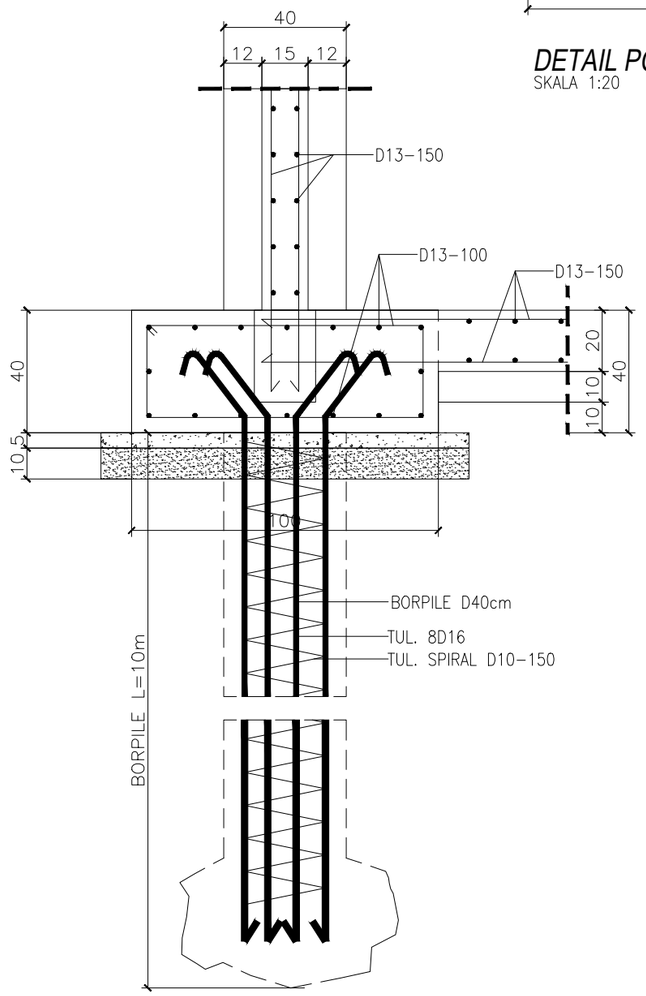

POTONGAN 1
SKALA 1:20

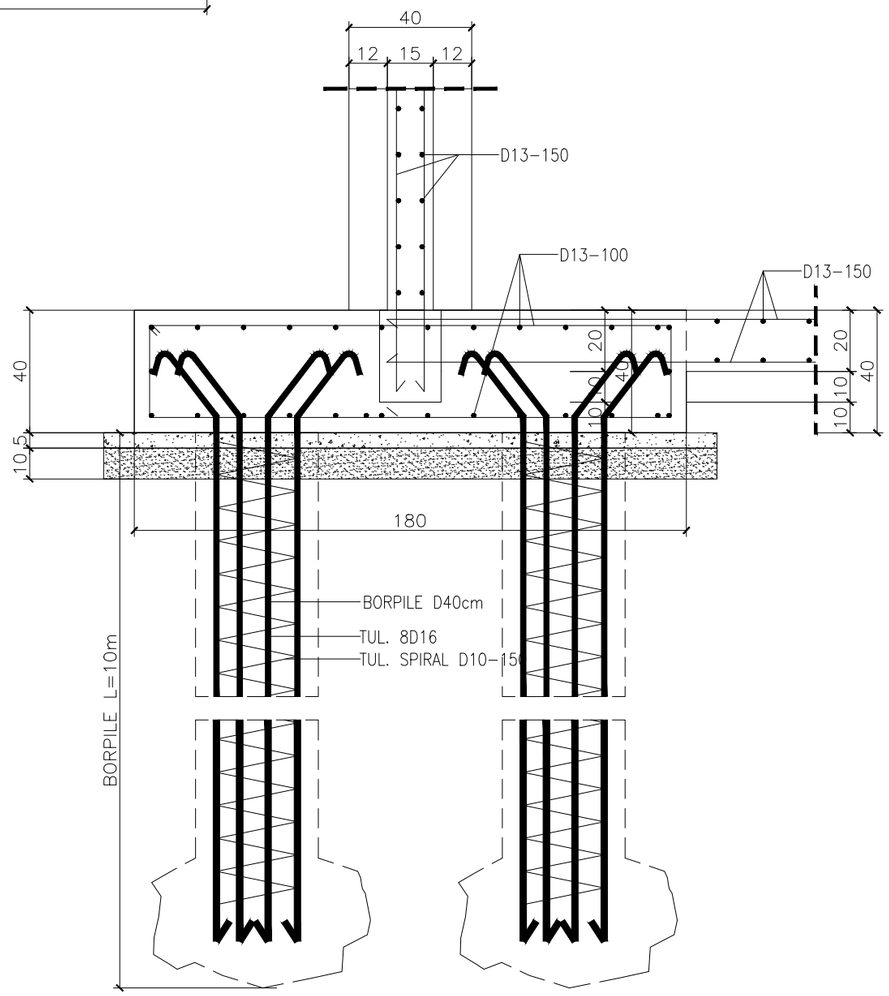

POTONGAN 2
SKALA 1:20

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	K O N D I S I	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT DAN DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 19820424006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR

M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.


TEAM LEADER

Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.


JUDUL GAMBAR	SKALA
DETAIL PC2	1 : 20

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
STR	9	45


GEDUNG HUKUM
(RKB-G)
(3 lantai)

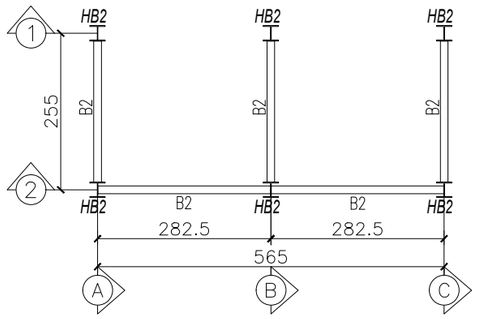


DENAH BALOK KOLOM ELV. +2.00, +6.00, +10.00
SKALA 1:100

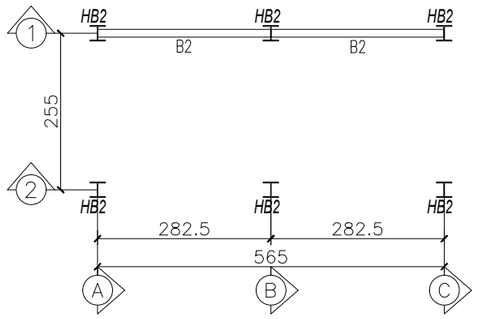


DENAH BALOK KOLOM ELV. +2.45, +6.45, & +10.45
SKALA 1:100

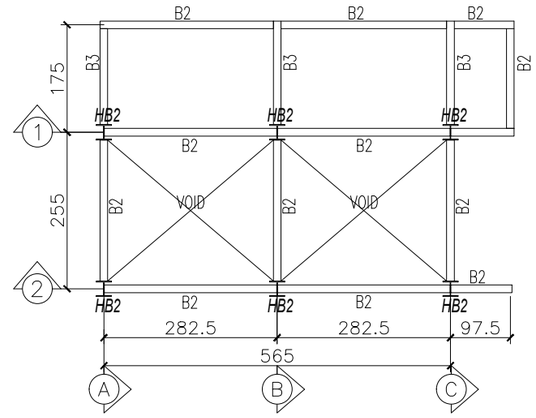


DENAH BALOK KOLOM ELV. +3.82 & +7.82
SKALA 1:100

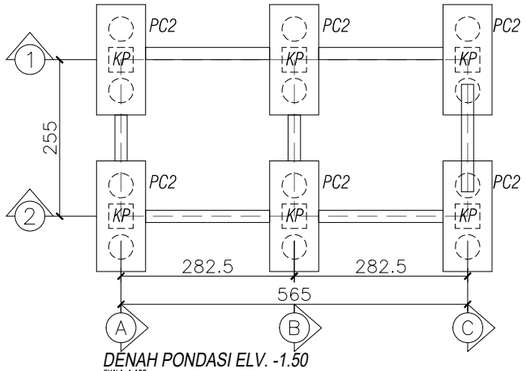

DENAH PONDASI ELV. -1.50
SKALA 1:100

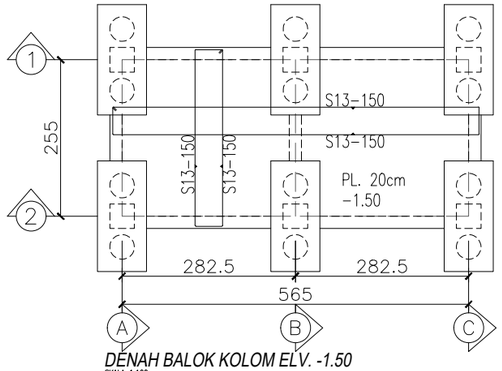

DENAH BALOK KOLOM ELV. -1.50
SKALA 1:100

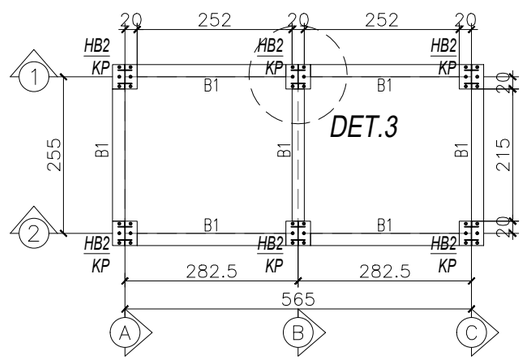

DENAH BALOK KOLOM ELV. +0.00
SKALA 1:100

KP	KOLOM PEDESTAL 40X40
HB2	HB 200.200.8.12
S1	SLOOF 20/30
B1	BALOK 20/30
B2	WF 200.100.5,5.8
B3	WF 250.125.6.9

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	K O N D I S I	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT ATAP DAK	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek
UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 19740925200312100 2

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 19820424200604100 2

Konsultan Perencana
CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH PONDASI, BALOK & KOLOM LIFT FAKULTAS TEKNIK	**1 : 100**

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
STR	**1**	**45**

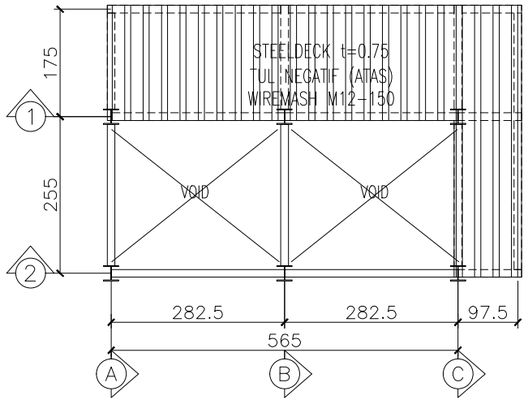


PLAT LANTAI ELV. +12.00
SKALA 1:100

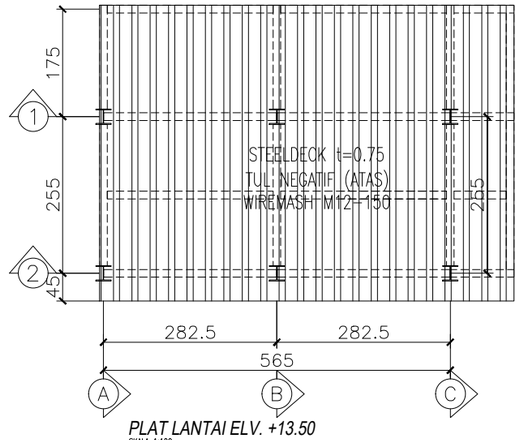


PLAT LANTAI ELV. +13.50
SKALA 1:100

DET.1

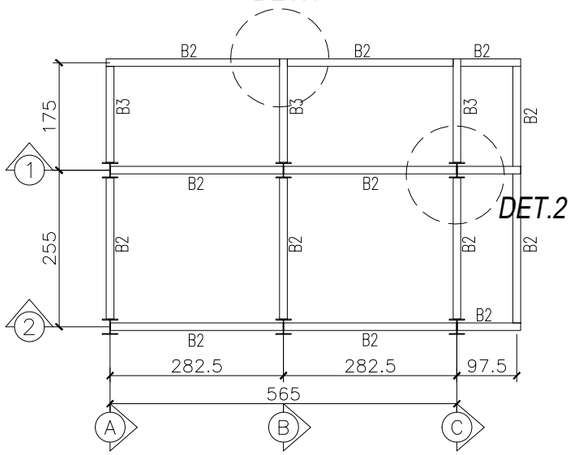


DENAH BALOK KOLOM ELV. +11.82
SKALA 1:100

DET.2

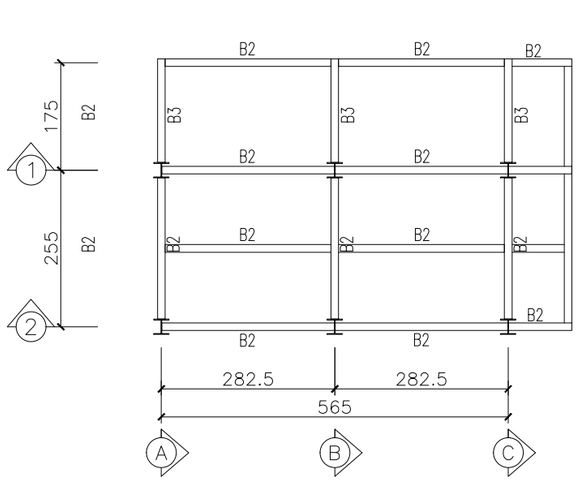

DENAH BALOK KOLOM ELV. +13.32
SKALA 1:100

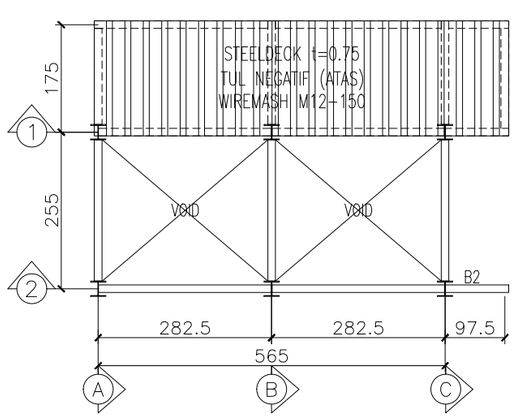

PLAT LANTAI ELV. +4.00, +8.00
SKALA 1:100

KP	KOLOM PEDESTAL 40X40
HB2	HB 200.200.8.12
S1	SLOOF 20/30
B1	BALOK 20/30
B2	WF 200.100.5,5.8
B3	WF 250.125.6.9

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	KONDISI	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT DAN DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH BALOK, KOLOM , & PLAT LANTAI LIFT	**1 : 100**

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
STR	2	**45**

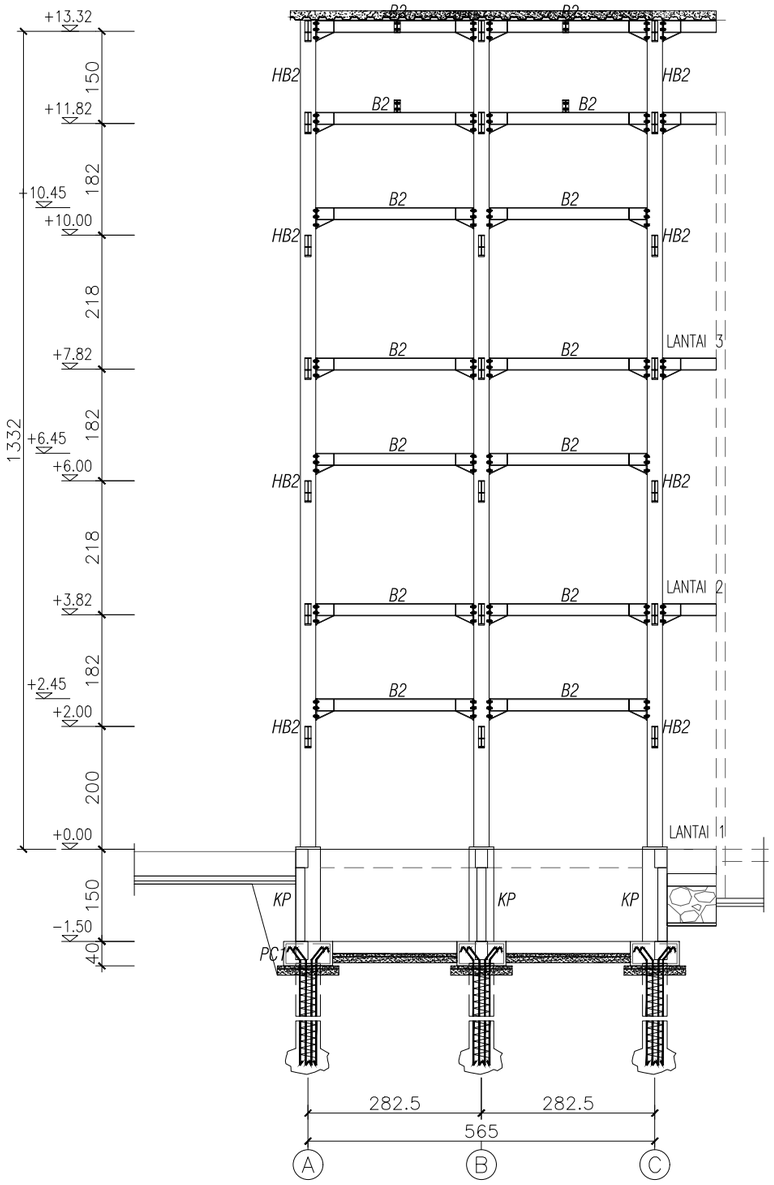

POTONGAN 1-1
SKALA 1:100

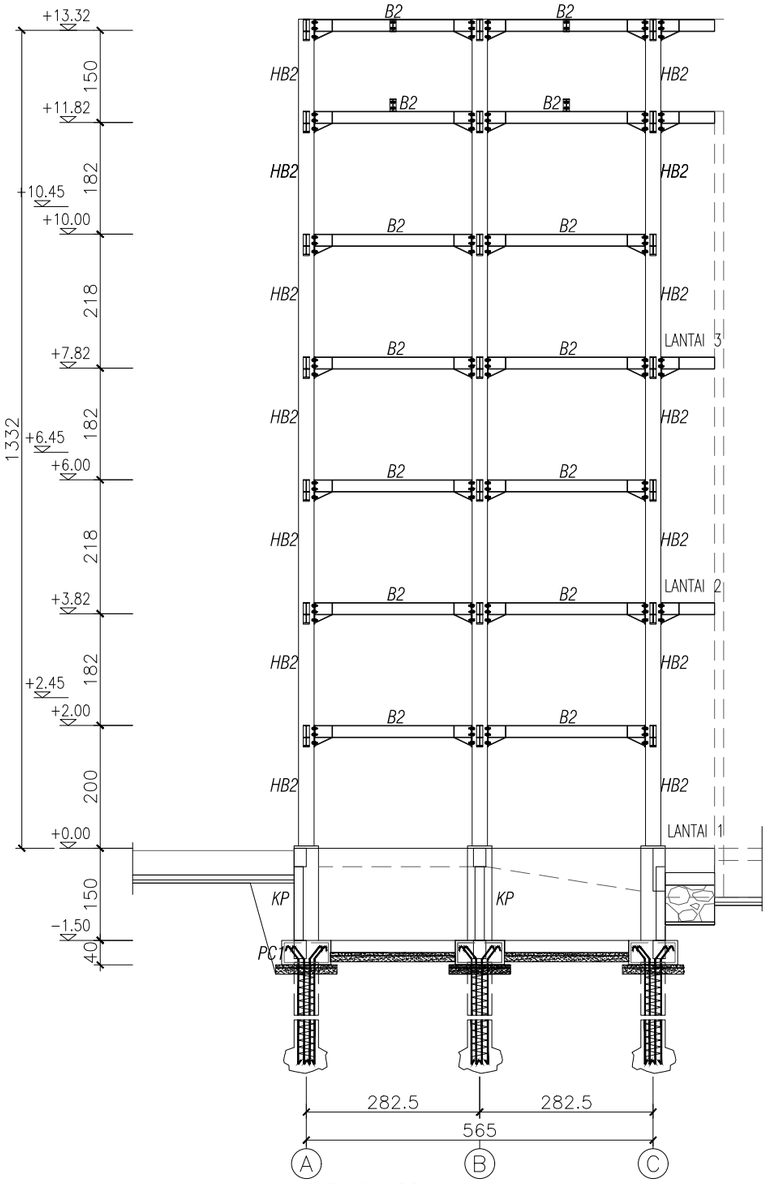

POTONGAN 2-2
SKALA 1:100

KP	KOLOM PEDESTAL 40X40
HB2	HB 200.200.8.12
S1	SLOOF 20/30
B1	BALOK 20/30
B2	WF 200.100.5,5.8
B3	WF 250.125.6.9

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	KONDISI	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT DAN DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
POTONGAN 1-1 & POTONGAN 2-2	1 : 100


KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
STR	3	45

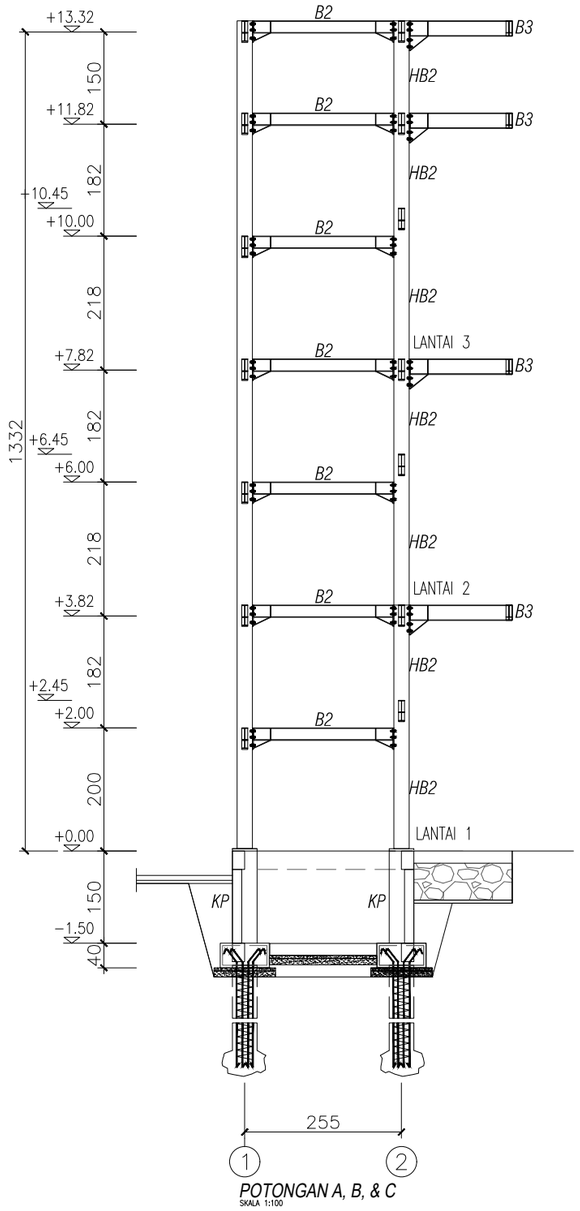


POTONGAN A, B, & C
SKALA 1:100

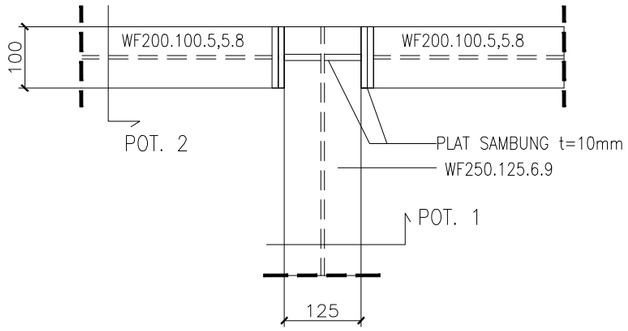

DETAIL 1
SKALA 1:10

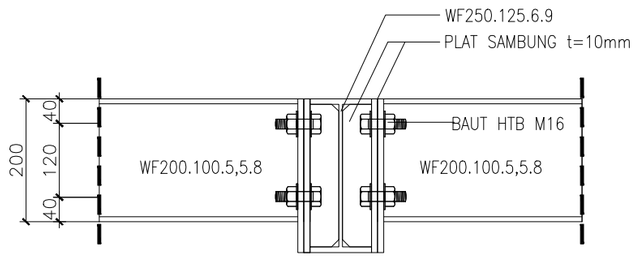

POTONGAN 1
SKALA 1:10

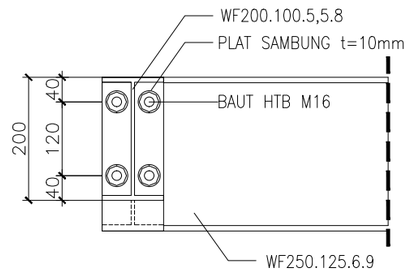

POTONGAN 2
SKALA 1:10

KP	KOLOM PEDESTAL 40X40
HB2	HB 200.200.8.12
S1	SLOOF 20/30
B1	BALOK 20/30
B2	WF 200.100.5,5.8
B3	WF 250.125.6.9

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	KONDISI	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT DAN DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
POTONGAN AS A,B,C & DETAIL 1	1 : 100 1 : 10


KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
STR	4	45

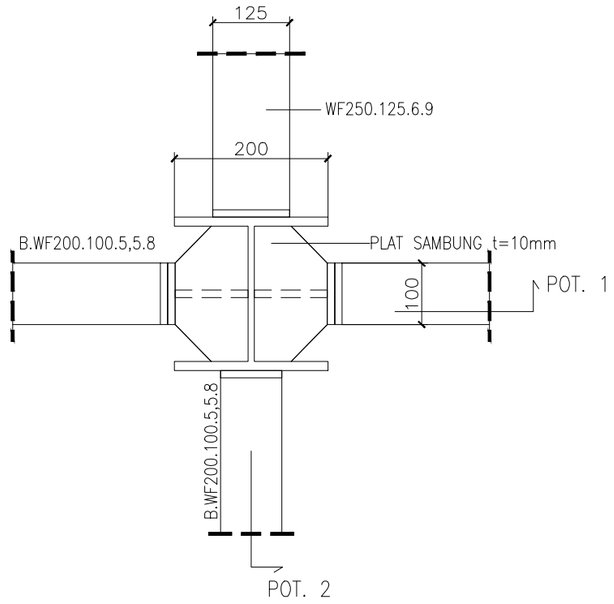

DETAIL 2
SKALA 1:10

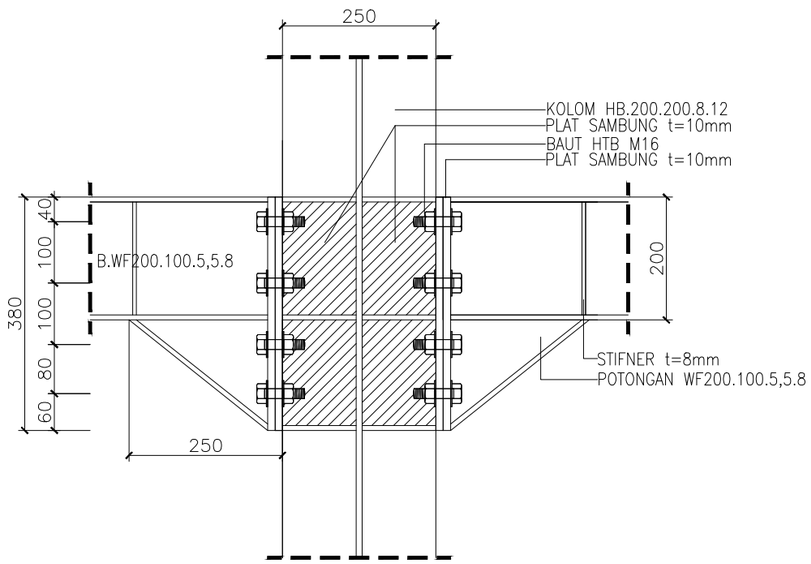

POTONGAN 1
SKALA 1:10

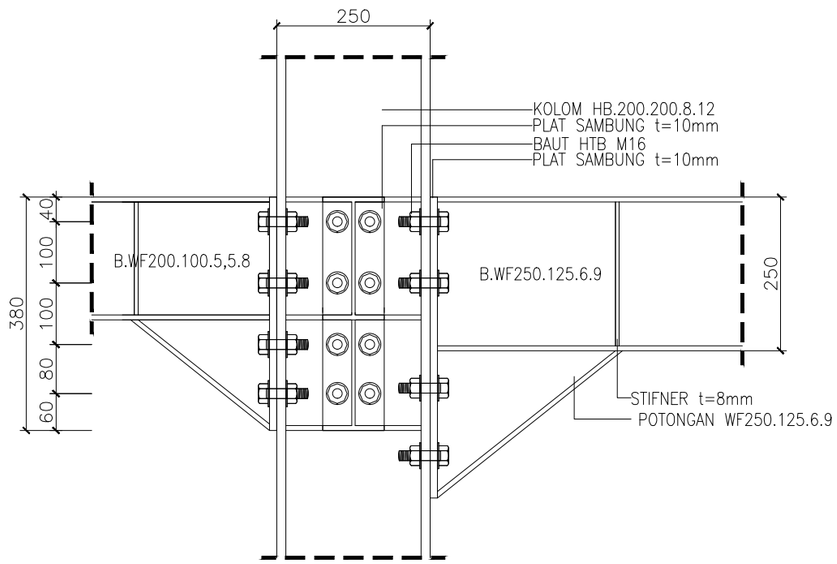

POTONGAN 2
SKALA 1:10

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	K O N D I S I	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT DAN DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 19740925200312100 2

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 19820424200604100 2

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DETAIL 2	**1 : 10**


KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
STR	5	**45**

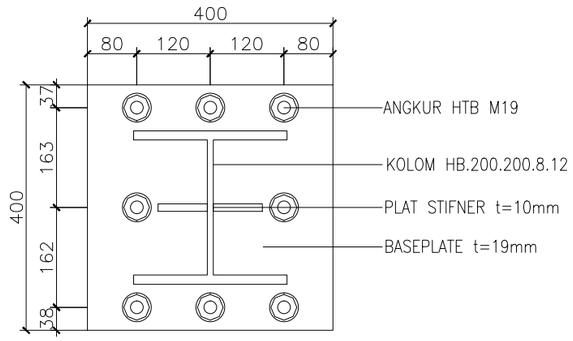

DETAIL 3
SKALA 1:10

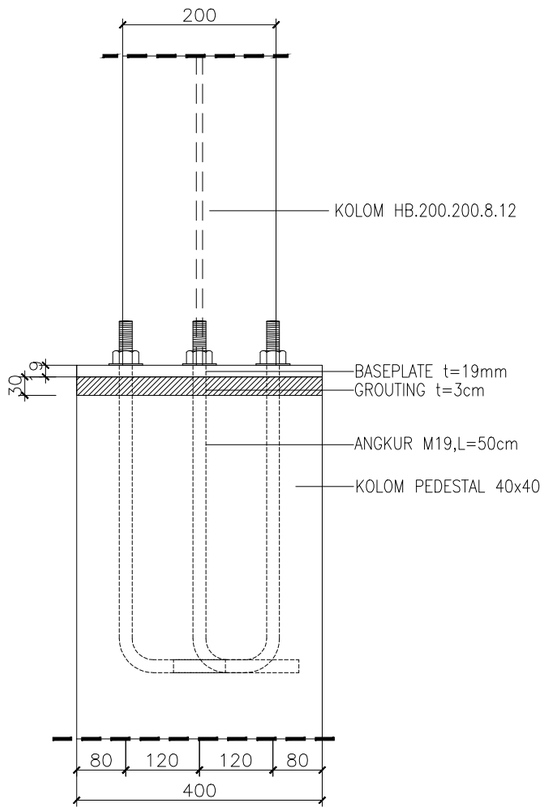

POTONGAN 1
SKALA 1:10

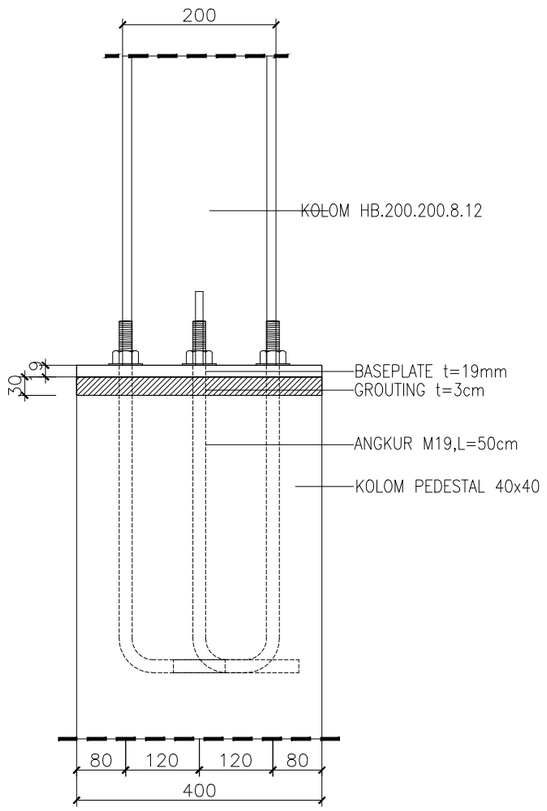

POTONGAN 2
SKALA 1:10

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	KONDISI	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT LANTAI DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR

M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.


TEAM LEADER





Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.


JUDUL GAMBAR	SKALA
DETAIL 3	**1 : 10**

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
STR	6	**45**


TABEL PENULANGAN BALOK DAN KOLOM

TYPE KOLOM	KOLOM KP
POSISI BALOK	TUMP/LAP
POTONGAN	
DIMENSI	40x40
TULANGAN UTAMA	12D16
BEUGEL	D10–150
DECKING	40 mm

TYPE BALOK	BALOK S1		BALOK B1	
POSISI BALOK	TUMPUAN KANAN/KIRI	LAPANGAN	TUMPUAN KANAN/KIRI	LAPANGAN
POTONGAN				
DIMENSI	20/30	20/30	20/30	20/30
TULANGAN ATAS	3D13	3D13	3D13	3D13
TULANGAN BAWAH	3D13	3D13	3D13	3D13
BEUGEL	D10–150	D10–150	D10–150	D10–150
TULANGAN MIRING	–	–	–	–
TULANGAN PUNTIR	–		–	
DECKING	40 mm		40 mm	

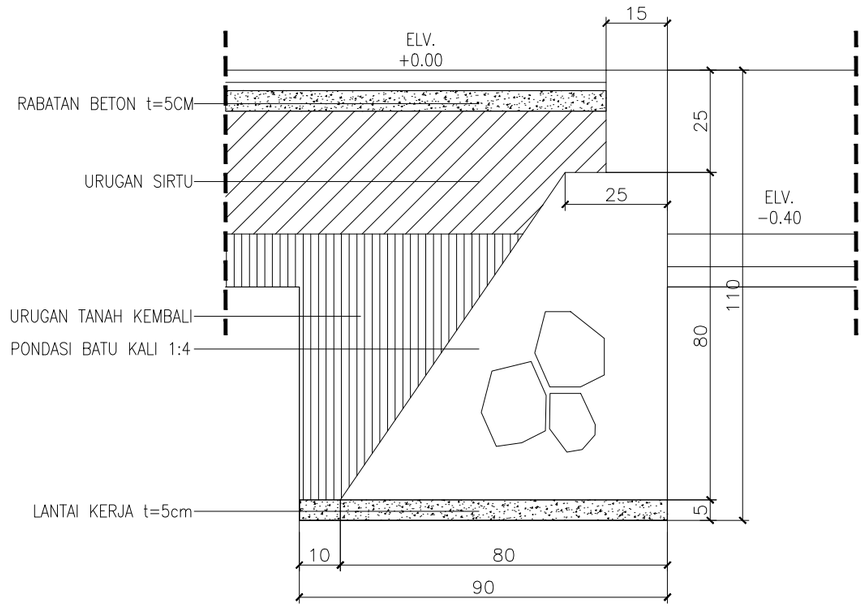

DETAIL PONDASI BATU KALI
SKALA 1:15

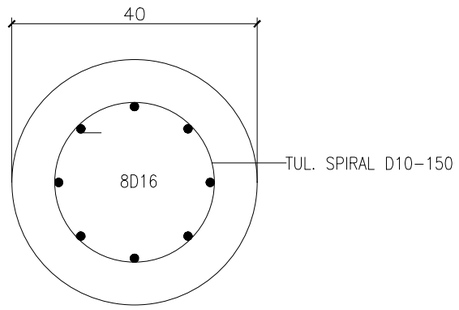

DETAIL PONDASI BOR PILE
SKALA 1:10

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	KONDISI	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT LANTAI DAN ATAP	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER

Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
TABEL PENULANGAN, DETAIL PONDASI, & DETAIL BORPILE	**1 : 10** **1 : 15**

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
STR	7	**45**

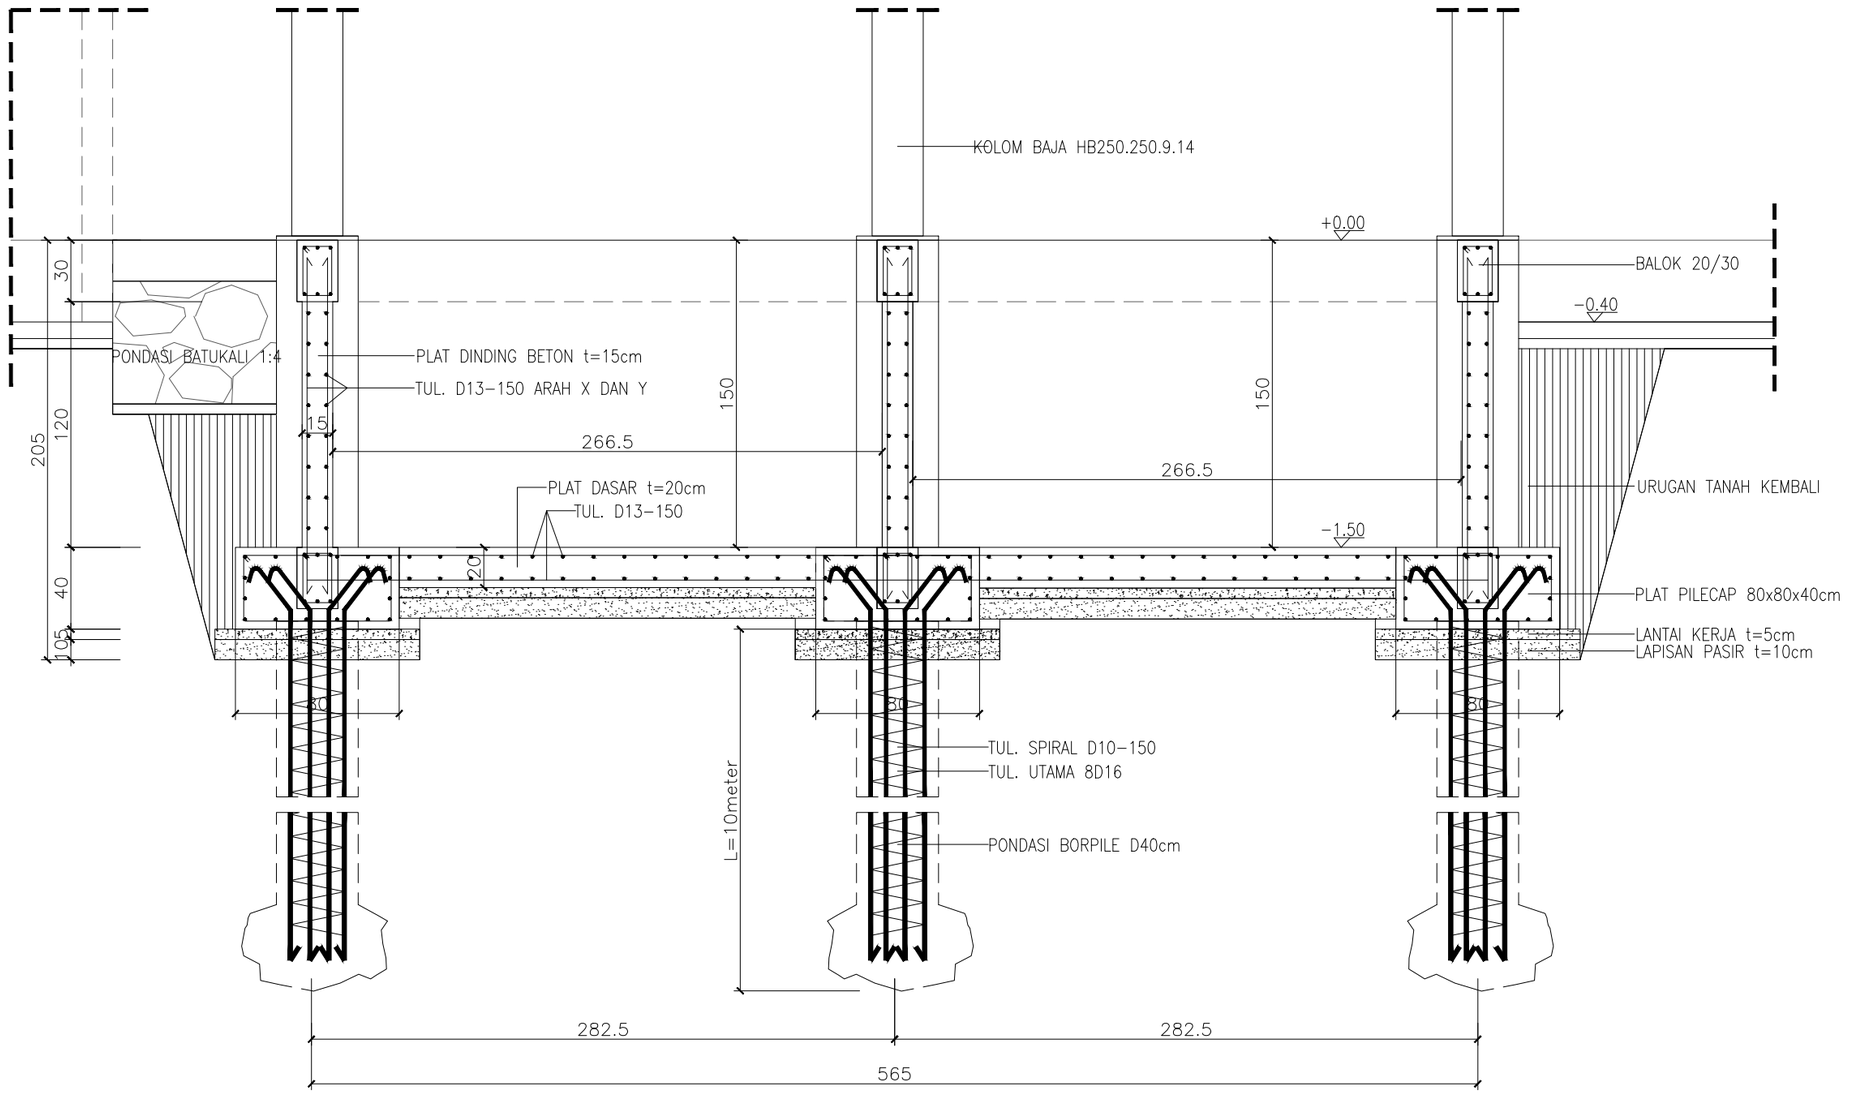

DETAIL PIT LIFT

SKALA 1:30

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	K O N D I S I	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT DAN DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DETAIL PITLIFT	1 : 30


KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
STR	8	45

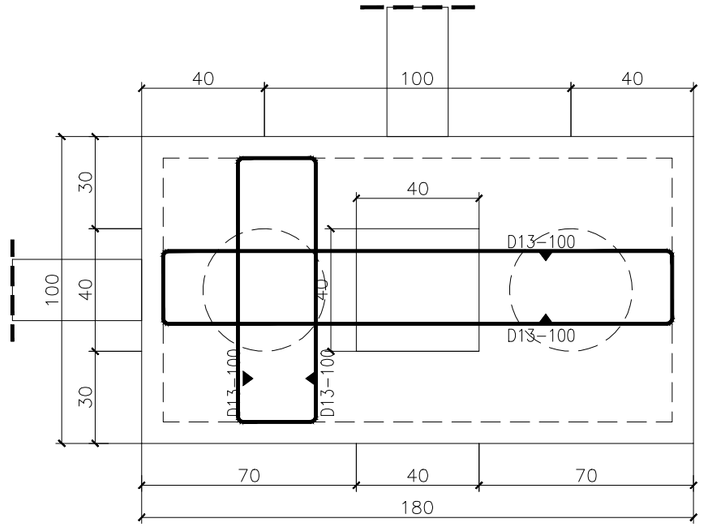

DETAIL PC2
SKALA 1:20

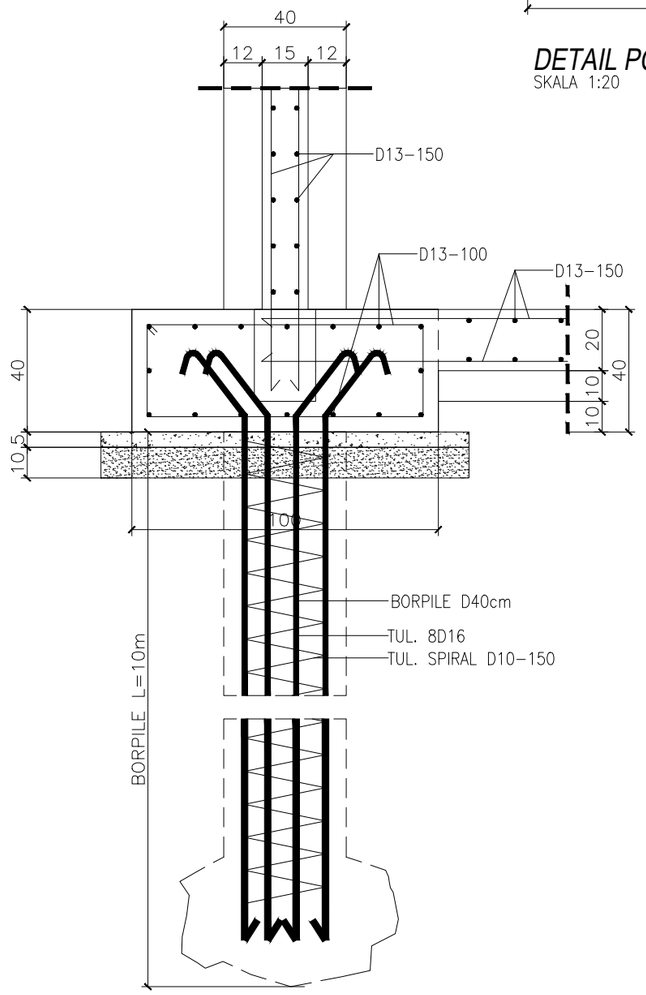

POTONGAN 1
SKALA 1:20

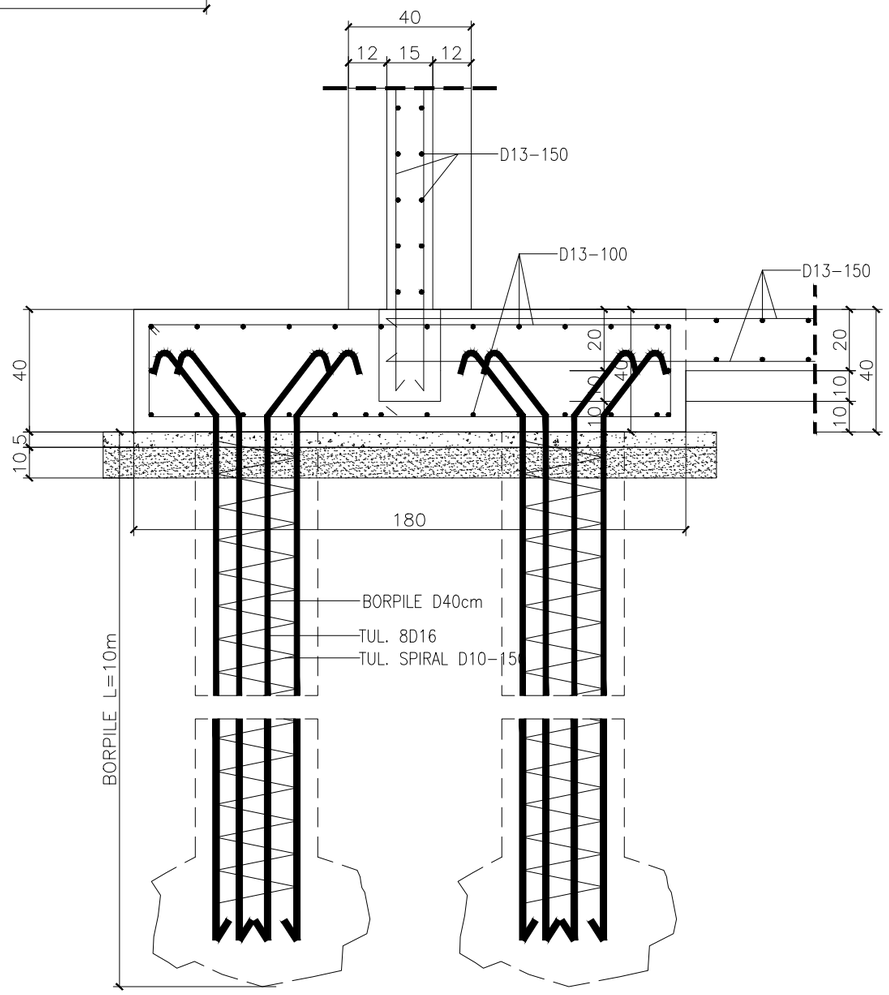

POTONGAN 2
SKALA 1:20

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	K O N D I S I	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT LANTAI DAN ATAP	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 19820424200604100 2

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR

M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER

Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.


JUDUL GAMBAR	SKALA
DETAIL PC2	**1 : 20**

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
STR	9	**45**

GEDUNG KEISLAMAN


(RKB-C)

(3 lantai)

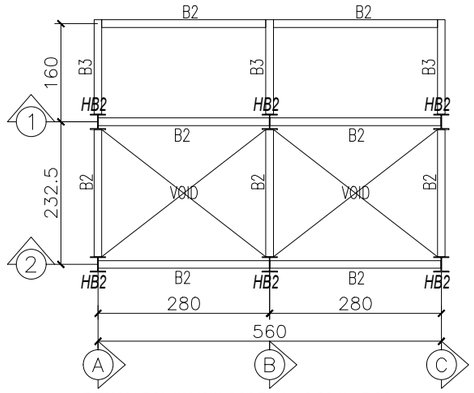


DENAH BALOK KOLOM ELV. +3.82 & +7.82

SKALA 1:100

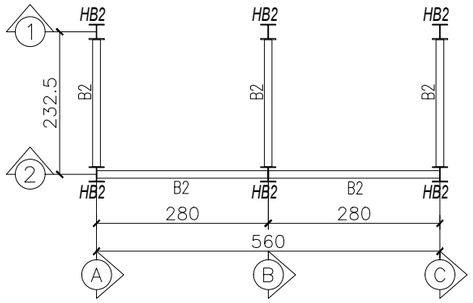


DENAH BALOK KOLOM ELV. +2.00, +6.00, & +10.00

SKALA 1:100

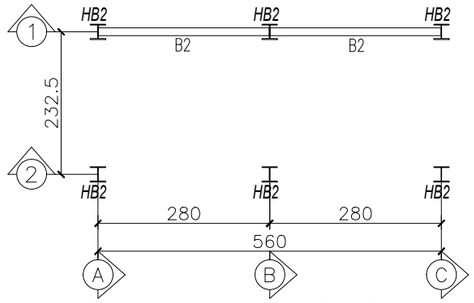


DENAH BALOK KOLOM ELV. +2.45, +6.45, & +10.45

SKALA 1:100

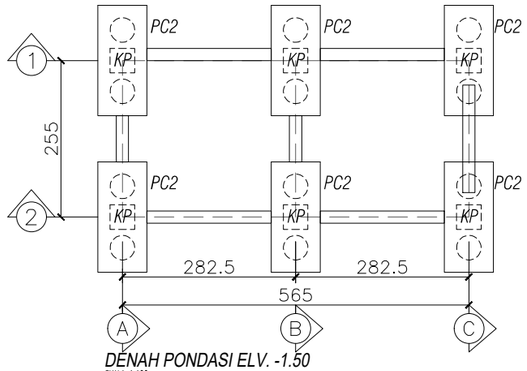


DENAH PONDASI ELV. -1.50

SKALA 1:100

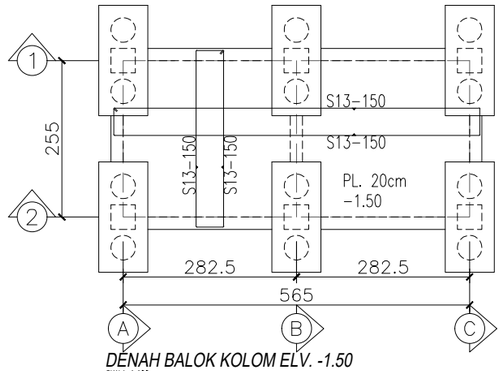

DENAH BALOK KOLOM ELV. -1.50

SKALA 1:100

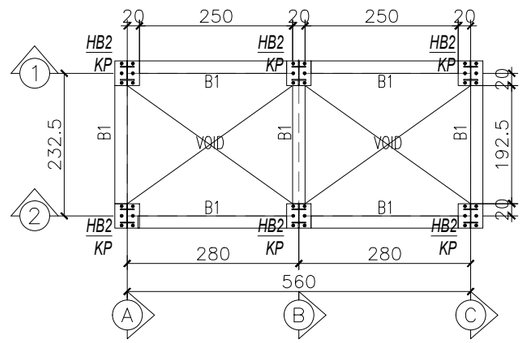

DENAH BALOK KOLOM ELV. +0.00

SKALA 1:100

KP	KOLOM PEDESTAL 40X40
HB2	HB 200.200.8.12
S1	SLOOF 20/30
B1	BALOK 20/30
B2	WF 200.100.5,5.8
B3	WF 250.125.6.9

UNIVERSITAS TRUNODJOYO

M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	KONDISI	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT DAN DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER

Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.


JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH PONDASI, BALOK & KOLOM LIFT FAKULTAS TEKNIK	1 : 100

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
STR	1	45

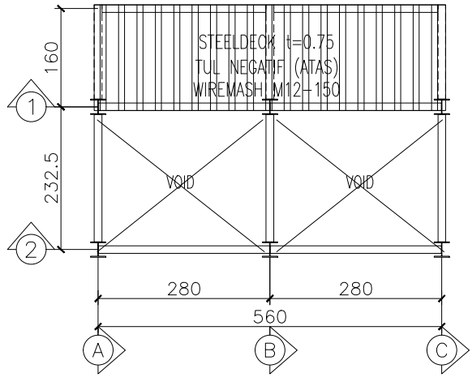

PLAT LANTAI ELV. +12.00


SKALA 1:100

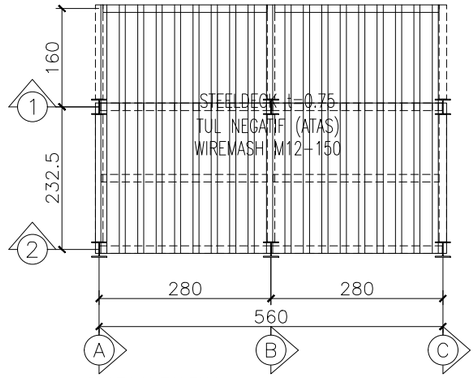

PLAT LANTAI ELV. +13.50


SKALA 1:100

DET.1

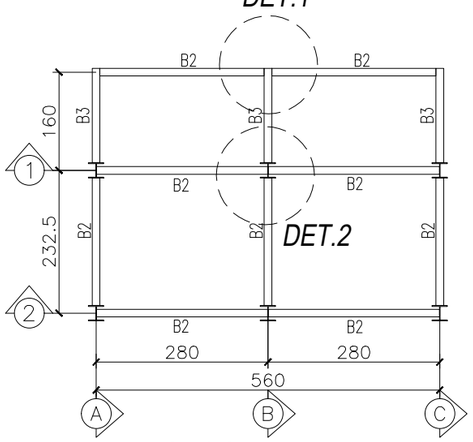


DENAH BALOK KOLOM ELV. +11.82

SKALA 1:100

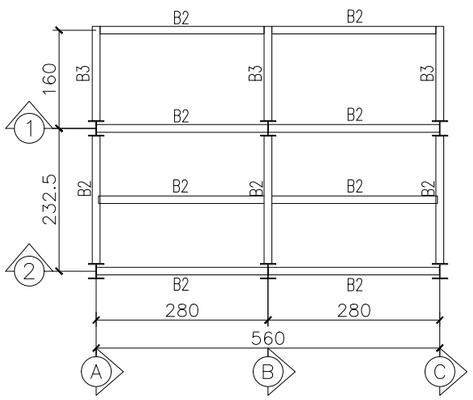

DENAH BALOK KOLOM ELV. +13.32

SKALA 1:100

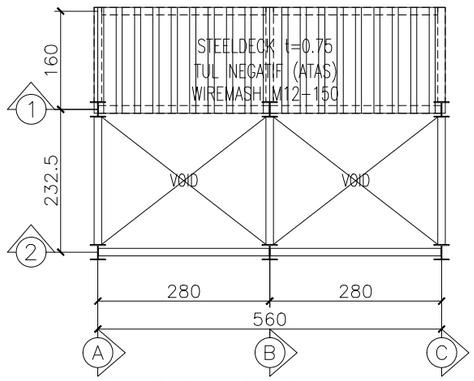

PLAT LANTAI ELV. +4.00 & +8.00

SKALA 1:100

KP	KOLOM PEDESTAL 40X40
HB2	HB 200.200.8.12
S1	SLOOF 20/30
B1	BALOK 20/30
B2	WF 200.100.5,5.8
B3	WF 250.125.6.9

UNIVERSITAS TRUNODJOYO

M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	KONDISI	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT LANTAI DAN DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 19820424200604 1002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH BALOK, KOLOM , & PLAT LANTAI LIFT	**1 : 100**

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
STR	2	**45**

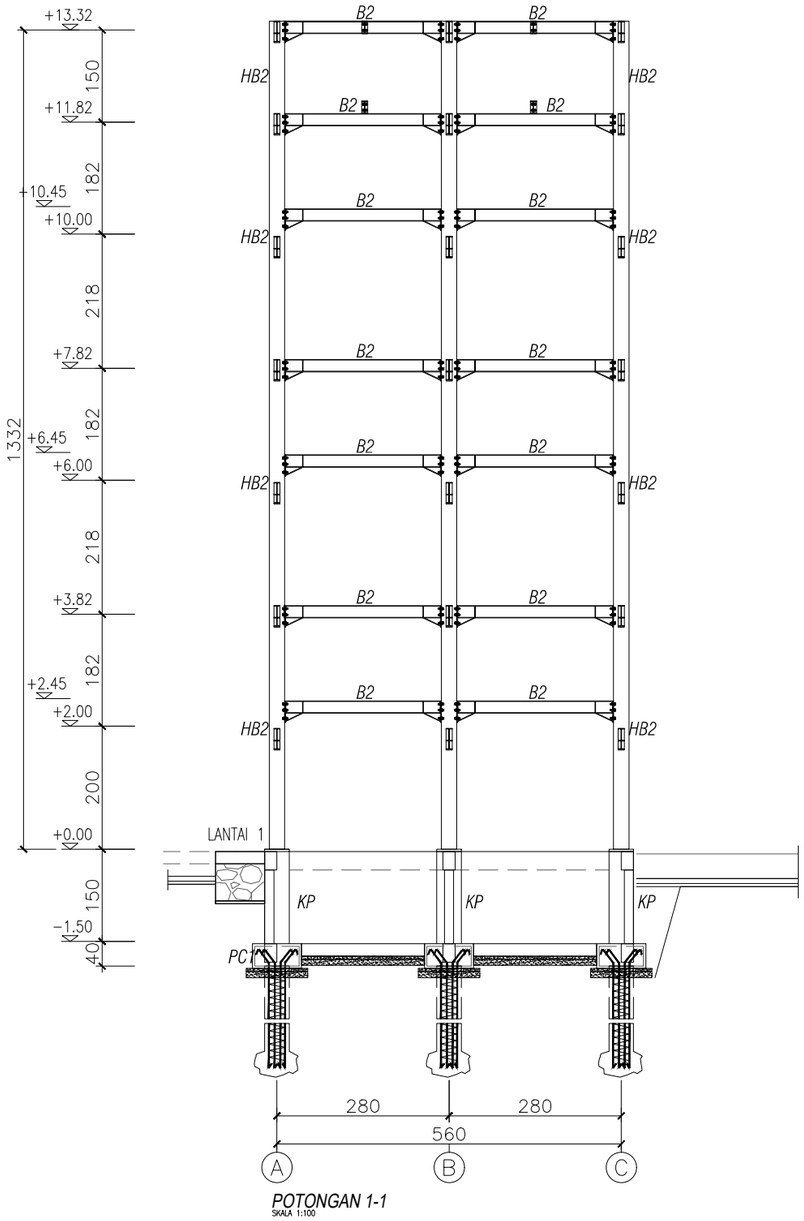

POTONGAN 1-1
SKALA 1:100

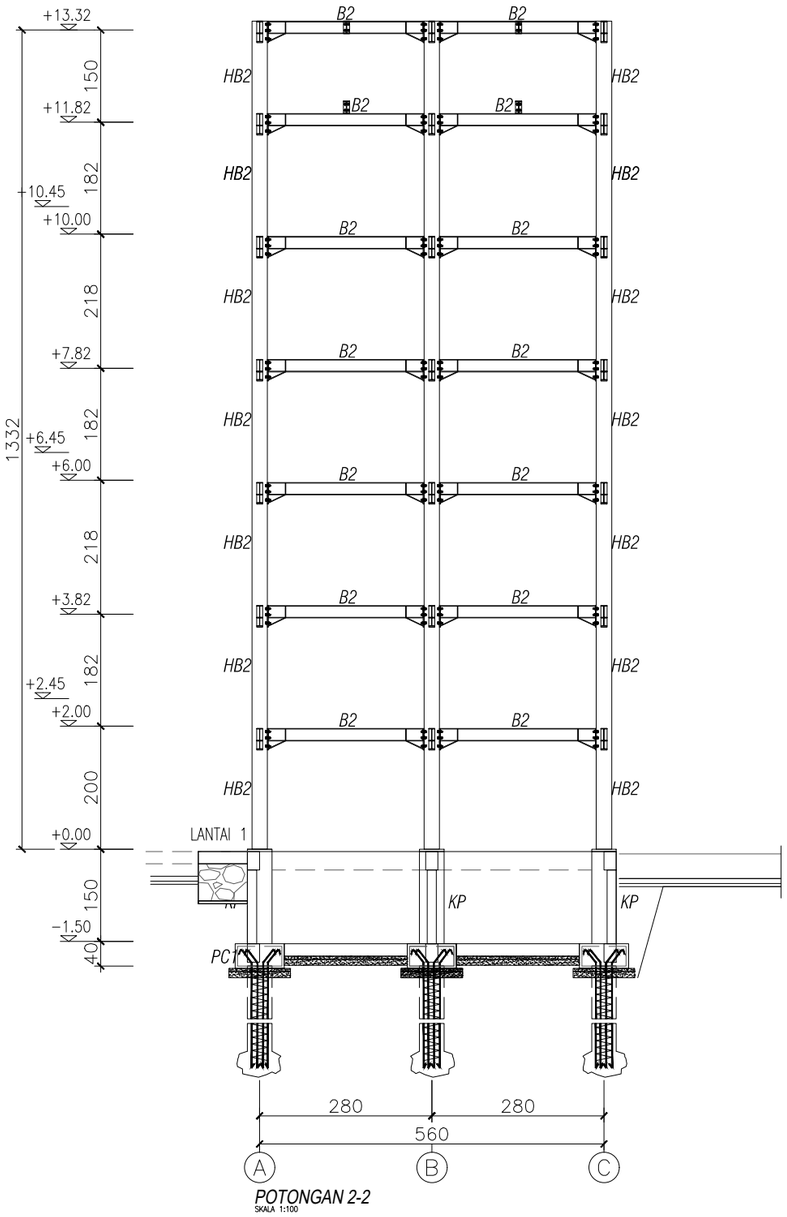

POTONGAN 2-2
SKALA 1:100

KP	KOLOM PEDESTAL 40X40
HB2	HB 200.200.8.12
S1	SLOOF 20/30
B1	BALOK 20/30
B2	WF 200.100.5,5.8
B3	WF 250.125.6.9

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	KONDISI	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT DAN DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGDAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 19740925200312002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 19820424200604 1002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
POTONGAN 1-1 & POTONGAN 2-2	1 : 100


KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
STR	3	45

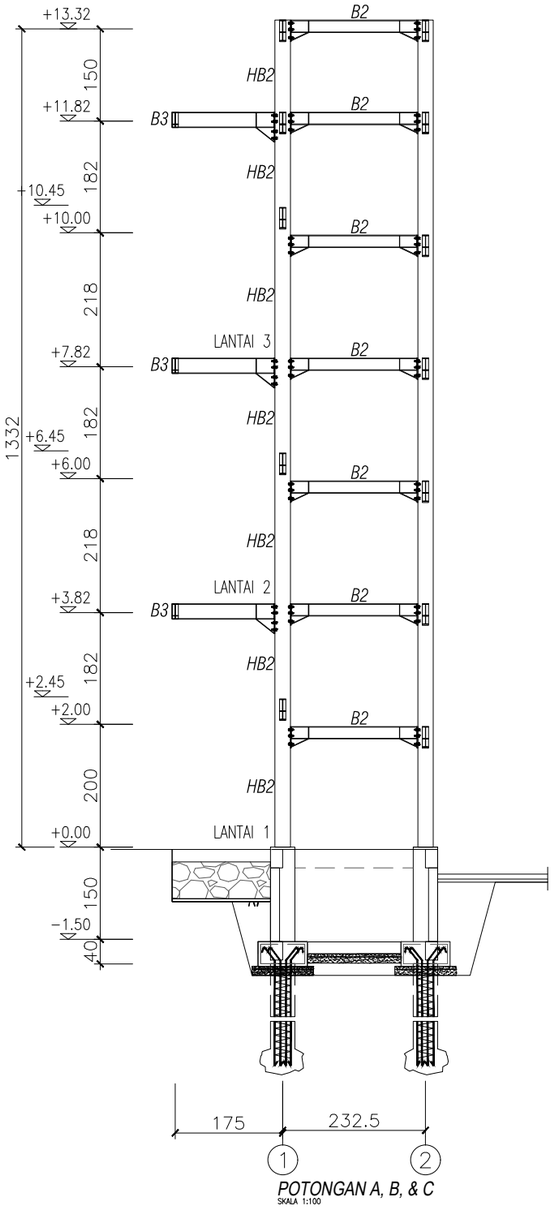


POTONGAN A, B, & C
SKALA 1:100

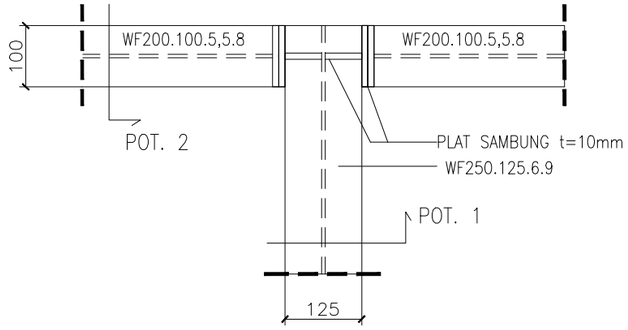

DETAIL 1
SKALA 1:10

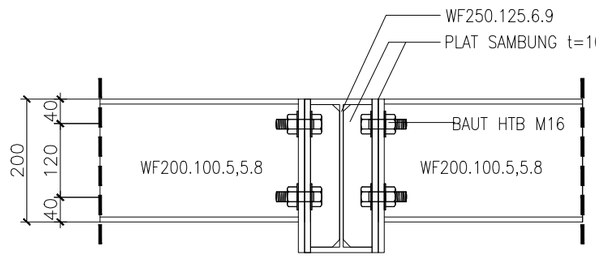

POTONGAN 1
SKALA 1:10

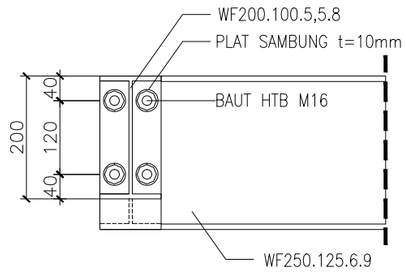

POTONGAN 2
SKALA 1:10

KP	KOLOM PEDESTAL 40X40
HB2	HB 200.200.8.12
S1	SLOOF 20/30
B1	BALOK 20/30
B2	WF 200.100.5,5.8
B3	WF 250.125.6.9

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	KONDISI	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT LANTAI DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek
UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 19740925200312100 2

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 19820424200604100 2


Konsultan Perencana
CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR
M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.


TEAM LEADER
Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
POTONGAN AS A,B,C & DETAIL 1	1 : 100 1 : 10


KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
STR	4	45

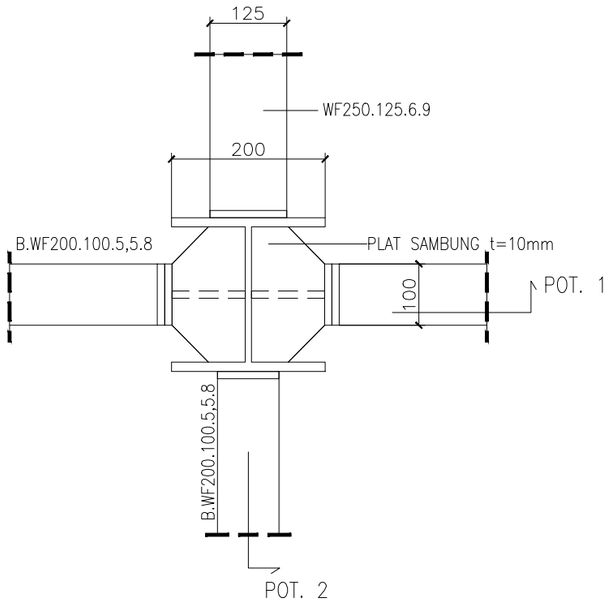

DETAIL 2
SKALA 1:10

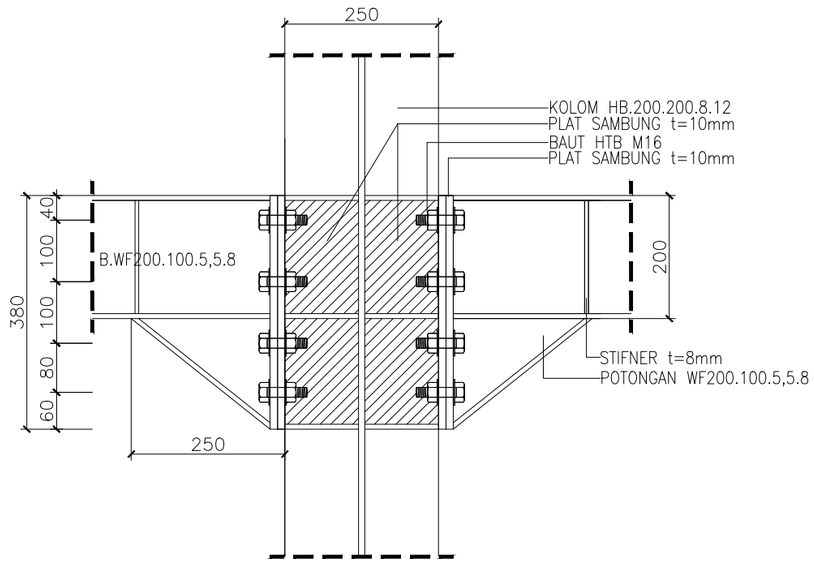

POTONGAN 1
SKALA 1:10

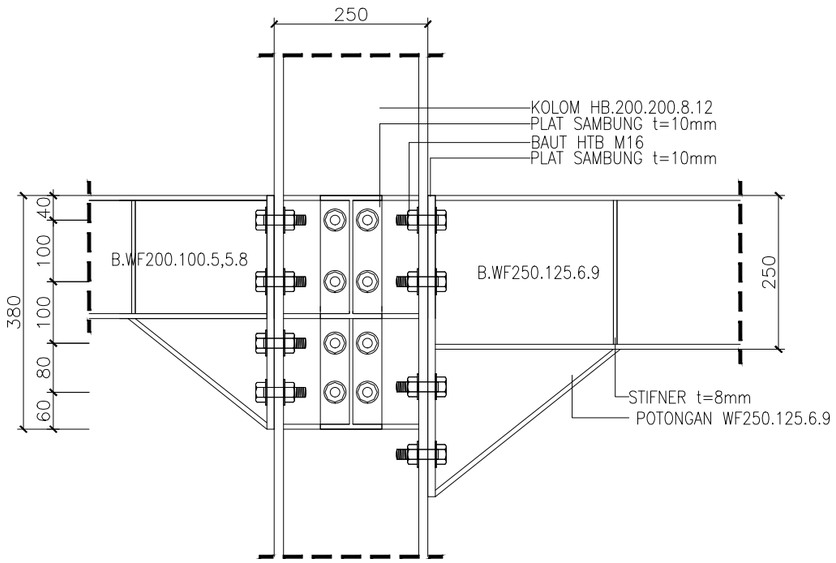

POTONGAN 2
SKALA 1:10

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	K O N D I S I	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT DAN DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 19740925200312100 2

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 19820424200604100 2

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DETAIL 2	**1 : 10**


KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
STR	5	**45**

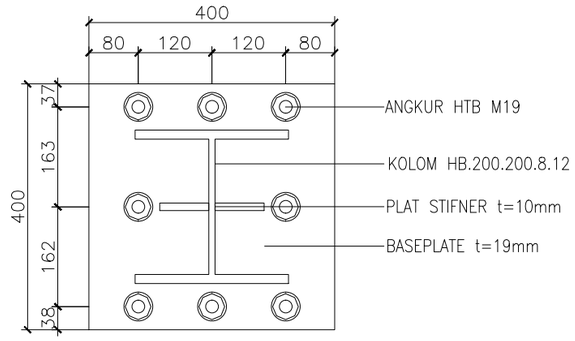

DETAIL 3
SKALA 1:10

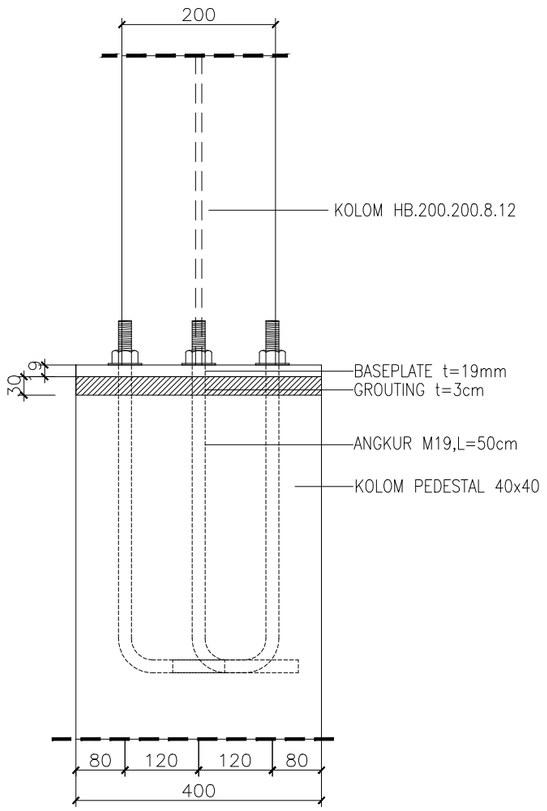

POTONGAN 1
SKALA 1:10

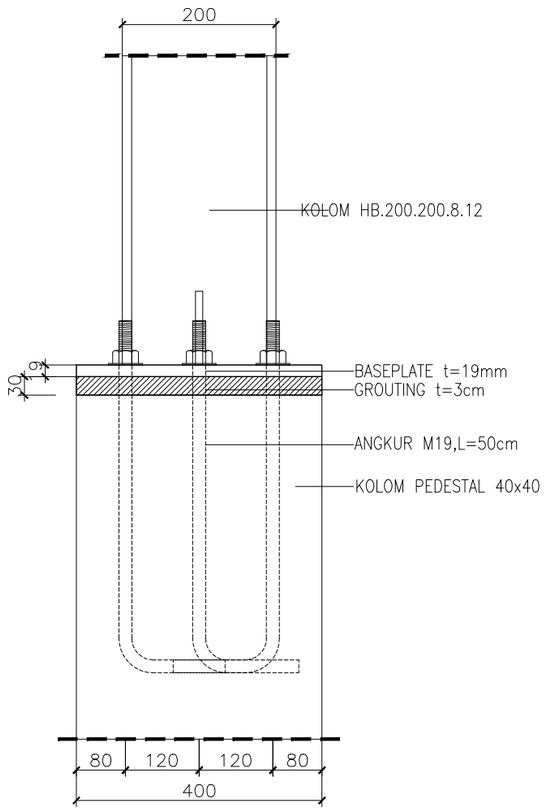

POTONGAN 2
SKALA 1:10

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	KONDISI	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT LANTAI DAN DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR

M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.


TEAM LEADER





Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.


JUDUL GAMBAR	SKALA
DETAIL 3	**1 : 10**

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
STR	6	**45**


TABEL PENULANGAN BALOK DAN KOLOM

TYPE KOLOM	KOLOM KP
POSISI BALOK	TUMP/LAP
POTONGAN	
DIMENSI	40x40
TULANGAN UTAMA	12D16
BEUGEL	D10–150
DECKING	40 mm

TYPE BALOK	BALOK S1		BALOK B1	
POSISI BALOK	TUMPUAN KANAN/KIRI	LAPANGAN	TUMPUAN KANAN/KIRI	LAPANGAN
POTONGAN				
DIMENSI	20/30	20/30	20/30	20/30
TULANGAN ATAS	3D13	3D13	3D13	3D13
TULANGAN BAWAH	3D13	3D13	3D13	3D13
BEUGEL	D10–150	D10–150	D10–150	D10–150
TULANGAN MIRING	–	–	–	–
TULANGAN PUNTIR	–		–	
DECKING	40 mm		40 mm	

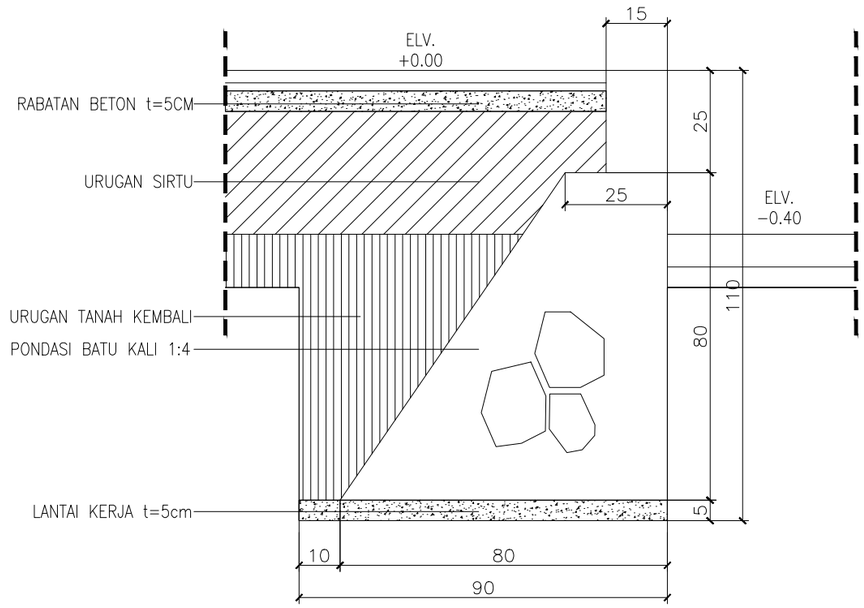

DETAIL PONDASI BATU KALI
SKALA 1:15

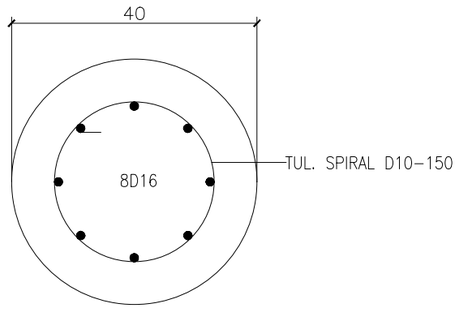

DETAIL PONDASI BOR PILE
SKALA 1:10

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	KONDISI	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT LANTAI DAN DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER

Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
TABEL PENULANGAN, DETAIL PONDASI, & DETAIL BORPILE	1 : 10 1 : 15

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
STR	7	45

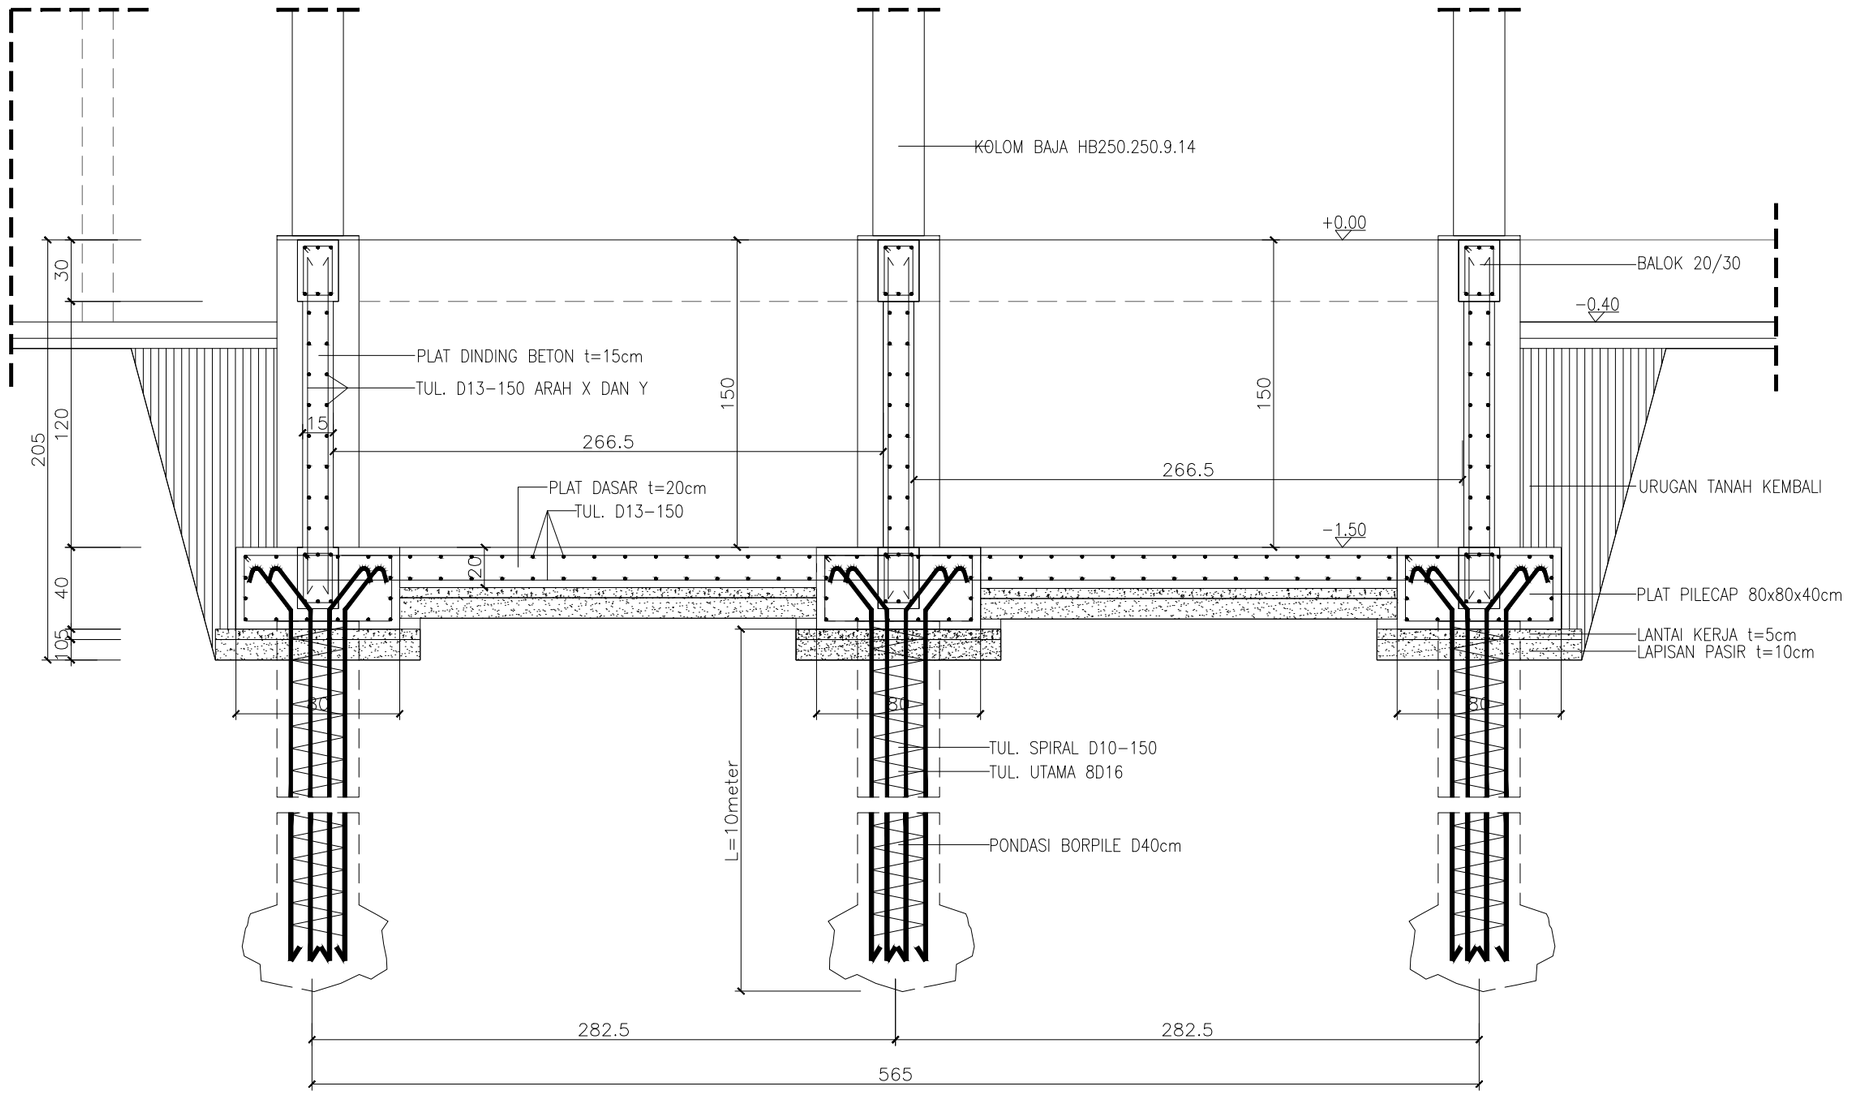

DETAIL PIT LIFT

SKALA 1:30

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	K O N D I S I	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PLAT DAN DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DETAIL PITLIFT	1 : 30


KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
STR	8	45

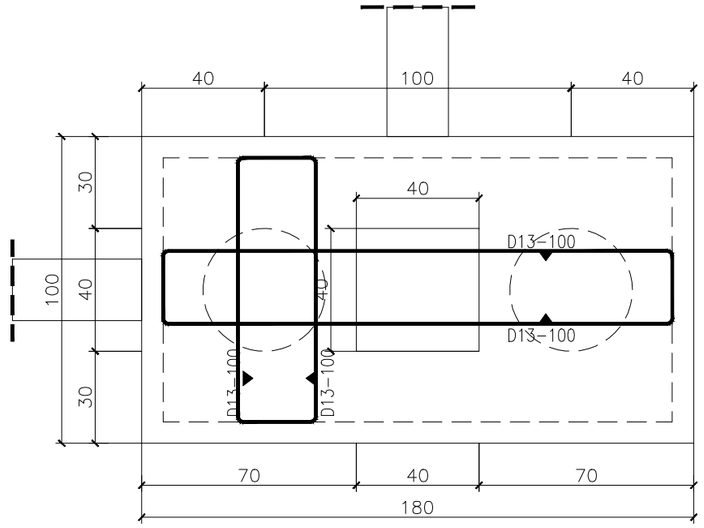

DETAIL PC2
SKALA 1:20

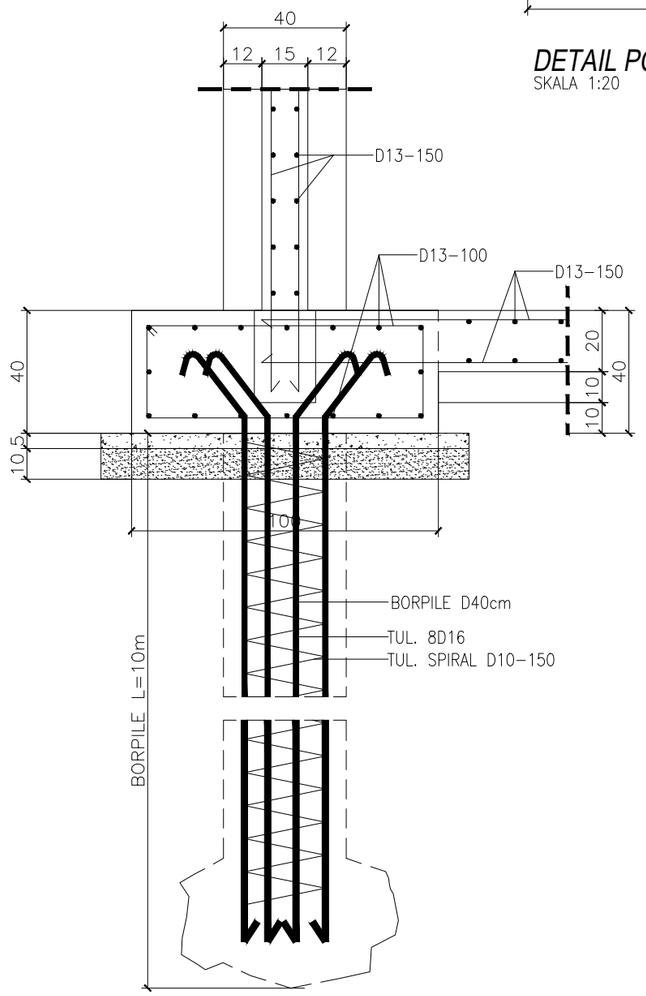

POTONGAN 1
SKALA 1:20

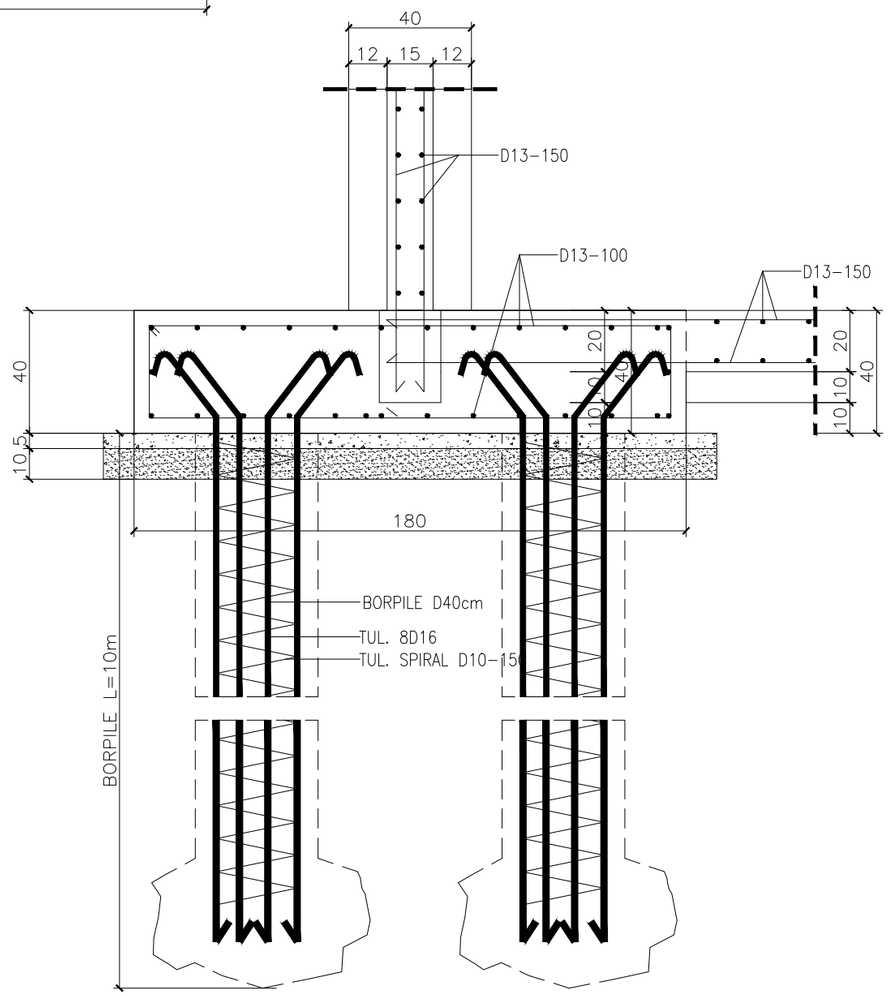

POTONGAN 2
SKALA 1:20

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	KONDISI	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT LANTAI DAN DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 19820424006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR

M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER

Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.


JUDUL GAMBAR	SKALA
DETAIL PC2	**1 : 20**

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
STR	9	**45**

GEDUNG PENDIDIKAN


(RKB-D)

(3 lantai)

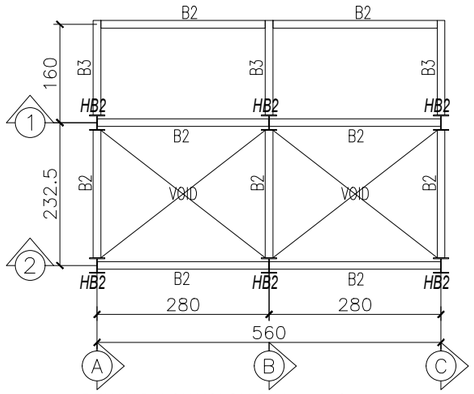


DENAH BALOK KOLOM ELV. +3.82 & +7.82

SKALA 1:100

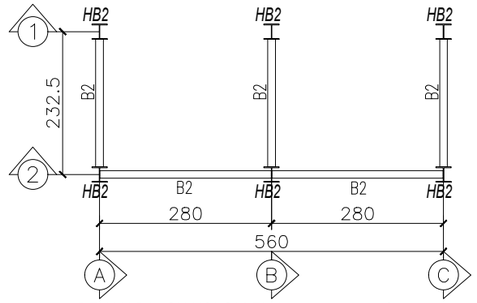


DENAH BALOK KOLOM ELV. +2.00, +6.00, & +10.00

SKALA 1:100

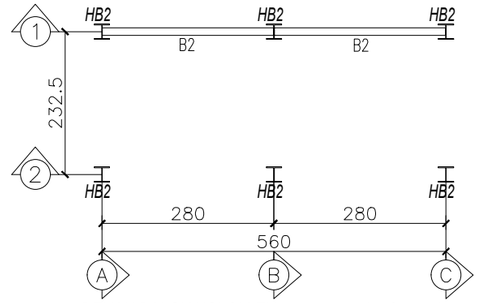


DENAH BALOK KOLOM ELV. +2.45, +6.45, & +10.45

SKALA 1:100

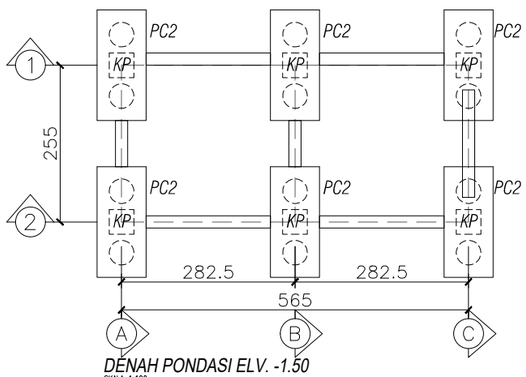


DENAH PONDASI ELV. -1.50

SKALA 1:100

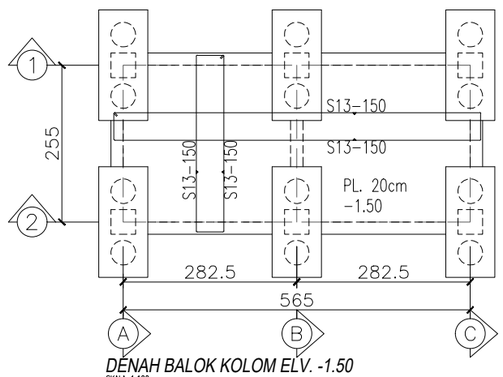

DENAH BALOK KOLOM ELV. -1.50

SKALA 1:100

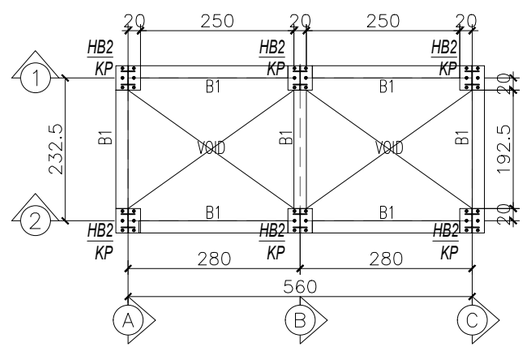

DENAH BALOK KOLOM ELV. +0.00

SKALA 1:100

KP	KOLOM PEDESTAL 40X40
HB2	HB 200.200.8.12
S1	SLOOF 20/30
B1	BALOK 20/30
B2	WF 200.100.5,5.8
B3	WF 250.125.6.9

UNIVERSITAS TRUNODJOYO

M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	KONDISI	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT DAN DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH PONDASI, BALOK & KOLOM LIFT FAKULTAS TEKNIK	1 : 100


KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
STR	1	45

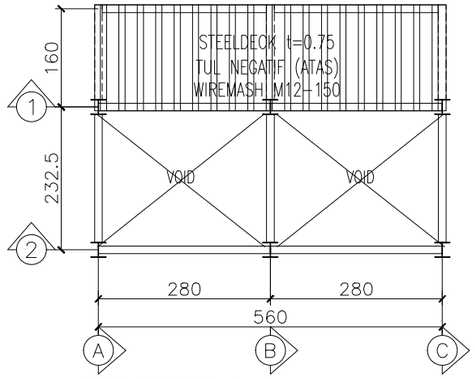


PLAT LANTAI ELV. +12.00
SKALA 1:100

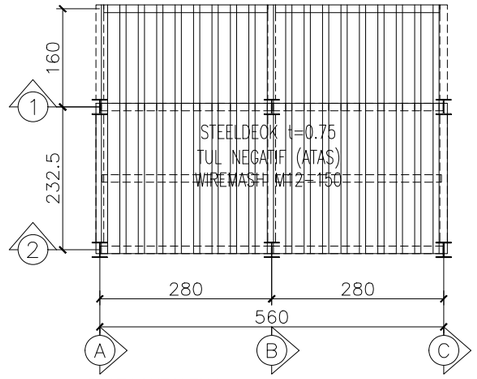


PLAT LANTAI ELV. +13.50
SKALA 1:100

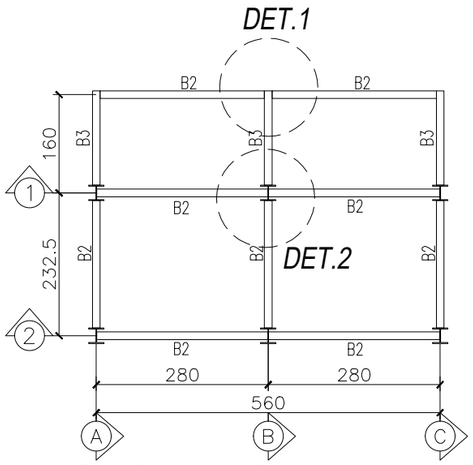

DENAH BALOK KOLOM ELV. +11.82
SKALA 1:100

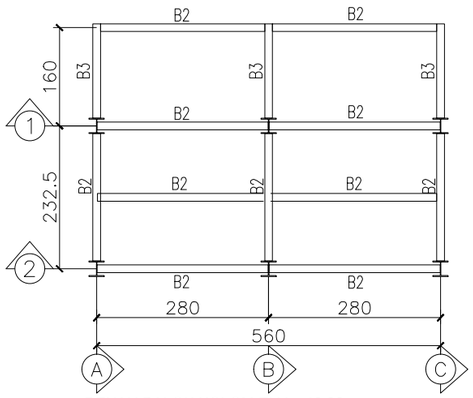

DENAH BALOK KOLOM ELV. +13.32
SKALA 1:100

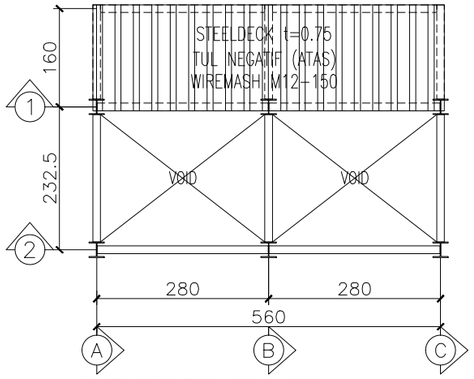

PLAT LANTAI ELV. +4.00 & +8.00
SKALA 1:100

KP	KOLOM PEDESTAL 40X40
HB2	HB 200.200.8.12
S1	SLOOF 20/30
B1	BALOK 20/30
B2	WF 200.100.5,5.8
B3	WF 250.125.6.9

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	KONDISI	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT DAN DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 19740925200312002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 19820424200604002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH BALOK, KOLOM , & PLAT LANTAI LIFT	**1 : 100**

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
STR	2	**45**

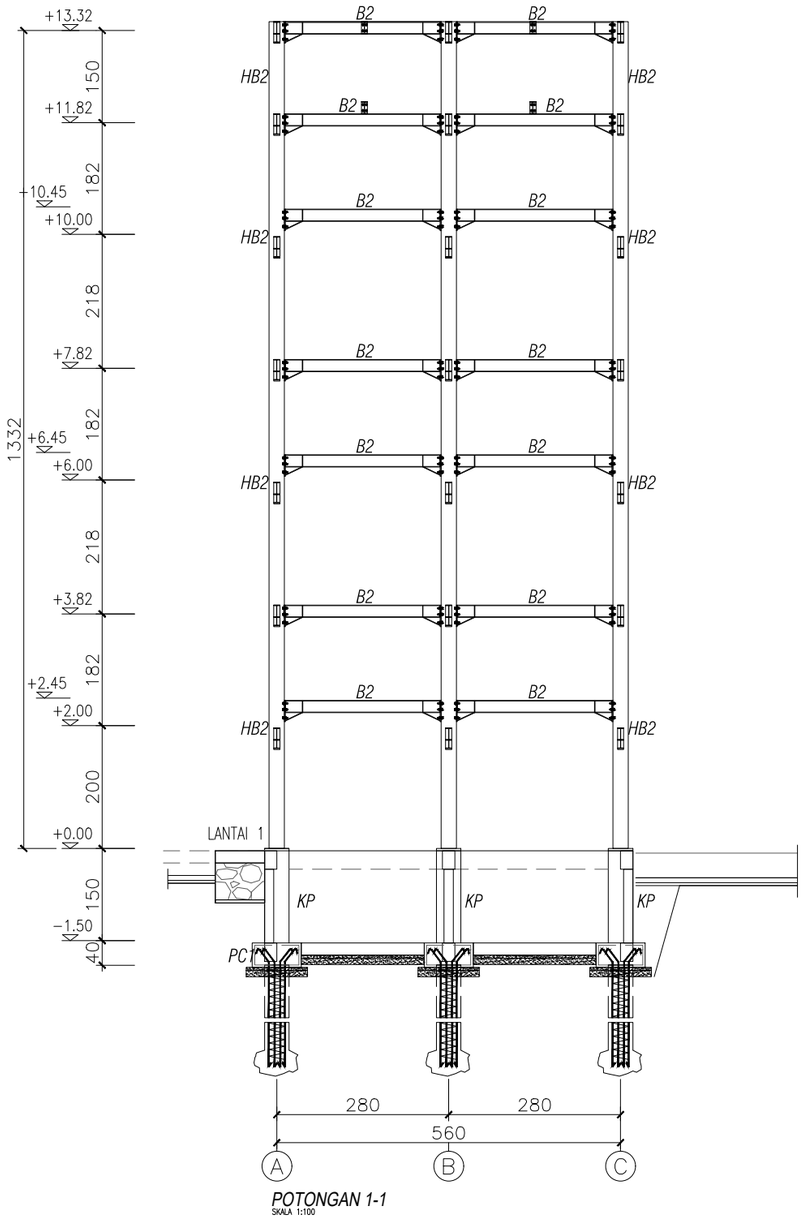

POTONGAN 1-1
SKALA 1:100

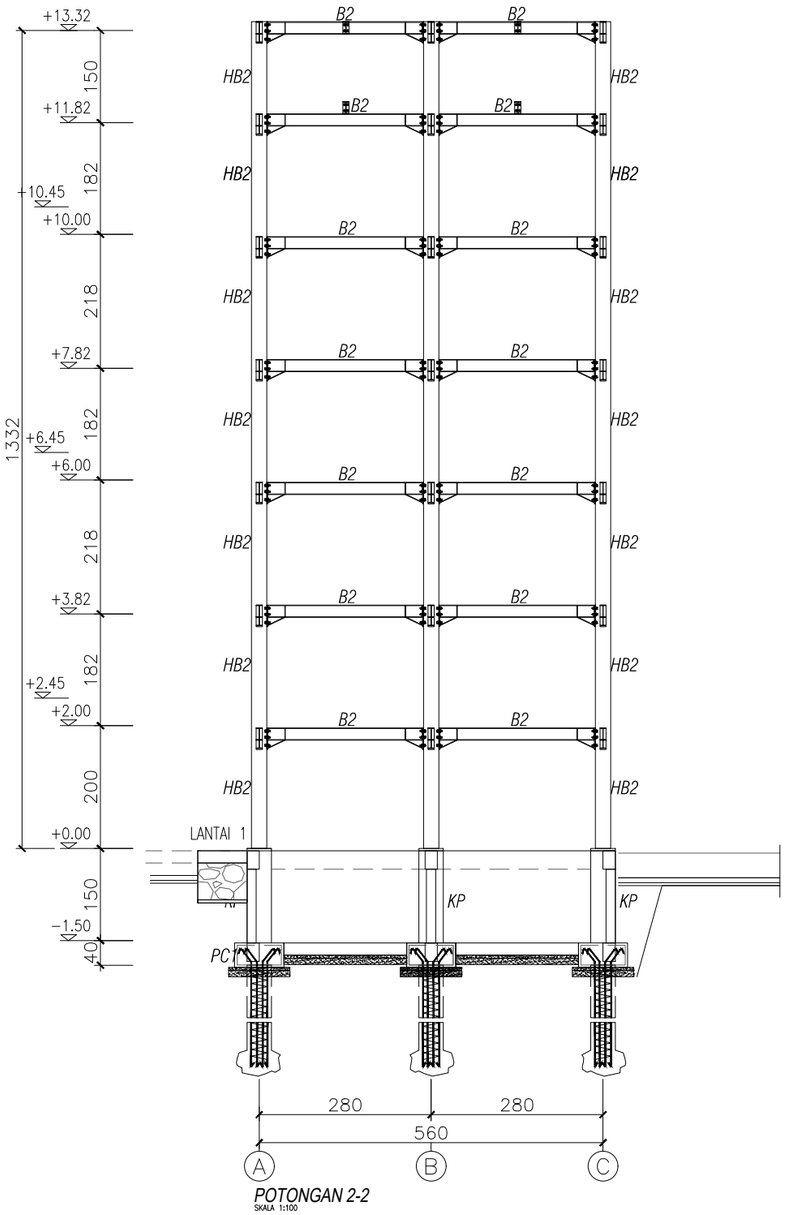

POTONGAN 2-2
SKALA 1:100

KP	KOLOM PEDESTAL 40X40
HB2	HB 200.200.8.12
S1	SLOOF 20/30
B1	BALOK 20/30
B2	WF 200.100.5,5.8
B3	WF 250.125.6.9

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	KONDISI	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT DAN DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
POTONGAN 1-1 & POTONGAN 2-2	1 : 100


KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
STR	3	45

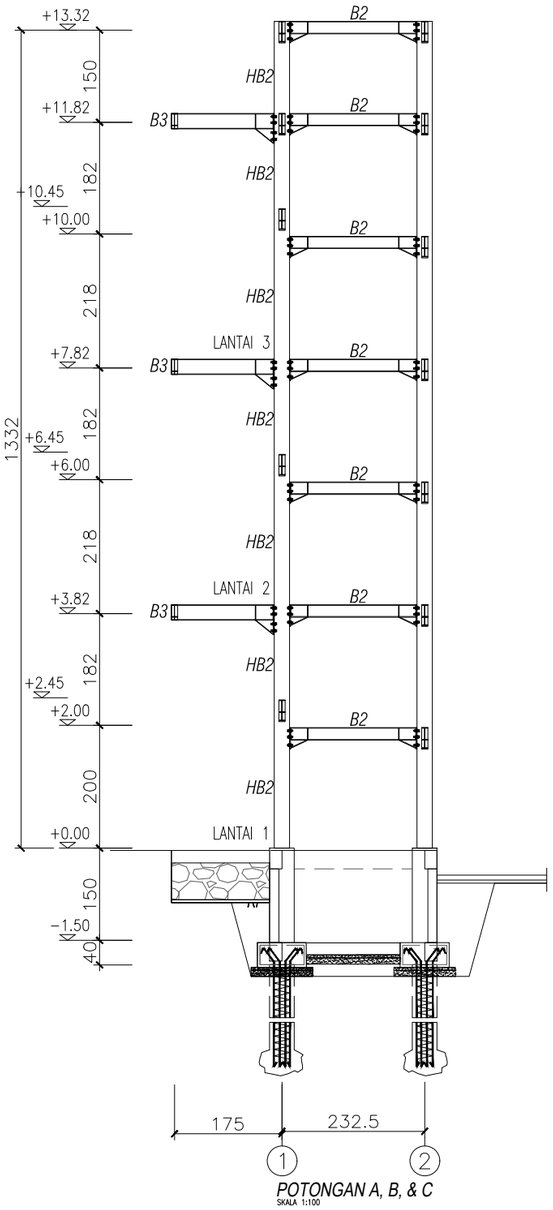


POTONGAN A, B, & C
SKALA 1:100

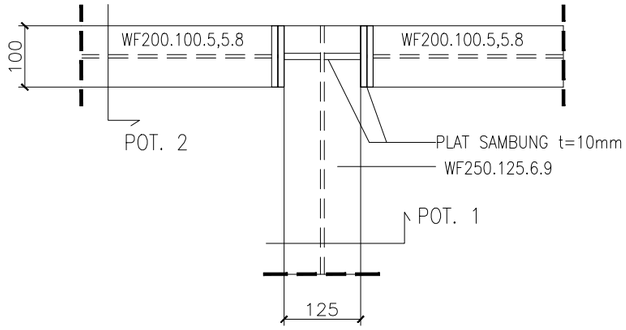

DETAIL 1
SKALA 1:10

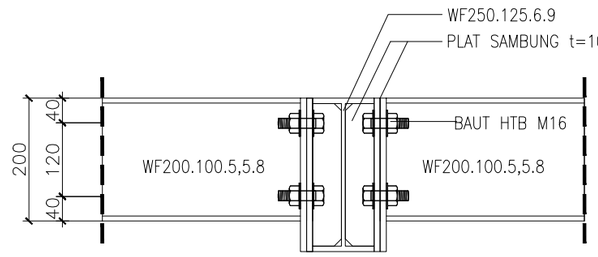

POTONGAN 1
SKALA 1:10

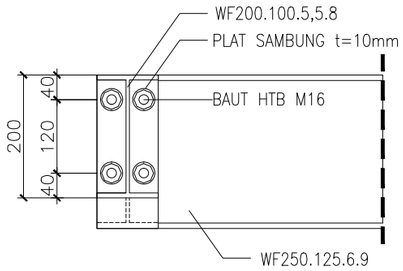

POTONGAN 2
SKALA 1:10

KP	KOLOM PEDESTAL 40X40
HB2	HB 200.200.8.12
S1	SLOOF 20/30
B1	BALOK 20/30
B2	WF 200.100.5,5.8
B3	WF 250.125.6.9

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

-Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
-Baja Tulangan
Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
-Data Mutu Beton.
Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
-Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	KONDISI	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT DAN DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

-Tiang Pancang.
Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek
UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura
Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen
Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002


Konsultan Perencana
CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR
M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.


TEAM LEADER
Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
POTONGAN AS A,B,C & DETAIL 1	1 : 100 1 : 10


KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
STR	4	45

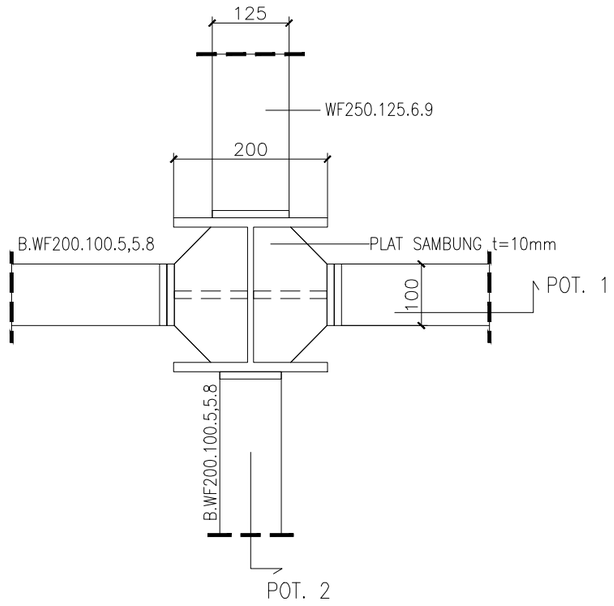

DETAIL 2
SKALA 1:10

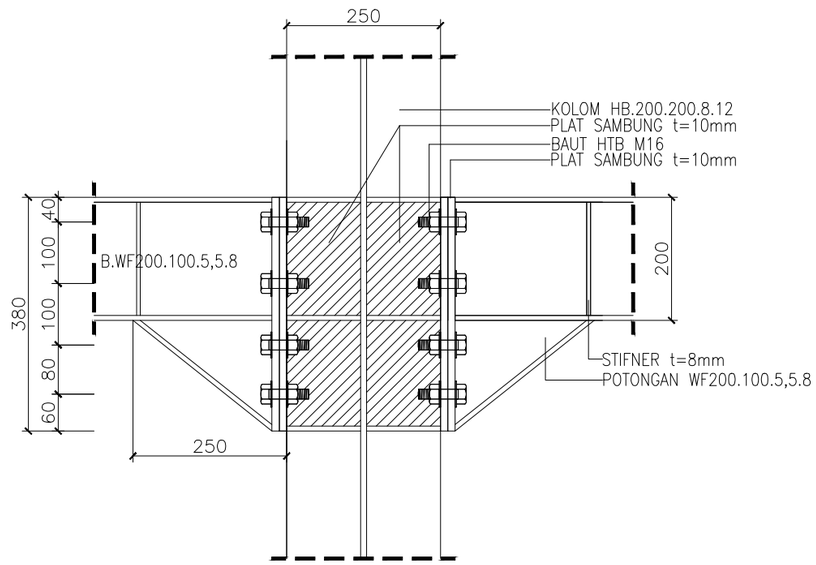

POTONGAN 1
SKALA 1:10

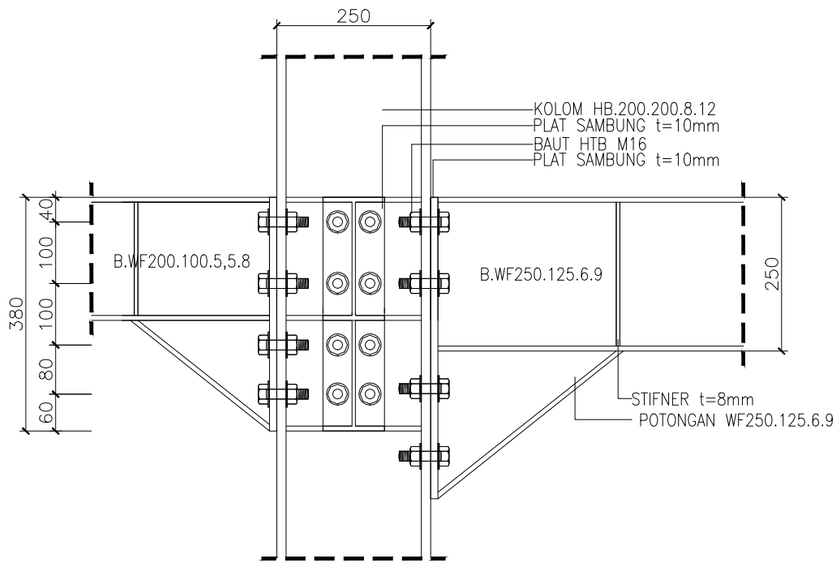

POTONGAN 2
SKALA 1:10

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	K O N D I S I	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT DAN DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 19740925200312002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DETAIL 2	1 : 10


KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
STR	5	45

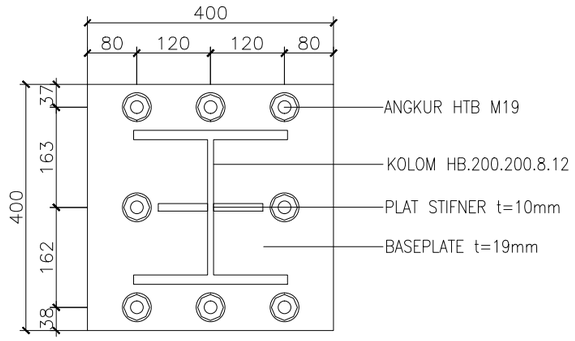

DETAIL 3
SKALA 1:10

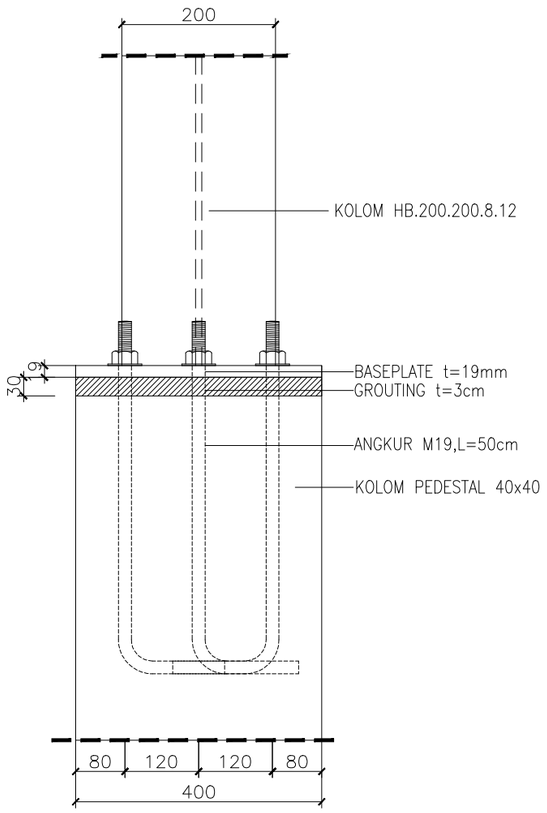

POTONGAN 1
SKALA 1:10

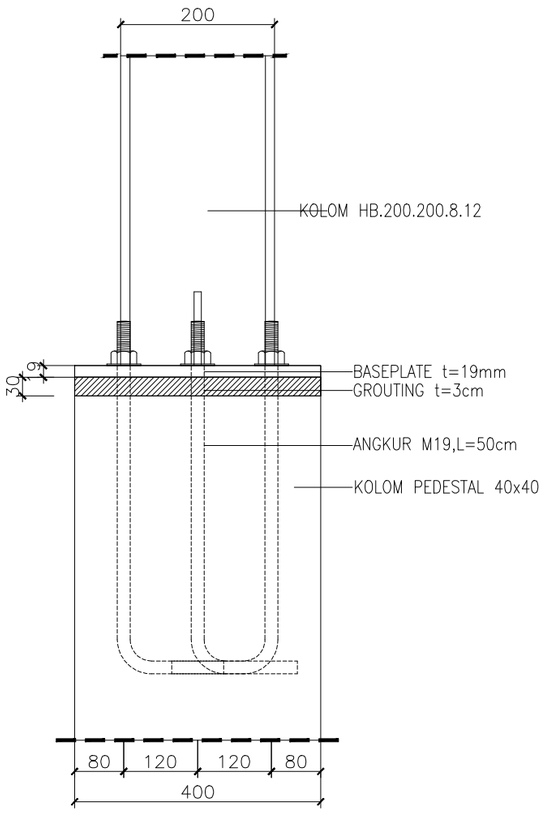

POTONGAN 2
SKALA 1:10

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	K O N D I S I	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT DAN DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR

M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.


TEAM LEADER





Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.


JUDUL GAMBAR	SKALA
DETAIL 3	**1 : 10**

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
STR	6	**45**


TABEL PENULANGAN BALOK DAN KOLOM

TYPE KOLOM	KOLOM KP
POSISI BALOK	TUMP/LAP
POTONGAN	
DIMENSI	40x40
TULANGAN UTAMA	12D16
BEUGEL	D10–150
DECKING	40 mm

TYPE BALOK	BALOK S1		BALOK B1	
POSISI BALOK	TUMPUAN KANAN/KIRI	LAPANGAN	TUMPUAN KANAN/KIRI	LAPANGAN
POTONGAN				
DIMENSI	20/30	20/30	20/30	20/30
TULANGAN ATAS	3D13	3D13	3D13	3D13
TULANGAN BAWAH	3D13	3D13	3D13	3D13
BEUGEL	D10–150	D10–150	D10–150	D10–150
TULANGAN MIRING	–	–	–	–
TULANGAN PUNTIR	–		–	
DECKING	40 mm		40 mm	

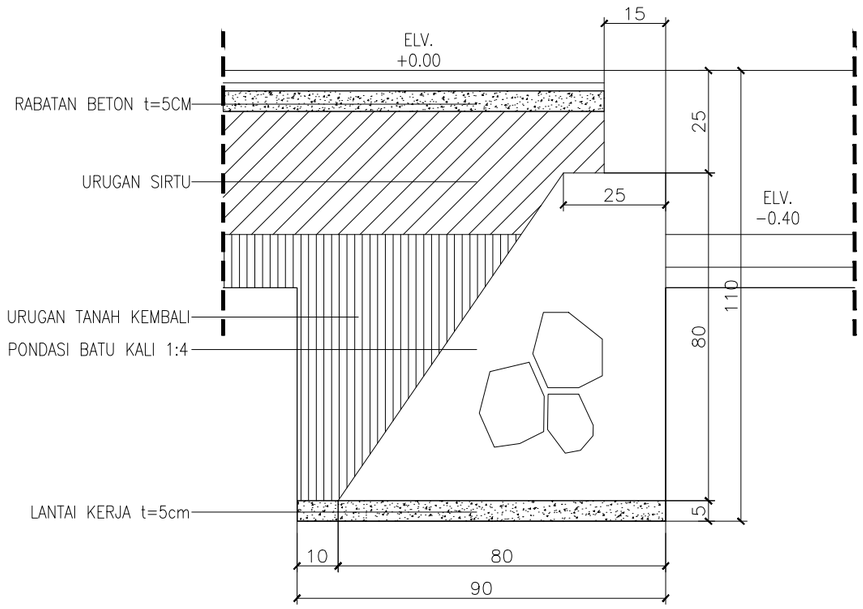

DETAIL PONDASI BATU KALI
SKALA 1:15

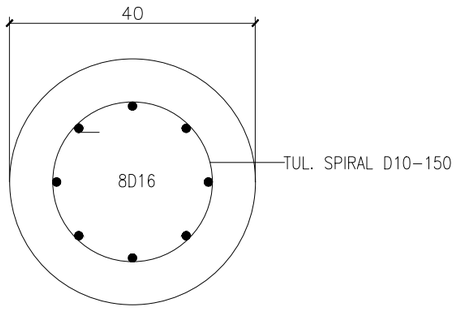

DETAIL PONDASI BOR PILE
SKALA 1:10

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

–Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
–Baja Tulangan
Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII–0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non–struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII–0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
–Data Mutu Beton.
Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
–Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	KONDISI	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT DAN DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

–Tiang Pancang.
Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek
UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana
CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER

Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
TABEL PENULANGAN, DETAIL PONDASI, & DETAIL BORPILE	1 : 10 1 : 15

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
STR	7	45

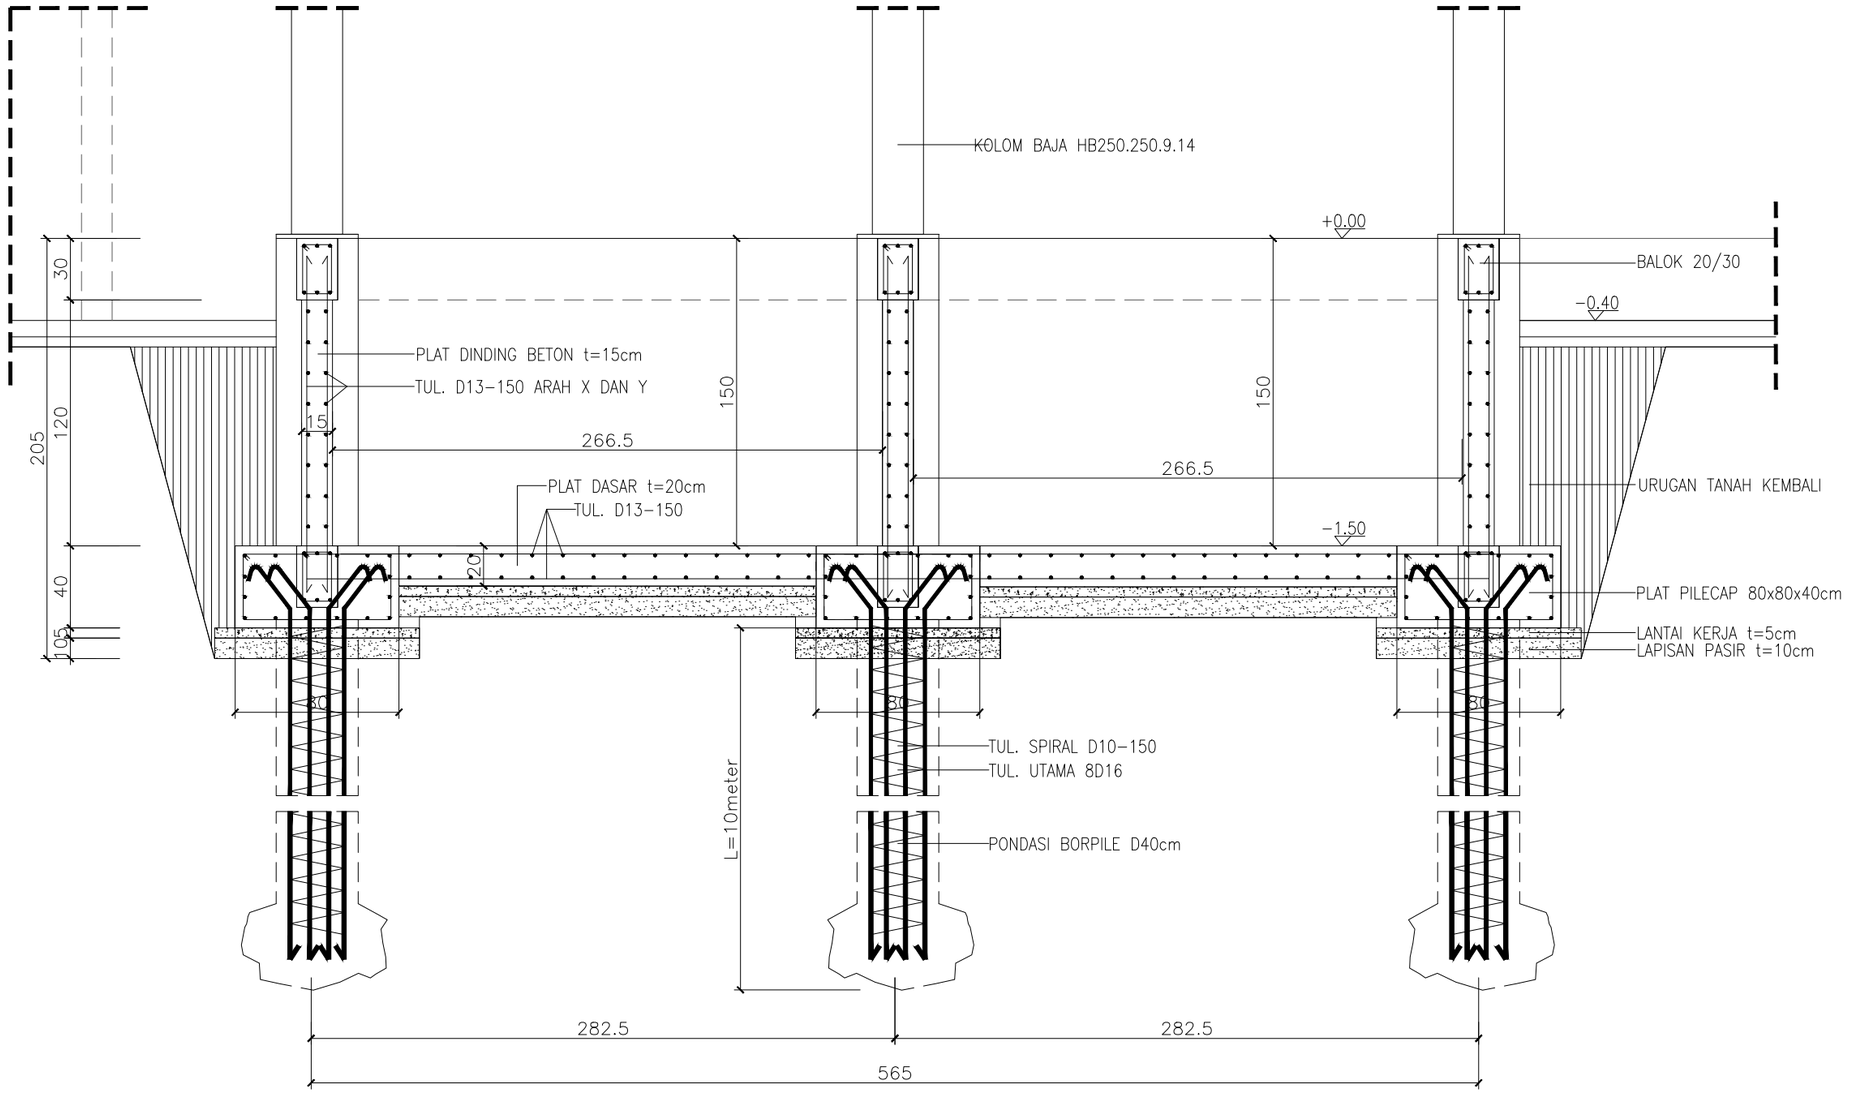

DETAIL PIT LIFT
SKALA 1:30

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

-Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
-Baja Tulangan
Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
-Data Mutu Beton.
Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
-Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	K O N D I S I	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT DAN DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

-Tiang Pancang.
Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DETAIL PITLIFT	1 : 30


KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
STR	8	45

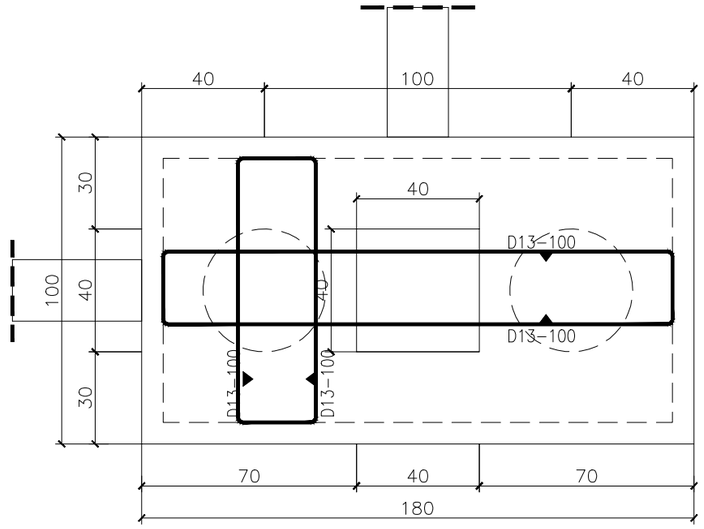

DETAIL PC2
SKALA 1:20

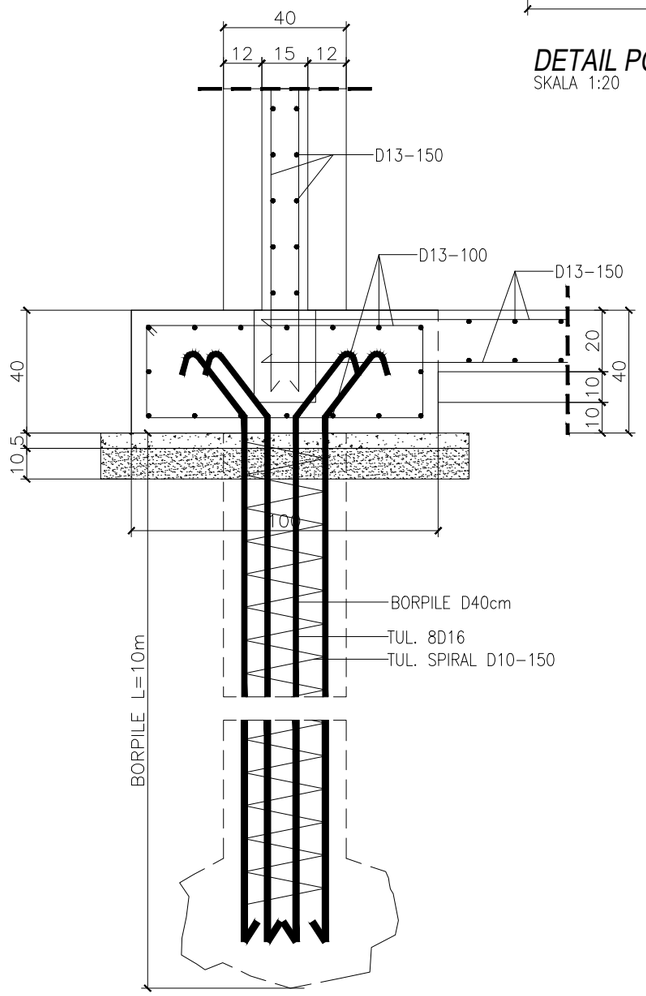

POTONGAN 1
SKALA 1:20

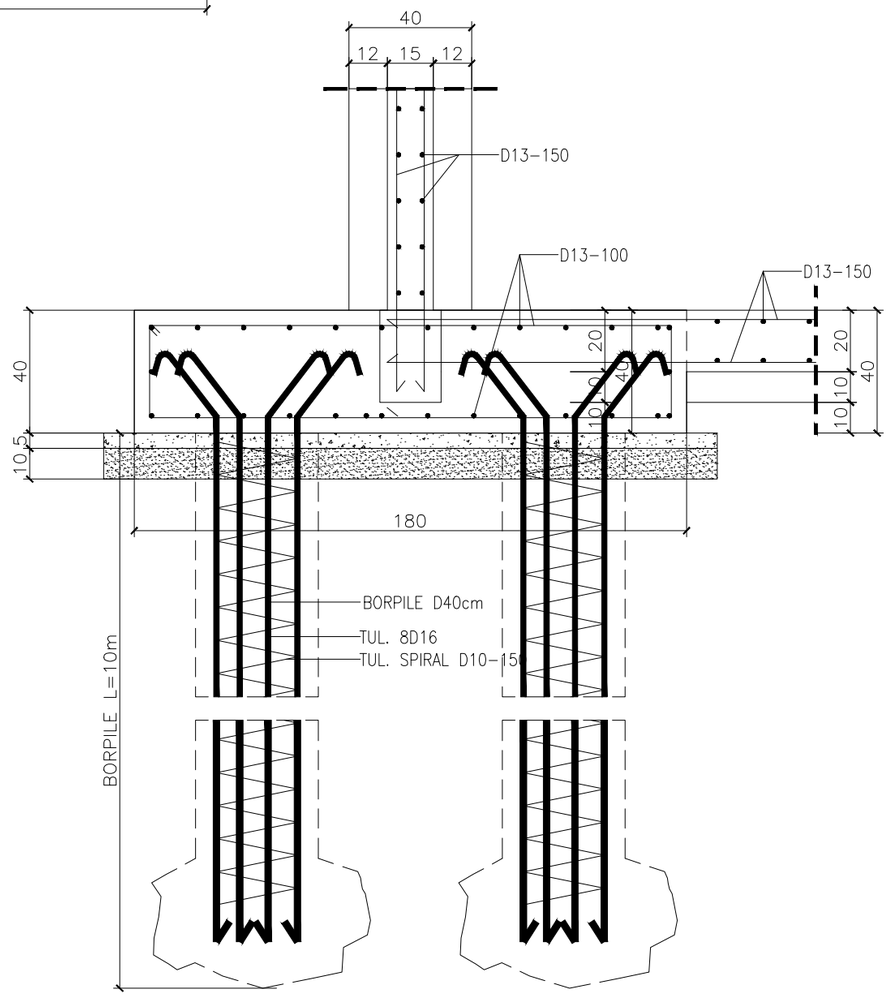

POTONGAN 2
SKALA 1:20

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

- Semua dimensi dalam gambar menggunakan satuan centimeter kecuali dinyatakan lain
- Baja Tulangan
  Untuk struktural memakai tulangan ulir (deformed bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTD 42 (fy = 420 Mpa) untuk diameter diatas 12 mm. Untuk baja tulangan non-struktural memakai tulangan polos (plain bar) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 28 (fy = 280 Mpa) atau ekuivalennya untuk diameter dibawah 12 mm.
- Data Mutu Beton.
  Mutu beton yang digunakan adalah K300 dengan fc=25 Mpa
- Selimut Beton.

ELEMEN STRUKTUR	K O N D I S I	TEBAL SELIMUT BETON (MM)
PELAT DAN DINDING	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	20
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
BALOK DAN KOLOM	TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	40
	BERHUBUNGAN DENGAN UDARA LUAR	50
BETON BERHUBUNGAN DENGAN TANAH	DICOR TIDAK LANGSUNG DIATAS TANAH	50
	DICOR LANGSUNG DIATAS TANAH	70

- Tiang Pancang.
  Data tiang pancang menggunakan Borpile D40cm, panjang 10m

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 19820424200604 1002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR

M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER

Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DETAIL PC2	1 : 20

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
STR	9	45

DED MEKANIKAL,
ELEKTRIKAL
PLUMBING

DAFTAR GAMBAR

NO	NAMA GAMBAR	SKALA	NO.GAMBAR
	FAKULTAS KEISLAMAN		
1	INS. PENERANGAN LANTAI 1 - GEDUNG FAK. KEISLAMAN (RKB - C)	1:75	1
2	INS. PENERANGAN LANTAI 2 - GEDUNG FAK. KEISLAMAN (RKB - C)	1:75	2
3	INS. PENERANGAN LANTAI 3 - GEDUNG FAK. KEISLAMAN (RKB - C)	1:75	3
4	JALUR KABEL POWER LIFT - GEDUNG FAK. KEISLAMAN (RKB - C)	1:150	4
5	WIRING DIAGRAM SDP LIFT - GEDUNG FAK. KEISLAMAN (RKB - C)	NTS	5
6	INS. AIR HUJAN LANTAI 1 - GEDUNG FAK. KEISLAMAN (RKB - C)	1:75	6
7	INS. AIR HUJAN LANTAI 2 - GEDUNG FAK. KEISLAMAN (RKB - C)	1:75	7
8	INS. AIR HUJAN LANTAI 3 - GEDUNG FAK. KEISLAMAN (RKB - C)	1:75	8
9	INS. AIR HUJAN LANTAI ATAP - GEDUNG FAK. KEISLAMAN (RKB - C)	1:75	9
10	DENAH LIFT 1.000 KG - GEDUNG FAK. KEISLAMAN (RKB - C)	NTS	10
11	POTONGAN LIFT - GEDUNG FAK. KEISLAMAN (RKB - C)	NTS	11
	FAKULTAS PENDIDIKAN		
12	INS. PENERANGAN LANTAI 1 - GEDUNG FAK. PEDIDIKAN (RKB - D)	1:75	1
13	INS. PENERANGAN LANTAI 2 - GEDUNG FAK. PEDIDIKAN (RKB - D)	1:75	2
14	INS. PENERANGAN LANTAI 3 - GEDUNG FAK. PEDIDIKAN (RKB - D)	1:75	3
15	JALUR KABEL POWER LIFT - GEDUNG FAK. PEDIDIKAN (RKB - D)	1:150	4
16	WIRING DIAGRAM SDP LIFT - GEDUNG FAK. PEDIDIKAN (RKB - D)	NTS	5
17	INS. AIR HUJAN LANTAI 1 - GEDUNG FAK. PEDIDIKAN (RKB - D)	1:75	6
18	INS. AIR HUJAN LANTAI 2 - GEDUNG FAK. PEDIDIKAN (RKB - D)	1:75	7
19	INS. AIR HUJAN LANTAI 3 - GEDUNG FAK. PEDIDIKAN (RKB - D)	1:75	8
20	INS. AIR HUJAN LANTAI ATAP - GEDUNG FAK. PEDIDIKAN (RKB - D)	1:75	9
21	DENAH LIFT 1.000 KG - GEDUNG FAK. PEDIDIKAN (RKB - D)	NTS	10
22	POTONGAN LIFT - GEDUNG FAK. PEDIDIKAN (RKB - D)	NTS	11
	FAKULTAS FISIB		
23	INS. PENERANGAN LANTAI 1 - GEDUNG FAK. FISIB (RKB - E)	1:100	23
24	INS. PENERANGAN LANTAI 2 - GEDUNG FAK. FISIB (RKB - E)	1:100	24
25	INS. PENERANGAN LANTAI 3 - GEDUNG FAK. FISIB (RKB - E)	1:100	25
26	JALUR KABEL POWER LIFT - GEDUNG FAK. FISIB (RKB - E)	1:175	26
27	WIRING DIAGRAM PANEL SDP LIFT - GEDUNG FAK. FISIB (RKB - E)	NTS	27
28	INS. AIR HUJAN LANTAI 1 - GEDUNG FAK. FISIB (RKB - E)	1:100	28
29	INS. AIR HUJAN LANTAI 2 - GEDUNG FAK. FISIB (RKB - E)	1:100	29
30	INS. AIR HUJAN LANTAI 3 - GEDUNG FAK. FISIB (RKB - E)	1:100	30
31	INS. AIR HUJAN LANTAI ATAP - GEDUNG FAK. FISIB (RKB - E)	1:100	31
32	DENAH LIFT 1.000 KG - GEDUNG FAK. FISIB (RKB - E)	NTS	32
33	POTONGAN LIFT - GEDUNG FAK. FISIB (RKB - E)	NTS	33

NO	NAMA GAMBAR	SKALA	NO.GAMBAR
	FAKULTAS TEKNIK		
34	INS. PENERANGAN LANTAI 1 - GEDUNG FAK. TEKNIK (RKB - F)	1:100	34
35	INS. PENERANGAN LANTAI 2 - GEDUNG FAK. TEKNIK (RKB - F)	1:100	35
36	INS. PENERANGAN LANTAI 3 - GEDUNG FAK. TEKNIK (RKB - F)	1:100	36
37	INS. PENERANGAN LANTAI 4 - GEDUNG FAK. TEKNIK (RKB - F)	1:100	37
38	JALUR KABEL POWER LIFT - GEDUNG FAK. TEKNIK (RKB - F)	1:175	38
39	WIRING DIAGRAM PANEL SDP LIFT - GEDUNG FAK. TEKNIK (RKB - F)	NTS	39
40	INS. AIR HUJAN LANTAI 1 - GEDUNG FAK. TEKNIK (RKB - F)	1:100	40
41	INS. AIR HUJAN LANTAI 2 - GEDUNG FAK. TEKNIK (RKB - F)	1:100	41
42	INS. AIR HUJAN LANTAI 3 - GEDUNG FAK. TEKNIK (RKB - F)	1:100	42
43	INS. AIR HUJAN LANTAI 4 - GEDUNG FAK. TEKNIK (RKB - F)	1:100	43
44	INS. AIR HUJAN LANTAI ATAP - GEDUNG FAK. TEKNIK (RKB - F)	1:100	44
45	DENAH LIFT 1.000 KG - GEDUNG FAK. TEKNIK (RKB - F)	NTS	45
46	POTONGAN LIFT - GEDUNG FAK. TEKNIK (RKB - F)	NTS	46
	FAKULTAS HUKUM		
47	INS. PENERANGAN LANTAI 1 - GEDUNG FAK. HUKUM (RKB - G)	1:100	47
48	INS. PENERANGAN LANTAI 2 - GEDUNG FAK. HUKUM (RKB - G)	1:100	48
49	INS. PENERANGAN LANTAI 3 - GEDUNG FAK. HUKUM (RKB - G)	1:100	49
50	JALUR KABEL POWER LIFT - GEDUNG FAK. HUKUM (RKB - G)	1:250	50
51	WIRING DIAGRAM PANEL PEMBAGI & SDP LIFT - GEDUNG FAK. HUKUM (RKB - G)	NTS	51
52	INS. AIR HUJAN LANTAI 1 - GEDUNG FAK. HUKUM (RKB - G)	1:100	52
53	INS. AIR HUJAN LANTAI 2 - GEDUNG FAK. HUKUM (RKB - G)	1:100	53
54	INS. AIR HUJAN LANTAI 3 - GEDUNG FAK. HUKUM (RKB - G)	1:100	54
55	INS. AIR HUJAN LANTAI ATAP - GEDUNG FAK. HUKUM (RKB - G)	1:100	55
56	DENAH LIFT 1.000 KG - GEDUNG FAK. HUKUM (RKB - G)	NTS	56
57	POTONGAN LIFT - GEDUNG FAK. HUKUM (RKB - G)	NTS	57
58	DETAIL STANDART PEMASANGAN SAKLAR DAN STOP KONTAK	NTS	58
59	DETAIL STANDART PEMASANGAN PLUMBING	NTS	59
60	DETAIL GROUNDING & DETAIL KABEL TANAM	NTS	60

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo
Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR

M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER

Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DAFTAR GAMBAR	NTS

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
MEP		

GEDUNG RKB-C

GEDUNG RKB-G



GEDUNG RKB-E

GEDUNG RKB-F

GEDUNG RKB-D

LAYOUT LOKASI PEKERJAAN PEMASANGAN LIFT

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR

M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER

Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.


JUDUL GAMBAR	SKALA
LAYOUT LOKASI PEKERJAAN PEMASANGAN LIFT	NTS

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
MEP		


GEDUNG FAKULTAS KEISLAMAN

RKB - C

(3 lantai)

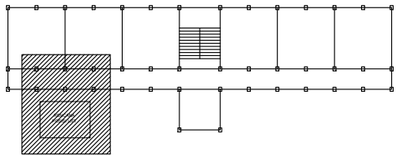

KEYPLAN

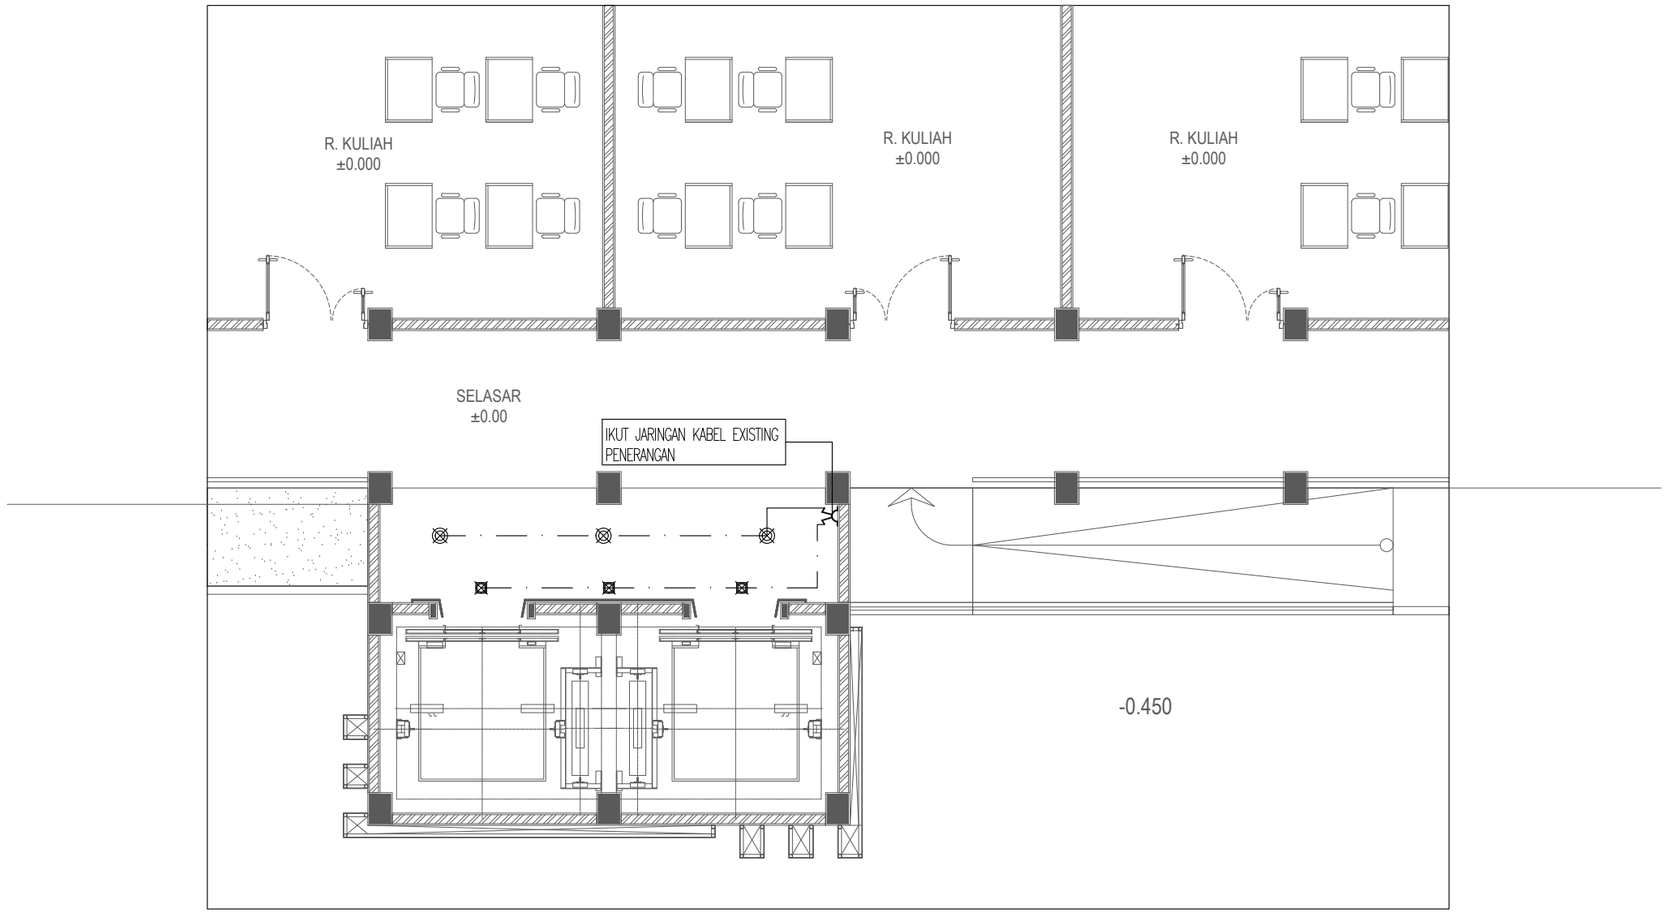

LAGEND	
⊠	LP. DOWNLIGHT LED INBOW 12 WATT 5.000K
⊠	LP. SPOTLED 10W 60D 3000K
⅄	SAKLAR SERI
⅄	SAKLAR TUNGGAL
——	INSTALASI PENERANGAN NYM 2 x 2,5 mm2 + DALAM CONDUIT ø 20 MM

DENAH LANTAI 1
SCALE A3 1 : 75

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
INS. PENERANGAN LT.1 GEDUNG FAK. KEISLAMAN (RKB - C)	1:75

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
MEP	01	60

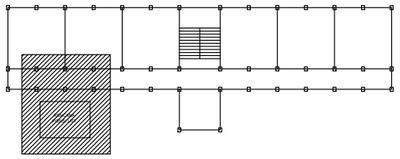

KEYPLAN

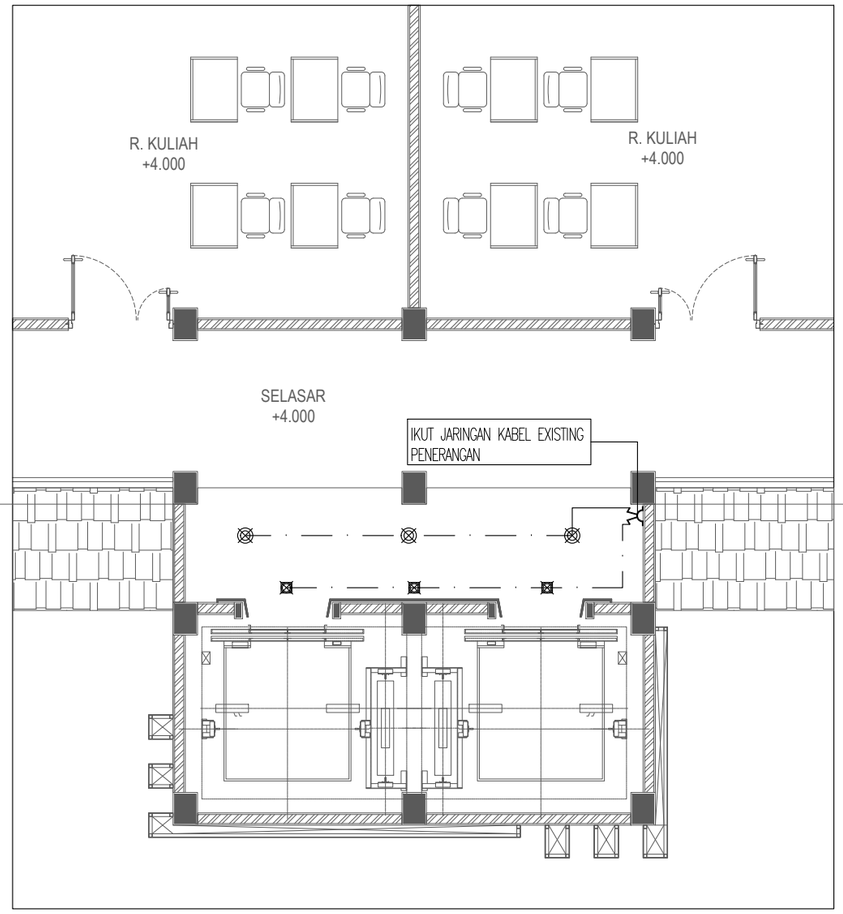

LAGEND	
⊠	LP. DOWNLIGHT LED INBOW 12 WATT 5.000K
⊠	LP. SPOTLED 10W 60D 3000K
	SAKLAR SERI
	SAKLAR TUNGGAL
——	INSTALASI PENERANGAN NYM 2 x 2,5 mm2 + DALAM CONDUIT ø 20 MM

DENAH LANTAI 2
SCALE A3 1 : 75

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 19820424200604 1002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
INS. PENERANGAN LT.2 GEDUNG FAK. KEISLAMAN (RKB - C)	1:75

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
MEP	02	60

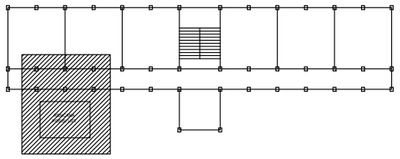

KEYPLAN

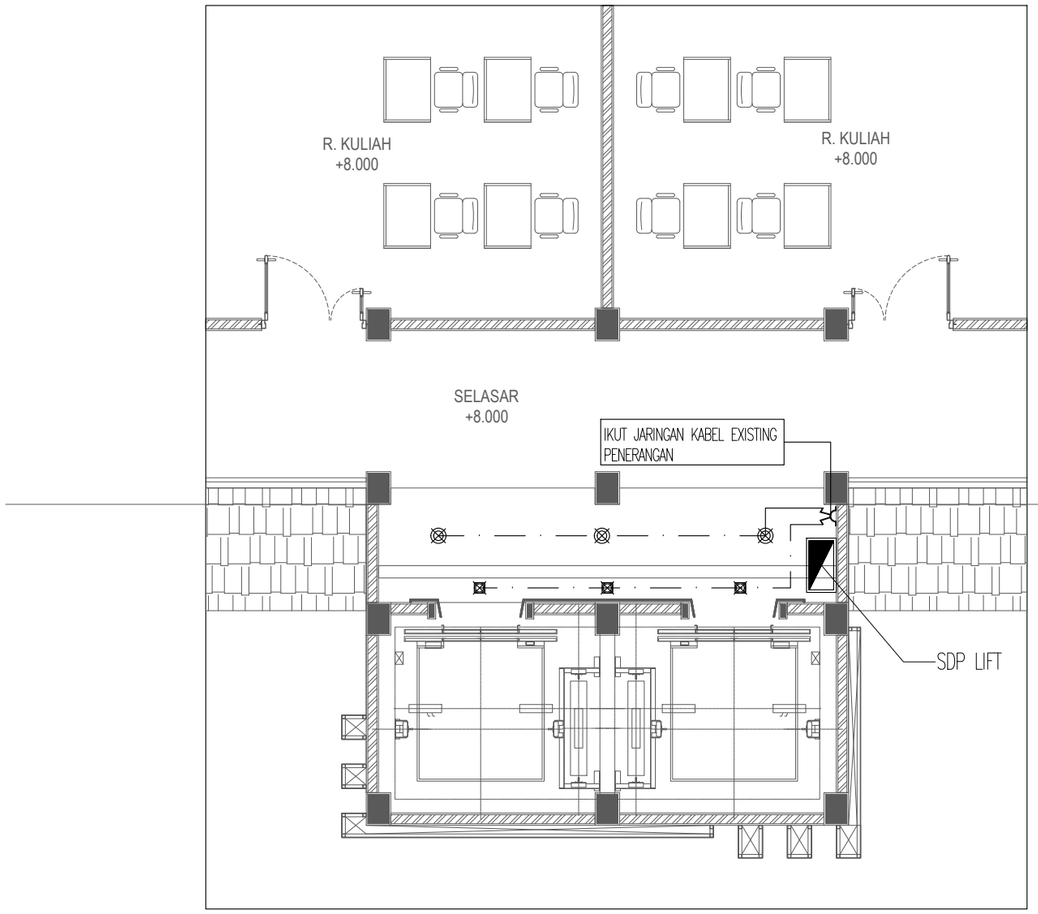

LAGEND	
⊗	LP. DOWNLIGHT LED INBOW 12 WATT 5.000K
⊠	LP. SPOTLED 10W 60D 3000K
⅄	SAKLAR SERI
⅄	SAKLAR TUNGGAL
——	INSTALASI PENERANGAN NYM 2 x 2,5 mm2 + DALAM CONDUIT ø 20 MM

DENAH LANTAI 3
SCALE A3 1 : 75

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 19820424006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER

Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
INS. PENERANGAN LT.3 GEDUNG FAK. KEISLAMAN (RKB - C)	1:75

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
MEP	03	60

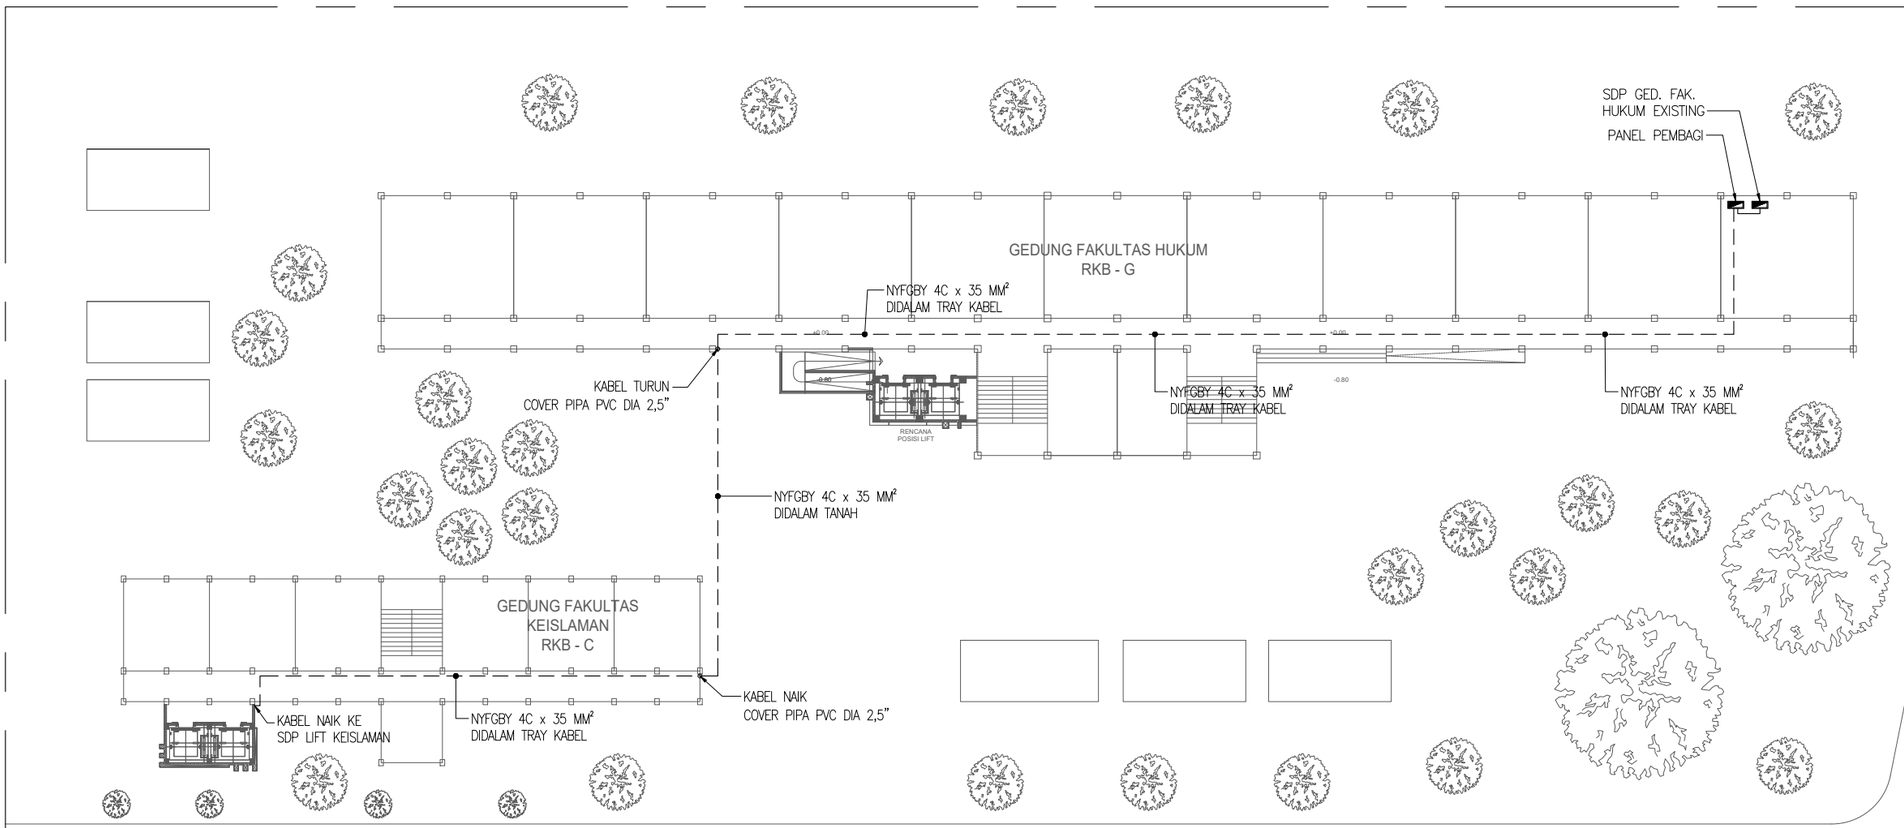

JALUR KABEL POWER LIFT
SCALE A3 1 : 400

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
JALUR KABEL POWER LIFT GEDUNG FAK. KEISLAMAN (RKB - C)	1 : 400

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
MEP	04	60

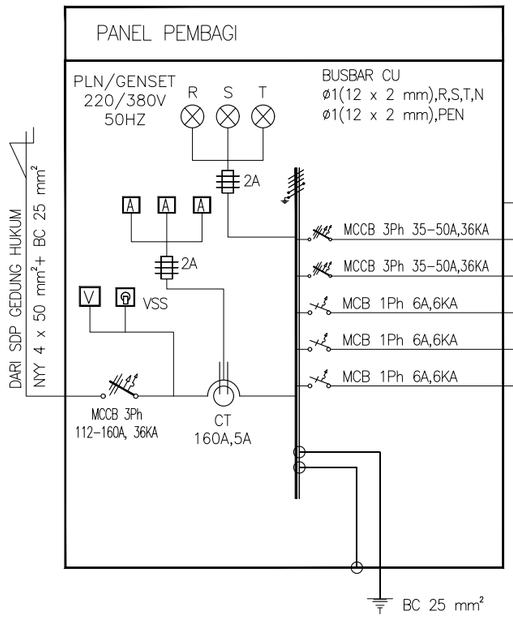

		GROUP	KETERANGAN	BEBAN (VA)		
				R		
MCCB 3Ph 35-50A,36KA	NYFGBY 4 x 35 mm²	1	SDP LIFT FAKULTAS KEISLAMAN	10.000	10.000	10.000
MCCB 3Ph 35-50A,36KA	NYY 4 x 25 mm² + BC 16 mm²	2	SDP LIFT FAKULTAS HUKUM	10.000	10.000	10.000
MCB 1Ph 6A,6KA	SPARE	3				
MCB 1Ph 6A,6KA	SPARE	4				
MCB 1Ph 6A,6KA	SPARE	5				
			TOTAL	20.000	20.000	20.000
				60.000 VA		

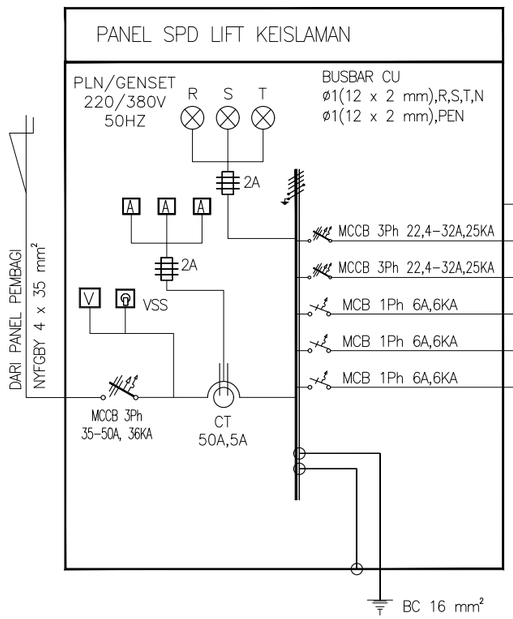

		GROUP	KETERANGAN	BEBAN (VA)		
				R		
MCCB 3Ph 22,4-32A,25KA	NYY 4 x 10 mm² + BC 10 mm²	1	POWER KONTROL LIFT-1	5.000	5.000	5.000
MCCB 3Ph 22,4-32A,25KA	NYY 4 x 10 mm² + BC 10 mm² (FUTURE)	2	POWER KONTROL LIFT-2 (FUTURE)	5.000	5.000	5.000
MCB 1Ph 6A,6KA	SPARE	3				
MCB 1Ph 6A,6KA	SPARE	4				
MCB 1Ph 6A,6KA	SPARE	5				
			TOTAL	10.000	10.000	10.000
				30.000 VA		

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
WIRING DIAGRAM PANEL PEMBAGI PANEL SDP LIFT FAK. KEISLAMAN (RKB - C)	NTS

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
MEP	05	60

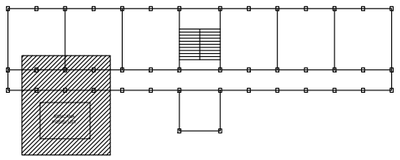

KEYPLAN

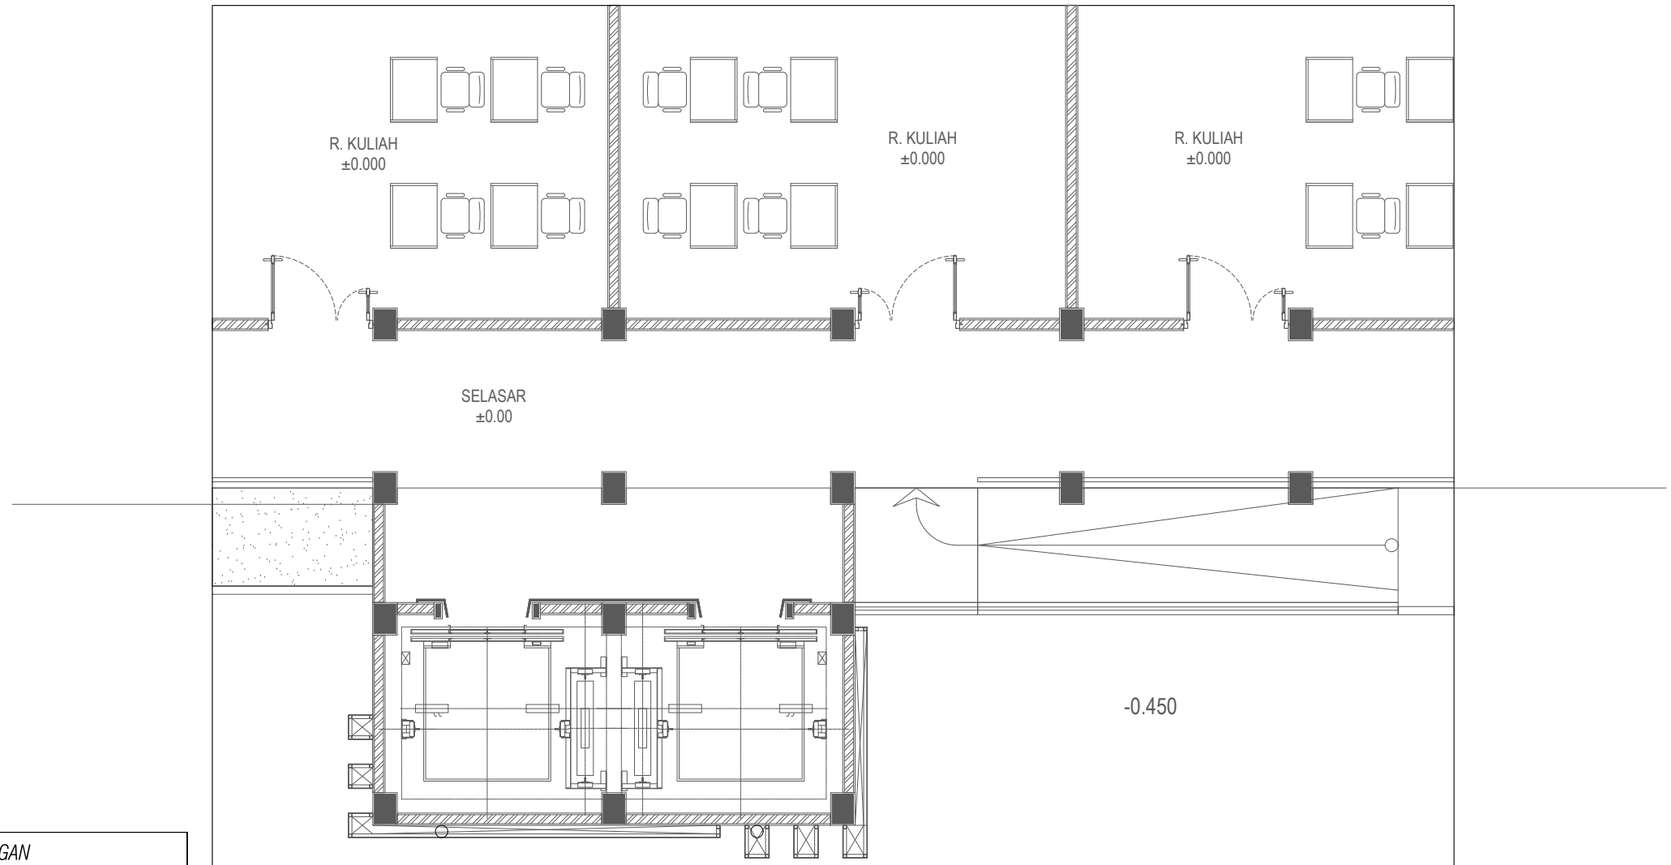

KETERANGAN		
——	Saluran air hujan	Pipa PVC AW Dia 80 mm
BK	Bak Kontrol terbuka	40X40
RD	Roof Drain	Dia 80 mm

LEGENDA :

PIPA VERTIKAL PVC AW 80 MM (BUANGAN AIR HUJAN)

DENAH LANTAI 1

SCALE A3 1 : 75

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 19820424200604100 2

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
INS. AIR HUJAN LT.1 GEDUNG FAK. KEISLAMAN (RKB - C)	1:75

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
MEP	06	60

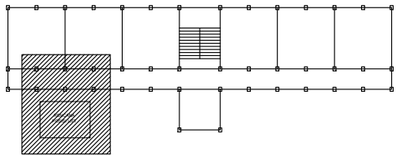

KEYPLAN

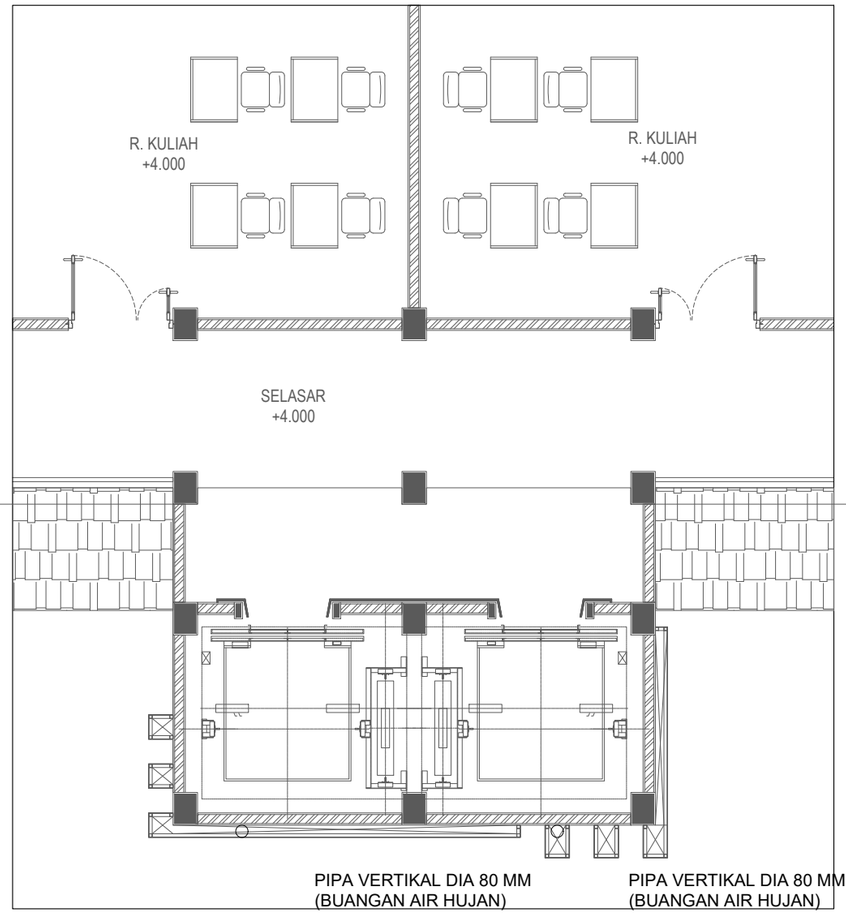

KETERANGAN		
——	Saluran air hujan	Pipa PVC AW Dia 80 mm
BK	Bak Kontrol terbuka	40X40
RD	Roof Drain	Dia 80 mm

LEGENDA :

PIPA VERTIKAL PVC AW 80 MM (BUANGAN AIR HUJAN)

DENAH LANTAI 2

SCALE A3 1 : 75

UNIVERSITAS TRUNODJOYO

M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
INS. AIR HUJAN LT.2 GEDUNG FAK. KEISLAMAN (RKB - C)	1:75

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
MEP	07	60

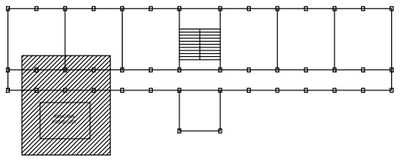

KEYPLAN

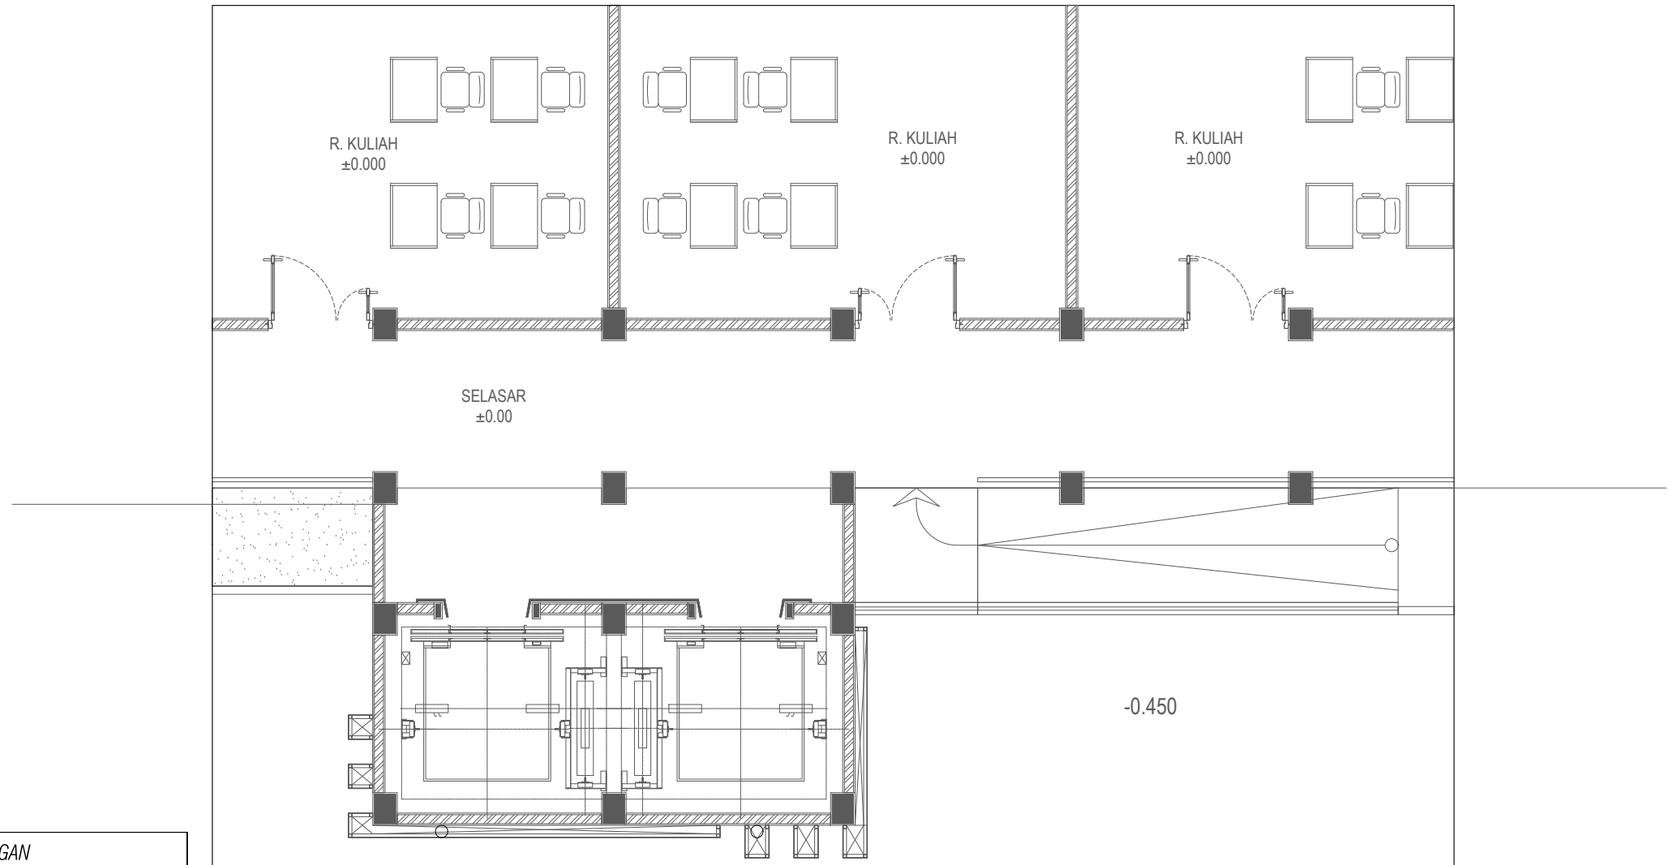

KETERANGAN		
——	Saluran air hujan	Pipa PVC AW Dia 80 mm
BK	Bak Kontrol terbuka	40X40
RD	Roof Drain	Dia 80 mm

LEGENDA :

PIPA VERTIKAL PVC AW 80 MM (BUANGAN AIR HUJAN)

DENAH LANTAI 1

SCALE A3 1 : 75

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 19820424200604100 2

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
INS. AIR HUJAN LT.1 GEDUNG FAK. KEISLAMAN (RKB - C)	1:75

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
MEP	08	60

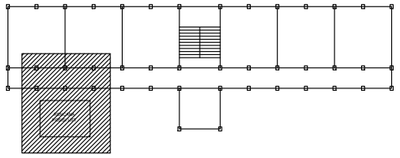

KEYPLAN

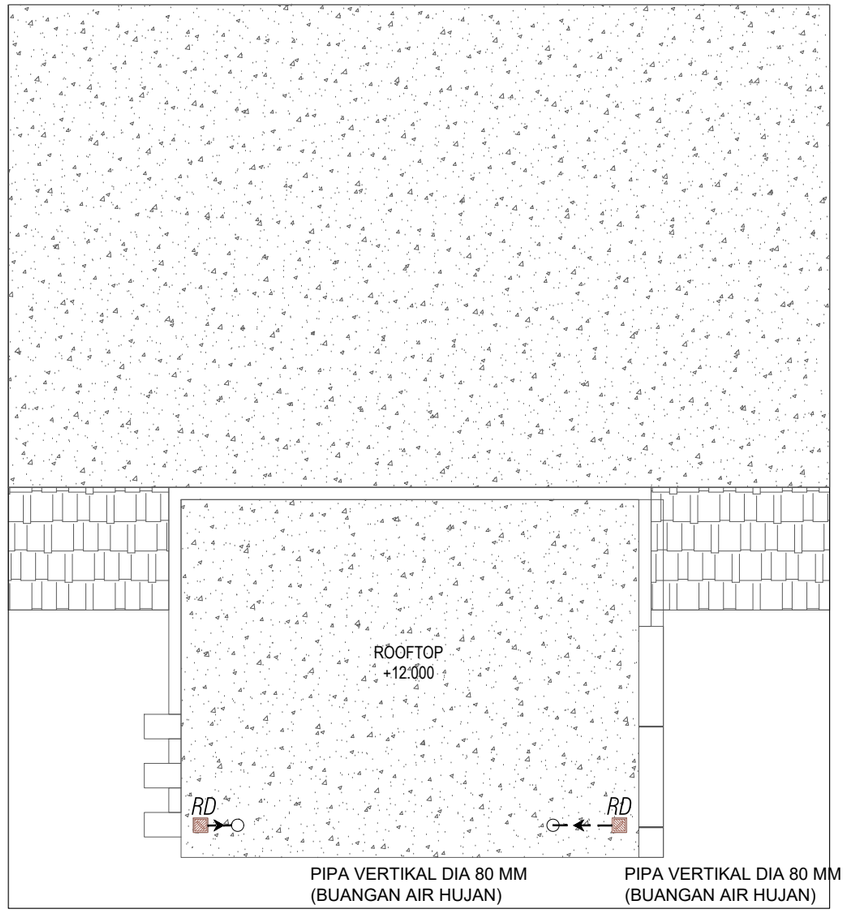

KETERANGAN		
——	*Saluran air hujan*	*Pipa PVC AW Dia 80 mm*
BK	*Bak Kontrol terbuka*	*40X40*
RD	*Roof Drain*	*Dia 80 mm*

LEGENDA :

PIPA VERTIKAL PVC AW 80 MM (BUANGAN AIR HUJAN)

DENAH LANTAI ATAP

SCALE A3 1 : 75

UNIVERSITAS TRUNODJOYO

M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
INS. AIR HUJAN LT.ATAP GEDUNG FAK. KEISLAMAN (RKB - C)	1:75

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
MEP	09	60

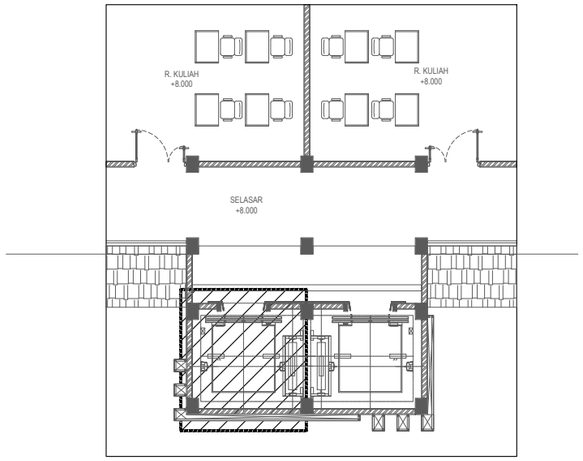


KEYPLAN

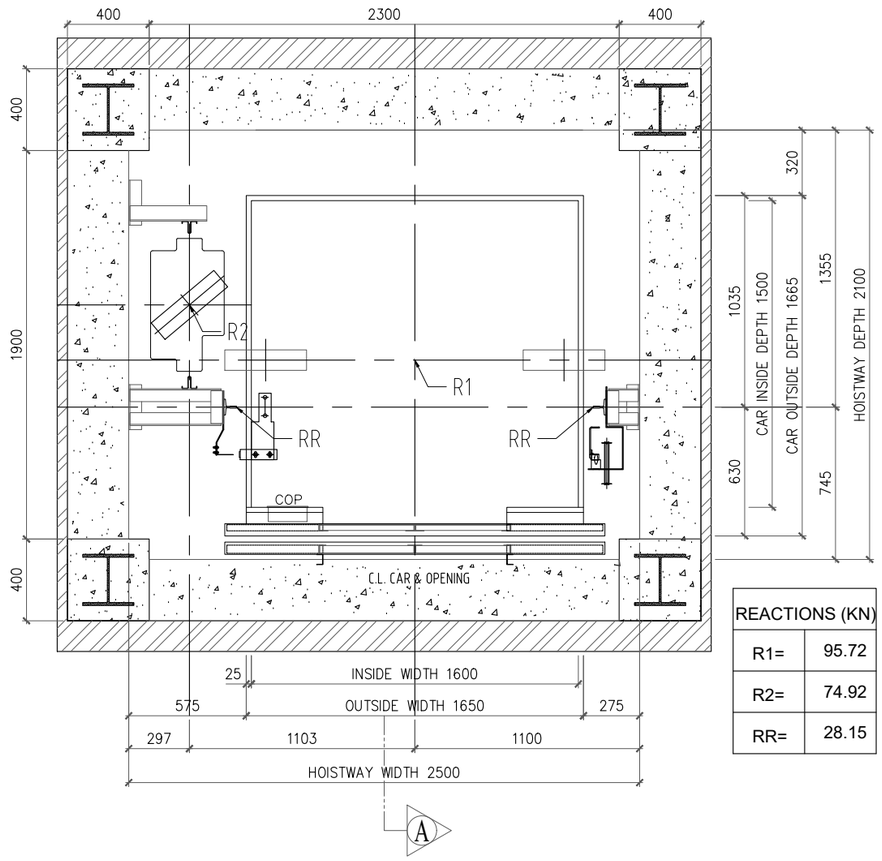

REACTIONS (KN)	
R1=	95.72
R2=	74.92
RR=	28.15

DENAH PIT

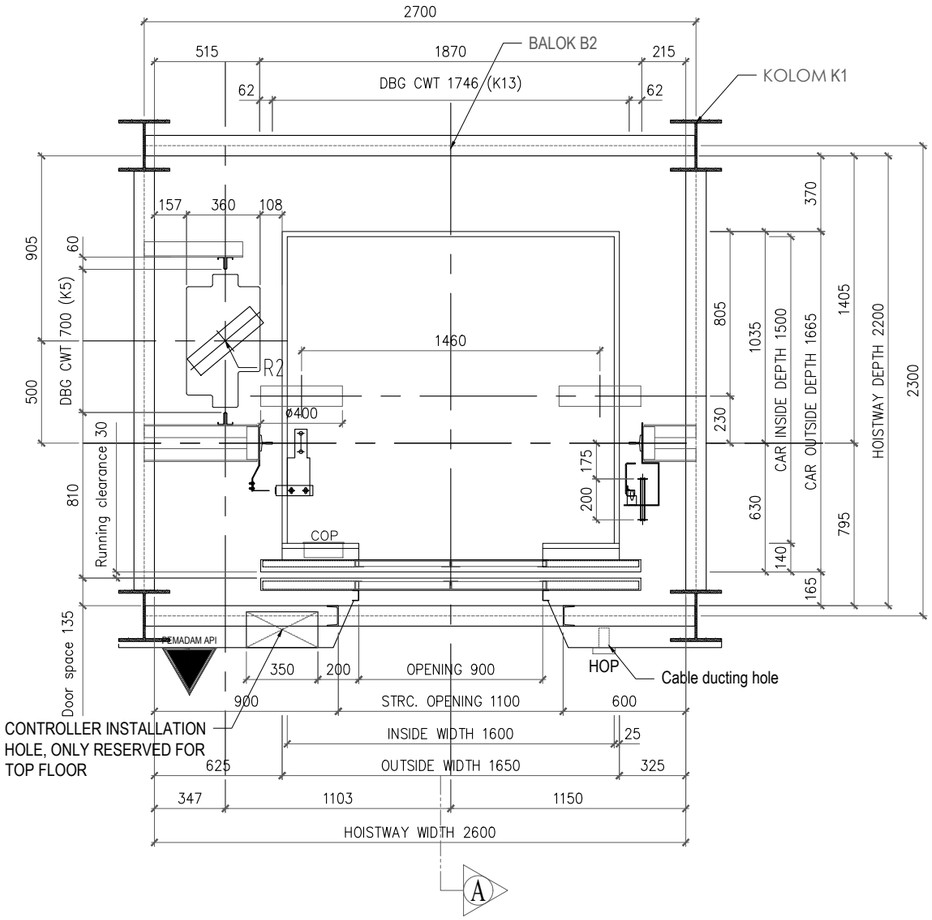

ELEVATOR HOISTWAY PLAN

Others For All Floor

LEGENDA GAMBAR

No.	NOTASI	KETERANGAN
1	K1	Kolom WF 250.250.9.14
2	B2	Balok WF 200.100.5,5.8

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR

M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER

Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH LIFT 1.000 KG GEDUNG FAK. KEISLAMAN (RKB - C)	NTS

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
MEP	10	60

GENERAL SPECIFICATION


Type	Passenger Lift
Lift No.	P1
Model Name	P15-C0900-60-3F/3S
Quantity	4 (one) set
Capacity	1000 Kg (15 Persons)
Speed	60 mpm
Permanent Magnet (PM)	6,7 Kw – 15 A
Pit Depth	1.500 mm
Overhead	4.350 mm
Travel Heigth	9.000 mm
Total Heigth	14.850 mm
Machineroom Heigth	MRL
Hoistway Size	2500 (W) * 2100 (D) mm at pit
	2600 (W) * 2200 (D) mm at shaft
No. of Floors	3 Floors
No. of Stops	3 Stops
Service Floor Name	1, 2, 3
Control System	AC VVVF
Operation	Simplex Selective Collective
Machine Room	At The Top Of The Lift Shaft
Power Supply	For Power : AC 380 V, 3Ph 50 Hz, 15 KVa
	For Lighting : AC 220 V, 1Ph 50 Hz

CAR DIMENSION & MATERIAL


Car Inside Dimension	1600 (W) * 1500 (D) * 2500 (H) mm
Car Outside Dimension	1650 (W) * 1665 (D) mm
Opening Type	AUTOMATIC Center Opening (CO)
Opening Size	900 (W) * 2100 (H) mm
Ceiling Type	Stainless Steel Hairline Finished
Car Door	Stainless Steel Hairline Finished
Car Wall (Side Wall)	Stainless Steel Hairline Finished
Car Wall (Rear Wall)	Stainless Steel Hairline with Tempered Glass View
Flooring	Granito Floor
Door Sill	Extrude Hard Alluminium

JAMB TYPE, LANDING DOOR & MATERIAL

Jamb For 4th/Top Floor	Narrow Jamb in Stainless Steel Hairline
Jamb For Others Floor	Narrow Jamb in Stainless Steel Hairline
Landing Door All Floor	Stainless Steel Hairline
Opening Size Dimension	900 (W) * 2100 (H) mm

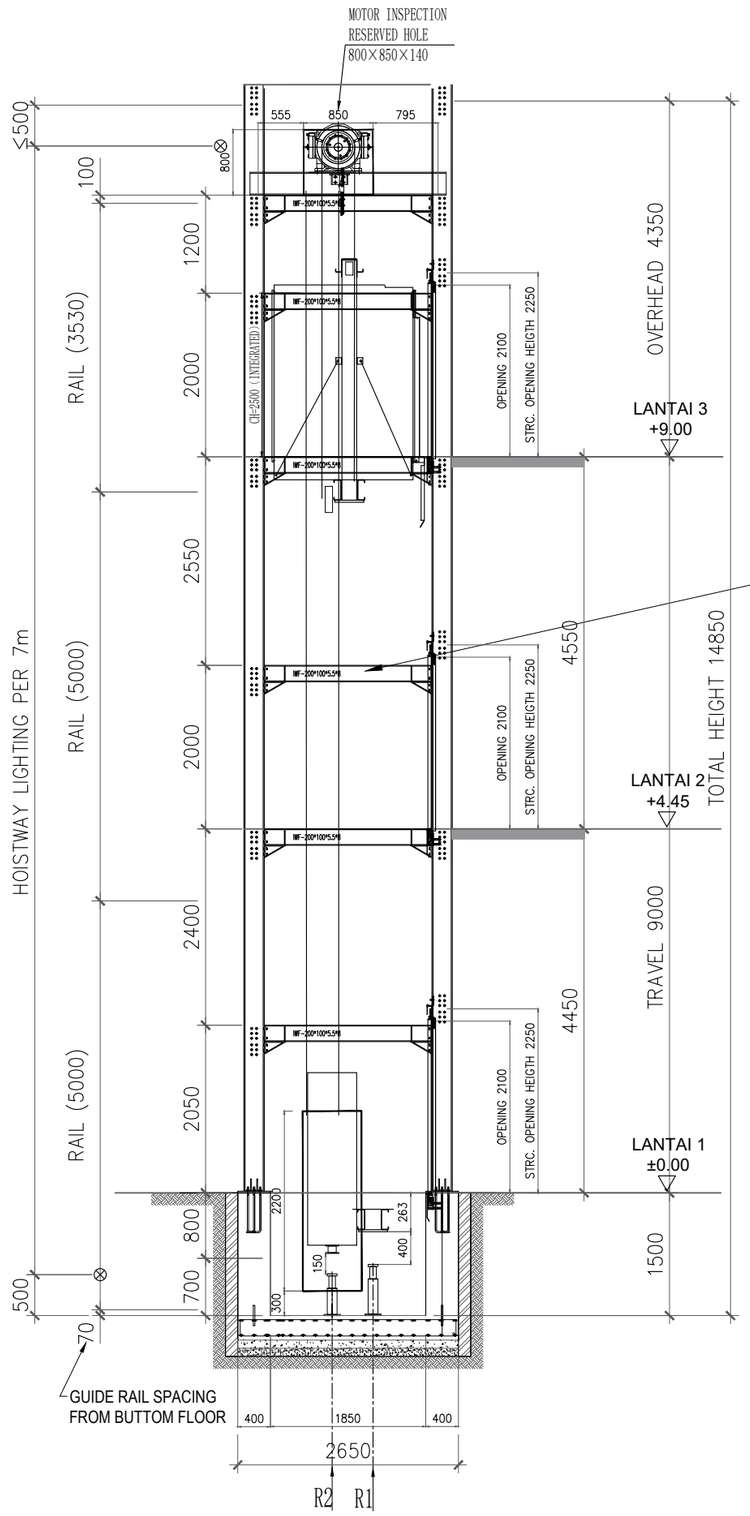

ELEVATION SECTION 'A'

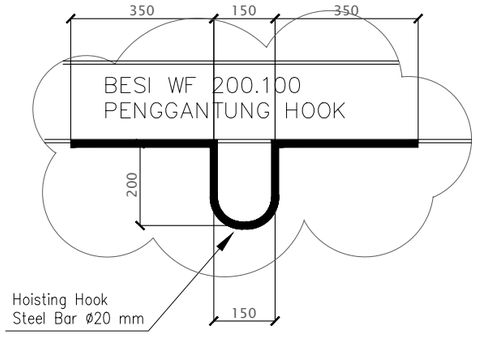

DETAIL HOOK

SEPARATOR BEAM SIZE IWF-200*100
FOR SUPPORT BRACKET RAIL
BY : SIPIL CONTRACTOR

MR. HEIGHT	-
TOTAL HEIGHT	14.850 mm
TRAVEL	9.000 mm
OVERHEAD/3rd	4.350 mm
2nd FLOOR	4.550 mm
1st FLOOR	4.450 mm
PIT	1.500 mm

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR

M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER

Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.


JUDUL GAMBAR	SKALA
POTONGAN LIFT GEDUNG FAK. KEISLAMAN (RKB - C)	NTS

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
MEP	11	60


GEDUNG FAKULTAS PENDIDIKAN

RKB - D

(3 lantai)



KEYPLAN

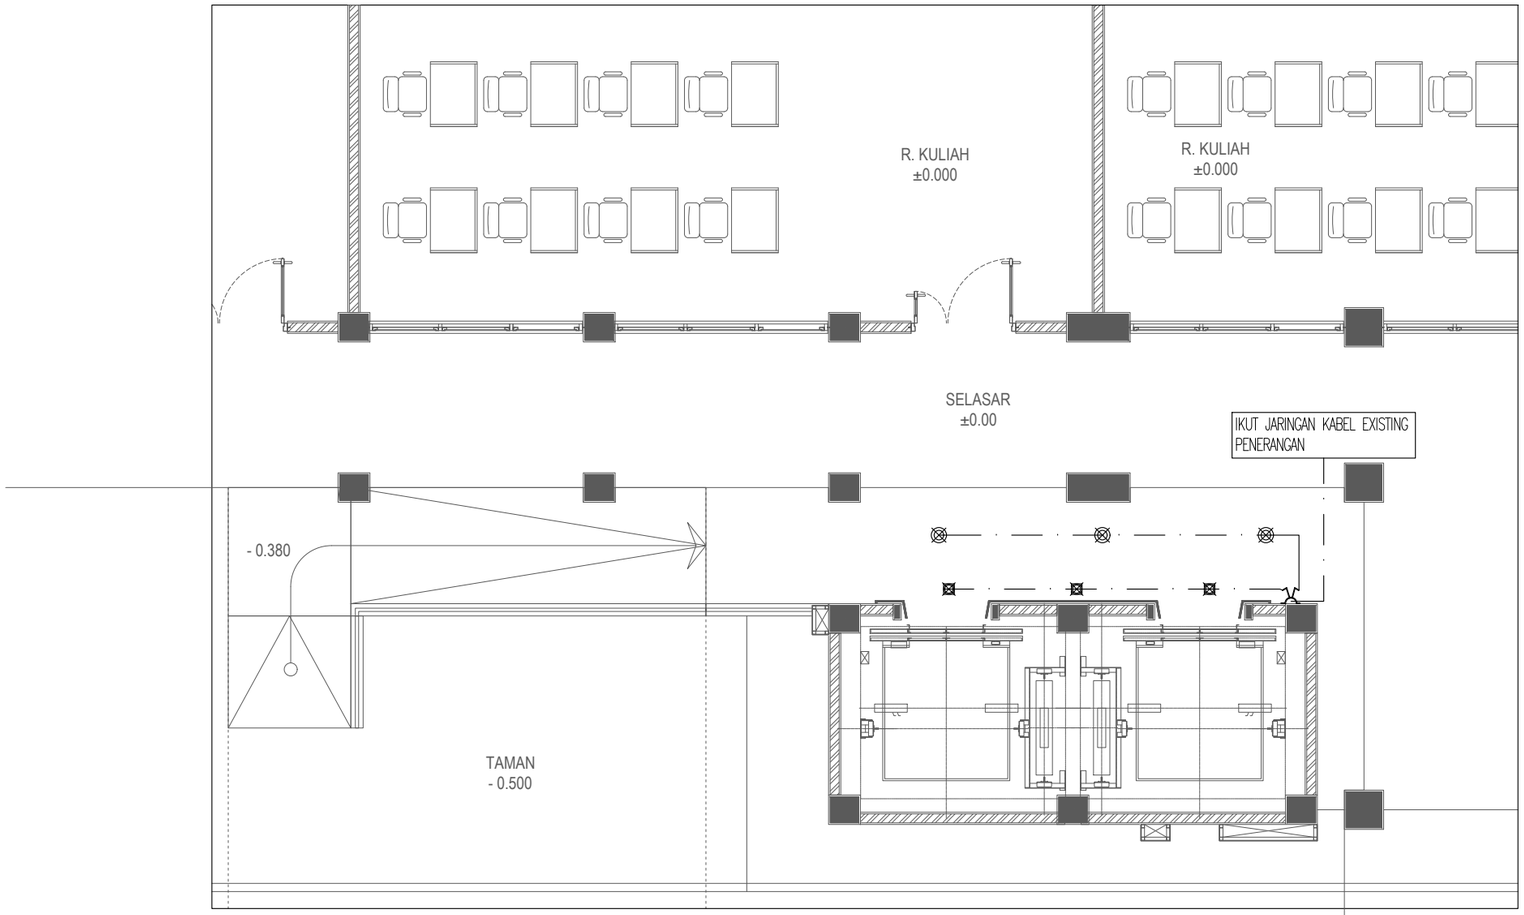

LAGEND	
⊠	LP. DOWNLIGHT LED INBOW 12 WATT 5.000K
⊠	LP. SPOTLED 10W 60D 3000K
	SAKLAR SERI
	SAKLAR TUNGGAL
——	INSTALASI PENERANGAN NYM 2 x 2,5 mm2 + DALAM CONDUIT ø 20 MM

DENAH LANTAI 1
SCALE A3 1 : 75

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
INS. PENERANGAN LT 1 GEDUNG FAK. PENDIDIKAN (RKB - D)	1:75

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
MEP	12	60



KEYPLAN

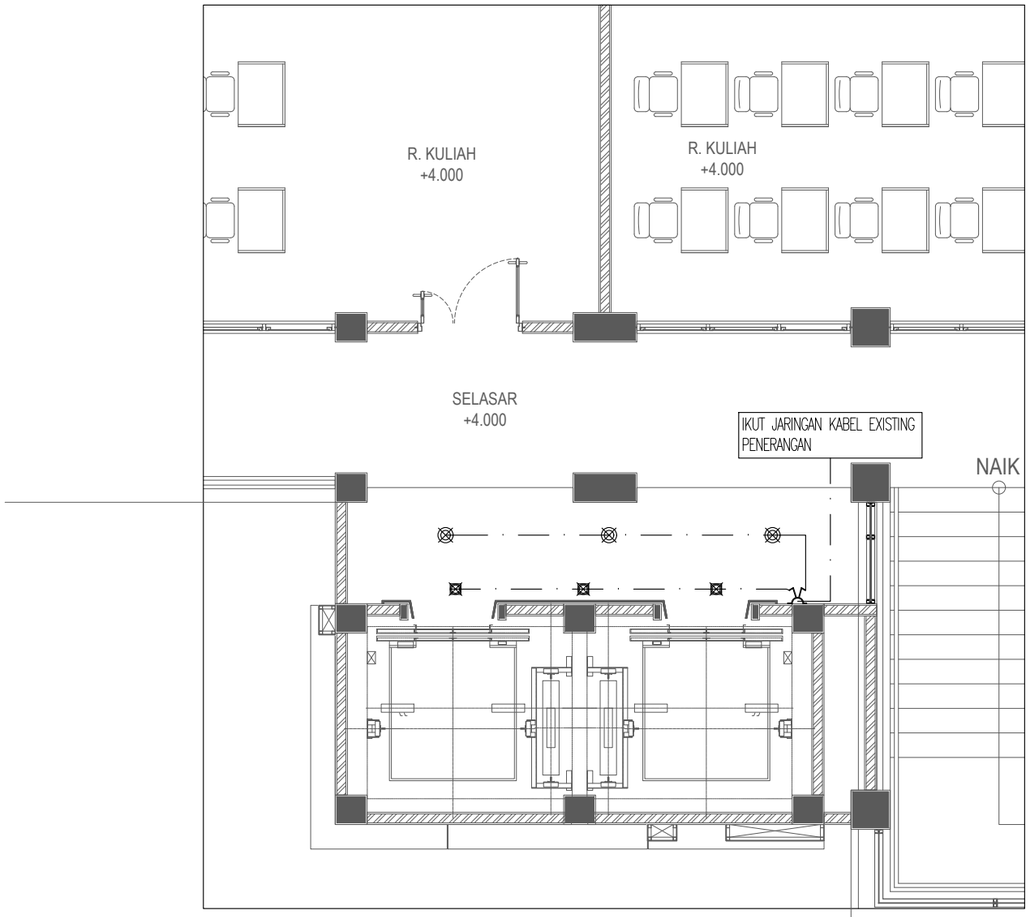

LAGEND	
⊗	LP. DOWNLIGHT LED INBOW 12 WATT 5.000K
⊠	LP. SPOTLED 10W 60D 3000K
	SAKLAR SERI
	SAKLAR TUNGGAL
——	INSTALASI PENERANGAN NYM 2 x 2,5 mm2 + DALAM CONDUIT ø 20 MM

DENAH LANTAI 2
SCALE A3 1 : 75

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
INS. PENERANGAN LT 2 GEDUNG FAK. PENDIDIKAN (RKB - D)	1:75

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
MEP	13	60



KEYPLAN

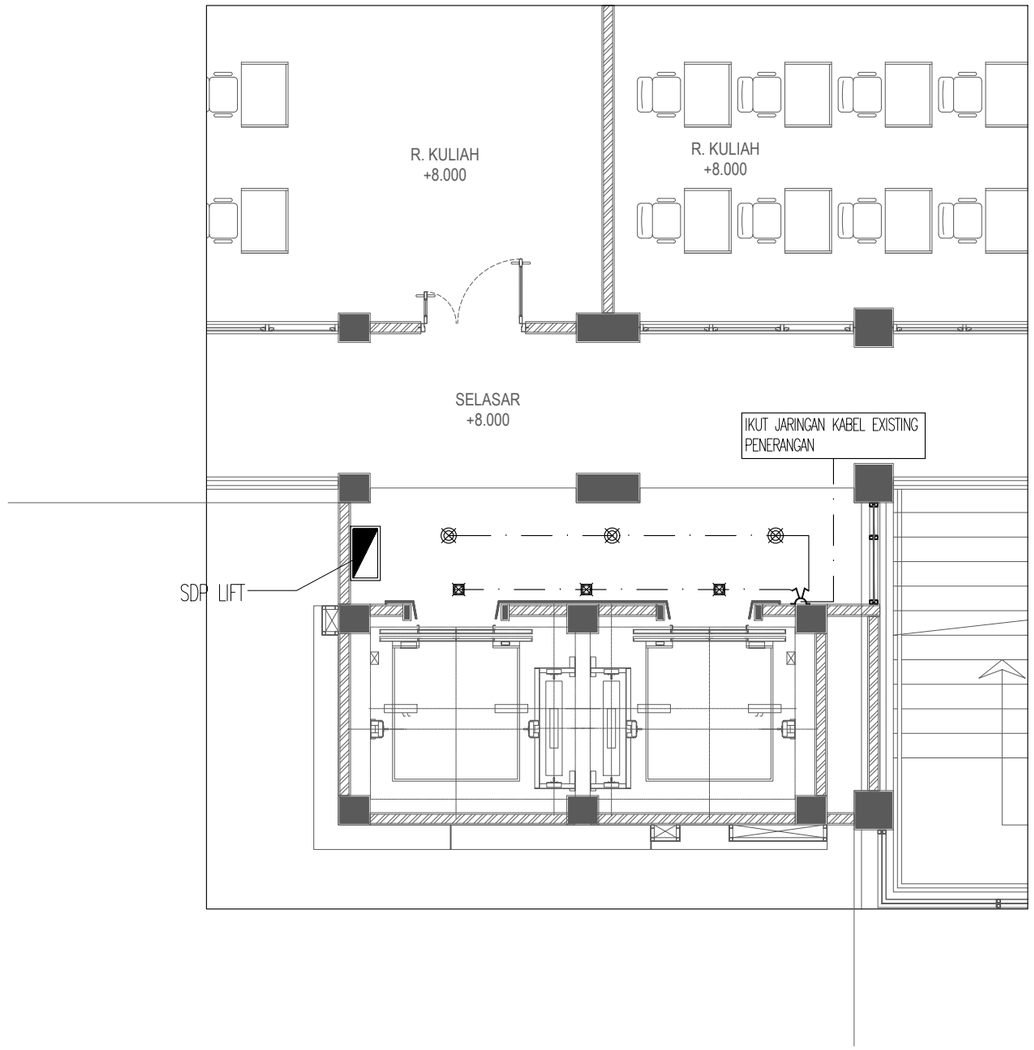

LAGEND	
⊠	LP. DOWNLIGHT LED INBOW 12 WATT 5.000K
⊠	LP. SPOTLED 10W 60D 3000K
	SAKLAR SERI
	SAKLAR TUNGGAL
——	INSTALASI PENERANGAN NYM 2 x 2,5 mm2 + DALAM CONDUIT ø 20 MM

DENAH LANTAI 3
SCALE A3 1 : 75

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 19820424200604100 2

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER

Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
INS. PENERANGAN LT 3 GEDUNG FAK. PENDIDIKAN (RKB - D)	1:75

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
MEP	14	60

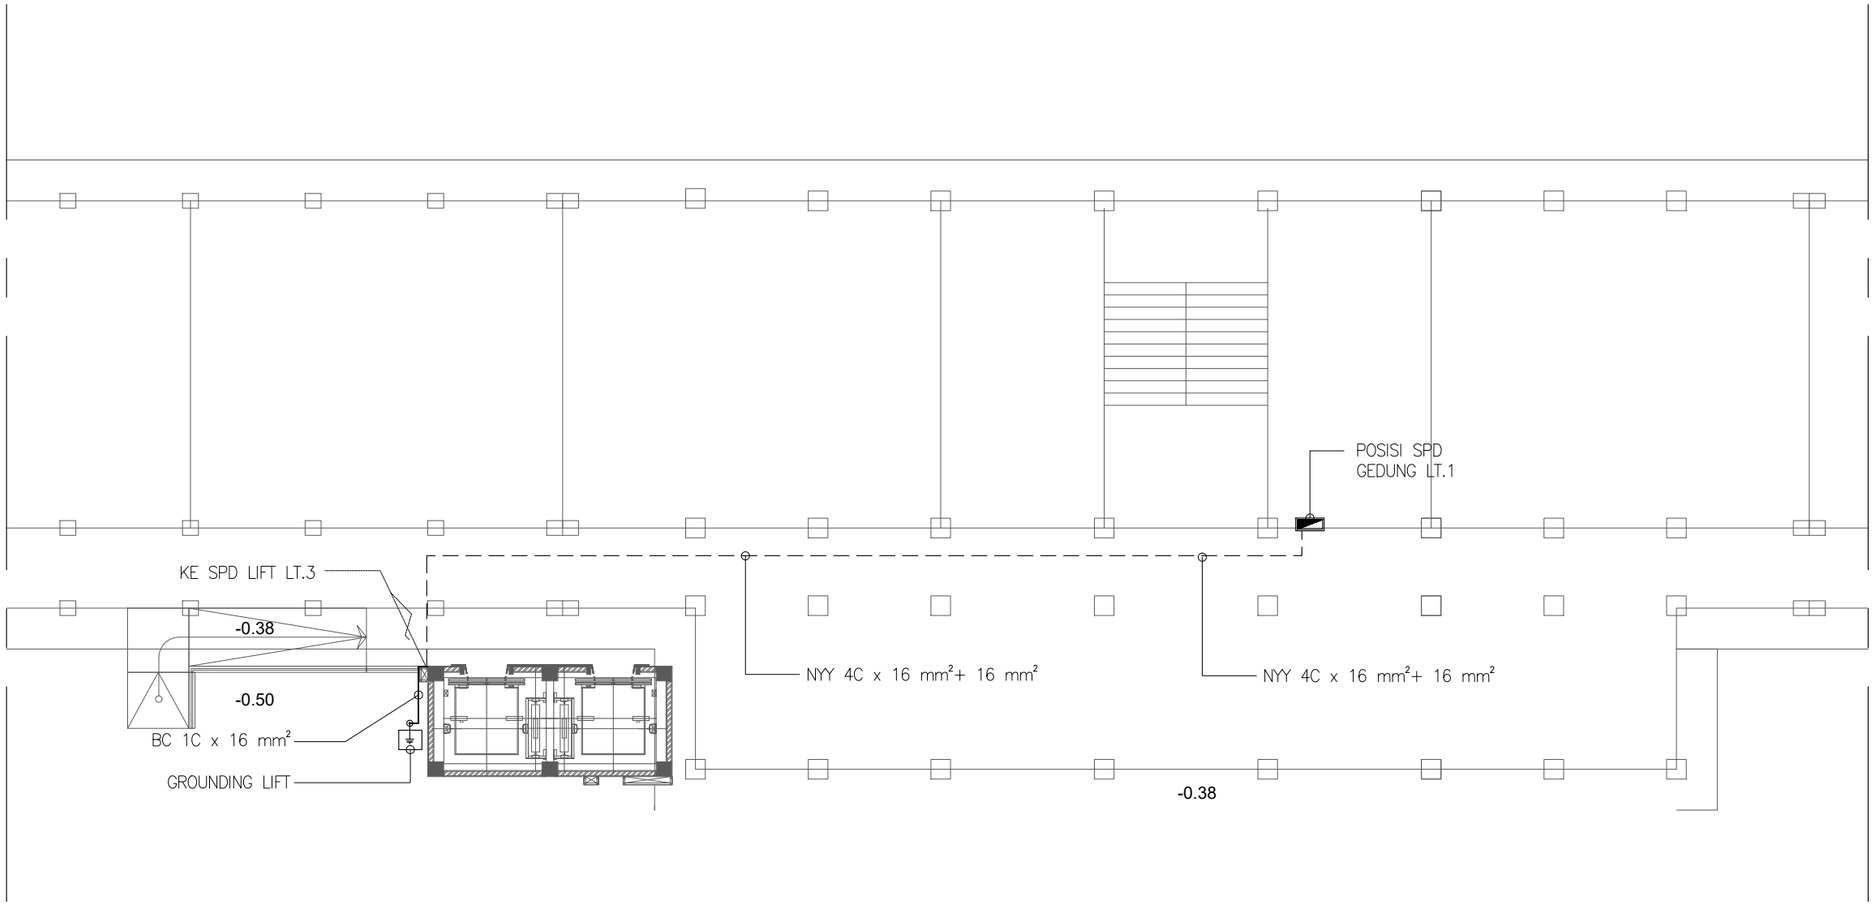

JALUR KABEL POWER LIFT
SCALE A3 1 : 175

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER

Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
JALUR KABEL POWER LIFT GEDUNG FAK. KEISLAMAN (RKB - D)	1:150

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
MEP	15	60

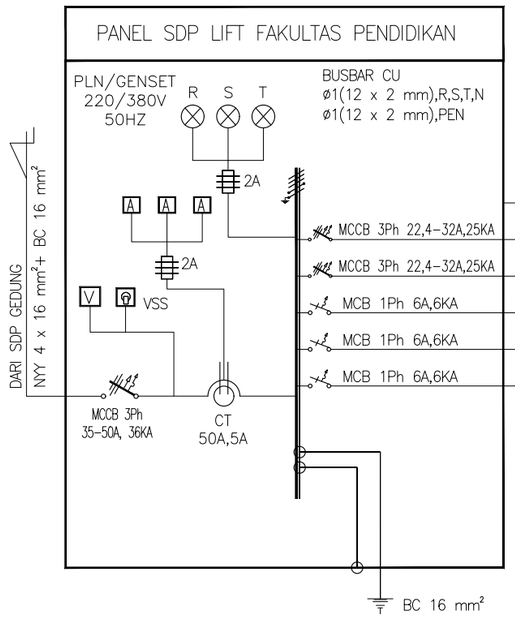

	GROUP	KETERANGAN	BEBAN (VA)		
			R		
NYY 4 x 10 mm² + BC 10 mm²	1	POWER KONTROL LIFT-1	5.000	5.000	5.000
NYY 4 x 10 mm² + BC 10 mm² (FUTURE)	2	POWER KONTROL LIFT-2 (FUTURE)	5.000	5.000	5.000
SPARE	3				
SPARE	4				
SPARE	5				
		TOTAL	10.000	10.000	10.000
			30.000 VA		

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 19820424006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
WIRING DIAGRAM PANEL SDP LIFT FAK. PENDIDIKAN (RKB - D)	NTS

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
MEP	16	60



KEYPLAN

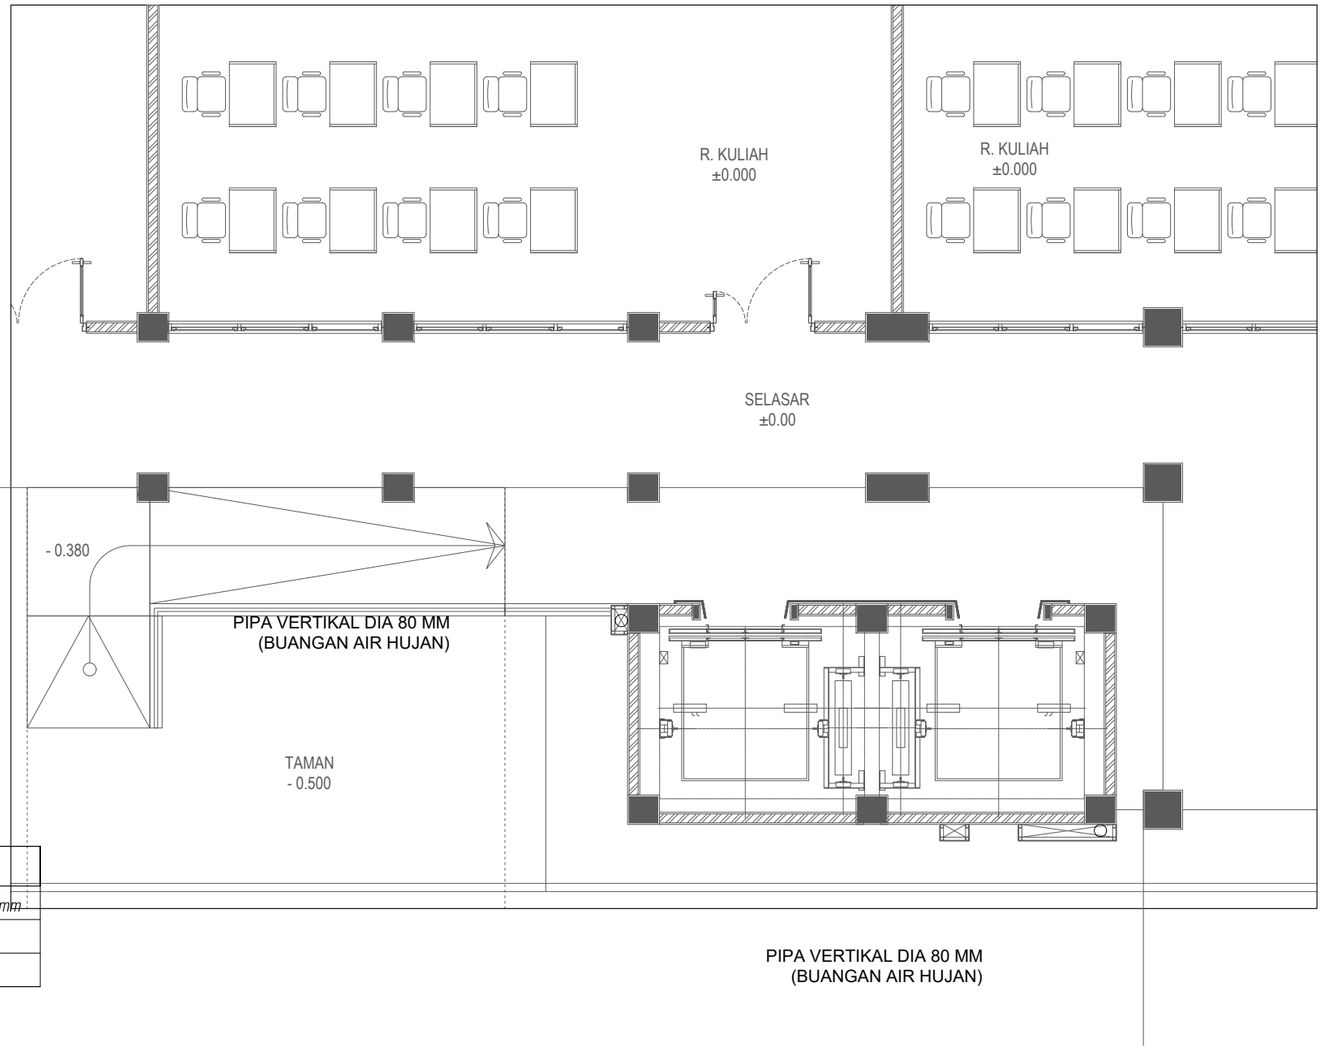

KETERANGAN		
——	Saluran air hujan	Pipa PVC AW Dia 80 mm
BK	Bak Kontrol terbuka	40X40
RD	Roof Drain	Dia 80 mm

LEGENDA :

PIPA VERTIKAL PVC AW 80 MM (BUANGAN AIR HUJAN)

DENAH LANTAI 1

SCALE A3 1 : 75

UNIVERSITAS TRUNODJOYO

M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 19820424200604100 2

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
INS. AIR HUJAN LT 1 GEDUNG FAK. PENDIDIKAN (RKB - D)	1:75

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
MEP	17	60



KEYPLAN

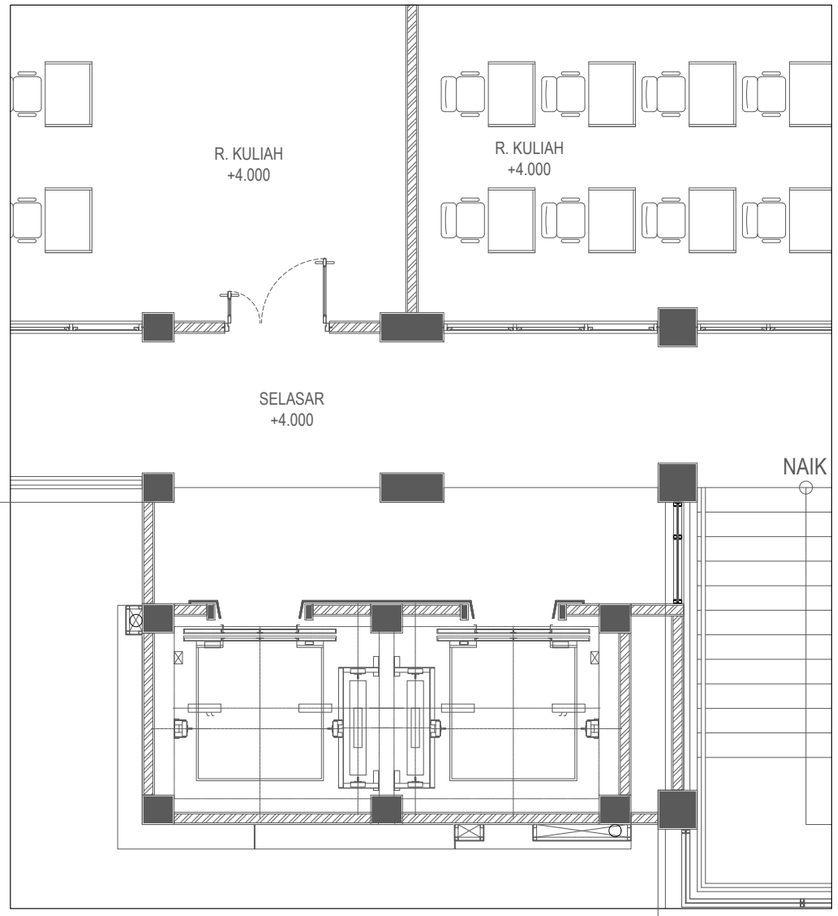

PIPA VERTIKAL DIA 80 MM
(BUANGAN AIR HUJAN)

PIPA VERTIKAL DIA 80 MM
(BUANGAN AIR HUJAN)

KETERANGAN		
——	*Saluran air hujan*	*Pipa PVC AW Dia 80 mm*
☒ *BK*	*Bak Kontrol terbuka*	*40X40*
▨ *RD*	*Roof Drain*	*Dia 80 mm*

LEGENDA :

PIPA VERTIKAL PVC AW 80 MM (BUANGAN AIR HUJAN)

DENAH LANTAI 2

SCALE A3 1 : 75

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
INS. AIR HUJAN LT 2 GEDUNG FAK. PENDIDIKAN (RKB - D)	1:75

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
MEP	18	60



KEYPLAN

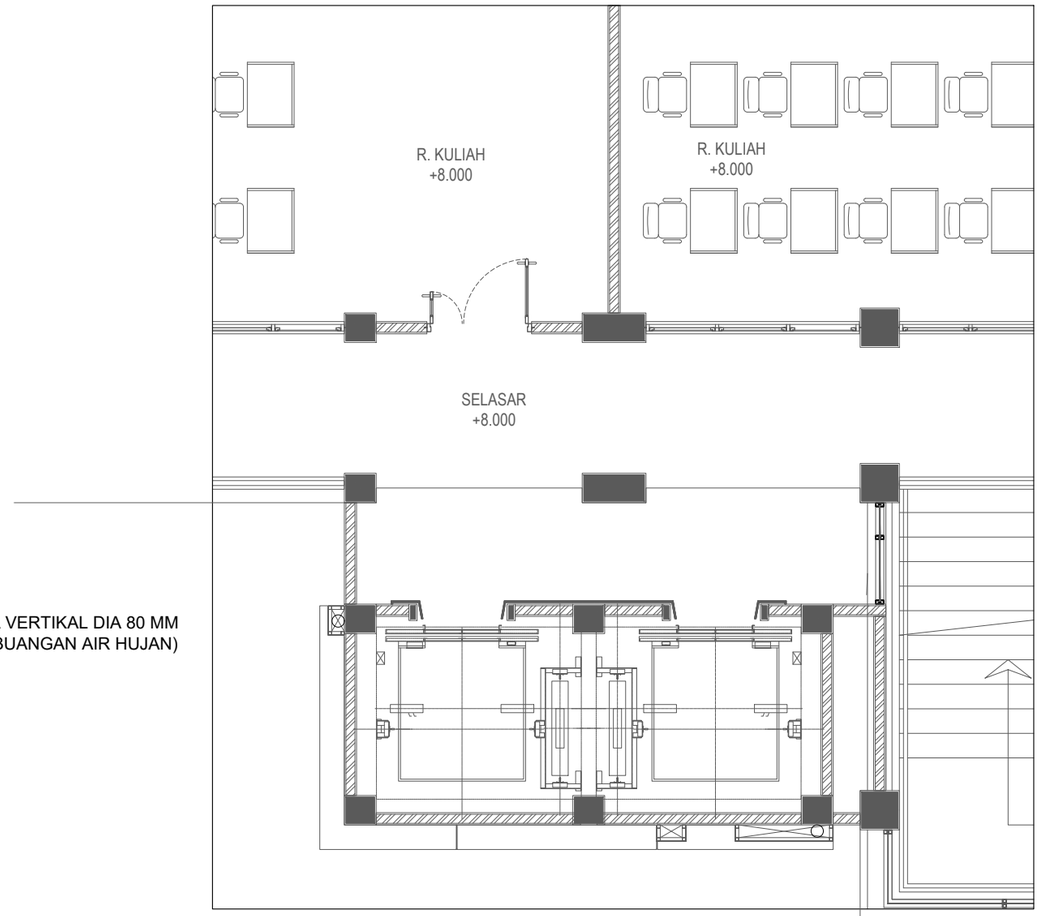

PIPA VERTIKAL DIA 80 MM
(BUANGAN AIR HUJAN)

PIPA VERTIKAL DIA 80 MM
(BUANGAN AIR HUJAN)

KETERANGAN		
——	*Saluran air hujan*	*Pipa PVC AW Dia 80 mm*
BK	*Bak Kontrol terbuka*	*40X40*
RD	*Roof Drain*	*Dia 80 mm*

LEGENDA :

PIPA VERTIKAL PVC AW 80 MM (BUANGAN AIR HUJAN)

DENAH LANTAI 3

SCALE A3 1 : 75

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
INS. AIR HUJAN LT 3 GEDUNG FAK. PENDIDIKAN (RKB - D)	1:75

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
MEP	19	60



KEYPLAN

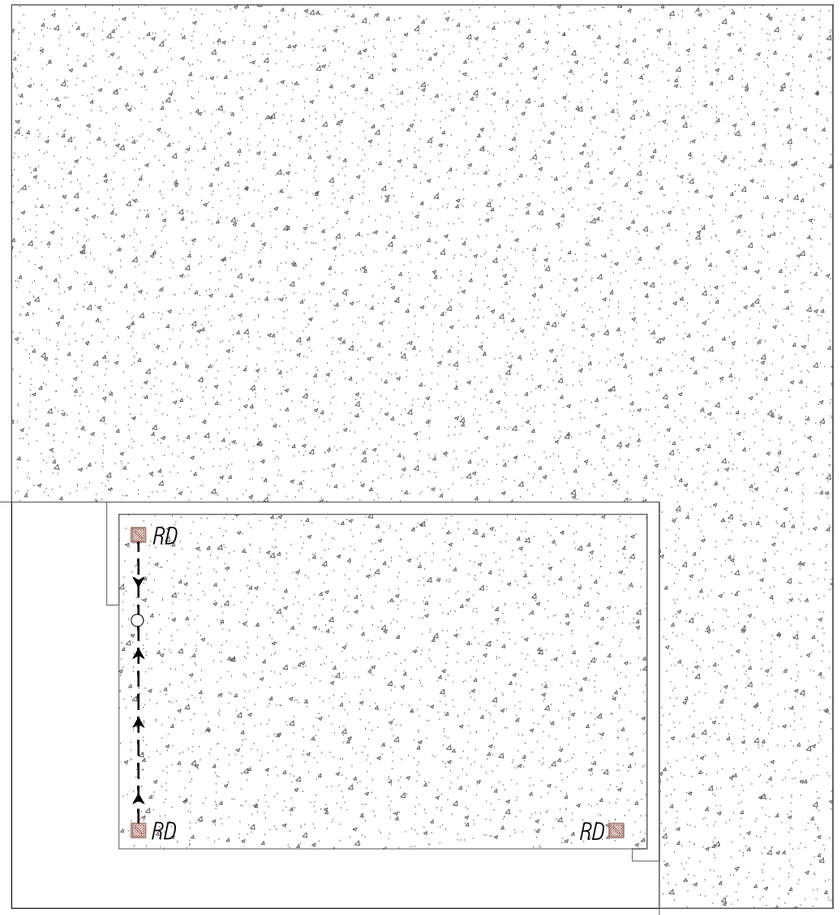

PIPA VERTIKAL DIA 80 MM
(BUANGAN AIR HUJAN)

PIPA VERTIKAL DIA 80 MM
(BUANGAN AIR HUJAN)

KETERANGAN		
——	*Saluran air hujan*	*Pipa PVC AW Dia 80 mm*
BK	*Bak Kontrol terbuka*	*40X40*
RD	*Roof Drain*	*Dia 80 mm*

LEGENDA :

PIPA VERTIKAL PVC AW 80 MM (BUANGAN AIR HUJAN)

DENAH LANTAI ATAP

SCALE A3 1 : 75

UNIVERSITAS TRUNODJOYO

M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
INS. AIR HUJAN LT ATAP GEDUNG FAK.PENDIDIKAN (RKB - D)	1:75

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
MEP	20	60

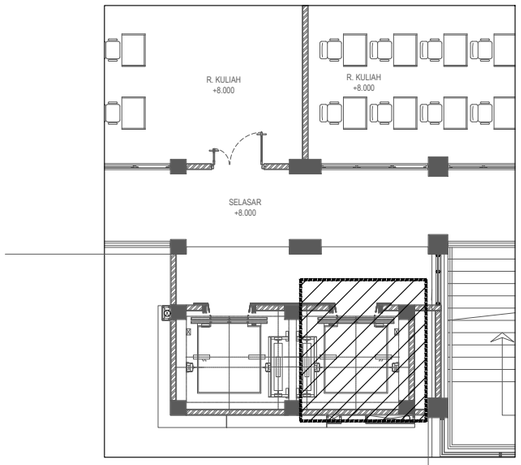


KEYPLAN

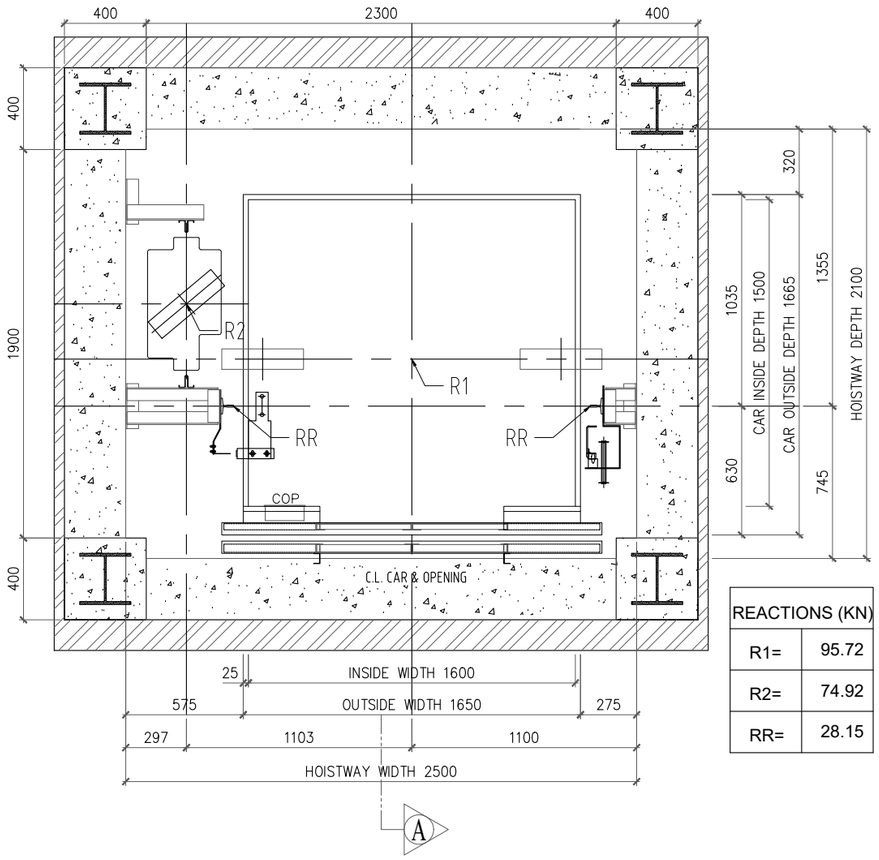

REACTIONS (KN)	
R1=	95.72
R2=	74.92
RR=	28.15

DENAH PIT

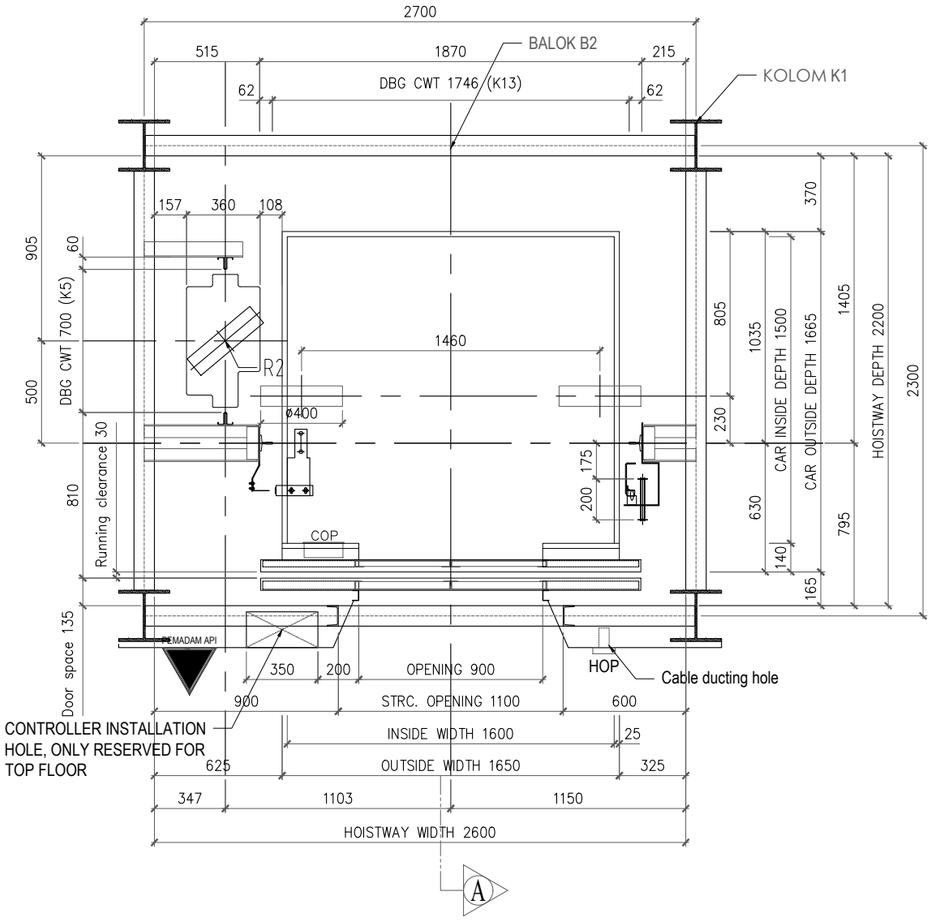

ELEVATOR HOISTWAY PLAN

Others For All Floor

LEGENDA GAMBAR

No.	NOTASI	KETERANGAN
1	K1	Kolom WF 250.250.9.14
2	B2	Balok WF 200.100.5,5.8

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR

M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER

Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH LIFT 1.000 KG GEDUNG FAKULTAS PENDIDIKAN	NTS

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
MEP	21	60

GENERAL SPECIFICATION


Type	Passenger Lift
Lift No.	P1
Model Name	P15-C0900-60-3F/3S
Quantity	4 (one) set
Capacity	1000 Kg (15 Persons)
Speed	60 mpm
Permanent Magnet (PM)	6,7 Kw – 15 A
Pit Depth	1.500 mm
Overhead	4.350 mm
Travel Heigth	9.000 mm
Total Heigth	14.850 mm
Machineroom Heigth	MRL
Hoistway Size	2500 (W) * 2100 (D) mm at pit
	2600 (W) * 2200 (D) mm at shaft
No. of Floors	3 Floors
No. of Stops	3 Stops
Service Floor Name	1, 2, 3
Control System	AC VVVF
Operation	Simplex Selective Collective
Machine Room	At The Top Of The Lift Shaft
Power Supply	For Power : AC 380 V, 3Ph 50 Hz, 15 KVa
	For Lighting : AC 220 V, 1Ph 50 Hz

CAR DIMENSION & MATERIAL


Car Inside Dimension	1600 (W) * 1500 (D) * 2500 (H) mm
Car Outside Dimension	1650 (W) * 1665 (D) mm
Opening Type	AUTOMATIC Center Opening (CO)
Opening Size	900 (W) * 2100 (H) mm
Ceiling Type	Stainless Steel Hairline Finished
Car Door	Stainless Steel Hairline Finished
Car Wall (Side Wall)	Stainless Steel Hairline Finished
Car Wall (Rear Wall)	Stainless Steel Hairline with Tempered Glass View
Flooring	Granito Floor
Door Sill	Extrude Hard Alluminium

JAMB TYPE, LANDING DOOR & MATERIAL

Jamb For 4th/Top Floor	Narrow Jamb in Stainless Steel Hairline
Jamb For Others Floor	Narrow Jamb in Stainless Steel Hairline
Landing Door All Floor	Stainless Steel Hairline
Opening Size Dimension	900 (W) * 2100 (H) mm

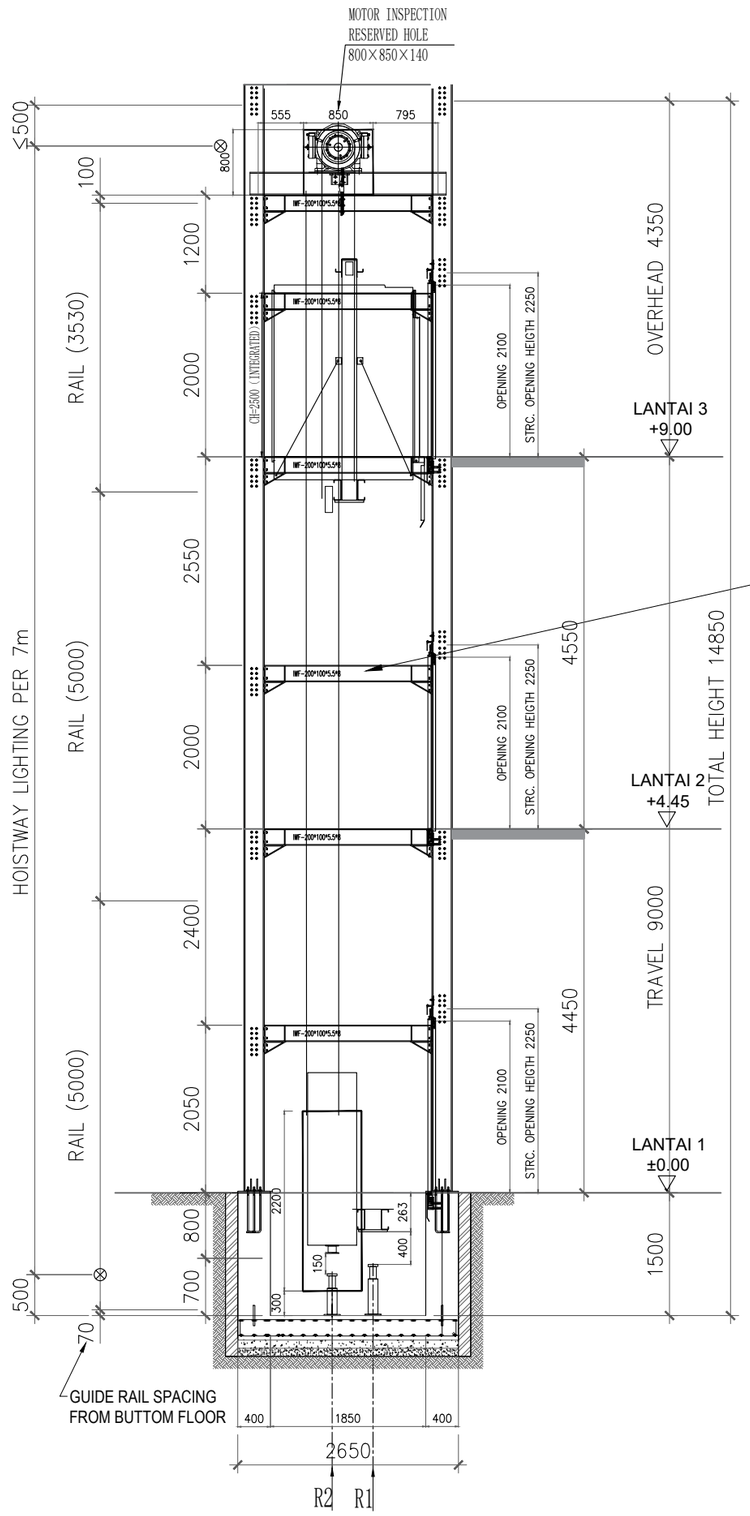

ELEVATION SECTION 'A'

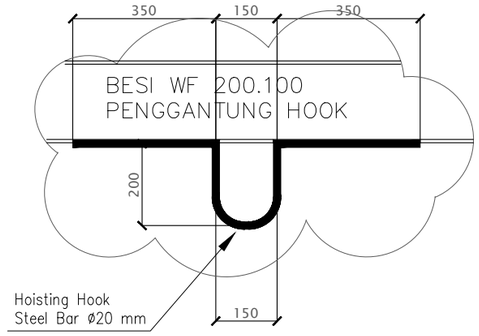

DETAIL HOOK

SEPARATOR BEAM SIZE IWF-200*100
FOR SUPPORT BRACKET RAIL
BY : SIPIL CONTRACTOR

MR. HEIGHT	-
TOTAL HEIGHT	14.850 mm
TRAVEL	9.000 mm
OVERHEAD/3rd	4.350 mm
2nd FLOOR	4.550 mm
1st FLOOR	4.450 mm
PIT	1.500 mm

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR

M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.


TEAM LEADER

Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.


JUDUL GAMBAR	SKALA
POTONGAN LIFT GEDUNG FAKULTAS PENDIDIKAN	NTS

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
MEP	22	60

GEDUNG FAKULTAS FISIB
RKB - E
(3 lantai)



KEYPLAN

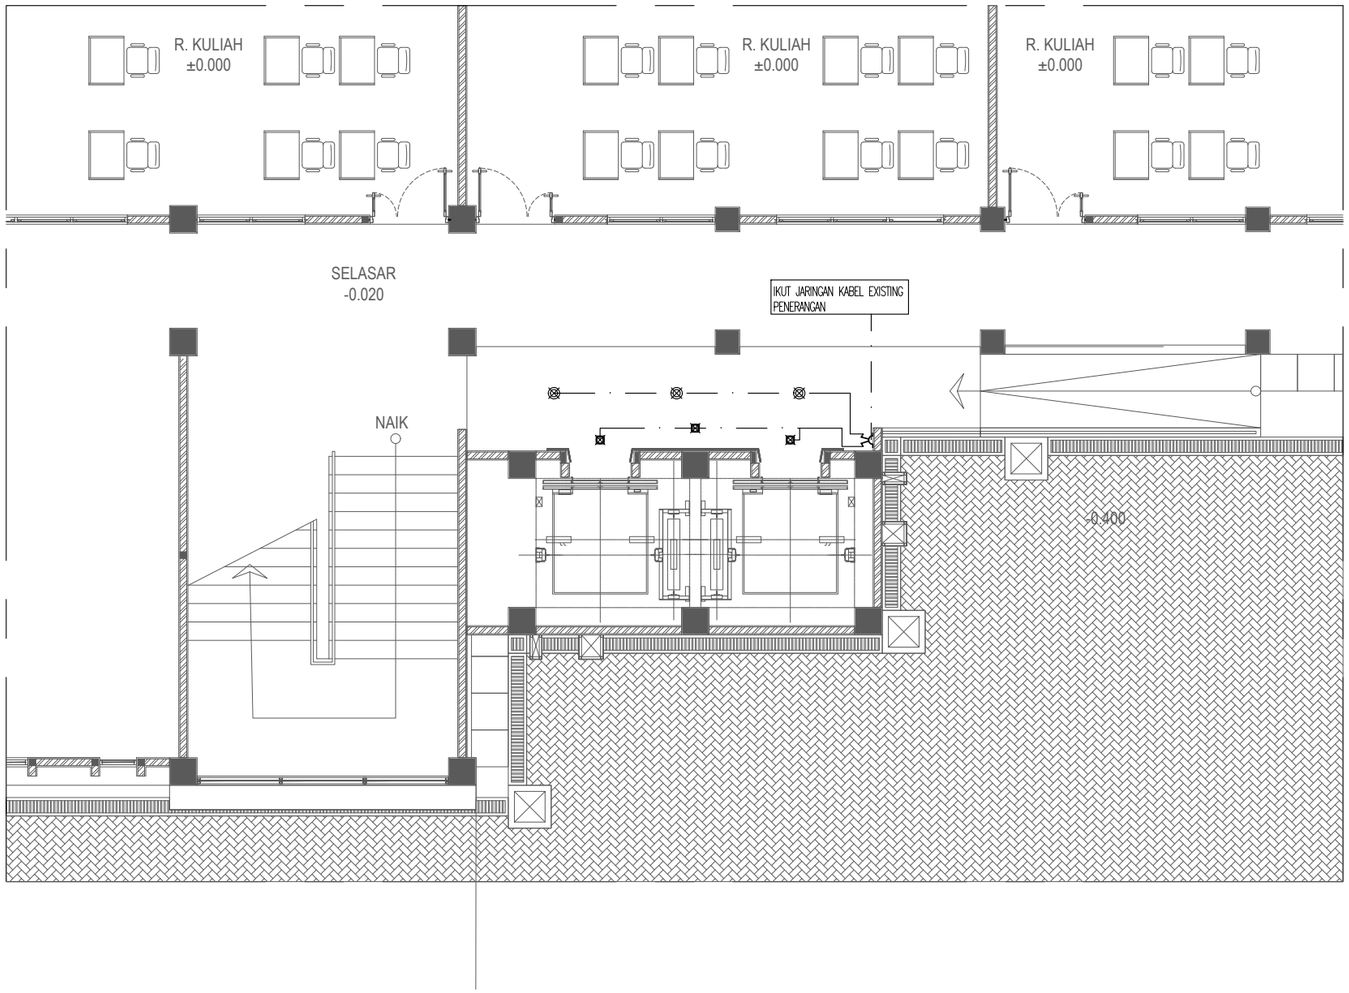

LAGEND	
⊠	LP. DOWNLIGHT LED INBOW 12 WATT 5.000K
⊠	LP. SPOTLED 10W 60D 3000K
⅄	SAKLAR SERI
⅄	SAKLAR TUNGGAL
——	INSTALASI PENERANGAN NYM 2 x 2,5 mm2 + DALAM CONDUIT ø 20 MM

DENAH LANTAI 1
SCALE A3 1 : 100

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 19820424200604100 2

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
INS. PENERANGAN LT.1 GEDUNG FAK. TEKNIK (RKB - F)	1:100

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
MEP	23	60

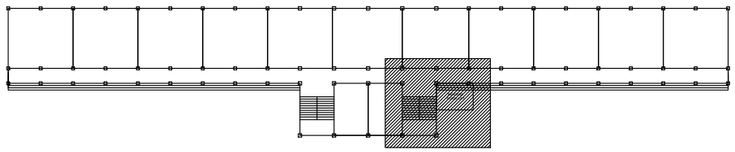

KEYPLAN

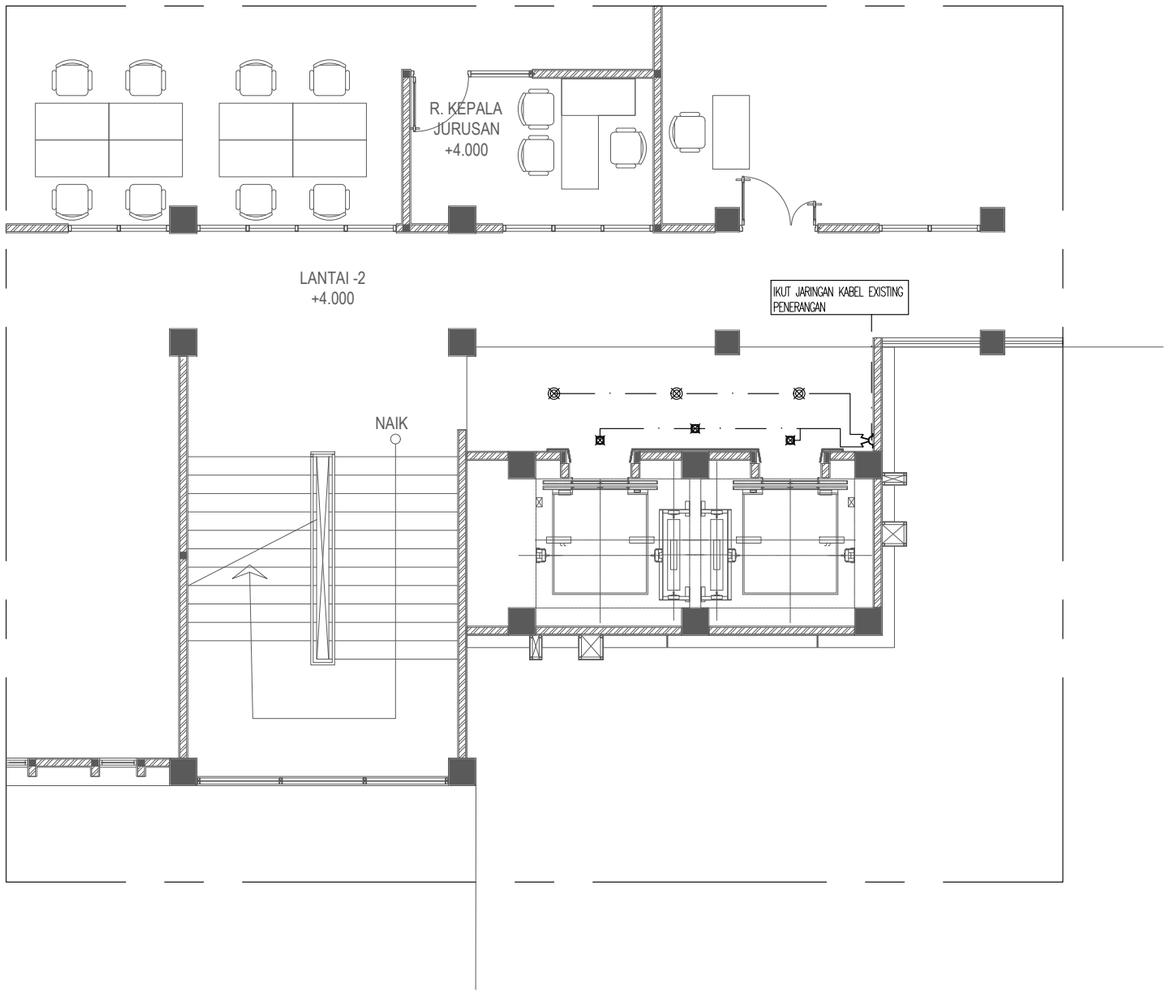

LAGEND	
⊠	LP. DOWNLIGHT LED INBOW 12 WATT 5.000K
⊠	LP. SPOTLED 10W 60D 3000K
⅄	SAKLAR SERI
⅄	SAKLAR TUNGGAL
——	INSTALASI PENERANGAN NYM 2 x 2,5 mm2 + DALAM CONDUIT ø 20 MM

DENAH LANTAI 2
SCALE A3 1 : 100

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 19820424200604100 2

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
INS. PENERANGAN LT.2 GEDUNG FAK. FISIB (RKB - E)	1:100

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
MEP	24	60

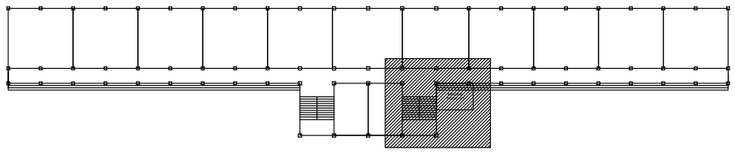

KEYPLAN

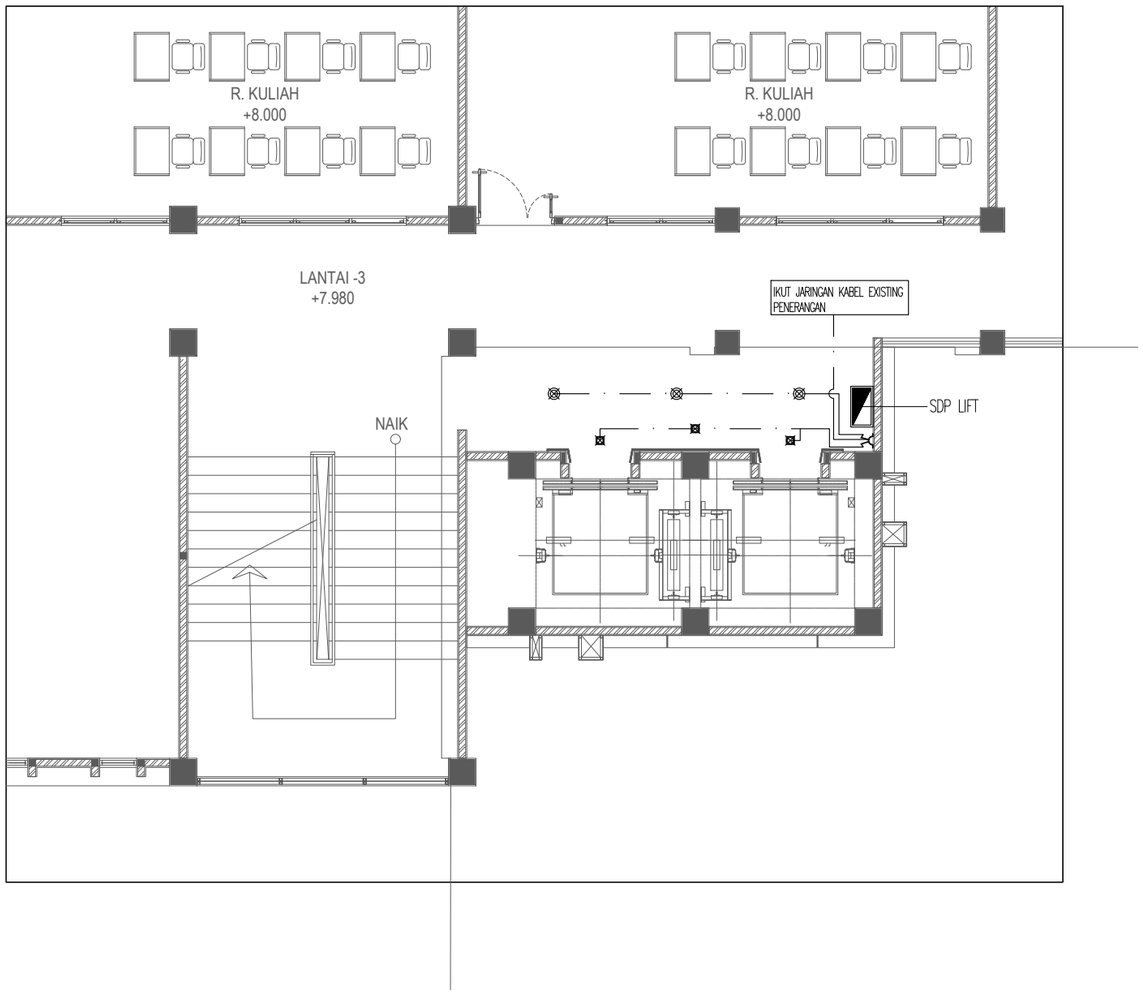

LAGEND	
⊠	LP. DOWNLIGHT LED INBOW 12 WATT 5.000K
⊠	LP. SPOTLED 10W 60D 3000K
⅄	SAKLAR SERI
⅄	SAKLAR TUNGGAL
——	INSTALASI PENERANGAN NYM 2 x 2,5 mm2 + DALAM CONDUIT ø 20 MM

DENAH LANTAI 3
SCALE A3 1 : 100

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 19820424200604 1002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER

Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
INS. PENERANGAN LT.3 GEDUNG FAK. FISIB (RKB - E)	1:100

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
MEP	25	60

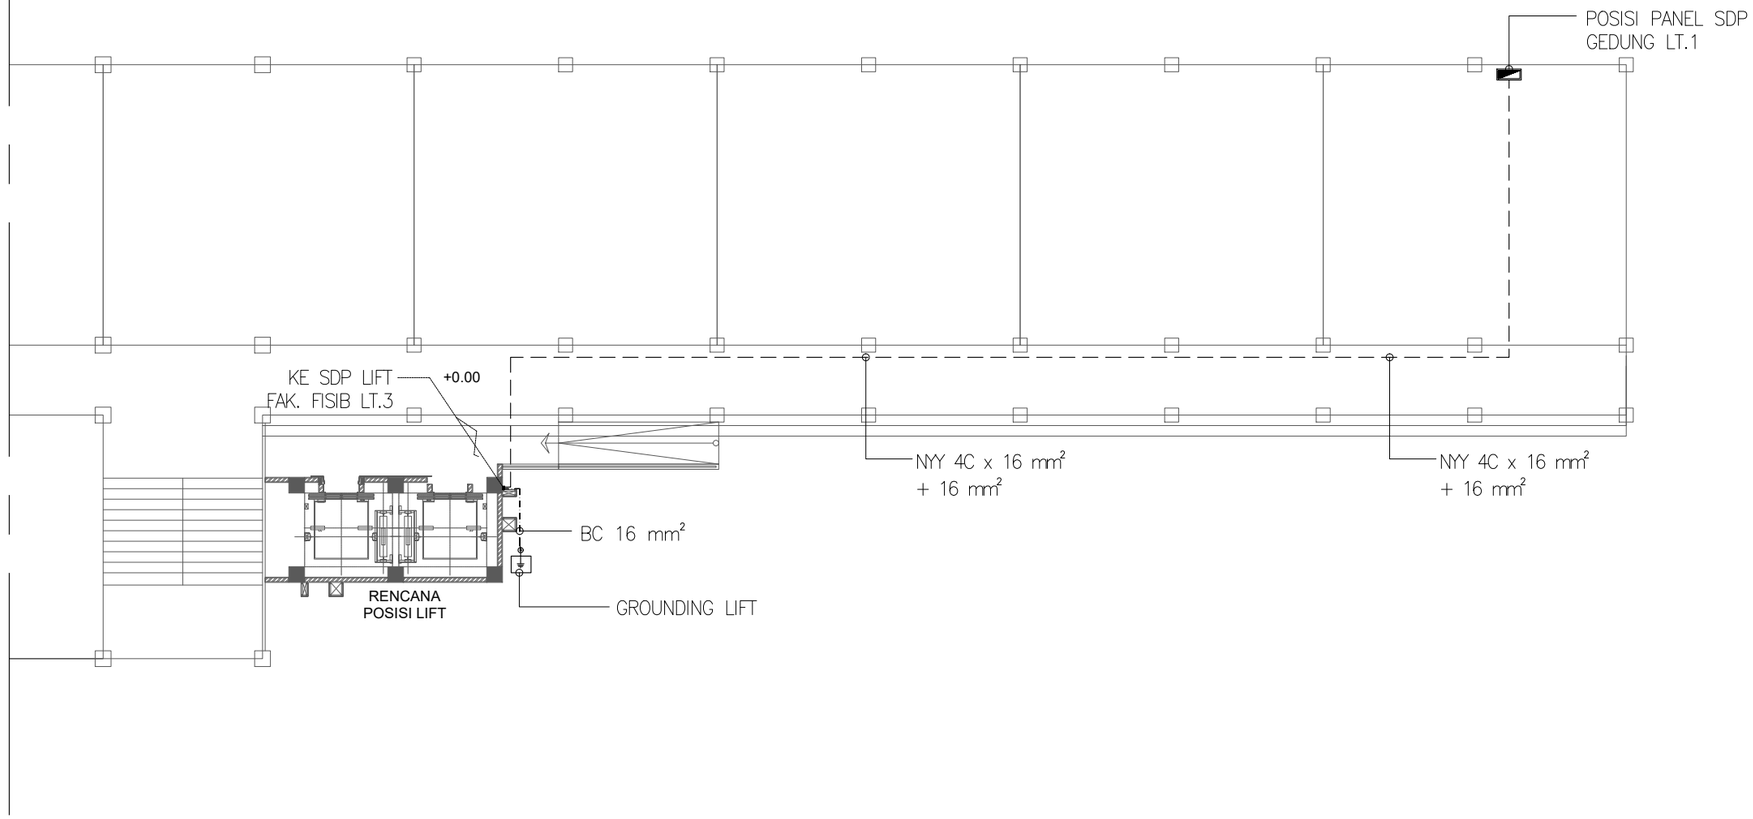

JALUR KABEL POWER LIFT
SCALE A3 1 : 175

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER

Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
JALUR KABEL POWER LIFT GEDUNG FAK. FISIB (RKB - E)	1:175

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
MEP	26	60

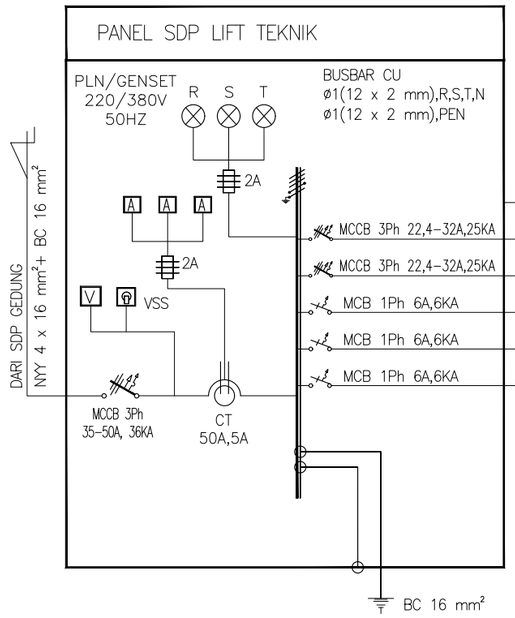

		GROUP	KETERANGAN	BEBAN (VA)		
				R		
MCCB 3Ph 22,4–32A,25KA	NYY 4 x 10 mm² + BC 10 mm²	1	POWER KONTROL LIFT–1	5.000	5.000	5.000
MCCB 3Ph 22,4–32A,25KA	NYY 4 x 10 mm² + BC 10 mm² (FUTURE)	2	POWER KONTROL LIFT–2 (FUTURE)	5.000	5.000	5.000
MCB 1Ph 6A,6KA	SPARE	3				
MCB 1Ph 6A,6KA	SPARE	4				
MCB 1Ph 6A,6KA	SPARE	5				
			TOTAL	10.000	10.000	10.000
				30.000 VA		

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
WIRING DIAGRAM PANEL SDP LIFT FAK. TEKNIK	NTS

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
MEP	27	60

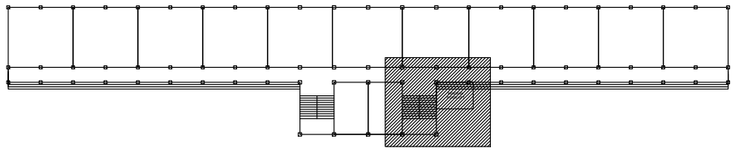

KEYPLAN

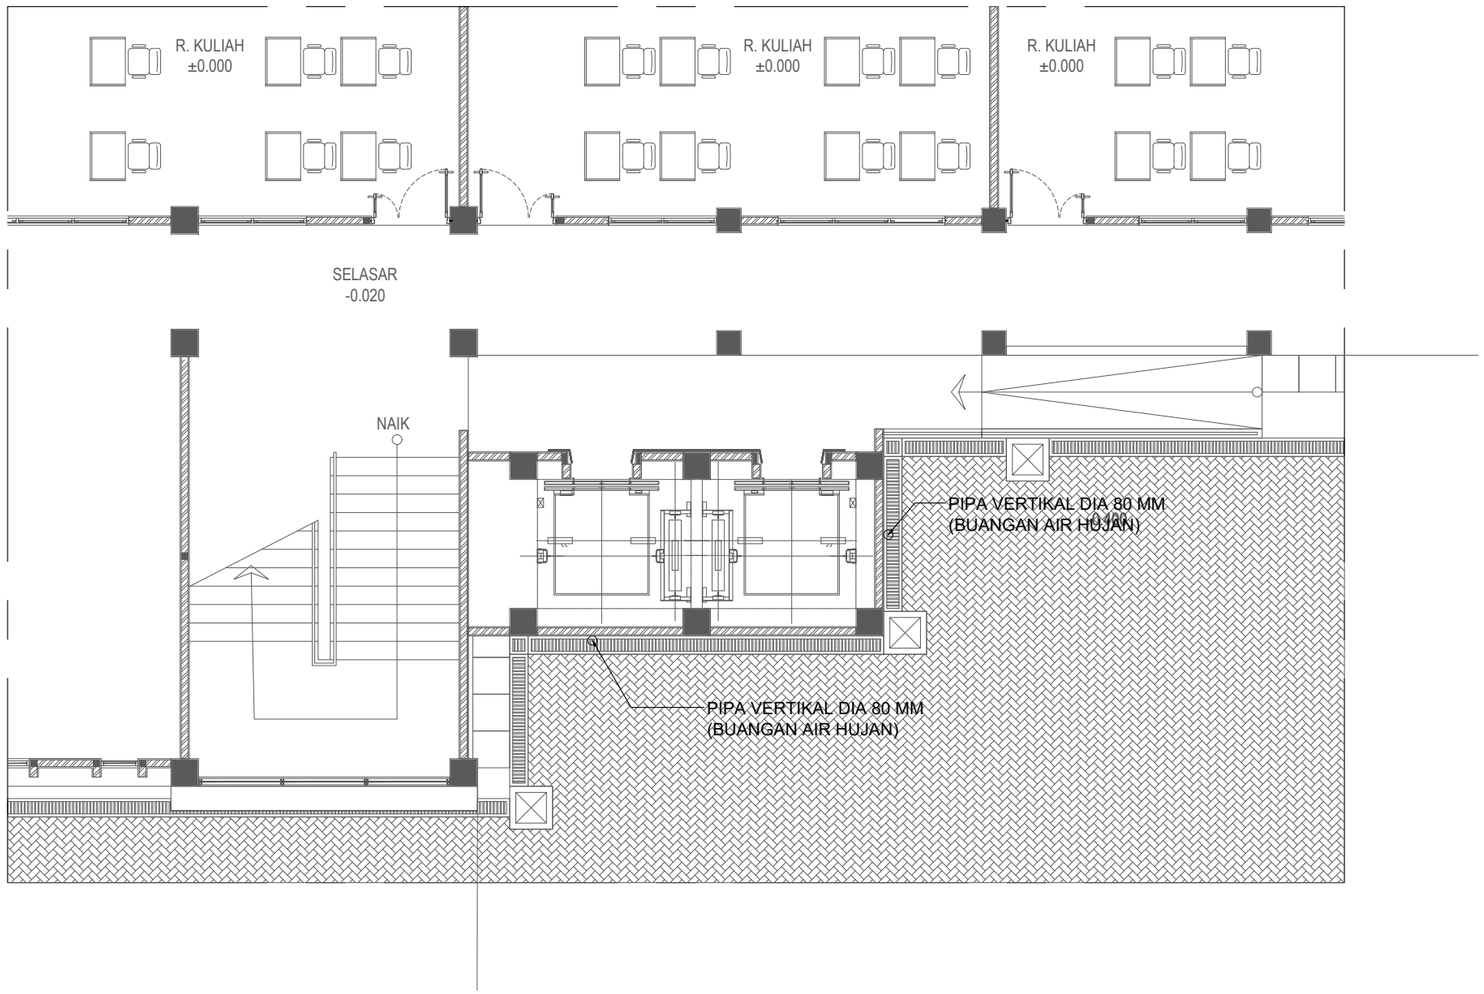

KETERANGAN		
——	Saluran air hujan	Pipa PVC AW Dia 80 mm
BK	Bak Kontrol terbuka	40X40
RD	Roof Drain	Dia 80 mm

LEGENDA :

PIPA VERTIKAL PVC AW 80 MM (BUANGAN AIR HUJAN)

DENAH LANTAI 1

SCALE A3 1 : 100

UNIVERSITAS TRUNODJOYO

M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
INS. AIR HUJAN LT.1 GEDUNG FAK. FISIB (RKB - E)	1:100

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
MEP	28	60

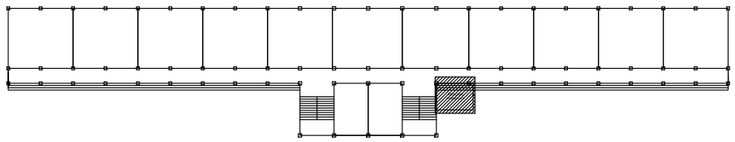

KEYPLAN

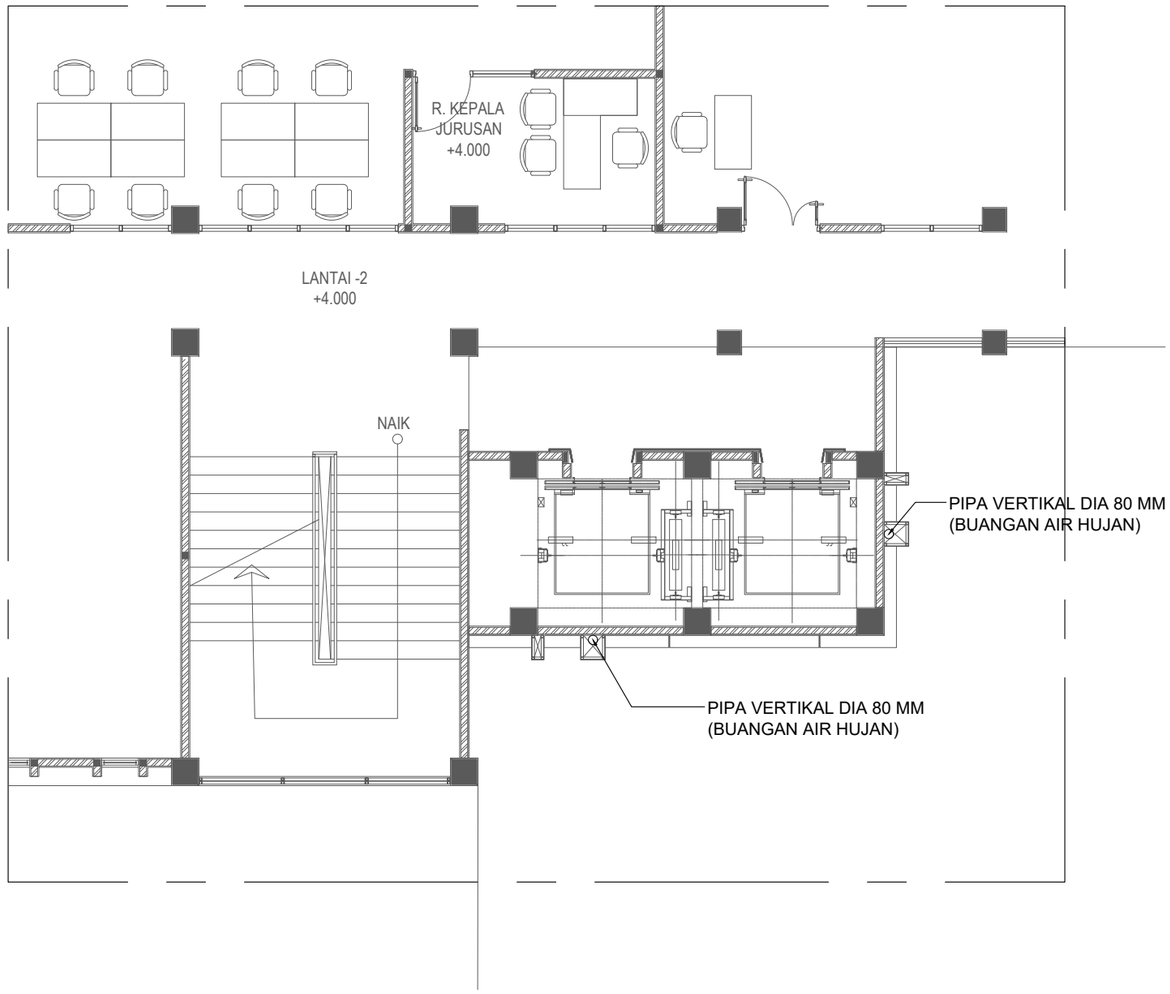

KETERANGAN		
——	Saluran air hujan	Pipa PVC AW Dia 80 mm
BK	Bak Kontrol terbuka	40X40
RD	Roof Drain	Dia 80 mm

LEGENDA :

PIPA VERTIKAL PVC AW 80 MM (BUANGAN AIR HUJAN)

DENAH LANTAI 2

SCALE A3 1 : 100

UNIVERSITAS TRUNODJOYO

M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
INS. AIR HUJAN LT.2 GEDUNG FAK. TEKNIK (RKB - F)	1:100

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
MEP	29	60

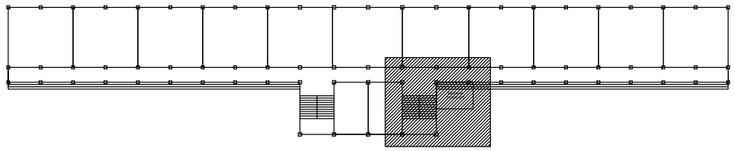

KEYPLAN

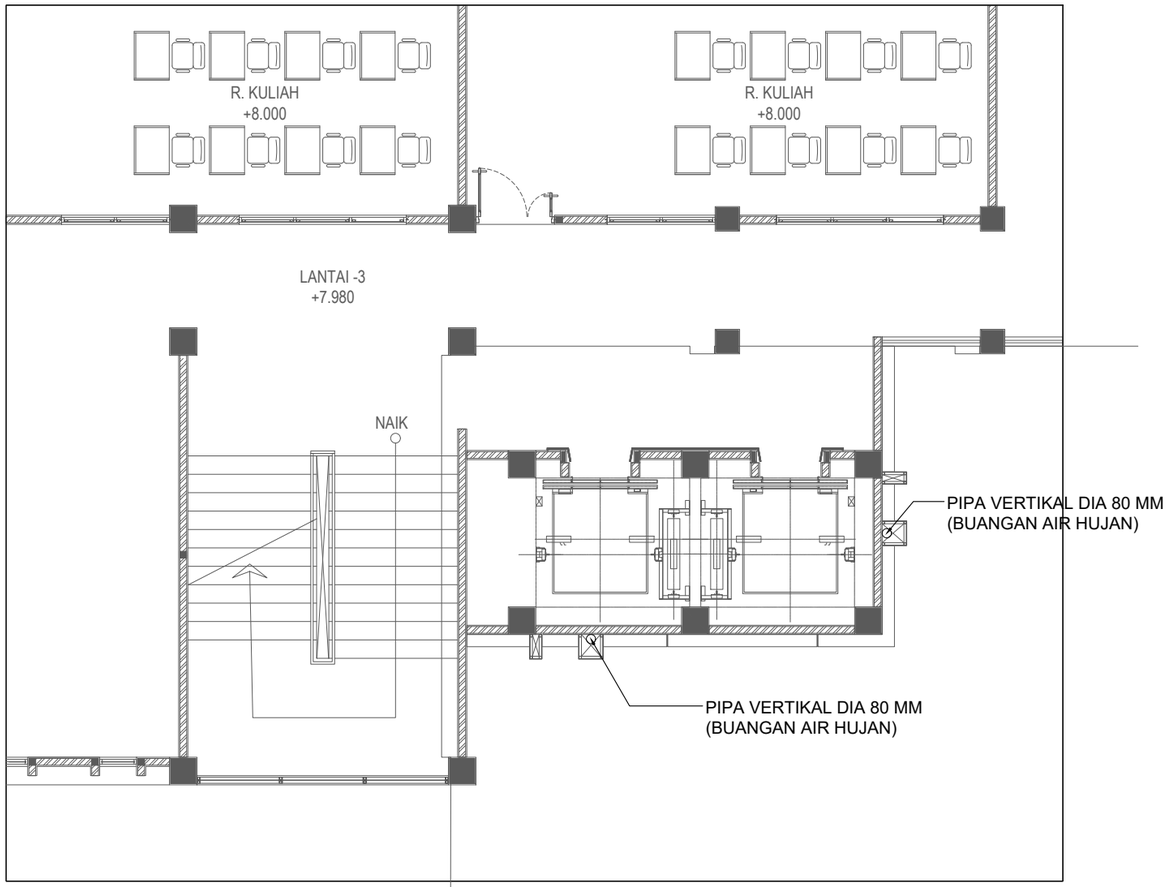

KETERANGAN		
——	*Saluran air hujan*	*Pipa PVC AW Dia 80 mm*
BK	*Bak Kontrol terbuka*	*40X40*
RD	*Roof Drain*	*Dia 80 mm*

LEGENDA :

PIPA VERTIKAL PVC AW 80 MM (BUANGAN AIR HUJAN)

DENAH LANTAI 3

SCALE A3 1 : 100

UNIVERSITAS TRUNODJOYO

M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
INS. AIR HUJAN LT.3 GEDUNG FAK. FISIB (RKB - E)	1:100

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
MEP	30	60



KEYPLAN

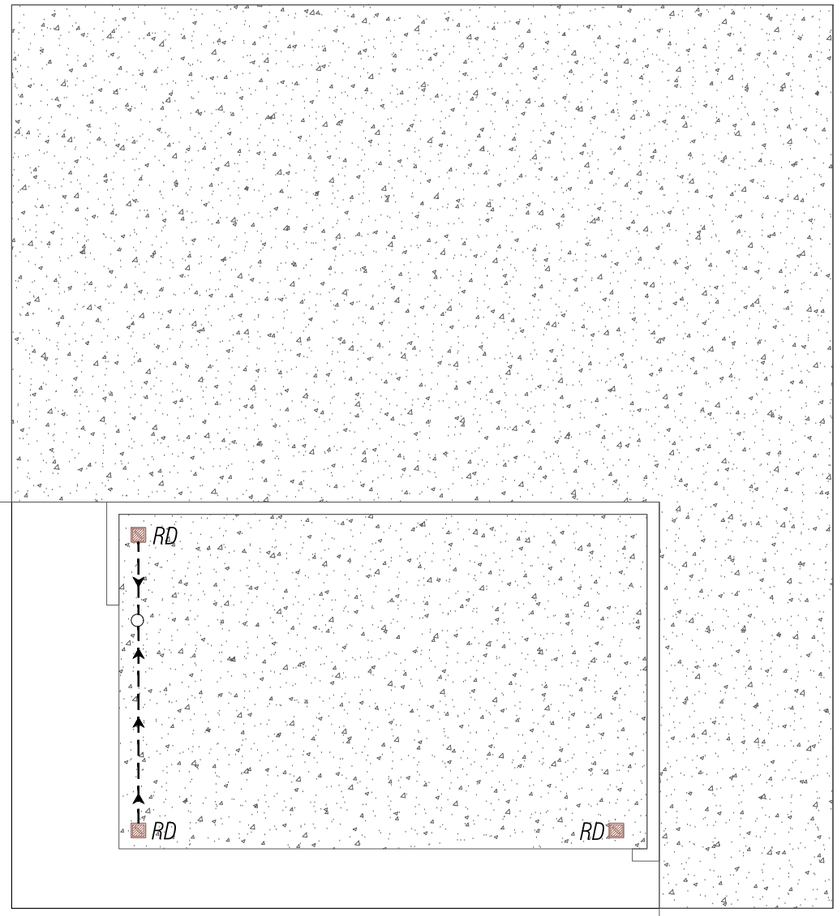

PIPA VERTIKAL DIA 80 MM
(BUANGAN AIR HUJAN)

PIPA VERTIKAL DIA 80 MM
(BUANGAN AIR HUJAN)

KETERANGAN		
——	*Saluran air hujan*	*Pipa PVC AW Dia 80 mm*
BK	*Bak Kontrol terbuka*	*40X40*
RD	*Roof Drain*	*Dia 80 mm*

LEGENDA :

PIPA VERTIKAL PVC AW 80 MM (BUANGAN AIR HUJAN)

DENAH LANTAI ATAP

SCALE A3 1 : 75

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 19820424200604100 2

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
INS. AIR HUJAN LT ATAP GEDUNG FAK.PENDIDIKAN (RKB - D)	1:75

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
MEP	31	60

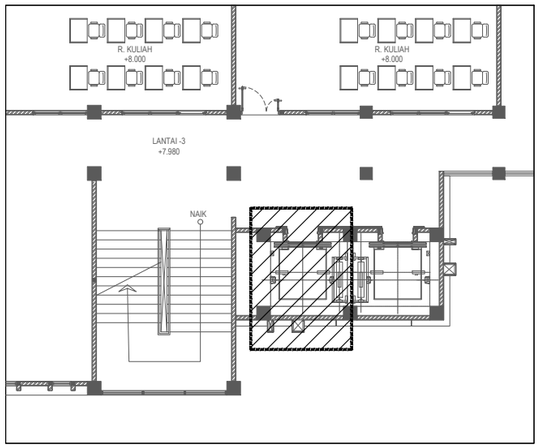


KEYPLAN

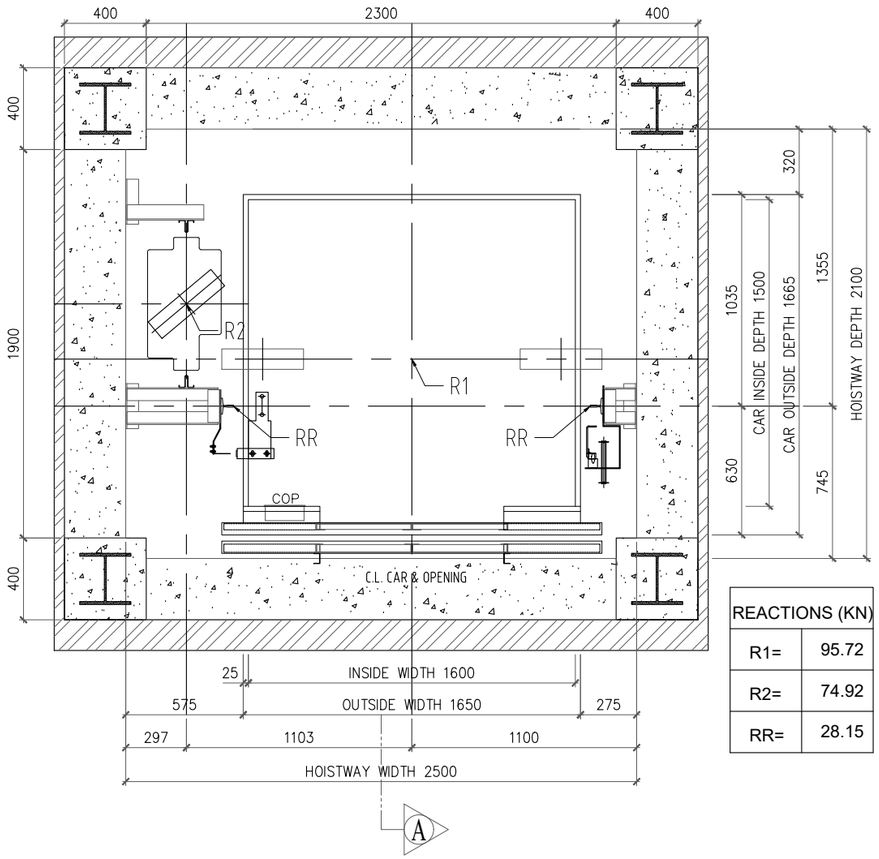

REACTIONS (KN)	
R1=	95.72
R2=	74.92
RR=	28.15

DENAH PIT

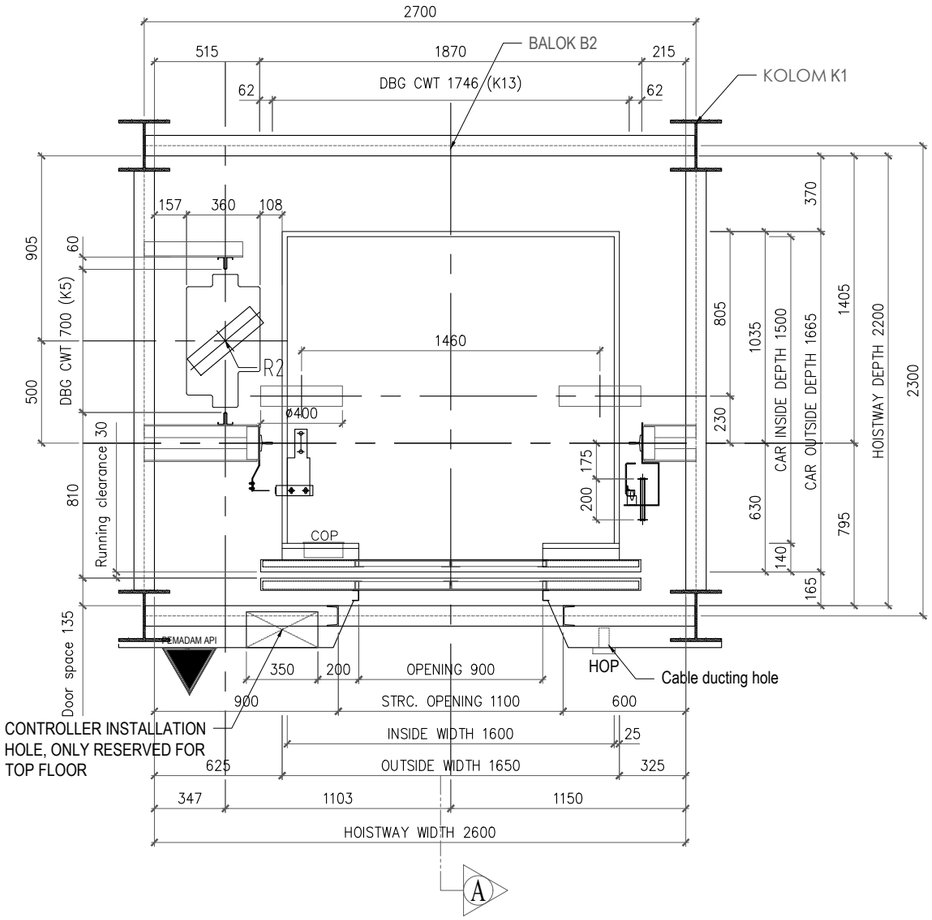

ELEVATOR HOISTWAY PLAN

Others For All Floor

LEGENDA GAMBAR

No.	NOTASI	KETERANGAN
1	K1	Kolom WF 250.250.9.14
2	B2	Balok WF 200.100.5,5.8

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR

M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER

Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH LIFT 1.000 KG GEDUNG FAK. FISIB (RKB - E)	NTS

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
MEP	32	60

GENERAL SPECIFICATION


Type	Passenger Lift
Lift No.	P1
Model Name	P15-C0900-60-3F/3S
Quantity	4 (one) set
Capacity	1000 Kg (15 Persons)
Speed	60 mpm
Permanent Magnet (PM)	6,7 Kw – 15 A
Pit Depth	1.500 mm
Overhead	4.350 mm
Travel Heigth	9.000 mm
Total Heigth	14.850 mm
Machineroom Heigth	MRL
Hoistway Size	2500 (W) * 2100 (D) mm at pit
	2600 (W) * 2200 (D) mm at shaft
No. of Floors	3 Floors
No. of Stops	3 Stops
Service Floor Name	1, 2, 3
Control System	AC VVVF
Operation	Simplex Selective Collective
Machine Room	At The Top Of The Lift Shaft
Power Supply	For Power : AC 380 V, 3Ph 50 Hz, 15 KVa
	For Lighting : AC 220 V, 1Ph 50 Hz

CAR DIMENSION & MATERIAL


Car Inside Dimension	1600 (W) * 1500 (D) * 2500 (H) mm
Car Outside Dimension	1650 (W) * 1665 (D) mm
Opening Type	AUTOMATIC Center Opening (CO)
Opening Size	900 (W) * 2100 (H) mm
Ceiling Type	Stainless Steel Hairline Finished
Car Door	Stainless Steel Hairline Finished
Car Wall (Side Wall)	Stainless Steel Hairline Finished
Car Wall (Rear Wall)	Stainless Steel Hairline with Tempered Glass View
Flooring	Granito Floor
Door Sill	Extrude Hard Alluminium

JAMB TYPE, LANDING DOOR & MATERIAL

Jamb For 4th/Top Floor	Narrow Jamb in Stainless Steel Hairline
Jamb For Others Floor	Narrow Jamb in Stainless Steel Hairline
Landing Door All Floor	Stainless Steel Hairline
Opening Size Dimension	900 (W) * 2100 (H) mm

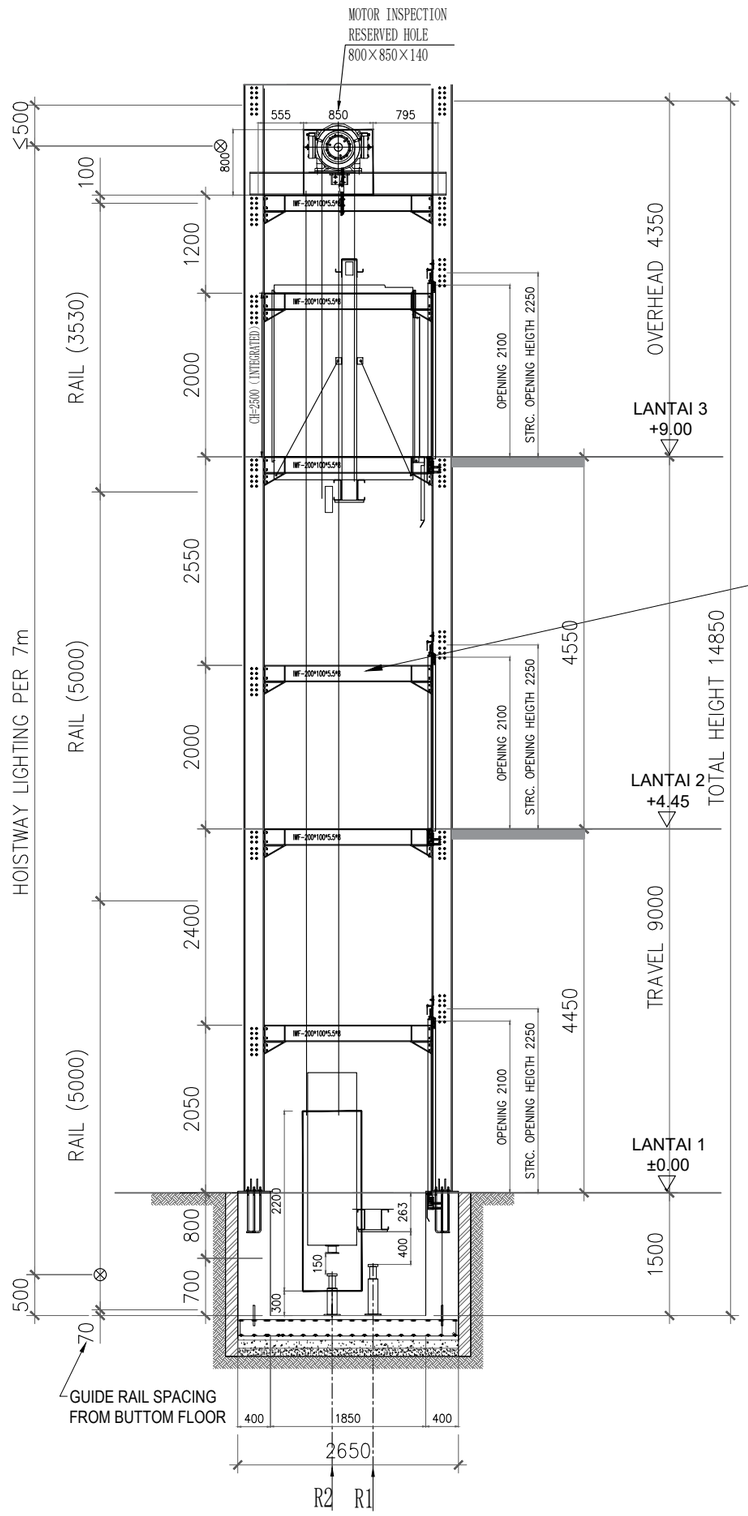

ELEVATION SECTION 'A'

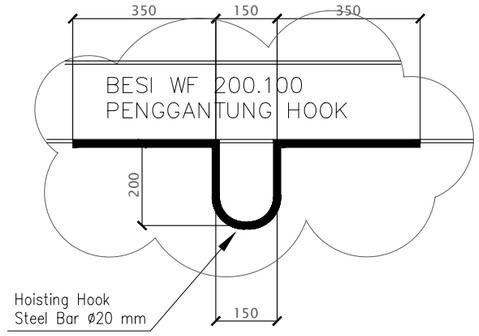

DETAIL HOOK

SEPARATOR BEAM SIZE IWF-200*100
FOR SUPPORT BRACKET RAIL
BY : SIPIL CONTRACTOR

MR. HEIGHT	-
TOTAL HEIGHT	14.850 mm
TRAVEL	9.000 mm
OVERHEAD/3rd	4.350 mm
2nd FLOOR	4.550 mm
1st FLOOR	4.450 mm
PIT	1.500 mm

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR

M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER

Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.


JUDUL GAMBAR	SKALA
POTONGAN LIFT GEDUNG FAK. FISIB (RKB - E)	NTS

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
MEP	33	60


GEDUNG FAKULTAS TEKNIK

RKB - F

(4 lantai)

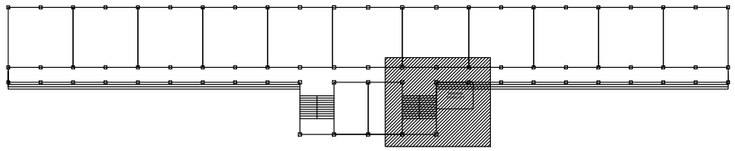

KEYPLAN

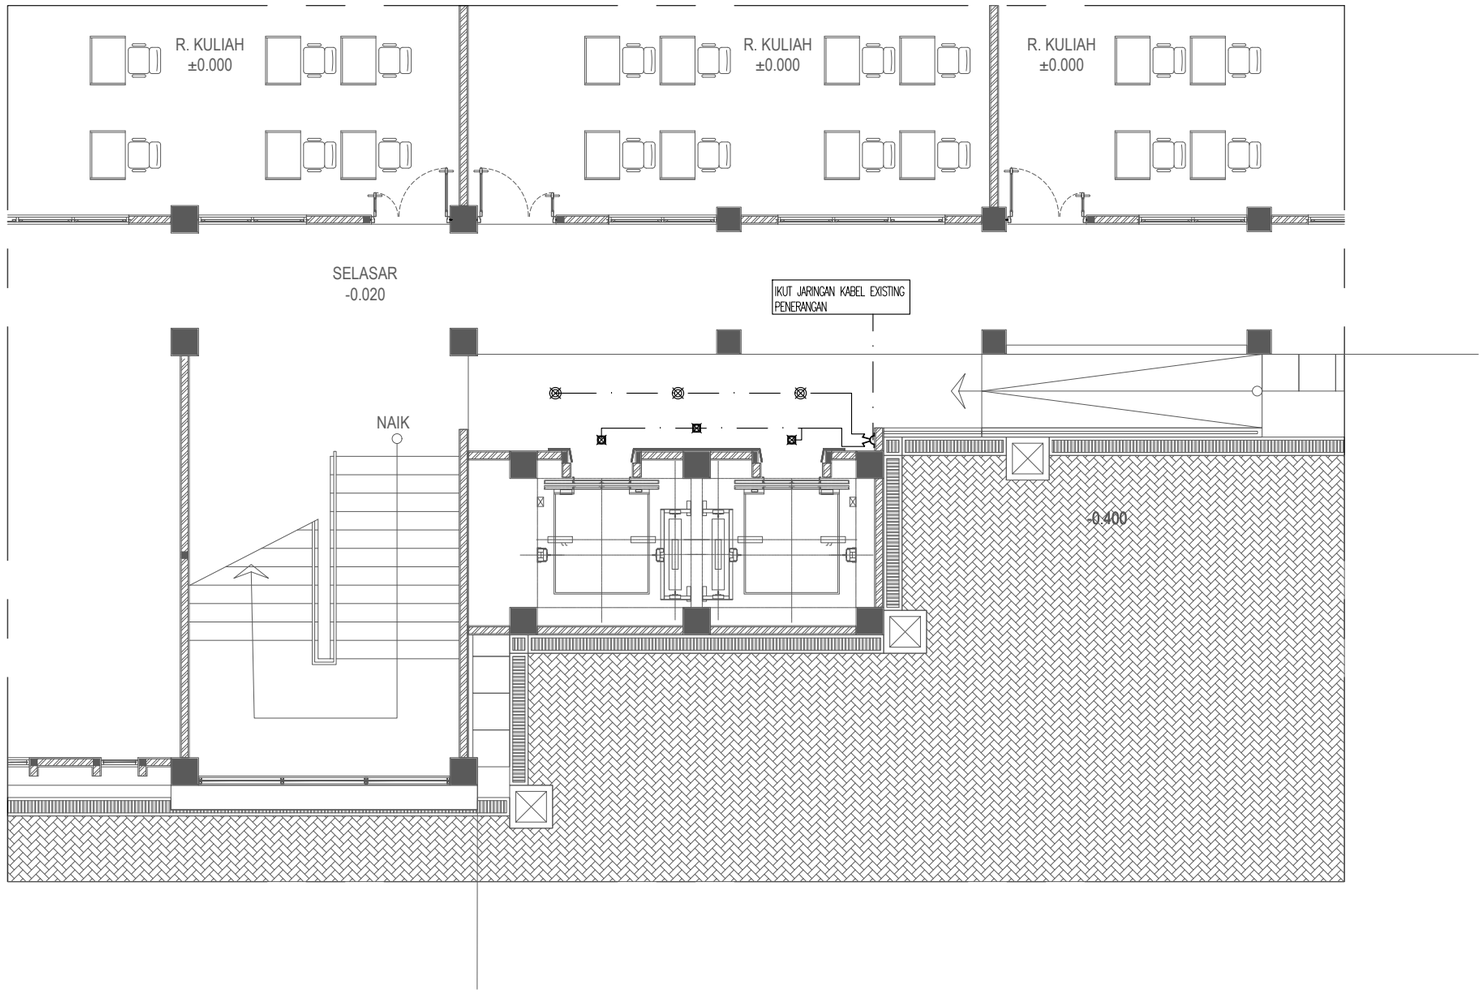

LAGEND	
⊠	LP. DOWNLIGHT LED INBOW 12 WATT 5.000K
⊠	LP. SPOTLED 10W 60D 3000K
	SAKLAR SERI
	SAKLAR TUNGGAL
——	INSTALASI PENERANGAN NYM 2 x 2,5 mm2 + DALAM CONDUIT ø 20 MM

DENAH LANTAI 1
SCALE A3 1 : 100

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
INS. PENERANGAN LT.1 GEDUNG FAK. FISIB (RKB - E)	1:100

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
MEP	34	60

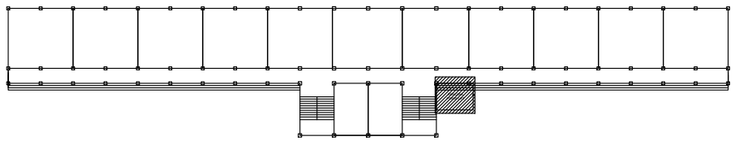

KEYPLAN

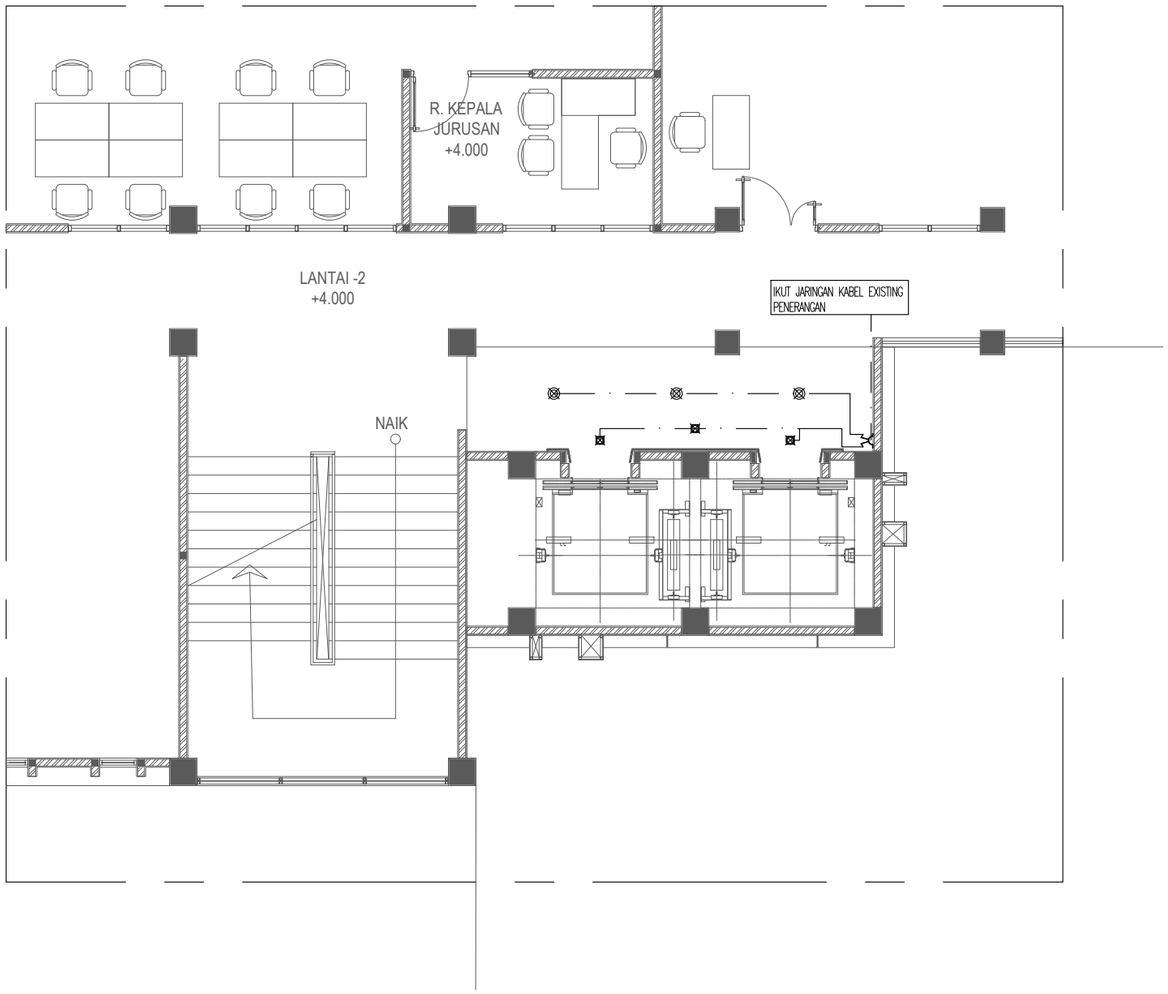

LAGEND	
⊠	LP. DOWNLIGHT LED INBOW 12 WATT 5.000K
⊠	LP. SPOTLED 10W 60D 3000K
⅄	SAKLAR SERI
⅄	SAKLAR TUNGGAL
——	INSTALASI PENERANGAN NYM 2 x 2,5 mm2+ DALAM CONDUIT ø 20 MM

DENAH LANTAI 2
SCALE A3 1 : 100

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
INS. PENERANGAN LT.2 GEDUNG FAK. TEKNIK (RKB - F)	1:100

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
MEP	35	60

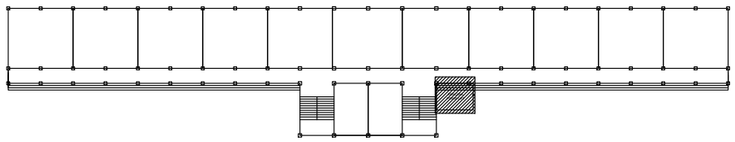

KEYPLAN

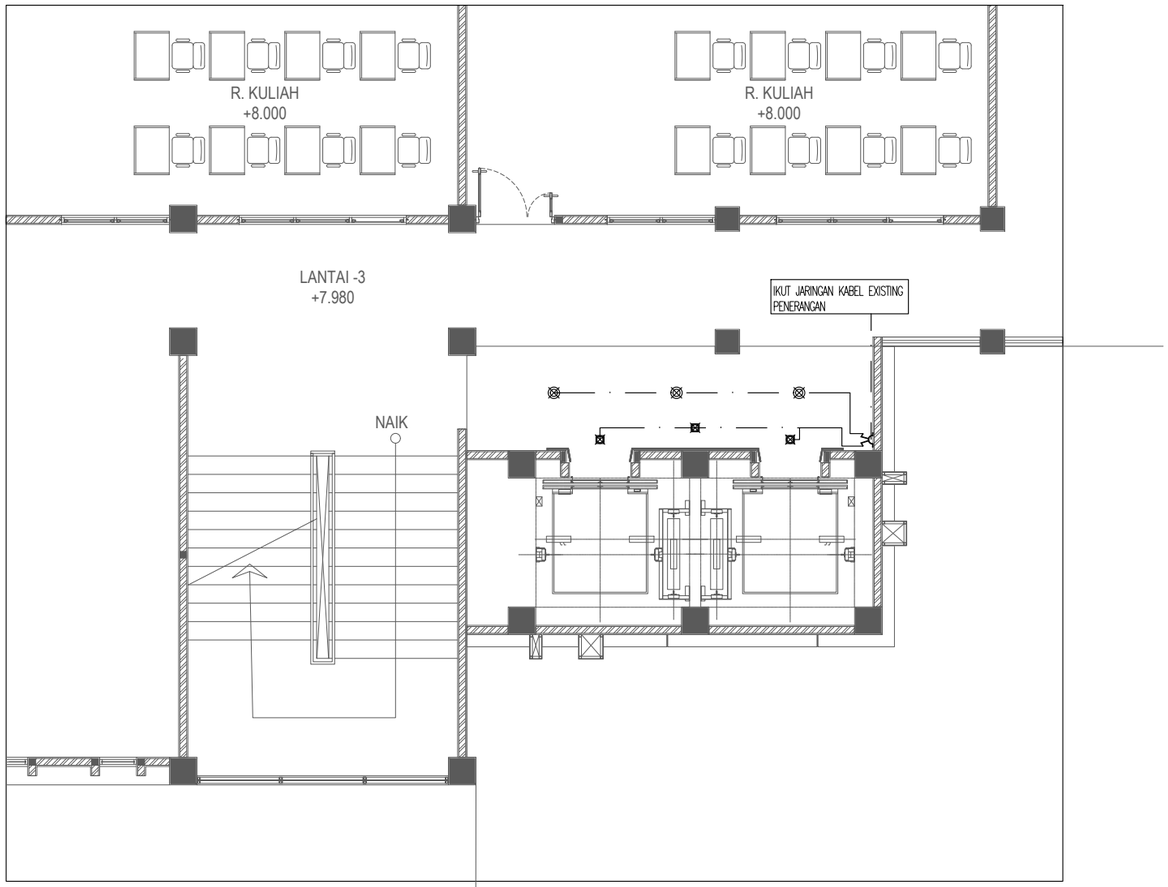

LAGEND	
⊠	LP. DOWNLIGHT LED INBOW 12 WATT 5.000K
⊠	LP. SPOTLED 10W 60D 3000K
⅄	SAKLAR SERI
⅄	SAKLAR TUNGGAL
——	INSTALASI PENERANGAN NYM 2 x 2,5 mm2+ DALAM CONDUIT ø 20 MM

DENAH LANTAI 3
SCALE A3 1 : 100

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 19820424200604100 2

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
INS. PENERANGAN LT.3 GEDUNG FAK. TEKNIK (RKB - F)	1:100

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
MEP	36	60



KEYPLAN

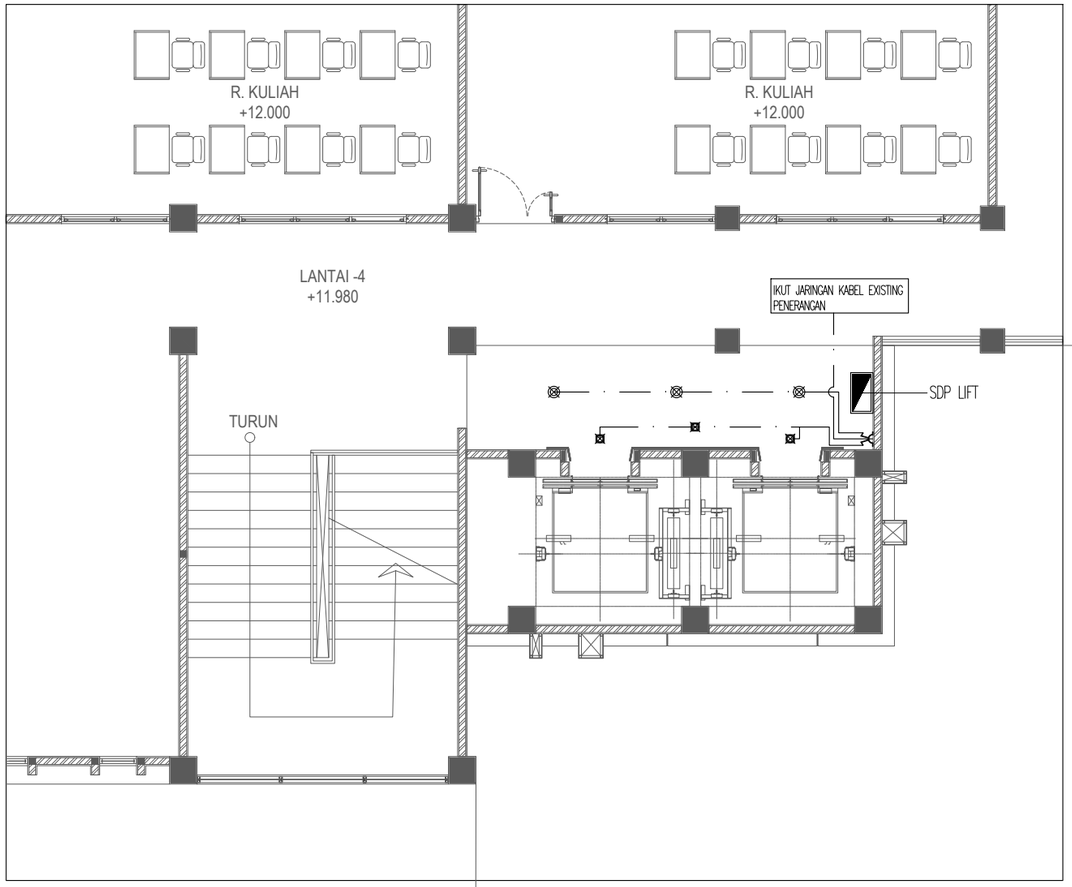

LAGEND	
⊠	LP. DOWNLIGHT LED INBOW 12 WATT 5.000K
⊠	LP. SPOTLED 10W 60D 3000K
⅄	SAKLAR SERI
⅄	SAKLAR TUNGGAL
——	INSTALASI PENERANGAN NYM 2 x 2,5 mm2+ DALAM CONDUIT ø 20 MM

DENAH LANTAI 4
SCALE A3 1 : 100

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER

Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
INS. PENERANGAN LT.4 GEDUNG FAK. TEKNIK (RKB - F)	1:100

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
MEP	37	60

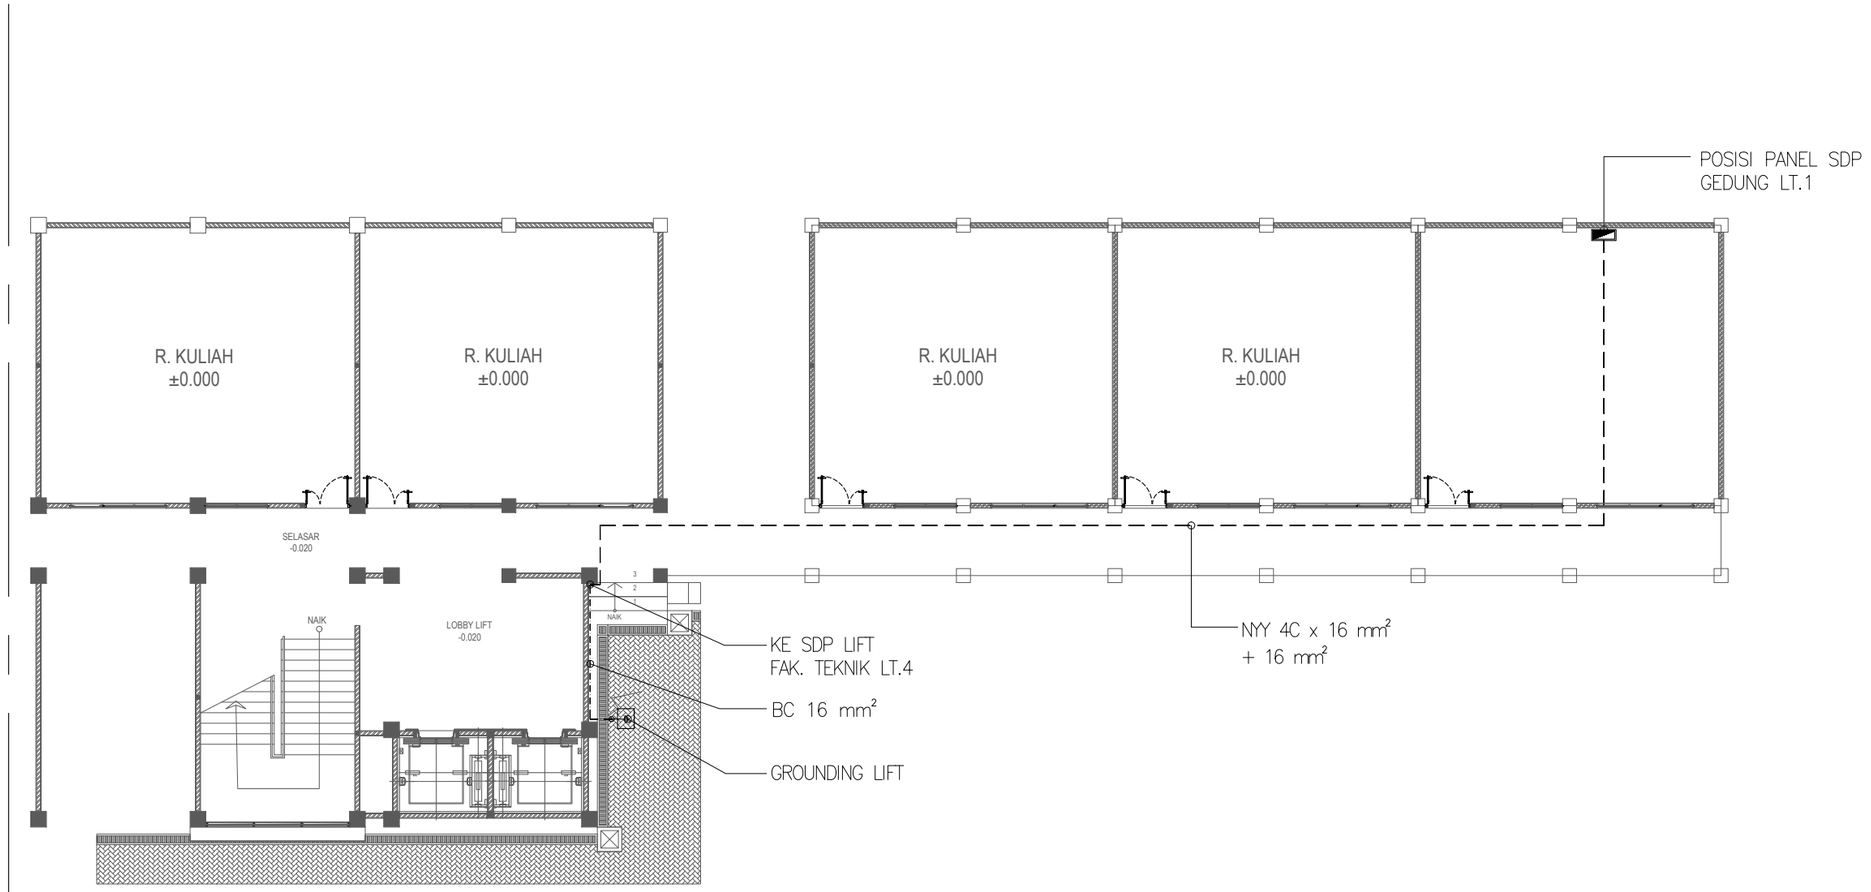

JALUR KABEL POWER LIFT
SCALE A3 1 : 175

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER

Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
JALUR KABEL POWER LIFT GEDUNG TEKNIK (RKB - F)	1:175

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
MEP	38	60

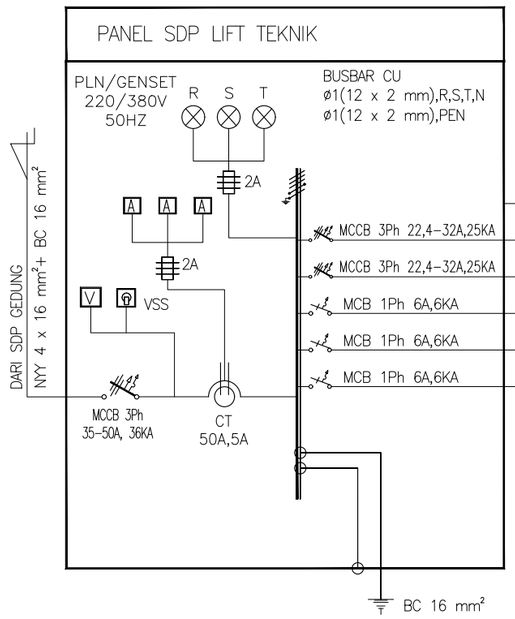

		GROUP	KETERANGAN	BEBAN (VA)		
				R		
MCCB 3Ph 22,4–32A,25KA	NYY 4 x 10 mm² + BC 10 mm²	1	POWER KONTROL LIFT–1	5.000	5.000	5.000
MCCB 3Ph 22,4–32A,25KA	NYY 4 x 10 mm² + BC 10 mm² (FUTURE)	2	POWER KONTROL LIFT–2 (FUTURE)	5.000	5.000	5.000
MCB 1Ph 6A,6KA	SPARE	3				
MCB 1Ph 6A,6KA	SPARE	4				
MCB 1Ph 6A,6KA	SPARE	5				
			TOTAL	10.000	10.000	10.000
				30.000 VA		

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
WIRING DIAGRAM PANEL SDP LIFT FAK. TEKNIK	NTS

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
MEP	39	60



KEYPLAN

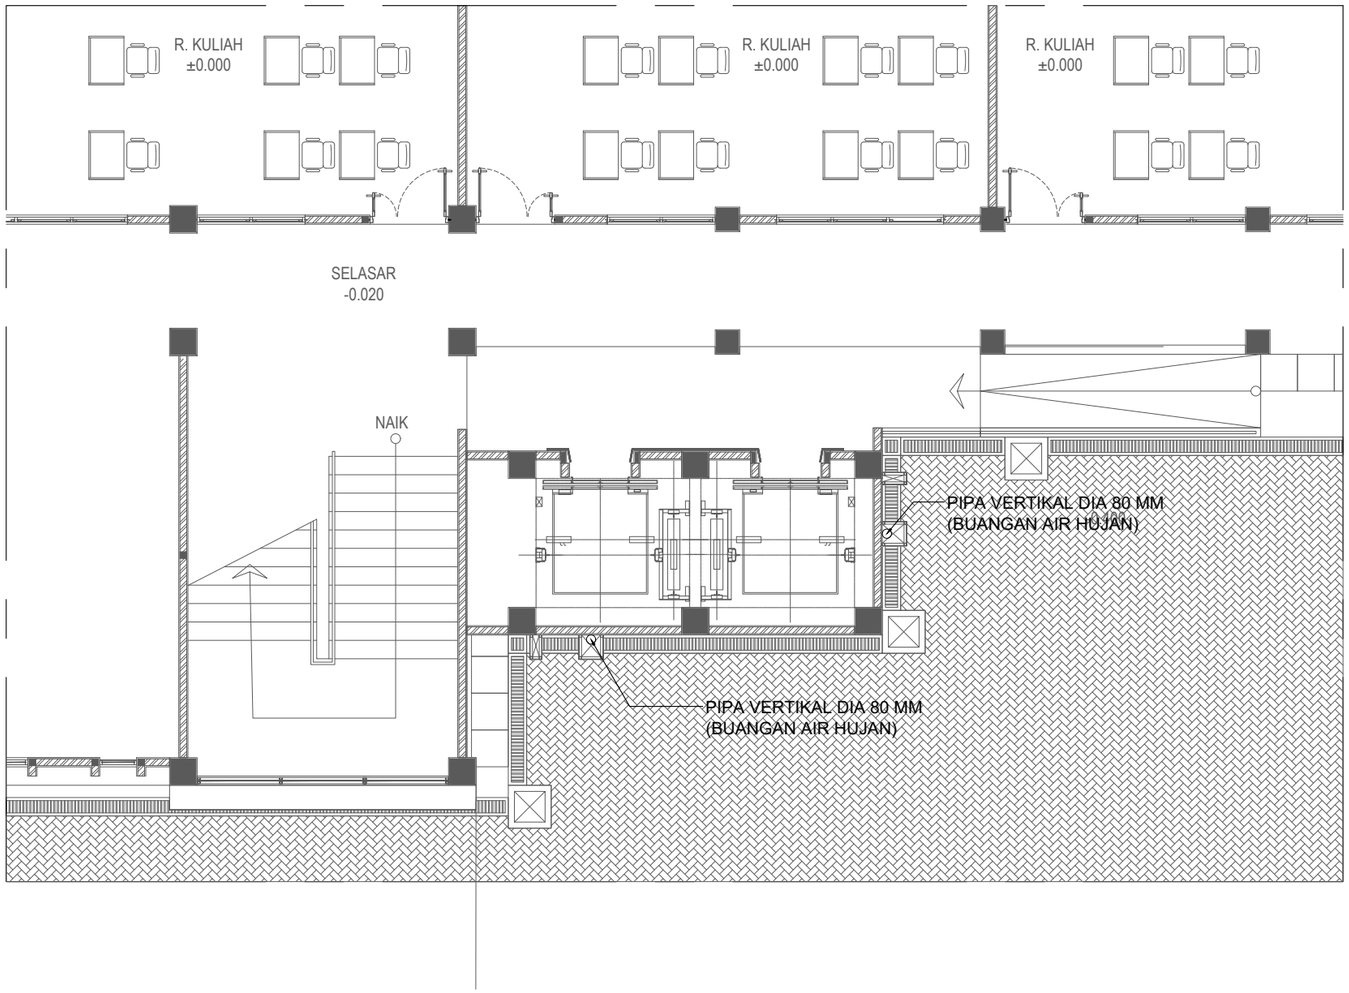

KETERANGAN		
——	Saluran air hujan	Pipa PVC AW Dia 80 mm
BK	Bak Kontrol terbuka	40X40
RD	Roof Drain	Dia 80 mm

LEGENDA :

PIPA VERTIKAL PVC AW 80 MM (BUANGAN AIR HUJAN)

DENAH LANTAI 1

SCALE A3 1 : 100

UNIVERSITAS TRUNODJOYO

M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
INS. AIR HUJAN LT.1 GEDUNG FAK. TEKNIK (RKB - F)	1:100


KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
MEP	40	60

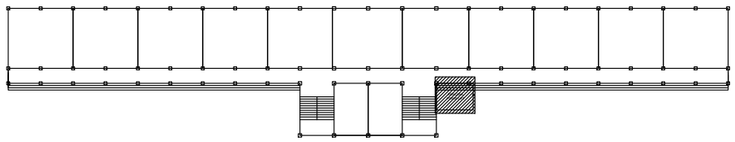

KEYPLAN

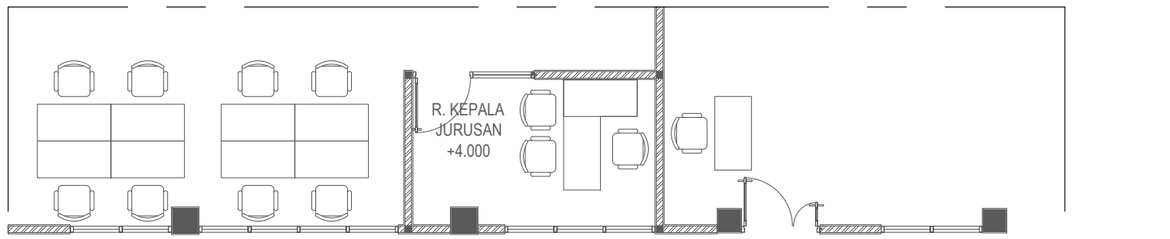

LANTAI -2
+4.000

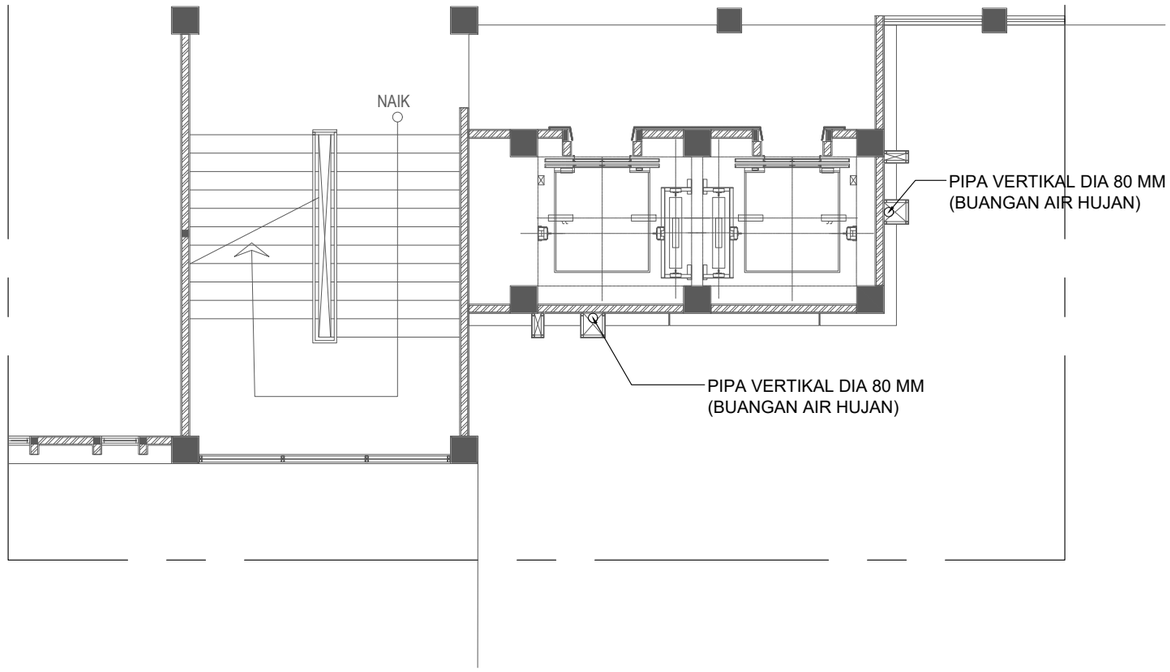

KETERANGAN		
——	Saluran air hujan	Pipa PVC AW Dia 80 mm
BK	Bak Kontrol terbuka	40X40
RD	Roof Drain	Dia 80 mm

LEGENDA :

PIPA VERTIKAL PVC AW 80 MM (BUANGAN AIR HUJAN)

DENAH LANTAI 2

SCALE A3 1 : 100

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
INS. AIR HUJAN LT.2 GEDUNG FAK. TEKNIK (RKB - F)	1:100

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
MEP	41	60



KEYPLAN

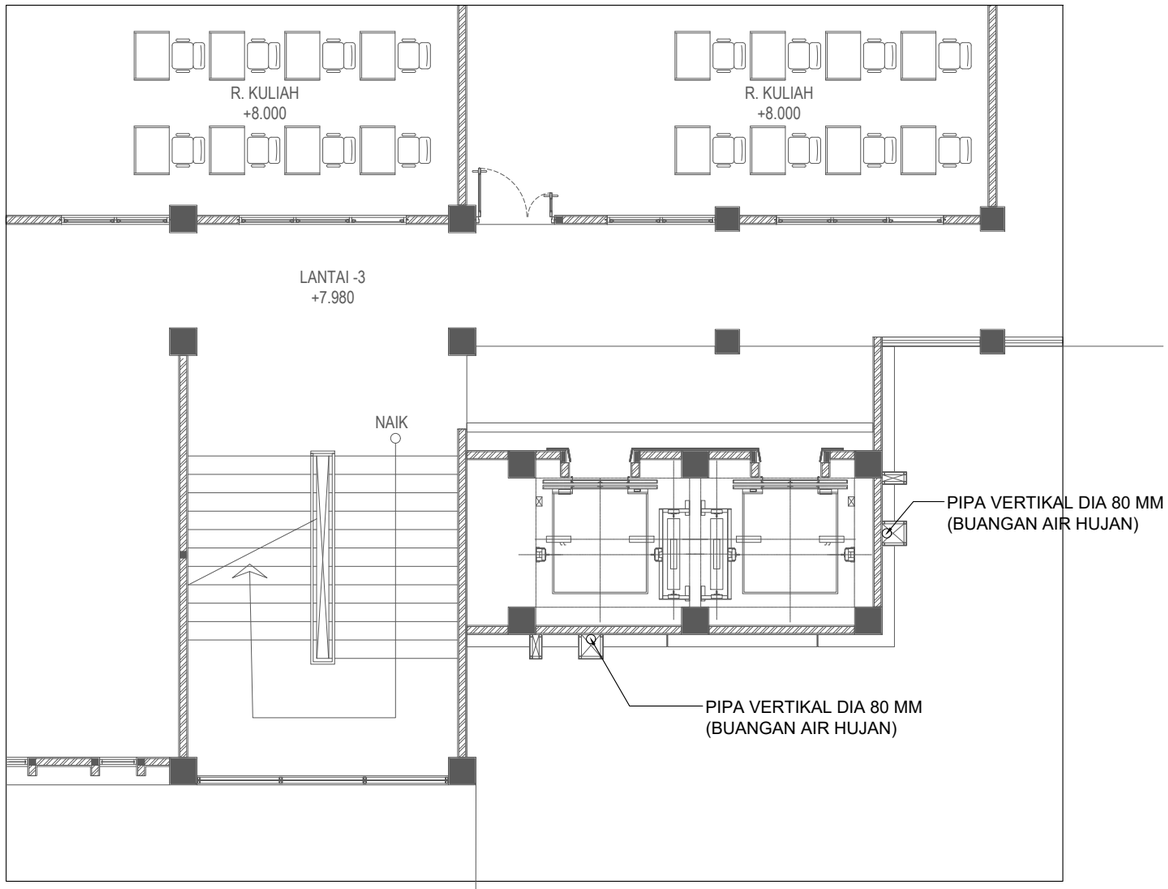

KETERANGAN		
——	*Saluran air hujan*	*Pipa PVC AW Dia 80 mm*
BK	*Bak Kontrol terbuka*	*40X40*
RD	*Roof Drain*	*Dia 80 mm*

LEGENDA :

PIPA VERTIKAL PVC AW 80 MM (BUANGAN AIR HUJAN)

DENAH LANTAI 3

SCALE A3 1 : 100

UNIVERSITAS TRUNODJOYO

M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 19820424200604 1002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
INS. AIR HUJAN LT.3 GEDUNG FAK. TEKNIK (RKB - F)	1:100

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
MEP	42	60

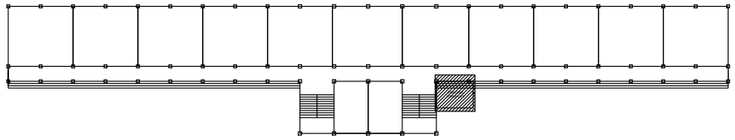

KEYPLAN

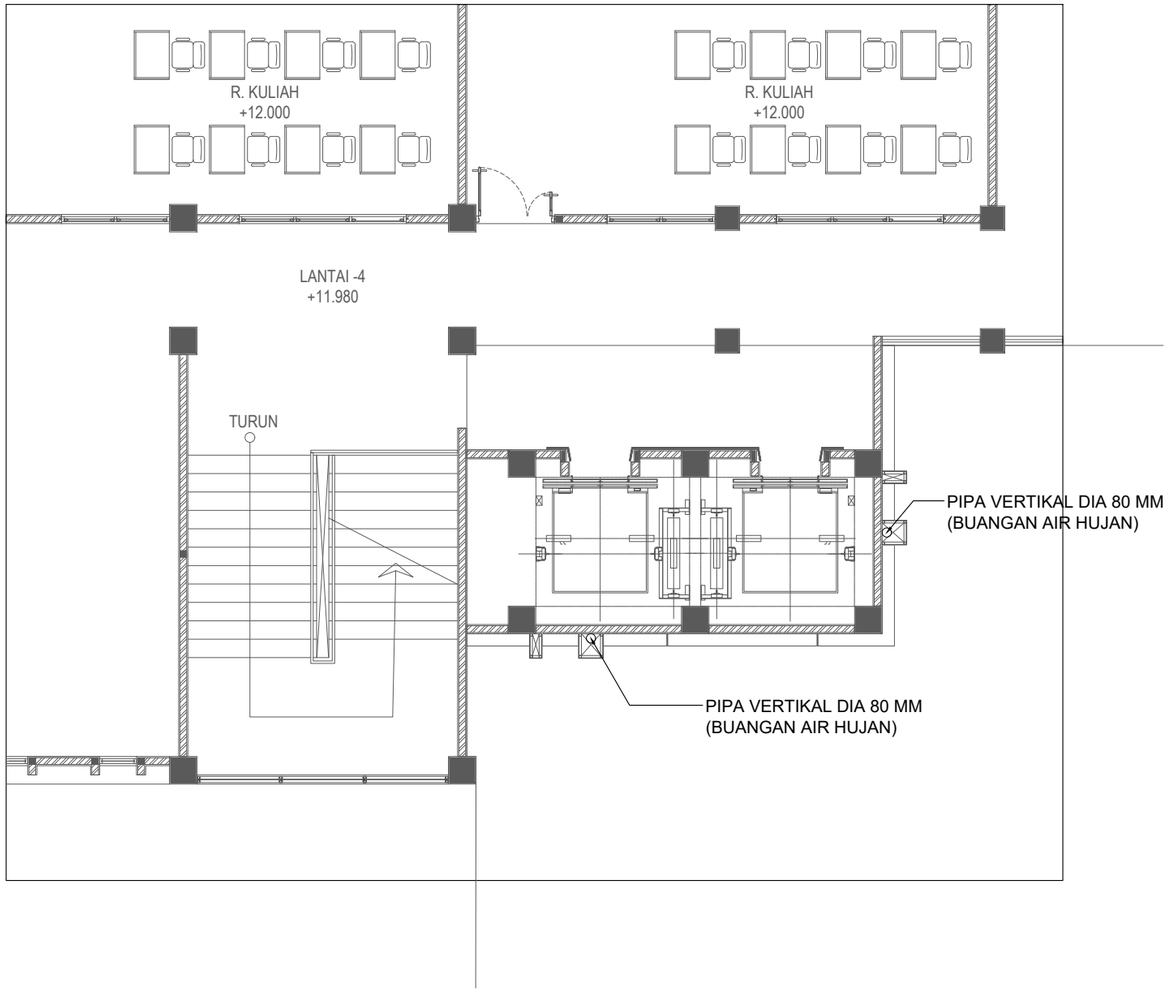

KETERANGAN		
——	Saluran air hujan	Pipa PVC AW Dia 80 mm
BK	Bak Kontrol terbuka	40X40
RD	Roof Drain	Dia 80 mm

LEGENDA :

PIPA VERTIKAL PVC AW 80 MM (BUANGAN AIR HUJAN)

DENAH LANTAI 4

SCALE A3 1 : 100

UNIVERSITAS TRUNODJOYO

M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 19740925200312100 2

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 19820424200604100 2

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
INS. AIR HUJAN LT.4 GEDUNG FAK. TEKNIK (RKB - F)	1:100

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
MEP	43	60



KEYPLAN

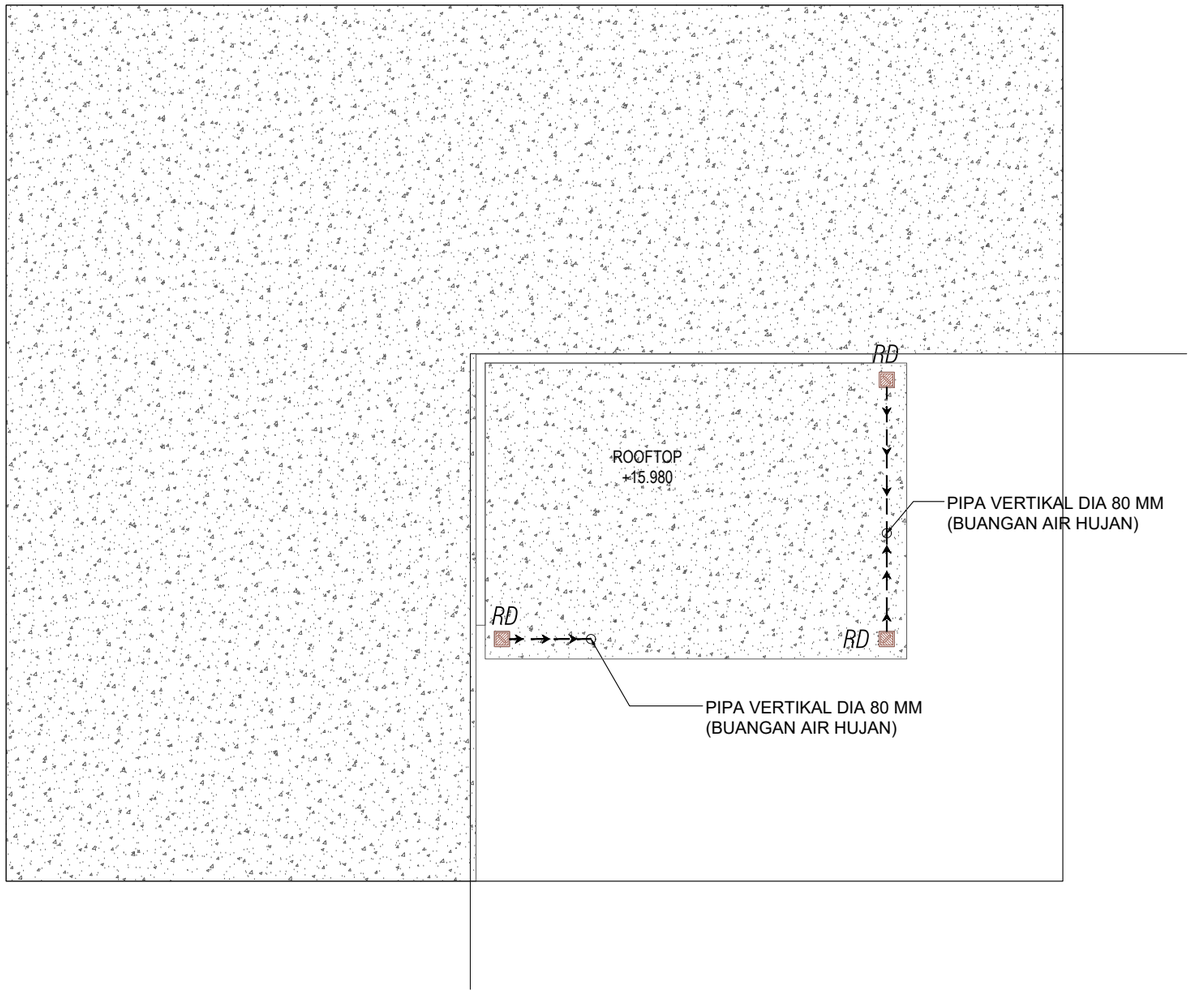

KETERANGAN		
——	Saluran air hujan	Pipa PVC AW Dia 80 mm
BK	Bak Kontrol terbuka	40X40
RD	Roof Drain	Dia 80 mm

LEGENDA :

PIPA VERTIKAL PVC AW 80 MM (BUANGAN AIR HUJAN)

DENAH LANTAI ATAP

SCALE A3 1 : 100

UNIVERSITAS TRUNODJOYO

M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
INS. AIR HUJAN LT.ATAP GEDUNG FAK. TEKNIK (RKB - F)	1:100

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
MEP	44	60

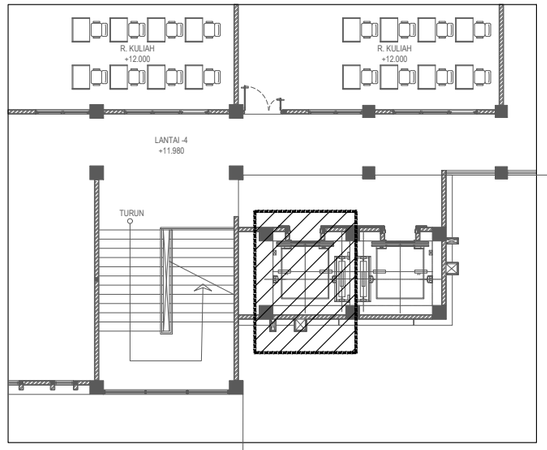


KEYPLAN

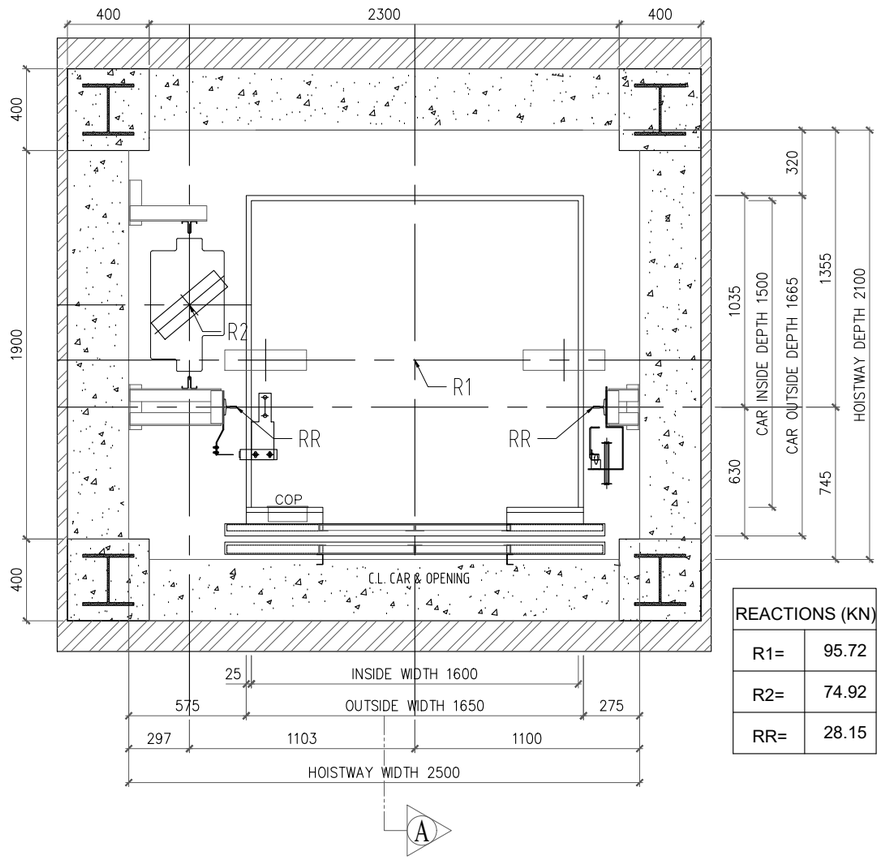

REACTIONS (KN)	
R1=	95.72
R2=	74.92
RR=	28.15

DENAH PIT

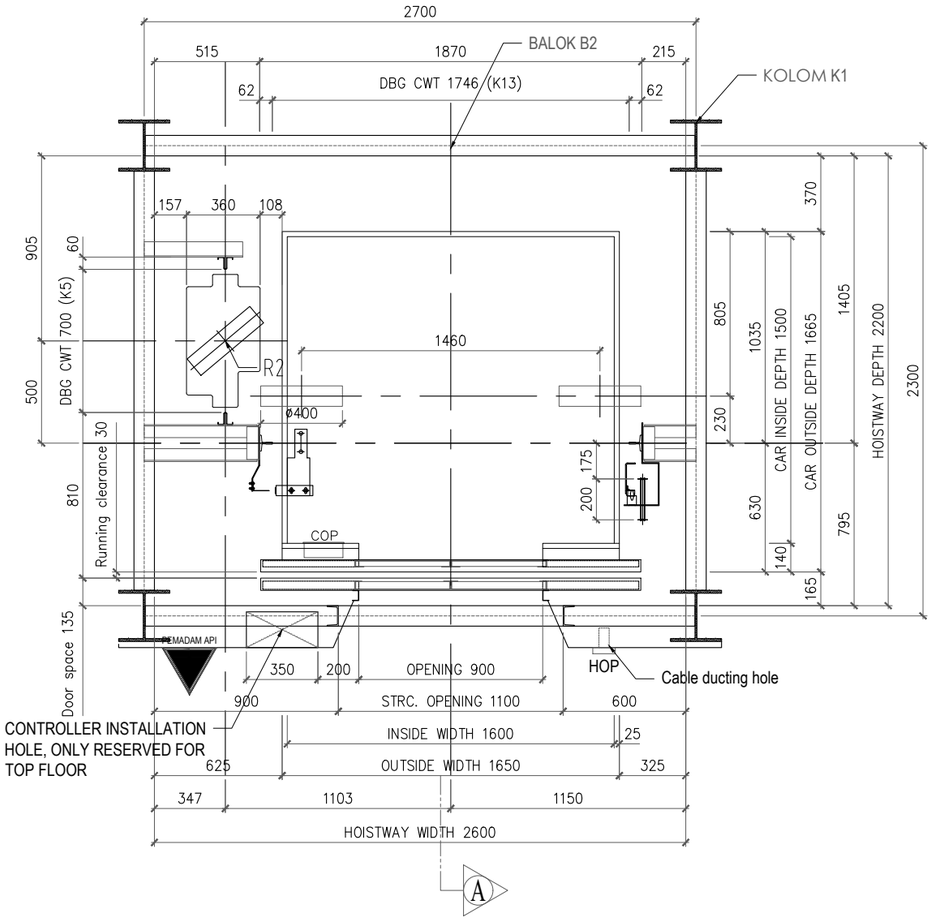

ELEVATOR HOISTWAY PLAN

Others For All Floor

LEGENDA GAMBAR

No.	NOTASI	KETERANGAN
1	K1	Kolom WF 250.250.9.14
2	B2	Balok WF 200.100.5,5.8

UNIVERSITAS TRUNODJOYO

M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR

M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.


TEAM LEADER

Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.


JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH LIFT 1.000 KG GEDUNG FAK. TEKNIK (RKB - F)	NTS

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
MEP	45	60

GENERAL SPECIFICATION	
Type	Passenger Lift
Lift No.	P1
Model Name	P15-C0900-60-4F/4S
Quantity	1 (one) set
Capacity	1000 Kg (15 Persons)
Speed	60 mpm
Permanent Magnet (PM)	6,7 Kw – 15 A
Pit Depth	1.500 mm
Overhead	4.350 mm
Travel Heigth	13.500 mm
Total Heigth	19.350 mm
Machineroom Heigth	MRL
Hoistway Size	2500 (W) * 2100 (D) mm at pit
	2600 (W) * 2200 (D) mm at shaft
No. of Floors	4 Floors
No. of Stops	4 Stops
Service Floor Name	1, 2, 3, 4
Control System	AC VVVF
Operation	Simplex Selective Collective
Machine Room	At The Top Of The Lift Shaft
Power Supply	For Power : AC 380 V, 3Ph 50 Hz, 15 KVa
	For Lighting : AC 220 V, 1Ph 50 Hz
CAR DIMENSION & MATERIAL	
Car Inside Dimension	1600 (W) * 1500 (D) * 2500 (H) mm
Car Outside Dimension	1650 (W) * 1665 (D) mm
Opening Type	AUTOMATIC Center Opening (CO)
Opening Size	900 (W) * 2100 (H) mm
Ceiling Type	Stainless Steel Hairline Finished
Car Door	Stainless Steel Hairline Finished
Car Wall (Side Wall)	Stainless Steel Hairline Finished
Car Wall (Rear Wall)	Stainless Steel Hairline with Tempered Glass View
Flooring	Granito Floor
Door Sill	Extrude Hard Alluminium
JAMB TYPE, LANDING DOOR & MATERIAL	
Jamb For 4th/Top Floor	Narrow Jamb in Stainless Steel Hairline
Jamb For Others Floor	Narrow Jamb in Stainless Steel Hairline
Landing Door All Floor	Stainless Steel Hairline
Opening Size Dimension	900 (W) * 2100 (H) mm

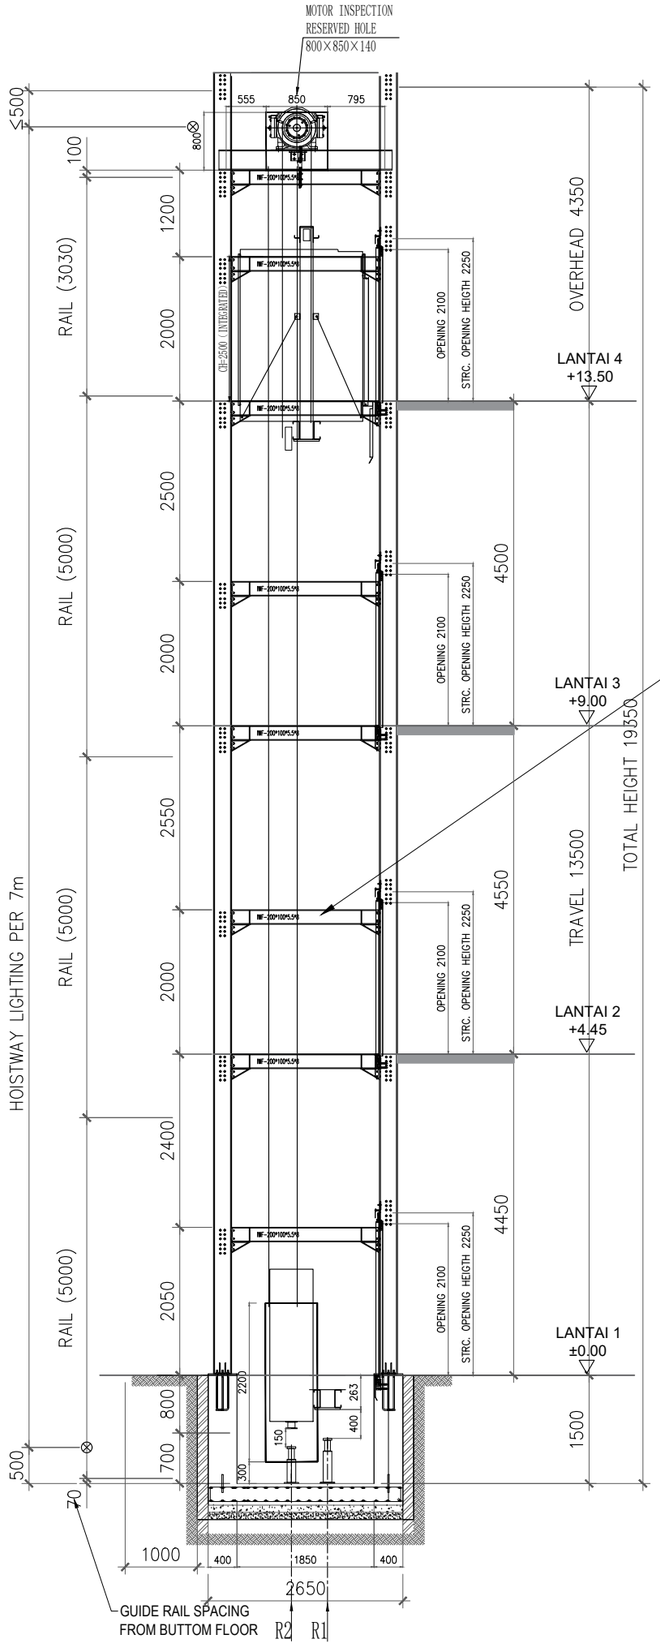

ELEVATION SECTION 'A'

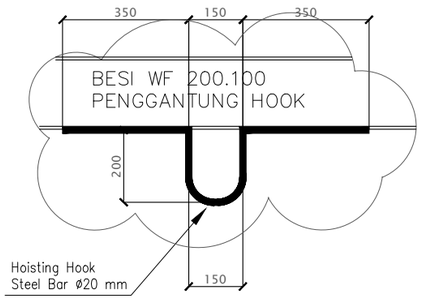

DETAIL HOOK

SEPARATOR BEAM SIZE IWF-200*100
FOR SUPPORT BRACKET RAIL

BY : SIPIL CONTRACTOR

MR. HEIGHT	–
TOTAL HEIGHT	19.350 mm
TRAVEL	13.500 mm
OVERHEAD/4th	4.350 mm
3rd FLOOR	4.500 mm
2nd FLOOR	4.550 mm
1st FLOOR	4.450 mm
PIT	1.500 mm

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 19740925200312002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 19820424200604 1002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR

M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER

Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.


JUDUL GAMBAR	SKALA
POTONGAN LIFT GEDUNG FAK. TEKNIK (RKB - F)	NTS

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
MEP	46	60


GEDUNG FAKULTAS HUKUM

RKF - G

(3 lantai)

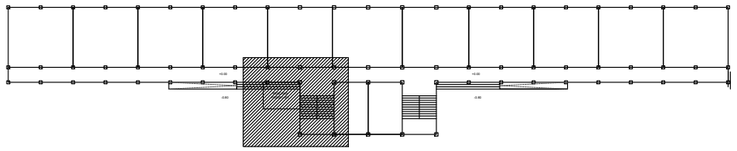

KEYPLAN

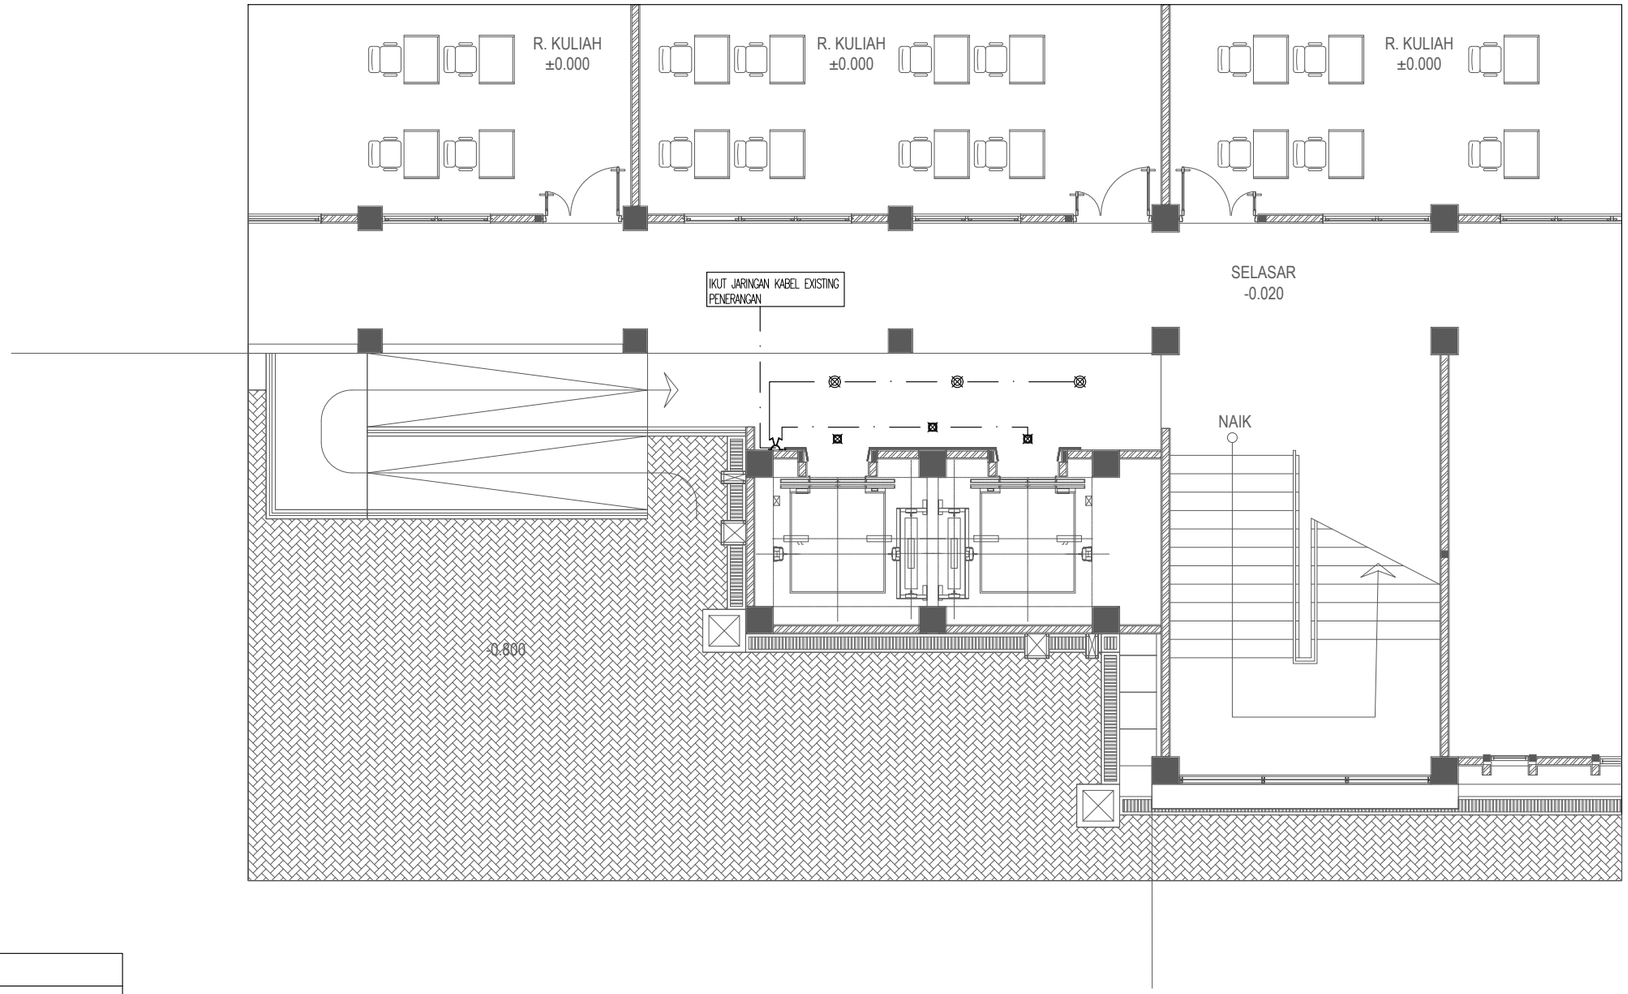

LAGEND	
⊠	LP. DOWNLIGHT LED INBOW 12 WATT 5.000K
⊠	LP. SPOTLED 10W 60D 3000K
⅄	SAKLAR SERI
⅄	SAKLAR TUNGGAL
——	INSTALASI PENERANGAN NYM 2 x 2,5 mm2 + DALAM CONDUIT ø 20 MM

DENAH LANTAI 1
SCALE A3 1 : 100

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
INS. PENERANGAN LT.1 GEDUNG FAK. HUKUM (RKB - G)	1:100

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
MEP	47	60

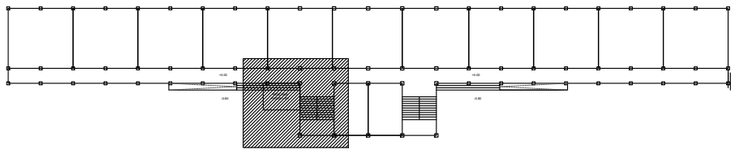

KEYPLAN

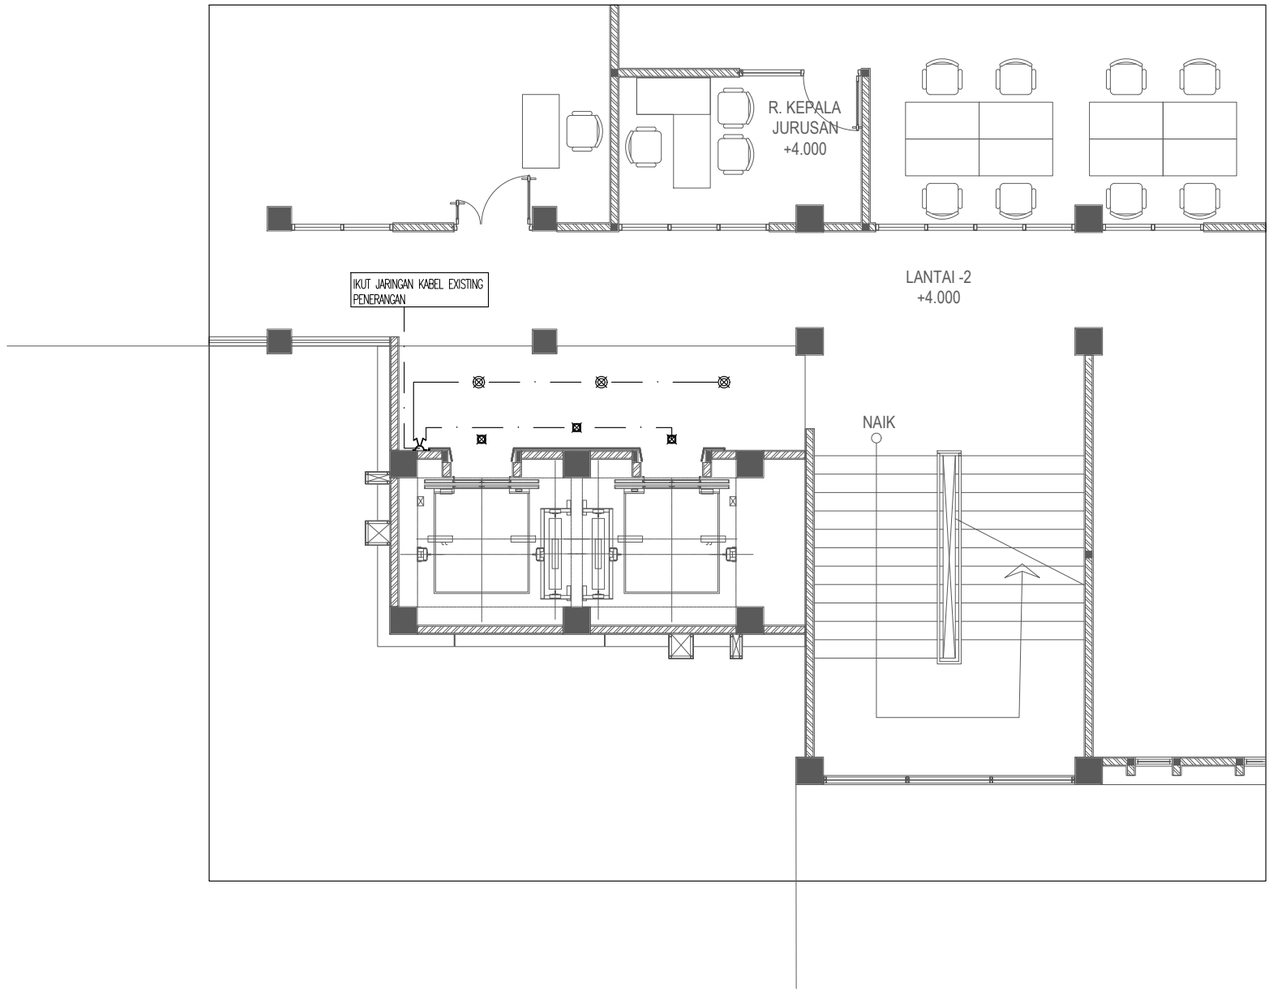

LAGEND	
⊗	LP. DOWNLIGHT LED INBOW 12 WATT 5.000K
⊠	LP. SPOTLED 10W 60D 3000K
	SAKLAR SERI
	SAKLAR TUNGGAL
——	INSTALASI PENERANGAN NYM 2 x 2,5 mm2 + DALAM CONDUIT ø 20 MM

DENAH LANTAI 2
SCALE A3 1 : 100

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 19820424200604100 2

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
INS. PENERANGAN LT.2 GEDUNG FAK. HUKUM (RKB - G)	1:100

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
MEP	48	60

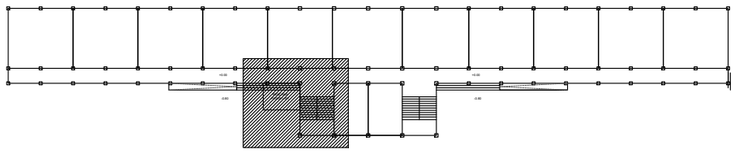

KEYPLAN

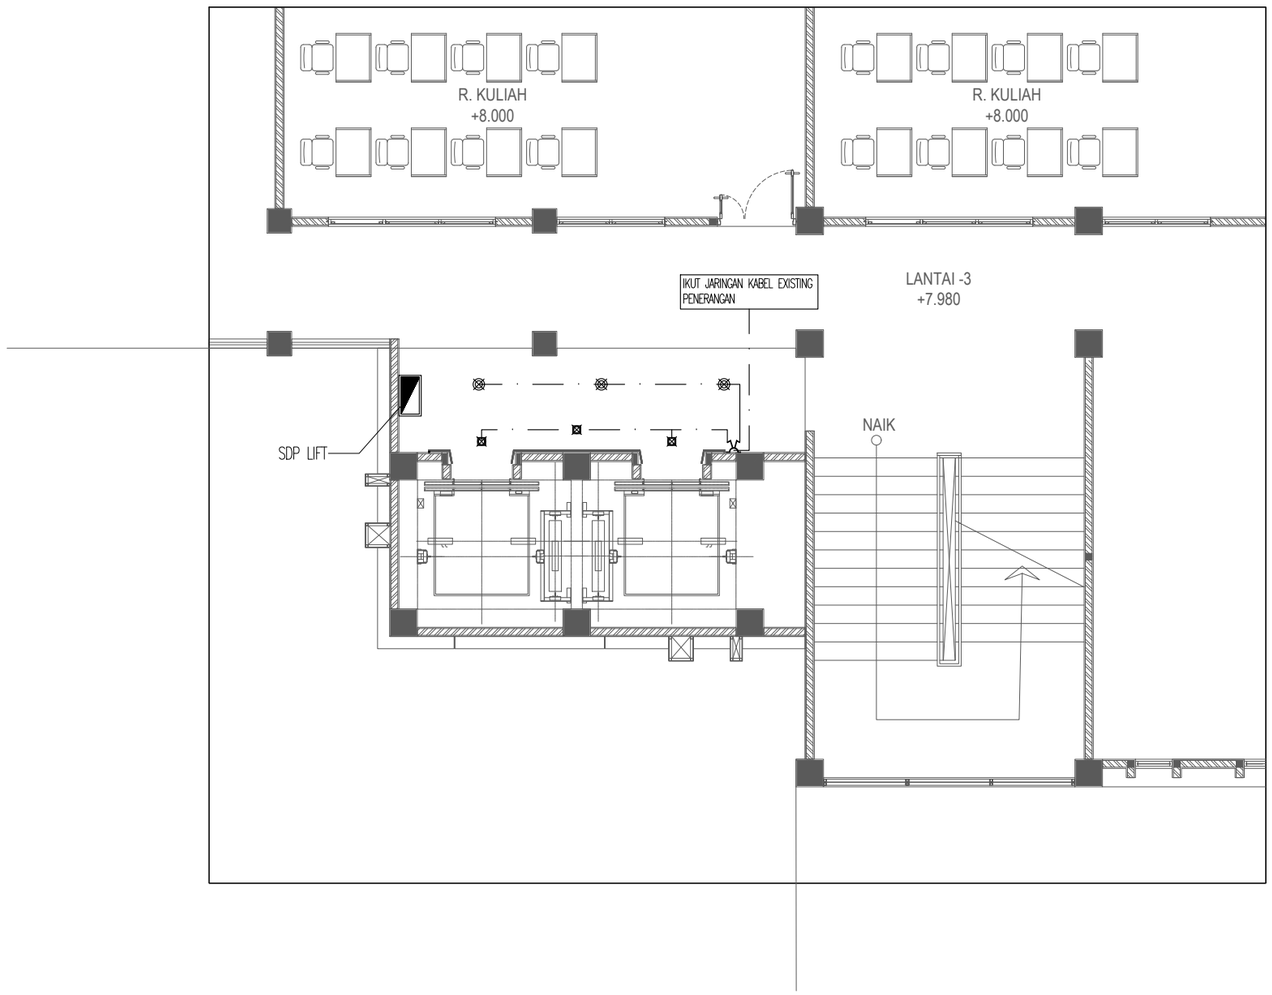

LAGEND	
⊠	LP. DOWNLIGHT LED INBOW 12 WATT 5.000K
⊠	LP. SPOTLED 10W 60D 3000K
⅄	SAKLAR SERI
⅄	SAKLAR TUNGGAL
——	INSTALASI PENERANGAN NYM 2 x 2,5 mm2 + DALAM CONDUIT ø 20 MM

DENAH LANTAI 3
SCALE A3 1 : 100

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 19820424200604100 2

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER

Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
INS. PENERANGAN LT.3 GEDUNG FAK. HUKUM (RKB - G)	1:100

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
MEP	49	60

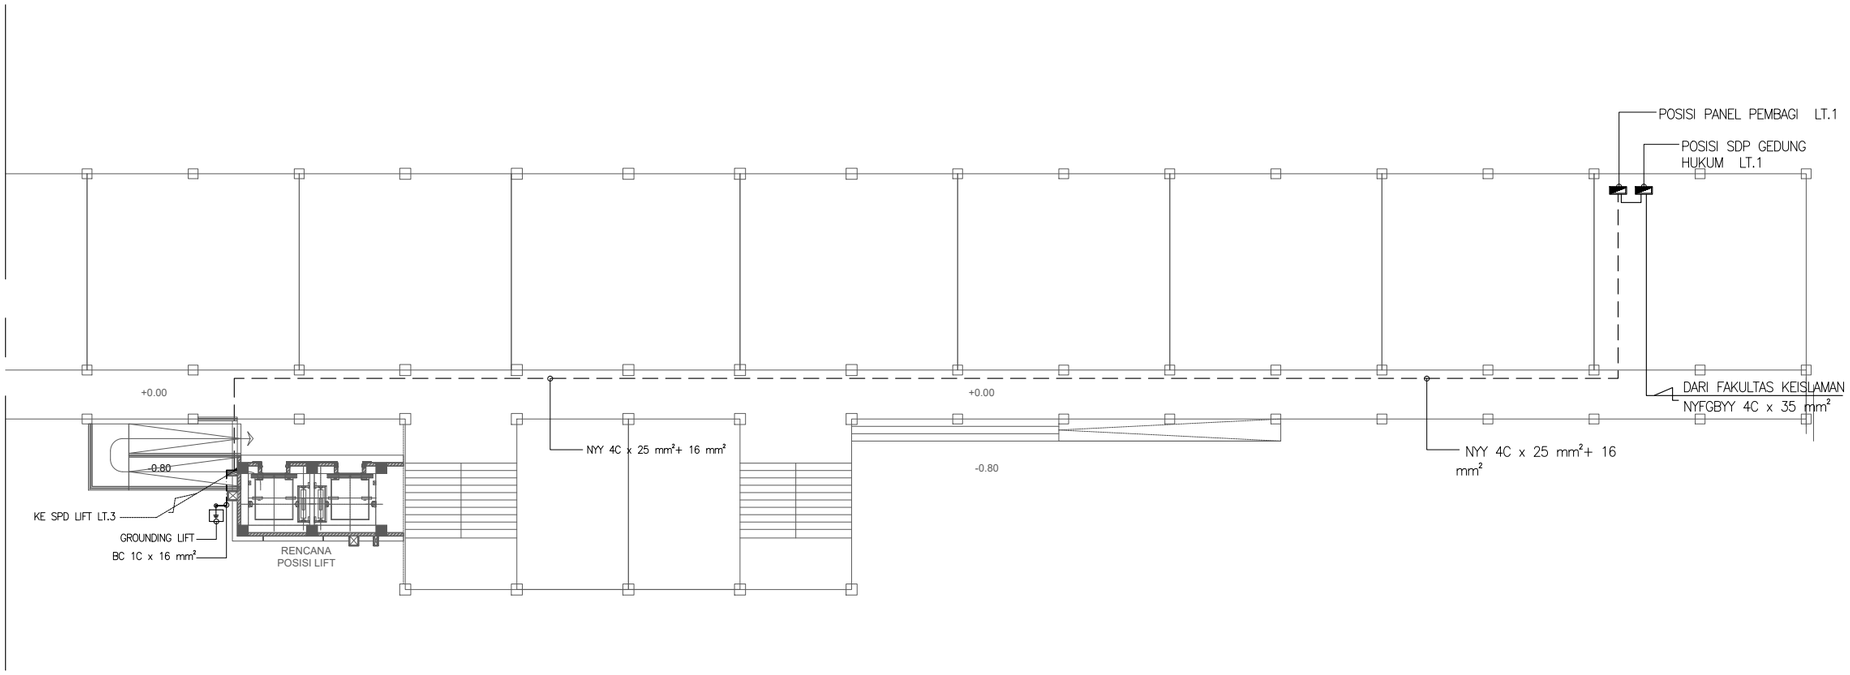

JALUR KABEL POWER LIFT
SCALE A3 1 : 250

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 19820424006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
JALUR KABEL POWER LIFT GEDUNG FAK. HUKUM (RKB - G)	1:250

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
MEP	50	60

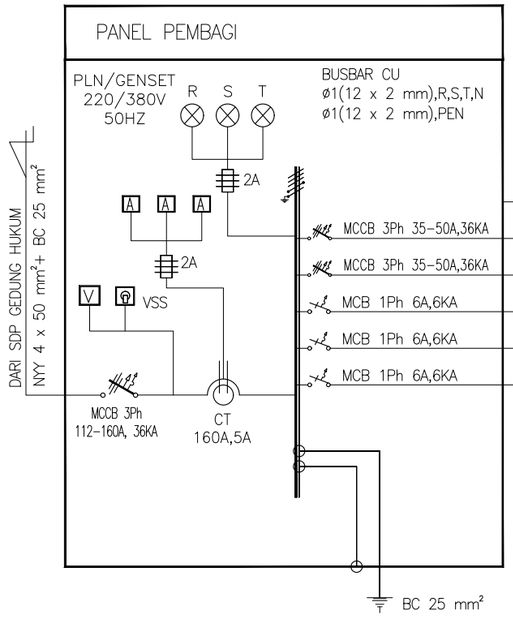

		GROUP	KETERANGAN	BEBAN (VA)		
				R		
MCCB 3Ph 35-50A,36KA	NYFGBY 4 x 35 mm²	1	SDP LIFT FAKULTAS KEISLAMAN	10.000	10.000	10.000
MCCB 3Ph 35-50A,36KA	NYY 4 x 25 mm² + BC 16 mm²	2	SDP LIFT FAKULTAS HUKUM	10.000	10.000	10.000
MCB 1Ph 6A,6KA	SPARE	3				
MCB 1Ph 6A,6KA	SPARE	4				
MCB 1Ph 6A,6KA	SPARE	5				
			TOTAL	20.000	20.000	20.000
				60.000 VA		

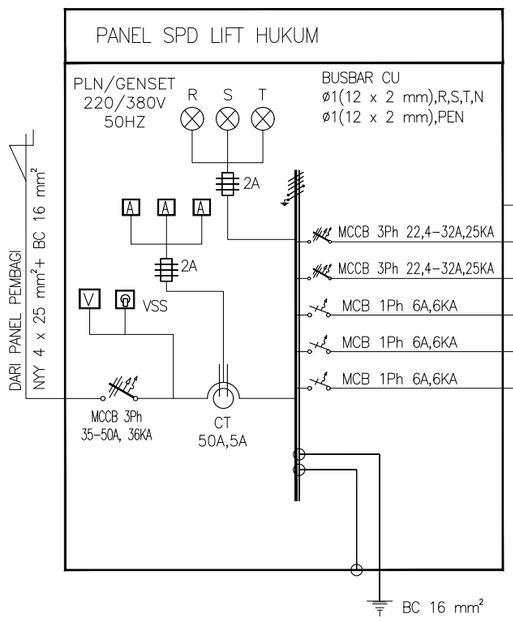

		GROUP	KETERANGAN	BEBAN (VA)		
				R		
MCCB 3Ph 22,4-32A,25KA	NYY 4 x 10 mm² + BC 10 mm²	1	POWER KONTROL LIFT-1	5.000	5.000	5.000
MCCB 3Ph 22,4-32A,25KA	NYY 4 x 10 mm² + BC 10 mm² (FUTURE)	2	POWER KONTROL LIFT-2 (FUTURE)	5.000	5.000	5.000
MCB 1Ph 6A,6KA	SPARE	3				
MCB 1Ph 6A,6KA	SPARE	4				
MCB 1Ph 6A,6KA	SPARE	5				
			TOTAL	10.000	10.000	10.000
				30.000 VA		

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 19820424200604 1002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
WIRING DIAGRAM PANEL PEMBAGI PANEL SDP LIFT FAK. HUKUM	NTS

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
MEP	51	60

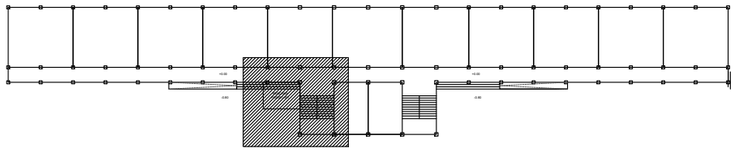

KEYPLAN

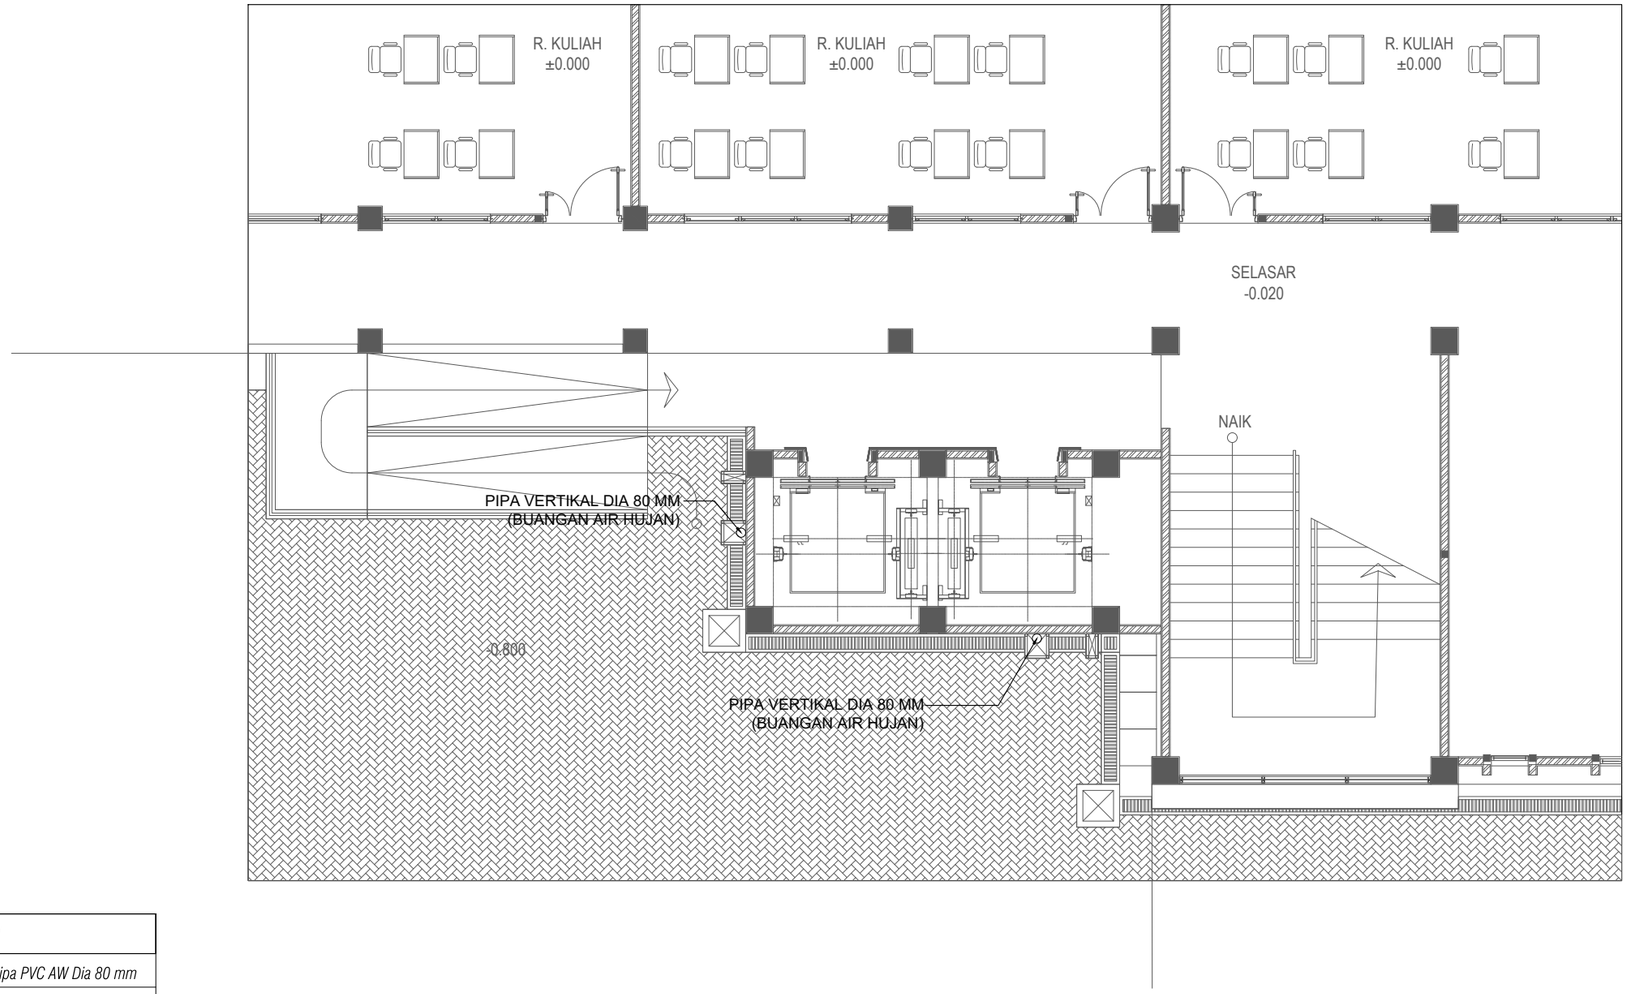

KETERANGAN		
——	Saluran air hujan	Pipa PVC AW Dia 80 mm
BK	Bak Kontrol terbuka	40X40
RD	Roof Drain	Dia 80 mm

LEGENDA :

PIPA VERTIKAL PVC AW 80 MM (BUANGAN AIR HUJAN)

DENAH LANTAI 1

SCALE A3 1 : 100

UNIVERSITAS TRUNODJOYO

M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
INS. AIR HUJAN LT.1 GEDUNG FAK. HUKUM (RKB - G)	1:100

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
MEP	52	60

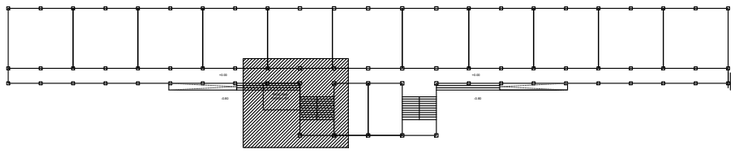

KEYPLAN

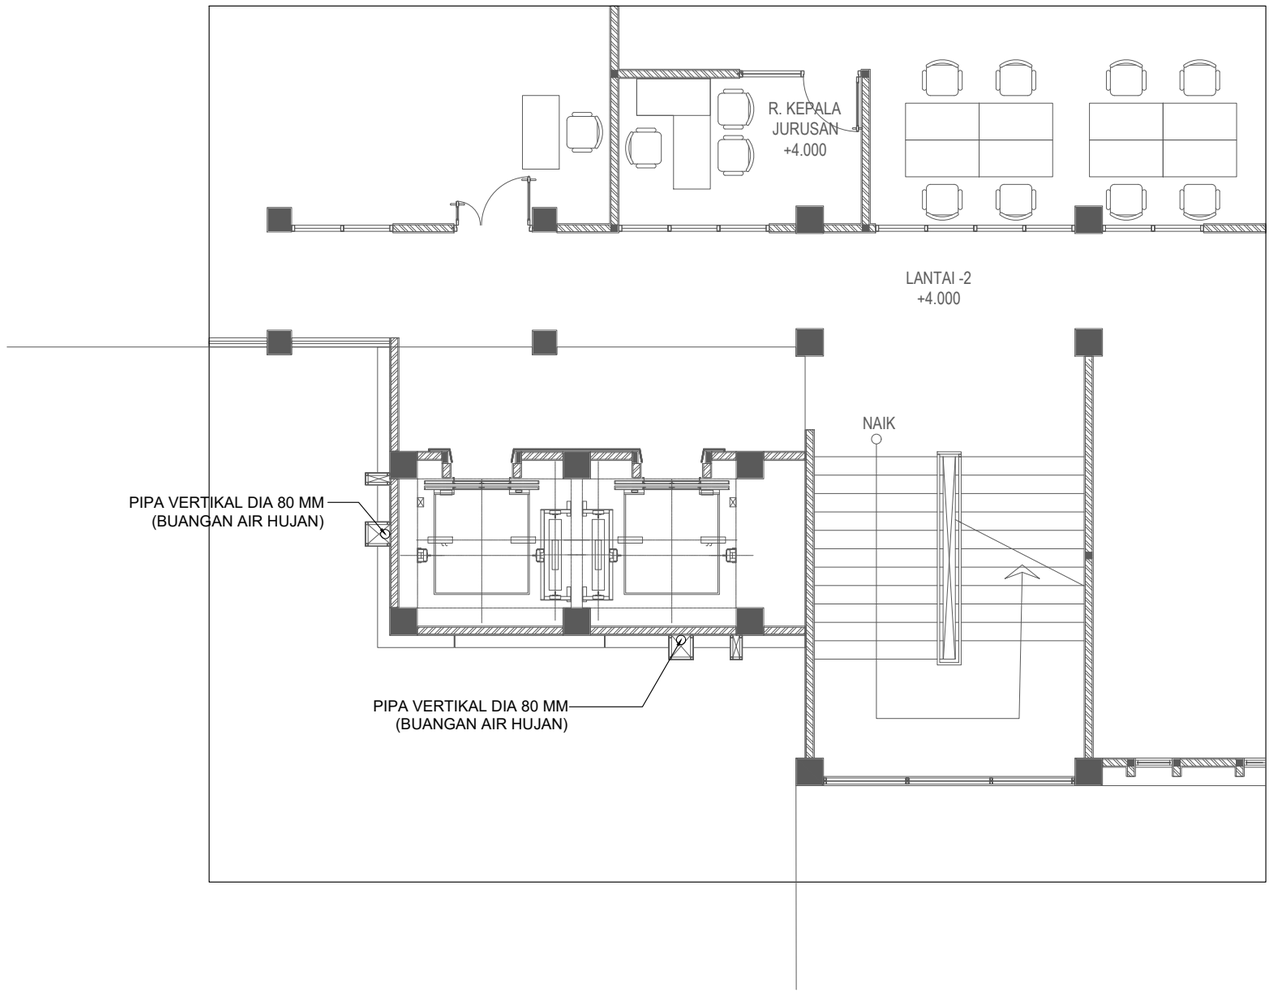

KETERANGAN		
——	*Saluran air hujan*	*Pipa PVC AW Dia 80 mm*
BK	*Bak Kontrol terbuka*	*40X40*
RD	*Roof Drain*	*Dia 80 mm*

LEGENDA :

PIPA VERTIKAL PVC AW 80 MM (BUANGAN AIR HUJAN)

DENAH LANTAI 2

SCALE A3 1 : 100

UNIVERSITAS TRUNODJOYO

M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 19740925200312100 2

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 19820424200604100 2

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
INS. AIR HUJAN LT.2 GEDUNG FAK. HUKUM (RKB - G)	1:100

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
MEP	53	60

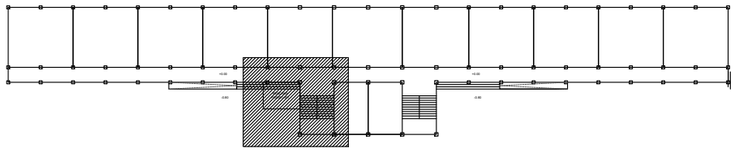

KEYPLAN

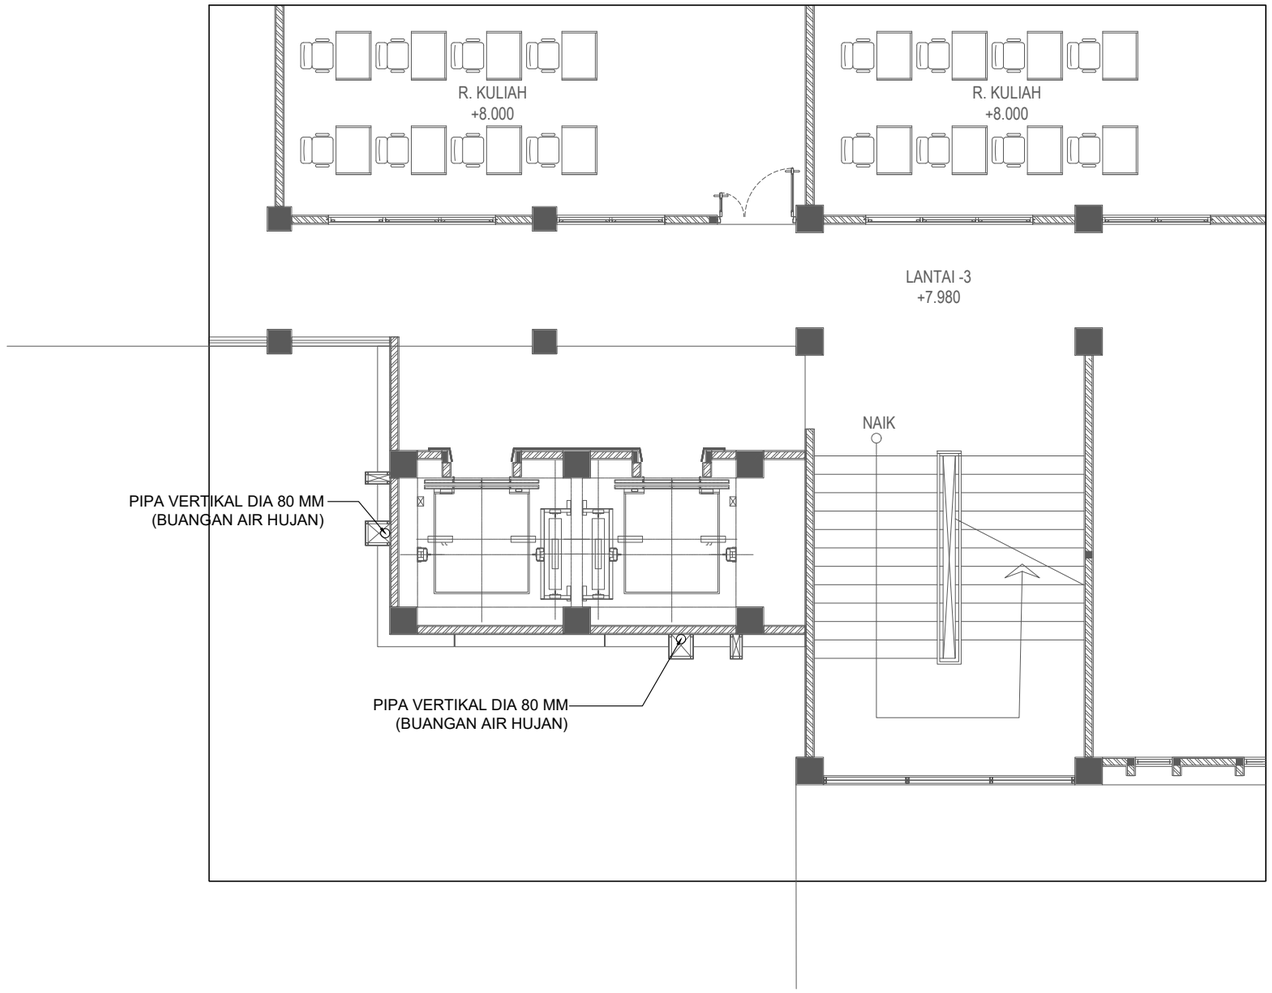

KETERANGAN		
——	*Saluran air hujan*	*Pipa PVC AW Dia 80 mm*
BK	*Bak Kontrol terbuka*	*40X40*
RD	*Roof Drain*	*Dia 80 mm*

LEGENDA :

PIPA VERTIKAL PVC AW 80 MM (BUANGAN AIR HUJAN)

DENAH LANTAI 3

SCALE A3 1 : 100

UNIVERSITAS TRUNODJOYO

M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
INS. AIR HUJAN LT.3 GEDUNG FAK. HUKUM (RKB - G)	1:100

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
MEP	54	60



KEYPLAN

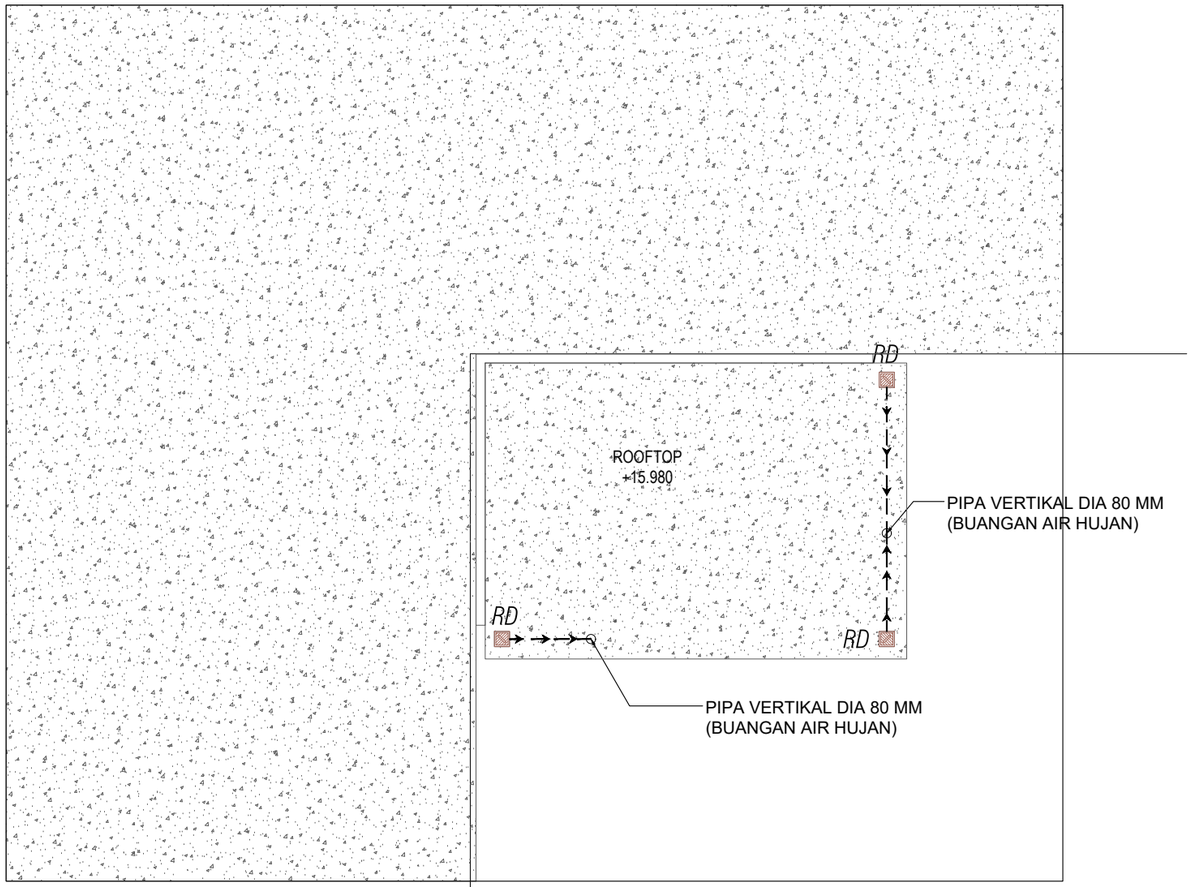

KETERANGAN		
——	Saluran air hujan	Pipa PVC AW Dia 80 mm
BK	Bak Kontrol terbuka	40X40
RD	Roof Drain	Dia 80 mm

LEGENDA :

PIPA VERTIKAL PVC AW 80 MM (BUANGAN AIR HUJAN)

DENAH LANTAI ATAP

SCALE A3 1 : 100

UNIVERSITAS TRUNODJOYO

M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
INS. AIR HUJAN LT.ATAP GEDUNG FAK. TEKNIK (RKB - F)	1:100

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
MEP	55	60

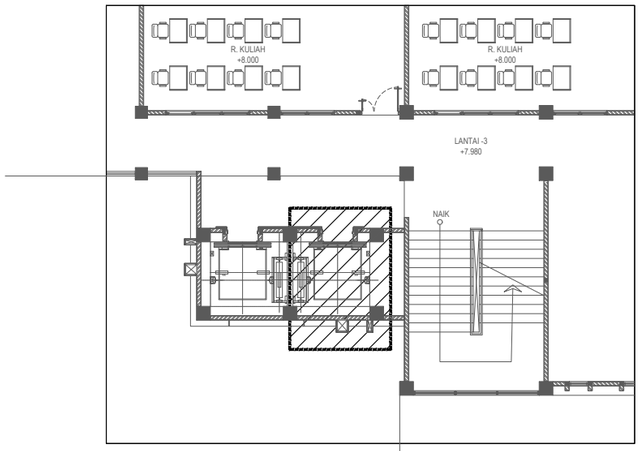


KEYPLAN

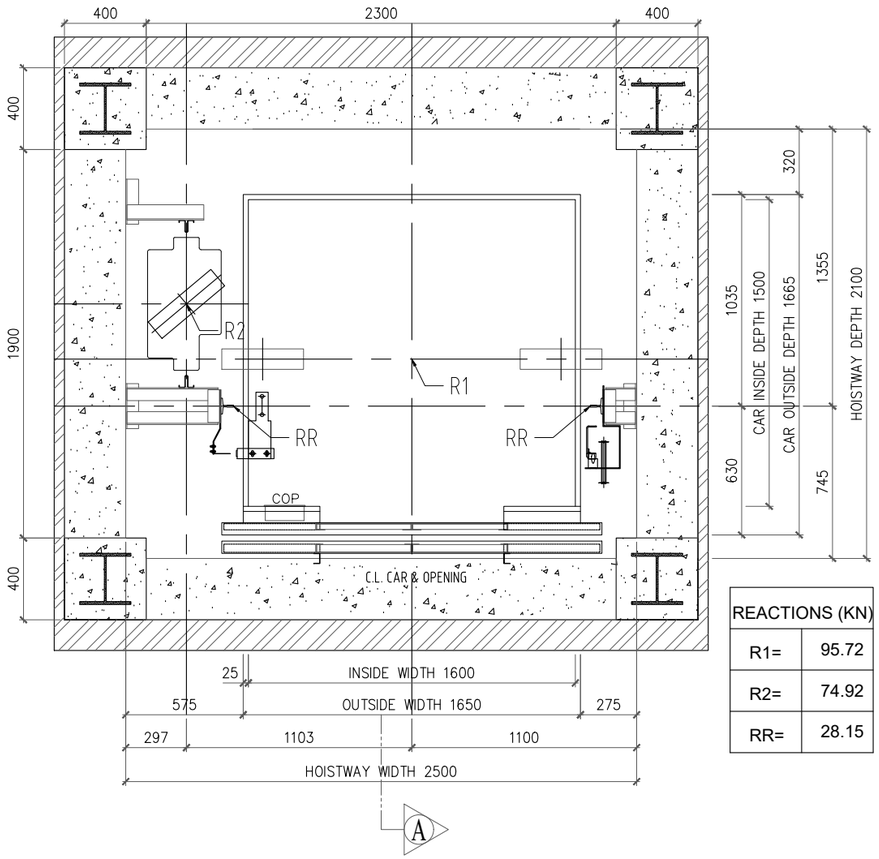

REACTIONS (KN)	
R1=	95.72
R2=	74.92
RR=	28.15

DENAH PIT

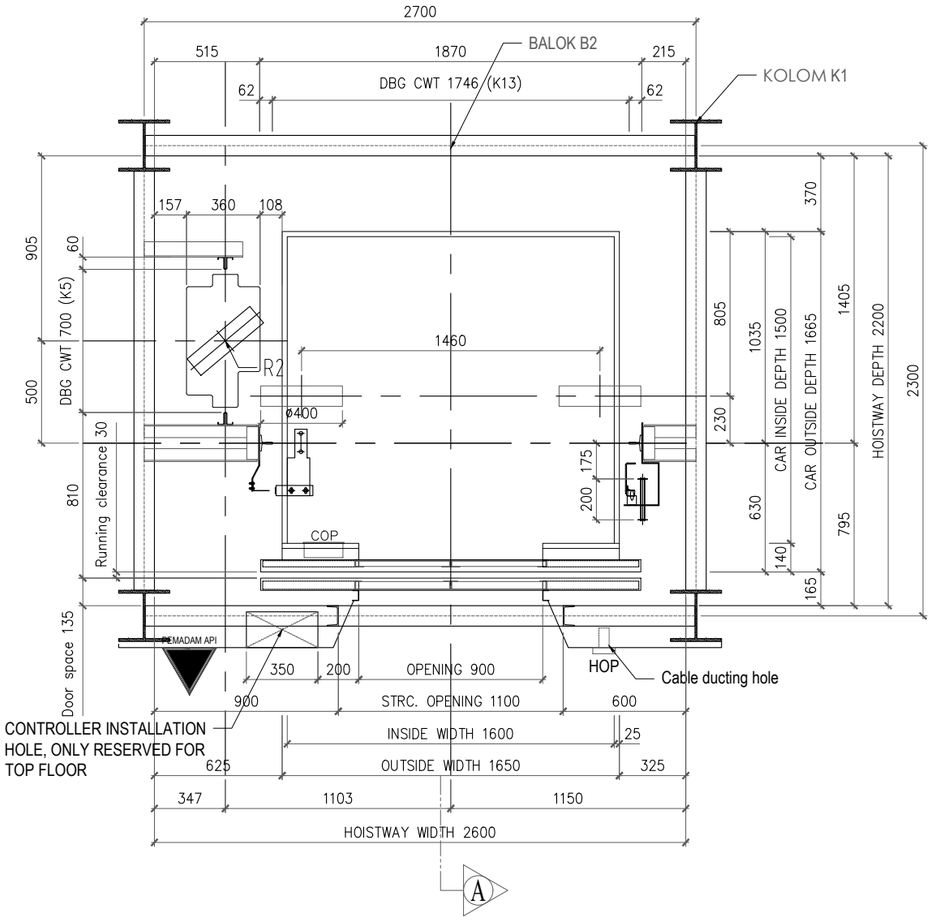

ELEVATOR HOISTWAY PLAN

Others For All Floor

LEGENDA GAMBAR

No.	NOTASI	KETERANGAN
1	K1	Kolom WF 250.250.9.14
2	B2	Balok WF 200.100.5,5.8

UNIVERSITAS TRUNODJOYO

M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR

M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER

Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH LIFT 1.000 KG GEDUNG FAK. HUKUM (RKB - G)	NTS

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
MEP	56	60

GENERAL SPECIFICATION


Type	Passenger Lift
Lift No.	P1
Model Name	P15-C0900-60-3F/3S
Quantity	4 (one) set
Capacity	1000 Kg (15 Persons)
Speed	60 mpm
Permanent Magnet (PM)	6,7 Kw – 15 A
Pit Depth	1.500 mm
Overhead	4.350 mm
Travel Heigth	9.000 mm
Total Heigth	14.850 mm
Machineroom Heigth	MRL
Hoistway Size	2500 (W) * 2100 (D) mm at pit
	2600 (W) * 2200 (D) mm at shaft
No. of Floors	3 Floors
No. of Stops	3 Stops
Service Floor Name	1, 2, 3
Control System	AC VVVF
Operation	Simplex Selective Collective
Machine Room	At The Top Of The Lift Shaft
Power Supply	For Power : AC 380 V, 3Ph 50 Hz, 15 KVa
	For Lighting : AC 220 V, 1Ph 50 Hz

CAR DIMENSION & MATERIAL


Car Inside Dimension	1600 (W) * 1500 (D) * 2500 (H) mm
Car Outside Dimension	1650 (W) * 1665 (D) mm
Opening Type	AUTOMATIC Center Opening (CO)
Opening Size	900 (W) * 2100 (H) mm
Ceiling Type	Stainless Steel Hairline Finished
Car Door	Stainless Steel Hairline Finished
Car Wall (Side Wall)	Stainless Steel Hairline Finished
Car Wall (Rear Wall)	Stainless Steel Hairline with Tempered Glass View
Flooring	Granito Floor
Door Sill	Extrude Hard Alluminium

JAMB TYPE, LANDING DOOR & MATERIAL

Jamb For 4th/Top Floor	Narrow Jamb in Stainless Steel Hairline
Jamb For Others Floor	Narrow Jamb in Stainless Steel Hairline
Landing Door All Floor	Stainless Steel Hairline
Opening Size Dimension	900 (W) * 2100 (H) mm

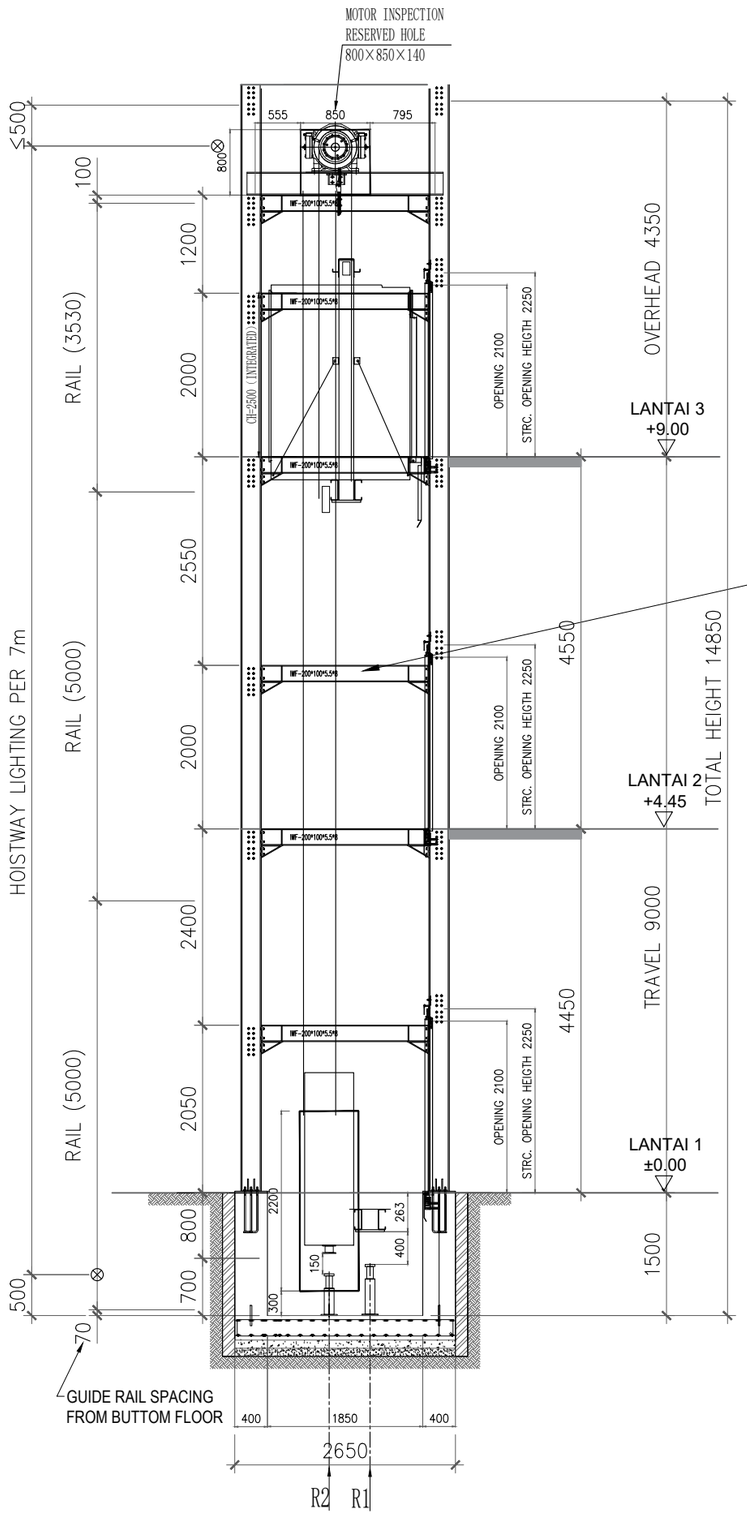

ELEVATION SECTION 'A'

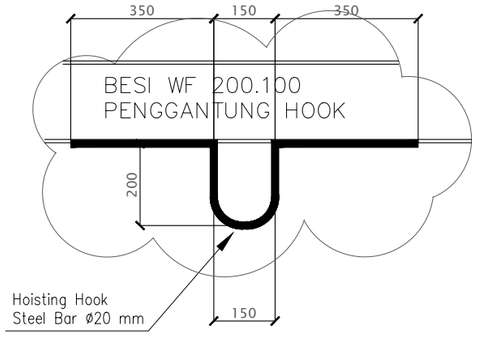

DETAIL HOOK

SEPARATOR BEAM SIZE IWF-200*100
FOR SUPPORT BRACKET RAIL
BY : SIPIL CONTRACTOR

MR. HEIGHT	-
TOTAL HEIGHT	14.850 mm
TRAVEL	9.000 mm
OVERHEAD/3rd	4.350 mm
2nd FLOOR	4.550 mm
1st FLOOR	4.450 mm
PIT	1.500 mm

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.


TEAM LEADER

Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.


JUDUL GAMBAR	SKALA
POTONGAN LIFT GEDUNG FAK. HUKUM (RKB - G)	NTS


KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
MEP	57	60

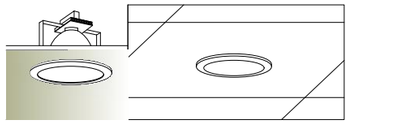

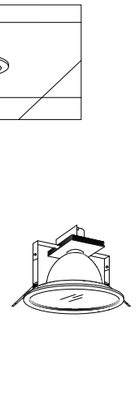


TIPE	SIMBOL	KETERANGAN
DOWNLIGHT INBOW 12 Watt		

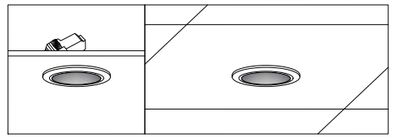






TIPE	SIMBOL	KETERANGAN
LAMPU SPOTLIGHT LED 10W		

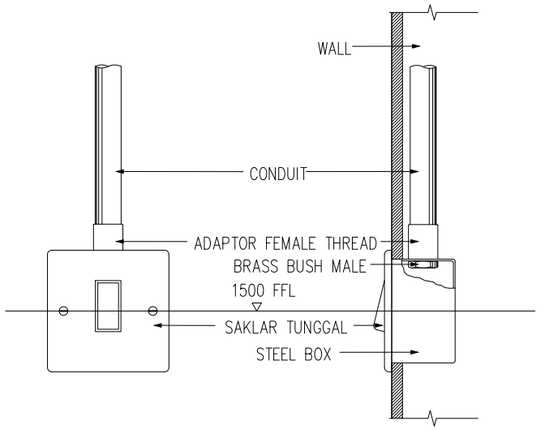

TAMPAK DEPAN TAMPAK SAMPING

TIPE	SIMBOL	KETERANGAN
SAKLAR TUNGGAL		16A, 1ø

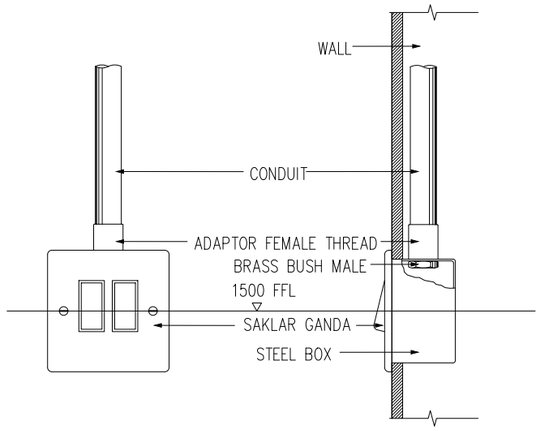

TAMPAK DEPAN TAMPAK SAMPING

TIPE	SIMBOL	KETERANGAN
SAKLAR GANDA		16A, 1ø

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER

Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DETAIL STANDART PEMASANGAN SAKLAR DAN STOP KONTAK	NTS


KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
MEP	58	60

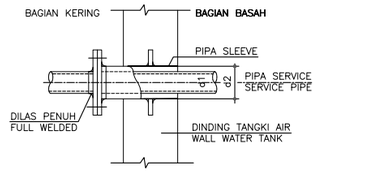

SIZE IN (mm)

PIPA SERVICE	50	65	80	100	125	150	200	250
SLEEVE & FLANGE	150	150	150	150	200	200	250	300

SLEEVE TAHAN AIR
WATER TIGHT SLEEVE




SLEEVE DINDING
WALL SLEEVE

1. PIPE LINES
2. PIPE SLEEVE
3. ROCKWOOL COULKING


d.1	d.2	D
15	50	100
20	50	100
25	65	120
32	80	120
40	80	130
50	100	160
65	100	160
80	125	180
100	150	210
125	200	260
150	200	260

SIZE IN (mm)


NOTASI GAMBAR
SLEEVE SCHEDULE




SLEEVE LANTAI
FLOOR SLEEVE




PENUMPU PIPA DATAR
HORIZONTAL PIPE SUPPORT

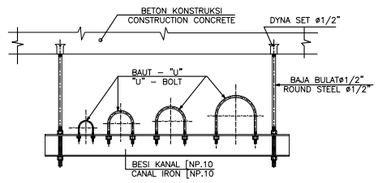


PENGGANTUNG PIPA DATAR
HORIZONTAL PIPE HANGER

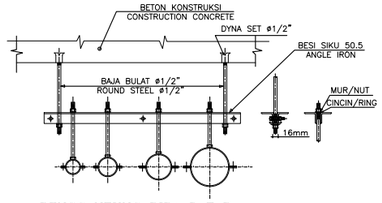


PENGGANTUNG PIPA DATAR
HORIZONTAL PIPE HANGER

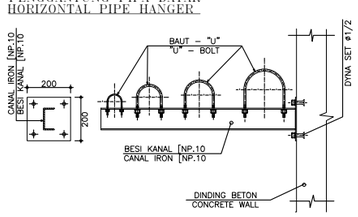


PENUMPU PIPA DATAR
HORIZONTAL PIPE SUPPORT



PIPA TEGAK PADA DINDING
VERTICAL PIPE FIXED TO THE WALL

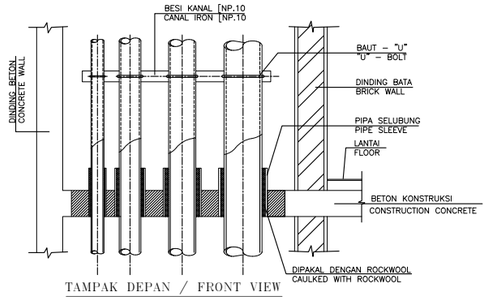


TAMPAK DEPAN / FRONT VIEW

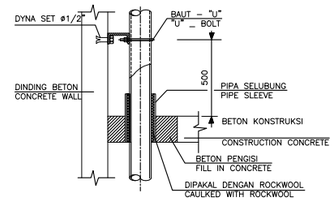

TAMPAK SAMPING
SIDE VIEW


PIPA DALAM SHAFT
PIPING IN THE SHAFT



PIPA TUNGGAL PADA DINDING
SINGLE PIPE FIXED TO THE WALL

øDN	øA	B	C	D	E
1/2"/15	1/4"	24	30	31	60
3/4"/20	1/4"	30	36	34	65
1"/25	1/4"	36	42	37	65
1 1/4"/32	3/8"	45	55	51	65
1 1/2"/40	3/8"	51	61	54	65
2"/50	3/8"	63	73	60	65
2 1/2"/65	1/2"	77	89	73	75
3"/80	1/2"	93	105	81	75
4"/100	1/2"	118	130	93	75
5"/125	1/2"	145	157	117	75
6"/150	5/6"	172	188	129	95

VERTICAL SUPPORT FOR
SINGLE HORIZONTAL PIPE
NOT TO SCALE

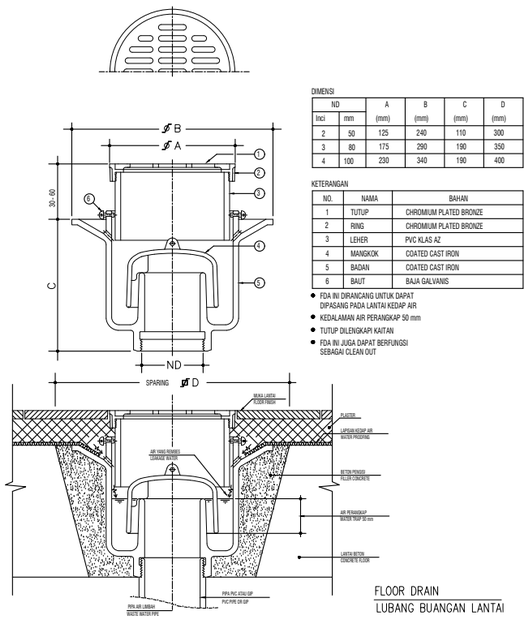

FLOOR DRAIN
LUBANG BUANGAN LANTAI


DIMENSI

ND		A	B	C	D
Inci	mm	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
2	50	125	240	110	300
3	80	175	290	190	350
4	100	230	340	190	400


KETERANGAN

NO.	NAMA	BAHAN
1	TUTUP	CHROMIUM PLATED BRONZE
2	RING	CHROMIUM PLATED BRONZE
3	LEHER	PVC KLAS AZ
4	MANGKOK	COATED CAST IRON
5	BADAN	COATED CAST IRON
6	BAUT	BAJA GALVANIS

- FDA INI DIRANCANG UNTUK DAPAT DIPASANG PADA LANTAI KEDAP AIR
- KEDALAMAN AIR PERANGKAP 50 mm
- TUTUP DILENGKAPI KAITAN
- FDA INI JUGA DAPAT BERFUNGSI SEBAGAI CLEAN OUT




1:250

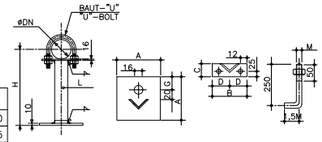


øDN	DIMENSIONS						
	L	A	B	C	D	M	G
1/2"/15	30x30x3	90	80	60	17	1/2"	25
3/4"/20	30x30x3	90	80	60	19	1/2"	25
1"/25	30x30x3	90	90	60	22	1/2"	25
1 1/4"/32	30x30x3	90	100	60	27	1/2"	25
1 1/2"/40	30x30x3	90	110	60	31	1/2"	25


VERTICAL SUPPORT FOR
SINGLE VERTICAL PIPE
N.T.S.

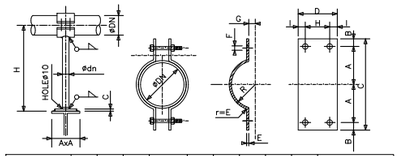

øDN	A	B	C	D x E	F	G	H	I	R	BOLTS ø inch	BOLTS L mm
1/2" / 15											
3/4"/20											
1 / 25											
1 1/4"/32											
1 1/2"/40											
2 / 50	55	15	140	100X5	16	7	70	15	31	1/2	45
2 1/2"/65	65	15	150	100X5	16	7	70	15	37	1/2	45
3 / 80	70	15	170	100X5	16	7	70	15	45	1/2	45
4 / 100	85	15	200	100X5	16	7	70	15	58	1/2	45
5 / 125	100	15	230	100X5	16	7	70	15	72	1/2	45
6/ / 150	120	15	280	100x6	16	7	120	20	85	1/2	50

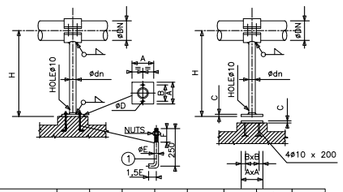

øDN	A	B	C	øD	HOLES NO.	1 øE	1 "n INCH	F
2 / 50	200	160	10	16	2	1/2"	1 1/2	55
2 1/2"/65	200	160	10	16	2	1/2"	1 1/2	55
3 / 80	200	160	10	16	2	1/2"	2	55
4 / 100	200	160	10	16	2	1/2"	2	55
5 / 125	200	160	10	16	2	1/2"	2	55
6 / 150	200	160	10	16	2	5/8"	3	55

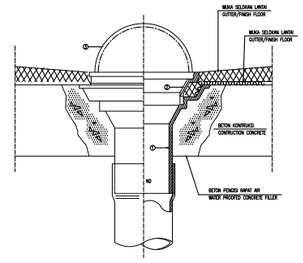

ROOF DRAIN
LUBANG BUANGAN ATAP

SPESIFIKASI/SPECIFICATION

KODE/CODE	NAMA/NAME	BAHAN/MATERIAL
1	BADAN/BODY	CAST IRON COATED *
2	LEHER/NECK	CAST IRON COATED *
3	SARINGAN/STRAINER	CAST IRON COATED

* HANYA BAGIAN BASAH / WET PART ONLY

UKURAN / DIMENSION (mm)

ND	A	B	C	D	E	F
50 & 65	190	146	62	15~30	180	200
80 & 100	280	220	97	25~40	224	300
125 & 150	360	320	147	25~40	275	400
200 & 250						

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER

Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.


JUDUL GAMBAR	SKALA
DETAIL STANDART PLUMBING	NTS

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
MEP	59	60

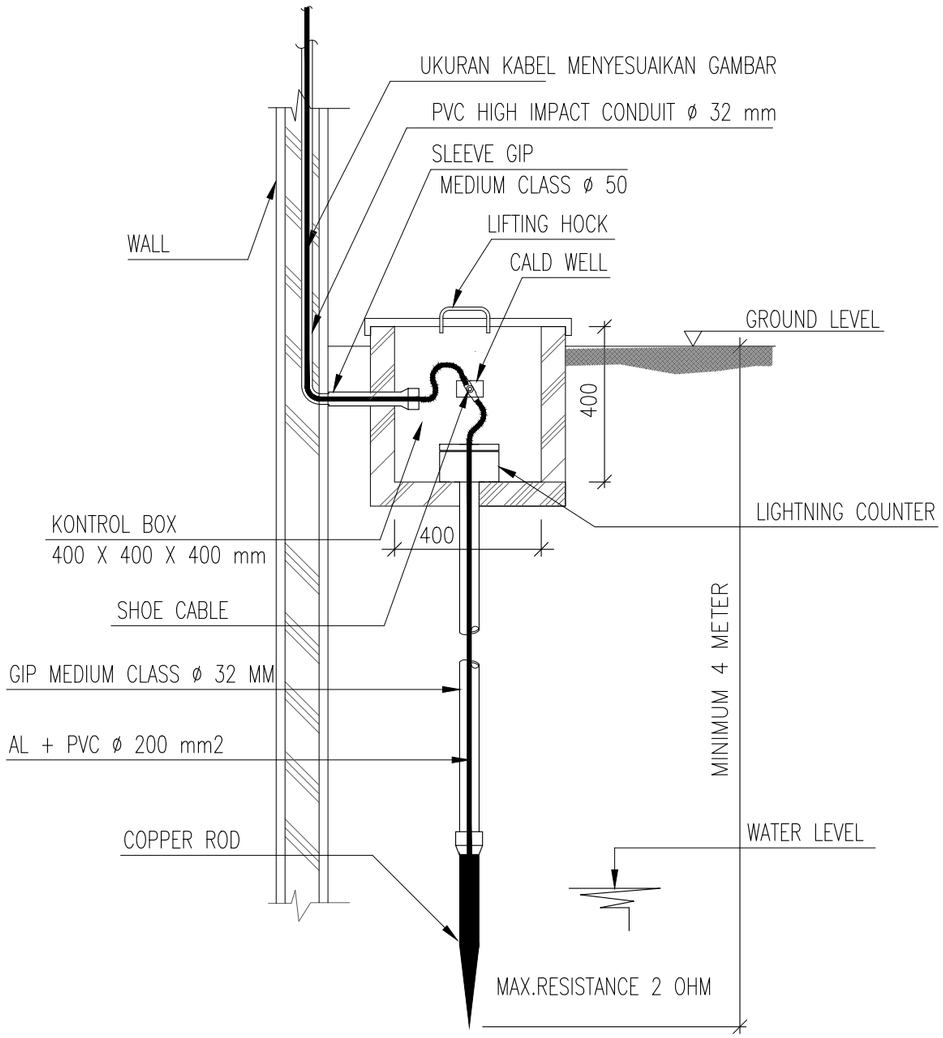

DETAIL GROUNDING ELEKTRIKAL

SKALA NTS

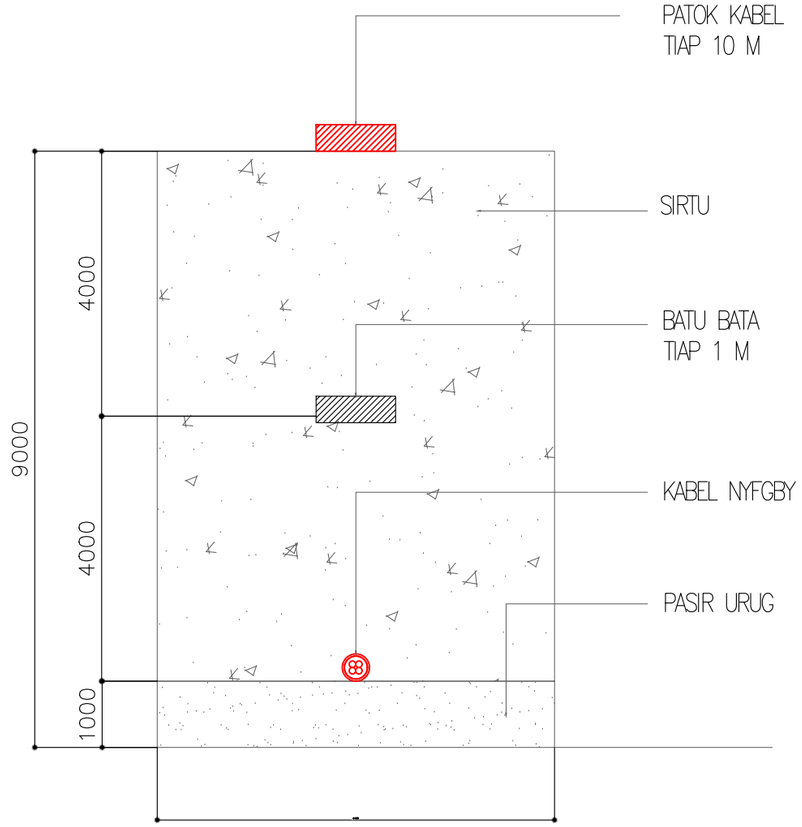

1 / - DETAIL KABEL TANAM

UNIVERSITAS TRUNODJOYO

M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR

M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER

Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DETAIL GROUNDING DETAIL KABEL TANAM	NTS

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
MEP	60	60

DED MEKANIKAL,
ELEKTRIKAL
PLUMBING

DAFTAR GAMBAR

NO	NAMA GAMBAR	SKALA	NO.GAMBAR
	FAKULTAS KEISLAMAN		
1	INS. PENERANGAN LANTAI 1 - GEDUNG FAK. KEISLAMAN (RKB - C)	1:75	1
2	INS. PENERANGAN LANTAI 2 - GEDUNG FAK. KEISLAMAN (RKB - C)	1:75	2
3	INS. PENERANGAN LANTAI 3 - GEDUNG FAK. KEISLAMAN (RKB - C)	1:75	3
4	JALUR KABEL POWER LIFT - GEDUNG FAK. KEISLAMAN (RKB - C)	1:150	4
5	WIRING DIAGRAM SDP LIFT - GEDUNG FAK. KEISLAMAN (RKB - C)	NTS	5
6	INS. AIR HUJAN LANTAI 1 - GEDUNG FAK. KEISLAMAN (RKB - C)	1:75	6
7	INS. AIR HUJAN LANTAI 2 - GEDUNG FAK. KEISLAMAN (RKB - C)	1:75	7
8	INS. AIR HUJAN LANTAI 3 - GEDUNG FAK. KEISLAMAN (RKB - C)	1:75	8
9	INS. AIR HUJAN LANTAI ATAP - GEDUNG FAK. KEISLAMAN (RKB - C)	1:75	9
10	DENAH LIFT 1.000 KG - GEDUNG FAK. KEISLAMAN (RKB - C)	NTS	10
11	POTONGAN LIFT - GEDUNG FAK. KEISLAMAN (RKB - C)	NTS	11
	FAKULTAS PENDIDIKAN		
12	INS. PENERANGAN LANTAI 1 - GEDUNG FAK. PEDIDIKAN (RKB - D)	1:75	1
13	INS. PENERANGAN LANTAI 2 - GEDUNG FAK. PEDIDIKAN (RKB - D)	1:75	2
14	INS. PENERANGAN LANTAI 3 - GEDUNG FAK. PEDIDIKAN (RKB - D)	1:75	3
15	JALUR KABEL POWER LIFT - GEDUNG FAK. PEDIDIKAN (RKB - D)	1:150	4
16	WIRING DIAGRAM SDP LIFT - GEDUNG FAK. PEDIDIKAN (RKB - D)	NTS	5
17	INS. AIR HUJAN LANTAI 1 - GEDUNG FAK. PEDIDIKAN (RKB - D)	1:75	6
18	INS. AIR HUJAN LANTAI 2 - GEDUNG FAK. PEDIDIKAN (RKB - D)	1:75	7
19	INS. AIR HUJAN LANTAI 3 - GEDUNG FAK. PEDIDIKAN (RKB - D)	1:75	8
20	INS. AIR HUJAN LANTAI ATAP - GEDUNG FAK. PEDIDIKAN (RKB - D)	1:75	9
21	DENAH LIFT 1.000 KG - GEDUNG FAK. PEDIDIKAN (RKB - D)	NTS	10
22	POTONGAN LIFT - GEDUNG FAK. PEDIDIKAN (RKB - D)	NTS	11
	FAKULTAS FISIB		
23	INS. PENERANGAN LANTAI 1 - GEDUNG FAK. FISIB (RKB - E)	1:100	23
24	INS. PENERANGAN LANTAI 2 - GEDUNG FAK. FISIB (RKB - E)	1:100	24
25	INS. PENERANGAN LANTAI 3 - GEDUNG FAK. FISIB (RKB - E)	1:100	25
26	JALUR KABEL POWER LIFT - GEDUNG FAK. FISIB (RKB - E)	1:175	26
27	WIRING DIAGRAM PANEL SDP LIFT - GEDUNG FAK. FISIB (RKB - E)	NTS	27
28	INS. AIR HUJAN LANTAI 1 - GEDUNG FAK. FISIB (RKB - E)	1:100	28
29	INS. AIR HUJAN LANTAI 2 - GEDUNG FAK. FISIB (RKB - E)	1:100	29
30	INS. AIR HUJAN LANTAI 3 - GEDUNG FAK. FISIB (RKB - E)	1:100	30
31	INS. AIR HUJAN LANTAI ATAP - GEDUNG FAK. FISIB (RKB - E)	1:100	31
32	DENAH LIFT 1.000 KG - GEDUNG FAK. FISIB (RKB - E)	NTS	32
33	POTONGAN LIFT - GEDUNG FAK. FISIB (RKB - E)	NTS	33

NO	NAMA GAMBAR	SKALA	NO.GAMBAR
	FAKULTAS TEKNIK		
34	INS. PENERANGAN LANTAI 1 - GEDUNG FAK. TEKNIK (RKB - F)	1:100	34
35	INS. PENERANGAN LANTAI 2 - GEDUNG FAK. TEKNIK (RKB - F)	1:100	35
36	INS. PENERANGAN LANTAI 3 - GEDUNG FAK. TEKNIK (RKB - F)	1:100	36
37	INS. PENERANGAN LANTAI 4 - GEDUNG FAK. TEKNIK (RKB - F)	1:100	37
38	JALUR KABEL POWER LIFT - GEDUNG FAK. TEKNIK (RKB - F)	1:175	38
39	WIRING DIAGRAM PANEL SDP LIFT - GEDUNG FAK. TEKNIK (RKB - F)	NTS	39
40	INS. AIR HUJAN LANTAI 1 - GEDUNG FAK. TEKNIK (RKB - F)	1:100	40
41	INS. AIR HUJAN LANTAI 2 - GEDUNG FAK. TEKNIK (RKB - F)	1:100	41
42	INS. AIR HUJAN LANTAI 3 - GEDUNG FAK. TEKNIK (RKB - F)	1:100	42
43	INS. AIR HUJAN LANTAI 4 - GEDUNG FAK. TEKNIK (RKB - F)	1:100	43
44	INS. AIR HUJAN LANTAI ATAP - GEDUNG FAK. TEKNIK (RKB - F)	1:100	44
45	DENAH LIFT 1.000 KG - GEDUNG FAK. TEKNIK (RKB - F)	NTS	45
46	POTONGAN LIFT - GEDUNG FAK. TEKNIK (RKB - F)	NTS	46
	FAKULTAS HUKUM		
47	INS. PENERANGAN LANTAI 1 - GEDUNG FAK. HUKUM (RKB - G)	1:100	47
48	INS. PENERANGAN LANTAI 2 - GEDUNG FAK. HUKUM (RKB - G)	1:100	48
49	INS. PENERANGAN LANTAI 3 - GEDUNG FAK. HUKUM (RKB - G)	1:100	49
50	JALUR KABEL POWER LIFT - GEDUNG FAK. HUKUM (RKB - G)	1:250	50
51	WIRING DIAGRAM PANEL PEMBAGI & SDP LIFT - GEDUNG FAK. HUKUM (RKB - G)	NTS	51
52	INS. AIR HUJAN LANTAI 1 - GEDUNG FAK. HUKUM (RKB - G)	1:100	52
53	INS. AIR HUJAN LANTAI 2 - GEDUNG FAK. HUKUM (RKB - G)	1:100	53
54	INS. AIR HUJAN LANTAI 3 - GEDUNG FAK. HUKUM (RKB - G)	1:100	54
55	INS. AIR HUJAN LANTAI ATAP - GEDUNG FAK. HUKUM (RKB - G)	1:100	55
56	DENAH LIFT 1.000 KG - GEDUNG FAK. HUKUM (RKB - G)	NTS	56
57	POTONGAN LIFT - GEDUNG FAK. HUKUM (RKB - G)	NTS	57
58	DETAIL STANDART PEMASANGAN SAKLAR DAN STOP KONTAK	NTS	58
59	DETAIL STANDART PEMASANGAN PLUMBING	NTS	59
60	DETAIL GROUNDING & DETAIL KABEL TANAM	NTS	60

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo
Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR

M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER

Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DAFTAR GAMBAR	NTS

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
MEP		

GEDUNG RKB-C

GEDUNG RKB-G



GEDUNG RKB-E

GEDUNG RKB-F

GEDUNG RKB-D

LAYOUT LOKASI PEKERJAAN PEMASANGAN LIFT

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR

M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER

Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.


JUDUL GAMBAR	SKALA
LAYOUT LOKASI PEKERJAAN PEMASANGAN LIFT	NTS

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
MEP		


GEDUNG FAKULTAS KEISLAMAN

RKB - C

(3 lantai)

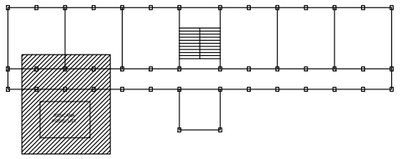

KEYPLAN

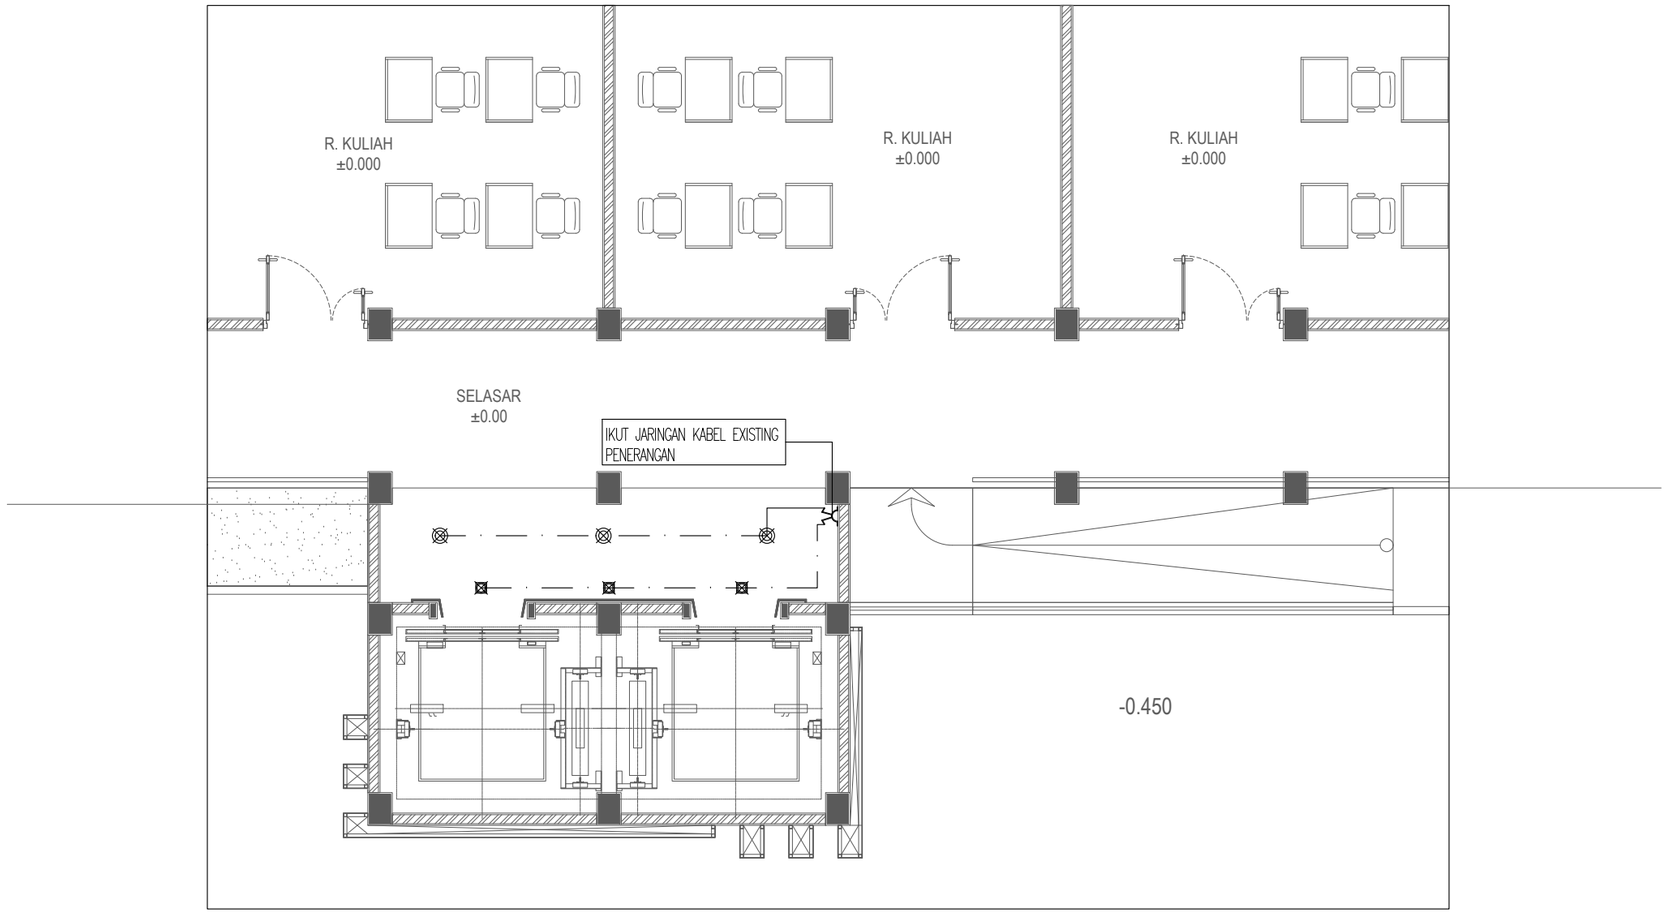

LAGEND	
⊠	LP. DOWNLIGHT LED INBOW 12 WATT 5.000K
⊠	LP. SPOTLED 10W 60D 3000K
⅄	SAKLAR SERI
⅄	SAKLAR TUNGGAL
——	INSTALASI PENERANGAN NYM 2 x 2,5 mm2 + DALAM CONDUIT ø 20 MM

DENAH LANTAI 1
SCALE A3 1 : 75

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
INS. PENERANGAN LT.1 GEDUNG FAK. KEISLAMAN (RKB - C)	1:75

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
MEP	01	60

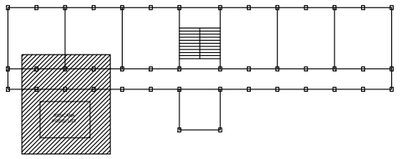

KEYPLAN

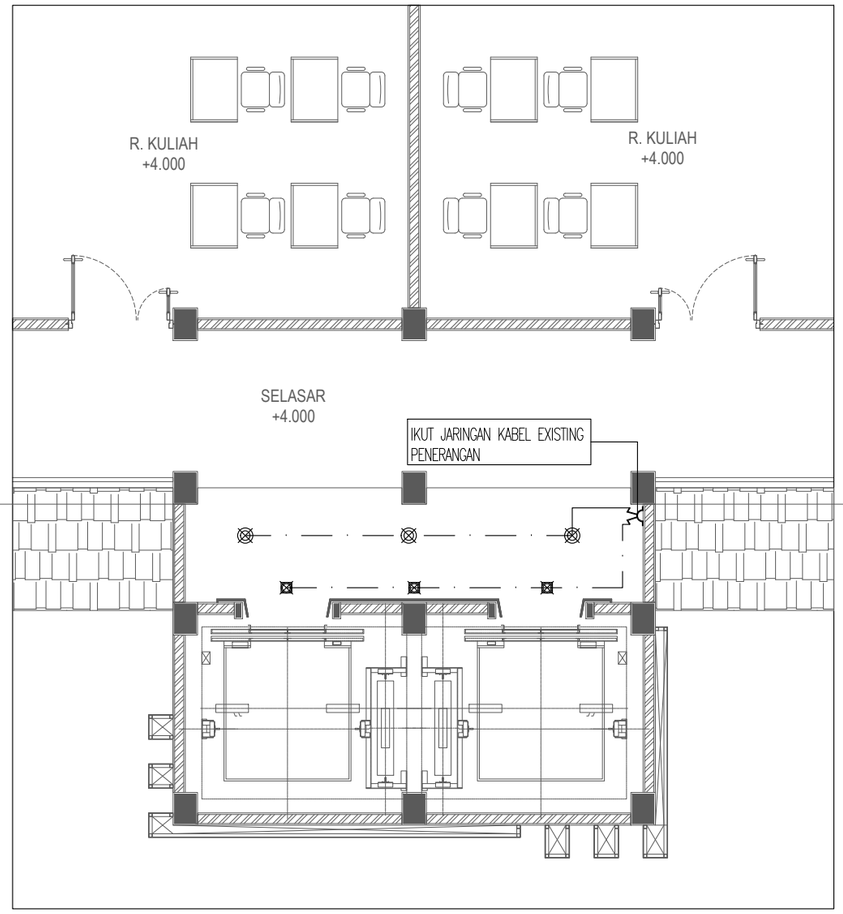

LAGEND	
⊠	LP. DOWNLIGHT LED INBOW 12 WATT 5.000K
⊠	LP. SPOTLED 10W 60D 3000K
	SAKLAR SERI
	SAKLAR TUNGGAL
——	INSTALASI PENERANGAN NYM 2 x 2,5 mm2 + DALAM CONDUIT ø 20 MM

DENAH LANTAI 2
SCALE A3 1 : 75

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 19820424200604 1002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
INS. PENERANGAN LT.2 GEDUNG FAK. KEISLAMAN (RKB - C)	1:75

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
MEP	02	60

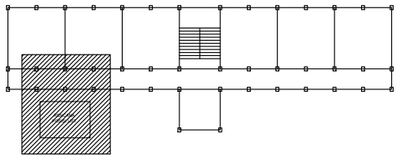

KEYPLAN

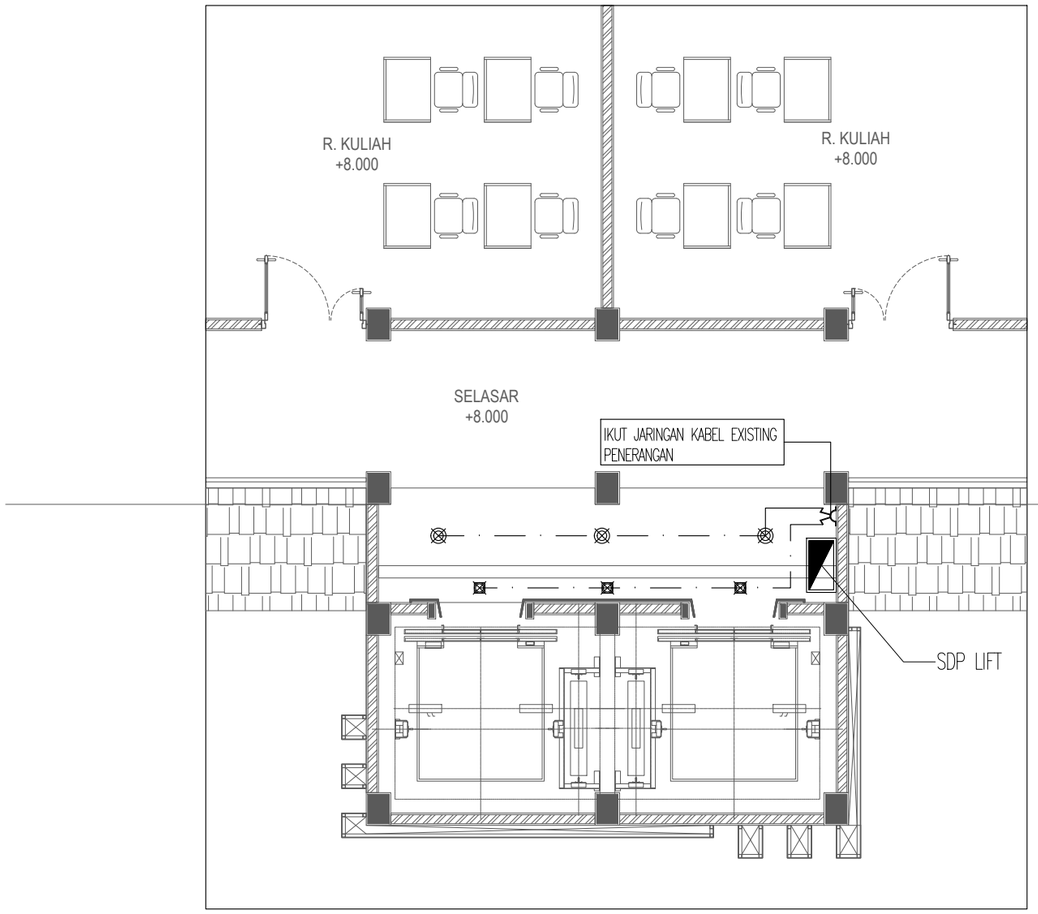

LAGEND	
⊗	LP. DOWNLIGHT LED INBOW 12 WATT 5.000K
⊠	LP. SPOTLED 10W 60D 3000K
⅄	SAKLAR SERI
⅄	SAKLAR TUNGGAL
——	INSTALASI PENERANGAN NYM 2 x 2,5 mm2 + DALAM CONDUIT ø 20 MM

DENAH LANTAI 3
SCALE A3 1 : 75

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 19820424006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER

Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
INS. PENERANGAN LT.3 GEDUNG FAK. KEISLAMAN (RKB - C)	1:75

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
MEP	03	60

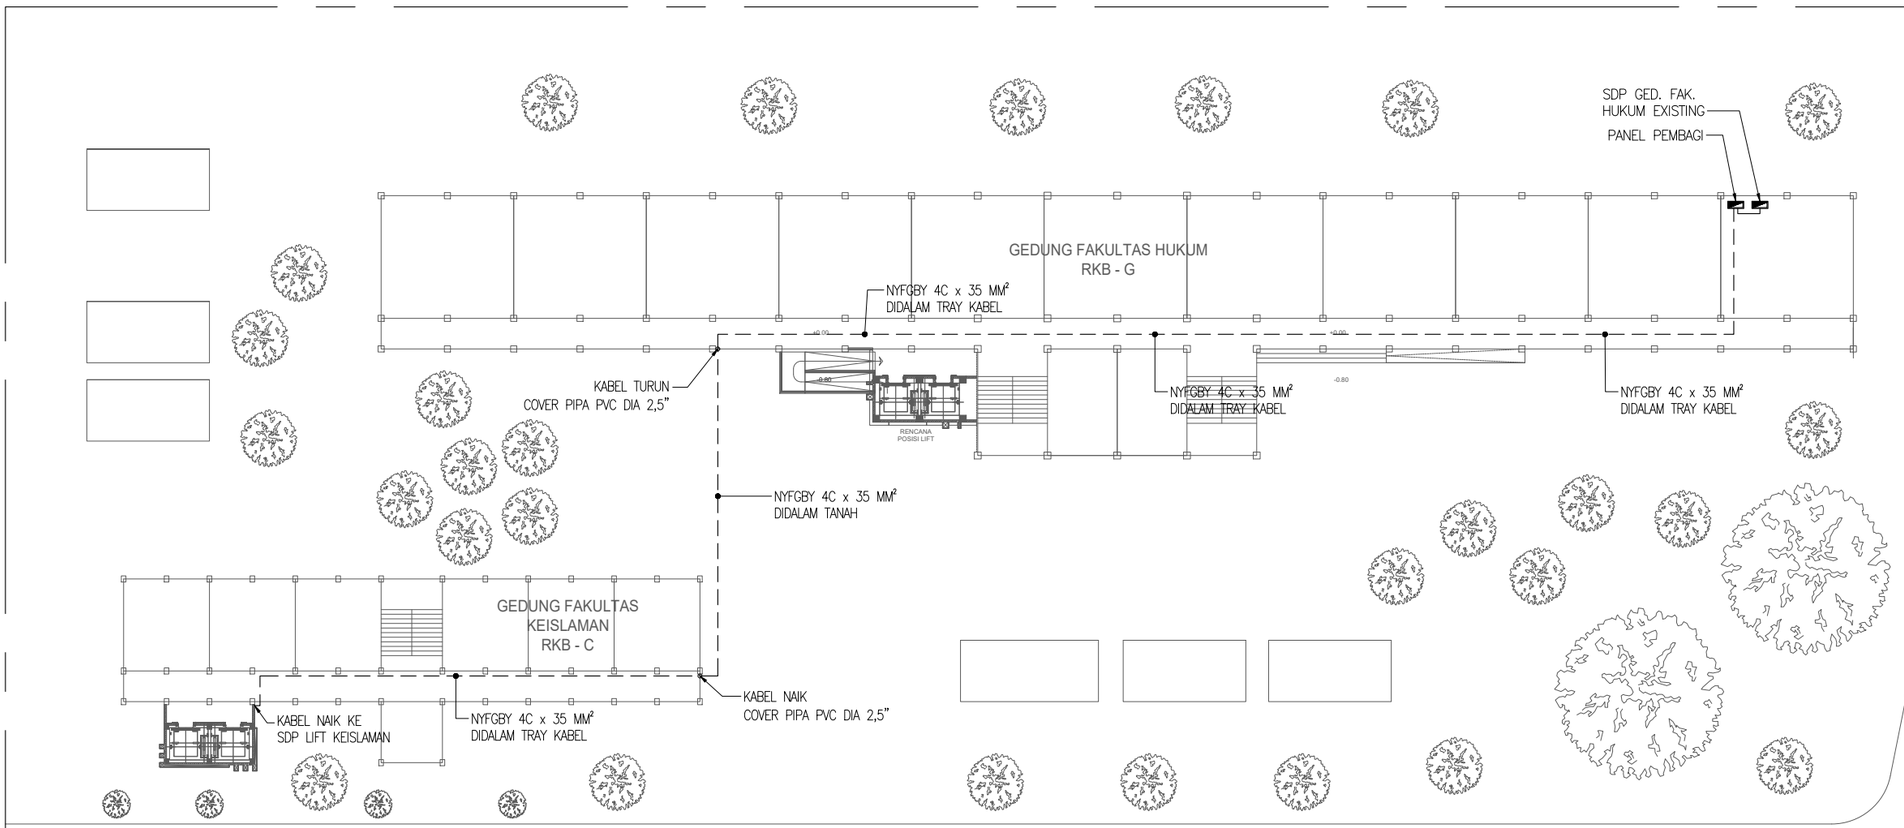

JALUR KABEL POWER LIFT
SCALE A3 1 : 400

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
JALUR KABEL POWER LIFT GEDUNG FAK. KEISLAMAN (RKB - C)	1 : 400

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
MEP	04	60

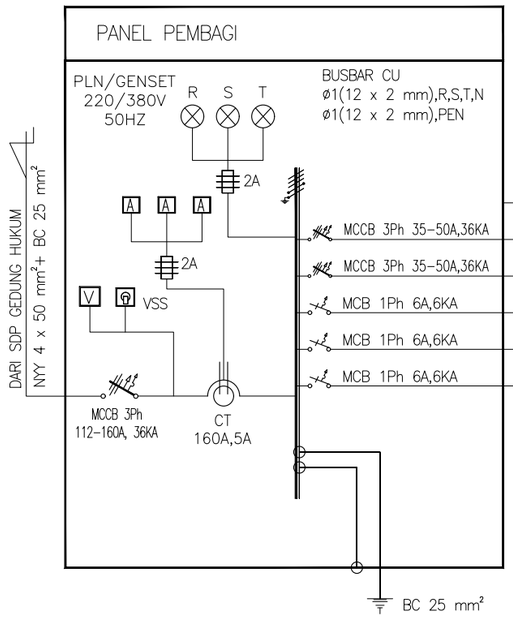

		GROUP	KETERANGAN	BEBAN (VA)		
				R		
MCCB 3Ph 35-50A,36KA	NYFGBY 4 x 35 mm²	1	SDP LIFT FAKULTAS KEISLAMAN	10.000	10.000	10.000
MCCB 3Ph 35-50A,36KA	NYY 4 x 25 mm² + BC 16 mm²	2	SDP LIFT FAKULTAS HUKUM	10.000	10.000	10.000
MCB 1Ph 6A,6KA	SPARE	3				
MCB 1Ph 6A,6KA	SPARE	4				
MCB 1Ph 6A,6KA	SPARE	5				
			TOTAL	20.000	20.000	20.000
				60.000 VA		

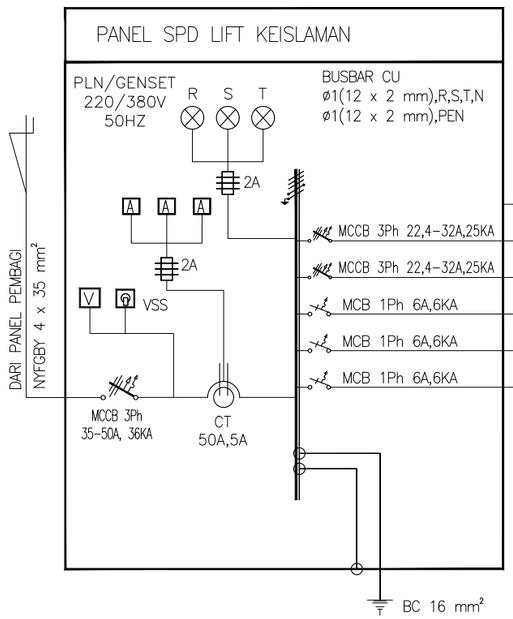

		GROUP	KETERANGAN	BEBAN (VA)		
				R		
MCCB 3Ph 22,4-32A,25KA	NYY 4 x 10 mm² + BC 10 mm²	1	POWER KONTROL LIFT-1	5.000	5.000	5.000
MCCB 3Ph 22,4-32A,25KA	NYY 4 x 10 mm² + BC 10 mm² (FUTURE)	2	POWER KONTROL LIFT-2 (FUTURE)	5.000	5.000	5.000
MCB 1Ph 6A,6KA	SPARE	3				
MCB 1Ph 6A,6KA	SPARE	4				
MCB 1Ph 6A,6KA	SPARE	5				
			TOTAL	10.000	10.000	10.000
				30.000 VA		

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
WIRING DIAGRAM PANEL PEMBAGI PANEL SDP LIFT FAK. KEISLAMAN (RKB - C)	NTS

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
MEP	05	60

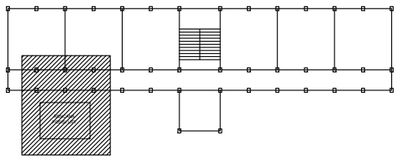

KEYPLAN

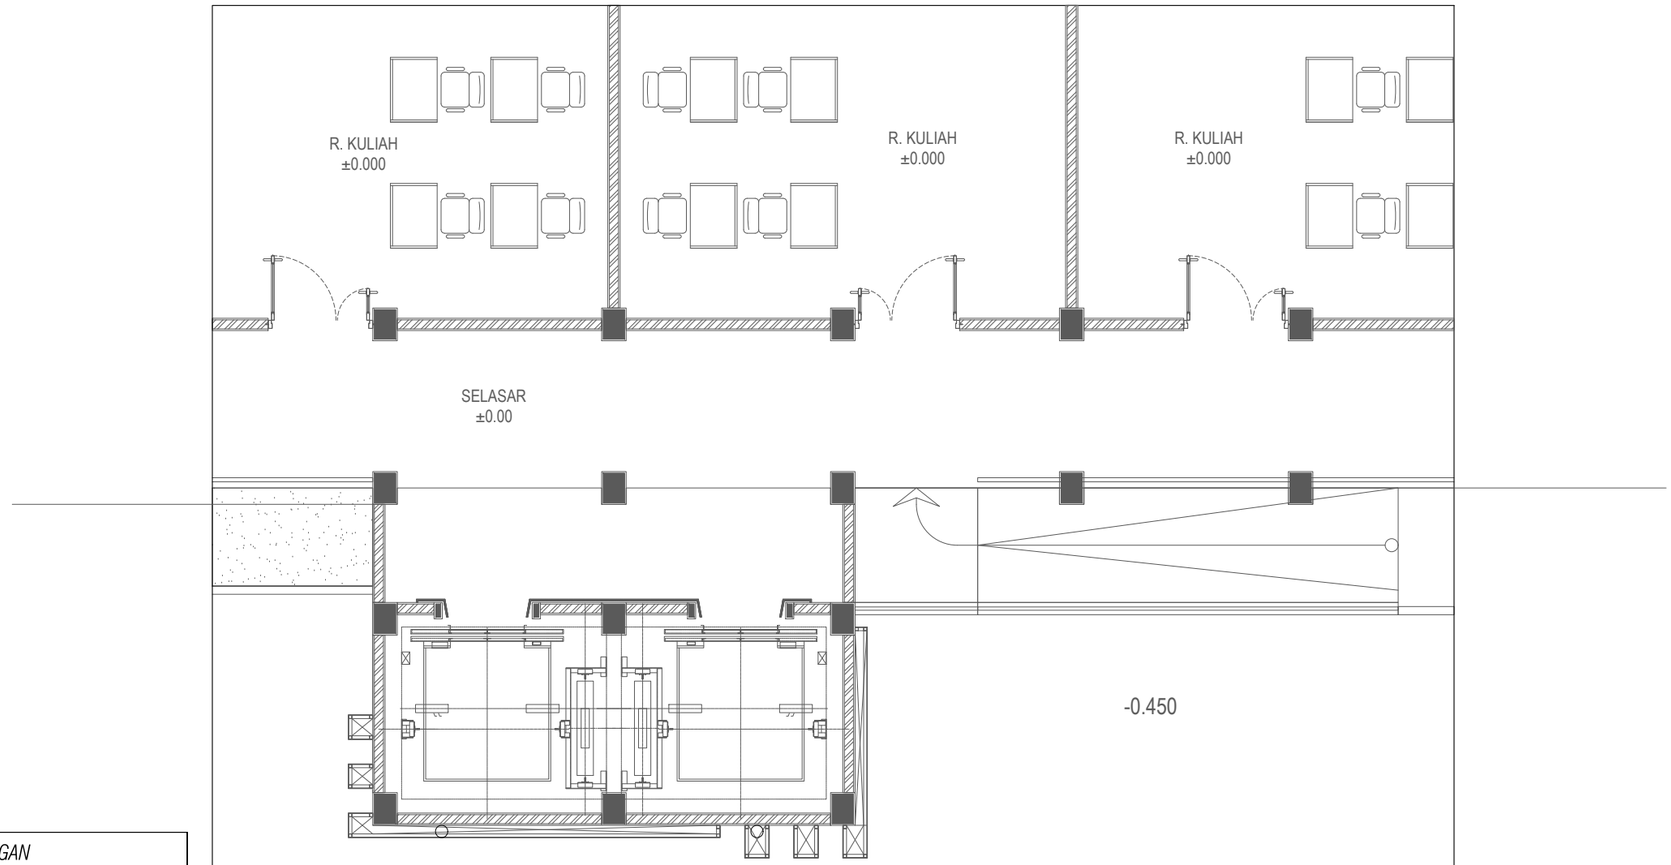

KETERANGAN		
——	Saluran air hujan	Pipa PVC AW Dia 80 mm
BK	Bak Kontrol terbuka	40X40
RD	Roof Drain	Dia 80 mm

LEGENDA :

PIPA VERTIKAL PVC AW 80 MM (BUANGAN AIR HUJAN)

DENAH LANTAI 1

SCALE A3 1 : 75

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 19820424200604100 2

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
INS. AIR HUJAN LT.1 GEDUNG FAK. KEISLAMAN (RKB - C)	1:75

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
MEP	06	60

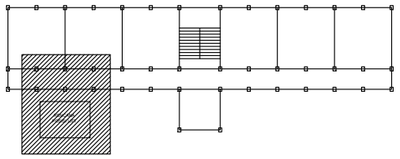

KEYPLAN

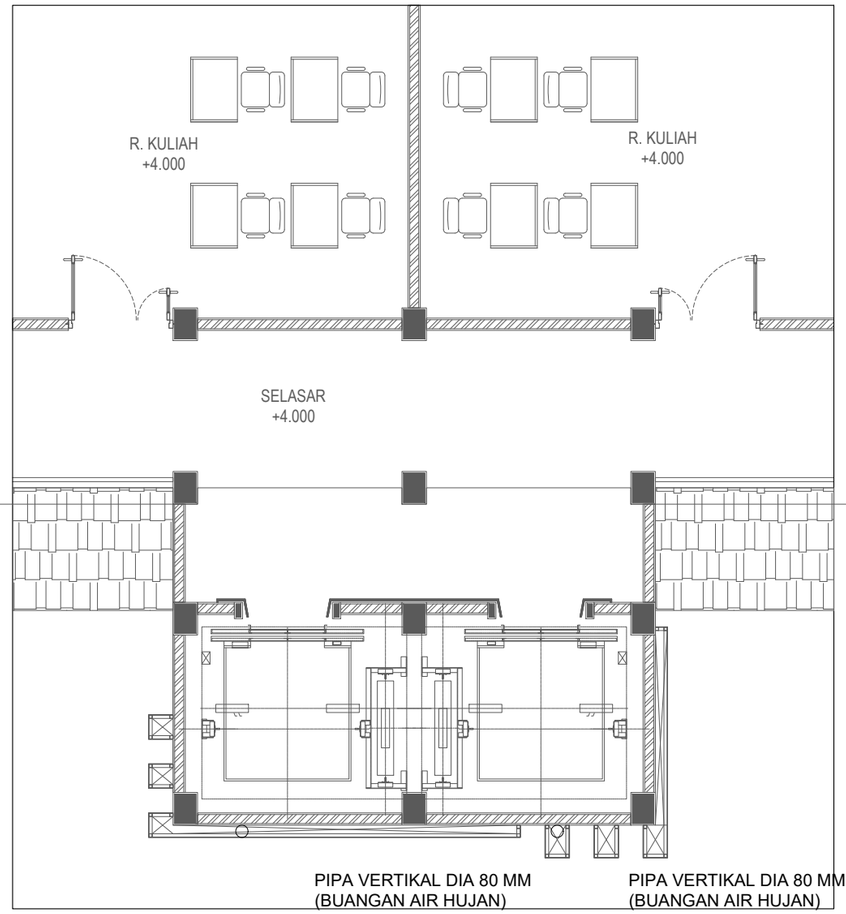

KETERANGAN		
——	Saluran air hujan	Pipa PVC AW Dia 80 mm
BK	Bak Kontrol terbuka	40X40
RD	Roof Drain	Dia 80 mm

LEGENDA :

PIPA VERTIKAL PVC AW 80 MM (BUANGAN AIR HUJAN)

DENAH LANTAI 2

SCALE A3 1 : 75

UNIVERSITAS TRUNODJOYO

M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
INS. AIR HUJAN LT.2 GEDUNG FAK. KEISLAMAN (RKB - C)	1:75

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
MEP	07	60

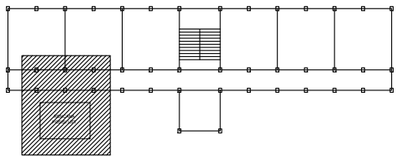

KEYPLAN

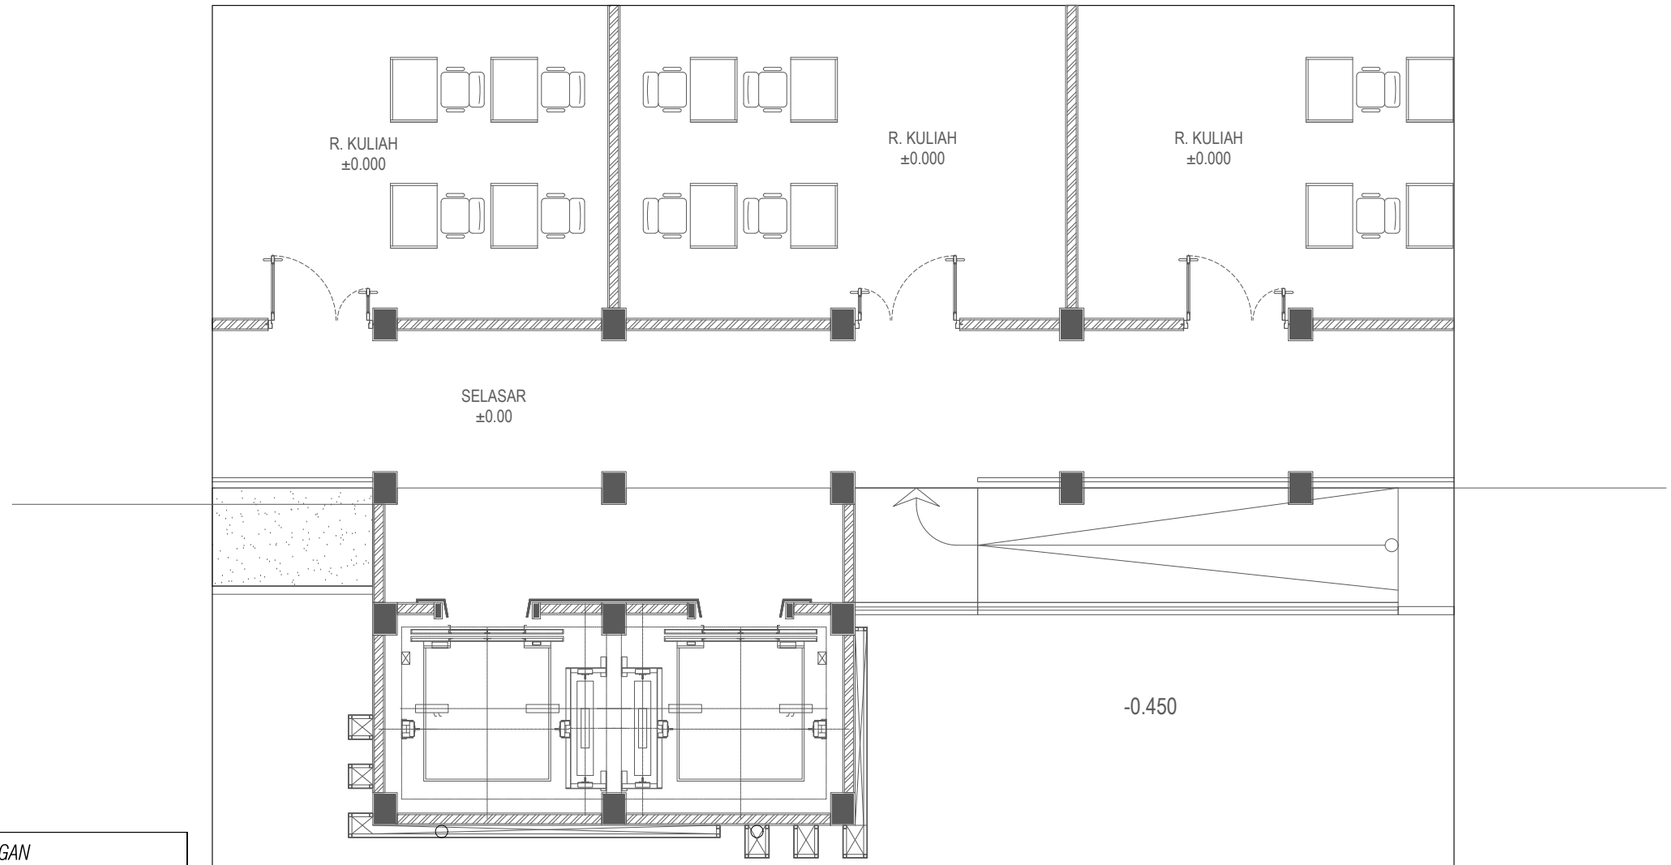

KETERANGAN		
——	Saluran air hujan	Pipa PVC AW Dia 80 mm
BK	Bak Kontrol terbuka	40X40
RD	Roof Drain	Dia 80 mm

LEGENDA :

PIPA VERTIKAL PVC AW 80 MM (BUANGAN AIR HUJAN)

DENAH LANTAI 1

SCALE A3 1 : 75

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 19820424200604100 2

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
INS. AIR HUJAN LT.1 GEDUNG FAK. KEISLAMAN (RKB - C)	1:75

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
MEP	08	60

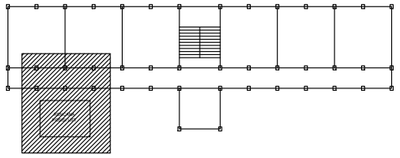

KEYPLAN

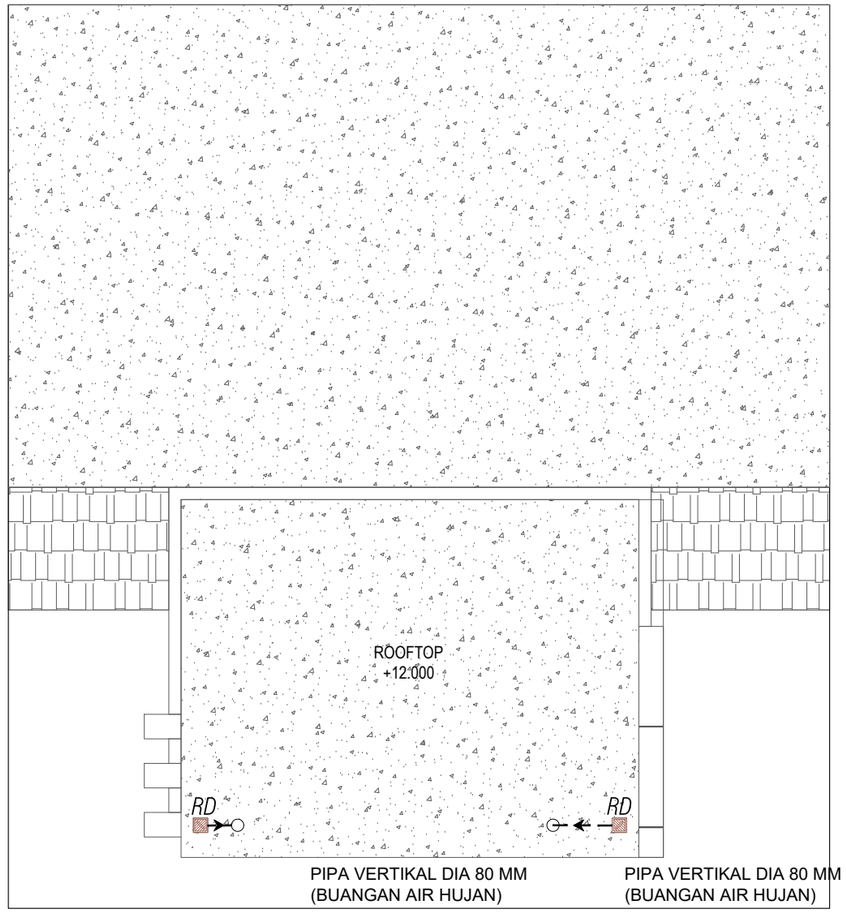

KETERANGAN		
——	*Saluran air hujan*	*Pipa PVC AW Dia 80 mm*
BK	*Bak Kontrol terbuka*	*40X40*
RD	*Roof Drain*	*Dia 80 mm*

LEGENDA :

PIPA VERTIKAL PVC AW 80 MM (BUANGAN AIR HUJAN)

DENAH LANTAI ATAP

SCALE A3 1 : 75

UNIVERSITAS TRUNODJOYO

M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
INS. AIR HUJAN LT.ATAP GEDUNG FAK. KEISLAMAN (RKB - C)	1:75

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
MEP	09	60

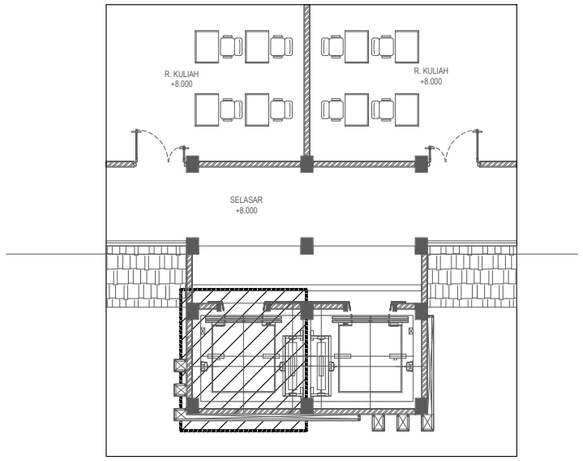


KEYPLAN

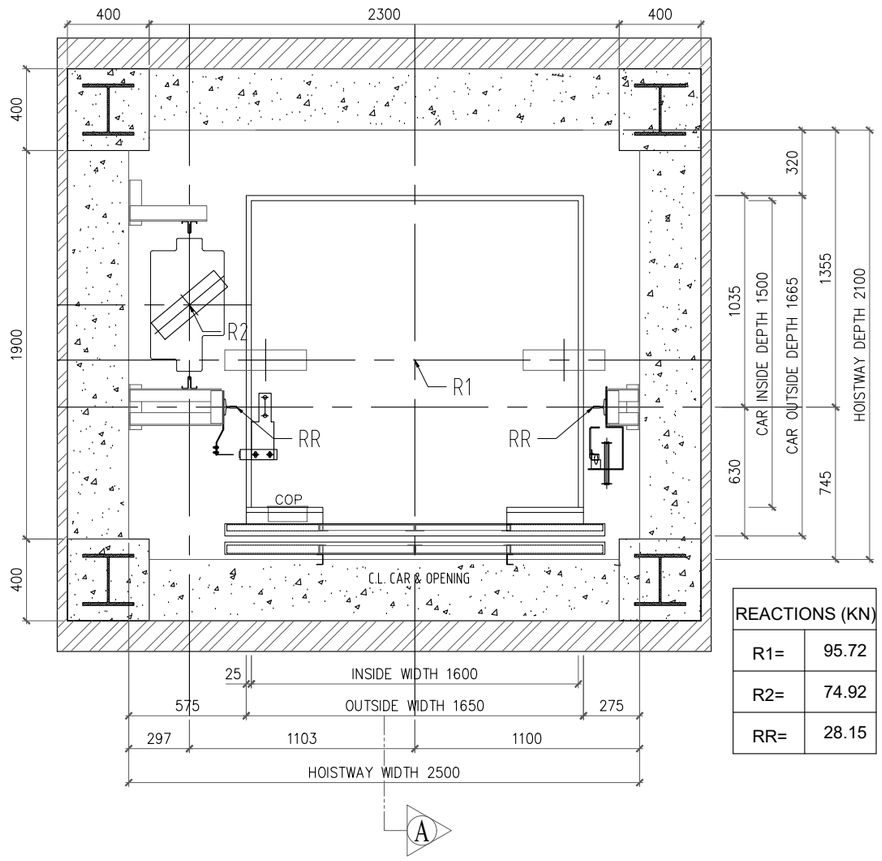

REACTIONS (KN)	
R1=	95.72
R2=	74.92
RR=	28.15

DENAH PIT

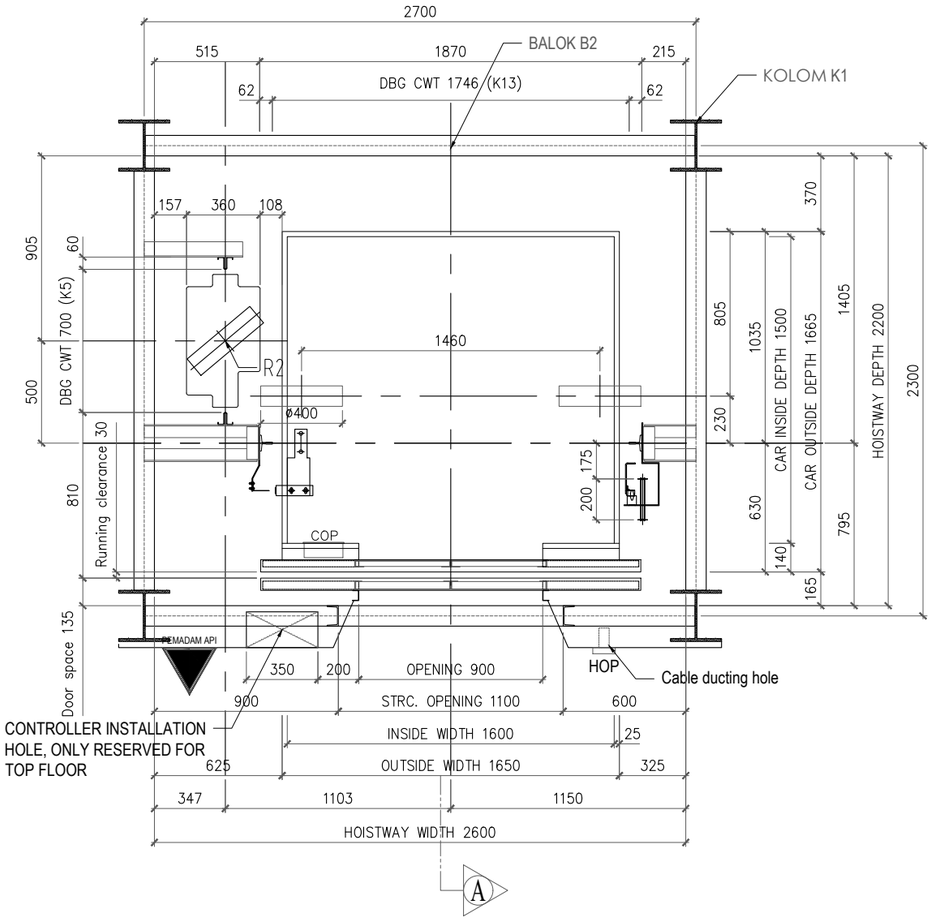

ELEVATOR HOISTWAY PLAN

Others For All Floor

LEGENDA GAMBAR

No.	NOTASI	KETERANGAN
1	K1	Kolom WF 250.250.9.14
2	B2	Balok WF 200.100.5,5.8

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR

M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER

Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH LIFT 1.000 KG GEDUNG FAK. KEISLAMAN (RKB - C)	NTS

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
MEP	10	60

GENERAL SPECIFICATION


Type	Passenger Lift
Lift No.	P1
Model Name	P15-C0900-60-3F/3S
Quantity	4 (one) set
Capacity	1000 Kg (15 Persons)
Speed	60 mpm
Permanent Magnet (PM)	6,7 Kw – 15 A
Pit Depth	1.500 mm
Overhead	4.350 mm
Travel Heigth	9.000 mm
Total Heigth	14.850 mm
Machineroom Heigth	MRL
Hoistway Size	2500 (W) * 2100 (D) mm at pit
	2600 (W) * 2200 (D) mm at shaft
No. of Floors	3 Floors
No. of Stops	3 Stops
Service Floor Name	1, 2, 3
Control System	AC VVVF
Operation	Simplex Selective Collective
Machine Room	At The Top Of The Lift Shaft
Power Supply	For Power : AC 380 V, 3Ph 50 Hz, 15 KVa
	For Lighting : AC 220 V, 1Ph 50 Hz

CAR DIMENSION & MATERIAL


Car Inside Dimension	1600 (W) * 1500 (D) * 2500 (H) mm
Car Outside Dimension	1650 (W) * 1665 (D) mm
Opening Type	AUTOMATIC Center Opening (CO)
Opening Size	900 (W) * 2100 (H) mm
Ceiling Type	Stainless Steel Hairline Finished
Car Door	Stainless Steel Hairline Finished
Car Wall (Side Wall)	Stainless Steel Hairline Finished
Car Wall (Rear Wall)	Stainless Steel Hairline with Tempered Glass View
Flooring	Granito Floor
Door Sill	Extrude Hard Alluminium

JAMB TYPE, LANDING DOOR & MATERIAL

Jamb For 4th/Top Floor	Narrow Jamb in Stainless Steel Hairline
Jamb For Others Floor	Narrow Jamb in Stainless Steel Hairline
Landing Door All Floor	Stainless Steel Hairline
Opening Size Dimension	900 (W) * 2100 (H) mm

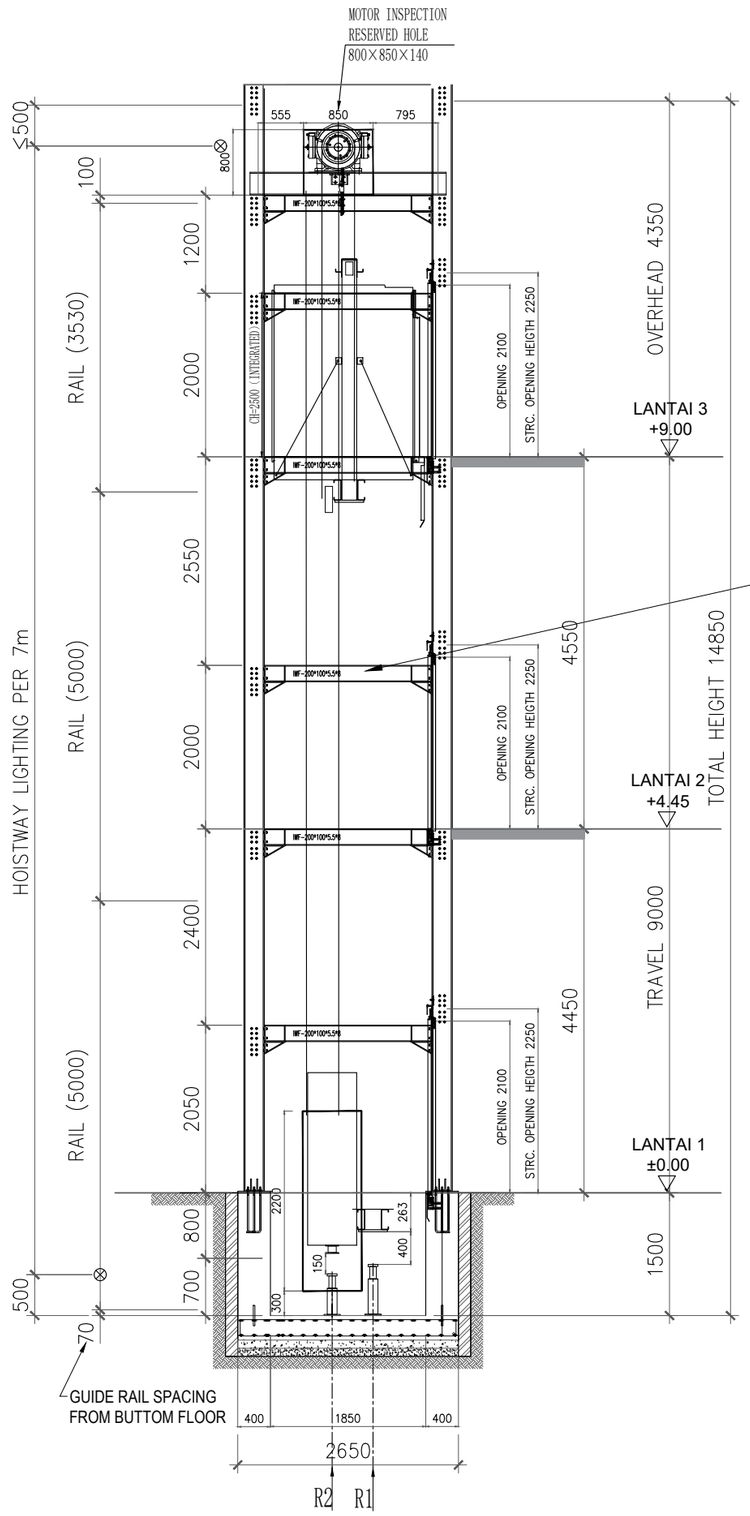

ELEVATION SECTION 'A'

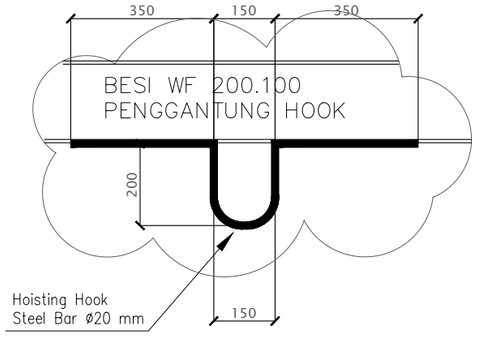

DETAIL HOOK

SEPARATOR BEAM SIZE IWF-200*100
FOR SUPPORT BRACKET RAIL
BY : SIPIL CONTRACTOR

MR. HEIGHT	-
TOTAL HEIGHT	14.850 mm
TRAVEL	9.000 mm
OVERHEAD/3rd	4.350 mm
2nd FLOOR	4.550 mm
1st FLOOR	4.450 mm
PIT	1.500 mm

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR

M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER

Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.


JUDUL GAMBAR	SKALA
POTONGAN LIFT GEDUNG FAK. KEISLAMAN (RKB - C)	NTS

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
MEP	11	60


GEDUNG FAKULTAS PENDIDIKAN

RKB - D

(3 lantai)



KEYPLAN

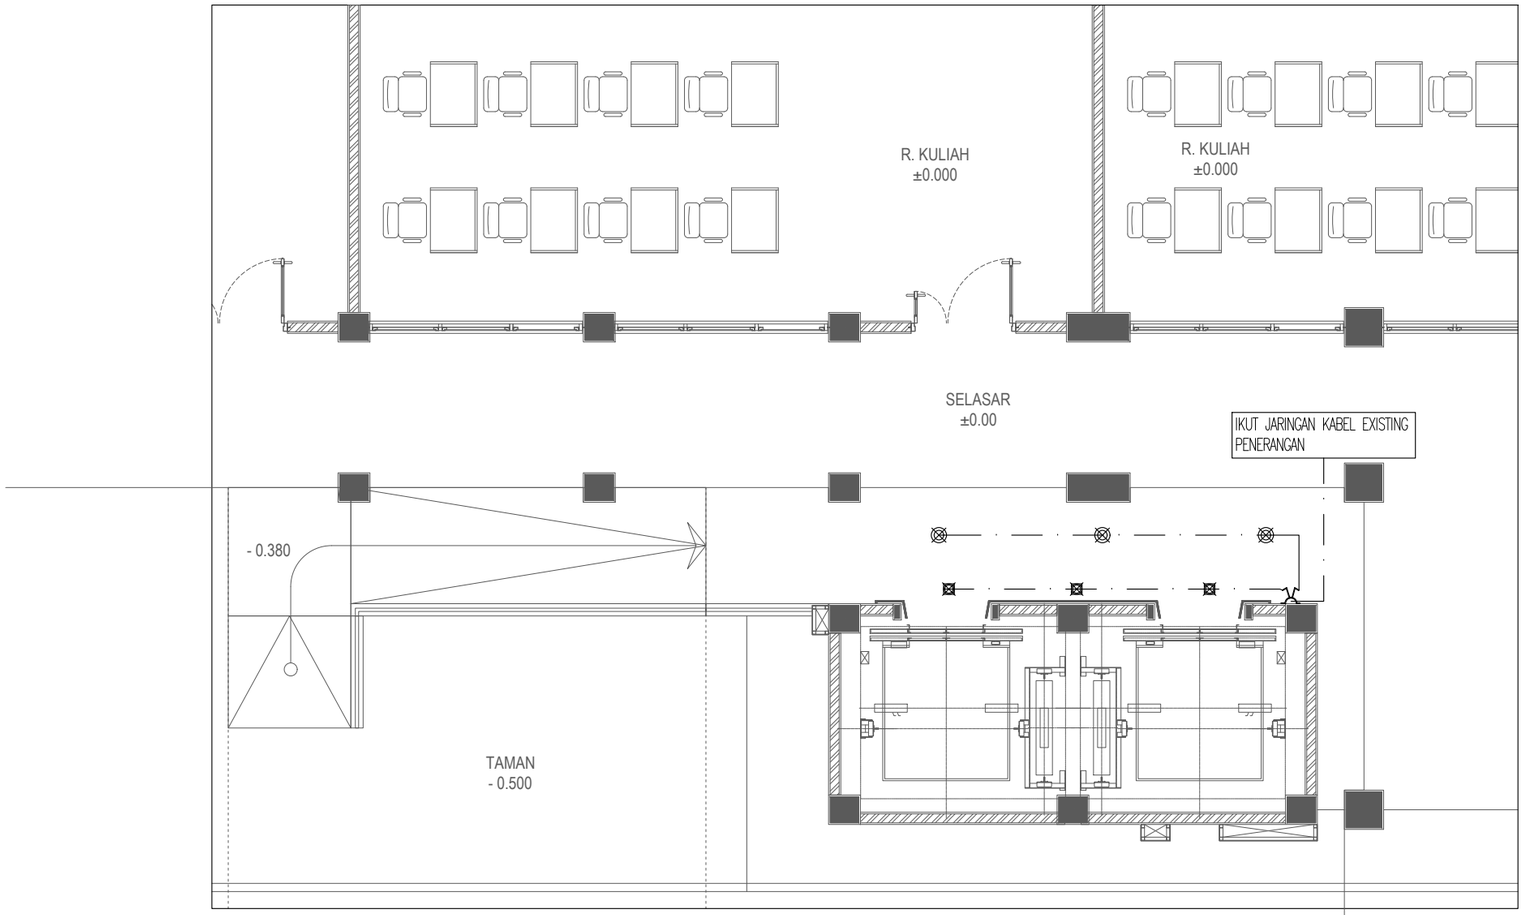

LAGEND	
⊠	LP. DOWNLIGHT LED INBOW 12 WATT 5.000K
⊠	LP. SPOTLED 10W 60D 3000K
	SAKLAR SERI
	SAKLAR TUNGGAL
——	INSTALASI PENERANGAN NYM 2 x 2,5 mm2 + DALAM CONDUIT ø 20 MM

DENAH LANTAI 1
SCALE A3 1 : 75

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
INS. PENERANGAN LT 1 GEDUNG FAK. PENDIDIKAN (RKB - D)	1:75

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
MEP	12	60



KEYPLAN

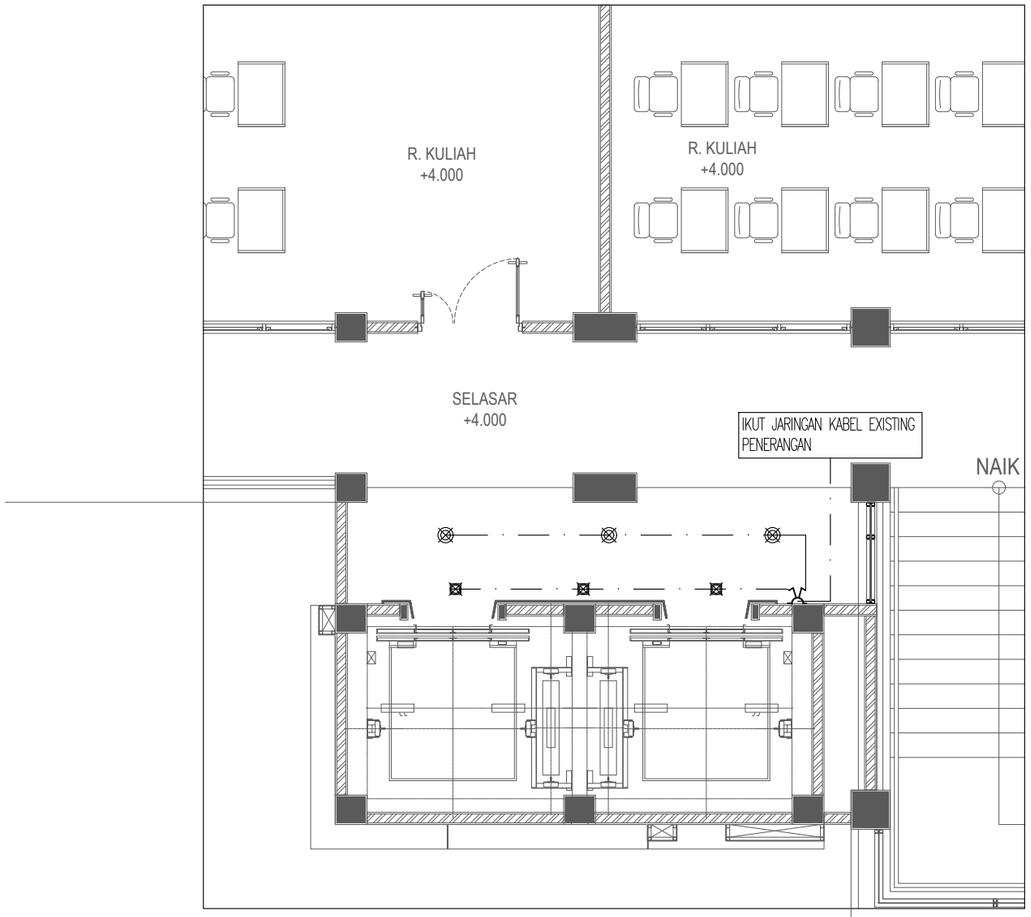

LAGEND	
⊗	LP. DOWNLIGHT LED INBOW 12 WATT 5.000K
⊠	LP. SPOTLED 10W 60D 3000K
	SAKLAR SERI
	SAKLAR TUNGGAL
——	INSTALASI PENERANGAN NYM 2 x 2,5 mm2 + DALAM CONDUIT ø 20 MM

DENAH LANTAI 2
SCALE A3 1 : 75

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
INS. PENERANGAN LT 2 GEDUNG FAK. PENDIDIKAN (RKB - D)	1:75

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
MEP	13	60



KEYPLAN

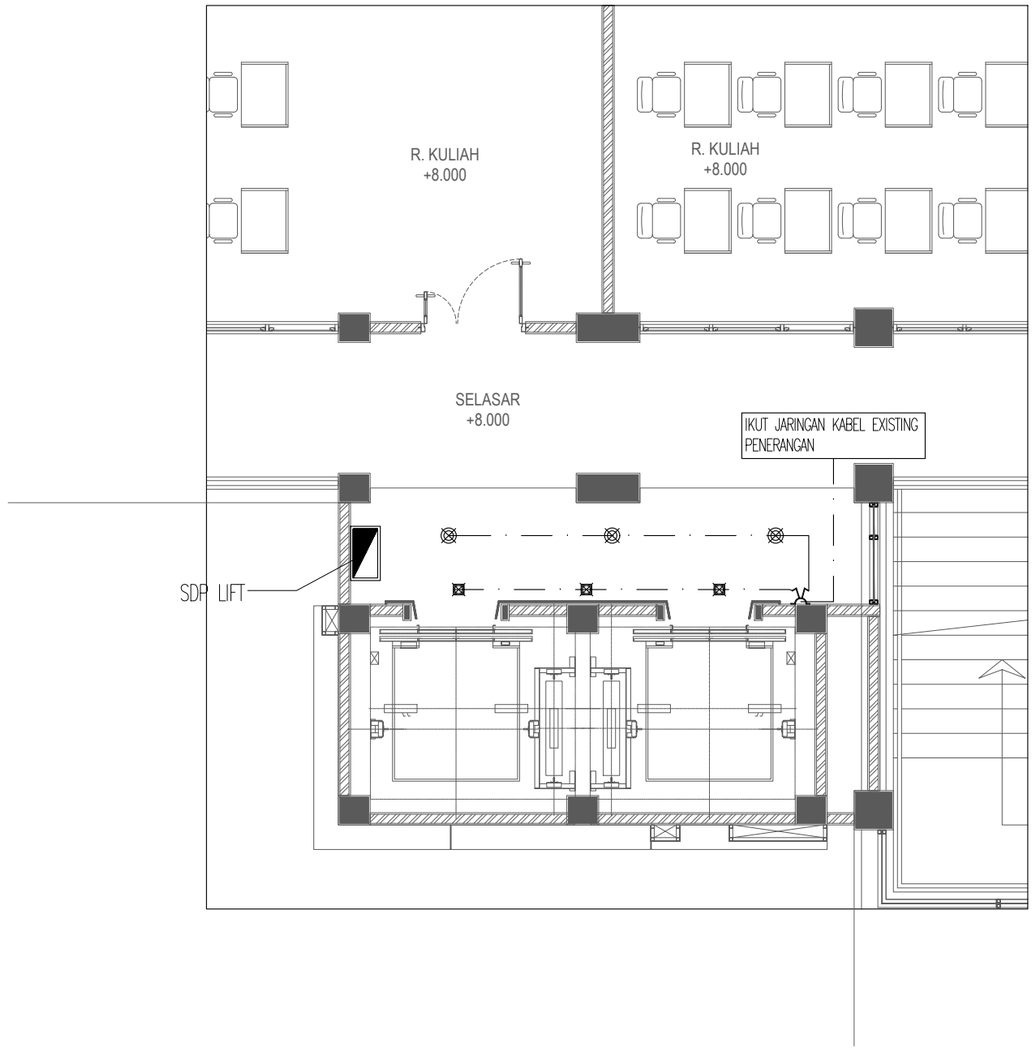

LAGEND	
⊠	LP. DOWNLIGHT LED INBOW 12 WATT 5.000K
⊠	LP. SPOTLED 10W 60D 3000K
	SAKLAR SERI
	SAKLAR TUNGGAL
——	INSTALASI PENERANGAN NYM 2 x 2,5 mm2 + DALAM CONDUIT ø 20 MM

DENAH LANTAI 3
SCALE A3 1 : 75

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 19820424200604100 2

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER

Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
INS. PENERANGAN LT 3 GEDUNG FAK. PENDIDIKAN (RKB - D)	1:75

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
MEP	14	60

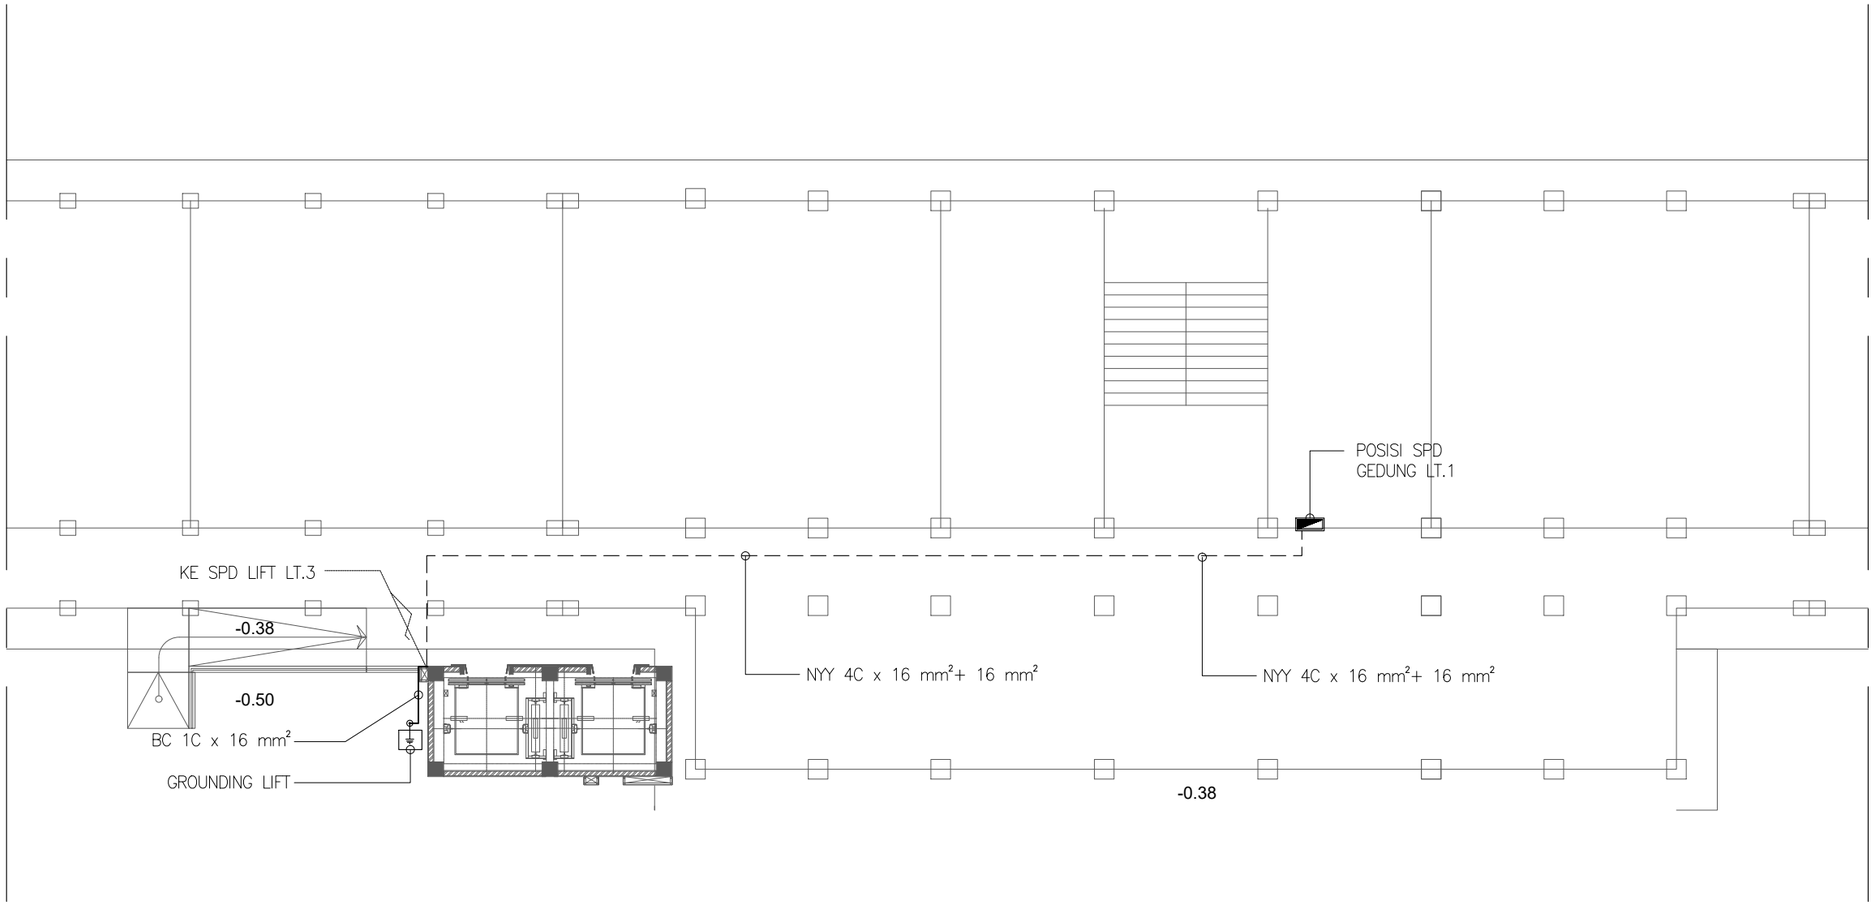

JALUR KABEL POWER LIFT
SCALE A3 1 : 175

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER

Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
JALUR KABEL POWER LIFT GEDUNG FAK. KEISLAMAN (RKB - D)	1:150

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
MEP	15	60

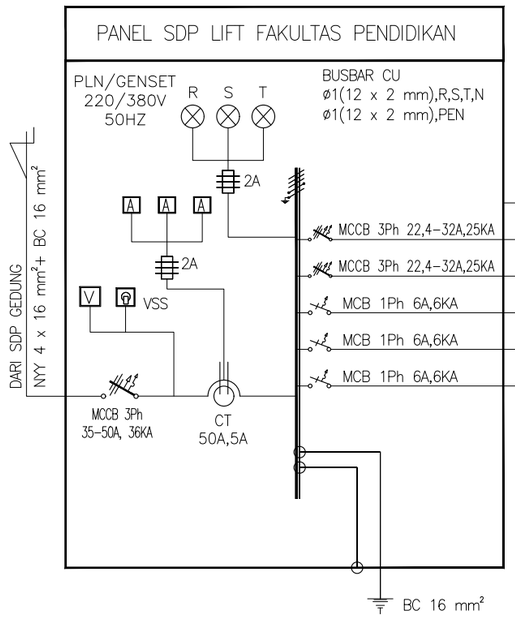

	GROUP	KETERANGAN	BEBAN (VA)		
			R		
NYY 4 x 10 mm² + BC 10 mm²	1	POWER KONTROL LIFT-1	5.000	5.000	5.000
NYY 4 x 10 mm² + BC 10 mm² (FUTURE)	2	POWER KONTROL LIFT-2 (FUTURE)	5.000	5.000	5.000
SPARE	3				
SPARE	4				
SPARE	5				
		TOTAL	10.000	10.000	10.000
			30.000 VA		

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 19820424006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
WIRING DIAGRAM PANEL SDP LIFT FAK. PENDIDIKAN (RKB - D)	NTS

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
MEP	16	60



KEYPLAN

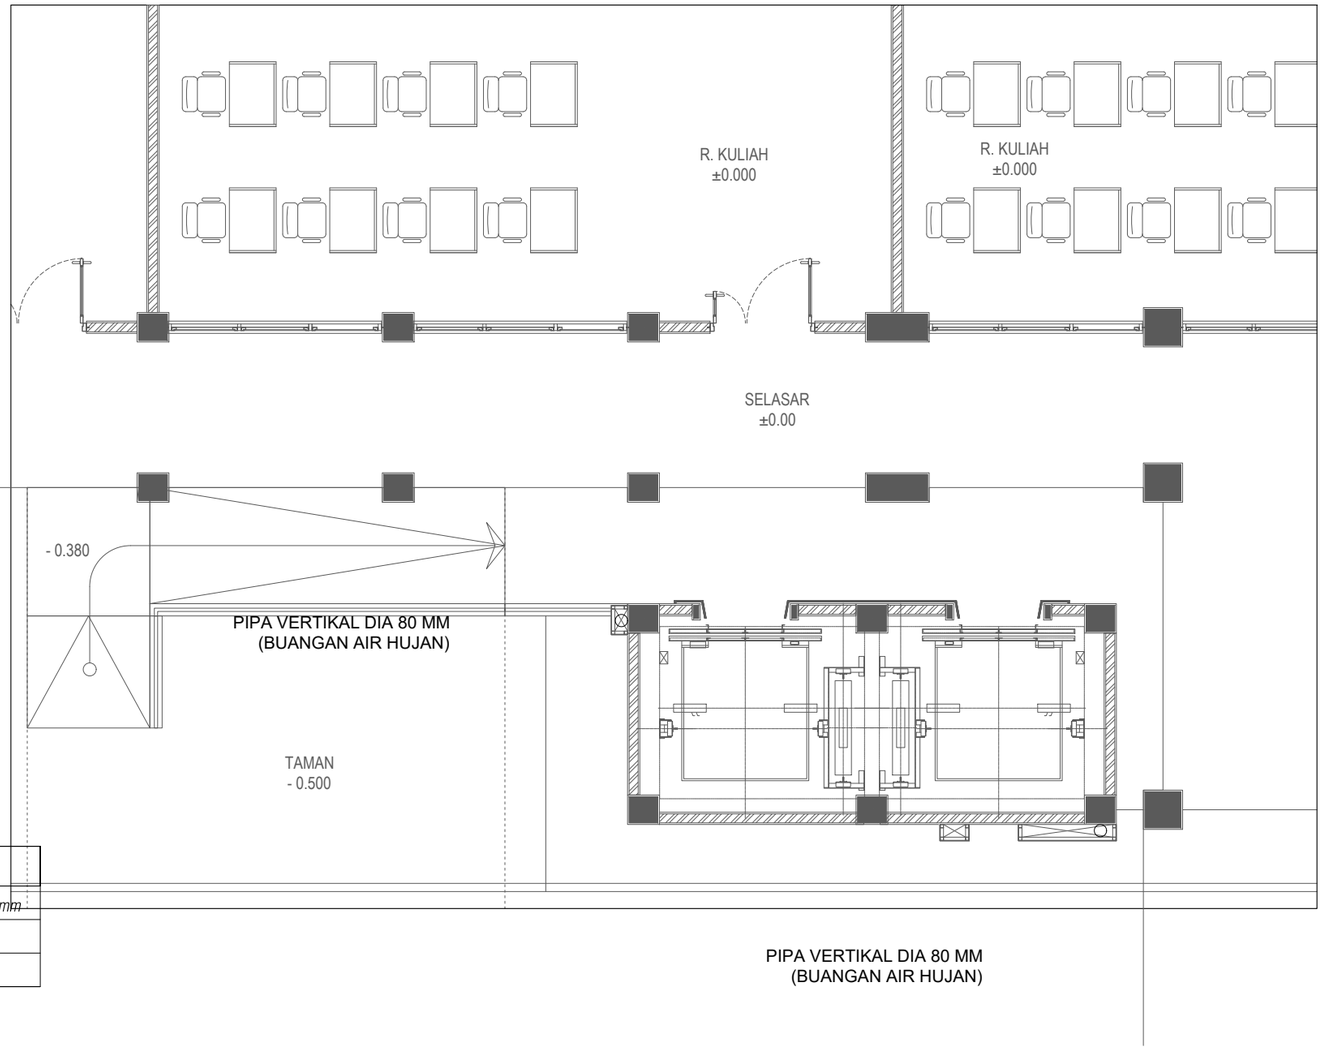

KETERANGAN		
——	Saluran air hujan	Pipa PVC AW Dia 80 mm
BK	Bak Kontrol terbuka	40X40
RD	Roof Drain	Dia 80 mm

LEGENDA :

PIPA VERTIKAL PVC AW 80 MM (BUANGAN AIR HUJAN)

DENAH LANTAI 1

SCALE A3 1 : 75

UNIVERSITAS TRUNODJOYO

M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 19820424200604100 2

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
INS. AIR HUJAN LT 1 GEDUNG FAK. PENDIDIKAN (RKB - D)	1:75

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
MEP	17	60



KEYPLAN

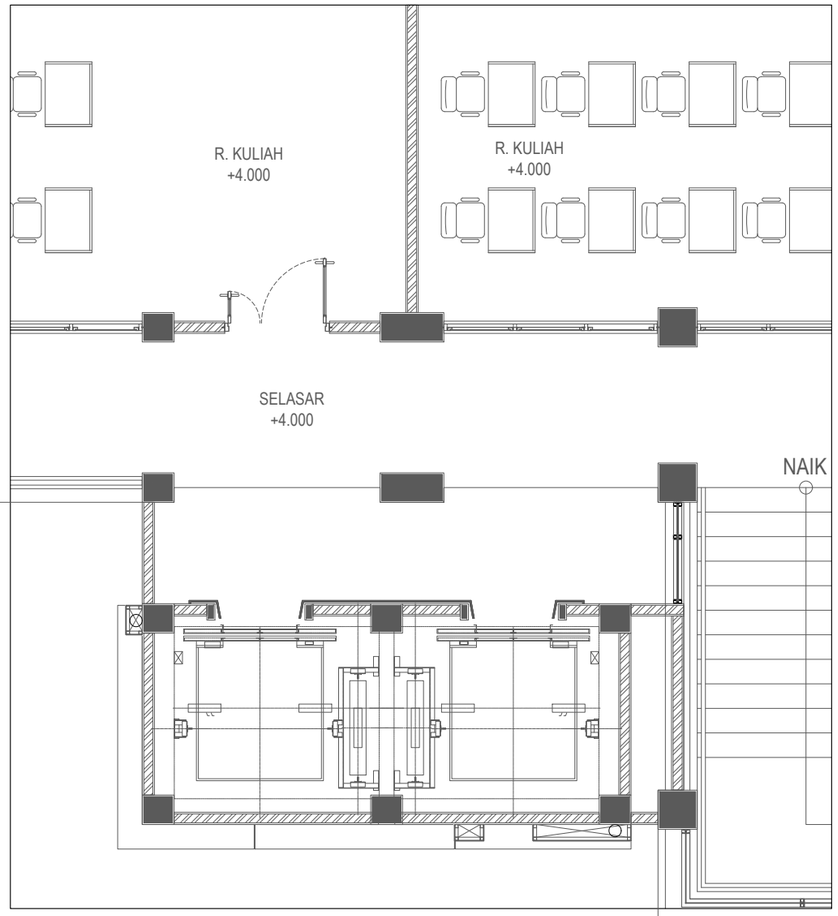

PIPA VERTIKAL DIA 80 MM
(BUANGAN AIR HUJAN)

PIPA VERTIKAL DIA 80 MM
(BUANGAN AIR HUJAN)

KETERANGAN		
——	*Saluran air hujan*	*Pipa PVC AW Dia 80 mm*
☒ *BK*	*Bak Kontrol terbuka*	*40X40*
▨ *RD*	*Roof Drain*	*Dia 80 mm*

LEGENDA :

PIPA VERTIKAL PVC AW 80 MM (BUANGAN AIR HUJAN)

DENAH LANTAI 2

SCALE A3 1 : 75

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
INS. AIR HUJAN LT 2 GEDUNG FAK. PENDIDIKAN (RKB - D)	1:75

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
MEP	18	60



KEYPLAN

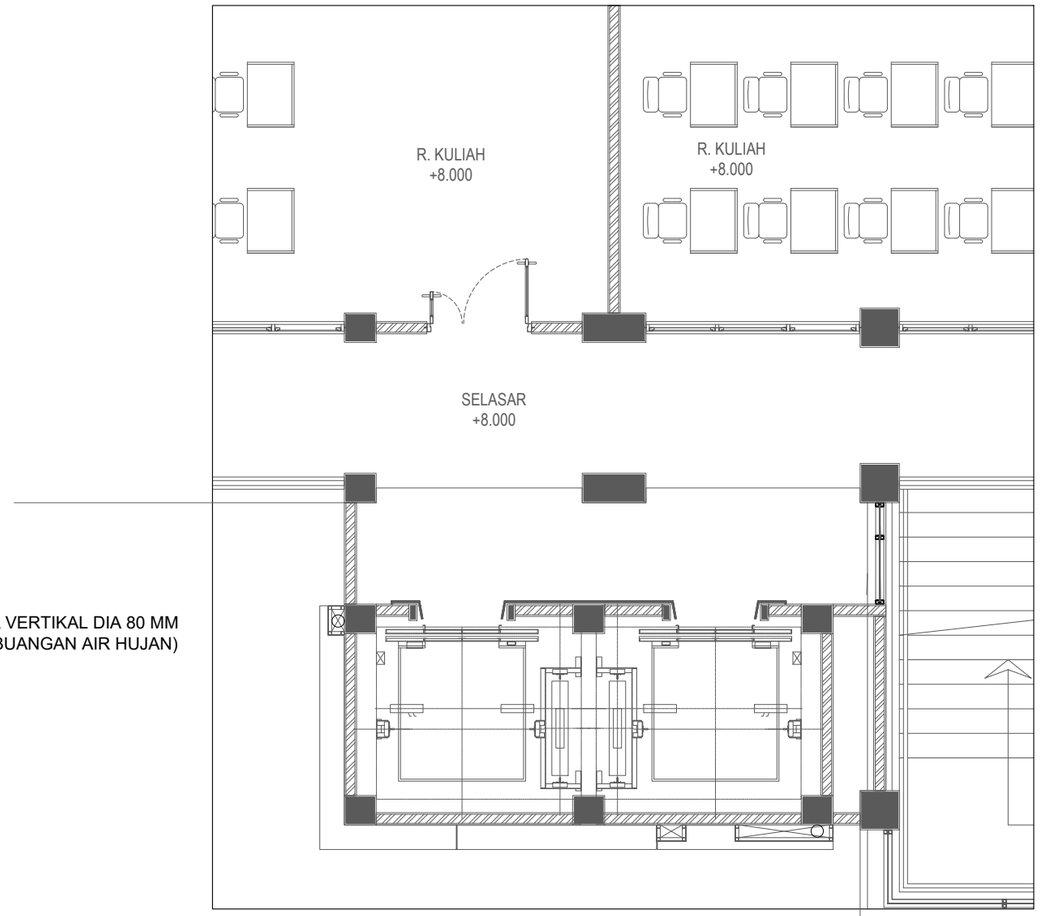

PIPA VERTIKAL DIA 80 MM
(BUANGAN AIR HUJAN)

PIPA VERTIKAL DIA 80 MM
(BUANGAN AIR HUJAN)

KETERANGAN		
——	*Saluran air hujan*	*Pipa PVC AW Dia 80 mm*
BK	*Bak Kontrol terbuka*	*40X40*
RD	*Roof Drain*	*Dia 80 mm*

LEGENDA :

PIPA VERTIKAL PVC AW 80 MM (BUANGAN AIR HUJAN)

DENAH LANTAI 3

SCALE A3 1 : 75

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
INS. AIR HUJAN LT 3 GEDUNG FAK. PENDIDIKAN (RKB - D)	1:75

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
MEP	19	60



KEYPLAN

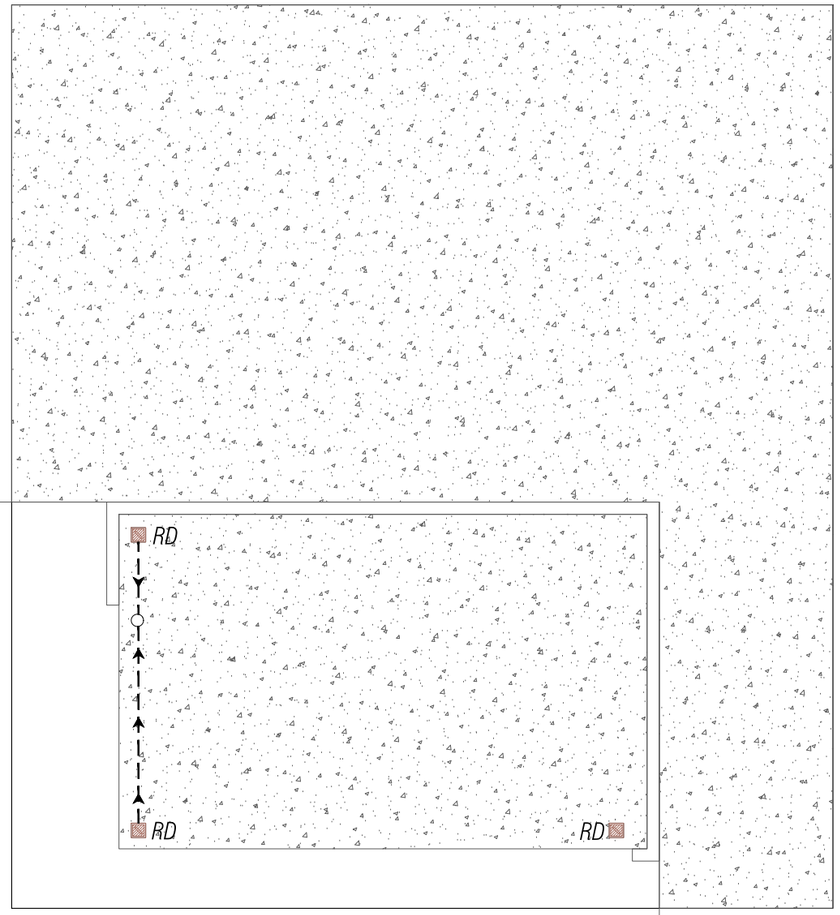

PIPA VERTIKAL DIA 80 MM
(BUANGAN AIR HUJAN)

PIPA VERTIKAL DIA 80 MM
(BUANGAN AIR HUJAN)

KETERANGAN		
——	*Saluran air hujan*	*Pipa PVC AW Dia 80 mm*
BK	*Bak Kontrol terbuka*	*40X40*
RD	*Roof Drain*	*Dia 80 mm*

LEGENDA :

PIPA VERTIKAL PVC AW 80 MM (BUANGAN AIR HUJAN)

DENAH LANTAI ATAP

SCALE A3 1 : 75

UNIVERSITAS TRUNODJOYO

M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
INS. AIR HUJAN LT ATAP GEDUNG FAK.PENDIDIKAN (RKB - D)	1:75

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
MEP	20	60

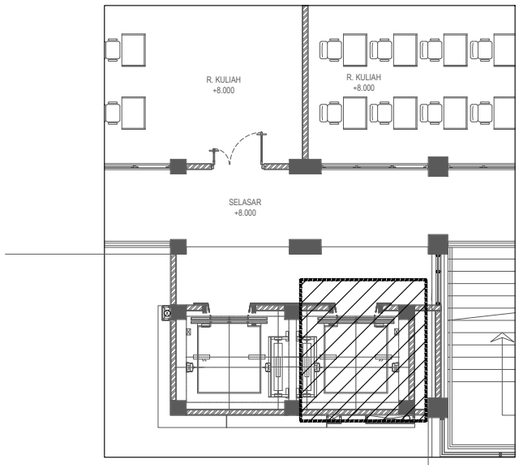


KEYPLAN

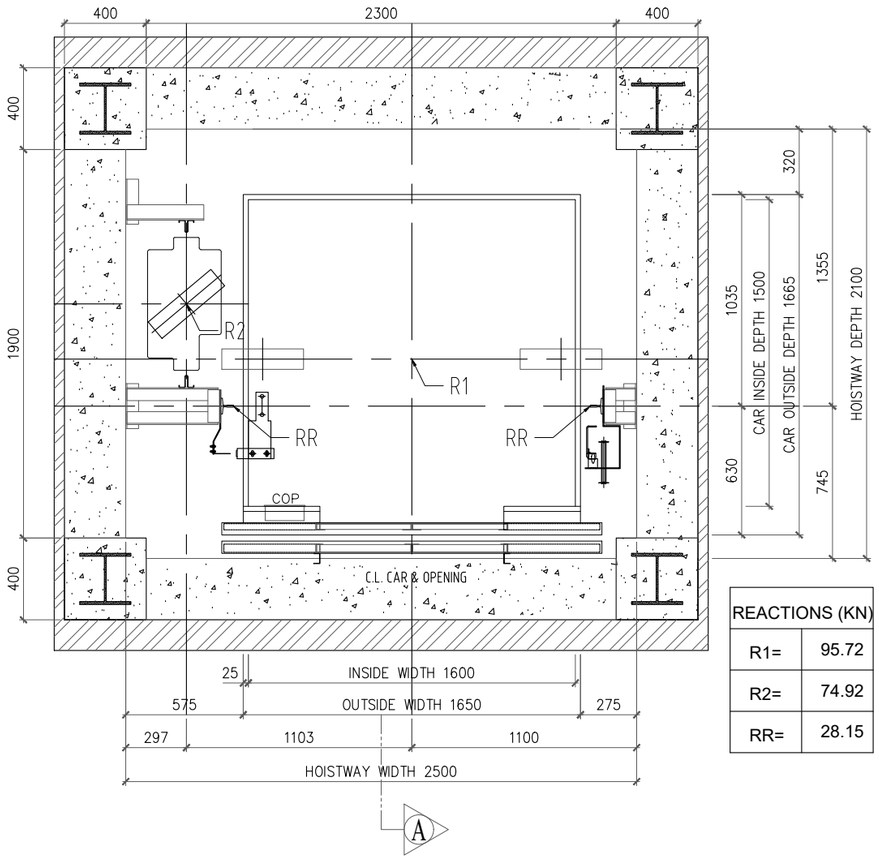

REACTIONS (KN)	
R1=	95.72
R2=	74.92
RR=	28.15

DENAH PIT

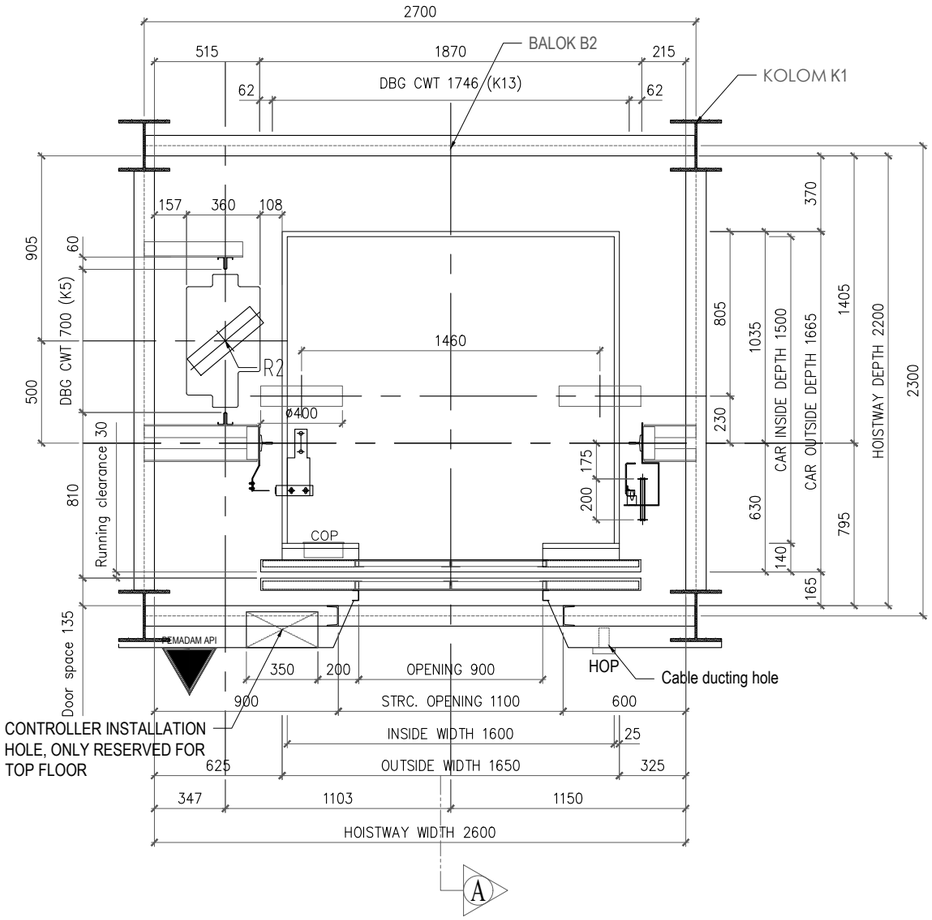

ELEVATOR HOISTWAY PLAN

Others For All Floor

LEGENDA GAMBAR

No.	NOTASI	KETERANGAN
1	K1	Kolom WF 250.250.9.14
2	B2	Balok WF 200.100.5,5.8

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR

M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER

Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH LIFT 1.000 KG GEDUNG FAKULTAS PENDIDIKAN	NTS

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
MEP	21	60

GENERAL SPECIFICATION


Type	Passenger Lift
Lift No.	P1
Model Name	P15-C0900-60-3F/3S
Quantity	4 (one) set
Capacity	1000 Kg (15 Persons)
Speed	60 mpm
Permanent Magnet (PM)	6,7 Kw – 15 A
Pit Depth	1.500 mm
Overhead	4.350 mm
Travel Heigth	9.000 mm
Total Heigth	14.850 mm
Machineroom Heigth	MRL
Hoistway Size	2500 (W) * 2100 (D) mm at pit
	2600 (W) * 2200 (D) mm at shaft
No. of Floors	3 Floors
No. of Stops	3 Stops
Service Floor Name	1, 2, 3
Control System	AC VVVF
Operation	Simplex Selective Collective
Machine Room	At The Top Of The Lift Shaft
Power Supply	For Power : AC 380 V, 3Ph 50 Hz, 15 KVa
	For Lighting : AC 220 V, 1Ph 50 Hz

CAR DIMENSION & MATERIAL


Car Inside Dimension	1600 (W) * 1500 (D) * 2500 (H) mm
Car Outside Dimension	1650 (W) * 1665 (D) mm
Opening Type	AUTOMATIC Center Opening (CO)
Opening Size	900 (W) * 2100 (H) mm
Ceiling Type	Stainless Steel Hairline Finished
Car Door	Stainless Steel Hairline Finished
Car Wall (Side Wall)	Stainless Steel Hairline Finished
Car Wall (Rear Wall)	Stainless Steel Hairline with Tempered Glass View
Flooring	Granito Floor
Door Sill	Extrude Hard Alluminium

JAMB TYPE, LANDING DOOR & MATERIAL

Jamb For 4th/Top Floor	Narrow Jamb in Stainless Steel Hairline
Jamb For Others Floor	Narrow Jamb in Stainless Steel Hairline
Landing Door All Floor	Stainless Steel Hairline
Opening Size Dimension	900 (W) * 2100 (H) mm

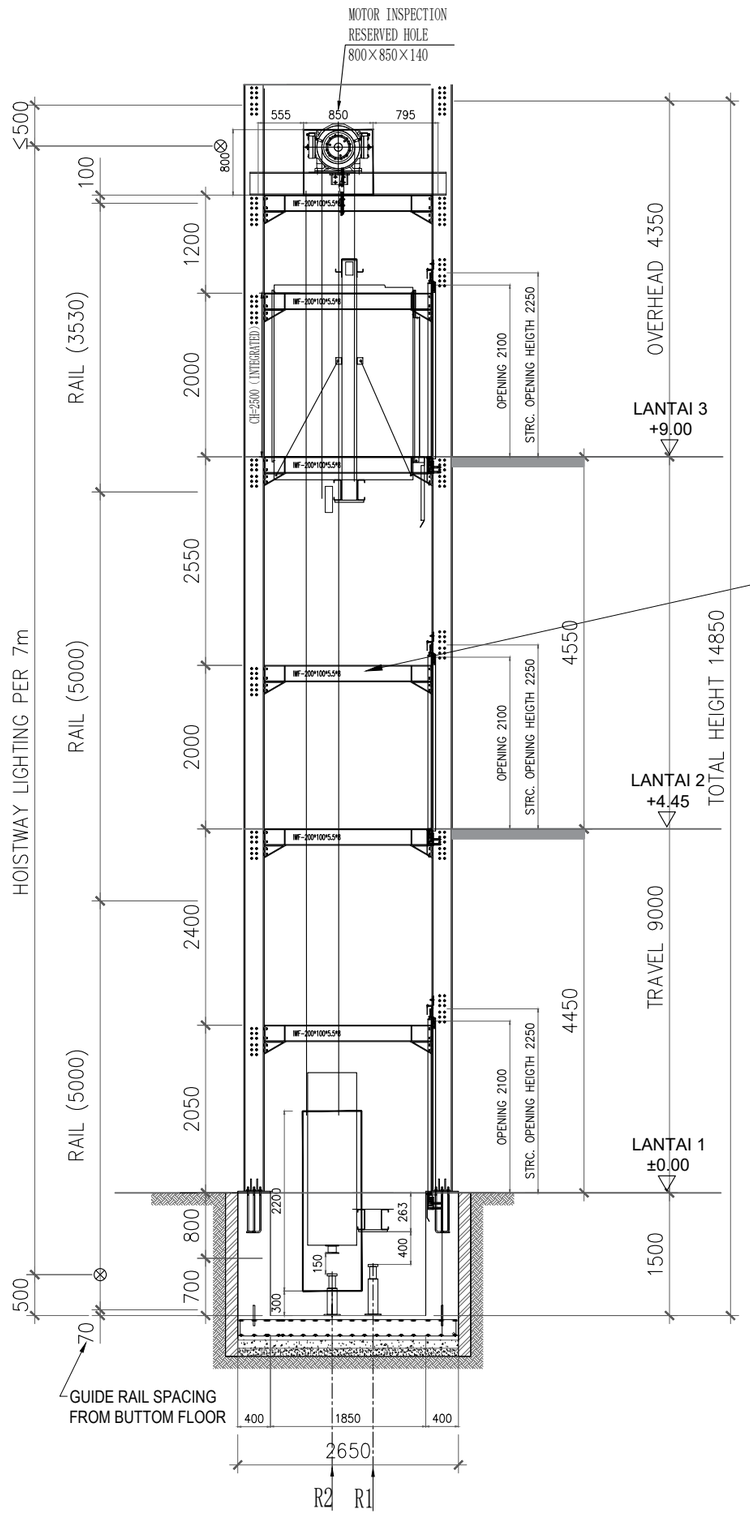

ELEVATION SECTION 'A'

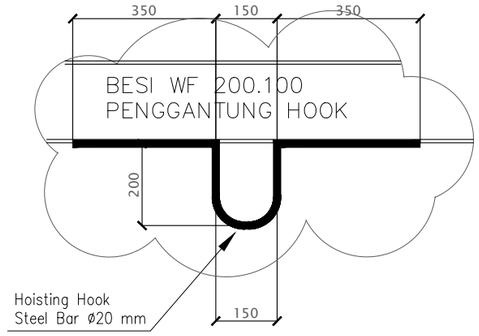

DETAIL HOOK

SEPARATOR BEAM SIZE IWF-200*100
FOR SUPPORT BRACKET RAIL
BY : SIPIL CONTRACTOR

MR. HEIGHT	-
TOTAL HEIGHT	14.850 mm
TRAVEL	9.000 mm
OVERHEAD/3rd	4.350 mm
2nd FLOOR	4.550 mm
1st FLOOR	4.450 mm
PIT	1.500 mm

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR

M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.


TEAM LEADER

Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.


JUDUL GAMBAR	SKALA
POTONGAN LIFT GEDUNG FAKULTAS PENDIDIKAN	NTS

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
MEP	22	60

GEDUNG FAKULTAS FISIB
RKB - E
(3 lantai)



KEYPLAN

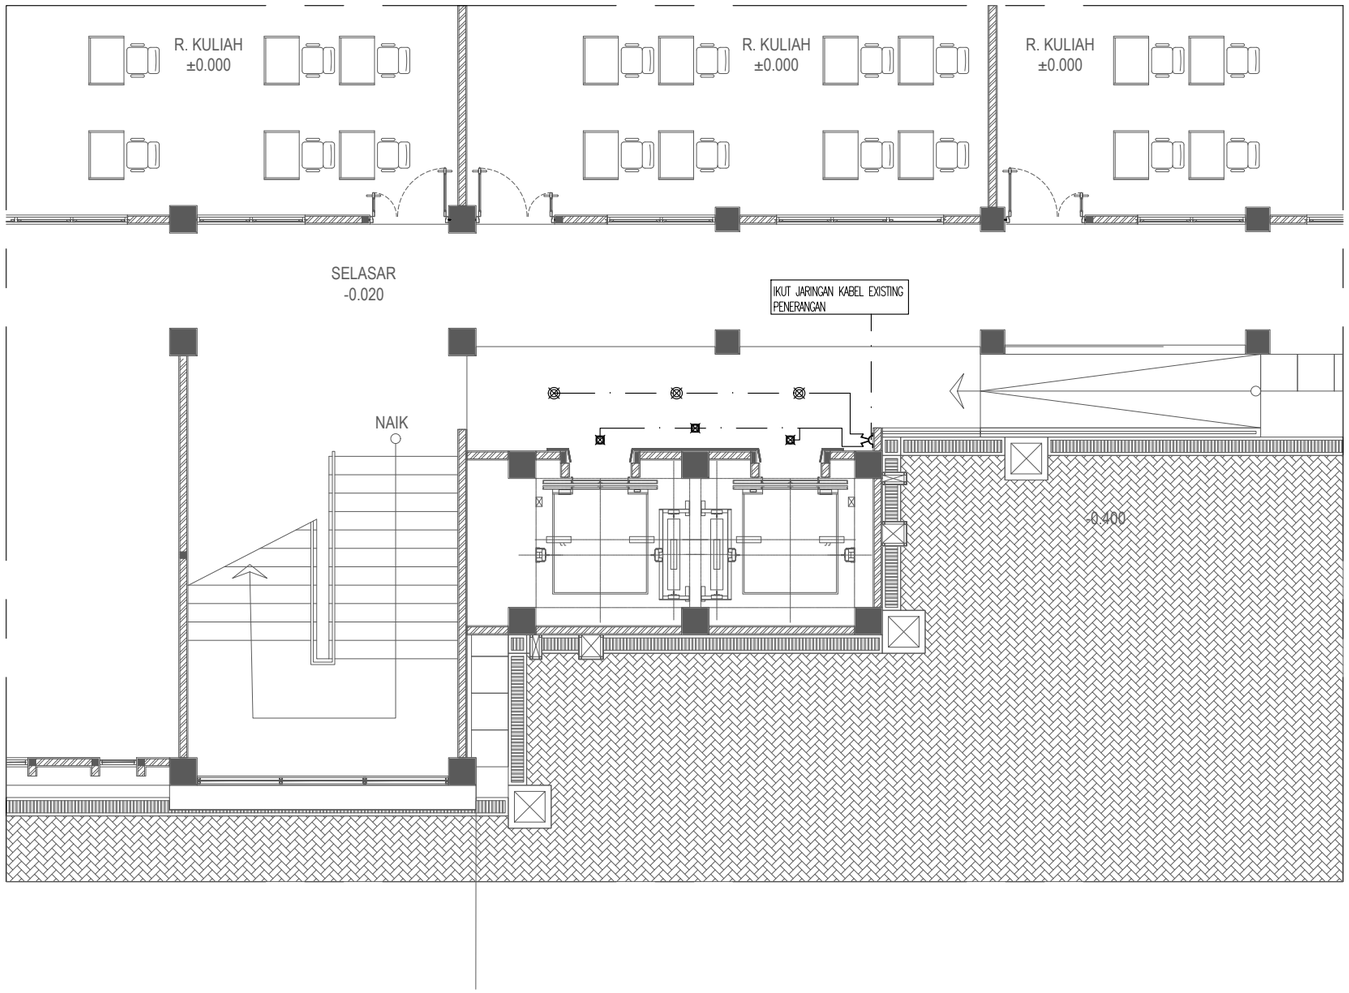

LAGEND	
⊠	LP. DOWNLIGHT LED INBOW 12 WATT 5.000K
⊠	LP. SPOTLED 10W 60D 3000K
⅄	SAKLAR SERI
⅄	SAKLAR TUNGGAL
——	INSTALASI PENERANGAN NYM 2 x 2,5 mm2 + DALAM CONDUIT ø 20 MM

DENAH LANTAI 1
SCALE A3 1 : 100

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 19820424200604100 2

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
INS. PENERANGAN LT.1 GEDUNG FAK. TEKNIK (RKB - F)	1:100

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
MEP	23	60

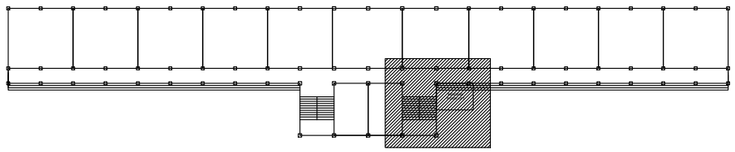

KEYPLAN

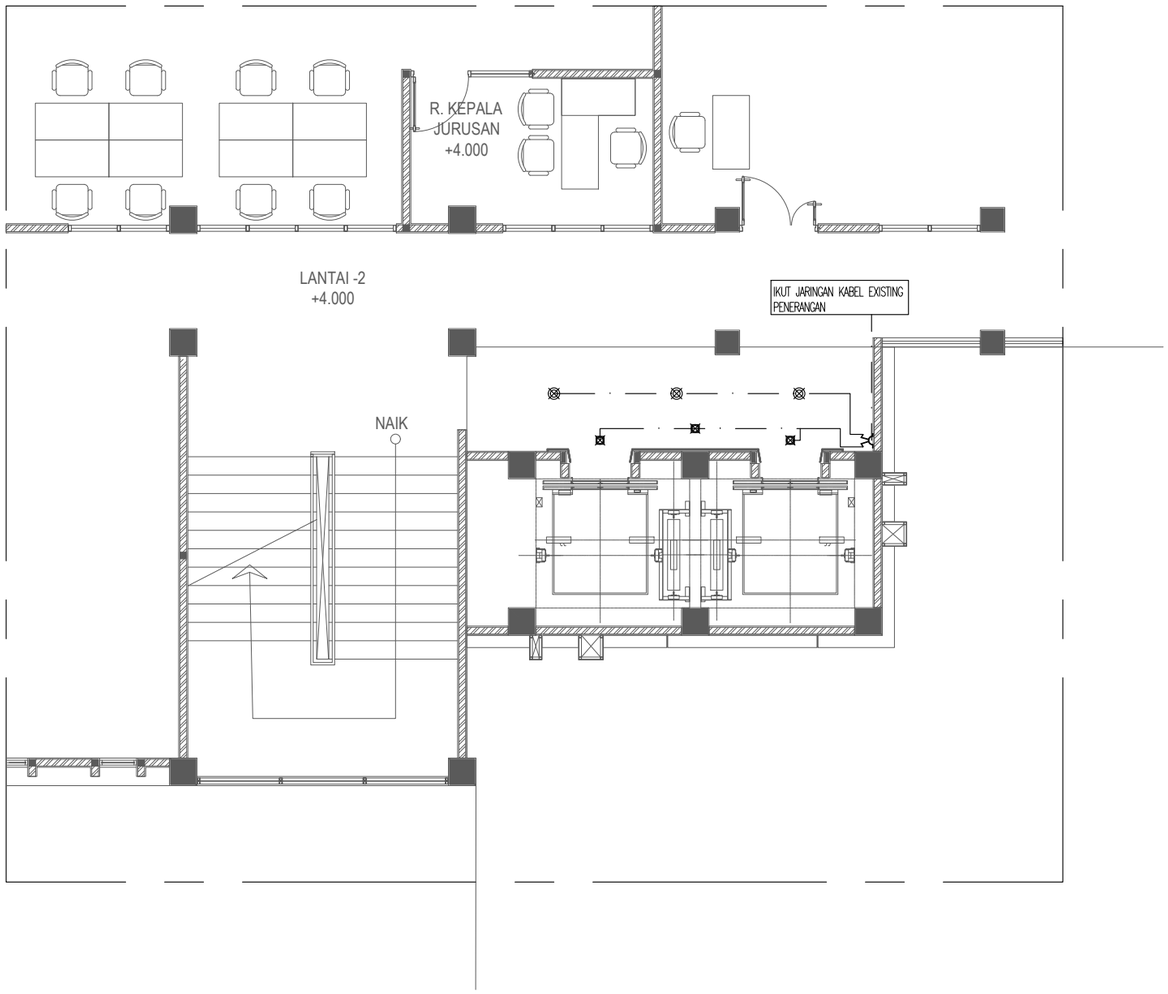

LAGEND	
⊠	LP. DOWNLIGHT LED INBOW 12 WATT 5.000K
⊠	LP. SPOTLED 10W 60D 3000K
⅄	SAKLAR SERI
⅄	SAKLAR TUNGGAL
——	INSTALASI PENERANGAN NYM 2 x 2,5 mm2 + DALAM CONDUIT ø 20 MM

DENAH LANTAI 2
SCALE A3 1 : 100

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 19820424200604100 2

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
INS. PENERANGAN LT.2 GEDUNG FAK. FISIB (RKB - E)	1:100

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
MEP	24	60

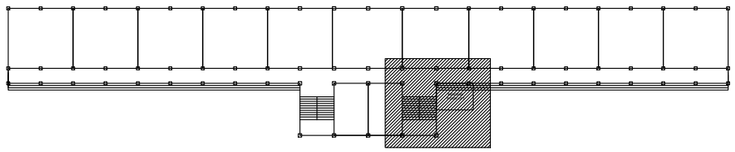

KEYPLAN

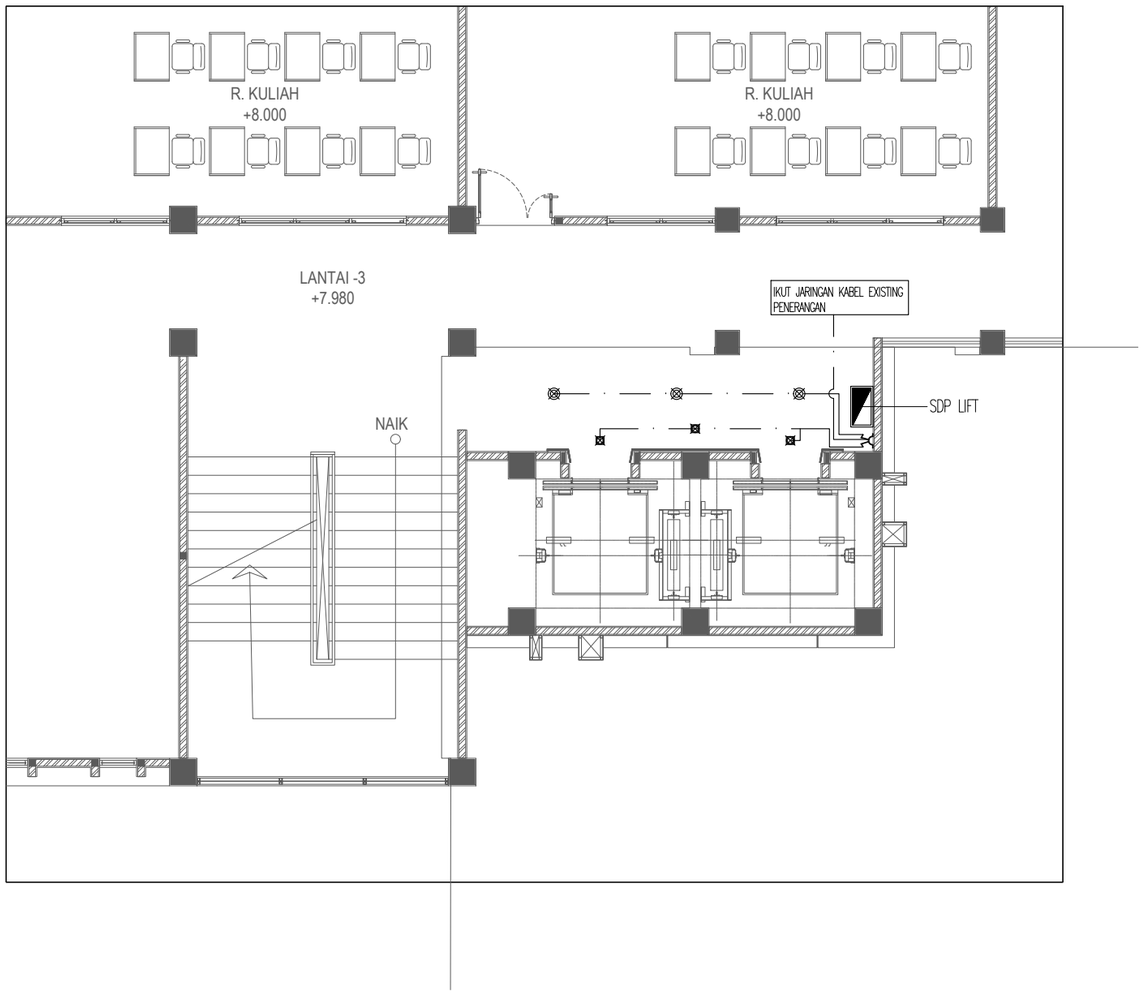

LAGEND	
⊠	LP. DOWNLIGHT LED INBOW 12 WATT 5.000K
⊠	LP. SPOTLED 10W 60D 3000K
⅄	SAKLAR SERI
⅄	SAKLAR TUNGGAL
——	INSTALASI PENERANGAN NYM 2 x 2,5 mm2 + DALAM CONDUIT ø 20 MM

DENAH LANTAI 3
SCALE A3 1 : 100

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 19820424200604 1002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER

Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
INS. PENERANGAN LT.3 GEDUNG FAK. FISIB (RKB - E)	1:100

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
MEP	25	60

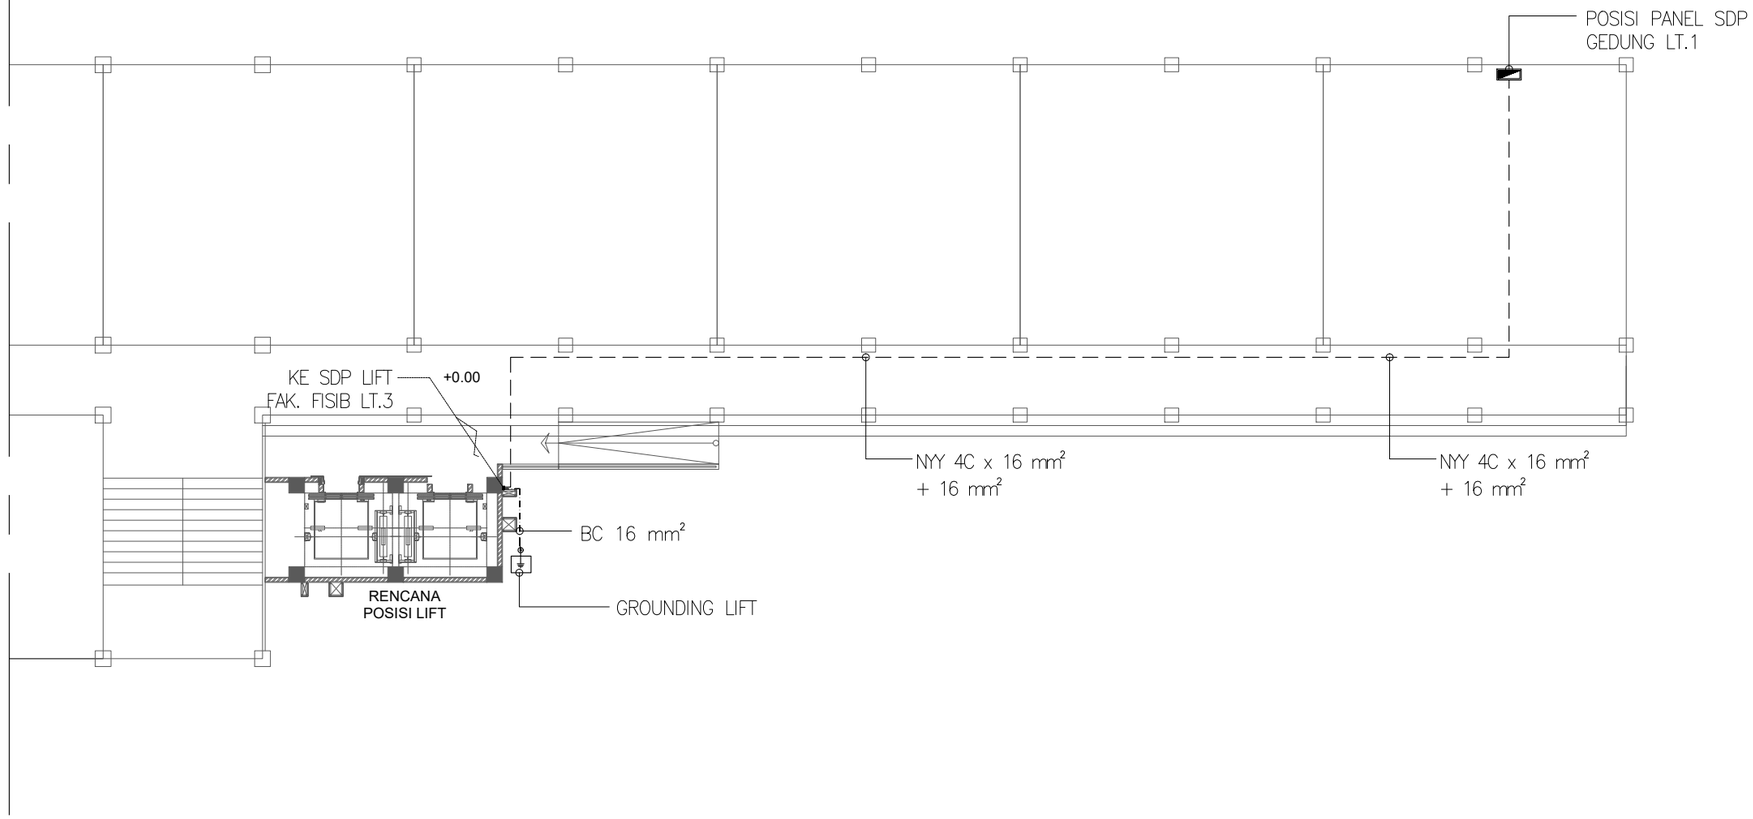

JALUR KABEL POWER LIFT
SCALE A3 1 : 175

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER

Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
JALUR KABEL POWER LIFT GEDUNG FAK. FISIB (RKB - E)	1:175

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
MEP	26	60

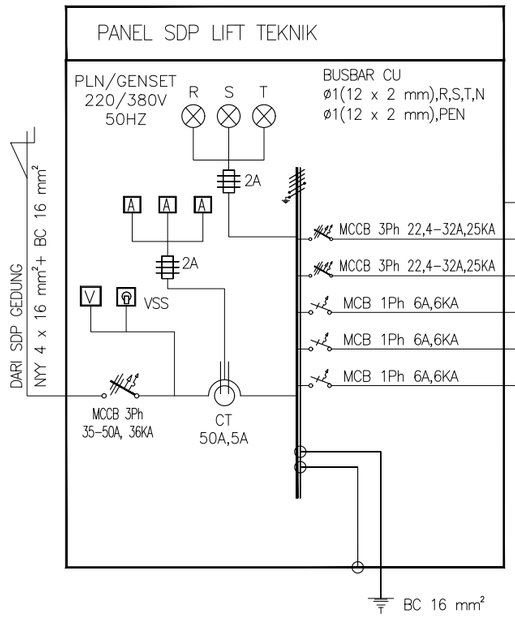

		GROUP	KETERANGAN	BEBAN (VA)		
				R		
MCCB 3Ph 22,4–32A,25KA	NYY 4 x 10 mm² + BC 10 mm²	1	POWER KONTROL LIFT–1	5.000	5.000	5.000
MCCB 3Ph 22,4–32A,25KA	NYY 4 x 10 mm² + BC 10 mm² (FUTURE)	2	POWER KONTROL LIFT–2 (FUTURE)	5.000	5.000	5.000
MCB 1Ph 6A,6KA	SPARE	3				
MCB 1Ph 6A,6KA	SPARE	4				
MCB 1Ph 6A,6KA	SPARE	5				
			TOTAL	10.000	10.000	10.000
				30.000 VA		

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
WIRING DIAGRAM PANEL SDP LIFT FAK. TEKNIK	NTS

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
MEP	27	60

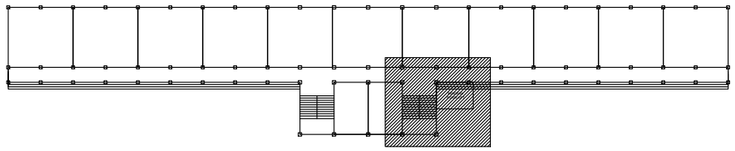

KEYPLAN

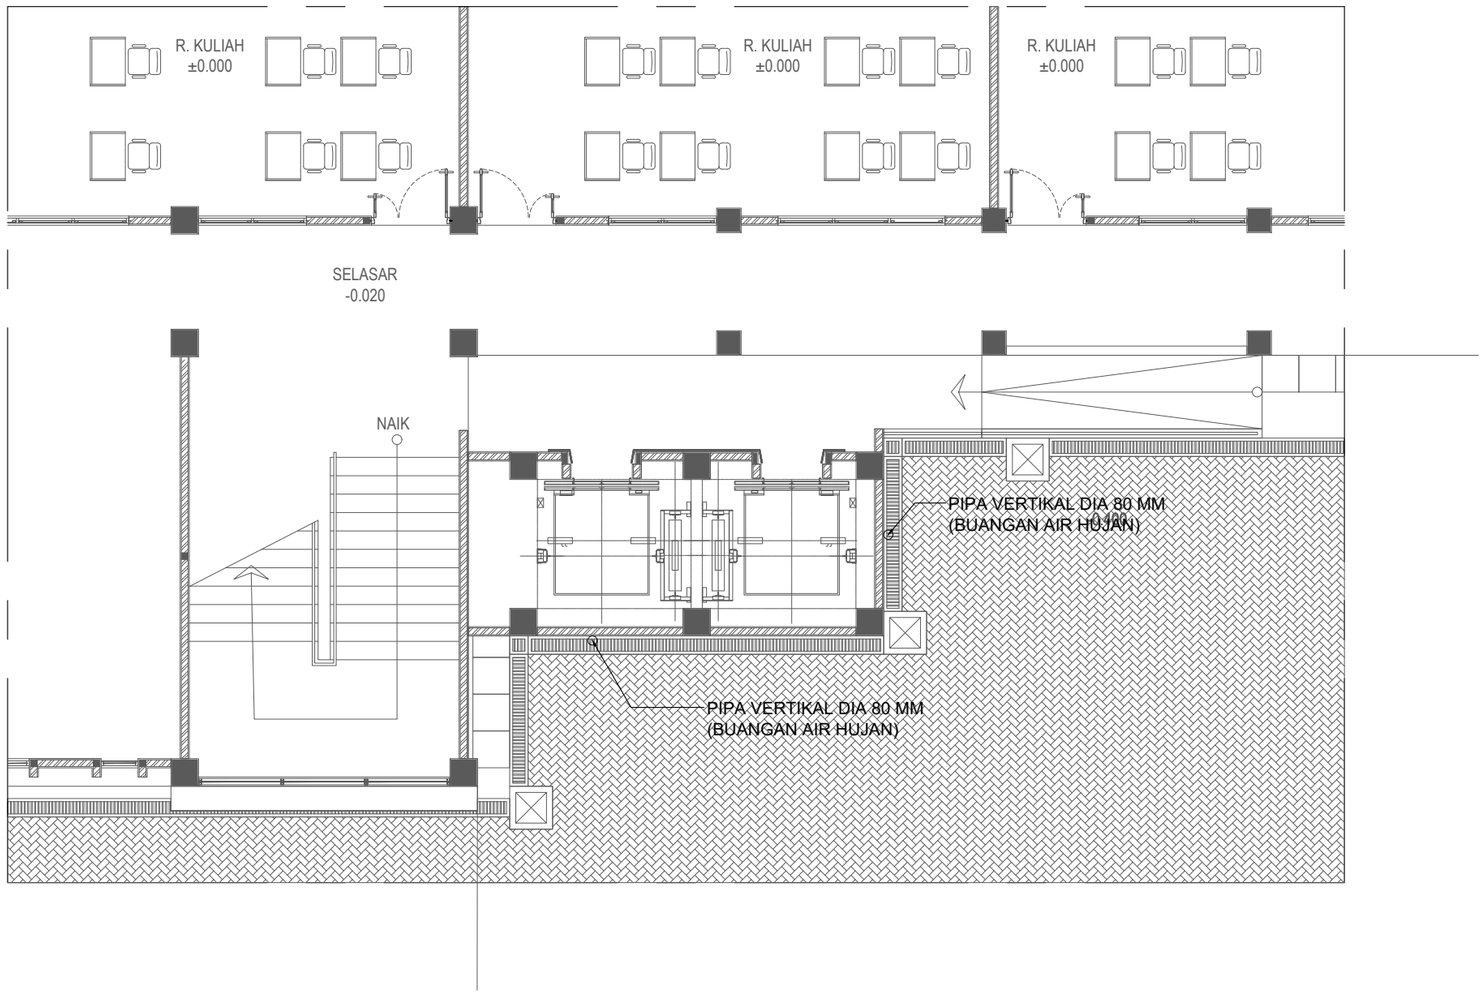

KETERANGAN		
——	Saluran air hujan	Pipa PVC AW Dia 80 mm
BK	Bak Kontrol terbuka	40X40
RD	Roof Drain	Dia 80 mm

LEGENDA :

PIPA VERTIKAL PVC AW 80 MM (BUANGAN AIR HUJAN)

DENAH LANTAI 1

SCALE A3 1 : 100

UNIVERSITAS TRUNODJOYO

M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
INS. AIR HUJAN LT.1 GEDUNG FAK. FISIB (RKB - E)	1:100

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
MEP	28	60

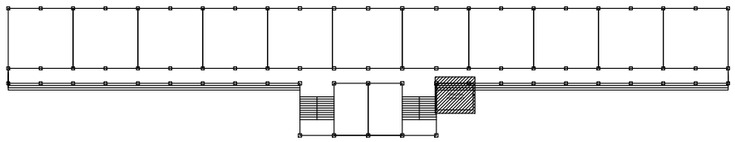

KEYPLAN

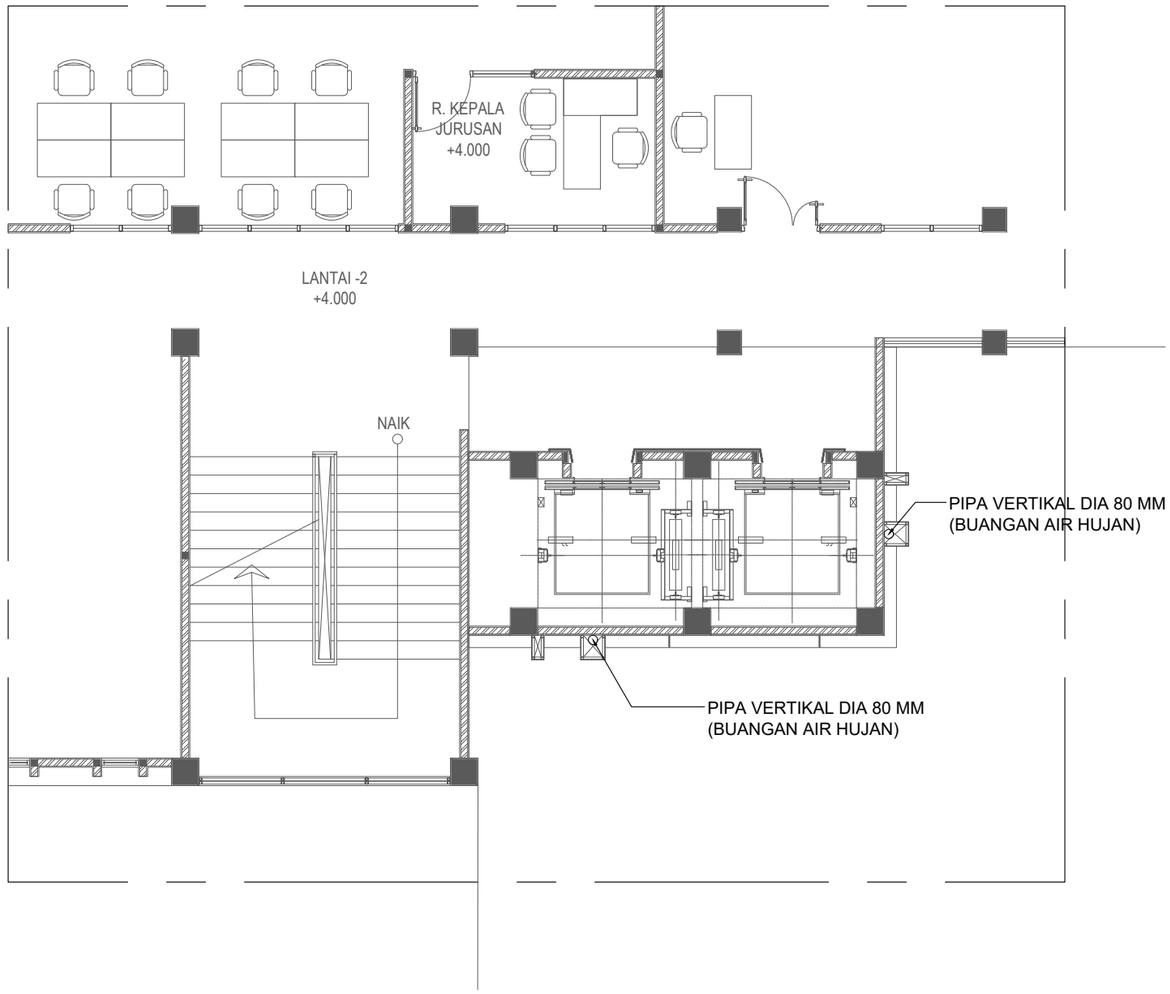

KETERANGAN		
——	Saluran air hujan	Pipa PVC AW Dia 80 mm
BK	Bak Kontrol terbuka	40X40
RD	Roof Drain	Dia 80 mm

LEGENDA :

PIPA VERTIKAL PVC AW 80 MM (BUANGAN AIR HUJAN)

DENAH LANTAI 2

SCALE A3 1 : 100

UNIVERSITAS TRUNODJOYO

M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
INS. AIR HUJAN LT.2 GEDUNG FAK. TEKNIK (RKB - F)	1:100

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
MEP	29	60

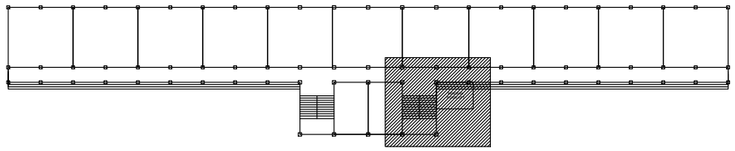

KEYPLAN

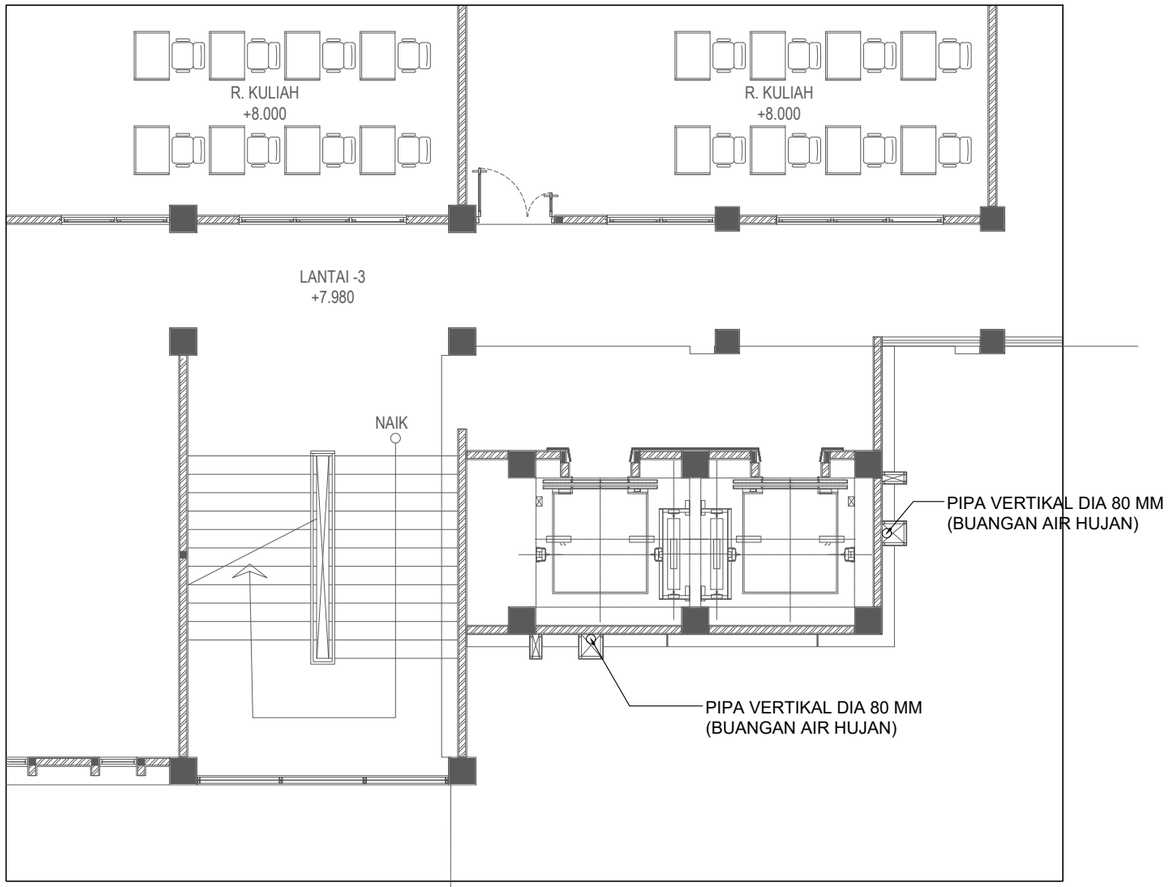

KETERANGAN		
——	*Saluran air hujan*	*Pipa PVC AW Dia 80 mm*
BK	*Bak Kontrol terbuka*	*40X40*
RD	*Roof Drain*	*Dia 80 mm*

LEGENDA :

PIPA VERTIKAL PVC AW 80 MM (BUANGAN AIR HUJAN)

DENAH LANTAI 3

SCALE A3 1 : 100

UNIVERSITAS TRUNODJOYO

M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
INS. AIR HUJAN LT.3 GEDUNG FAK. FISIB (RKB - E)	1:100

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
MEP	30	60



KEYPLAN

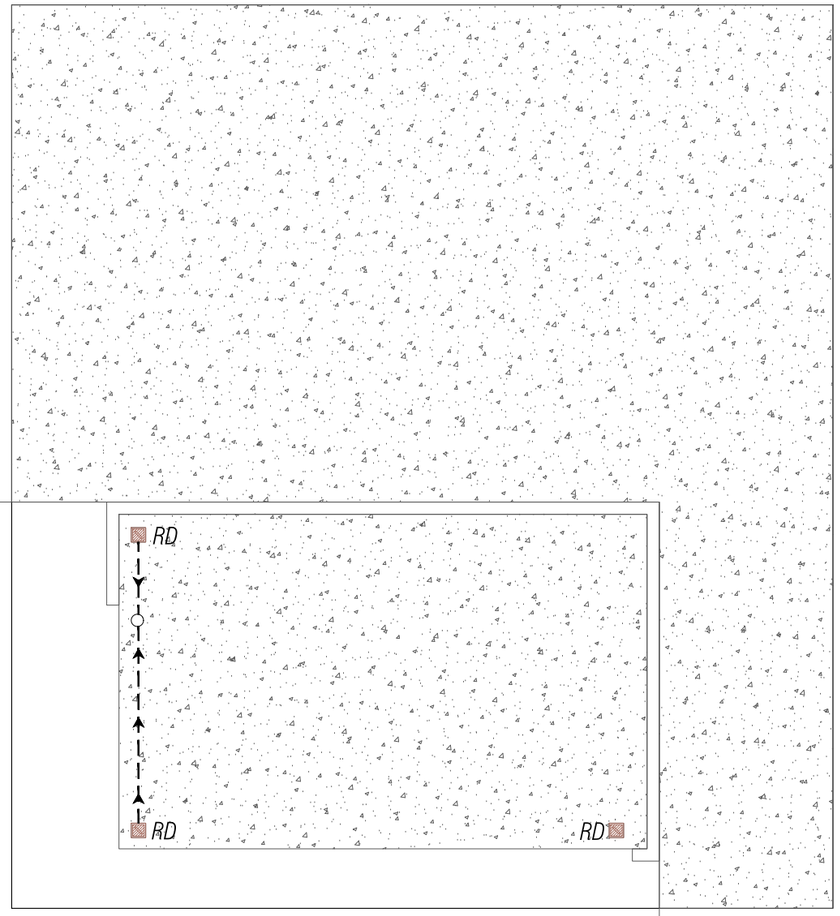

PIPA VERTIKAL DIA 80 MM
(BUANGAN AIR HUJAN)

PIPA VERTIKAL DIA 80 MM
(BUANGAN AIR HUJAN)

KETERANGAN		
——	*Saluran air hujan*	*Pipa PVC AW Dia 80 mm*
BK	*Bak Kontrol terbuka*	*40X40*
RD	*Roof Drain*	*Dia 80 mm*

LEGENDA :

PIPA VERTIKAL PVC AW 80 MM (BUANGAN AIR HUJAN)

DENAH LANTAI ATAP

SCALE A3 1 : 75

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 19820424200604100 2

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
INS. AIR HUJAN LT ATAP GEDUNG FAK.PENDIDIKAN (RKB - D)	1:75

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
MEP	31	60

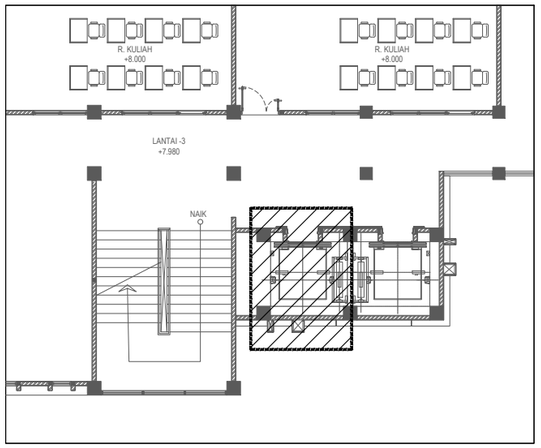


KEYPLAN

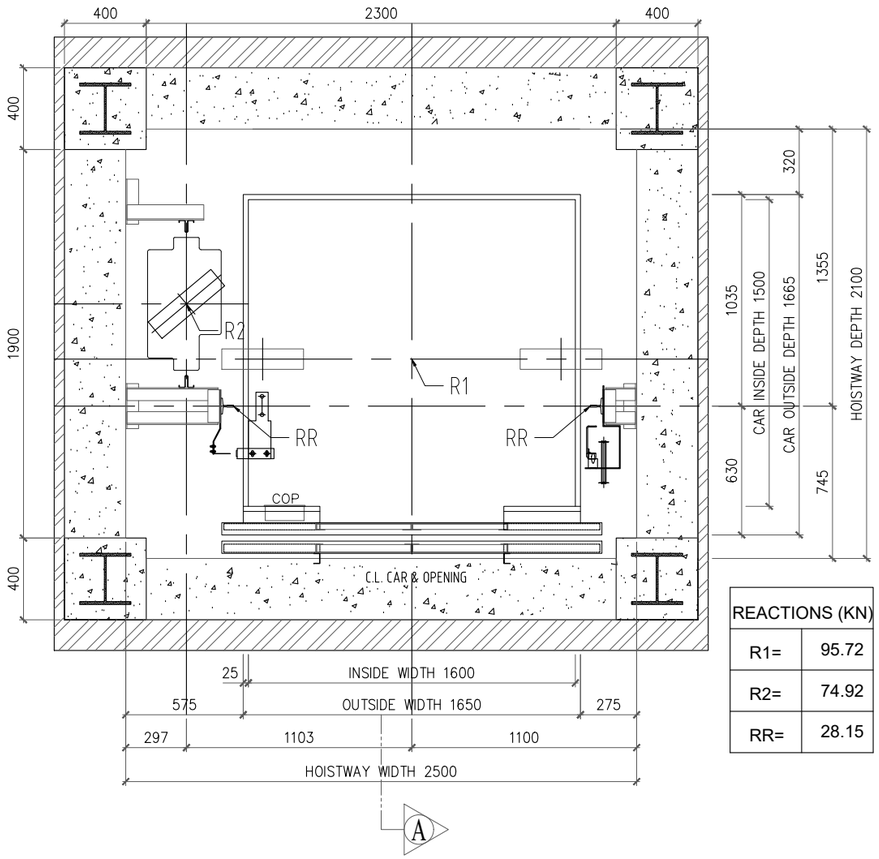

REACTIONS (KN)	
R1=	95.72
R2=	74.92
RR=	28.15

DENAH PIT

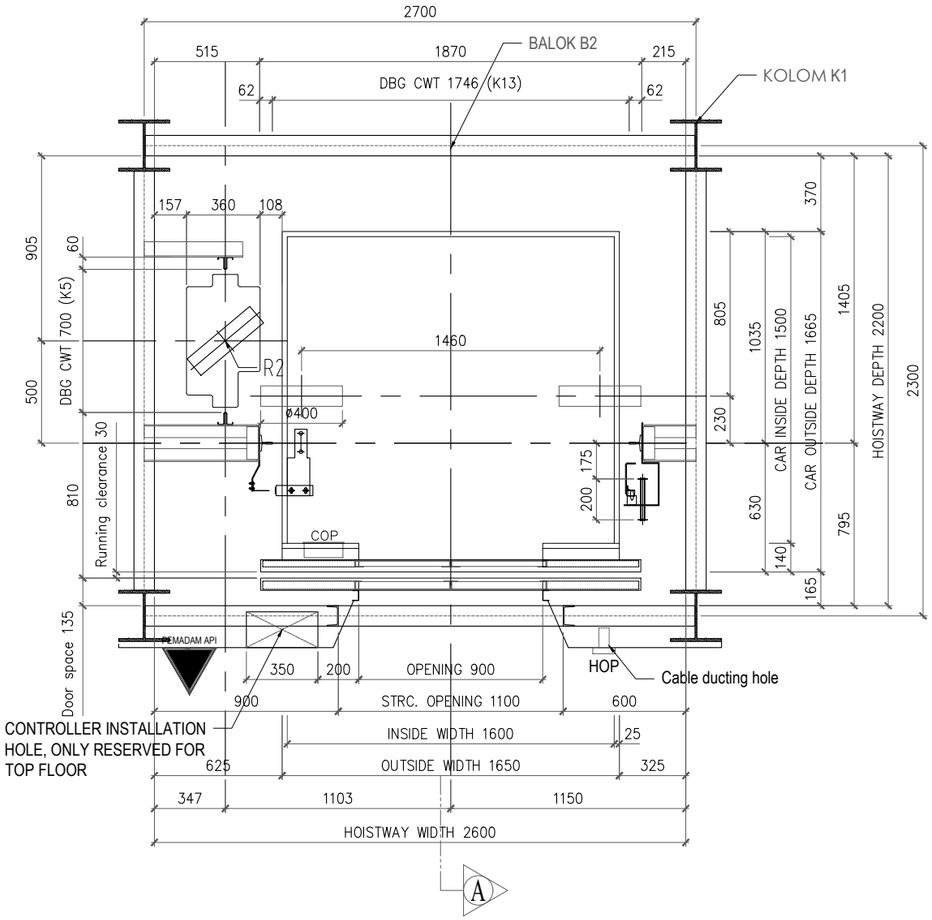

ELEVATOR HOISTWAY PLAN

Others For All Floor

LEGENDA GAMBAR

No.	NOTASI	KETERANGAN
1	K1	Kolom WF 250.250.9.14
2	B2	Balok WF 200.100.5,5.8

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR

M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER

Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH LIFT 1.000 KG GEDUNG FAK. FISIB (RKB - E)	NTS

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
MEP	32	60

GENERAL SPECIFICATION


Type	Passenger Lift
Lift No.	P1
Model Name	P15-C0900-60-3F/3S
Quantity	4 (one) set
Capacity	1000 Kg (15 Persons)
Speed	60 mpm
Permanent Magnet (PM)	6,7 Kw – 15 A
Pit Depth	1.500 mm
Overhead	4.350 mm
Travel Heigth	9.000 mm
Total Heigth	14.850 mm
Machineroom Heigth	MRL
Hoistway Size	2500 (W) * 2100 (D) mm at pit
	2600 (W) * 2200 (D) mm at shaft
No. of Floors	3 Floors
No. of Stops	3 Stops
Service Floor Name	1, 2, 3
Control System	AC VVVF
Operation	Simplex Selective Collective
Machine Room	At The Top Of The Lift Shaft
Power Supply	For Power : AC 380 V, 3Ph 50 Hz, 15 KVa
	For Lighting : AC 220 V, 1Ph 50 Hz

CAR DIMENSION & MATERIAL


Car Inside Dimension	1600 (W) * 1500 (D) * 2500 (H) mm
Car Outside Dimension	1650 (W) * 1665 (D) mm
Opening Type	AUTOMATIC Center Opening (CO)
Opening Size	900 (W) * 2100 (H) mm
Ceiling Type	Stainless Steel Hairline Finished
Car Door	Stainless Steel Hairline Finished
Car Wall (Side Wall)	Stainless Steel Hairline Finished
Car Wall (Rear Wall)	Stainless Steel Hairline with Tempered Glass View
Flooring	Granito Floor
Door Sill	Extrude Hard Alluminium

JAMB TYPE, LANDING DOOR & MATERIAL

Jamb For 4th/Top Floor	Narrow Jamb in Stainless Steel Hairline
Jamb For Others Floor	Narrow Jamb in Stainless Steel Hairline
Landing Door All Floor	Stainless Steel Hairline
Opening Size Dimension	900 (W) * 2100 (H) mm

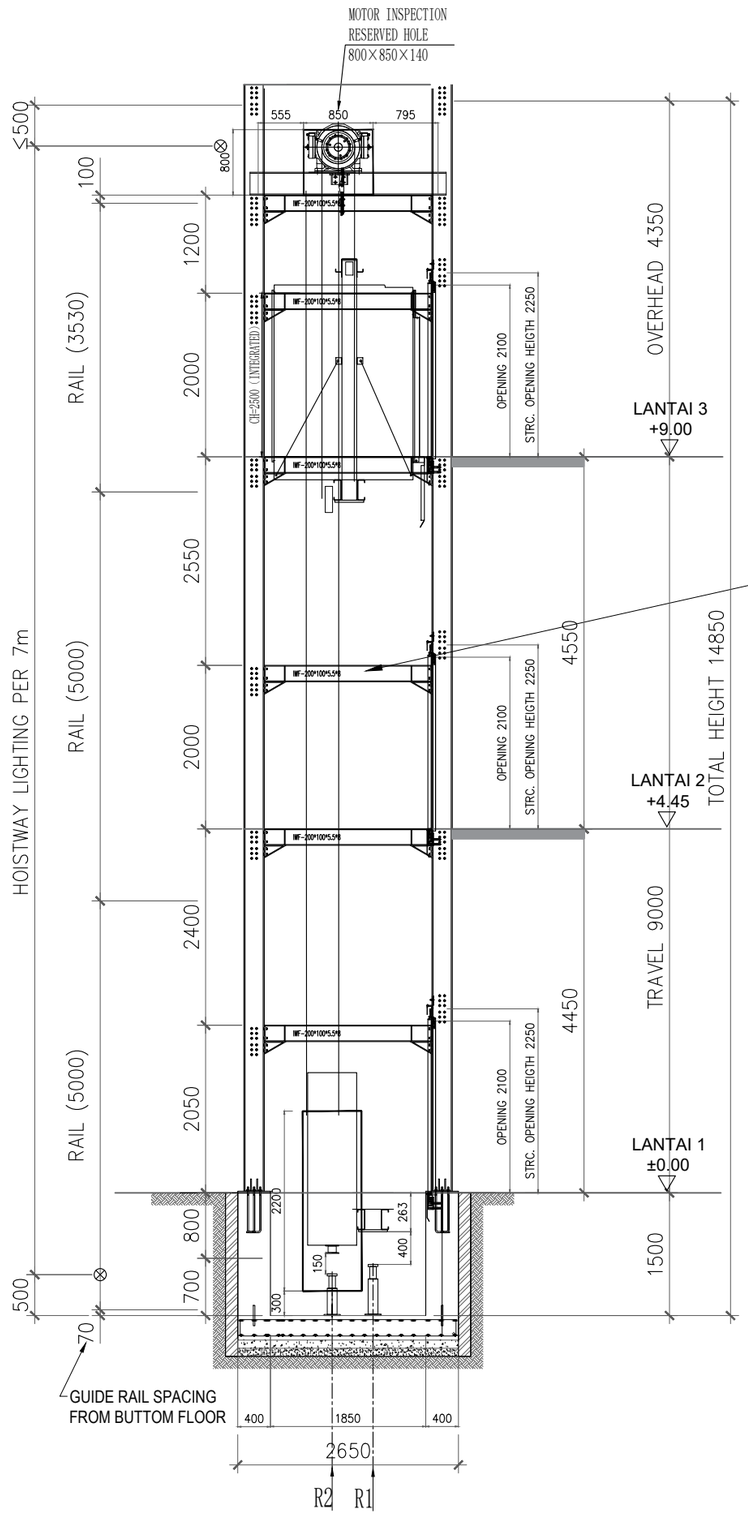

ELEVATION SECTION 'A'

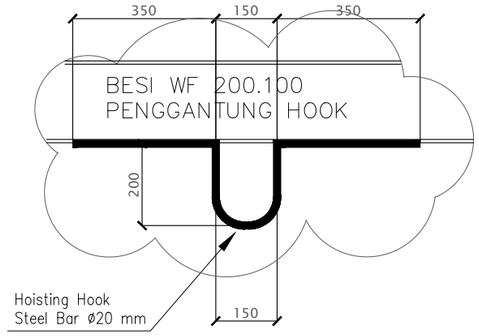

DETAIL HOOK

SEPARATOR BEAM SIZE IWF-200*100
FOR SUPPORT BRACKET RAIL
BY : SIPIL CONTRACTOR

MR. HEIGHT	-
TOTAL HEIGHT	14.850 mm
TRAVEL	9.000 mm
OVERHEAD/3rd	4.350 mm
2nd FLOOR	4.550 mm
1st FLOOR	4.450 mm
PIT	1.500 mm

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR

M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER

Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.


JUDUL GAMBAR	SKALA
POTONGAN LIFT GEDUNG FAK. FISIB (RKB - E)	NTS

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
MEP	33	60


GEDUNG FAKULTAS TEKNIK

RKB - F

(4 lantai)

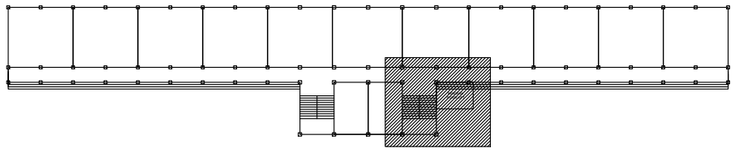

KEYPLAN

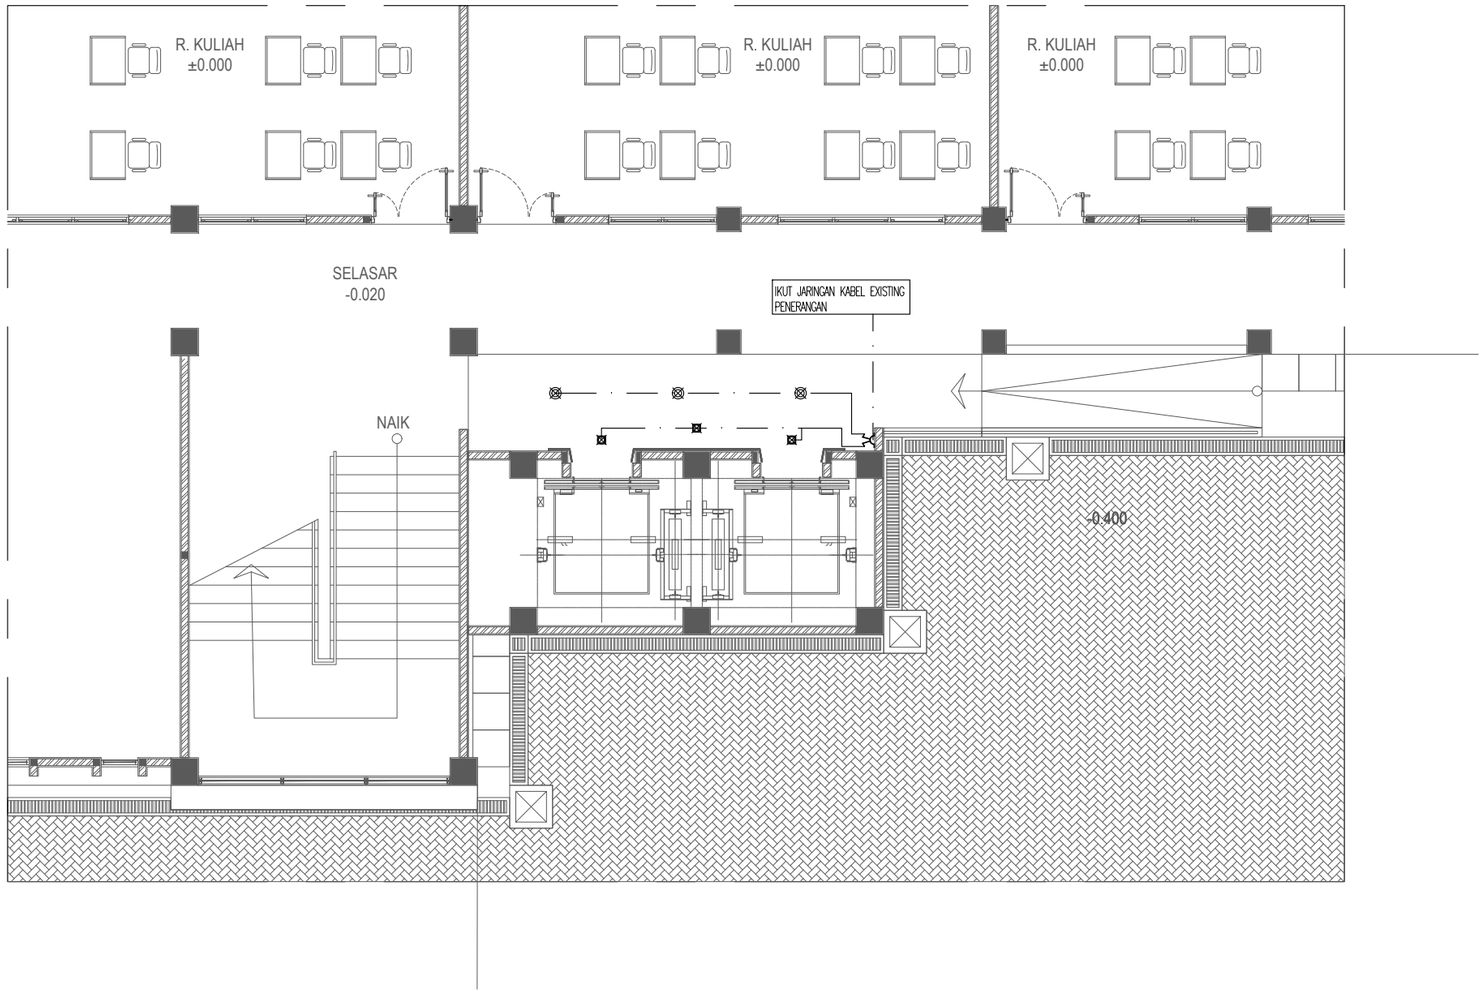

LAGEND	
⊠	LP. DOWNLIGHT LED INBOW 12 WATT 5.000K
⊠	LP. SPOTLED 10W 60D 3000K
	SAKLAR SERI
	SAKLAR TUNGGAL
——	INSTALASI PENERANGAN NYM 2 x 2,5 mm2 + DALAM CONDUIT ø 20 MM

DENAH LANTAI 1
SCALE A3 1 : 100

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
INS. PENERANGAN LT.1 GEDUNG FAK. FISIB (RKB - E)	1:100

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
MEP	34	60

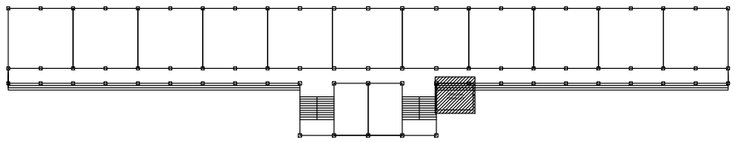

KEYPLAN

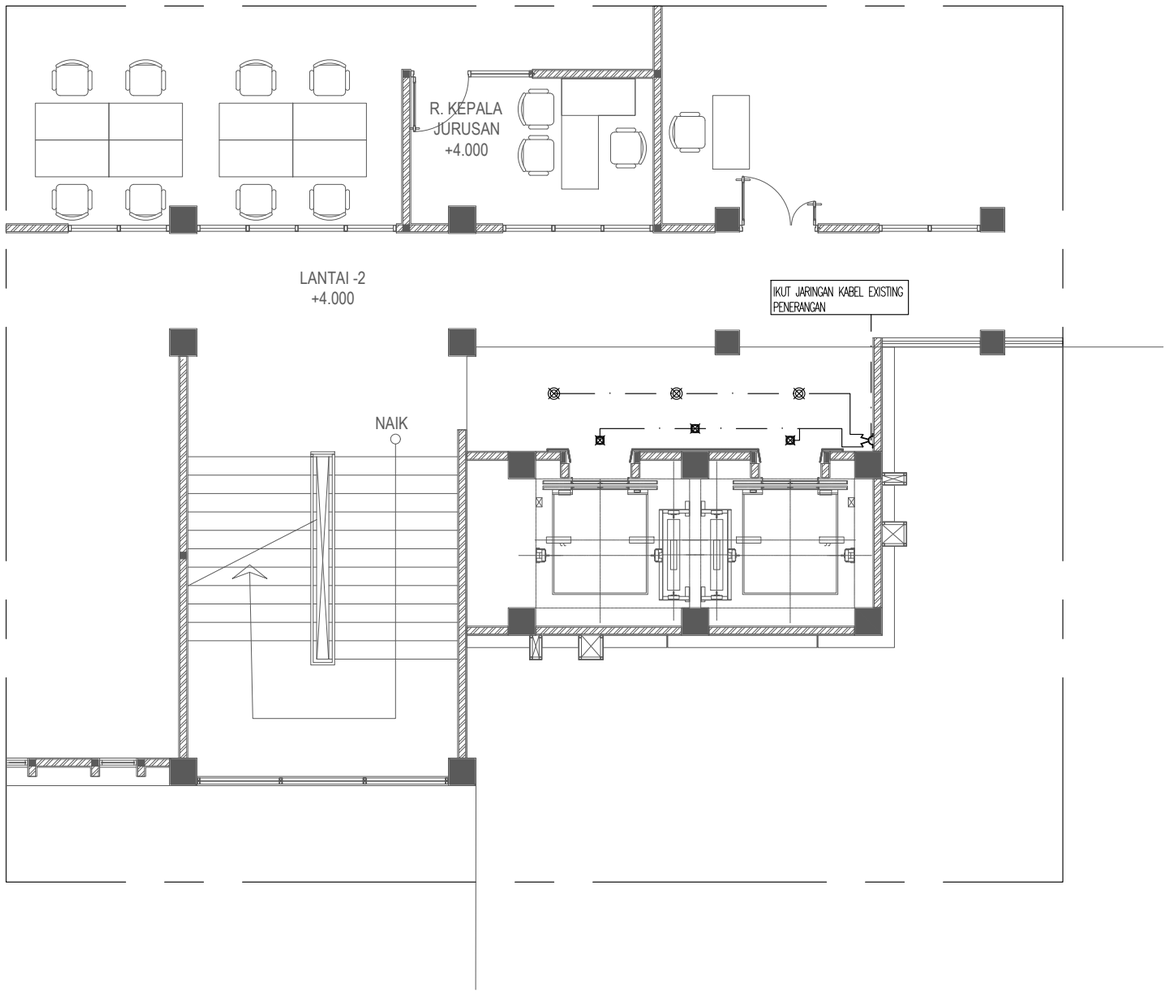

LAGEND	
⊠	LP. DOWNLIGHT LED INBOW 12 WATT 5.000K
⊠	LP. SPOTLED 10W 60D 3000K
⅄	SAKLAR SERI
⅄	SAKLAR TUNGGAL
——	INSTALASI PENERANGAN NYM 2 x 2,5 mm2+ DALAM CONDUIT ø 20 MM

DENAH LANTAI 2
SCALE A3 1 : 100

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
INS. PENERANGAN LT.2 GEDUNG FAK. TEKNIK (RKB - F)	1:100

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
MEP	35	60

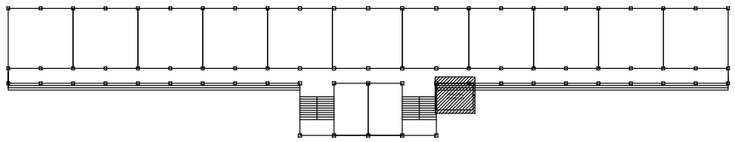

KEYPLAN

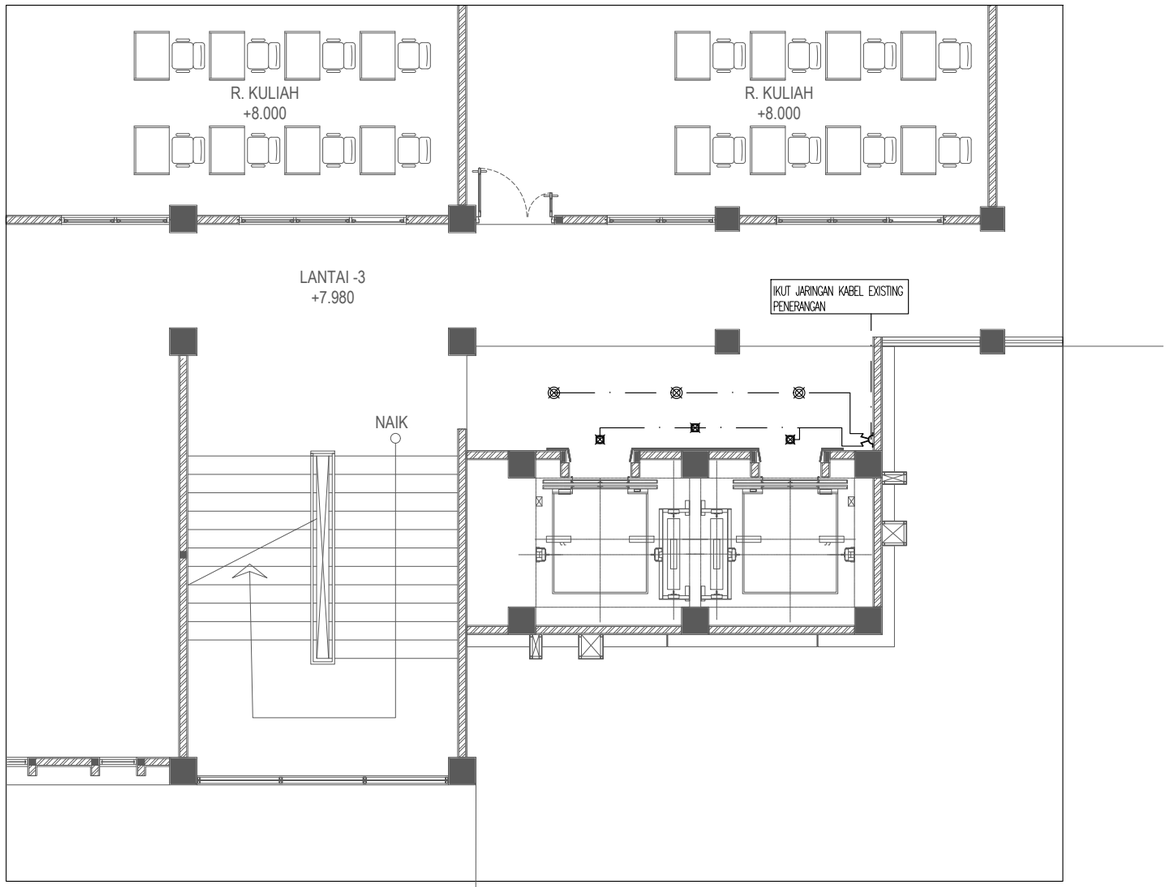

LAGEND	
⊠	LP. DOWNLIGHT LED INBOW 12 WATT 5.000K
⊠	LP. SPOTLED 10W 60D 3000K
⅄	SAKLAR SERI
⅄	SAKLAR TUNGGAL
——	INSTALASI PENERANGAN NYM 2 x 2,5 mm2+ DALAM CONDUIT ø 20 MM

DENAH LANTAI 3
SCALE A3 1 : 100

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 19820424200604100 2

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
INS. PENERANGAN LT.3 GEDUNG FAK. TEKNIK (RKB - F)	1:100

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
MEP	36	60



KEYPLAN

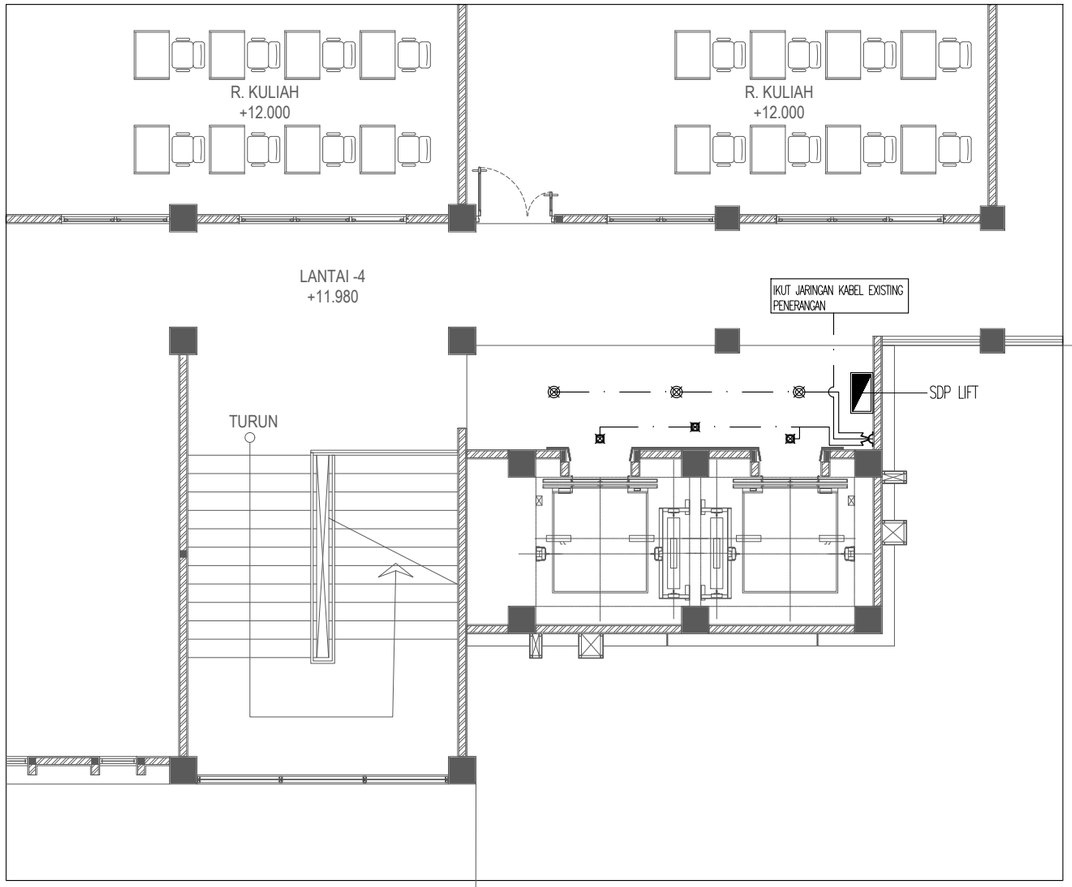

LAGEND	
⊠	LP. DOWNLIGHT LED INBOW 12 WATT 5.000K
⊠	LP. SPOTLED 10W 60D 3000K
⅄	SAKLAR SERI
⅄	SAKLAR TUNGGAL
——	INSTALASI PENERANGAN NYM 2 x 2,5 mm2+ DALAM CONDUIT ø 20 MM

DENAH LANTAI 4
SCALE A3 1 : 100

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER

Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
INS. PENERANGAN LT.4 GEDUNG FAK. TEKNIK (RKB - F)	1:100

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
MEP	37	60

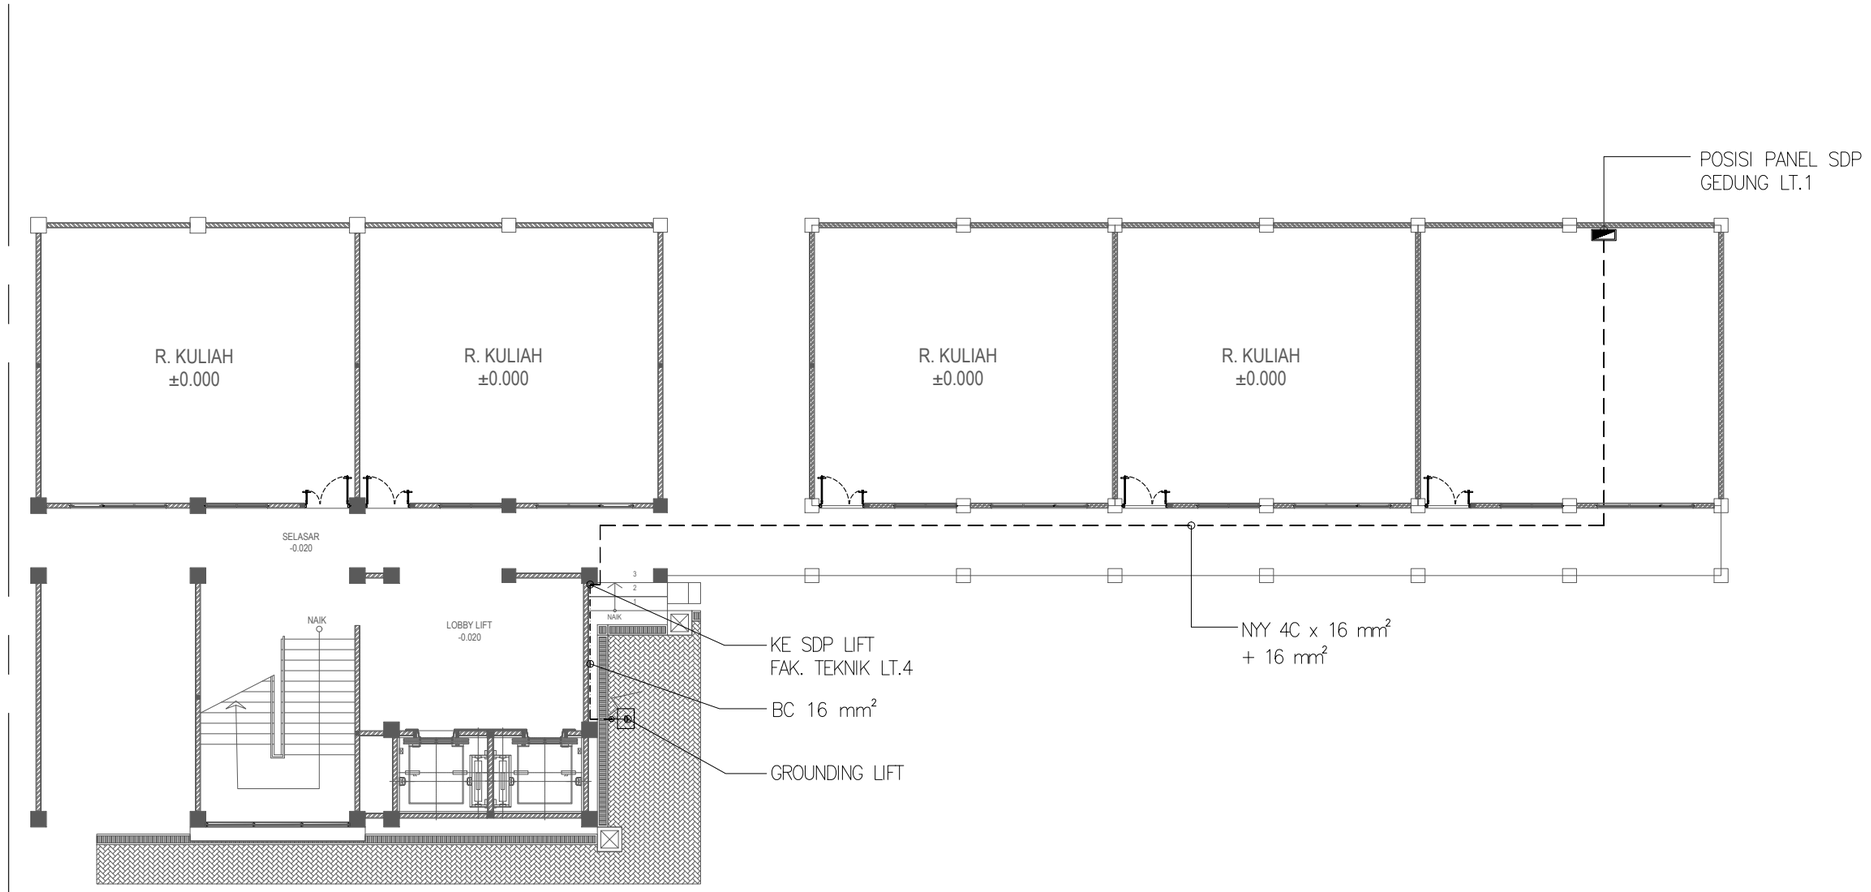

JALUR KABEL POWER LIFT
SCALE A3 1 : 175

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER

Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
JALUR KABEL POWER LIFT GEDUNG TEKNIK (RKB - F)	1:175

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
MEP	38	60

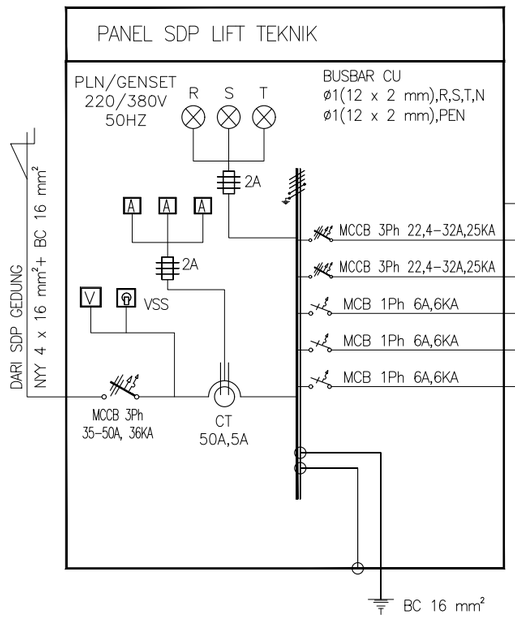

		GROUP	KETERANGAN	BEBAN (VA)		
				R		
MCCB 3Ph 22,4–32A,25KA	NYY 4 x 10 mm² + BC 10 mm²	1	POWER KONTROL LIFT–1	5.000	5.000	5.000
MCCB 3Ph 22,4–32A,25KA	NYY 4 x 10 mm² + BC 10 mm² (FUTURE)	2	POWER KONTROL LIFT–2 (FUTURE)	5.000	5.000	5.000
MCB 1Ph 6A,6KA	SPARE	3				
MCB 1Ph 6A,6KA	SPARE	4				
MCB 1Ph 6A,6KA	SPARE	5				
			TOTAL	10.000	10.000	10.000
				30.000 VA		

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
WIRING DIAGRAM PANEL SDP LIFT FAK. TEKNIK	NTS

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
MEP	39	60



KEYPLAN

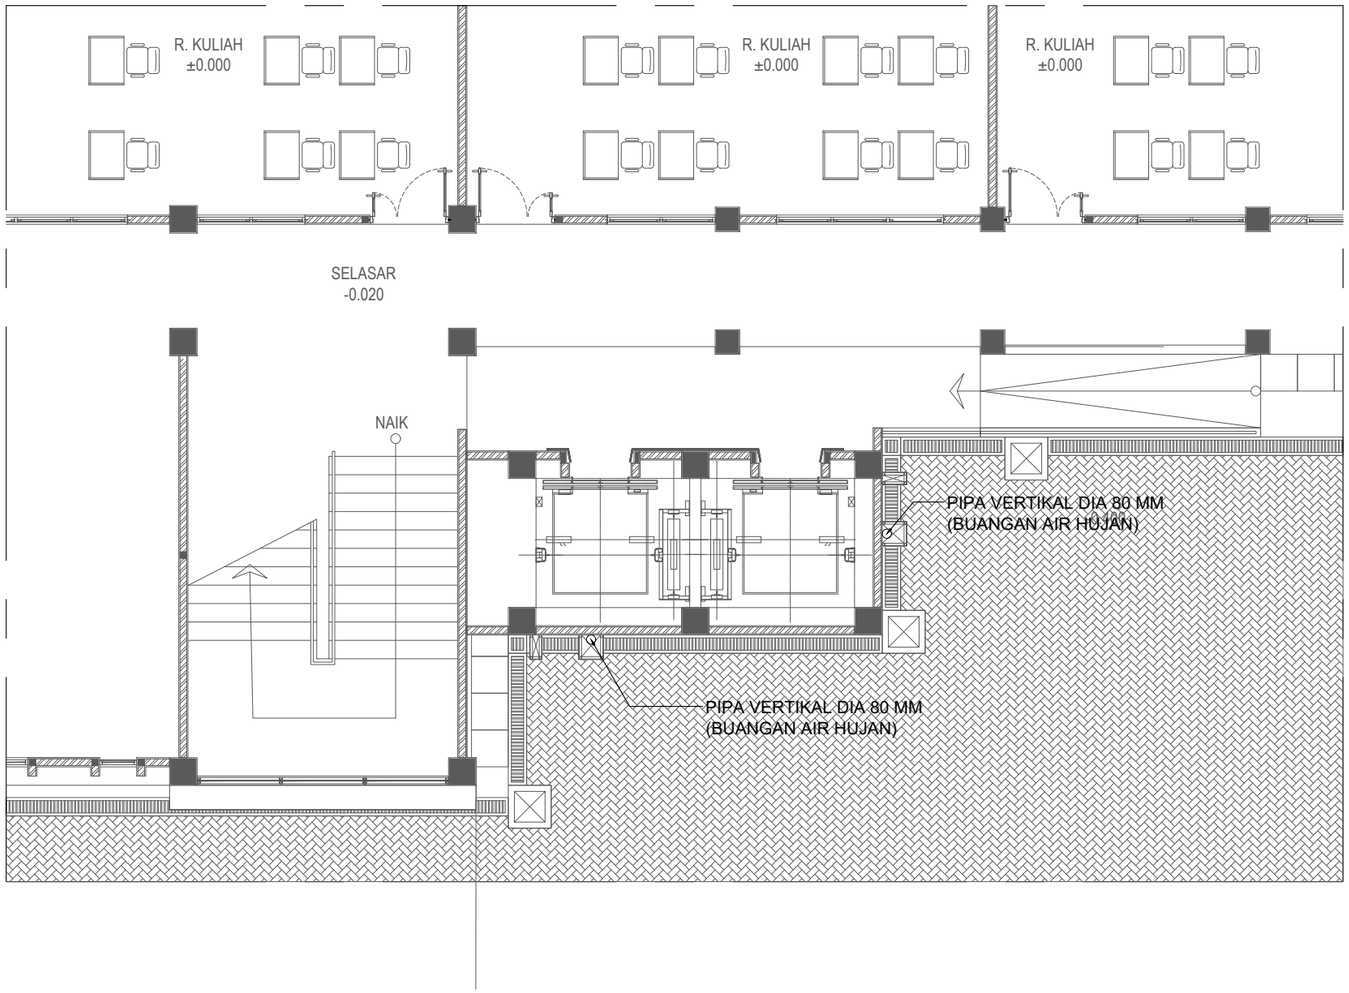

KETERANGAN		
——	Saluran air hujan	Pipa PVC AW Dia 80 mm
BK	Bak Kontrol terbuka	40X40
RD	Roof Drain	Dia 80 mm

LEGENDA :

PIPA VERTIKAL PVC AW 80 MM (BUANGAN AIR HUJAN)

DENAH LANTAI 1

SCALE A3 1 : 100

UNIVERSITAS TRUNODJOYO

M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
INS. AIR HUJAN LT.1 GEDUNG FAK. TEKNIK (RKB - F)	1:100


KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
MEP	40	60

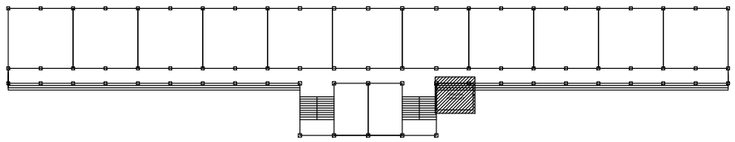

KEYPLAN

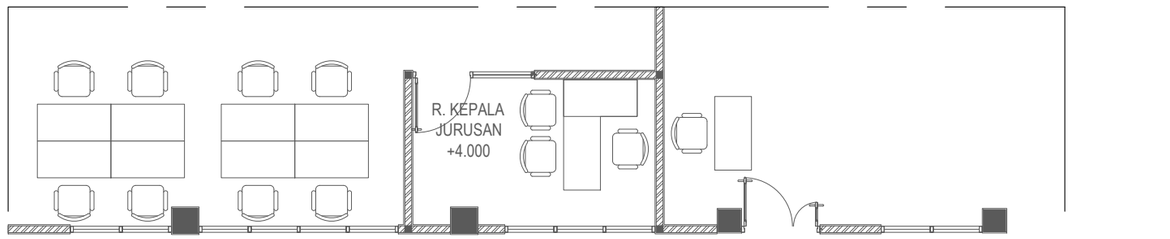

LANTAI -2
+4.000

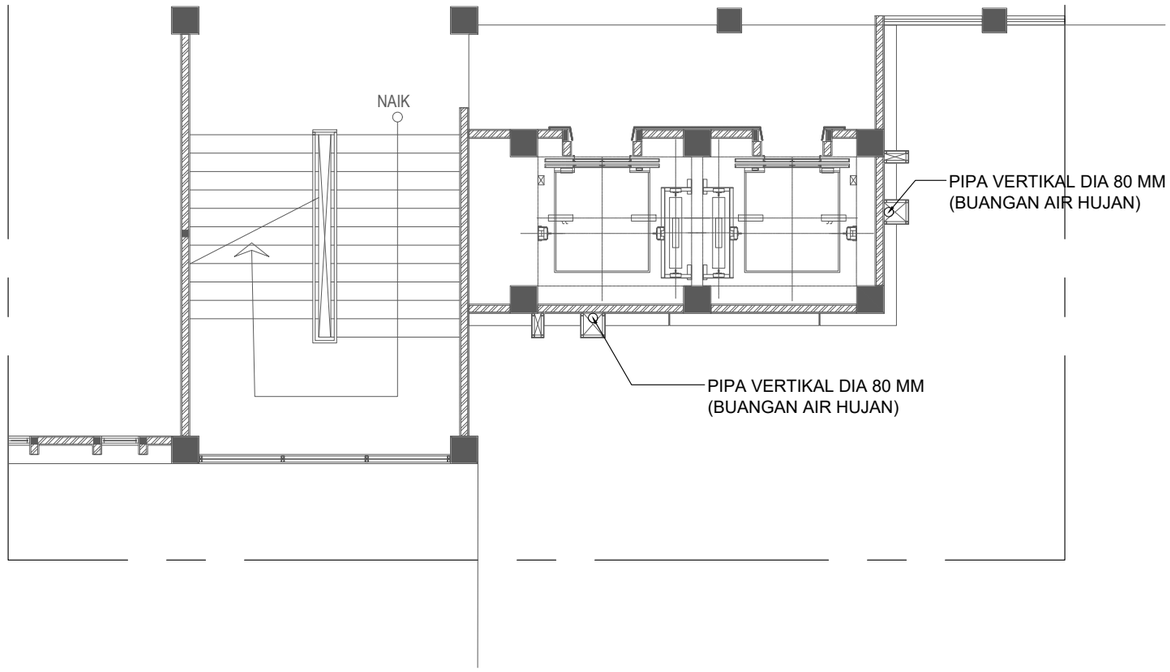

KETERANGAN		
——	Saluran air hujan	Pipa PVC AW Dia 80 mm
BK	Bak Kontrol terbuka	40X40
RD	Roof Drain	Dia 80 mm

LEGENDA :

PIPA VERTIKAL PVC AW 80 MM (BUANGAN AIR HUJAN)

DENAH LANTAI 2

SCALE A3 1 : 100

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
INS. AIR HUJAN LT.2 GEDUNG FAK. TEKNIK (RKB - F)	1:100

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
MEP	41	60



KEYPLAN

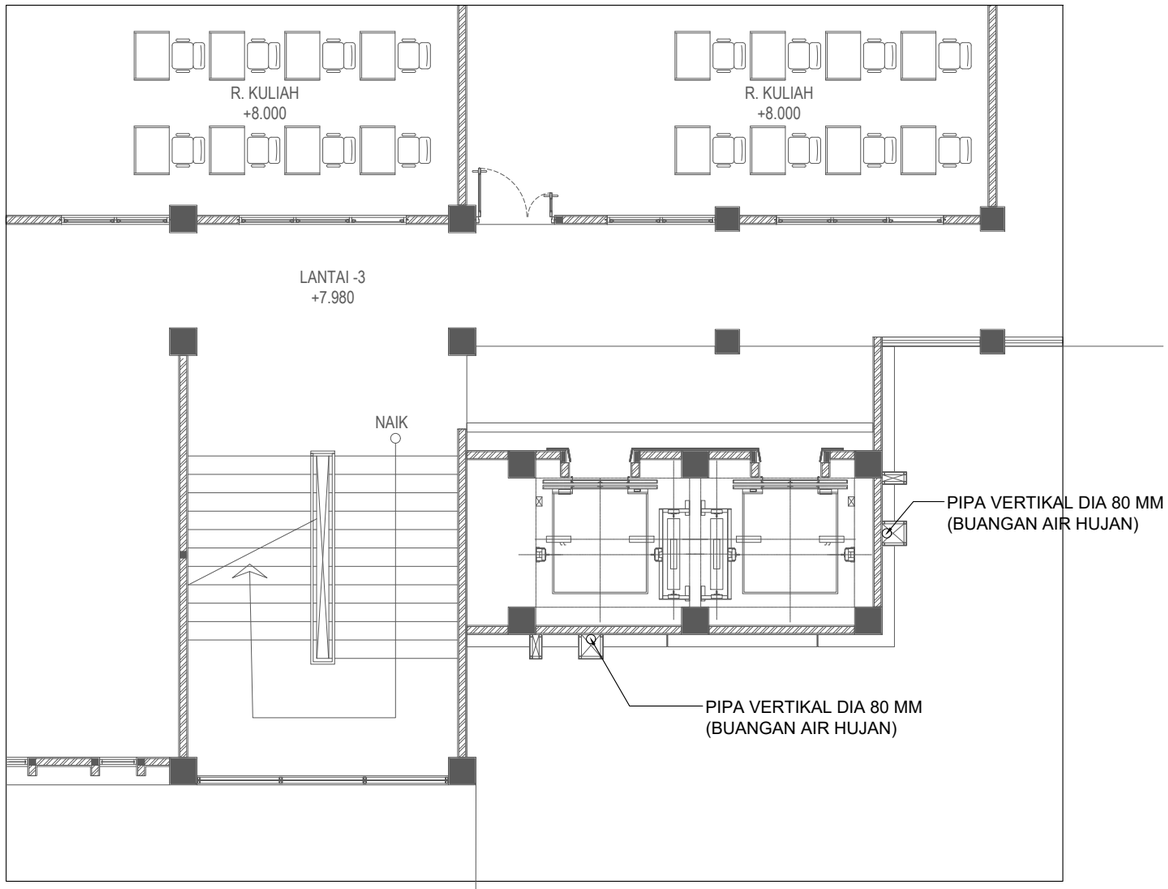

KETERANGAN		
——	*Saluran air hujan*	*Pipa PVC AW Dia 80 mm*
BK	*Bak Kontrol terbuka*	*40X40*
RD	*Roof Drain*	*Dia 80 mm*

LEGENDA :

PIPA VERTIKAL PVC AW 80 MM (BUANGAN AIR HUJAN)

DENAH LANTAI 3

SCALE A3 1 : 100

UNIVERSITAS TRUNODJOYO

M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 19820424200604 1002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
INS. AIR HUJAN LT.3 GEDUNG FAK. TEKNIK (RKB - F)	1:100

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
MEP	42	60

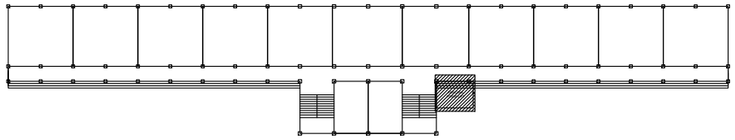

KEYPLAN

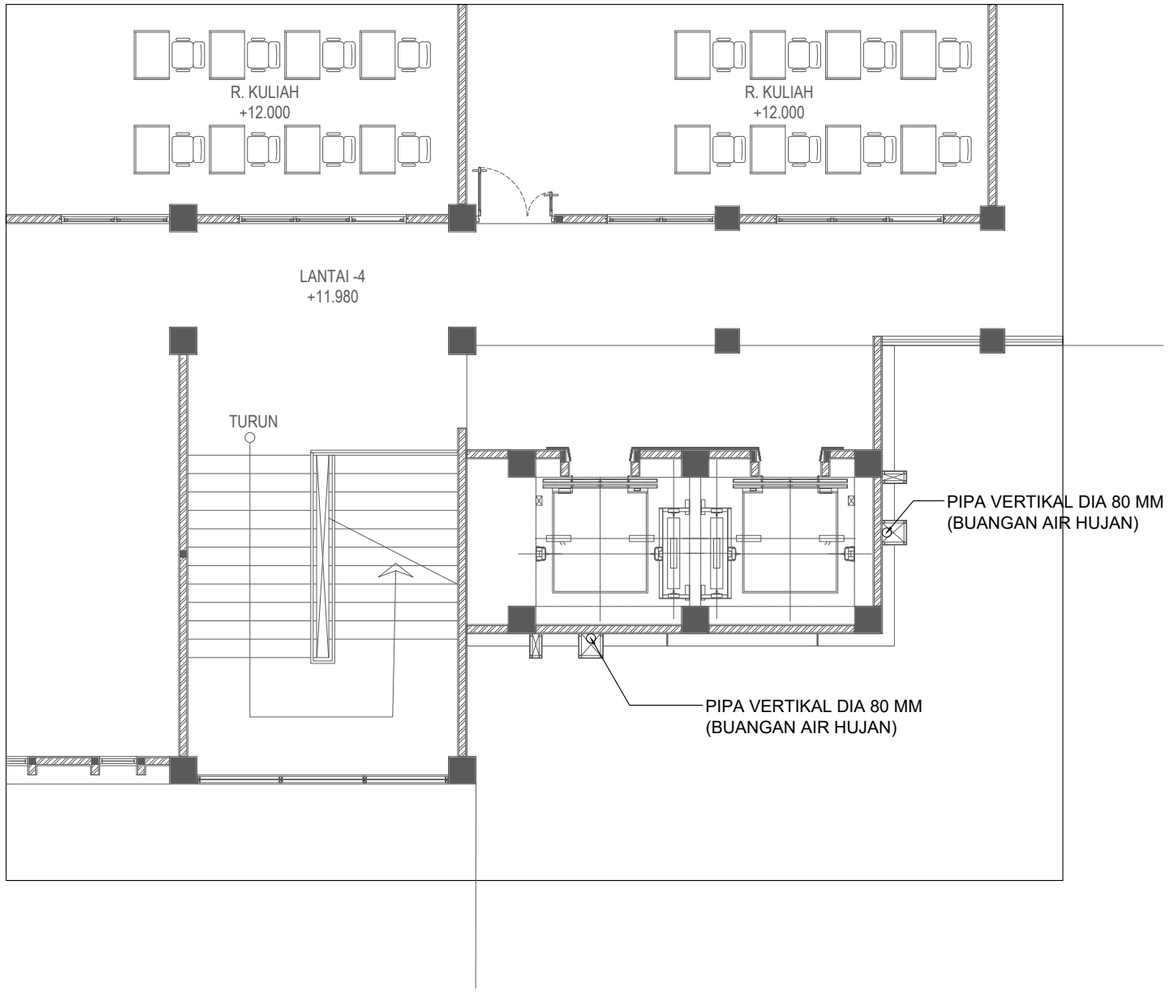

KETERANGAN		
——	Saluran air hujan	Pipa PVC AW Dia 80 mm
BK	Bak Kontrol terbuka	40X40
RD	Roof Drain	Dia 80 mm

LEGENDA :

PIPA VERTIKAL PVC AW 80 MM (BUANGAN AIR HUJAN)

DENAH LANTAI 4

SCALE A3 1 : 100

UNIVERSITAS TRUNODJOYO

M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 19740925200312100 2

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 19820424200604100 2

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
INS. AIR HUJAN LT.4 GEDUNG FAK. TEKNIK (RKB - F)	1:100

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
MEP	43	60



KEYPLAN

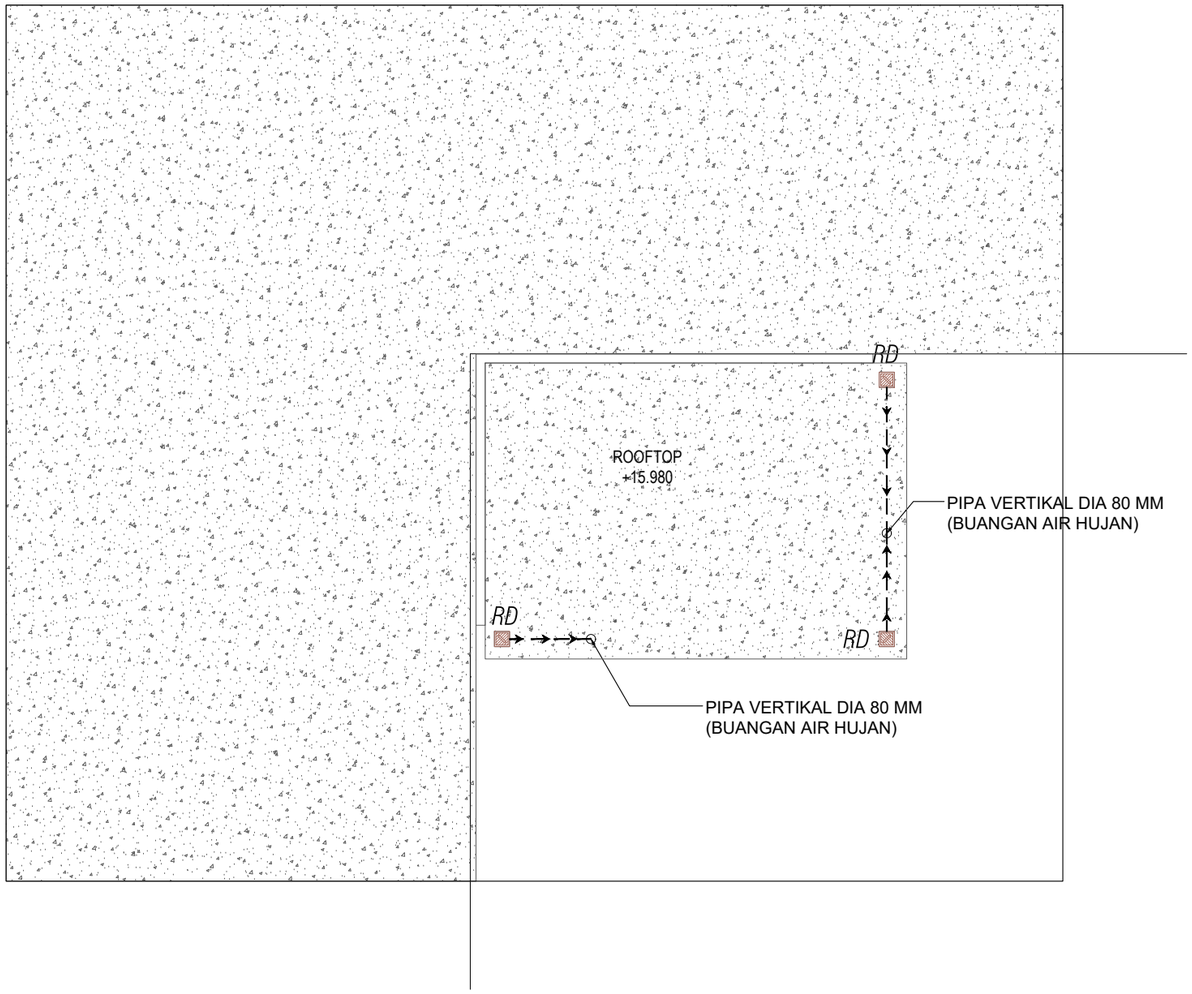

KETERANGAN		
——	Saluran air hujan	Pipa PVC AW Dia 80 mm
BK	Bak Kontrol terbuka	40X40
RD	Roof Drain	Dia 80 mm

LEGENDA :

PIPA VERTIKAL PVC AW 80 MM (BUANGAN AIR HUJAN)

DENAH LANTAI ATAP

SCALE A3 1 : 100

UNIVERSITAS TRUNODJOYO

M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
INS. AIR HUJAN LT.ATAP GEDUNG FAK. TEKNIK (RKB - F)	1:100

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
MEP	44	60

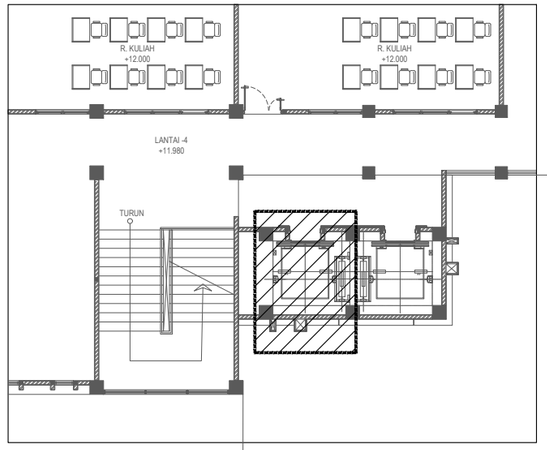


KEYPLAN

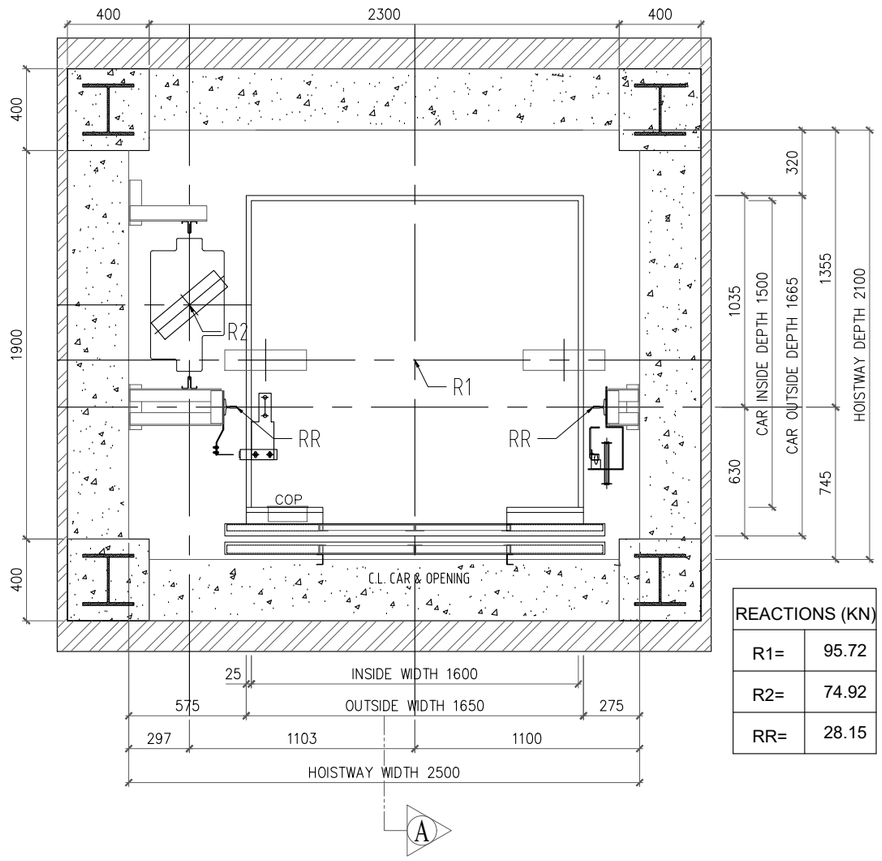

REACTIONS (KN)	
R1=	95.72
R2=	74.92
RR=	28.15

DENAH PIT

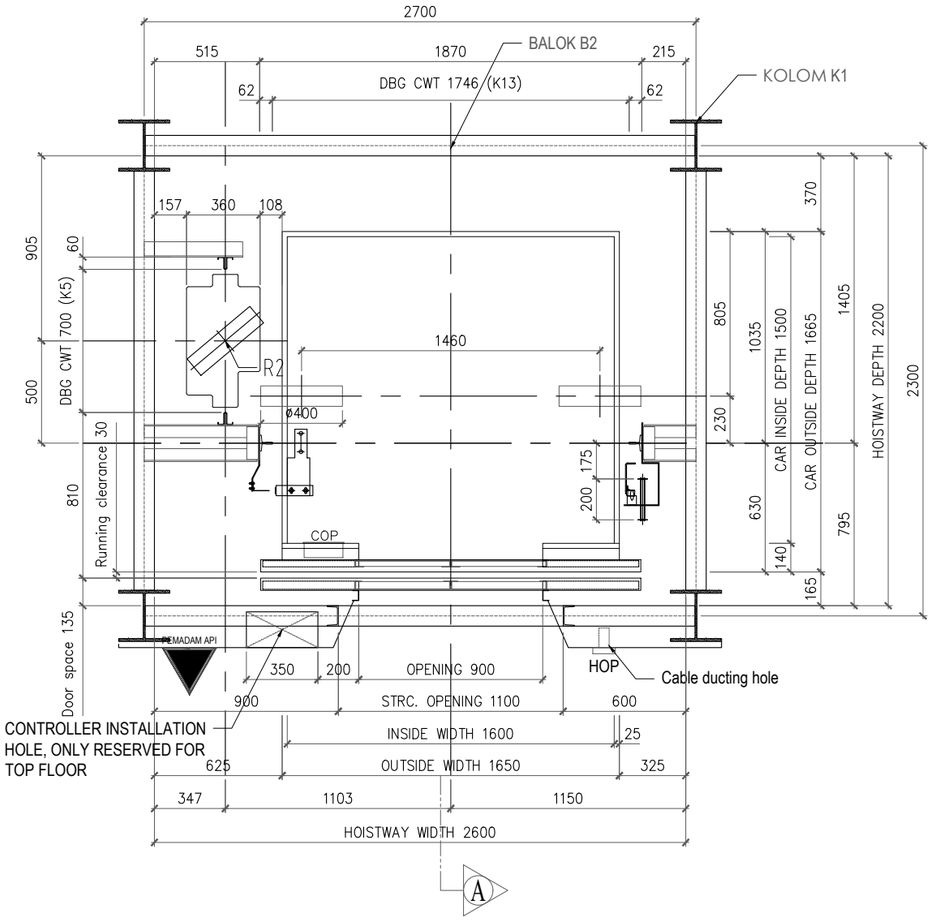

ELEVATOR HOISTWAY PLAN

Others For All Floor

LEGENDA GAMBAR

No.	NOTASI	KETERANGAN
1	K1	Kolom WF 250.250.9.14
2	B2	Balok WF 200.100.5,5.8

UNIVERSITAS TRUNODJOYO

M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR

M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.


TEAM LEADER

Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.


JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH LIFT 1.000 KG GEDUNG FAK. TEKNIK (RKB - F)	NTS

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
MEP	45	60

GENERAL SPECIFICATION	
Type	Passenger Lift
Lift No.	P1
Model Name	P15-C0900-60-4F/4S
Quantity	1 (one) set
Capacity	1000 Kg (15 Persons)
Speed	60 mpm
Permanent Magnet (PM)	6,7 Kw – 15 A
Pit Depth	1.500 mm
Overhead	4.350 mm
Travel Heigth	13.500 mm
Total Heigth	19.350 mm
Machineroom Heigth	MRL
Hoistway Size	2500 (W) * 2100 (D) mm at pit
	2600 (W) * 2200 (D) mm at shaft
No. of Floors	4 Floors
No. of Stops	4 Stops
Service Floor Name	1, 2, 3, 4
Control System	AC VVVF
Operation	Simplex Selective Collective
Machine Room	At The Top Of The Lift Shaft
Power Supply	For Power : AC 380 V, 3Ph 50 Hz, 15 KVa
	For Lighting : AC 220 V, 1Ph 50 Hz
CAR DIMENSION & MATERIAL	
Car Inside Dimension	1600 (W) * 1500 (D) * 2500 (H) mm
Car Outside Dimension	1650 (W) * 1665 (D) mm
Opening Type	AUTOMATIC Center Opening (CO)
Opening Size	900 (W) * 2100 (H) mm
Ceiling Type	Stainless Steel Hairline Finished
Car Door	Stainless Steel Hairline Finished
Car Wall (Side Wall)	Stainless Steel Hairline Finished
Car Wall (Rear Wall)	Stainless Steel Hairline with Tempered Glass View
Flooring	Granito Floor
Door Sill	Extrude Hard Alluminium
JAMB TYPE, LANDING DOOR & MATERIAL	
Jamb For 4th/Top Floor	Narrow Jamb in Stainless Steel Hairline
Jamb For Others Floor	Narrow Jamb in Stainless Steel Hairline
Landing Door All Floor	Stainless Steel Hairline
Opening Size Dimension	900 (W) * 2100 (H) mm

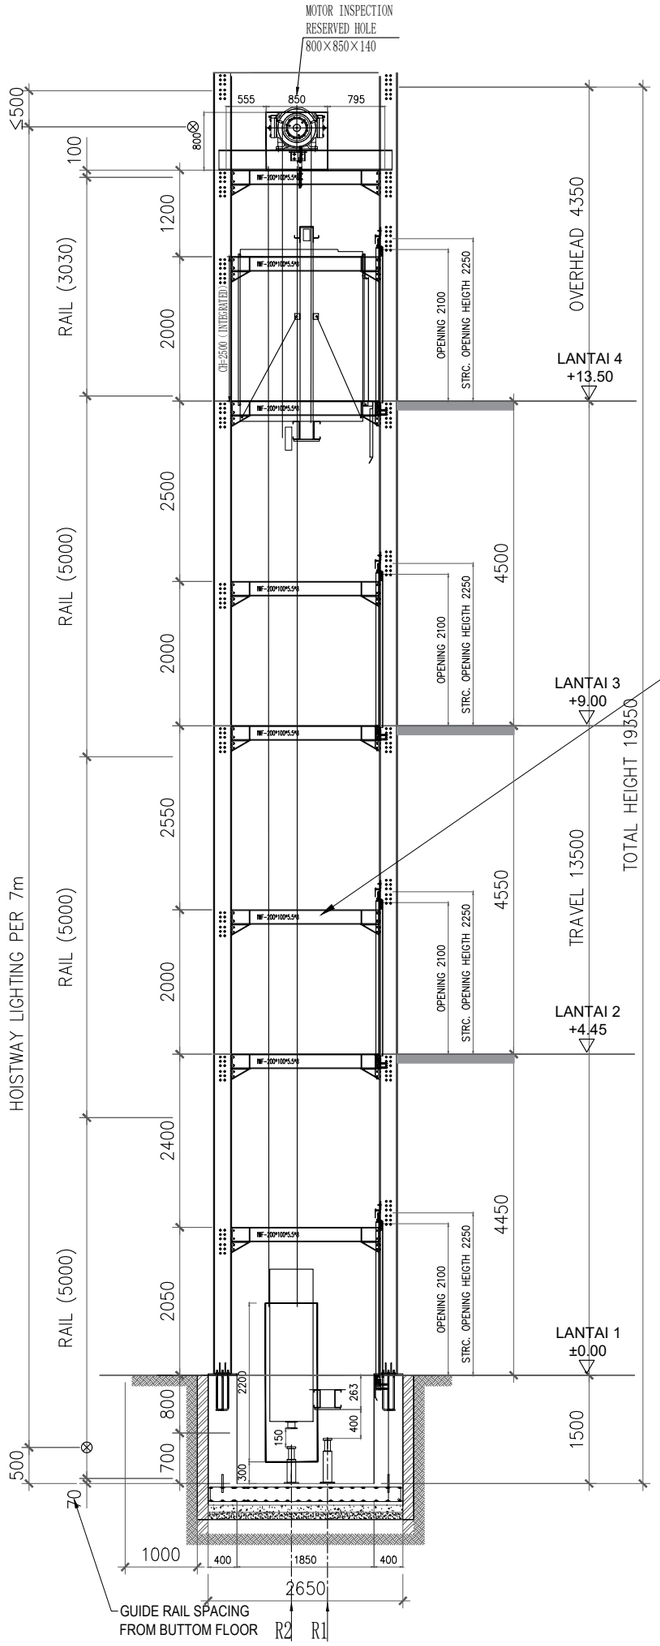

ELEVATION SECTION 'A'

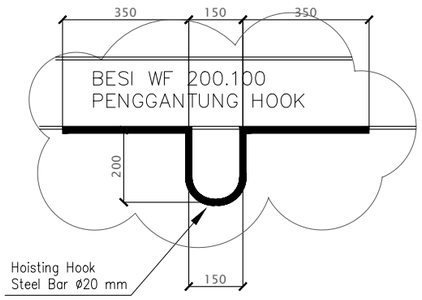

DETAIL HOOK

SEPARATOR BEAM SIZE IWF-200*100
FOR SUPPORT BRACKET RAIL

BY : SIPIL CONTRACTOR

MR. HEIGHT	–
TOTAL HEIGHT	19.350 mm
TRAVEL	13.500 mm
OVERHEAD/4th	4.350 mm
3rd FLOOR	4.500 mm
2nd FLOOR	4.550 mm
1st FLOOR	4.450 mm
PIT	1.500 mm

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 19740925200312002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 19820424200604 1002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR

M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER

Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.


JUDUL GAMBAR	SKALA
POTONGAN LIFT GEDUNG FAK. TEKNIK (RKB - F)	NTS

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
MEP	46	60


GEDUNG FAKULTAS HUKUM

RKF - G

(3 lantai)

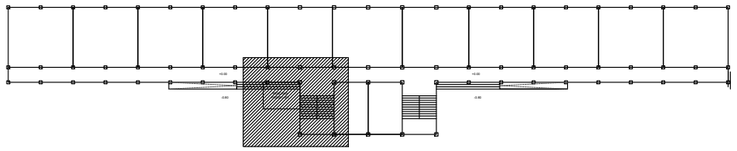

KEYPLAN

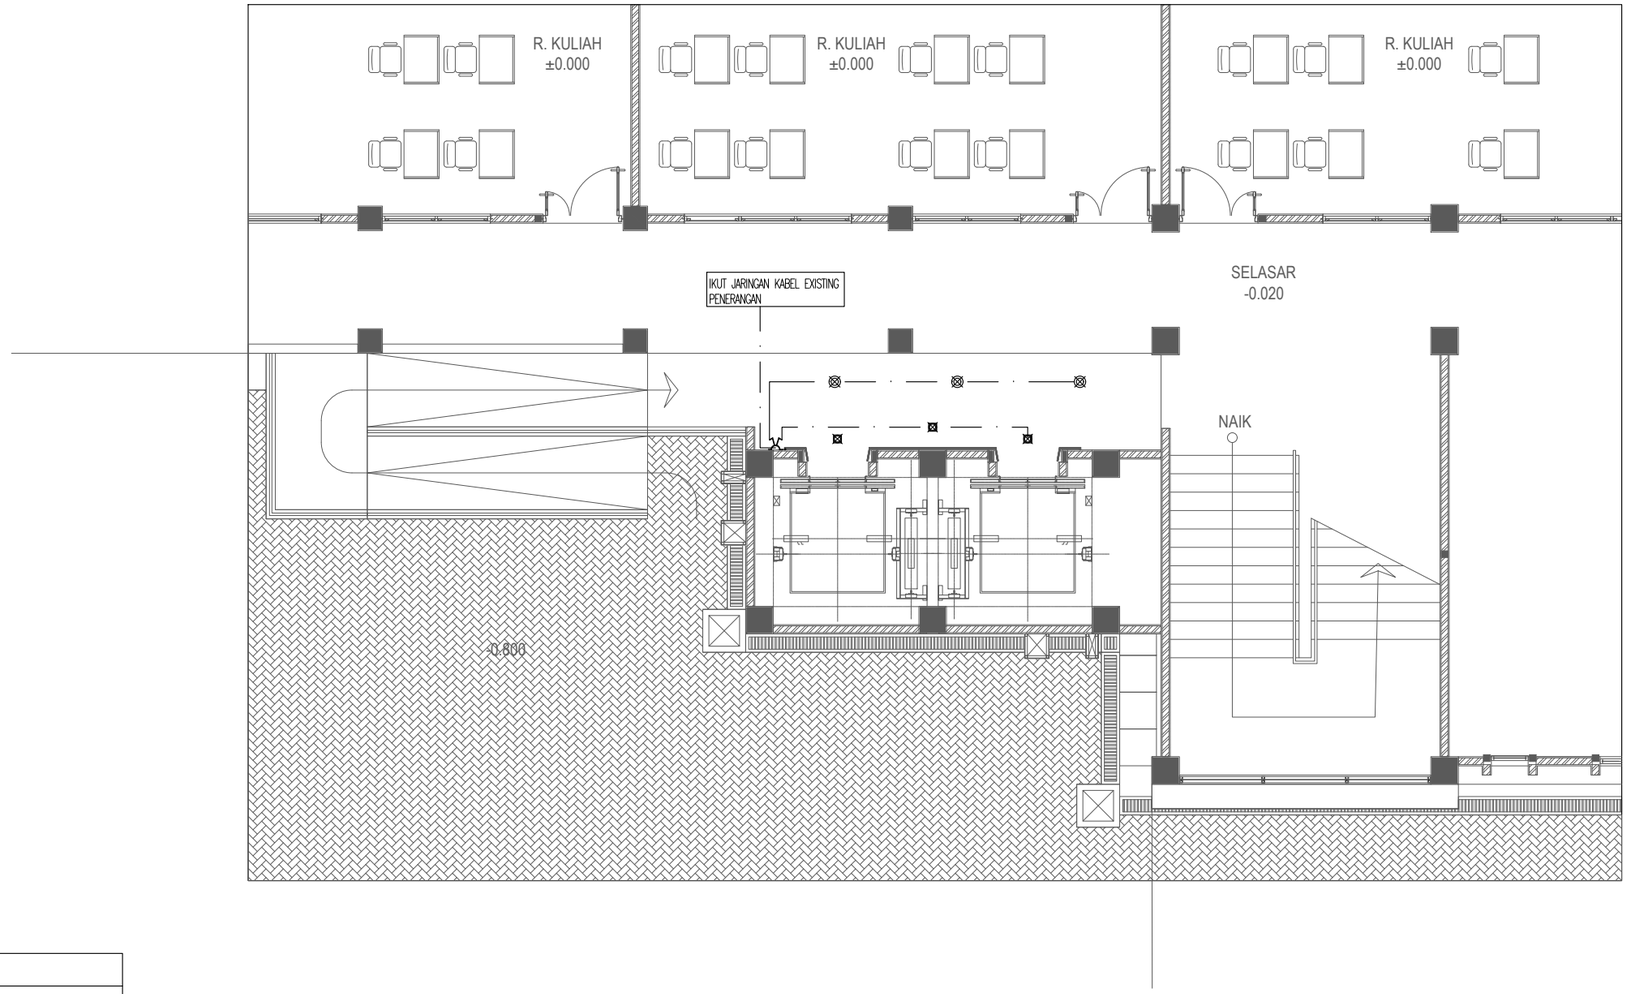

LAGEND	
⊠	LP. DOWNLIGHT LED INBOW 12 WATT 5.000K
⊠	LP. SPOTLED 10W 60D 3000K
⅄	SAKLAR SERI
⅄	SAKLAR TUNGGAL
——	INSTALASI PENERANGAN NYM 2 x 2,5 mm2 + DALAM CONDUIT ø 20 MM

DENAH LANTAI 1
SCALE A3 1 : 100

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
INS. PENERANGAN LT.1 GEDUNG FAK. HUKUM (RKB - G)	1:100

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
MEP	47	60

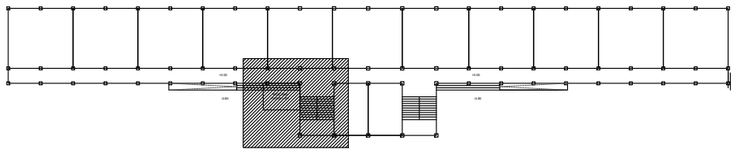

KEYPLAN

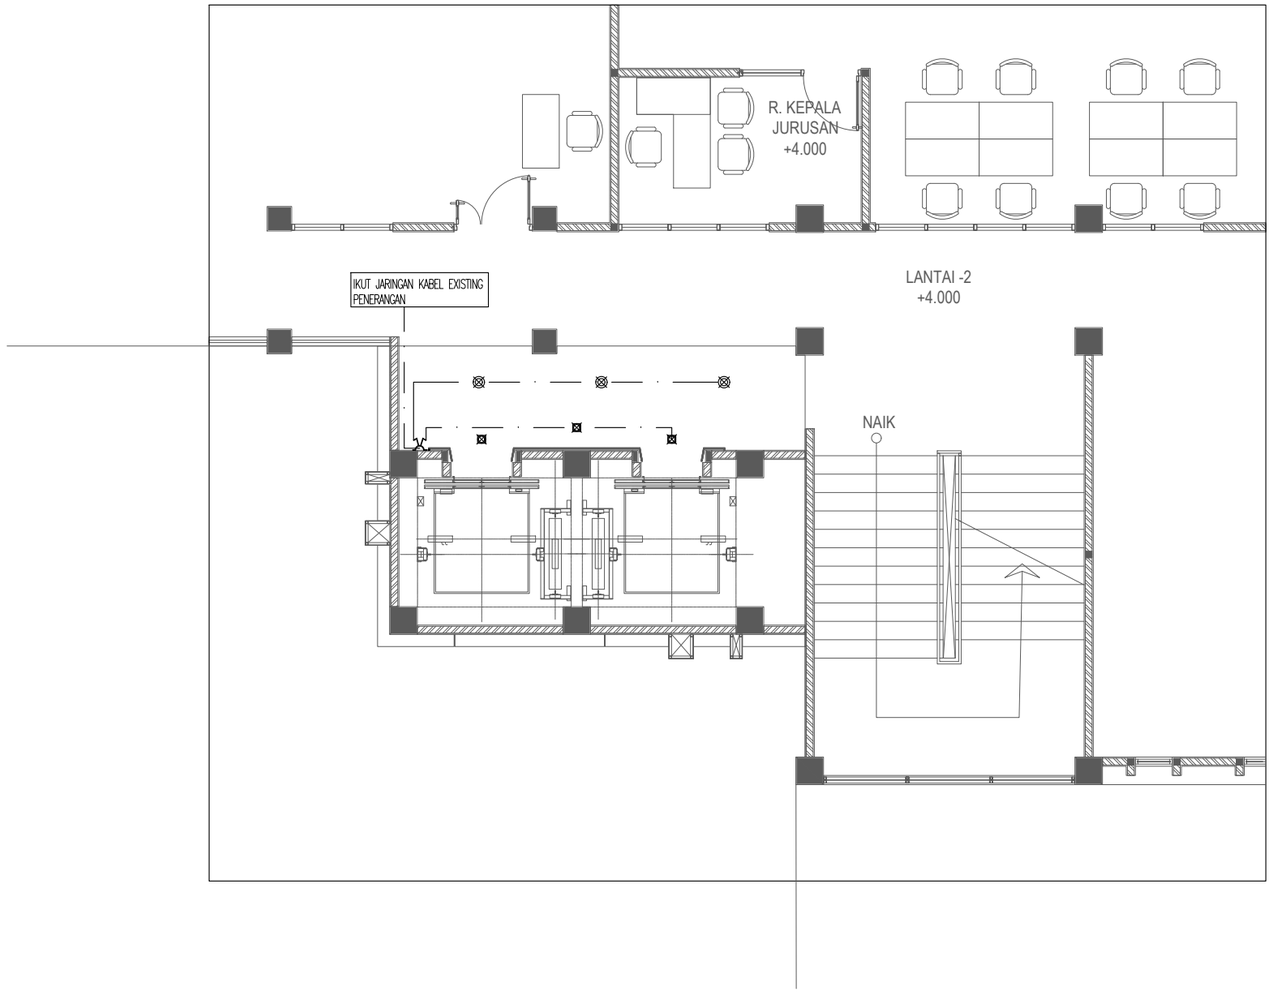

LAGEND	
⊗	LP. DOWNLIGHT LED INBOW 12 WATT 5.000K
⊠	LP. SPOTLED 10W 60D 3000K
	SAKLAR SERI
	SAKLAR TUNGGAL
——	INSTALASI PENERANGAN NYM 2 x 2,5 mm2 + DALAM CONDUIT ø 20 MM

DENAH LANTAI 2
SCALE A3 1 : 100

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 19820424200604100 2

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
INS. PENERANGAN LT.2 GEDUNG FAK. HUKUM (RKB - G)	1:100

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
MEP	48	60

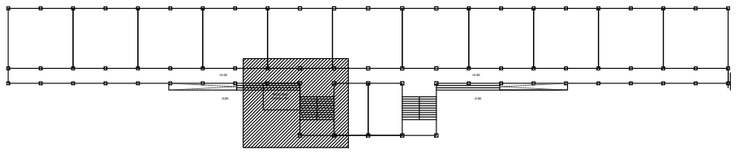

KEYPLAN

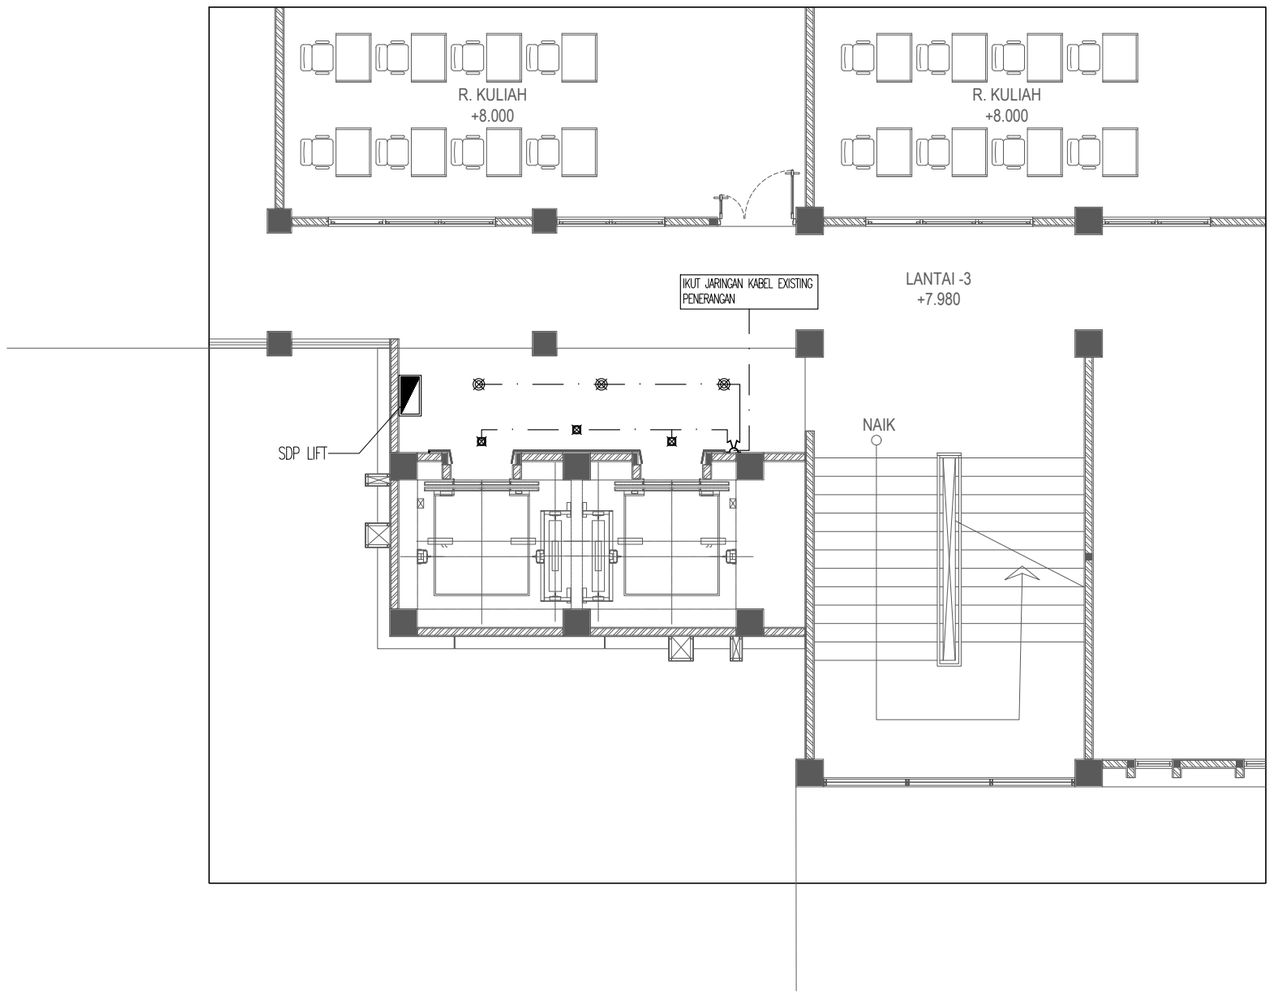

LAGEND	
⊠	LP. DOWNLIGHT LED INBOW 12 WATT 5.000K
⊠	LP. SPOTLED 10W 60D 3000K
⅄	SAKLAR SERI
⅄	SAKLAR TUNGGAL
——	INSTALASI PENERANGAN NYM 2 x 2,5 mm2 + DALAM CONDUIT ø 20 MM

DENAH LANTAI 3
SCALE A3 1 : 100

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 19820424200604100 2

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER

Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
INS. PENERANGAN LT.3 GEDUNG FAK. HUKUM (RKB - G)	1:100

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
MEP	49	60

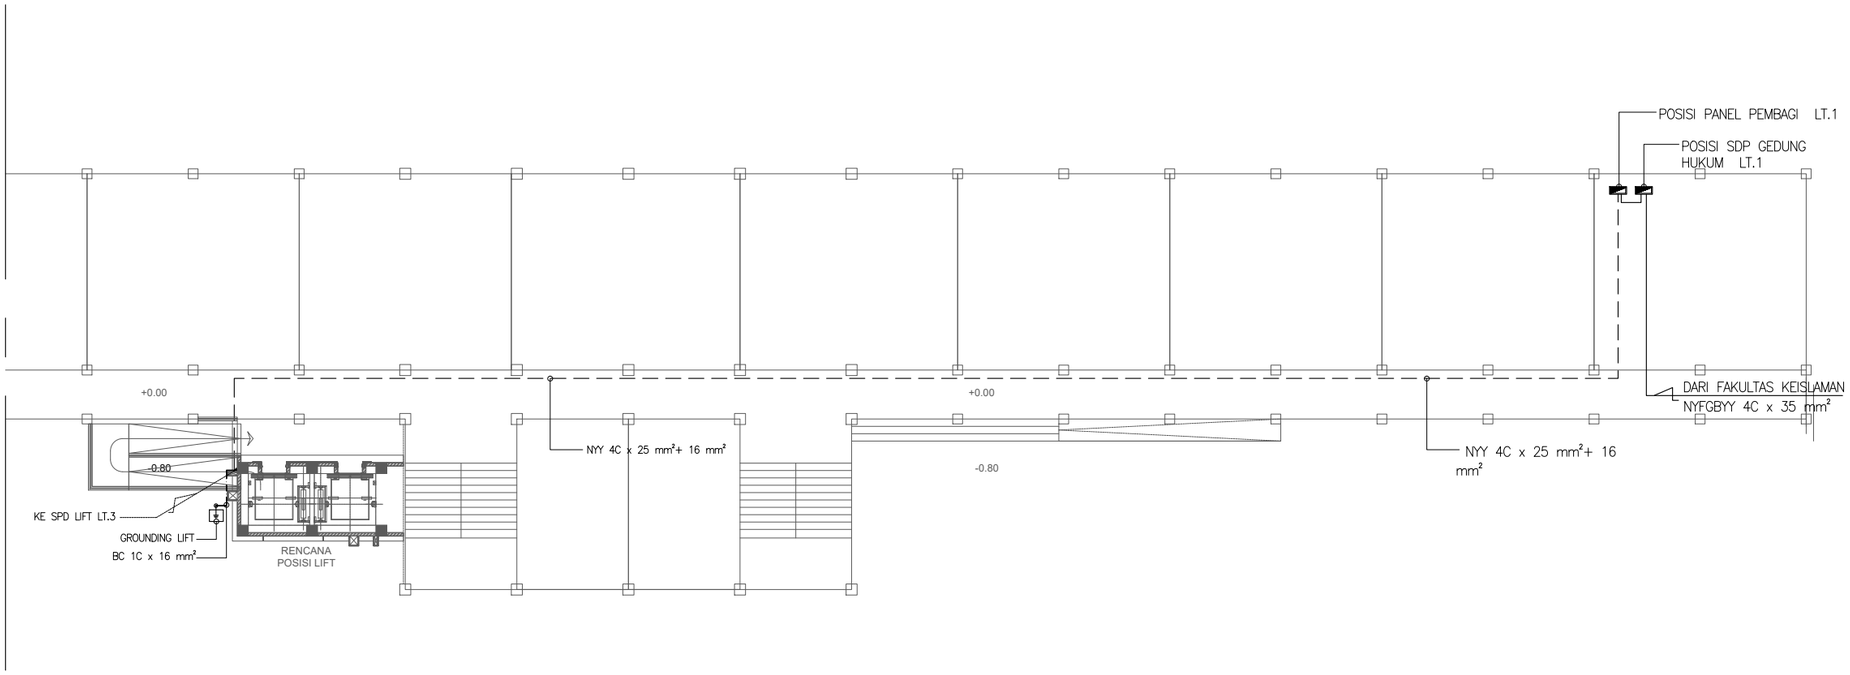

JALUR KABEL POWER LIFT
SCALE A3 1 : 250

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 19820424006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
JALUR KABEL POWER LIFT GEDUNG FAK. HUKUM (RKB - G)	1:250

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
MEP	50	60

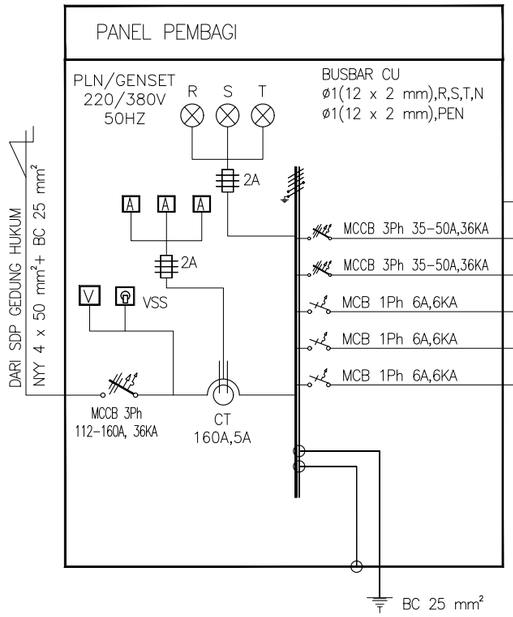

		GROUP	KETERANGAN	BEBAN (VA)		
				R		
MCCB 3Ph 35-50A,36KA	NYFGBY 4 x 35 mm²	1	SDP LIFT FAKULTAS KEISLAMAN	10.000	10.000	10.000
MCCB 3Ph 35-50A,36KA	NYY 4 x 25 mm² + BC 16 mm²	2	SDP LIFT FAKULTAS HUKUM	10.000	10.000	10.000
MCB 1Ph 6A,6KA	SPARE	3				
MCB 1Ph 6A,6KA	SPARE	4				
MCB 1Ph 6A,6KA	SPARE	5				
			TOTAL	20.000	20.000	20.000
				60.000 VA		

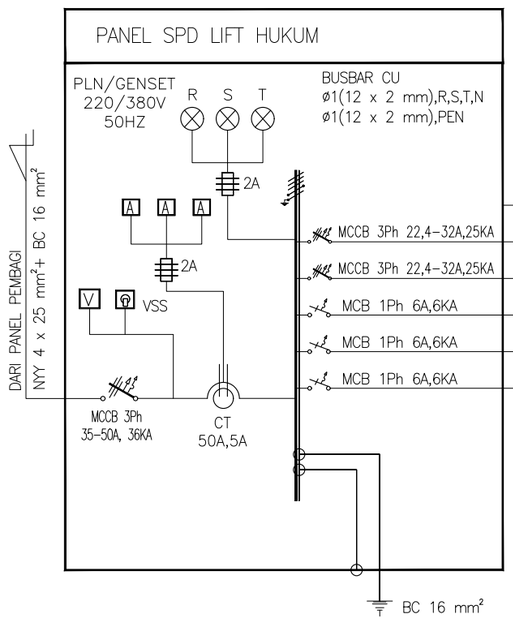

		GROUP	KETERANGAN	BEBAN (VA)		
				R		
MCCB 3Ph 22,4-32A,25KA	NYY 4 x 10 mm² + BC 10 mm²	1	POWER KONTROL LIFT-1	5.000	5.000	5.000
MCCB 3Ph 22,4-32A,25KA	NYY 4 x 10 mm² + BC 10 mm² (FUTURE)	2	POWER KONTROL LIFT-2 (FUTURE)	5.000	5.000	5.000
MCB 1Ph 6A,6KA	SPARE	3				
MCB 1Ph 6A,6KA	SPARE	4				
MCB 1Ph 6A,6KA	SPARE	5				
			TOTAL	10.000	10.000	10.000
				30.000 VA		

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 19820424200604 1002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
WIRING DIAGRAM PANEL PEMBAGI PANEL SDP LIFT FAK. HUKUM	NTS

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
MEP	51	60

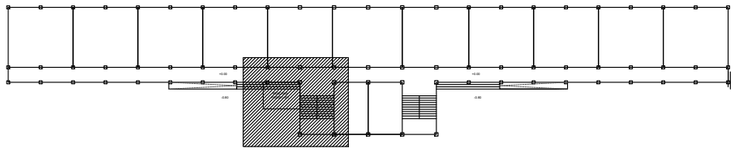

KEYPLAN

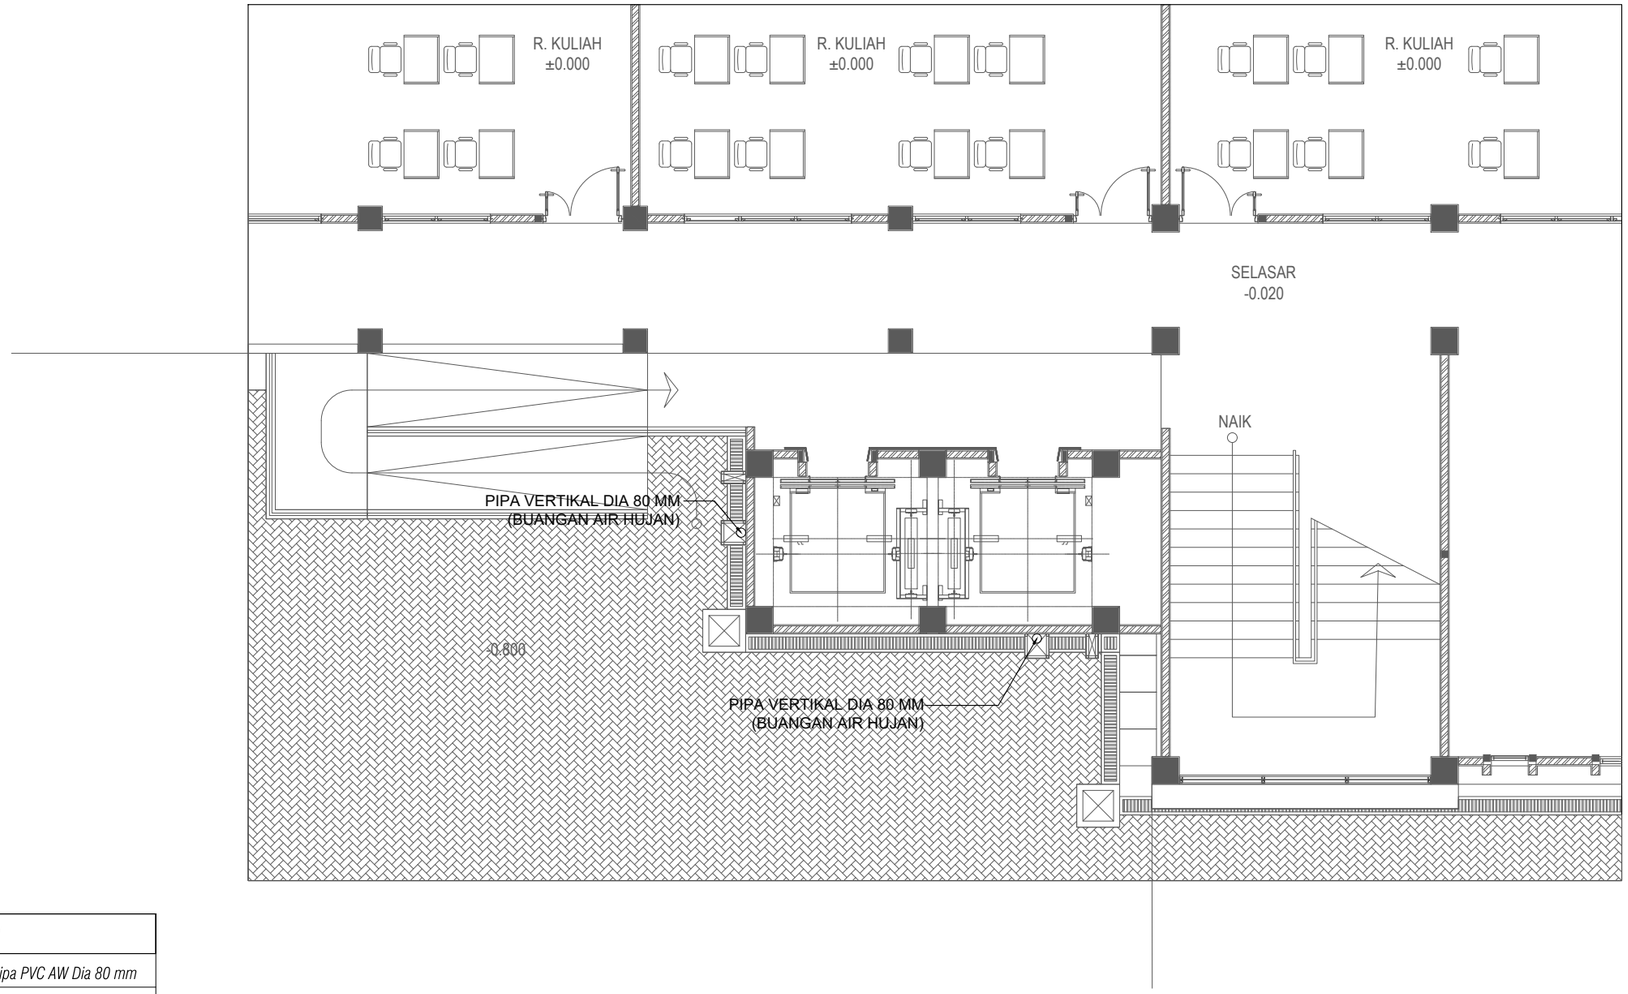

KETERANGAN		
——	Saluran air hujan	Pipa PVC AW Dia 80 mm
BK	Bak Kontrol terbuka	40X40
RD	Roof Drain	Dia 80 mm

LEGENDA :

PIPA VERTIKAL PVC AW 80 MM (BUANGAN AIR HUJAN)

DENAH LANTAI 1

SCALE A3 1 : 100

UNIVERSITAS TRUNODJOYO

M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
INS. AIR HUJAN LT.1 GEDUNG FAK. HUKUM (RKB - G)	1:100

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
MEP	52	60

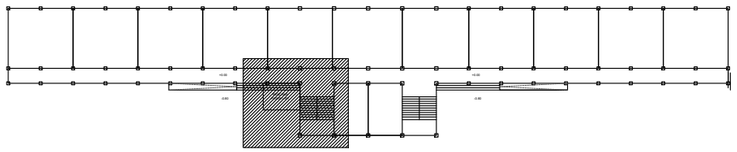

KEYPLAN

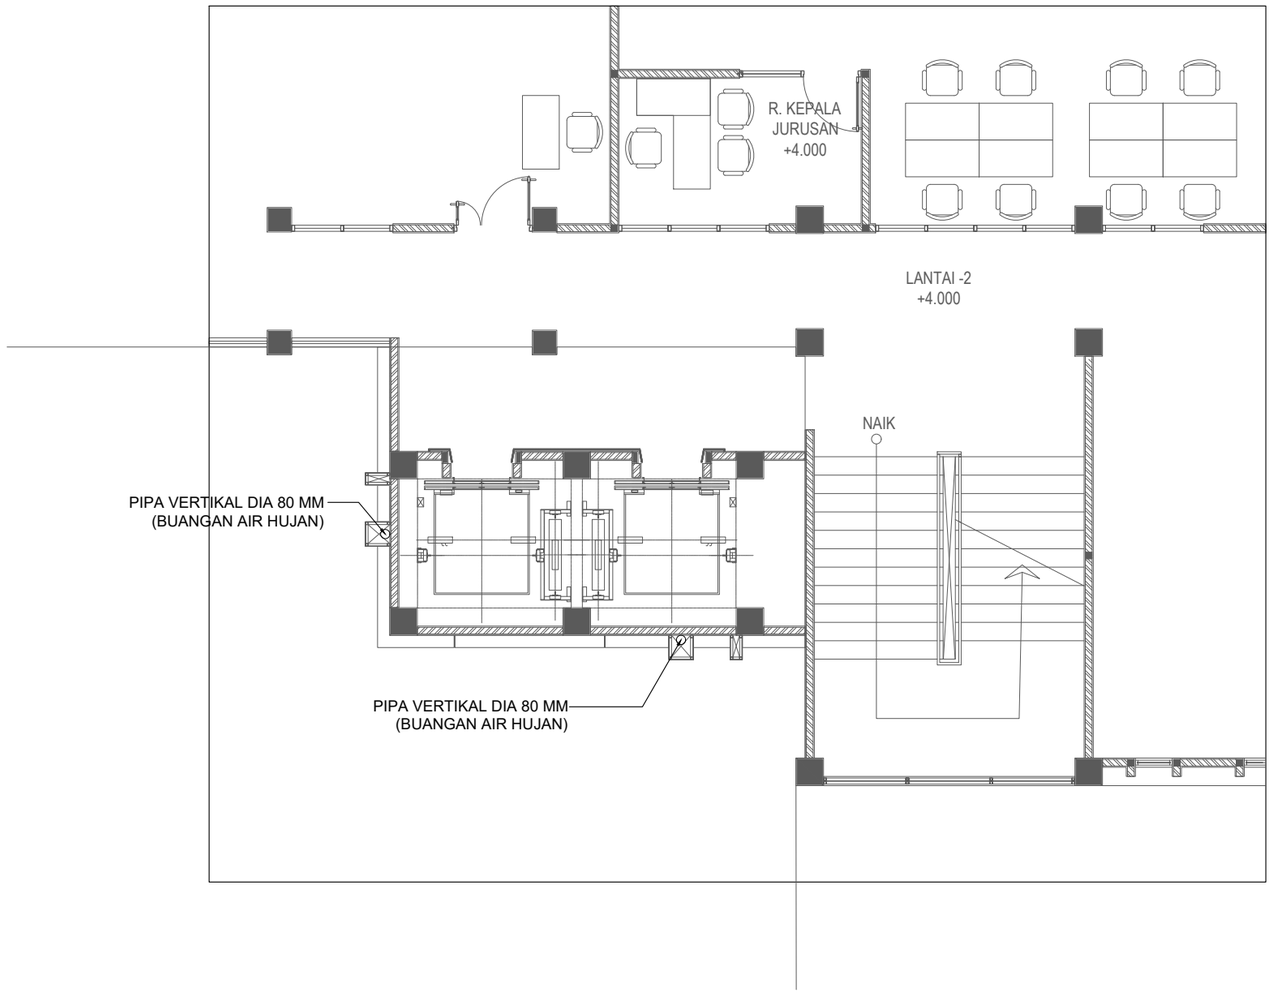

KETERANGAN		
——	*Saluran air hujan*	*Pipa PVC AW Dia 80 mm*
BK	*Bak Kontrol terbuka*	*40X40*
RD	*Roof Drain*	*Dia 80 mm*

LEGENDA :

PIPA VERTIKAL PVC AW 80 MM (BUANGAN AIR HUJAN)

DENAH LANTAI 2

SCALE A3 1 : 100

UNIVERSITAS TRUNODJOYO

M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 19740925200312100 2

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 19820424200604100 2

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
INS. AIR HUJAN LT.2 GEDUNG FAK. HUKUM (RKB - G)	1:100

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
MEP	53	60

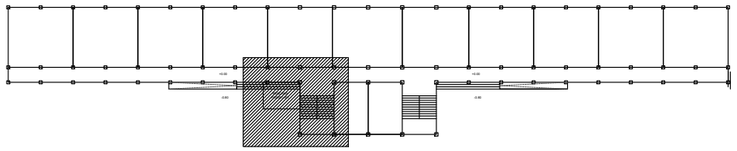

KEYPLAN

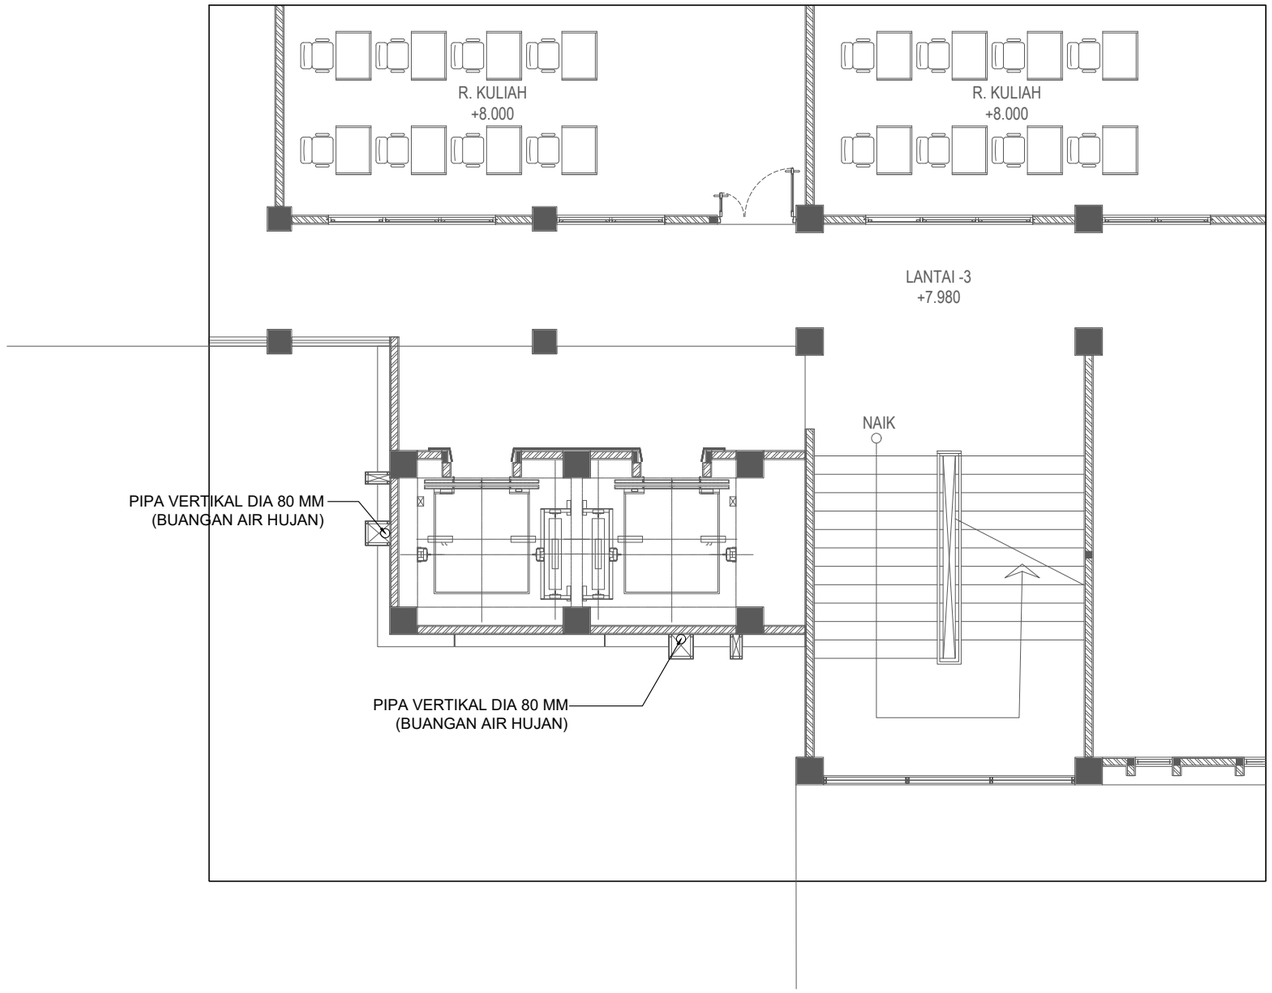

KETERANGAN		
——	*Saluran air hujan*	*Pipa PVC AW Dia 80 mm*
BK	*Bak Kontrol terbuka*	*40X40*
RD	*Roof Drain*	*Dia 80 mm*

LEGENDA :

PIPA VERTIKAL PVC AW 80 MM (BUANGAN AIR HUJAN)

DENAH LANTAI 3

SCALE A3 1 : 100

UNIVERSITAS TRUNODJOYO

M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
INS. AIR HUJAN LT.3 GEDUNG FAK. HUKUM (RKB - G)	1:100

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
MEP	54	60



KEYPLAN

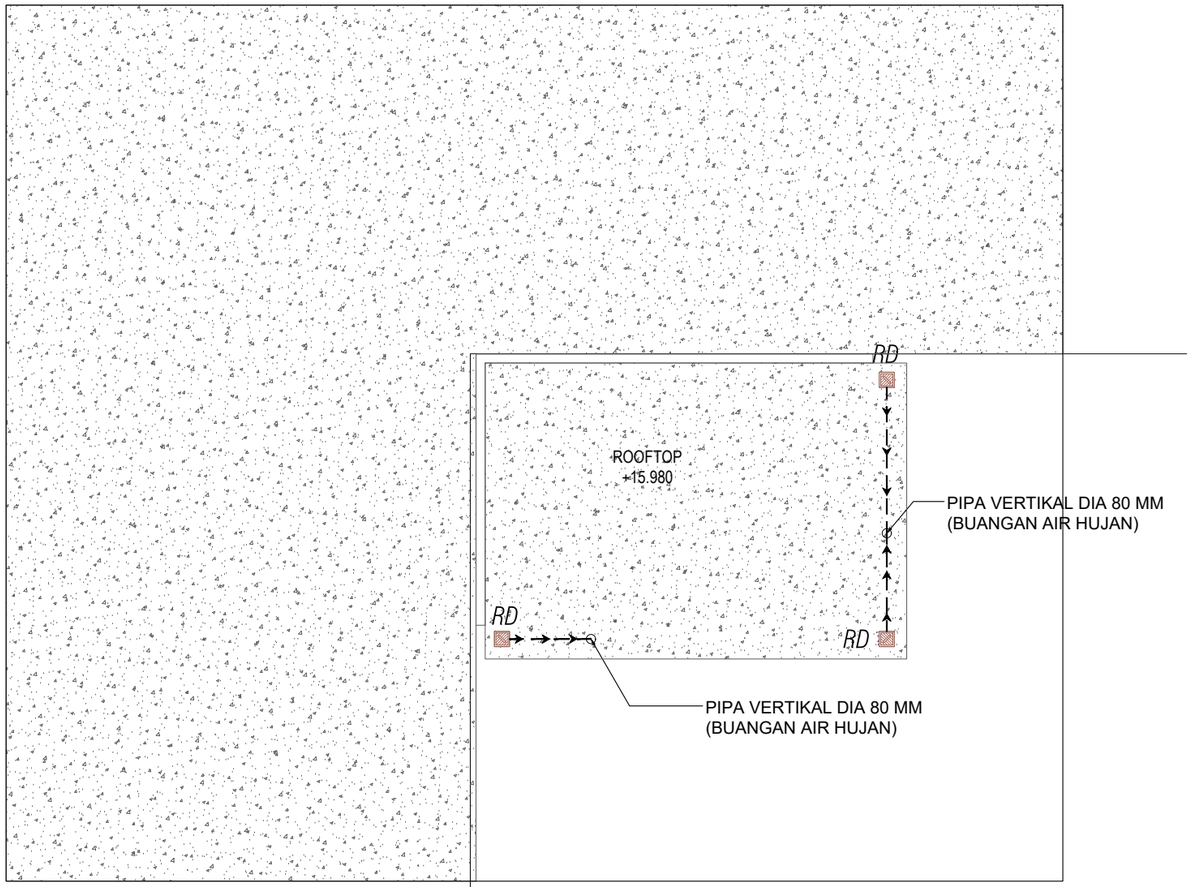

KETERANGAN		
——	Saluran air hujan	Pipa PVC AW Dia 80 mm
BK	Bak Kontrol terbuka	40X40
RD	Roof Drain	Dia 80 mm

LEGENDA :

PIPA VERTIKAL PVC AW 80 MM (BUANGAN AIR HUJAN)

DENAH LANTAI ATAP

SCALE A3 1 : 100

UNIVERSITAS TRUNODJOYO

M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER


Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
INS. AIR HUJAN LT.ATAP GEDUNG FAK. TEKNIK (RKB - F)	1:100

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
MEP	55	60

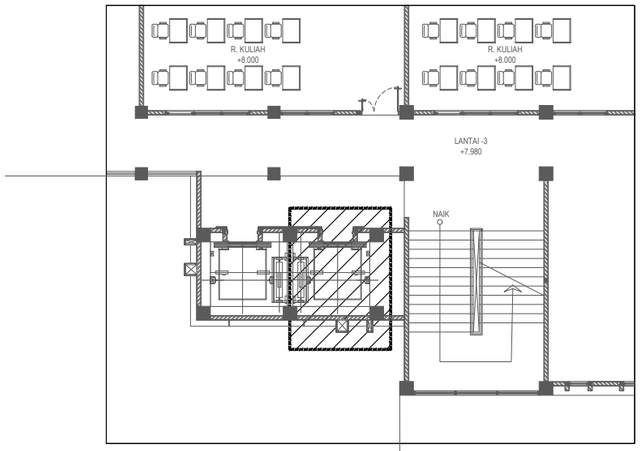


KEYPLAN

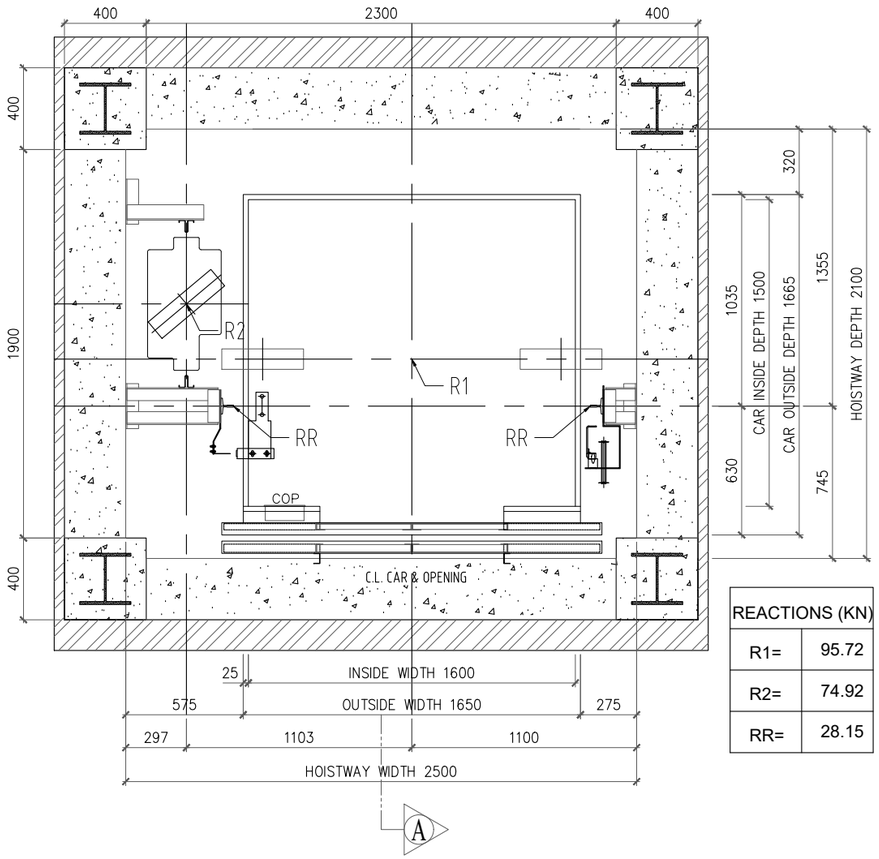

REACTIONS (KN)	
R1=	95.72
R2=	74.92
RR=	28.15

DENAH PIT

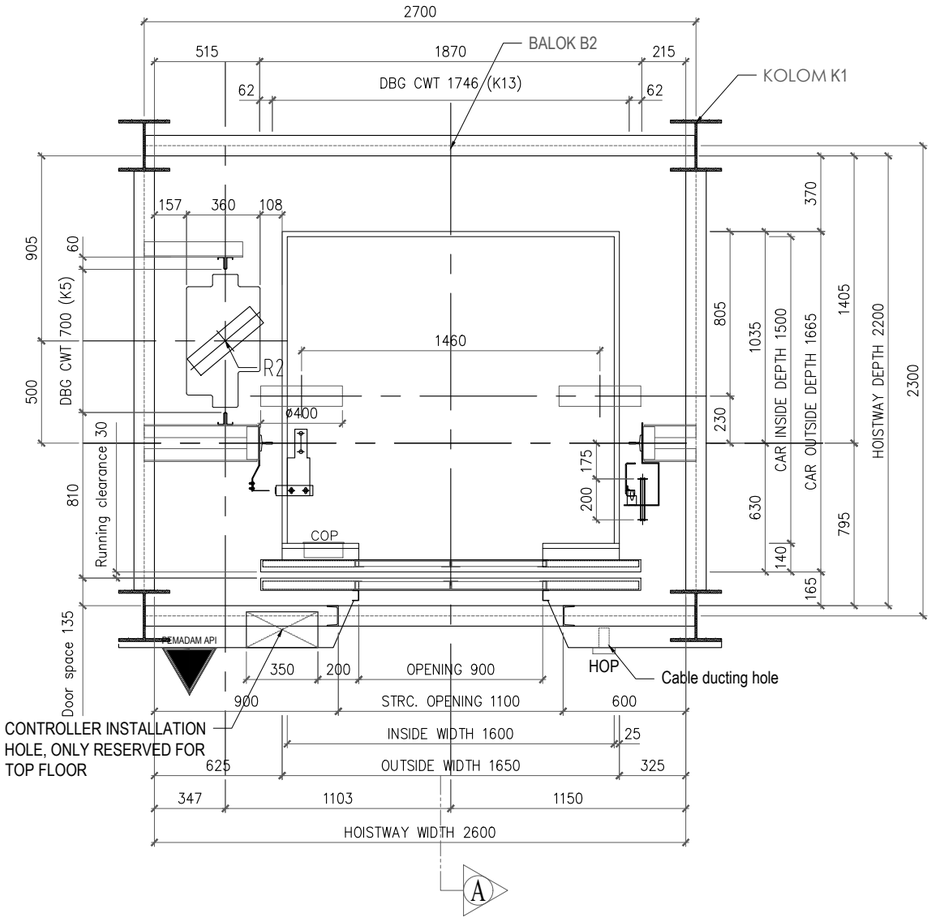

ELEVATOR HOISTWAY PLAN

Others For All Floor

LEGENDA GAMBAR

No.	NOTASI	KETERANGAN
1	K1	Kolom WF 250.250.9.14
2	B2	Balok WF 200.100.5,5.8

UNIVERSITAS TRUNODJOYO

M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR

M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER

Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH LIFT 1.000 KG GEDUNG FAK. HUKUM (RKB - G)	NTS

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
MEP	56	60

GENERAL SPECIFICATION


Type	Passenger Lift
Lift No.	P1
Model Name	P15-C0900-60-3F/3S
Quantity	4 (one) set
Capacity	1000 Kg (15 Persons)
Speed	60 mpm
Permanent Magnet (PM)	6,7 Kw – 15 A
Pit Depth	1.500 mm
Overhead	4.350 mm
Travel Heigth	9.000 mm
Total Heigth	14.850 mm
Machineroom Heigth	MRL
Hoistway Size	2500 (W) * 2100 (D) mm at pit
	2600 (W) * 2200 (D) mm at shaft
No. of Floors	3 Floors
No. of Stops	3 Stops
Service Floor Name	1, 2, 3
Control System	AC VVVF
Operation	Simplex Selective Collective
Machine Room	At The Top Of The Lift Shaft
Power Supply	For Power : AC 380 V, 3Ph 50 Hz, 15 KVa
	For Lighting : AC 220 V, 1Ph 50 Hz

CAR DIMENSION & MATERIAL


Car Inside Dimension	1600 (W) * 1500 (D) * 2500 (H) mm
Car Outside Dimension	1650 (W) * 1665 (D) mm
Opening Type	AUTOMATIC Center Opening (CO)
Opening Size	900 (W) * 2100 (H) mm
Ceiling Type	Stainless Steel Hairline Finished
Car Door	Stainless Steel Hairline Finished
Car Wall (Side Wall)	Stainless Steel Hairline Finished
Car Wall (Rear Wall)	Stainless Steel Hairline with Tempered Glass View
Flooring	Granito Floor
Door Sill	Extrude Hard Alluminium

JAMB TYPE, LANDING DOOR & MATERIAL

Jamb For 4th/Top Floor	Narrow Jamb in Stainless Steel Hairline
Jamb For Others Floor	Narrow Jamb in Stainless Steel Hairline
Landing Door All Floor	Stainless Steel Hairline
Opening Size Dimension	900 (W) * 2100 (H) mm

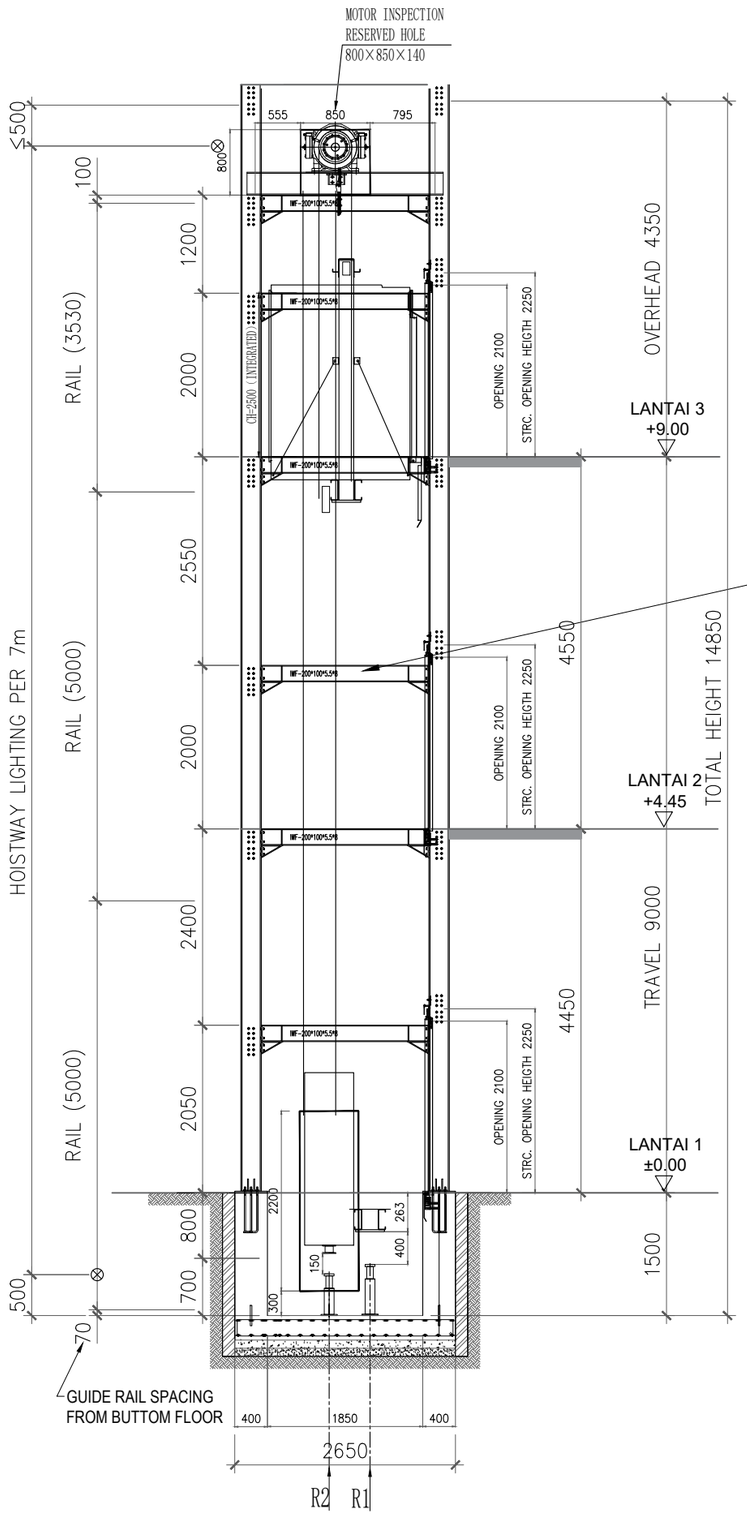

ELEVATION SECTION 'A'

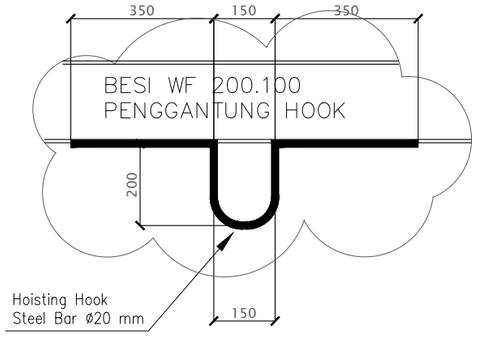

DETAIL HOOK

SEPARATOR BEAM SIZE IWF-200*100
FOR SUPPORT BRACKET RAIL
BY : SIPIL CONTRACTOR

MR. HEIGHT	-
TOTAL HEIGHT	14.850 mm
TRAVEL	9.000 mm
OVERHEAD/3rd	4.350 mm
2nd FLOOR	4.550 mm
1st FLOOR	4.450 mm
PIT	1.500 mm

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.


TEAM LEADER

Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.


JUDUL GAMBAR	SKALA
POTONGAN LIFT GEDUNG FAK. HUKUM (RKB - G)	NTS


KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
MEP	57	60

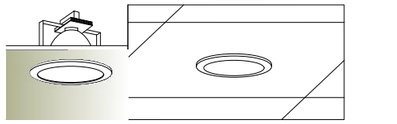

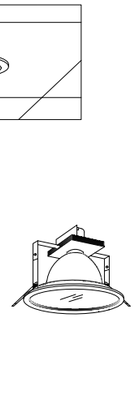


TIPE	SIMBOL	KETERANGAN
DOWNLIGHT INBOW 12 Watt		

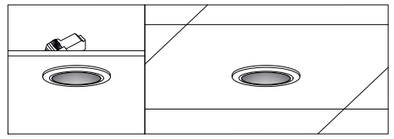






TIPE	SIMBOL	KETERANGAN
LAMPU SPOTLIGHT LED 10W		

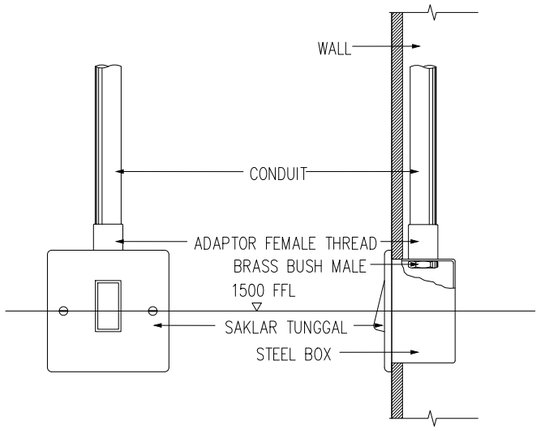

TAMPAK DEPAN TAMPAK SAMPING

TIPE	SIMBOL	KETERANGAN
SAKLAR TUNGGAL		16A, 1ø

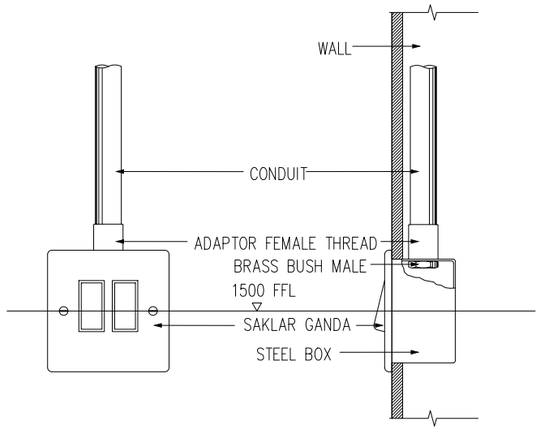

TAMPAK DEPAN TAMPAK SAMPING

TIPE	SIMBOL	KETERANGAN
SAKLAR GANDA		16A, 1ø

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER

Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DETAIL STANDART PEMASANGAN SAKLAR DAN STOP KONTAK	NTS


KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
MEP	58	60

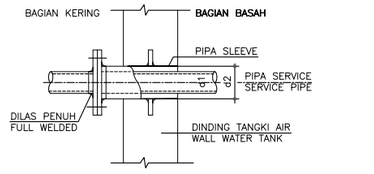

SIZE IN (mm)

PIPA SERVICE	50	65	80	100	125	150	200	250
SLEEVE & FLANGE	150	150	150	150	200	200	250	300

SLEEVE TAHAN AIR
WATER TIGHT SLEEVE




SLEEVE DINDING
WALL SLEEVE

1. PIPE LINES
2. PIPE SLEEVE
3. ROCKWOOL COULKING


d.1	d.2	D
15	50	100
20	50	100
25	65	120
32	80	120
40	80	130
50	100	160
65	100	160
80	125	180
100	150	210
125	200	260
150	200	260

SIZE IN (mm)


NOTASI GAMBAR
SLEEVE SCHEDULE




SLEEVE LANTAI
FLOOR SLEEVE




PENUMPU PIPA DATAR
HORIZONTAL PIPE SUPPORT

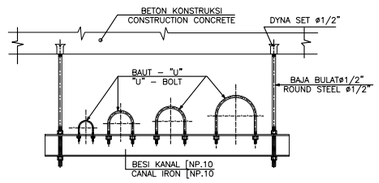


PENGGANTUNG PIPA DATAR
HORIZONTAL PIPE HANGER

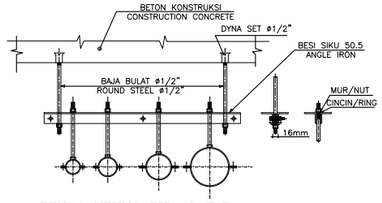


PENGGANTUNG PIPA DATAR
HORIZONTAL PIPE HANGER

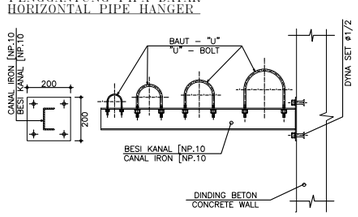


PENUMPU PIPA DATAR
HORIZONTAL PIPE SUPPORT



PIPA TEGAK PADA DINDING
VERTICAL PIPE FIXED TO THE WALL

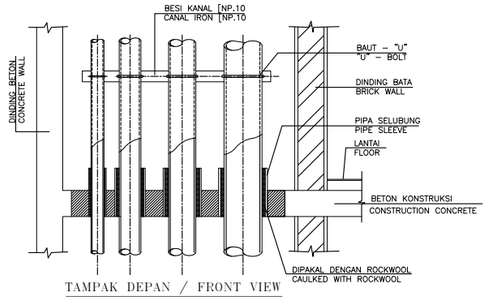


TAMPAK DEPAN / FRONT VIEW

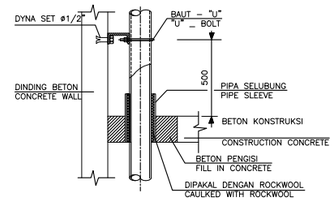

TAMPAK SAMPING
SIDE VIEW


PIPA DALAM SHAFT
PIPING IN THE SHAFT



PIPA TUNGGAL PADA DINDING
SINGLE PIPE FIXED TO THE WALL

øDN	øA	B	C	D	E
1/2"/15	1/4"	24	30	31	60
3/4"/20	1/4"	30	36	34	65
1"/25	1/4"	36	42	37	65
1 1/4"/32	3/8"	45	55	51	65
1 1/2"/40	3/8"	51	61	54	65
2"/50	3/8"	63	73	60	65
2 1/2"/65	1/2"	77	89	73	75
3"/80	1/2"	93	105	81	75
4"/100	1/2"	118	130	93	75
5"/125	1/2"	145	157	117	75
6"/150	5/6"	172	188	129	95

VERTICAL SUPPORT FOR
SINGLE HORIZONTAL PIPE
NOT TO SCALE

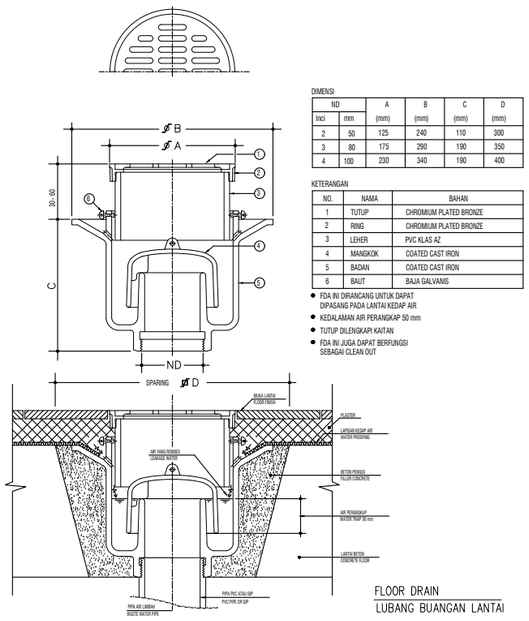

FLOOR DRAIN
LUBANG BUANGAN LANTAI


DIMENSI

ND		A	B	C	D
Inci	mm	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
2	50	125	240	110	300
3	80	175	290	190	350
4	100	230	340	190	400


KETERANGAN

NO.	NAMA	BAHAN
1	TUTUP	CHROMIUM PLATED BRONZE
2	RING	CHROMIUM PLATED BRONZE
3	LEHER	PVC KLAS AZ
4	MANGKOK	COATED CAST IRON
5	BADAN	COATED CAST IRON
6	BAUT	BAJA GALVANIS

- FDA INI DIRANCANG UNTUK DAPAT DIPASANG PADA LANTAI KEDAP AIR
- KEDALAMAN AIR PERANGKAP 50 mm
- TUTUP DILENGKAPI KAITAN
- FDA INI JUGA DAPAT BERFUNGSI SEBAGAI CLEAN OUT




1:250

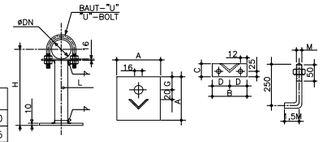


øDN	DIMENSIONS						
	L	A	B	C	D	M	G
1/2"/15	30x30x3	90	80	60	17	1/2"	25
3/4"/20	30x30x3	90	80	60	19	1/2"	25
1"/25	30x30x3	90	90	60	22	1/2"	25
1 1/4"/32	30x30x3	90	100	60	27	1/2"	25
1 1/2"/40	30x30x3	90	110	60	31	1/2"	25


VERTICAL SUPPORT FOR
SINGLE VERTICAL PIPE
N.T.S.

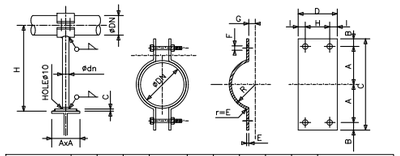

øDN	A	B	C	D x E	F	G	H	I	R	BOLTS ø inch	BOLTS L mm
1/2" / 15											
3/4"/20											
1 / 25											
1 1/4"/32											
1 1/2"/40											
2 / 50	55	15	140	100X5	16	7	70	15	31	1/2	45
2 1/2"/65	65	15	150	100X5	16	7	70	15	37	1/2	45
3 / 80	70	15	170	100X5	16	7	70	15	45	1/2	45
4 / 100	85	15	200	100X5	16	7	70	15	58	1/2	45
5 / 125	100	15	230	100X5	16	7	70	15	72	1/2	45
6/ / 150	120	15	280	100x6	16	7	120	20	85	1/2	50

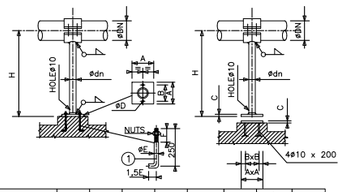

øDN	A	B	C	øD	HOLES NO.	1 øE	1 "n INCH	F
2 / 50	200	160	10	16	2	1/2"	1 1/2	55
2 1/2"/65	200	160	10	16	2	1/2"	1 1/2	55
3 / 80	200	160	10	16	2	1/2"	2	55
4 / 100	200	160	10	16	2	1/2"	2	55
5 / 125	200	160	10	16	2	1/2"	2	55
6 / 150	200	160	10	16	2	5/8"	3	55

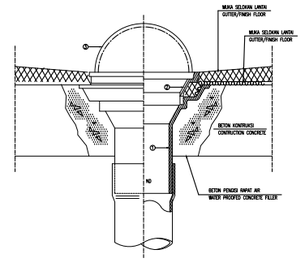

ROOF DRAIN
LUBANG BUANGAN ATAP

SPESIFIKASI/SPECIFICATION

KODE/CODE	NAMA/NAME	BAHAN/MATERIAL
1	BADAN/BODY	CAST IRON COATED *
2	LEHER/NECK	CAST IRON COATED *
3	SARINGAN/STRAINER	CAST IRON COATED

* HANYA BAGIAN BASAH / WET PART ONLY

UKURAN / DIMENSION (mm)

ND	A	B	C	D	E	F
50 & 65	190	146	62	15~30	180	200
80 & 100	280	220	97	25~40	224	300
125 & 150	360	320	147	25~40	275	400
200 & 250						

UNIVERSITAS TRUNODJOYO
M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR


M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER

Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.


JUDUL GAMBAR	SKALA
DETAIL STANDART PLUMBING	NTS

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
MEP	59	60

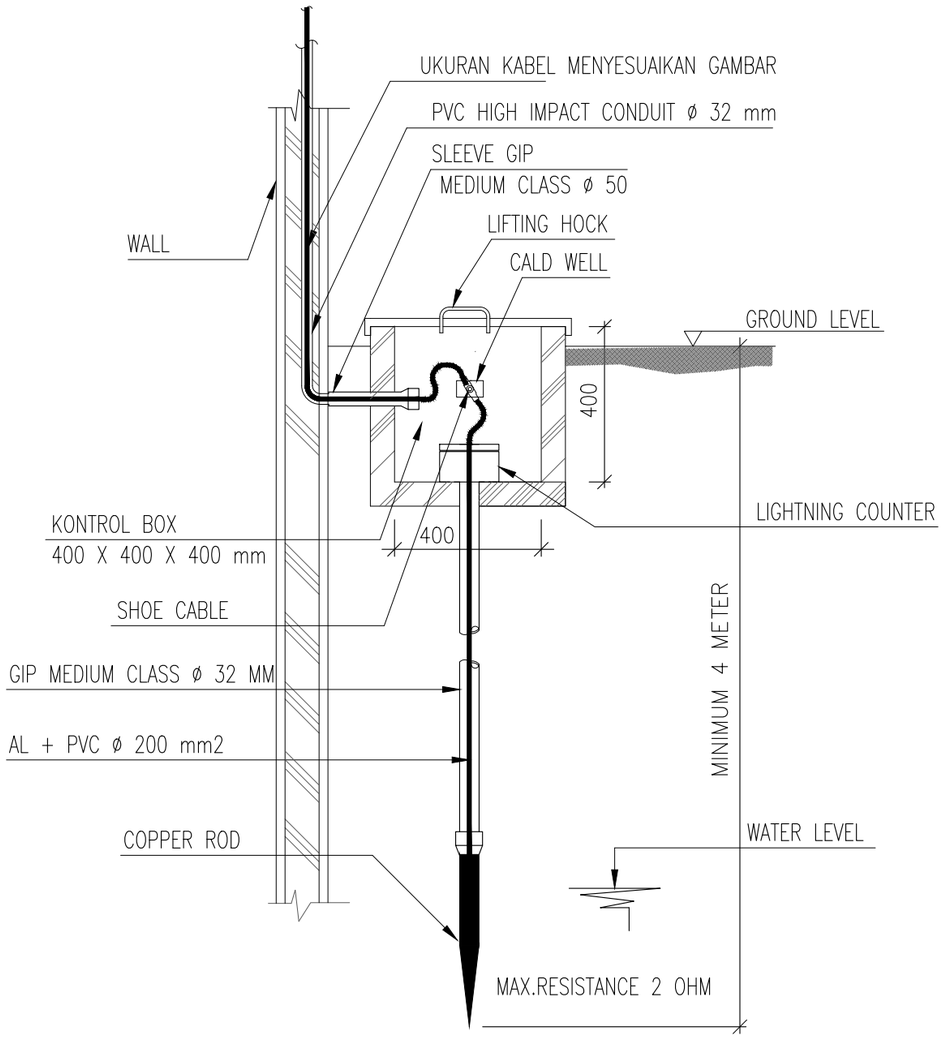

DETAIL GROUNDING ELEKTRIKAL

SKALA NTS

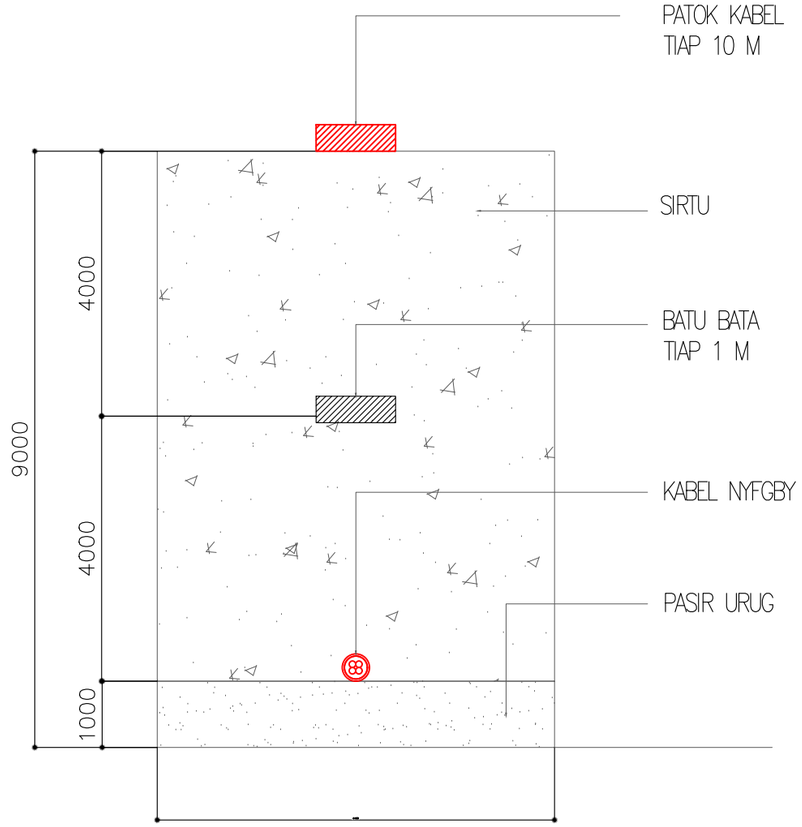

1 / - DETAIL KABEL TANAM

UNIVERSITAS TRUNODJOYO

M A D U R A

NAMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perancang Pemasangan Lift
Gedung RKB
Tahun Anggaran 2026.

KETERANGAN :

REVISI.	TGL.

Pemilik Proyek

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Mengetahui / Menyetujui
Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Endy Susanto, S.Pd., M.M.
NIP. 198204242006041002

Konsultan Perencana

CV. INTAMA SYANDAYA INDONESIA

DIREKTUR

M. ISTIHAR SYARIF, S. Ars.

TEAM LEADER

Adiyarta Harvian E.P., S.T., M.T.

JUDUL GAMBAR	SKALA
DETAIL GROUNDING DETAIL KABEL TANAM	NTS

KODE GBR.	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
MEP	60	60